


Commune de Meynes

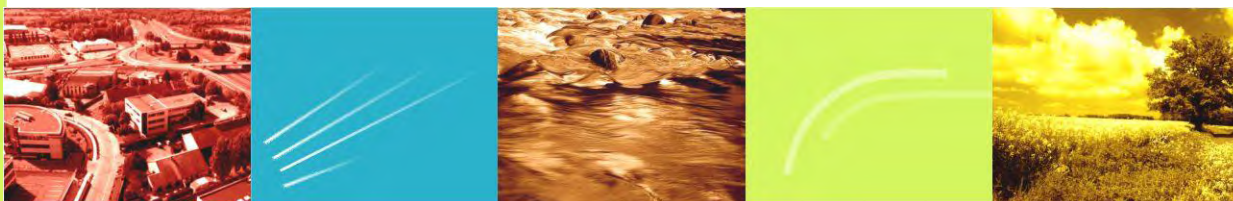

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

*Fichiers des regards, ouvrages, anomalies
fumées et plans des réseaux*

VERSION FINALE

MAITRE D'OUVRAGE

Commune de Meynes

OBJET DE L'ETUDE

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

N° D'AFFAIRE	M 12 169
--------------	----------

INTITULE DU RAPPORT

***Fichiers des regards, ouvrages, anomalies fumées
et plans des réseaux***

V3	Septembre 2013	VMAN	MRO	VERSION FINALE
V2	31/07/2013	VMAN	MRO	
V1	13/12/2012	VMAN	MRO	
N° de version	Date	Etabli par	Vérifié par	Description des modifications / Evolutions



Septembre 2013

Etabli par CEREG Ingénierie / VMAN - MRO

ORGANISATION DES RAPPORT

Pièce n°1	Schéma directeur d'assainissement - Synthèse de l'état des lieux - Propositions d'aménagement - Programme des travaux
Pièce n°2	Dossier des annexes (Dossier unique commun aux pièces n°1 et n°3)
Pièce n°3	Rapport d'état des lieux exhaustif
Pièce n°4	- Carnet de regards de visite - Plan des réseaux EU - Fiches anomalies fumée
Pièce n°5	- Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement

TABLE DES MATIERES

A. FICHIER DES REGARDS.....	3
B. FICHIER DES POSTES DE REFOULEMENT.....	205
C. FICHIER DES DEVERSOIRS D'ORAGES.....	207
D. PLANS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	210
E. PLANS DES INVESTIGATIONS NOCTURNES.....	210
F. PLANS ET FICHES DES ANOMALIES FUMÉES	210

A. FICHER DES REGARDS

Commune :	MEYNES	0001
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 985 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 017 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,62 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,62 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0002
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 930 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 052 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,39 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,39 m
A	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,39 m
D	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,39 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0003
Localisation :	Chemin de la Fontaine de Blaise	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 860 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 862 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,36 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,00 m
D	11 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,36 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0004
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 915 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 065 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,90 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,90 m
A	11 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,90 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,90 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0005
Localisation :	Chemin traversant Route de la Gare et Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 202 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 306 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,37 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,37 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,37 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

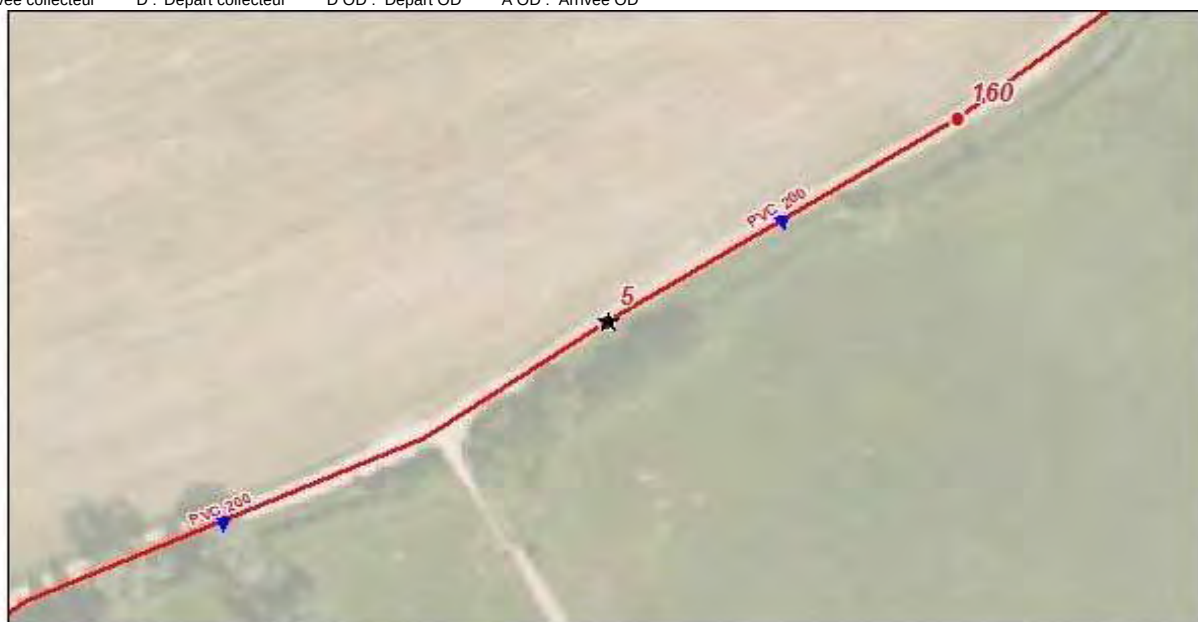

Commune :	MEYNES	0006
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard avec déversoir d'orage
X (RGF Lambert 93) :	826 310 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 395 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,92 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,92 m
D OD	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,40 m
D	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,92 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0007
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 280 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 432 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,82 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	11 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,95 m
A	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,82 m
D	2 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	2,82 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0008
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 268 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 448 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,94 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
Raccordement en attente à 12h

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,94 m
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,25 m
D	5 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,94 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0009
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 126 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 610 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,11 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	2,11 m
D	3 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	2,11 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0010
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 092 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 613 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,88 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0011
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 996 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 612 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,53 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,53 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,53 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0012
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 004 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 608 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,19 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	2,19 m
D	3 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	2,19 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0013
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 824 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 587 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,06 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,45 m
D	3 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	2,06 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0014
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 751 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 576 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,63 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,63 m
D	3 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,63 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0015
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 652 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 416 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,82 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,82 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,82 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0016
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 694 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 357 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,79 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,79 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,79 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0017
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 721 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 313 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,38 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,38 m
D	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,38 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0018
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 721 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 299 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,60 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,60 m
A	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,60 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,60 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0019
Localisation :	Chemin des Rosiers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 675 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 256 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,14 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,14 m
A	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,14 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,14 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0020
Localisation :	Chemin des Rosiers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 684 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 160 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,95 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers


Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,72 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,95 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0021
Localisation :	Impasse des Amandiers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 563 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 112 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,00 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

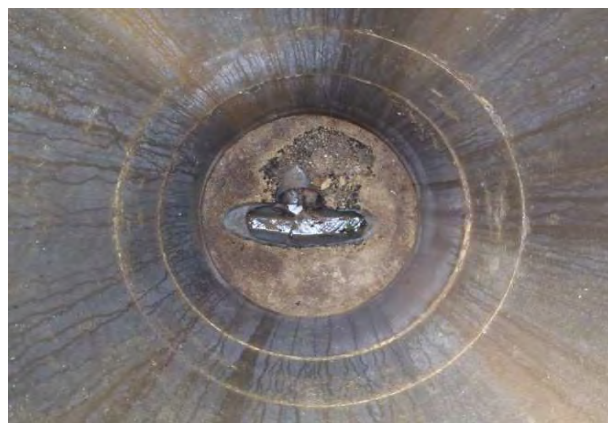


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,00 m
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,00 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,00 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

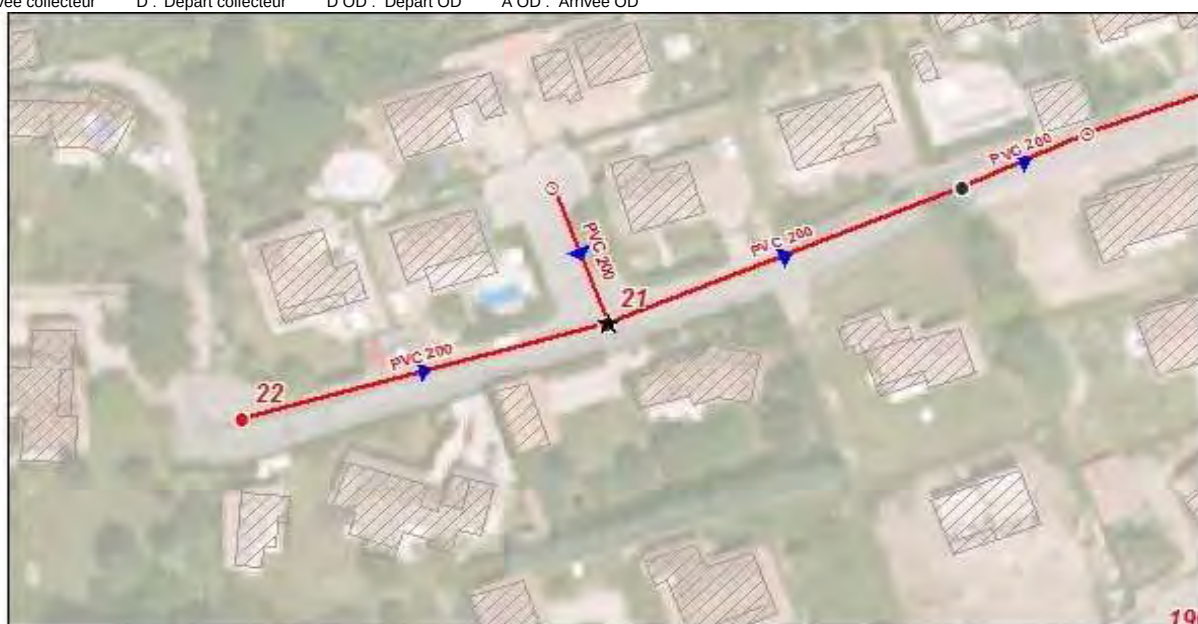

Commune :	MEYNES	0022
Localisation :	Impasse des Amandiers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 508 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 097 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,15 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,15 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

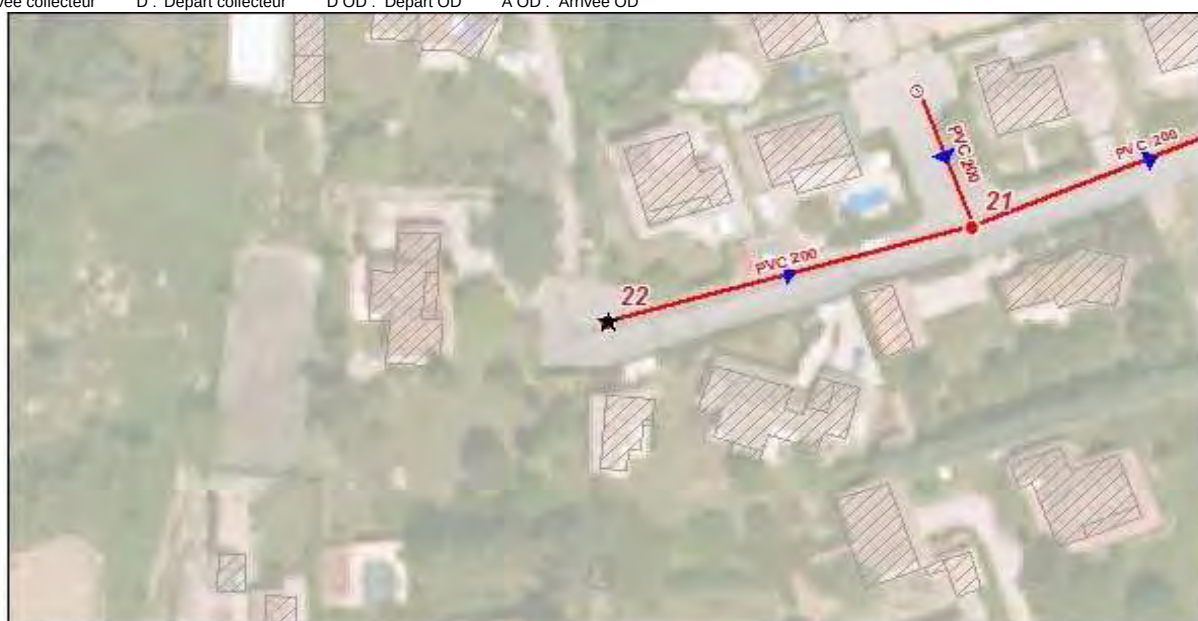

Commune :	MEYNES	0023
Localisation :	Lotissement la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 753 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 190 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,16 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,16 m
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,16 m
	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,16 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,16 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0024
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 784 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 202 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	3,40 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	11 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	3,40 m
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,20 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	3,40 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

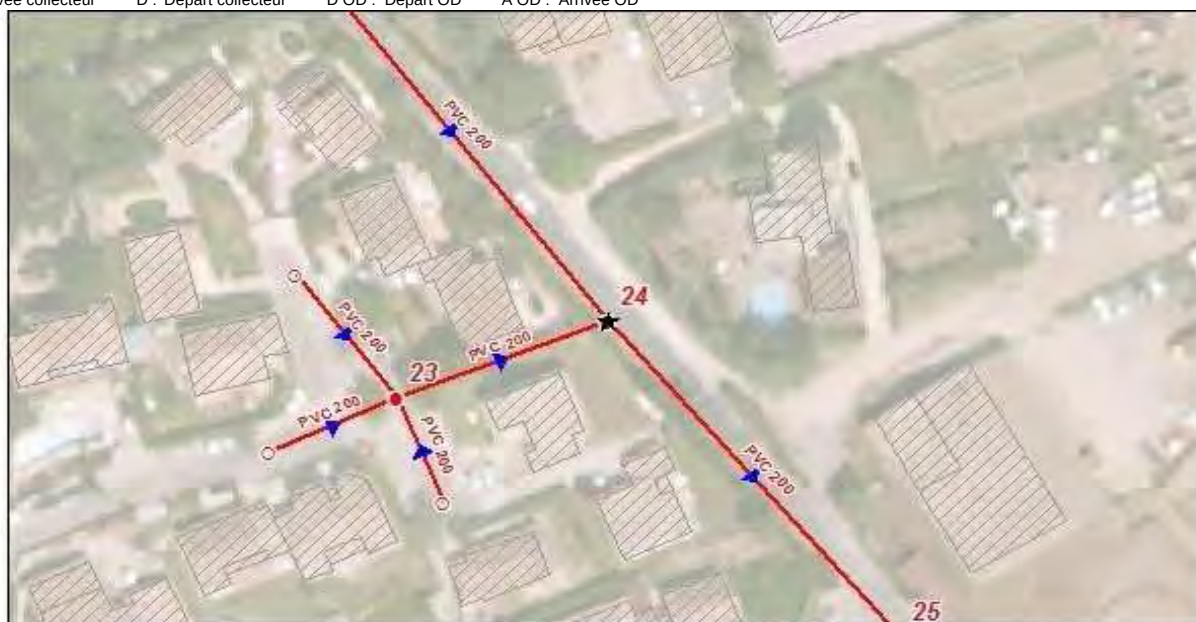

Commune :	MEYNES	0025
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 827 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 150 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	4,05 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	11 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	4,05 m
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,65 m
D	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	4,05 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0026
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 796 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 141 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,44 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0027
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 677 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 081 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,35 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,35 m
A	7 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,32 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,35 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0028
Localisation :	Chemin du Paradis	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 674 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 047 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,08 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,08 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,08 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0029
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 439 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 994 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,50 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,50 m
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,89 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,50 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

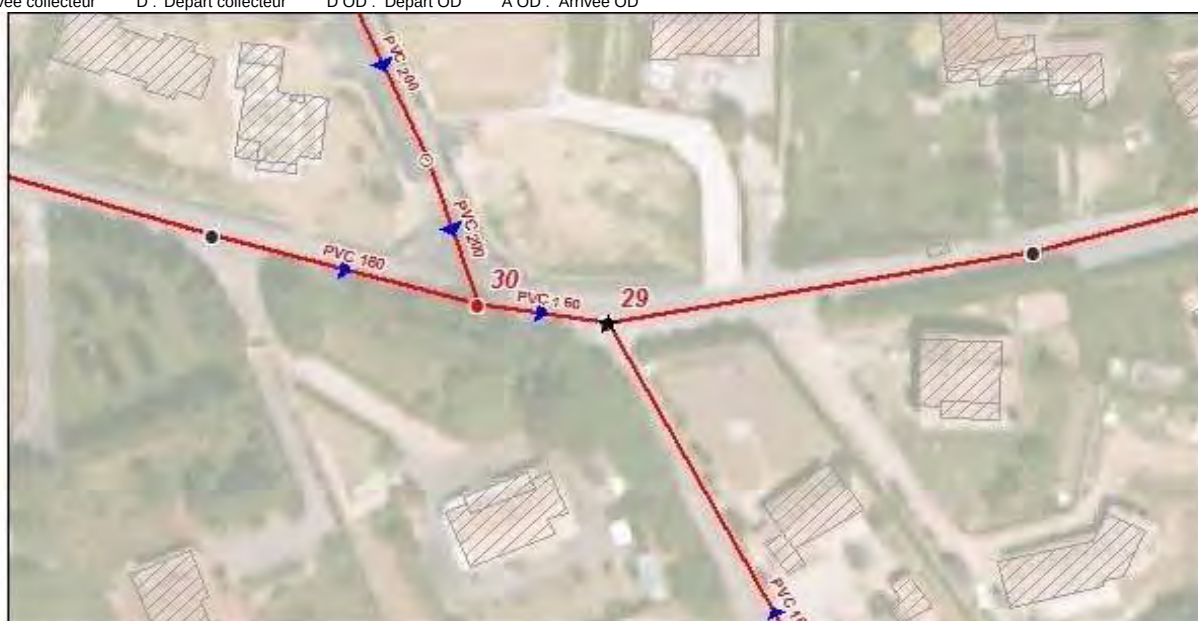

Commune :	MEYNES	0030
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 419 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 997 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,32 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,85 m
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,32 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,32 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

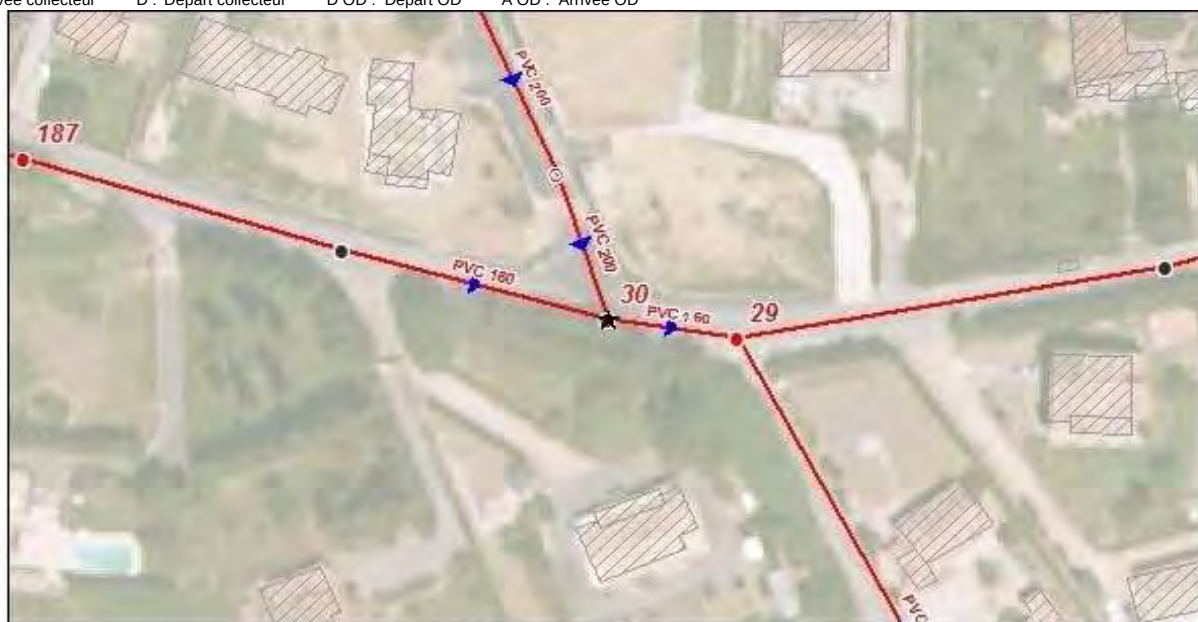

Commune :	MEYNES	0031
Localisation :	Impasse Frédéric Mistral	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 487 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 900 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,95 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,95 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0032
Localisation :	Impasse Frédéric Mistral	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 536 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 901 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,30 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,30 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

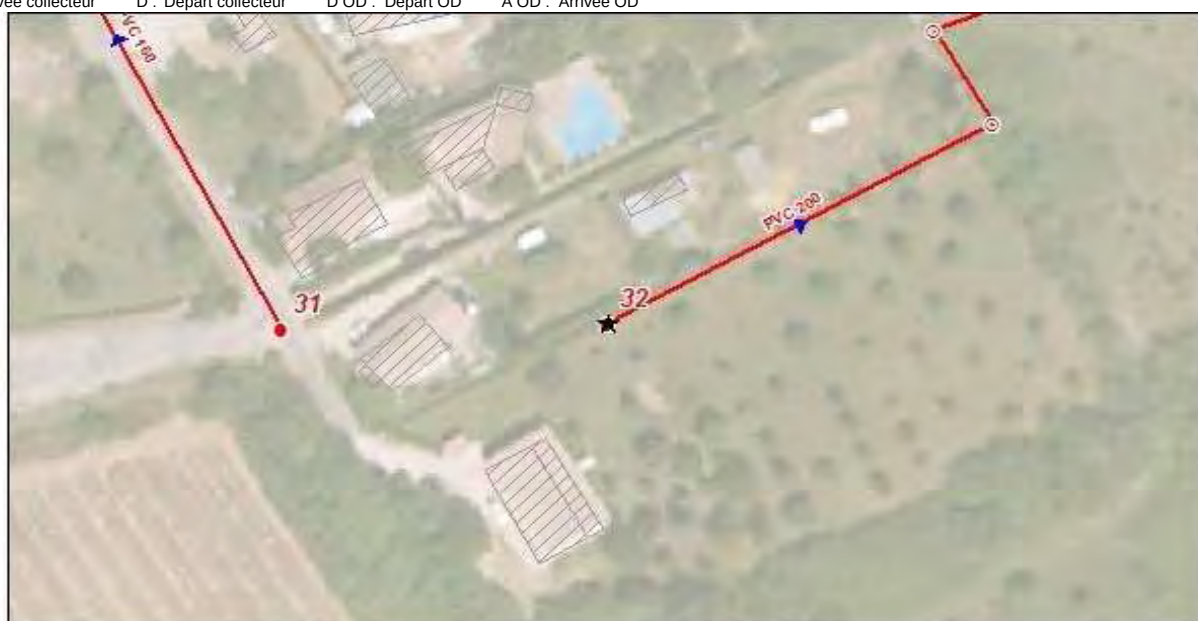

Commune :	MEYNES	0033
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 264 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 046 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,19 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	2,19 m
D	4 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	2,19 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0034
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 253 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 983 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,30 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,30 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,30 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0035
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 248 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 874 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,27 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)

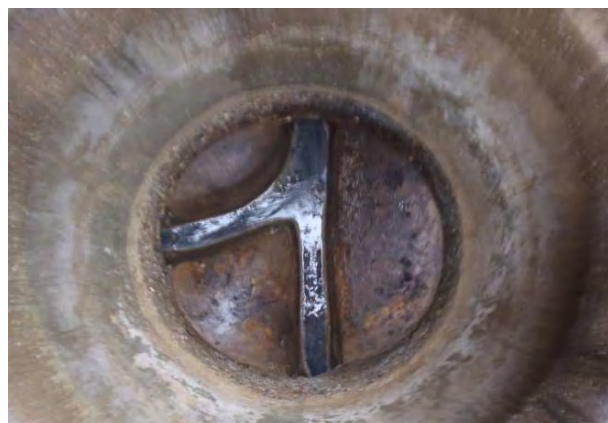

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,27 m
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,27 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,27 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

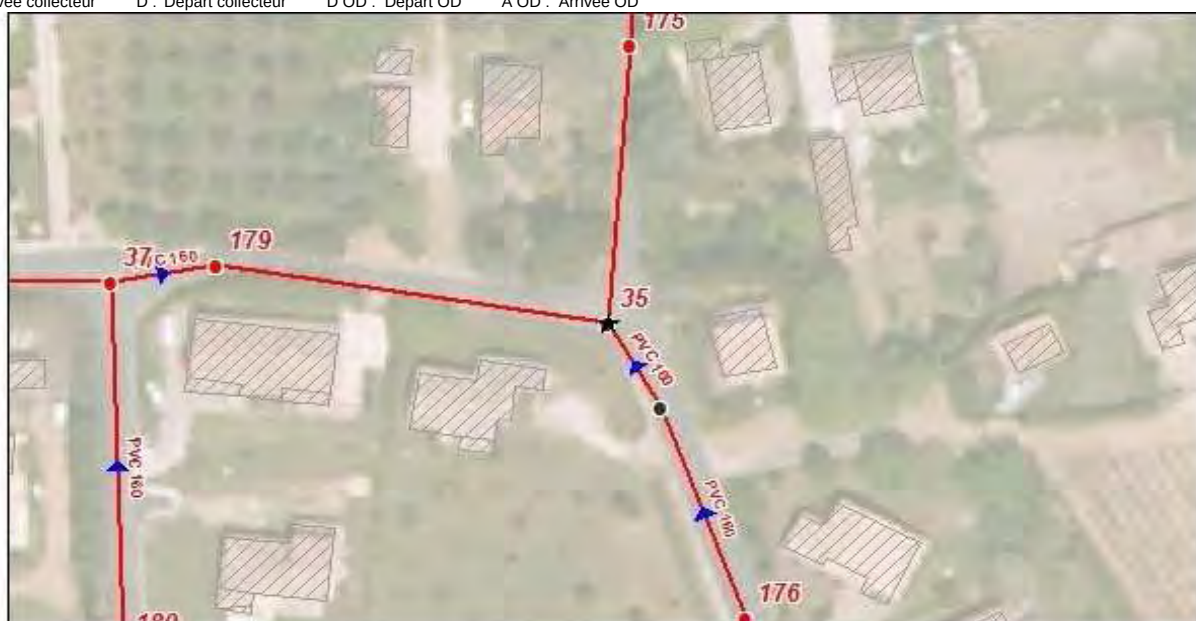

Commune :	MEYNES	0036
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 297 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 711 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,32 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,32 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

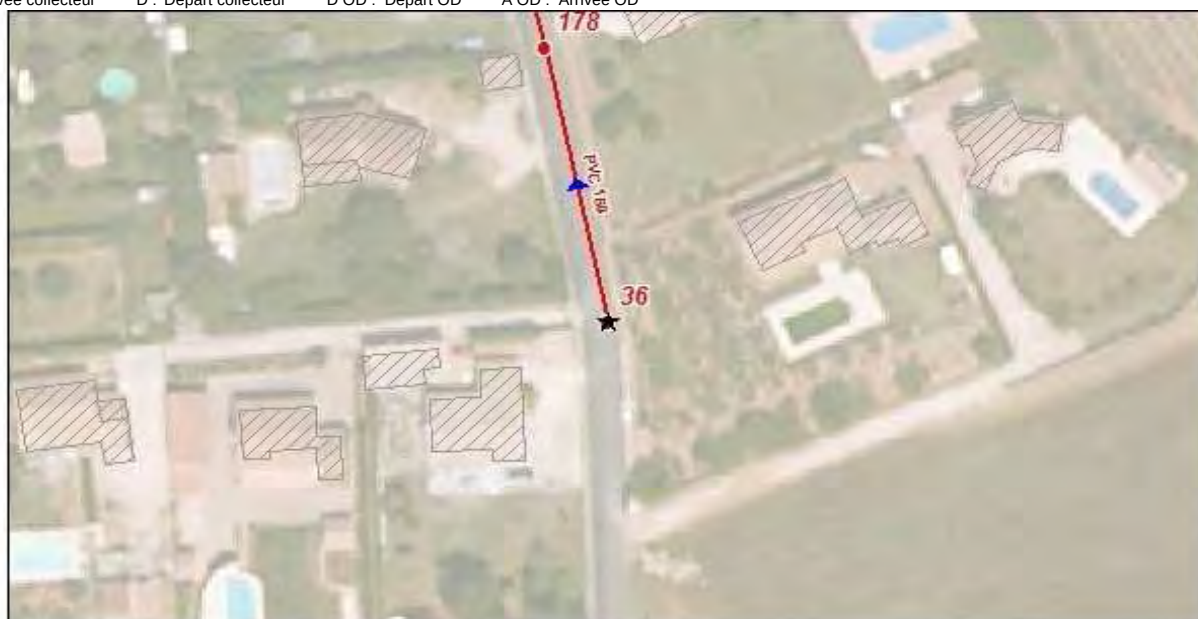

Commune :	MEYNES	0037
Localisation :	Chemin des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 174 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 881 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,69 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,69 m
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,69 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,69 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

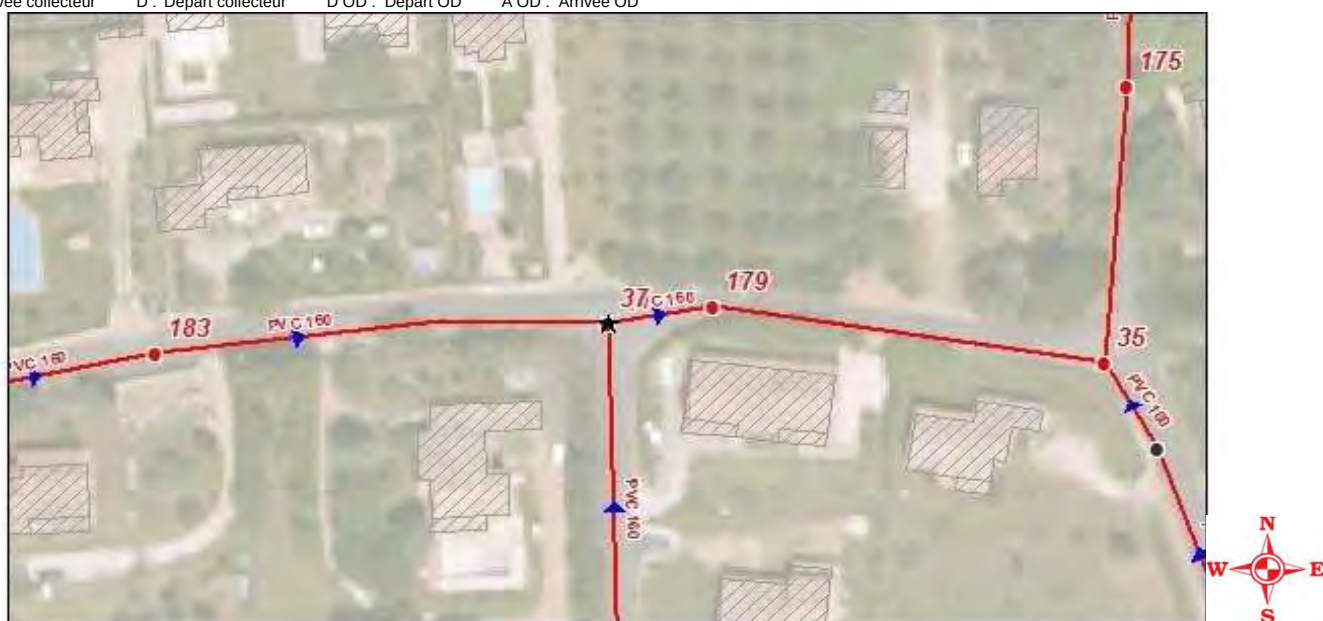

Commune :	MEYNES	0038
Localisation :	Chemin du Cabanis	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 177 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 742 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,25 m
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,25 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0039
Localisation :	Chemin des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 071 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 869 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,11 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PVC
Diamètre regard	300 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,11 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,11 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

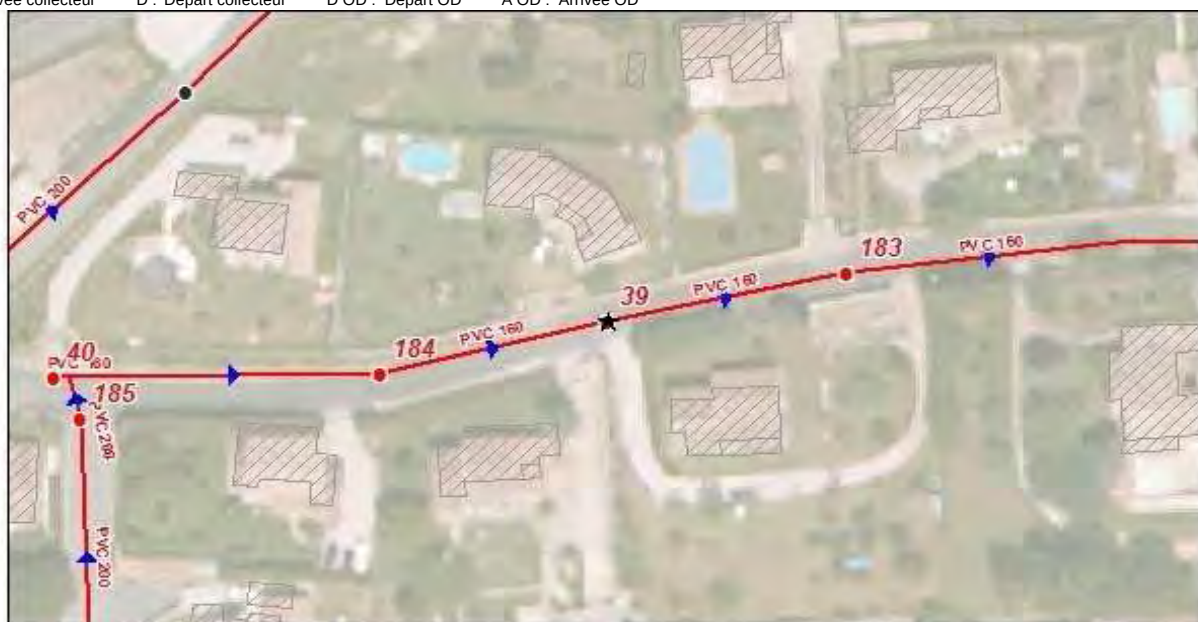

Commune :	MEYNES	0040
Localisation :	Chemin des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	824 989 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 861 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,54 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,54 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0041
Localisation :	Impasse des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 993 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 809 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,98 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,98 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,98 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0042
Localisation :	Impasse des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 965 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 750 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,94 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
					0,94 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,94 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0043
Localisation :	Route de Jonquières	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	824 930 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 785 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,76 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,76 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0044
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 166 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 083 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,15 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,15 m
A	7 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,15 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,15 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0045
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 134 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 089 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,74 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,74 m
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,50 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,74 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0046
Localisation :	Impasse de la Cruvière	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 186 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 164 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,36 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
Obstacles ou dépôts

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,36 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

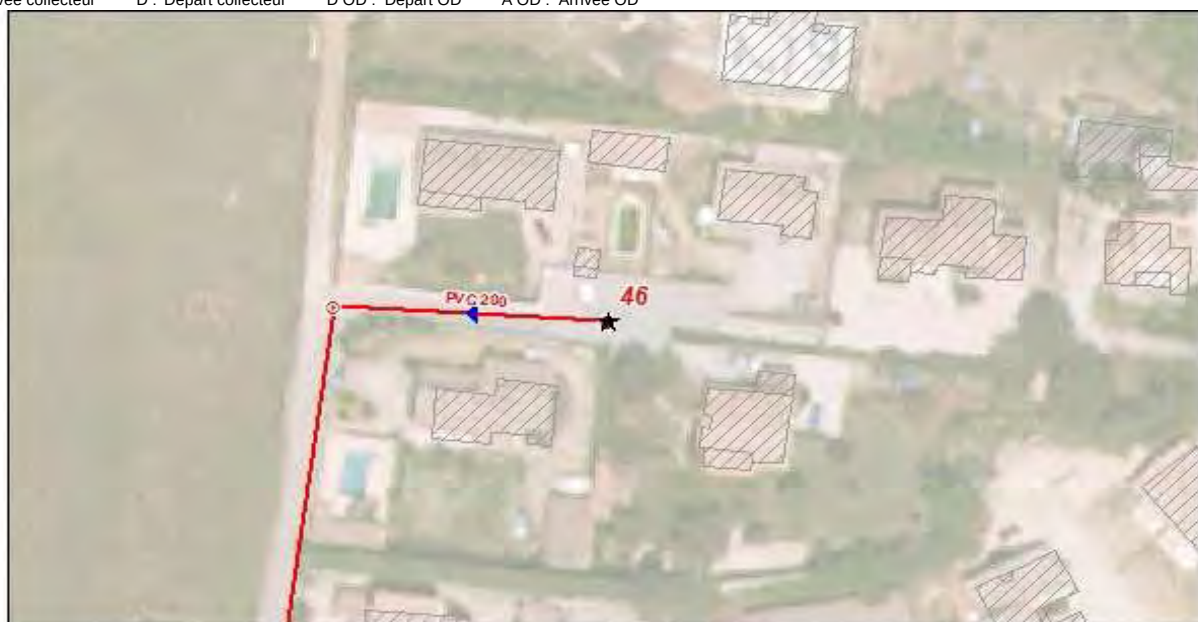

Commune :	MEYNES	0047
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 074 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 114 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,18 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,89 m
A	8 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	2,18 m
D	4 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,18 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0048
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 046 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 124 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,14 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	2,14 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	2,14 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0049
Localisation :	Rue Marcel Pagnol	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 031 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 100 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,89 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	6 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,89 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

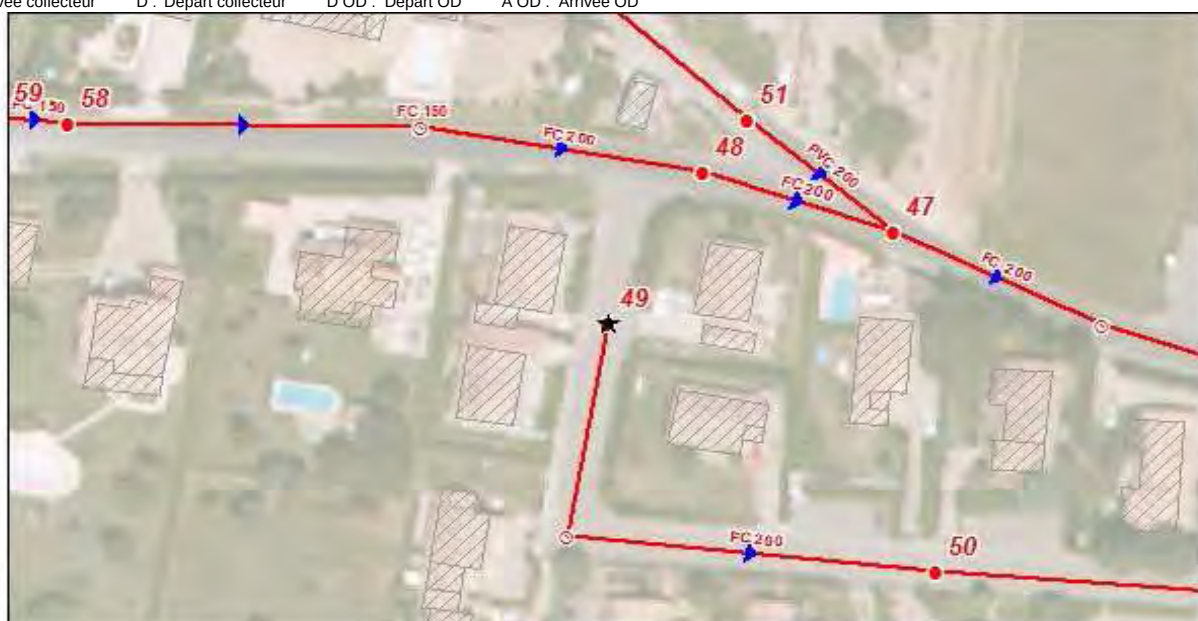

Commune :	MEYNES	0050
Localisation :	Rue Marcel Pagnol	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 080 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 059 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,17 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,17 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,17 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

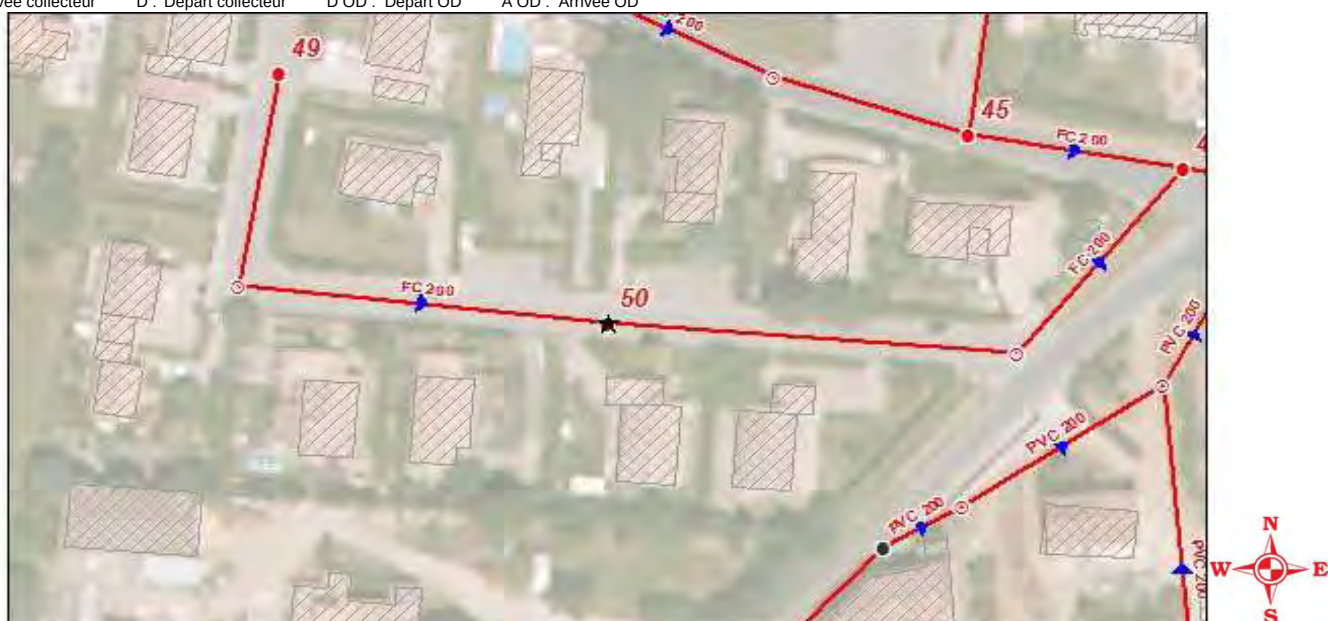

Commune :	MEYNES	0051
Localisation :	Chemin du Bassin	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 052 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 133 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,88 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0052
Localisation :	Chemin du Bassin	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 996 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 184 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,87 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,64 m
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,87 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,87 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0053
Localisation :	Lotissement les Galets	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 999 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 251 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,22 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,22 m
A	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,22 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,22 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0054
Localisation :	Lotissement les Galets	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 056 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 239 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,39 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,39 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0055
Localisation :	Lotissement les Galets	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 001 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 337 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,22 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	1 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,22 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,22 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0056
Localisation :	Lotissement les Galets	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 054 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 329 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,04 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,04 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0057
Localisation :	Chemin du Bassin	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	824 829 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 206 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,35 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,35 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

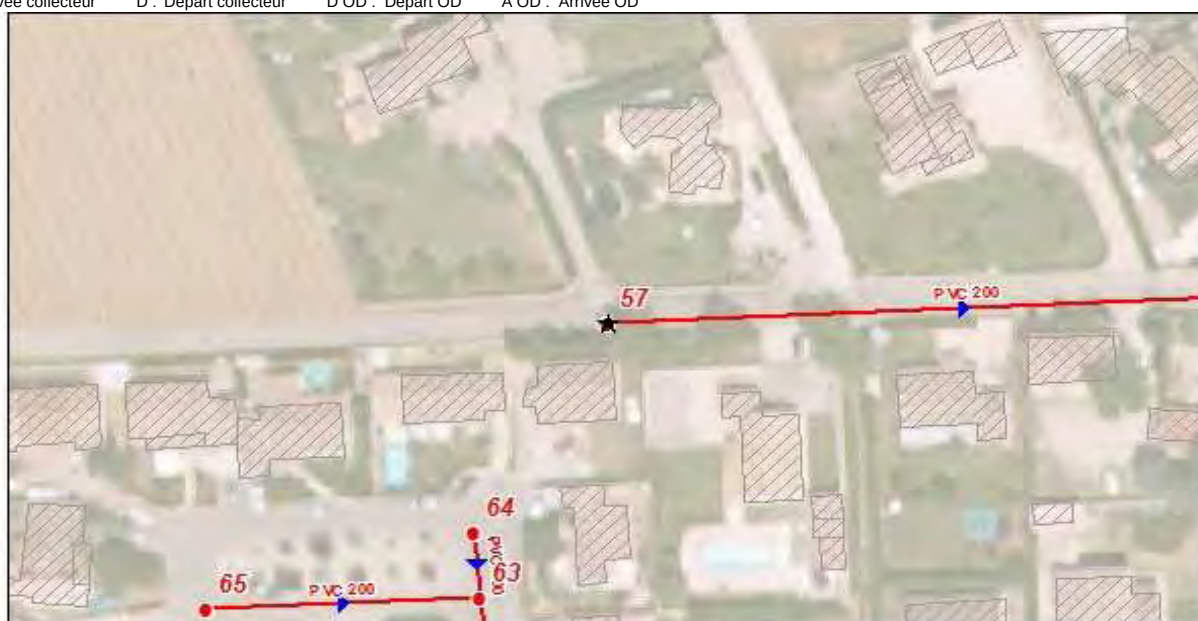

Commune :	MEYNES	0058
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 951 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 133 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,65 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,65 m
D	3 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,65 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0059
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 941 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 134 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,60 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,60 m
A	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,60 m
D	3 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,60 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0060
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 894 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 131 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,39 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,39 m
A	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,39 m
D	3 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,39 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0061
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 880 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 118 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,50 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,50 m
D	2 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,50 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0062
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 814 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 111 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,32 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,32 m
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,32 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,32 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0063
Localisation :	Lotissement de la Bourgade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 809 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 161 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,17 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,17 m
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,17 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,17 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0064
Localisation :	Lotissement de la Bourgade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	824 808 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 172 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,12 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,12 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0065
Localisation :	Lotissement de la Bourgade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	824 768 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 160 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,05 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
5 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,05 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0066
Localisation :	Route de Bezouze	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	824 759 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 104 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,93 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,93 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0067
Localisation :	Avenue de Murel	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 317 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 164 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,20 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,20 m
D	1 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,20 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0068
Localisation :	Avenue de Murel	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 346 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 237 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,34 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,88 m
D	12 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,34 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0069
Localisation :	Chemin de la Cruvière	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 311 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 332 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,28 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Obstacles ou dépôts
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,28 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,28 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0070
Localisation :	Avenue de Murel	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 368 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 322 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,60 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,60 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,60 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0071
Localisation :	Rue du 19 Mars 1962	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 378 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 342 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,77 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,52 m
D	11 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,77 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0072
Localisation :	Rue du 19 Mars 1962	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 475 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 251 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,69 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	5 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,69 m
A	4 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,69 m
D	11 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,69 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

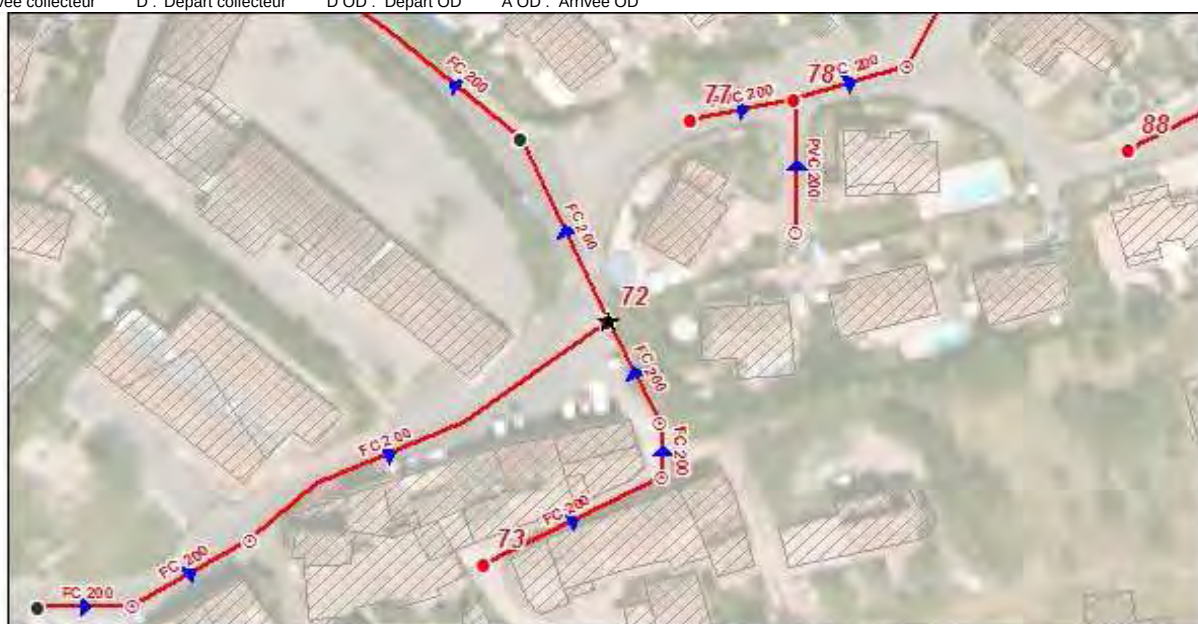

Commune :	MEYNES	0073
Localisation :	Impasse des Potiers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 456 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 212 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,09 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	11 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,09 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

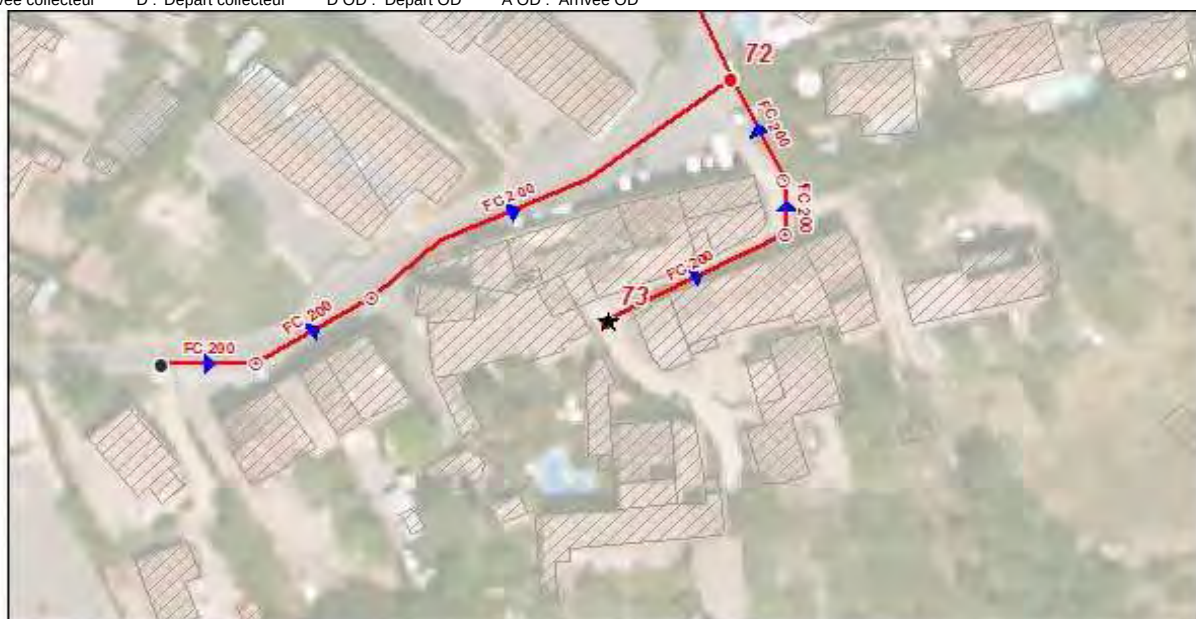

Commune :	MEYNES	0074
Localisation :	Impasse Jean Baptiste Saunier	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 457 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 323 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,39 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,39 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0075
Localisation :	Impasse Jean Baptiste Saunier	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 470 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 343 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,67 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,57 m
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,57 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,67 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0076
Localisation :	Impasse Jean Baptiste Saunier	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 431 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 349 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,48 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	4 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,48 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0077
Localisation :	Avenue de la Condamine	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 487 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 284 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,08 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,08 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0078
Localisation :	Avenue de la Condamine	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 503 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 287 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,25 m
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,25 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0079
Localisation :	Avenue de la Condamine	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 538 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 329 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,20 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,20 m
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,20 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,20 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0080
Localisation :	Rue Lucien Coutaud	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 490 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 361 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,68 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,68 m
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,68 m
D	4 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,68 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

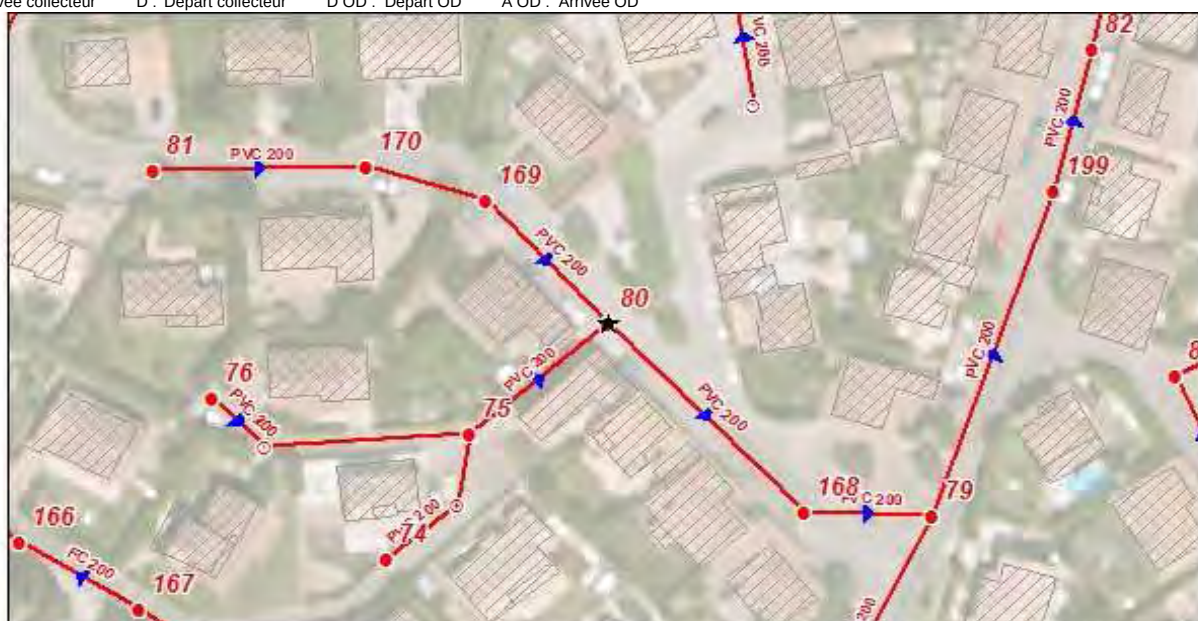

Commune :	MEYNES	0081
Localisation :	Rue Lucien Coutaud	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 423 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 386 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,60 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,60 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0082
Localisation :	Avenue de la Condamine	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 563 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 404 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,88 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0083
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 572 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 463 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,20 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,20 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,20 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0084
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 576 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 473 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,24 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,92 m
A	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,80 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,24 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0085
Localisation :	Chemin du Moulin Neuf	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 625 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 374 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,91 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,91 m
A	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,91 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,91 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0086
Localisation :	Chemin du Moulin Neuf	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 658 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 287 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,10 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,10 m
D	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,10 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0087
Localisation :	Rue Joseph Marcelin	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 575 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 351 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	5 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,25 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

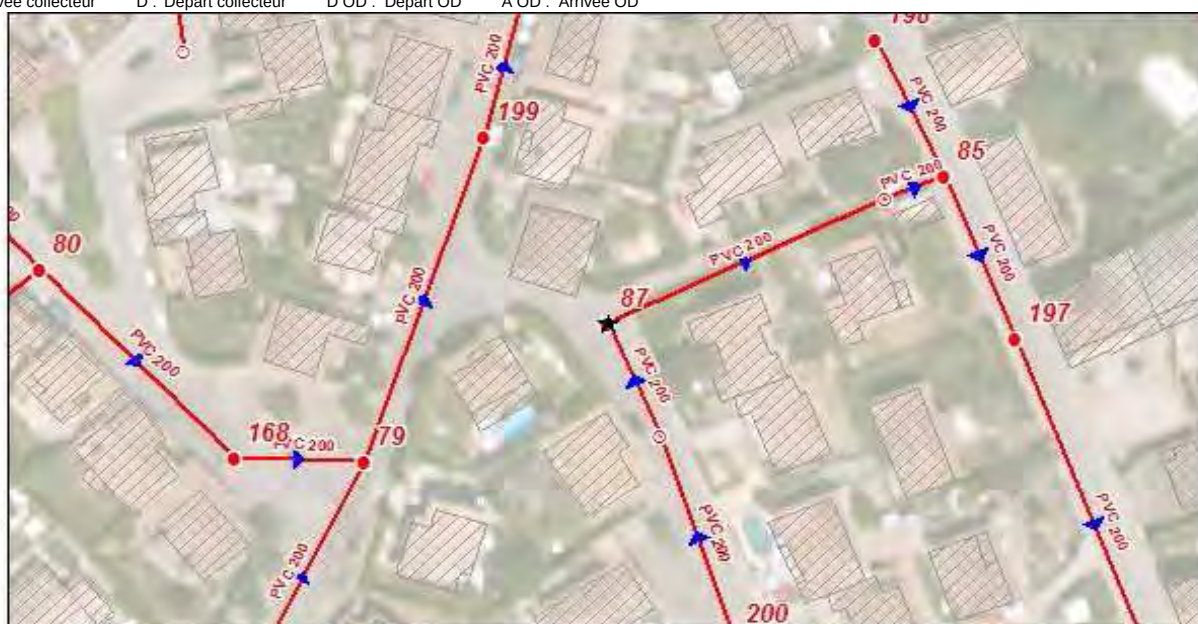

Commune :	MEYNES	0088
Localisation :	Rue Joseph Marcelin	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 552 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 278 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,50 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,50 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0089
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 415 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 442 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,82 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	1 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,82 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0090
Localisation :	Chemin de Clausonnette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 542 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 311 010 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,68 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,68 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0091
Localisation :	Croisement Chemin des Aires et Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 529 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 826 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,40 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,40 m
D	2 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,40 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0092
Localisation :	Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 529 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 832 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	3,62 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	3,62 m
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	2,13 m
	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,52 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	3,62 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0093
Localisation :	Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 686 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 841 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,25 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

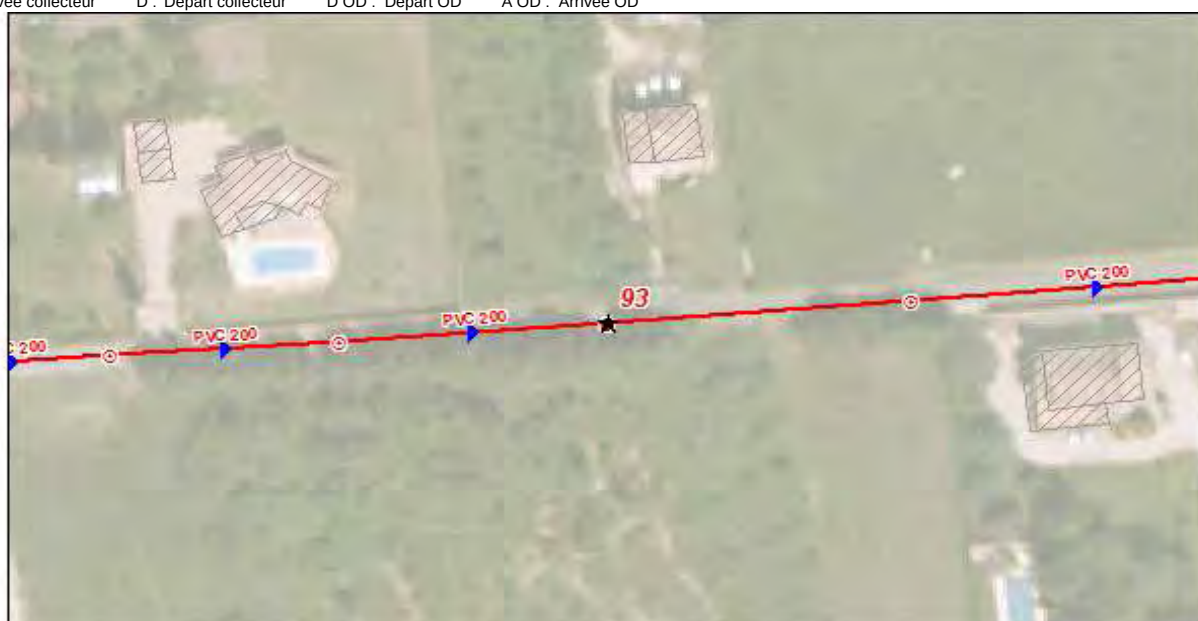

Commune :	MEYNES	0094
Localisation :	Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 787 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 849 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,49 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,49 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,49 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

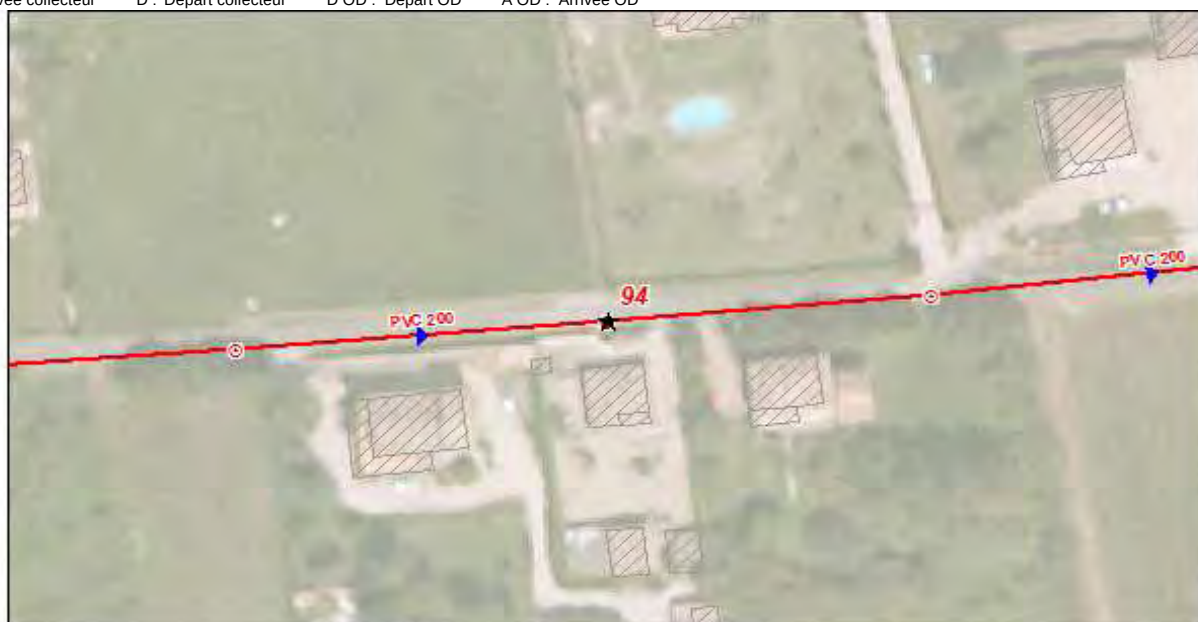

Commune :	MEYNES	0095
Localisation :	Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 900 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 859 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,03 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,03 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,03 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0096
Localisation :	Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 946 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 863 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,87 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,87 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,87 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

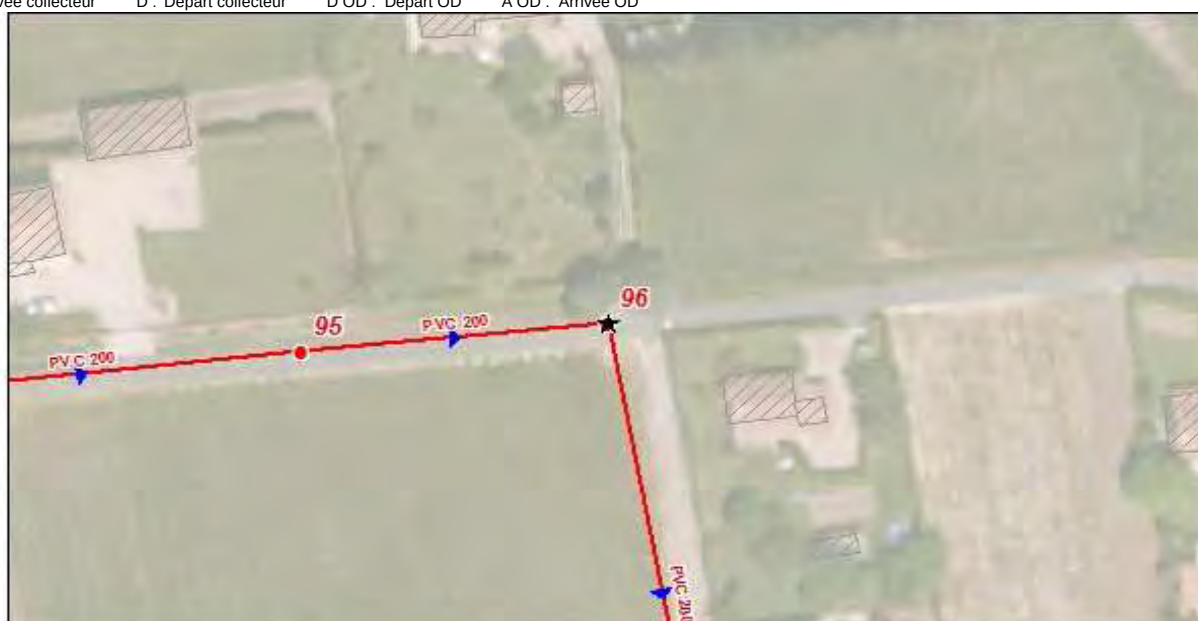

Commune :	MEYNES	0097
Localisation :	Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 476 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 821 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,56 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,56 m
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,56 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,56 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0098
Localisation :	Chemin du Verger	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 432 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 817 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,21 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

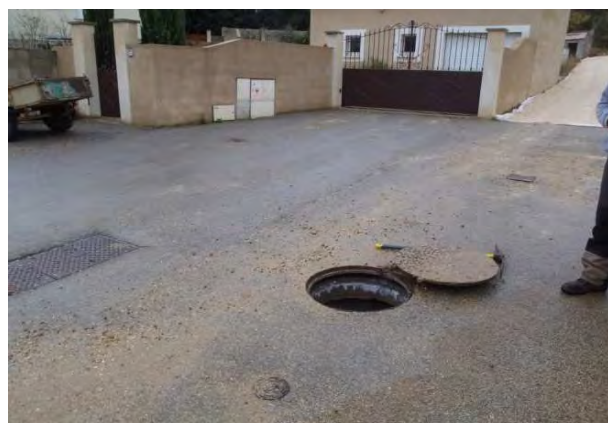

Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,21 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0099
Localisation :	Chemin des Aires	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 553 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 698 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,00 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,00 m
D	12 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,00 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

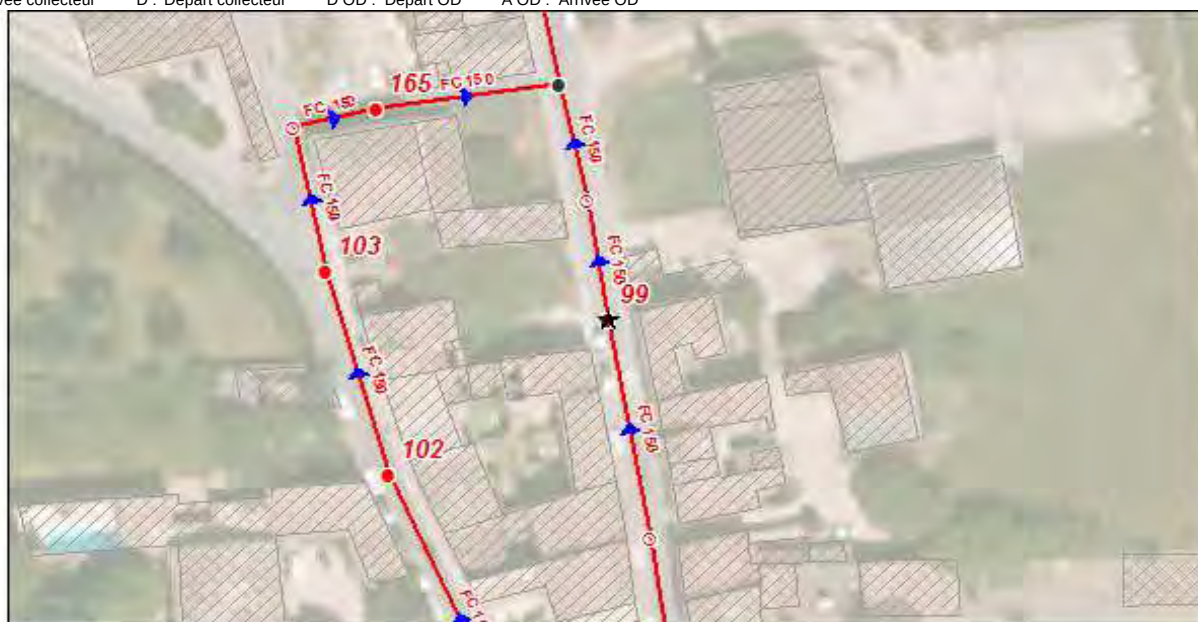

Commune :	MEYNES	0100
Localisation :	Chemin des Aires	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 564 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 628 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,25 m
D	12 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

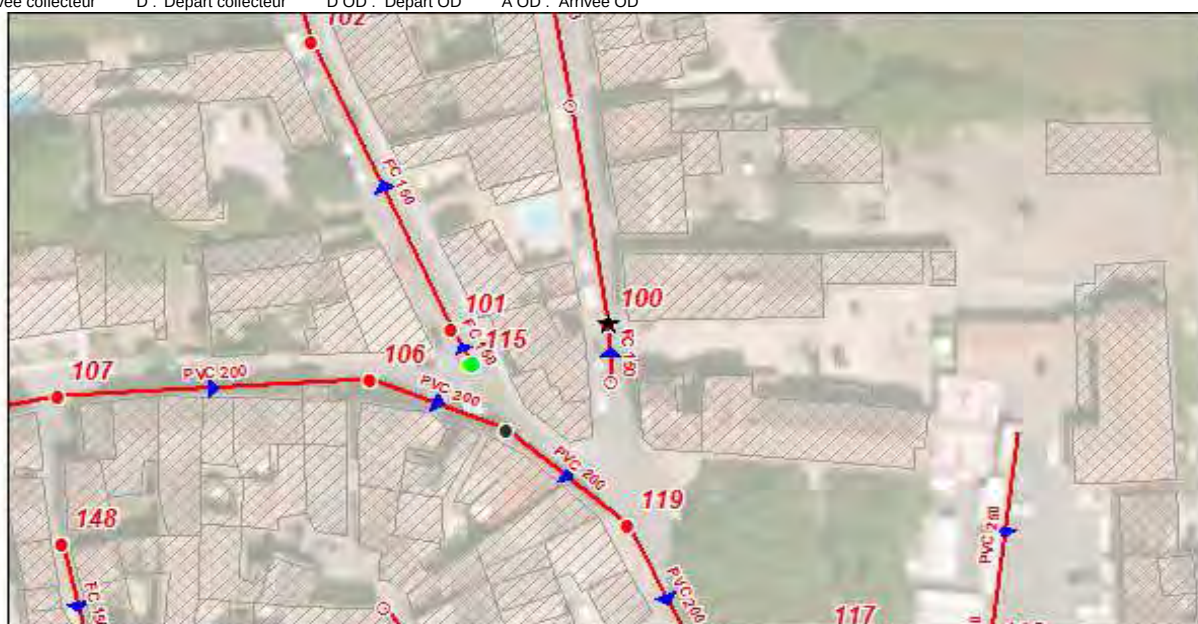

Commune :	MEYNES	0101
Localisation :	Route de Nîmes	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 540 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 627 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,98 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,98 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0102
Localisation :	Route de Nîmes	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 520 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 673 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,98 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,98 m
D	12 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,98 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

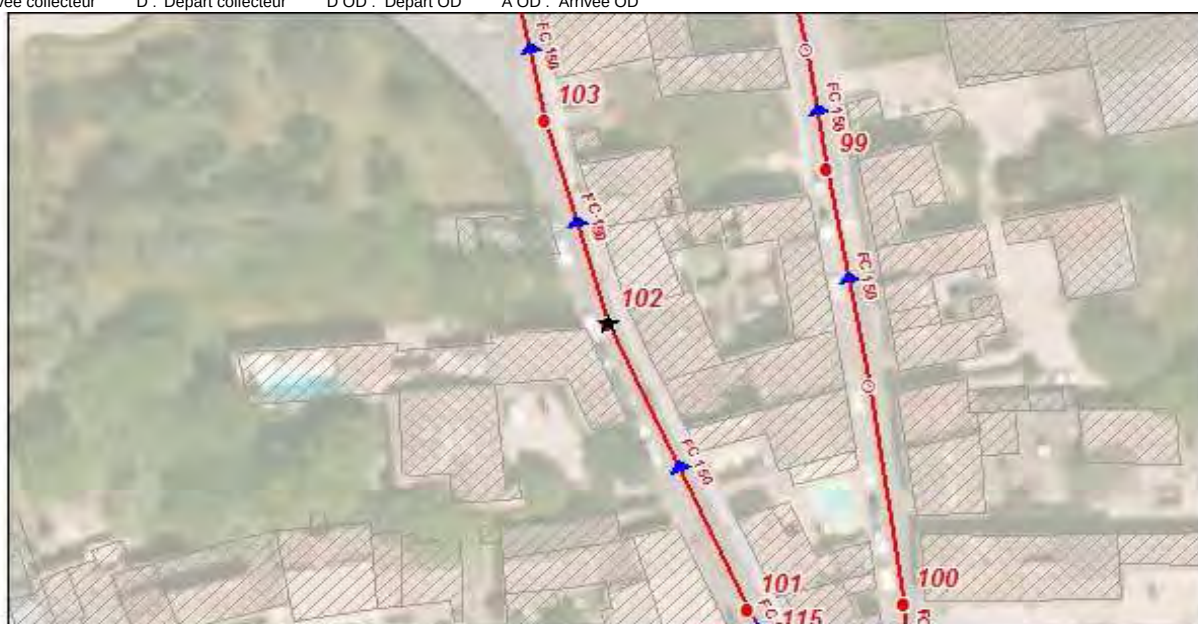

Commune :	MEYNES	0103
Localisation :	Route de Nîmes	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 511 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 706 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,36 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,36 m
D	12 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,36 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0104
Localisation :	Maison de retraite	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 290 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 647 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,24 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PEHD
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)

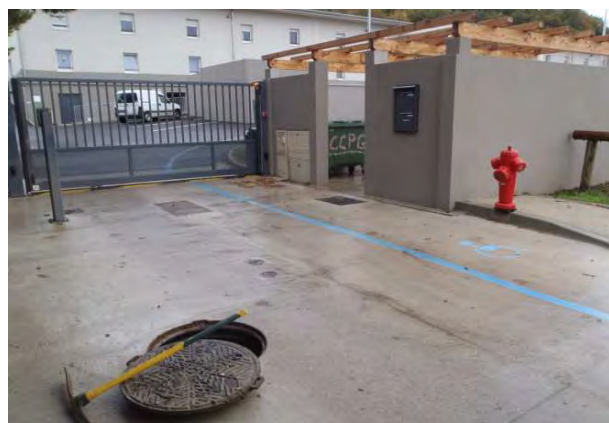

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,24 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0105
Localisation :	Travers du Valadas	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 360 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 654 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,41 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PEHD
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,41 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,41 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

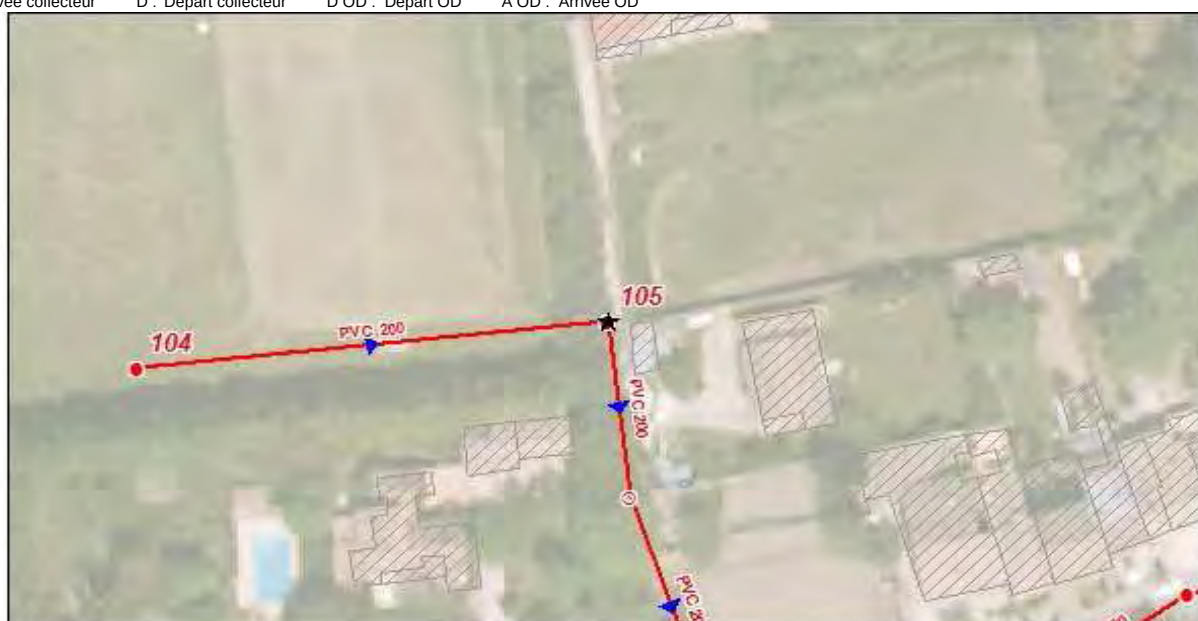

Commune :	MEYNES	0106
Localisation :	Avenue de la Cabane	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 529 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 619 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,89 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PVC
Diamètre regard	400 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,89 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,89 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

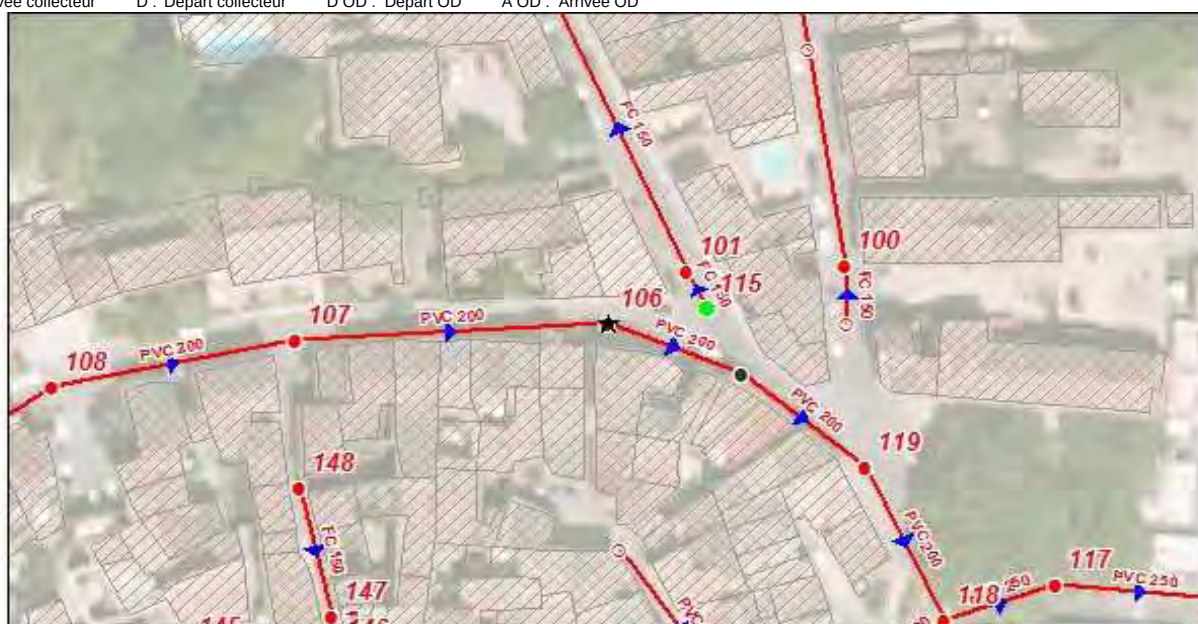

Commune :	MEYNES	0107
Localisation :	Avenue de la Cabane	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 482 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 616 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,98 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PVC
Diamètre regard	400 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,98 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,98 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

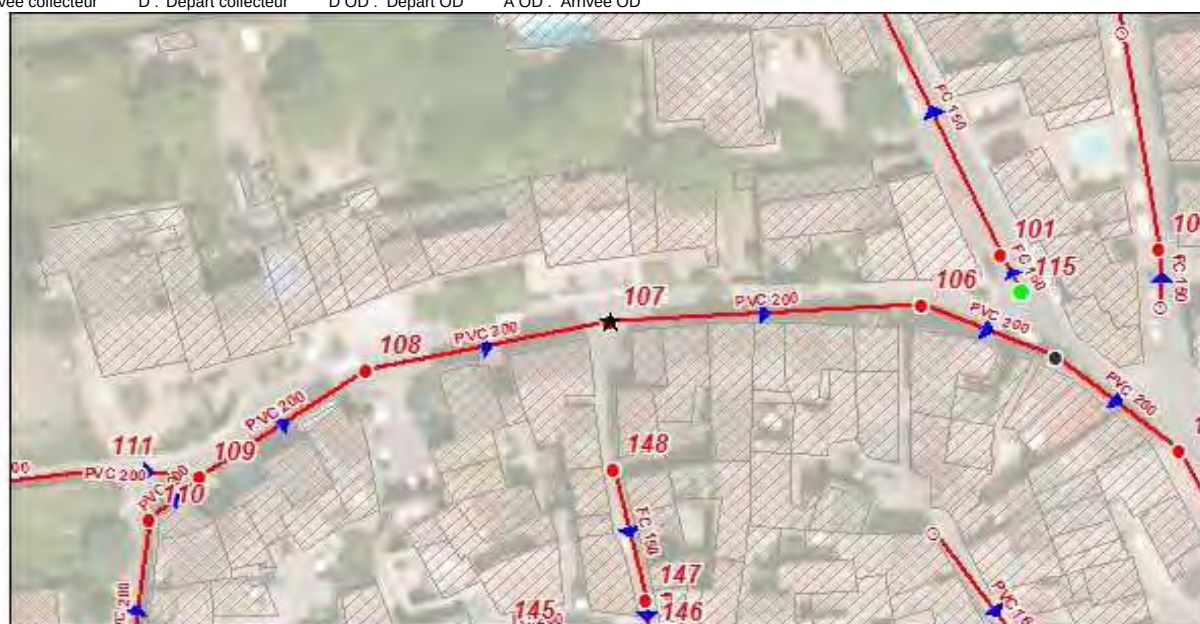

Commune :	MEYNES	0108
Localisation :	Avenue de la Cabane	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 446 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 609 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,87 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PVC
Diamètre regard	400 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,87 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,87 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0109
Localisation :	Avenue de la Cabane	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 421 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 592 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,15 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PEHD
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	11 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,15 m
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,15 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,15 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

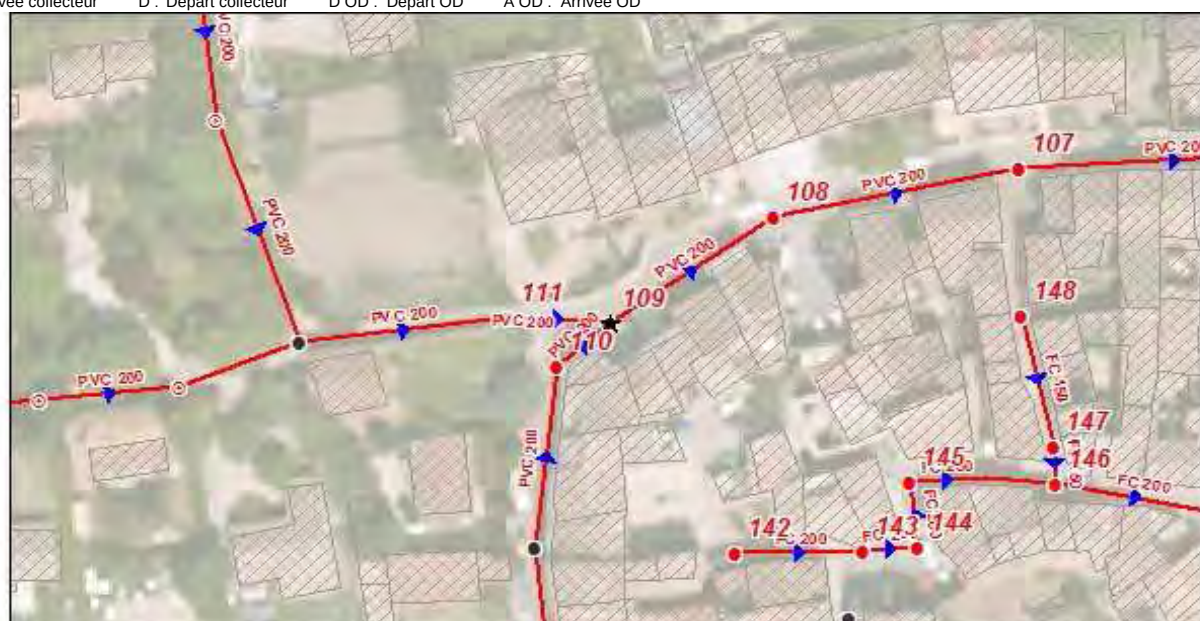

Commune :	MEYNES	0110
Localisation :	Rue du Valadas	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 413 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 585 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,15 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PVC
Diamètre regard	400 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,15 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,15 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0111
Localisation :	Chemin de la Manade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 406 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 593 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,95 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,95 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,95 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

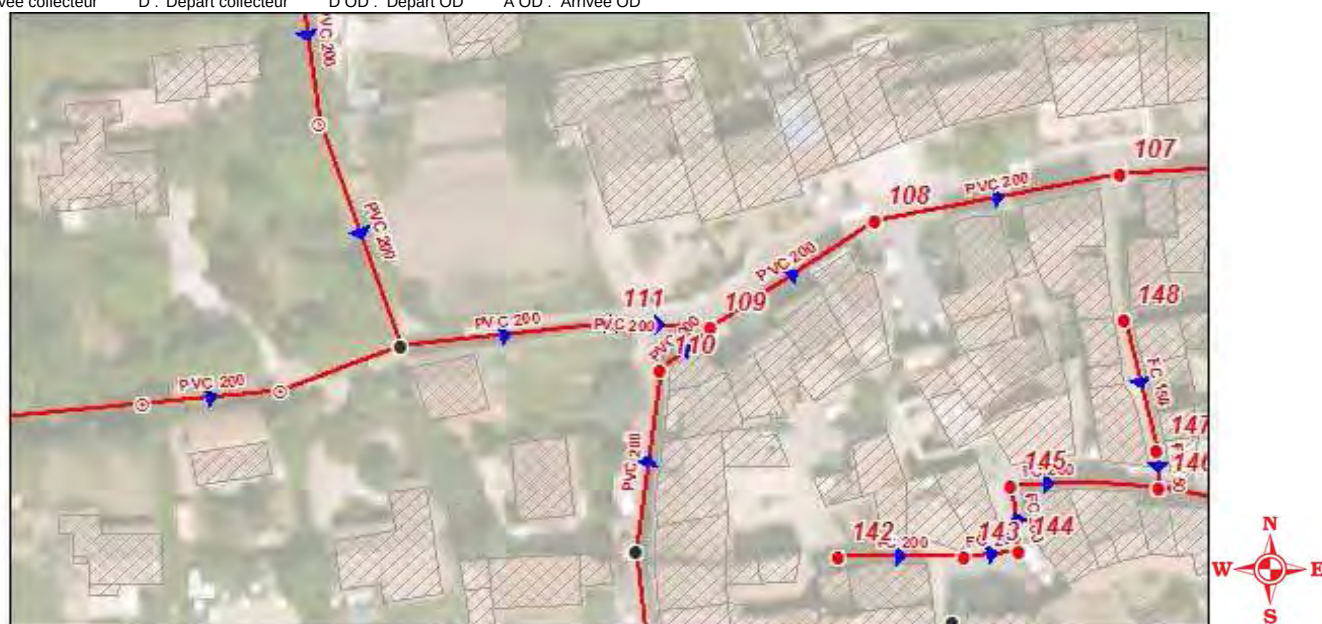

Commune :	MEYNES	0112
Localisation :	Rue du Valadas	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 414 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 512 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,77 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Obstacles ou dépôts



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,77 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

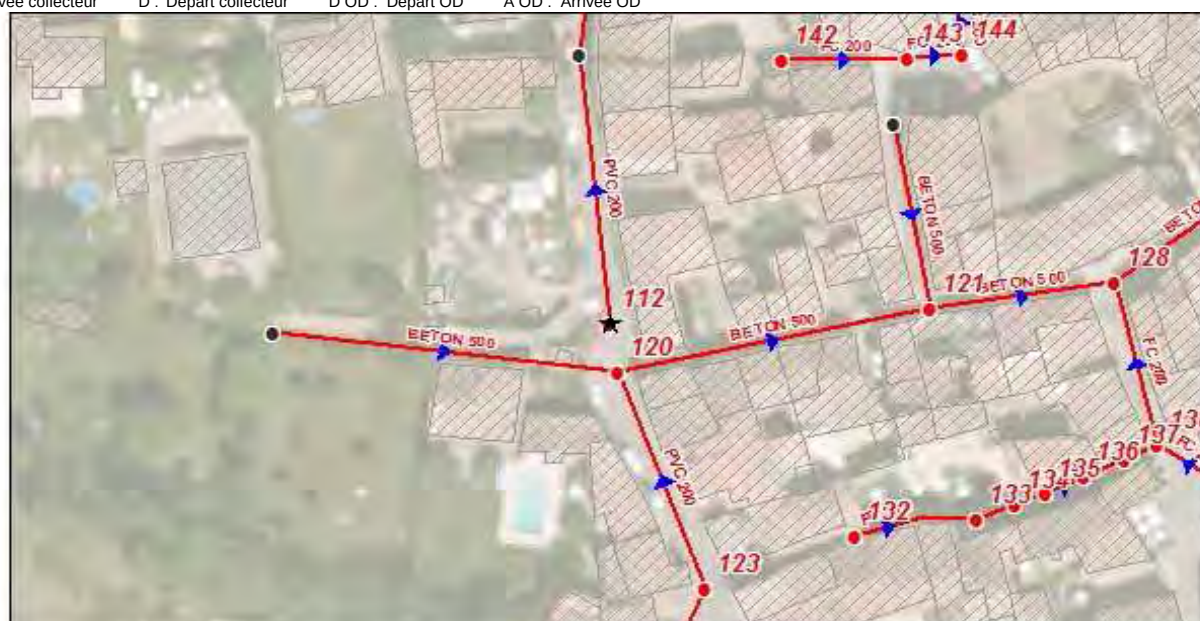

Commune :	MEYNES	0113
Localisation :	Chemin de la Manade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 185 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 568 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,95 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PEHD
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,95 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

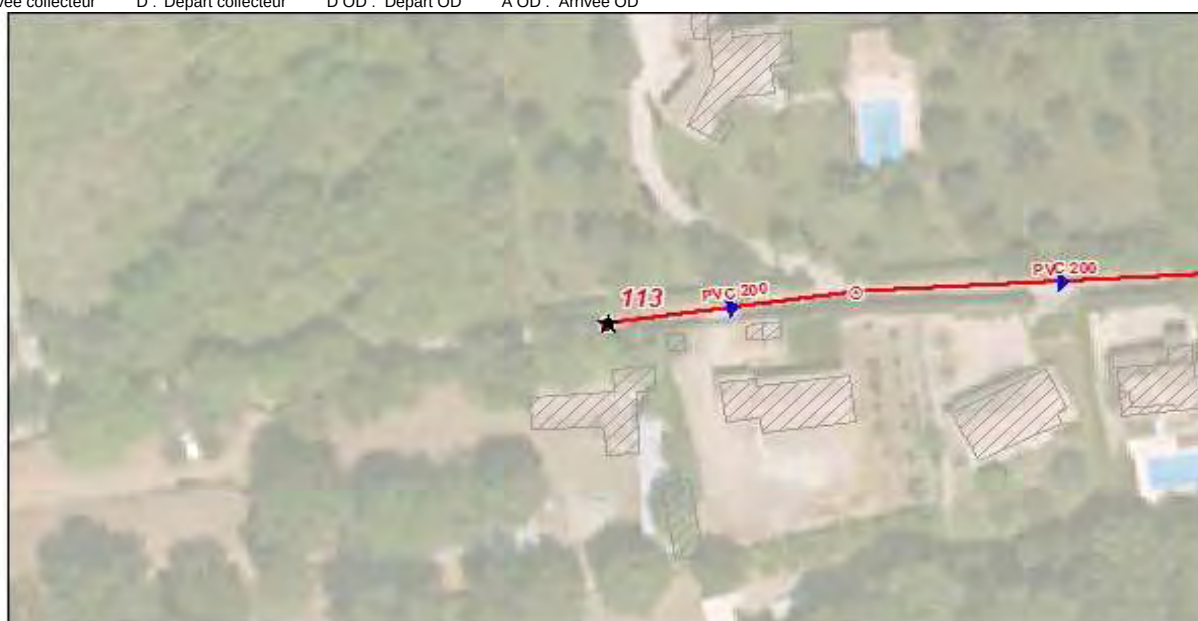


Commune :	MEYNES	0114
Localisation :	Chemin de la Manade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 284 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 575 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,09 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PEHD
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

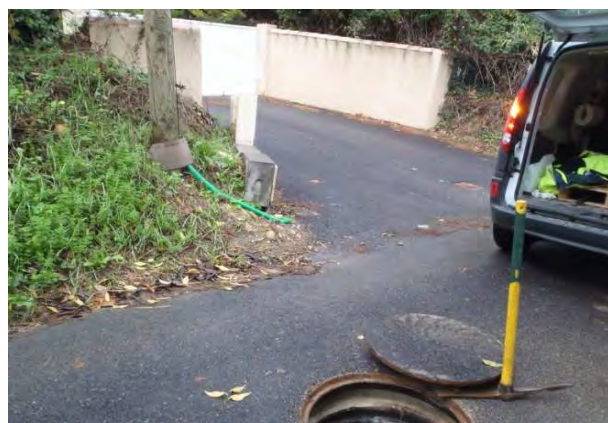

Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,09 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,09 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0115
Localisation :	Route de Nîmes	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Chasse d'égout
X (RGF Lambert 93) :	825 543 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 621 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,72 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Chasse fonctionnelle Ouverte



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
					0,72 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

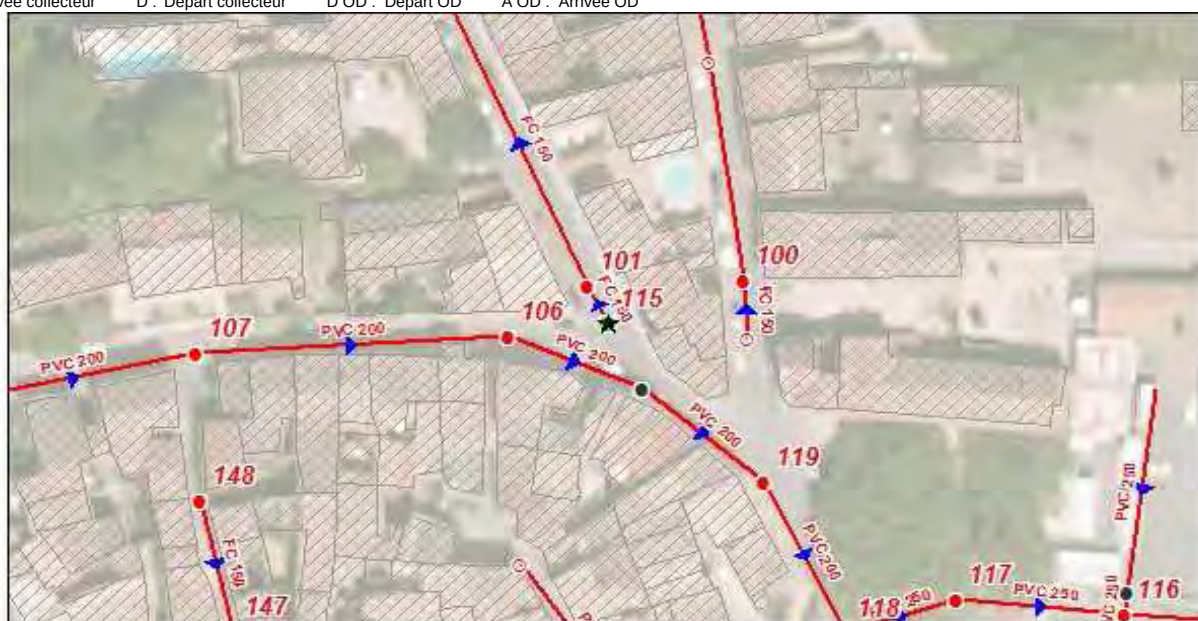

Commune :	MEYNES	0116
Localisation :	Place de la Mairie	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 620 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 573 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,76 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,76 m
A	12 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,76 m
D	3 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,76 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0117
Localisation :	Place de la Mairie	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 595 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 576 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,10 m
D	3 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	1,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0118
Localisation :	Place de la Mairie	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 578 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 570 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,95 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)

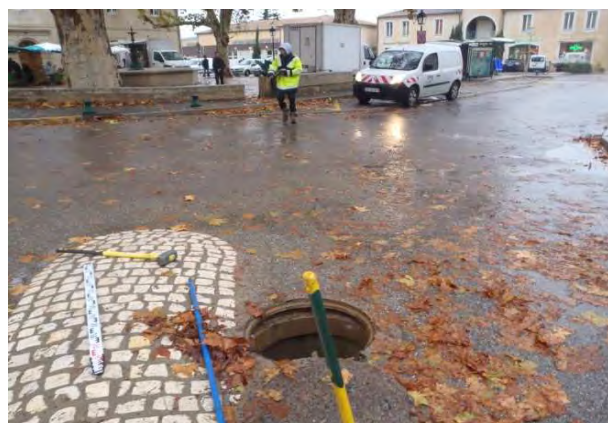

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,85 m
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,75 m
	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,95 m
D	3 h	-	PVC Ø 250	Gravitaire	0,95 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

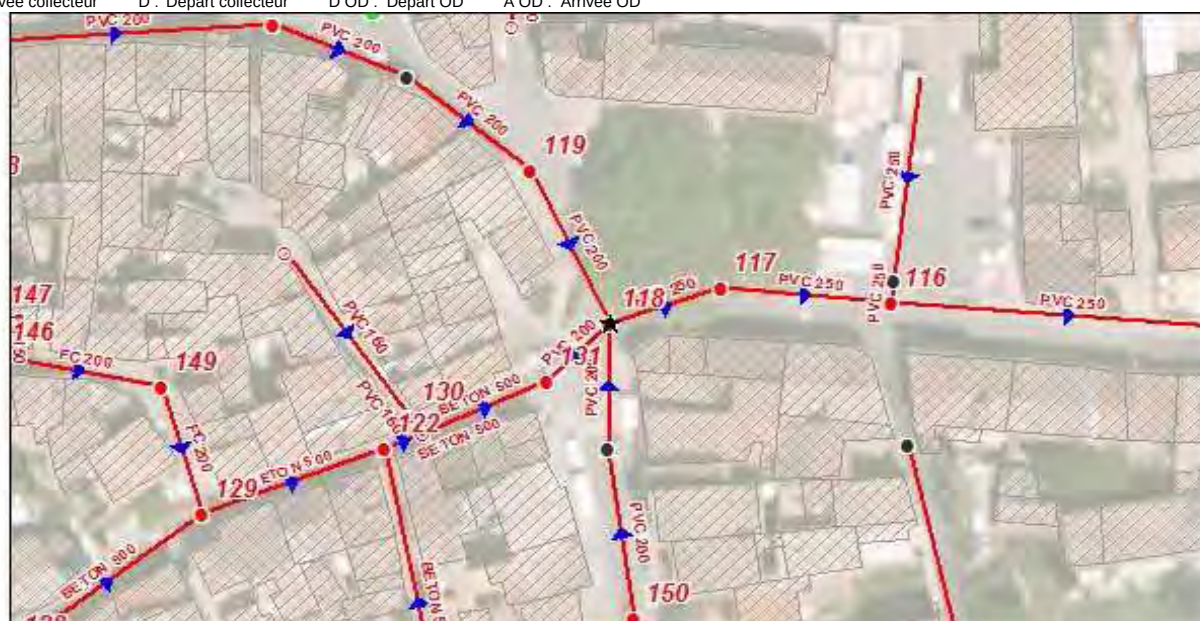

Commune :	MEYNES	0119
Localisation :	Place de la Mairie	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 567 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 595 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,27 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,27 m
D	4 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,27 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

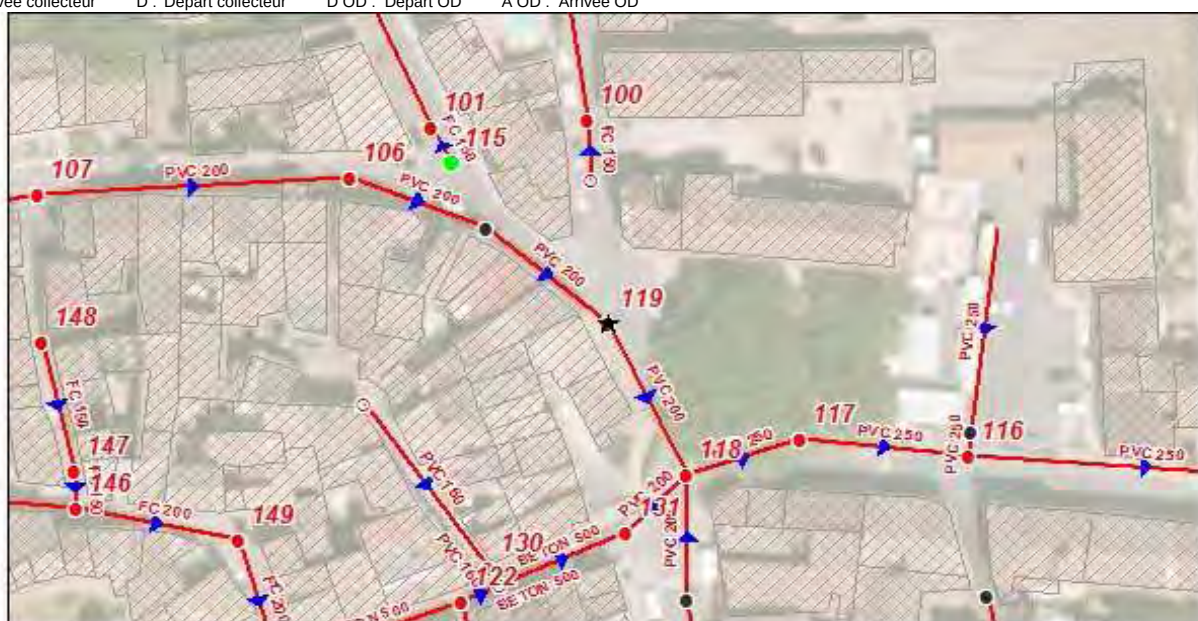

Commune :	MEYNES	0120
Localisation :	Rue du Valadas	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 415 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 504 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,50 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Infiltration par emboîtement



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,50 m
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,05 m
D	3 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,50 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0121
Localisation :	Grand Rue	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 461 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 514 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,40 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,40 m
A	12 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,40 m
D	3 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,40 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0122
Localisation :	Grand Rue	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 545 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 550 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,00 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,00 m
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,00 m
D	3 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,00 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0123
Localisation :	Rue du Valadas	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 427 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 469 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,14 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,14 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,14 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0124
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 440 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 440 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,44 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0125
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 506 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 440 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,43 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,43 m
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,43 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,43 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

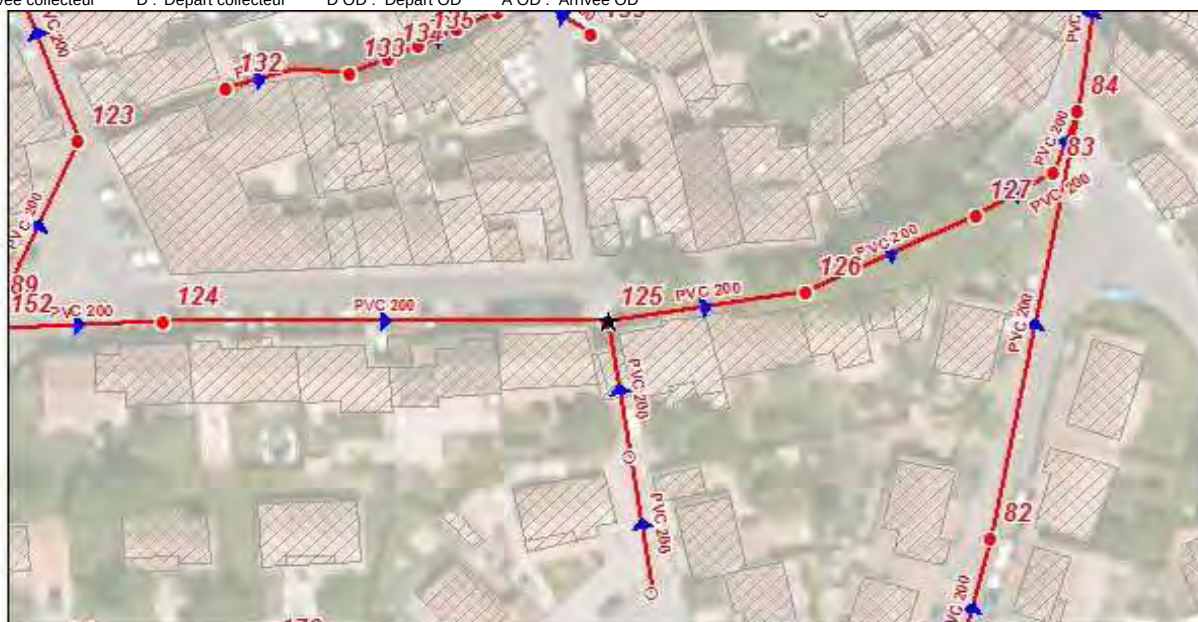

Commune :	MEYNES	0126
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 536 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 444 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,30 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,30 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,30 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

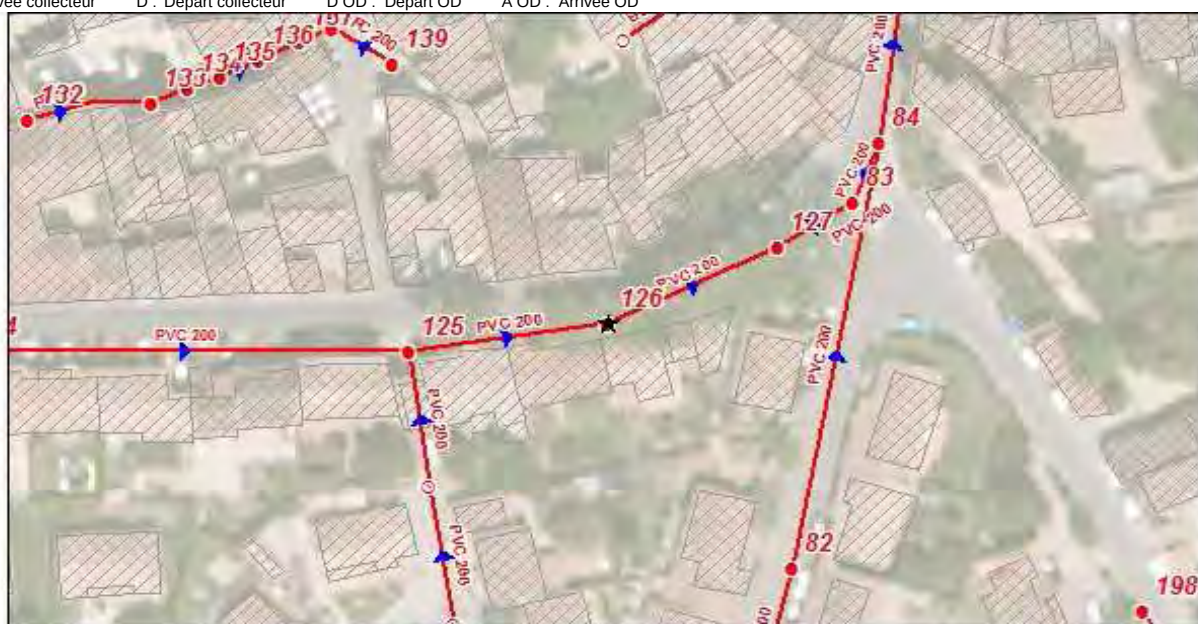


Commune :	MEYNES	0127
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 561 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 456 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,23 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)

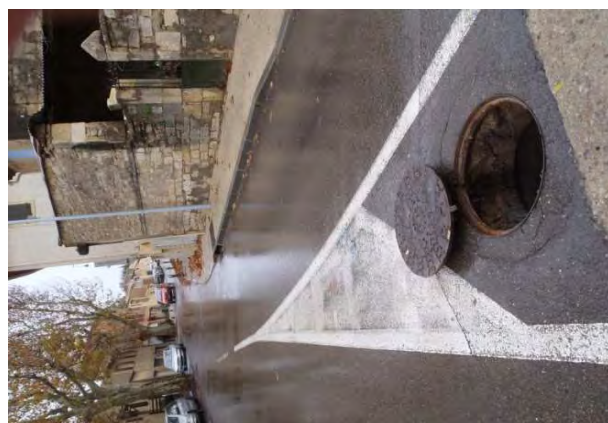

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,23 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,23 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0128
Localisation :	Grand Rue	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 489 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 518 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,07 m
A	9 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,25 m
D	3 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0129
Localisation :	Grand Rue	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 517 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 540 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,43 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Infiltration par banquette



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,99 m
A	9 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,43 m
D	3 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	1,43 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

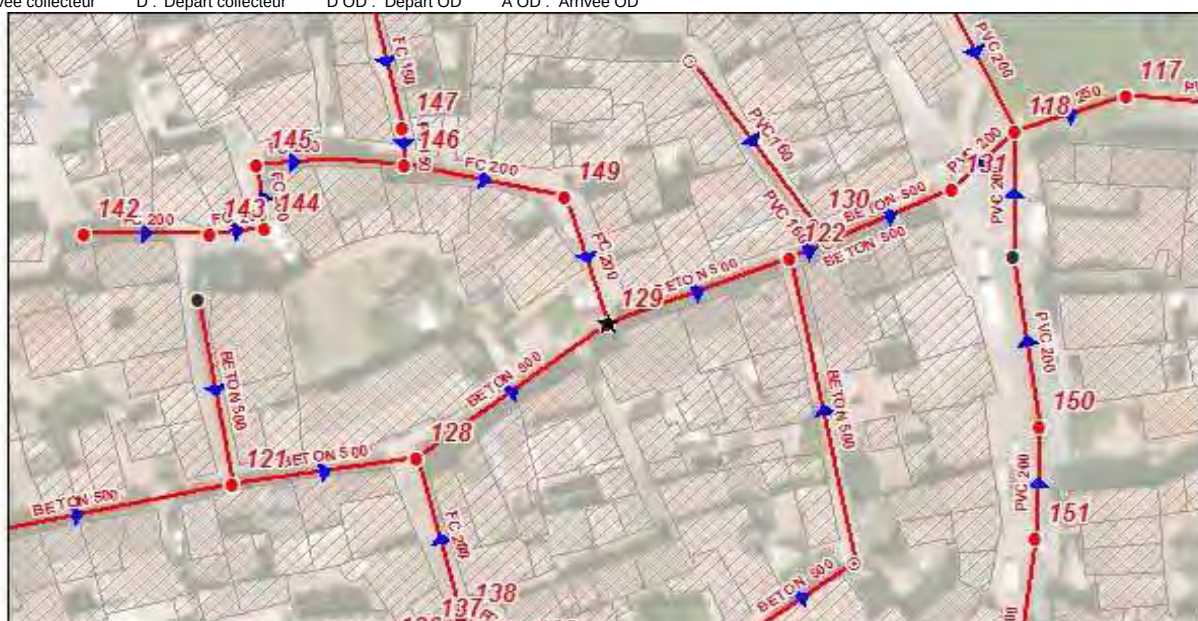

Commune :	MEYNES	0130
Localisation :	Grand Rue	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 548 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 555 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,78 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	400 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,78 m
D	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,78 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

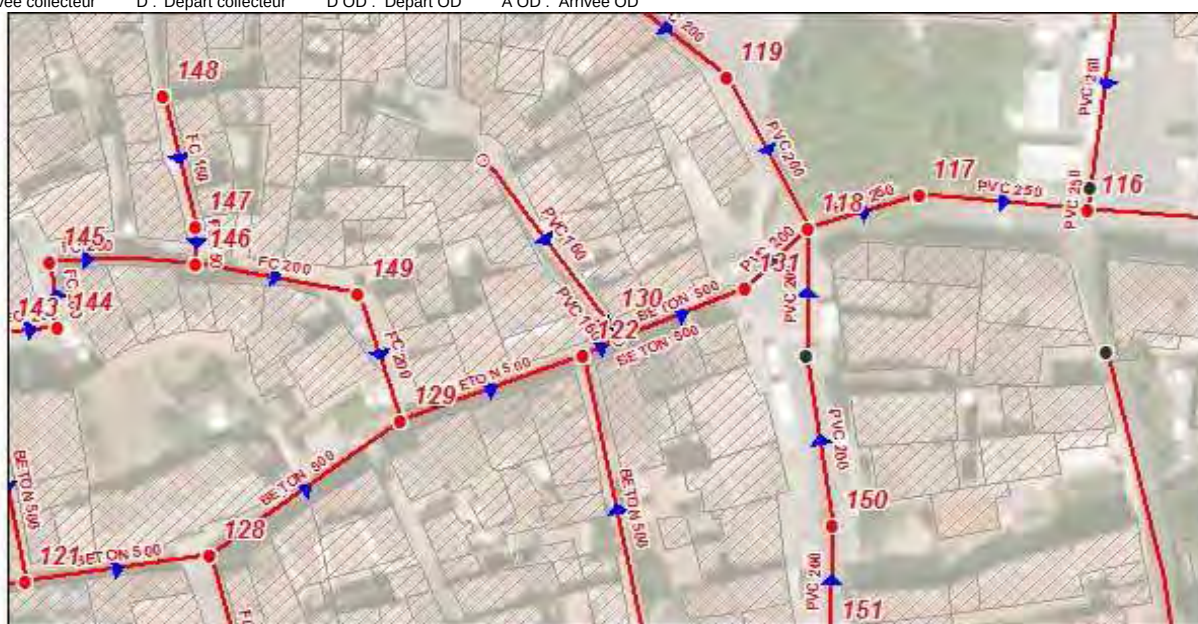

Commune :	MEYNES	0131
Localisation :	Grand Rue	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 569 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 561 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,98 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	BETON Ø 500	Gravitaire	0,98 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,98 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

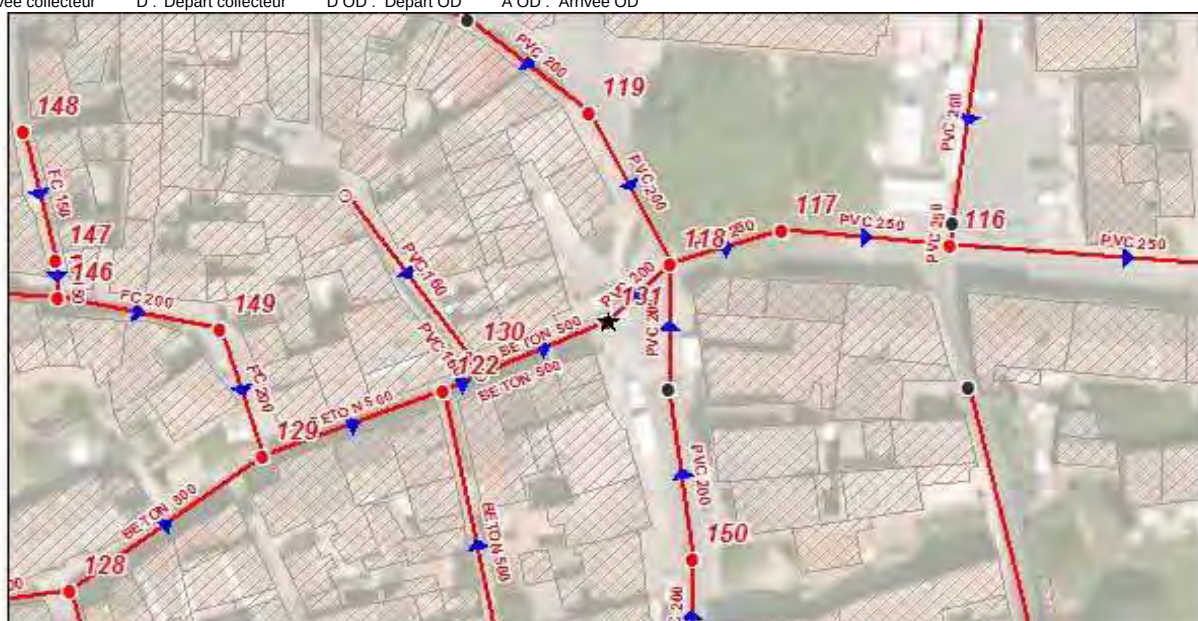

Commune :	MEYNES	0132
Localisation :	Rue du Four	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 450 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 478 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,85 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,85 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0133
Localisation :	Rue du Four	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 468 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 480 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,96 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,96 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,96 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

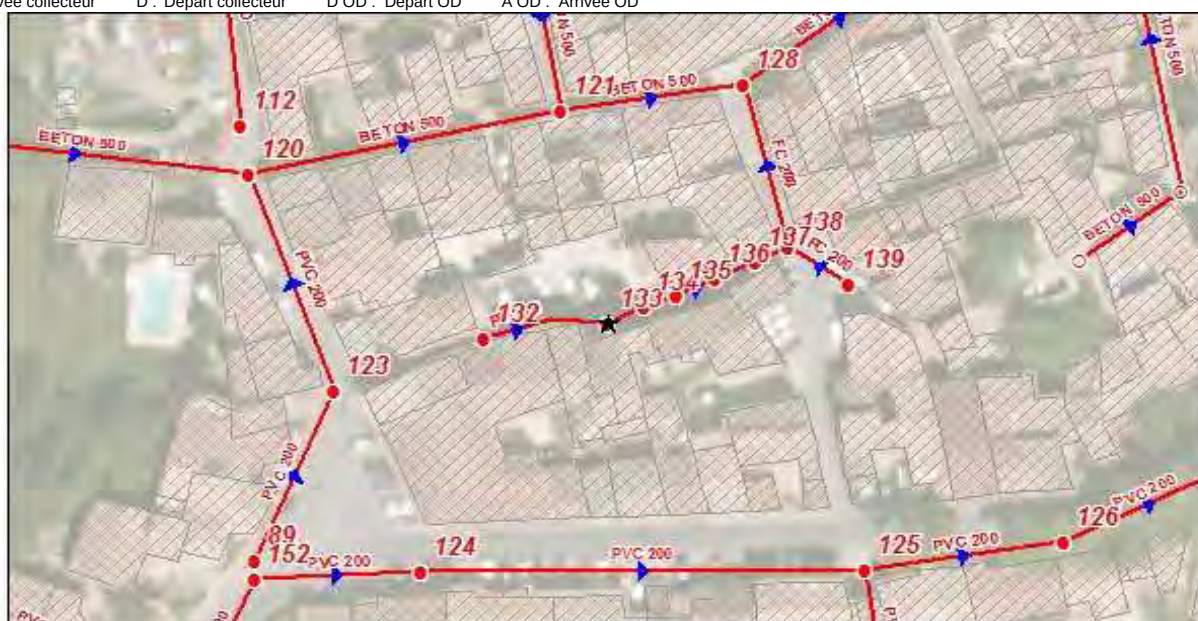

Commune :	MEYNES	0134
Localisation :	Rue du Four	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 474 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 482 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,00 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,00 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,00 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0135
Localisation :	Rue du Four	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 478 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 484 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,20 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,20 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,20 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

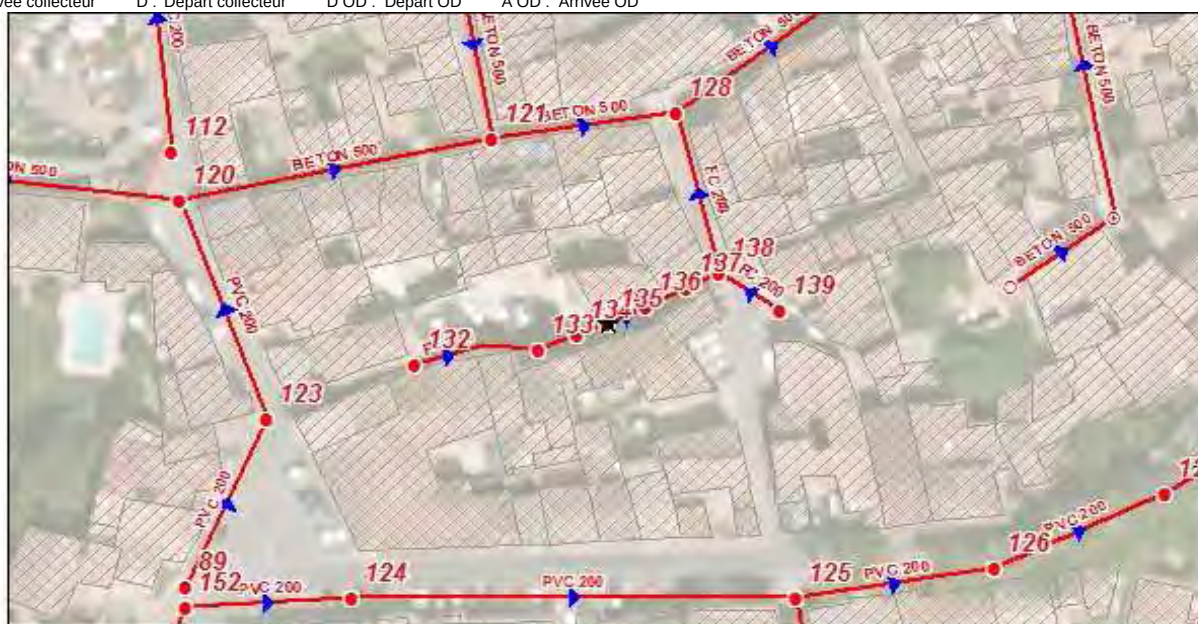

Commune :	MEYNES	0136
Localisation :	Rue du Four	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 484 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 487 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,04 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,04 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,04 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0137
Localisation :	Rue du Four	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 490 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 490 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,03 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,03 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,03 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0138
Localisation :	Rue Neuve	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 495 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 492 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,98 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,98 m
A	6 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,75 m
D	12 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,98 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

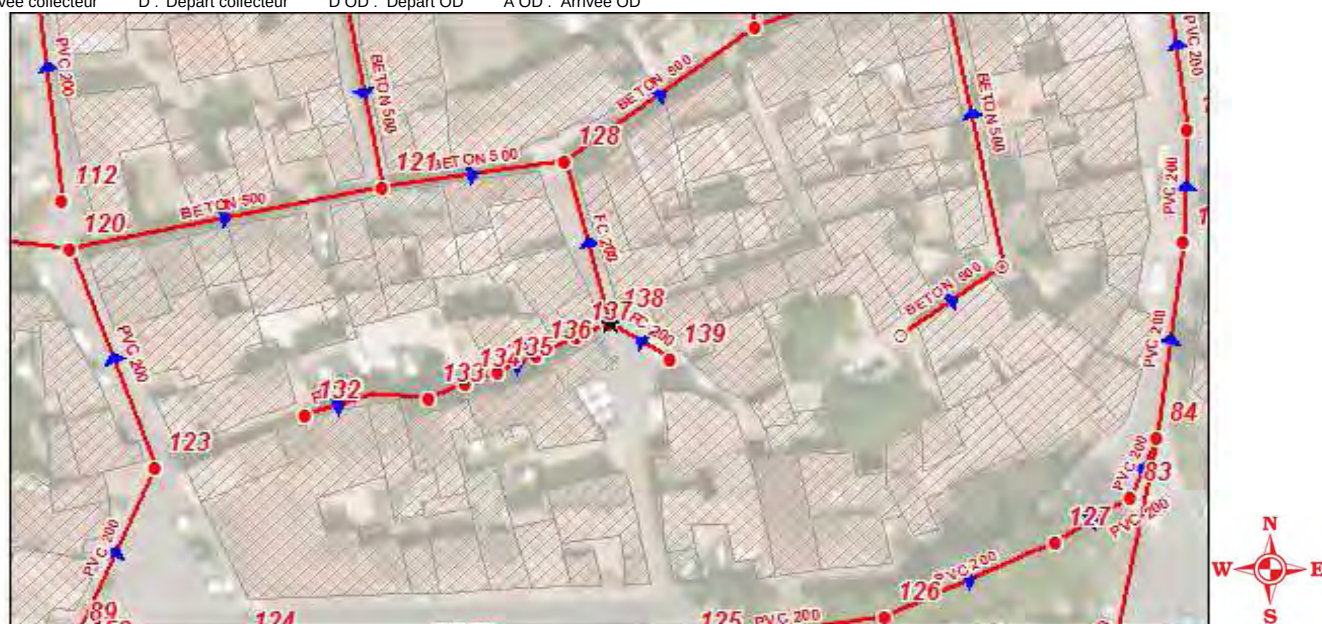

Commune :	MEYNES	0139
Localisation :	Rue Neuve	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 504 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 486 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,43 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	11 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,43 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0140
Localisation :	Lycée Agricole	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 859 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 003 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,22 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,22 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,22 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0141
Localisation :	Stade de football	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 853 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 974 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,95 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Obstacles ou dépôts



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,95 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,95 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0142
Localisation :	Impasse de la Placette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 439 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 555 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,60 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,60 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0143
Localisation :	Rue du Presbytère	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 458 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 555 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,90 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,90 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,90 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0144
Localisation :	Rue de la Tour	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 466 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 555 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,84 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Obstacles ou dépôts
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,84 m
D	12 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,84 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0145
Localisation :	Rue de la Tour	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 465 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 566 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,99 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Mauvais
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,99 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,99 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

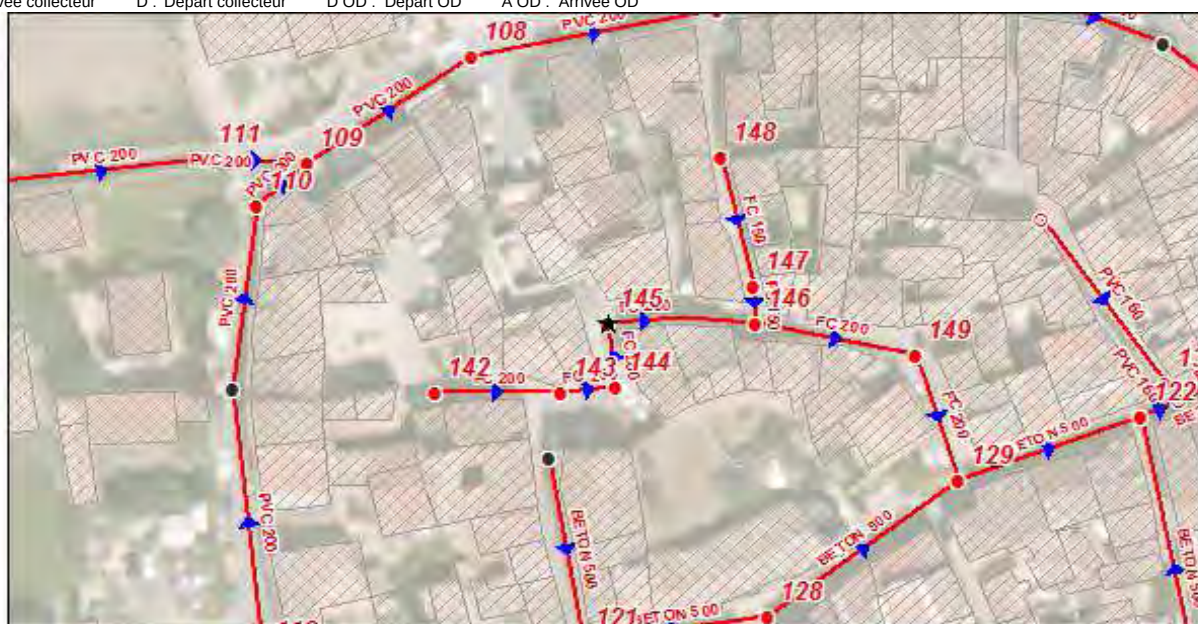


Commune :	MEYNES	0146
Localisation :	Rue de la Tour	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 487 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 565 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,87 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

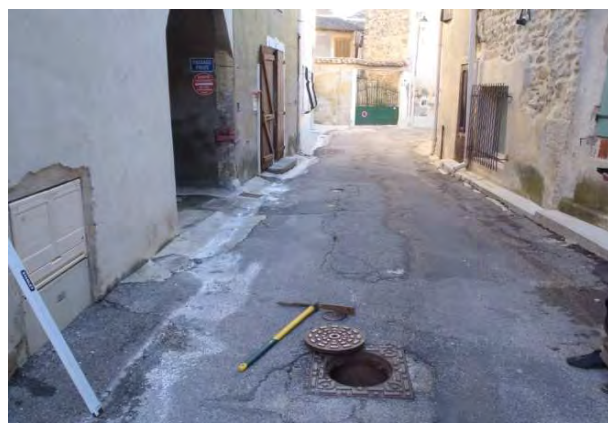

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	11 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,87 m
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,87 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,87 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

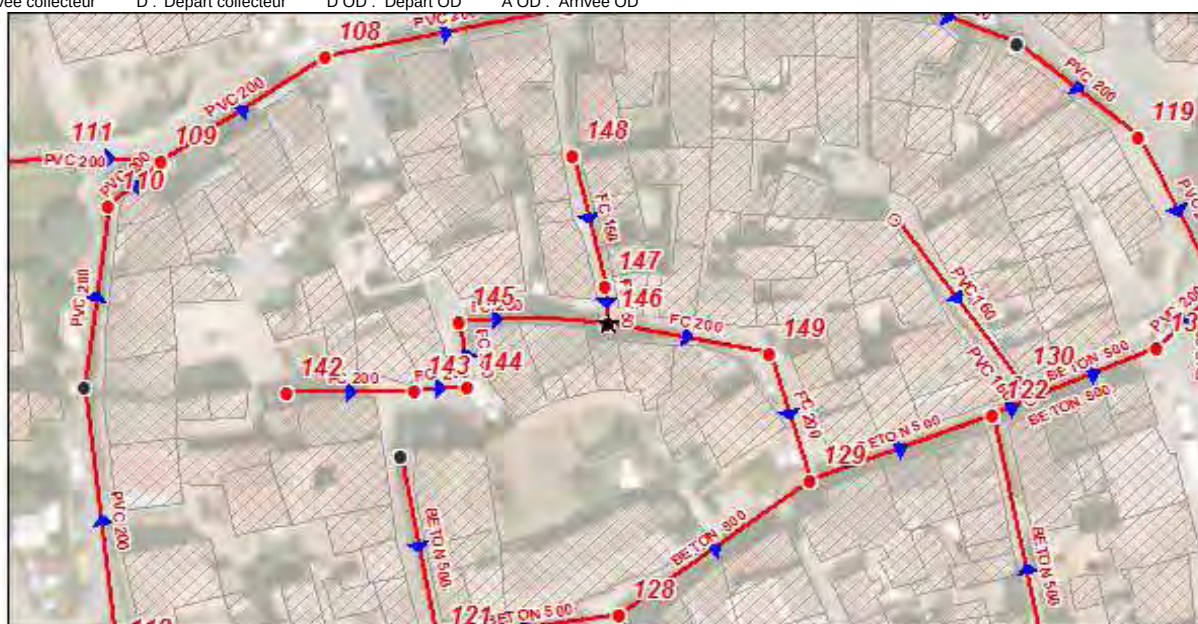

Commune :	MEYNES	0147
Localisation :	Rue de la Cabane	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 487 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 571 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,88 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,88 m
D	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,88 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0148
Localisation :	Rue de la Cabane	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 482 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 592 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,94 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	6 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	0,94 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0149
Localisation :	Rue de la Tour	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 511 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 560 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,89 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Moyen
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

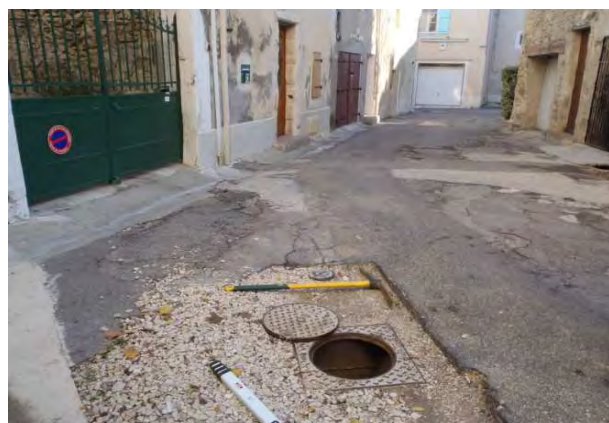

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,89 m
D	5 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	0,89 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0150
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 581 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 522 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,14 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,14 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,14 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0151
Localisation :	Avenue de la Promenade	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 581 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 504 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,10 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,10 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,10 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

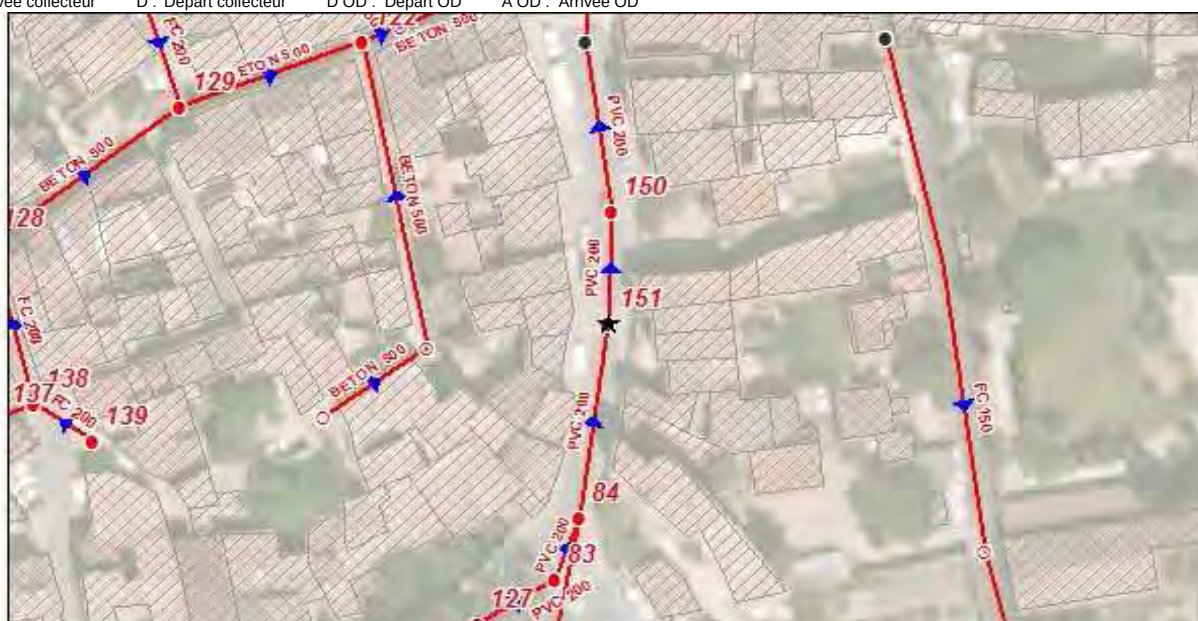

Commune :	MEYNES	0152
Localisation :	Avenue de Murel	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 415 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 439 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,28 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
Lame brise-jet



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,28 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,28 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0153
Localisation :	Avenue de Murel	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 400 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 421 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,82 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PVC
Diamètre regard	200 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,82 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,82 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD





Commune :	MEYNES	0154
Localisation :	Chemin de la Cruvière	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 365 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 438 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,89 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

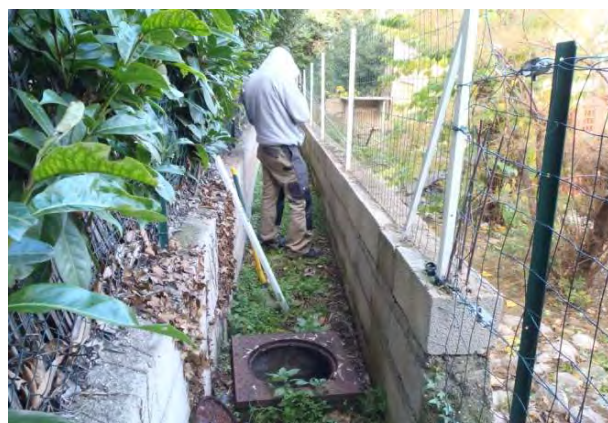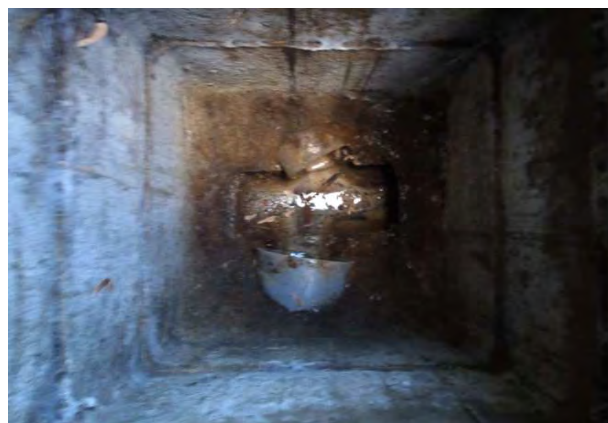

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,89 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,89 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0155
Localisation :	Chemin de la Cruvière	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 357 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 419 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,15 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,15 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,15 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0156
Localisation :	Chemin de la Cruvière	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 319 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 409 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,94 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	500 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,94 m
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,94 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,94 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0157
Localisation :	Chemin de la Cruvière	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 312 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 390 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,80 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	PVC
Diamètre regard	200 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé

Défaut(s) et Observation(s)

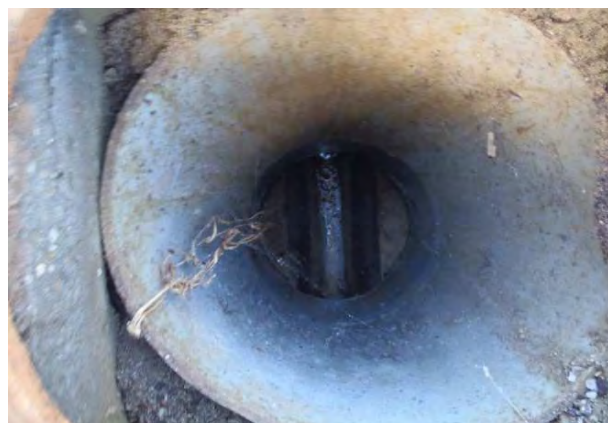

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,80 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0158
Localisation :	Chemin traversant Route de la Gare et Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 959 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 129 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,62 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,62 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,62 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0159
Localisation :	Chemin traversant Route de la Gare et Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 074 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 231 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,25 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,25 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,25 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0160
Localisation :	Chemin traversant Route de la Gare et Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 254 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 338 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,47 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,47 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,47 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0161
Localisation :	Chemin des Près	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	826 289 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 382 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,52 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,52 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,52 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0162
Localisation :	Parcelle située entre Chemin du Verger et Chemin des P	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 985 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 673 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,88 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier en attente

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,88 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0163
Localisation :	Parcelle située entre Chemin du Verger et Chemin des P	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 973 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 723 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,49 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé

Défaut(s) et Observation(s)
Boîte de branchement défectueuse
1 branchement particulier en attente




Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,49 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,49 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0164
Localisation :	Parcelle située entre Chemin du Verger et Chemin des P	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 962 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 775 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,04 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

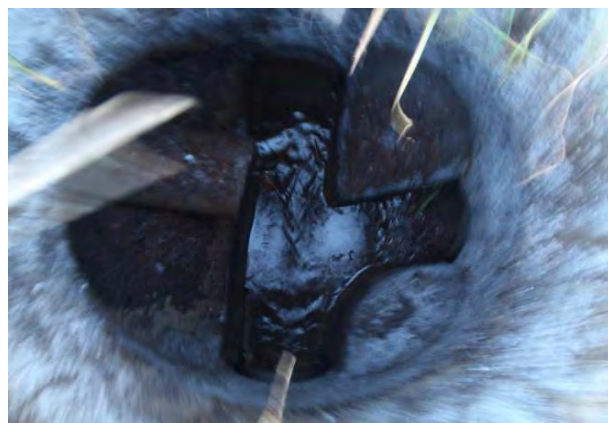


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Privé



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier en attente

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,04 m
A	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,04 m
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,04 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

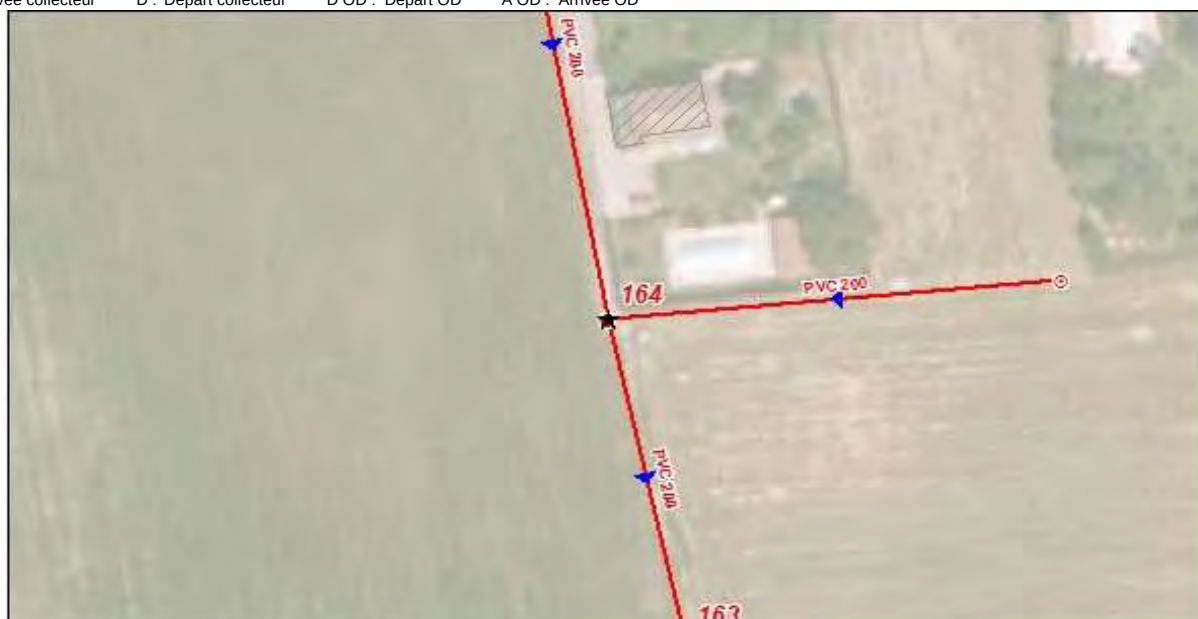

Commune :	MEYNES	0165
Localisation :	Route de Nîmes	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 519 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 732 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,16 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,16 m
D	3 h	-	FC Ø 150	Gravitaire	1,16 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0166
Localisation :	Rue du 19 Mars 1962	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 402 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 326 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,89 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	BATI
Diamètre regard	700 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,89 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,89 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0167
Localisation :	Rue du 19 Mars 1962	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 420 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 315 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,90 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,90 m
D	3 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,90 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0168
Localisation :	Rue Lucien Coutaud	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 519 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 330 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,15 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,15 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,15 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0169
Localisation :	Rue Lucien Coutaud	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 472 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 381 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,44 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m
D	3 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

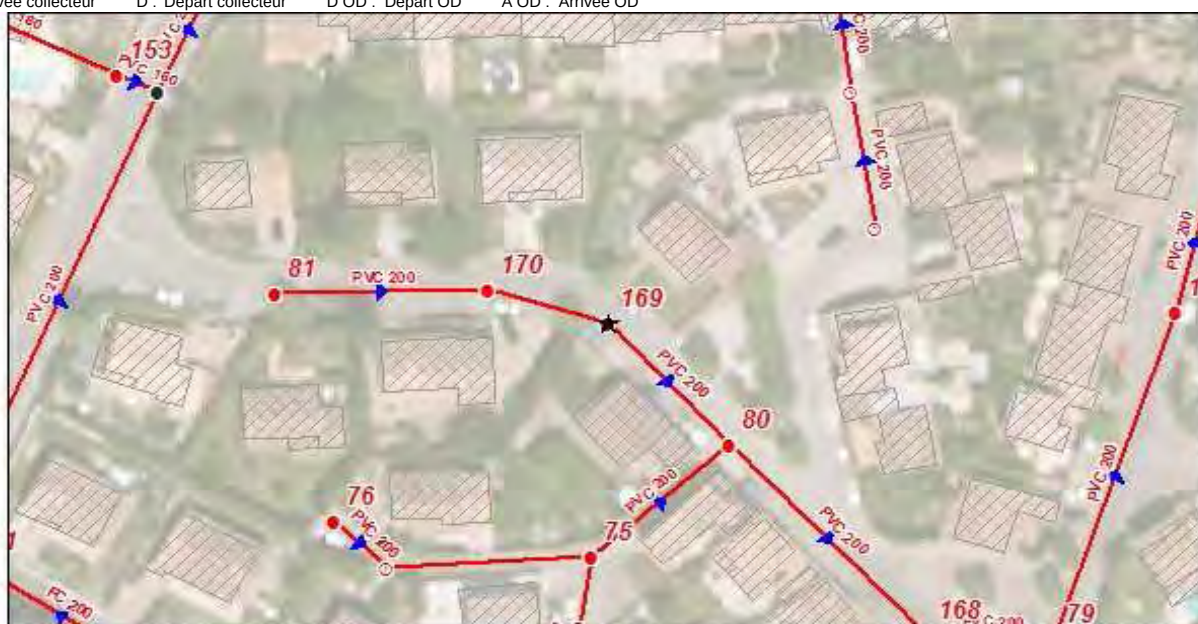

Commune :	MEYNES	0170
Localisation :	Rue Lucien Coutaud	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 455 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 386 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,49 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,49 m
D	4 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,49 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0171
Localisation :	Avenue de Murel	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 358 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 284 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,34 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,34 m
D	12 h	-	FC Ø 200	Gravitaire	1,34 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0172
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 261 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 038 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,92 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,92 m
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,92 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,92 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0173
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 255 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 016 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,35 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,35 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,35 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0174
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 253 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 949 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,40 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,40 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,40 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0175
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 251 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 918 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,17 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,17 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,17 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0176
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 268 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 826 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,21 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,21 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,21 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0177
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 277 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 800 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,35 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,35 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,35 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0178
Localisation :	Chemin de l'Estanet	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 288 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 755 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,28 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
3 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,28 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,28 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0179
Localisation :	Chemin des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 190 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 883 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,75 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-




Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,75 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,75 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

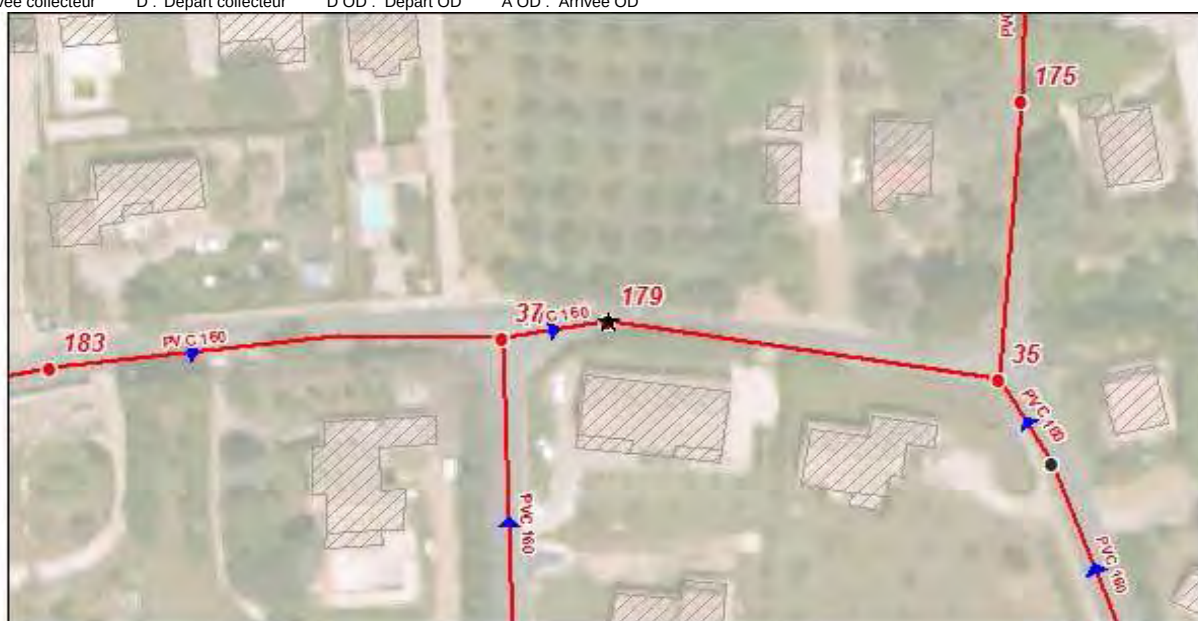

Commune :	MEYNES	0180
Localisation :	Chemin du Cabanis	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 175 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 821 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,57 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,57 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,57 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0181
Localisation :	Chemin du Cabanis	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 176 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 777 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,28 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,28 m
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,28 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0182
Localisation :	Chemin du Cabanis	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 179 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 702 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,20 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,20 m
D	1 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,20 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0183
Localisation :	Chemin des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 107 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 877 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,40 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
3B°



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,40 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,40 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0184
Localisation :	Chemin des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 037 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 861 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,86 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

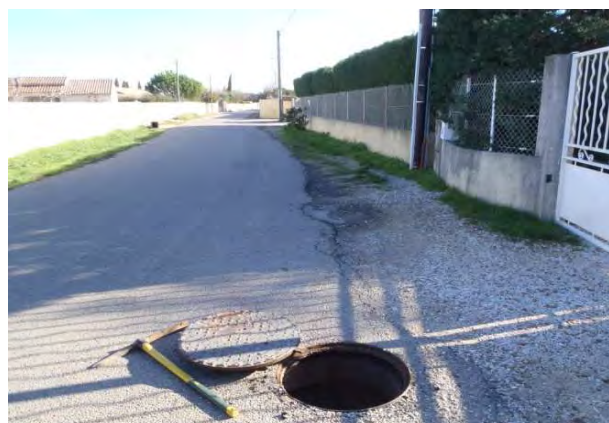

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,86 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	0,86 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

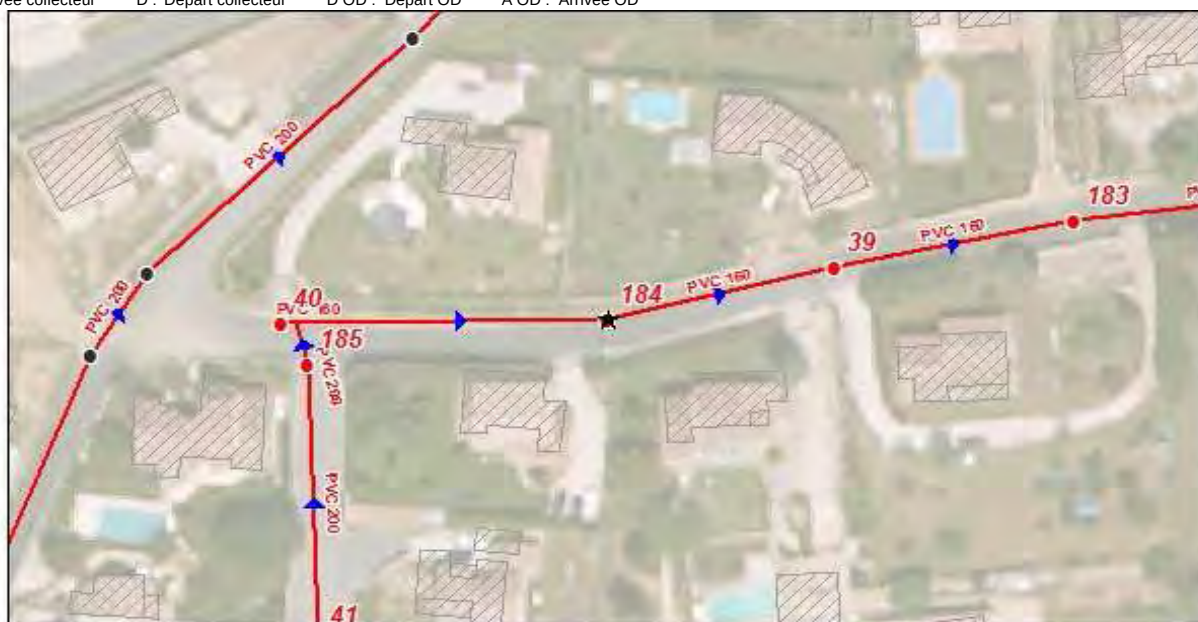

Commune :	MEYNES	0185
Localisation :	Impasse des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 992 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 854 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,99 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,99 m
D	11 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,99 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

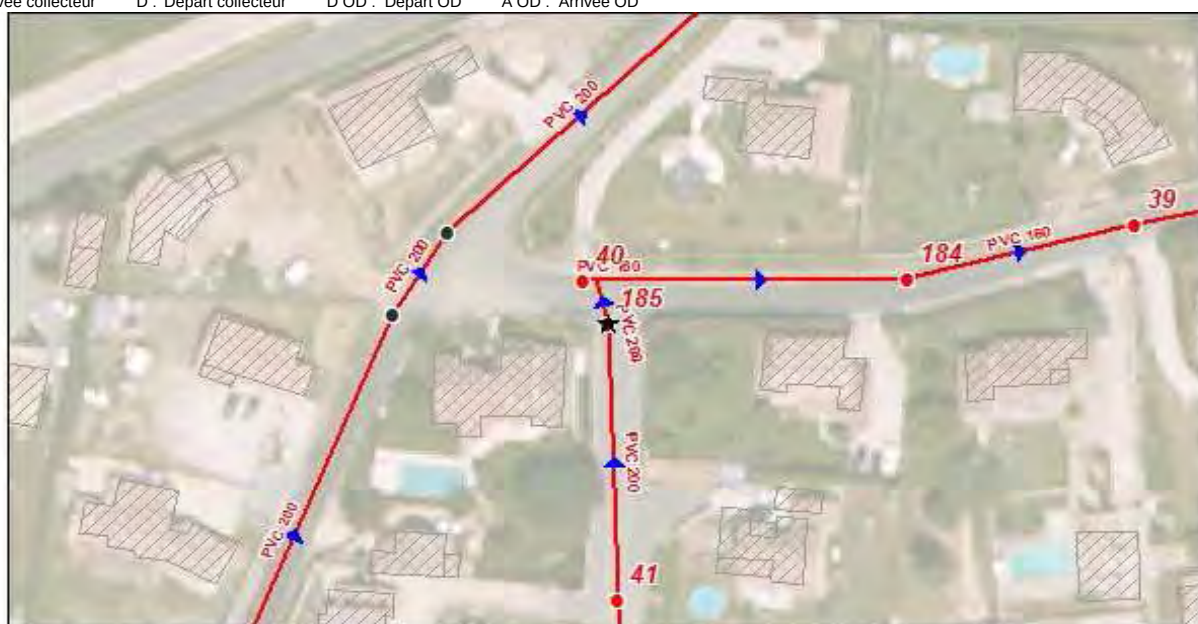

Commune :	MEYNES	0186
Localisation :	Impasse des Oliviers	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	824 989 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 753 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,95 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,95 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,95 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0187
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 333 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 024 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,24 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,24 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,24 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0188
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 585 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 030 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,22 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,22 m
A	6 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,22 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,22 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0189
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 589 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 024 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,24 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
4 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	12 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,24 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0190
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 644 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 059 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,34 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,34 m
A	7 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,19 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,34 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0191
Localisation :	Chemin de la Carquette	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 767 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 130 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,71 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,71 m
D	3 h	-	PVC Ø 160	Gravitaire	1,71 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0192
Localisation :	Route de la Gare	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 868 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 111 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	3,06 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	10 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	3,06 m
D	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	3,06 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0193
Localisation :	Chemin de la Fontaine de Blaise	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 913 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 009 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,14 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	8 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,14 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,14 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0194
Localisation :	Chemin de la Fontaine de Blaise	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 893 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 971 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,04 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,04 m
D	2 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,04 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0195
Localisation :	Chemin de la Fontaine de Blaise	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 884 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 932 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,15 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

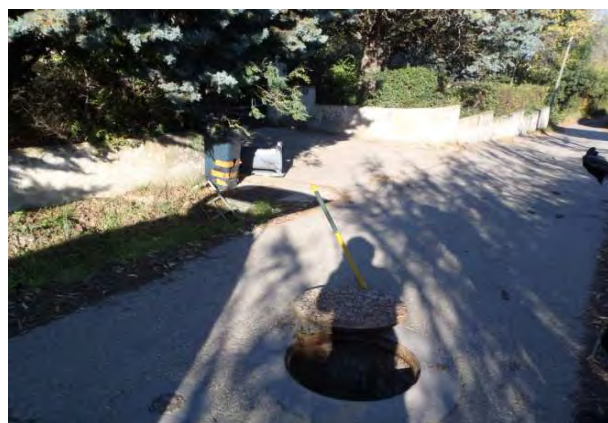

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,15 m
D	1 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,15 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0196
Localisation :	Chemin de la Fontaine de Blaise	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 839 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 309 808 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,39 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	7 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,39 m
D	1 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,39 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0197
Localisation :	Chemin du Moulin Neuf	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 635 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 348 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,02 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public



Défaut(s) et Observation(s)

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,02 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,02 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



Commune :	MEYNES	0198
Localisation :	Chemin du Moulin Neuf	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Tête de réseau
X (RGF Lambert 93) :	825 615 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 397 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	0,80 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-

Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers



Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
D	6 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	0,80 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD




Commune :	MEYNES	0199
Localisation :	Avenue de la Condamine	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 557 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 381 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	2,02 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-


Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public

Défaut(s) et Observation(s)
2 branchements particuliers

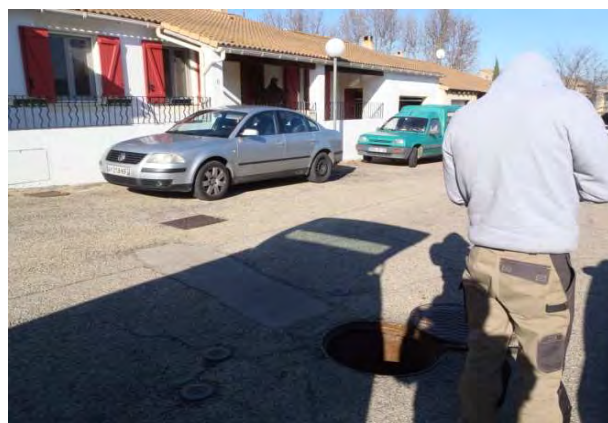

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	1 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,02 m
D	5 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	2,02 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD

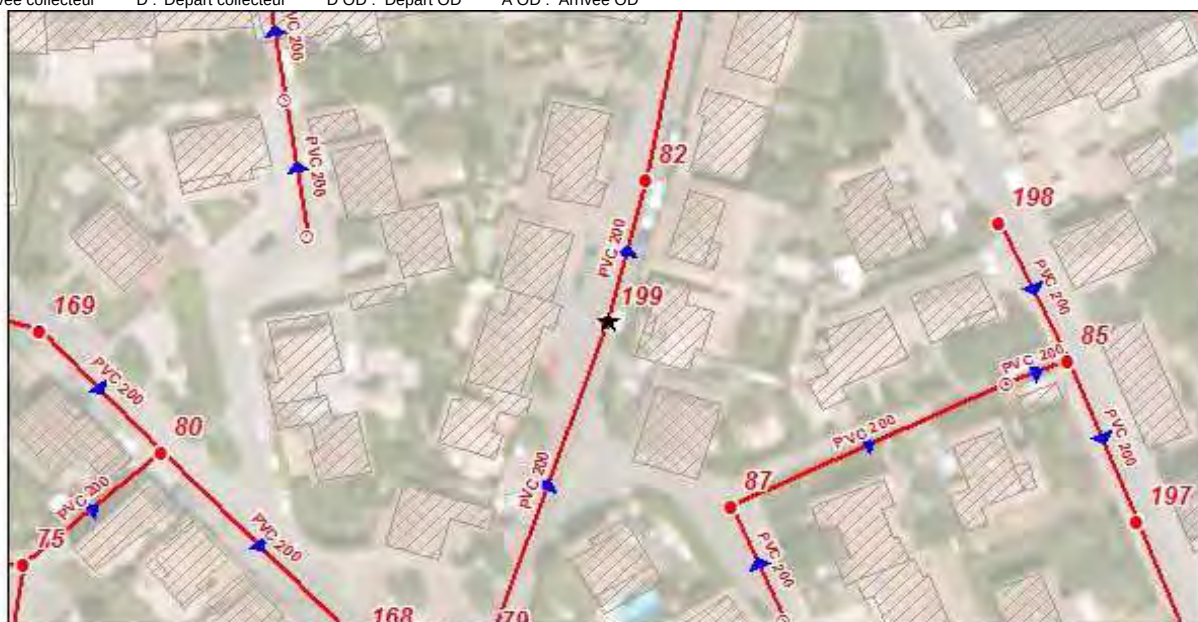

Commune :	MEYNES	0200
Localisation :	Rue Joseph Marcelin	
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement :	
Type regard :	Regard de visite
X (RGF Lambert 93) :	825 593 m
Y (RGF Lambert 93) :	6 310 300 m
Z (NGF)	-
Profondeur radier :	1,44 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	-



Description générale	
Type de fermeture	Tampon
Matériaux du regard	Béton
Diamètre regard	800 mm
Etat général	Bon
Domaine d'implantation	Public




Défaut(s) et Observation(s)
1 branchement particulier

Caractéristiques des collecteurs					
Type	Position	N° tronçon	Caractéristiques	Ecoulement	Profondeur
A	9 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m
D	12 h	-	PVC Ø 200	Gravitaire	1,44 m

A : Arrivée collecteur D : Départ collecteur D OD : Départ OD A OD : Arrivée OD



B. FICHER DES POSTES DE REFOULEMENT

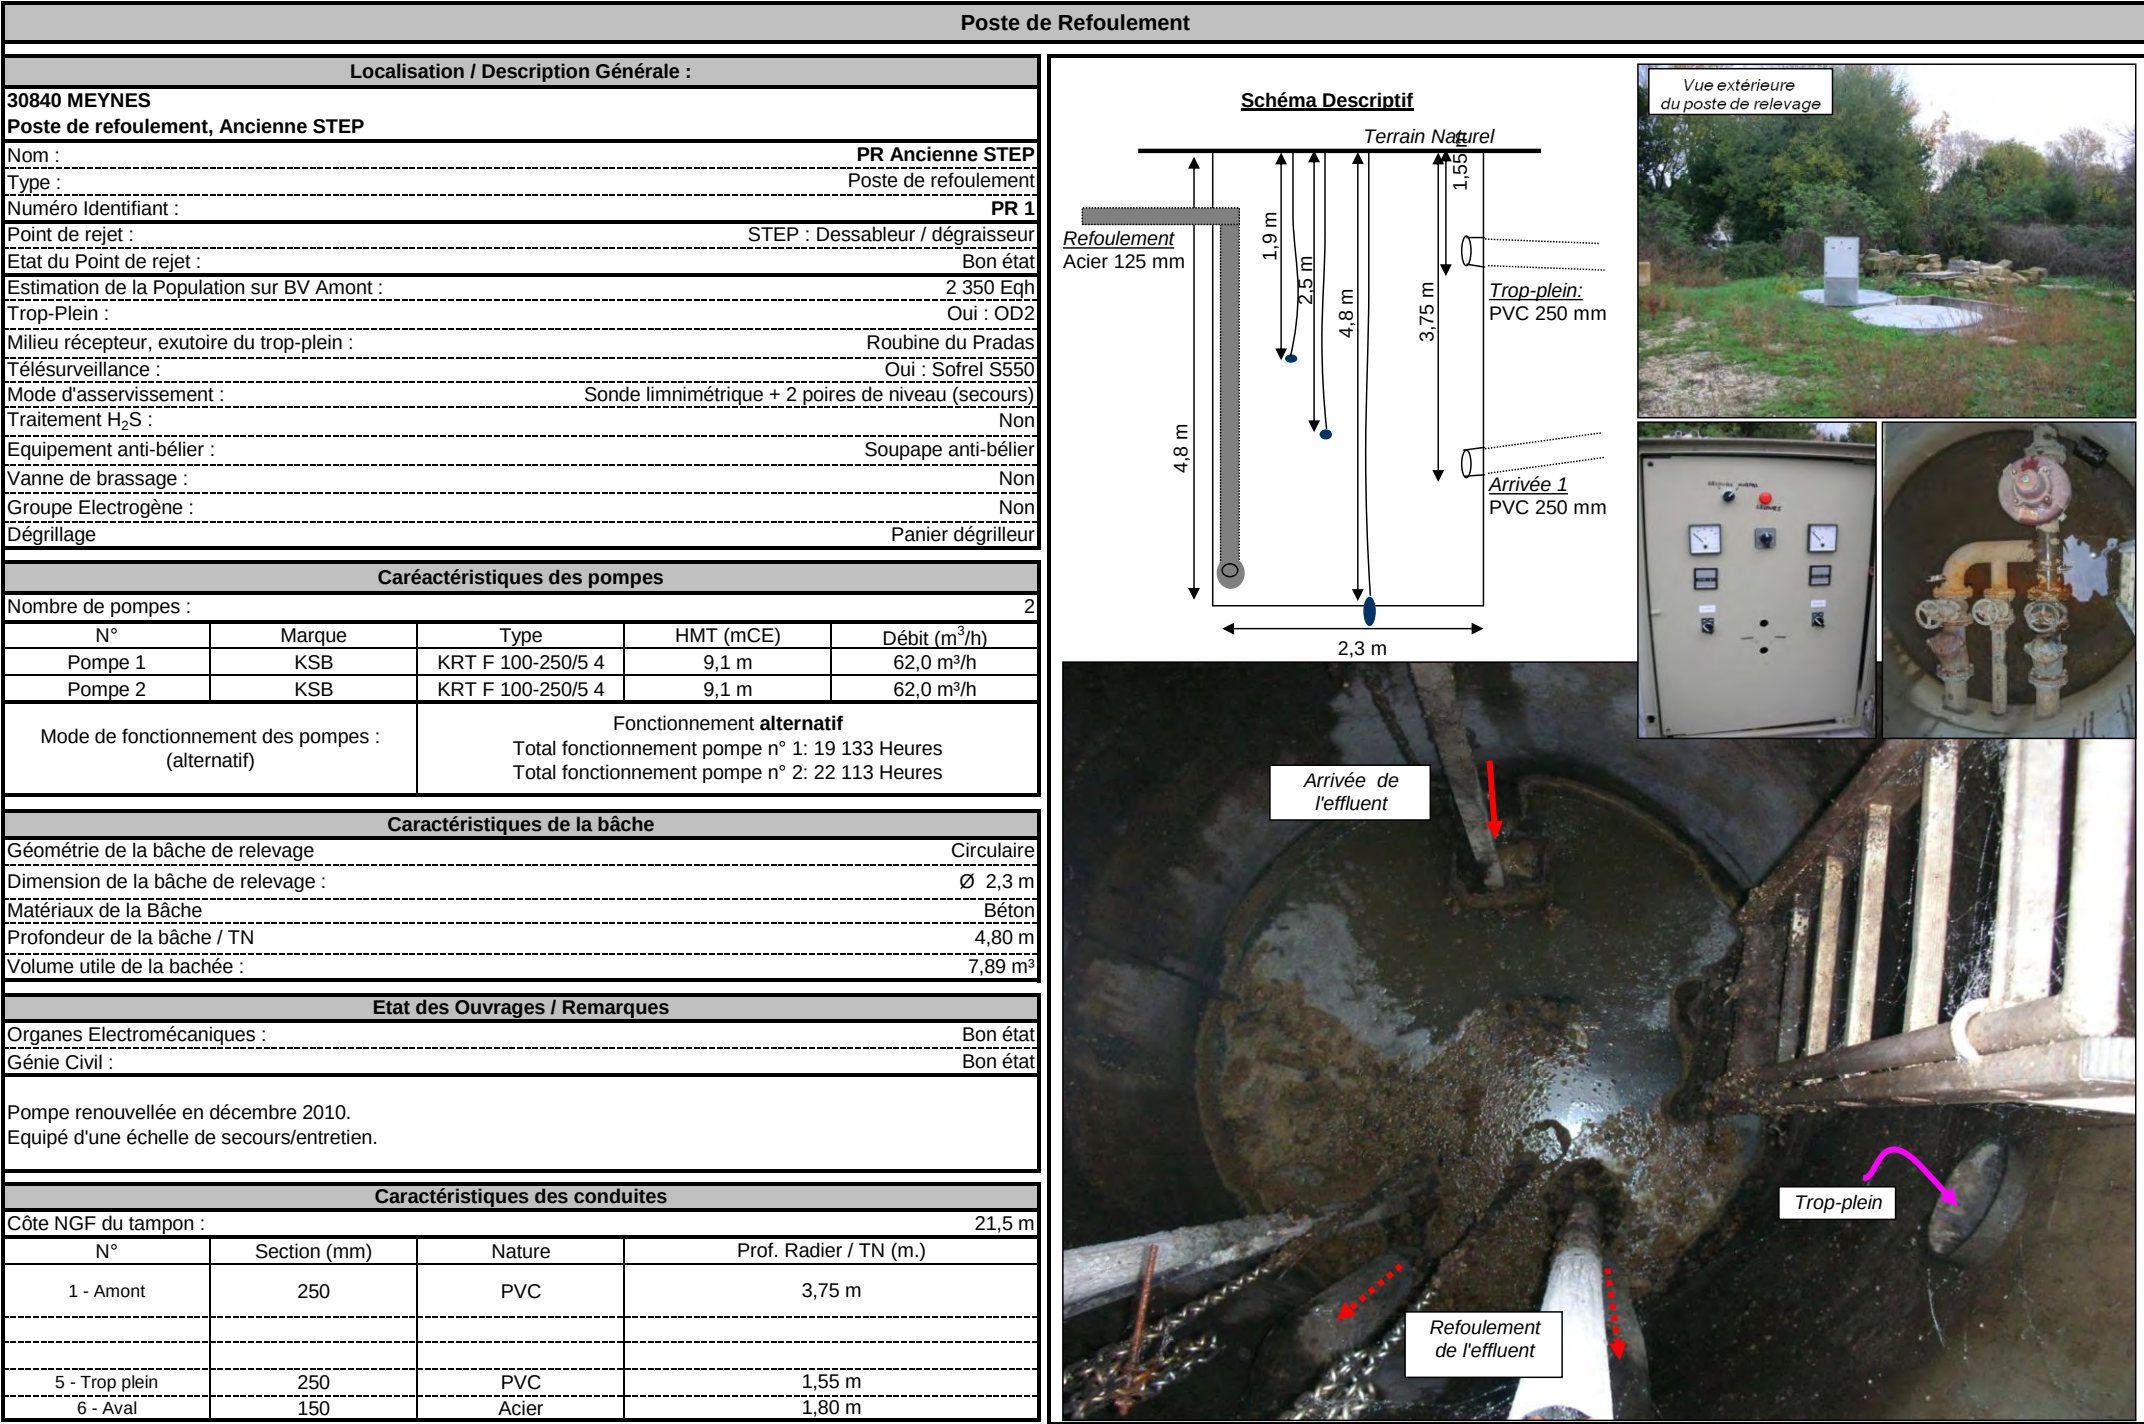

C. FICHER DES DEVERSOIRS D'ORAGES

Fiche Ouvrage de Délestage

Localisation / Description Générale :

30840 MEYNES
Chemin des Prés

Nom :	DO Branche Sud
Type :	Déversoir d'orage
Numéro Identifiant :	OD 1
Point de rejet immédiat :	Roubine du Pradas
Milieu naturel récepteur :	Le Gardon FRDR377
Estimation de la Population sur BV Amont :	800 EH
Autosurveillance en place :	Non
Conformité avec la réglementation :	Oui
Mesures des Temps de déverse obligatoire (2 000 à 10 000 EH) :	Sans objet
Mesures des Débits déversés obligatoire (> 10 000 EH) :	Sans objet

Caractéristiques de fonctionnement

Côte NGF du tampon :	21,0 mNGF
Profondeur radier conduite amont / TN :	-1,88 m
Longueur de crête (ou diamètre) :	Ø 160 mm
Largeur de crête :	sans objet
Hauteur de déversement :	-0,41 m
Dimension de la chambre de délestage :	sans objet
Débit Critique entraînant un délestage :	Capacité maximale du réseau (PVC 200 mm) : ≈ 130 m³/h
Géométrie de la conduite de délestage :	Circulaire
Dimension de la conduite de délestage :	φ 160 mm
Clapet anti-retour sur délestage :	Oui
Possibilité de fonctionnement en sens inverse :	Non

Etat des Ouvrages / Remarques


Organes Electromécaniques :	Bon état
Génie Civil :	Bon état

La conduite de trop-plein s'étend sur 5 mètres avant de rejoindre la Roubine.

Caractéristiques

N°	Section (mm)	Nature	Prof. Radier / TN (m.)
1- Amont	200	PVC	1,88
5- Délestage	160	PVC	0,41
6- Aval	200	PVC	1,90


Vue détaillée du DO

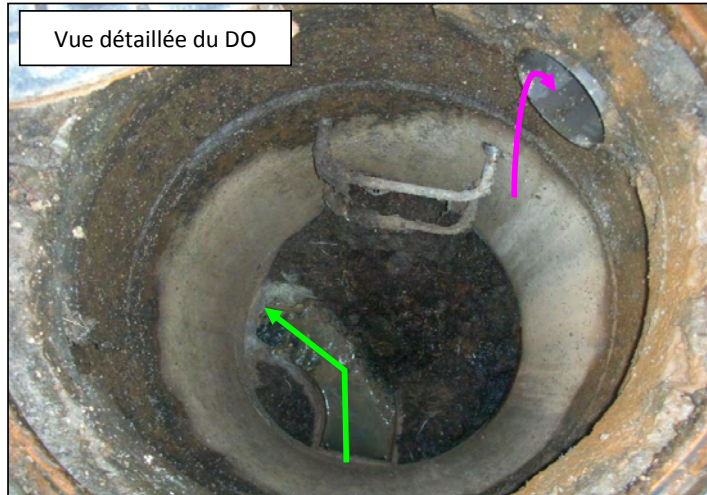

Vue d'ensemble



Rejet au Fossé

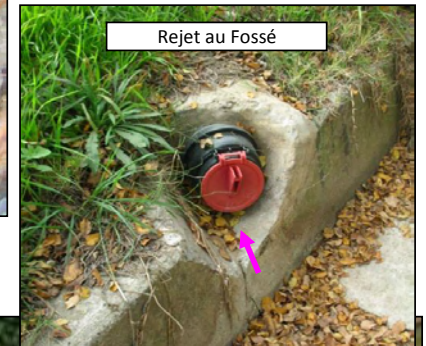

→ Ecoulement en fonctionnement normal
→ Ecoulement en période de déversement



Fiche Ouvrage de Délestage

Localisation / Description Générale :

30840 MEYNES
Chemin des Prés

Nom :	DO Ancienne STEP
Type :	Trop-plein de poste de refoulement
Numéro Identifiant :	OD 2
Point de rejet immédiat :	Roubine du Pradas
Milieu naturel récepteur :	Le Gardon FRDR377
Estimation de la Population sur BV Amont :	2 350 EH
Autosurveillance en place :	Oui
Conformité avec la réglementation :	Oui
Mesures des Temps de déverse obligatoire (2 000 à 10 000 EH) :	Oui
Mesures des Débits déversés obligatoire (> 10 000 EH) :	Sans objet

Caractéristiques de fonctionnement

Côte NGF du tampon :	21,5 mNGF
Profondeur radier conduite amont / TN :	-4,40 m
Longueur de crête (ou diamètre) :	Ø 250 mm
Largeur de crête :	sans objet
Hauteur de déversement :	-1,55 m
Dimension de la chambre de délestage :	sans objet
Débit Critique entraînant un délestage :	Capacité maximale des pompes : ≈ 145 m³/h
Géométrie de la conduite de délestage :	Circulaire
Dimension de la conduite de délestage :	φ 250 mm
Clapet anti-retour sur délestage :	Non
Possibilité de fonctionnement en sens inverse :	Non

Etat des Ouvrages / Remarques


Organes Electromécaniques :	Bon état
Génie Civil :	Bon état

La conduite de trop-plein s'étend sur 65 mètres avant de rejoindre la Roubine.

Caractéristiques

N°	Section (mm)	Nature	Prof. Radier / TN (m.)
1- Amont	250	PVC	3,75
5- Délestage	250	PVC	1,55
6- Aval	150	Inox	4,40

Vue détaillée du DO

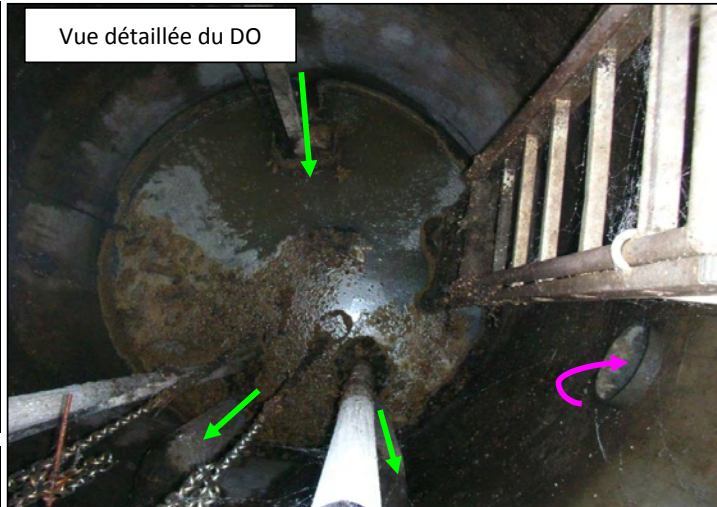


→ Ecoulement en fonctionnement normal
→ Ecoulement en période de déversement

Vue d'ensemble



Rejet au Fossé

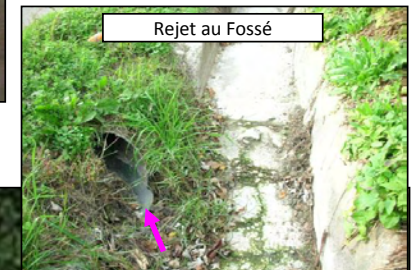


D. PLANS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES


E. PLANS DES INVESTIGATIONS NOCTURNES

Carte de synthèse de la visite nocturne

Source : fonds de carte cadastral

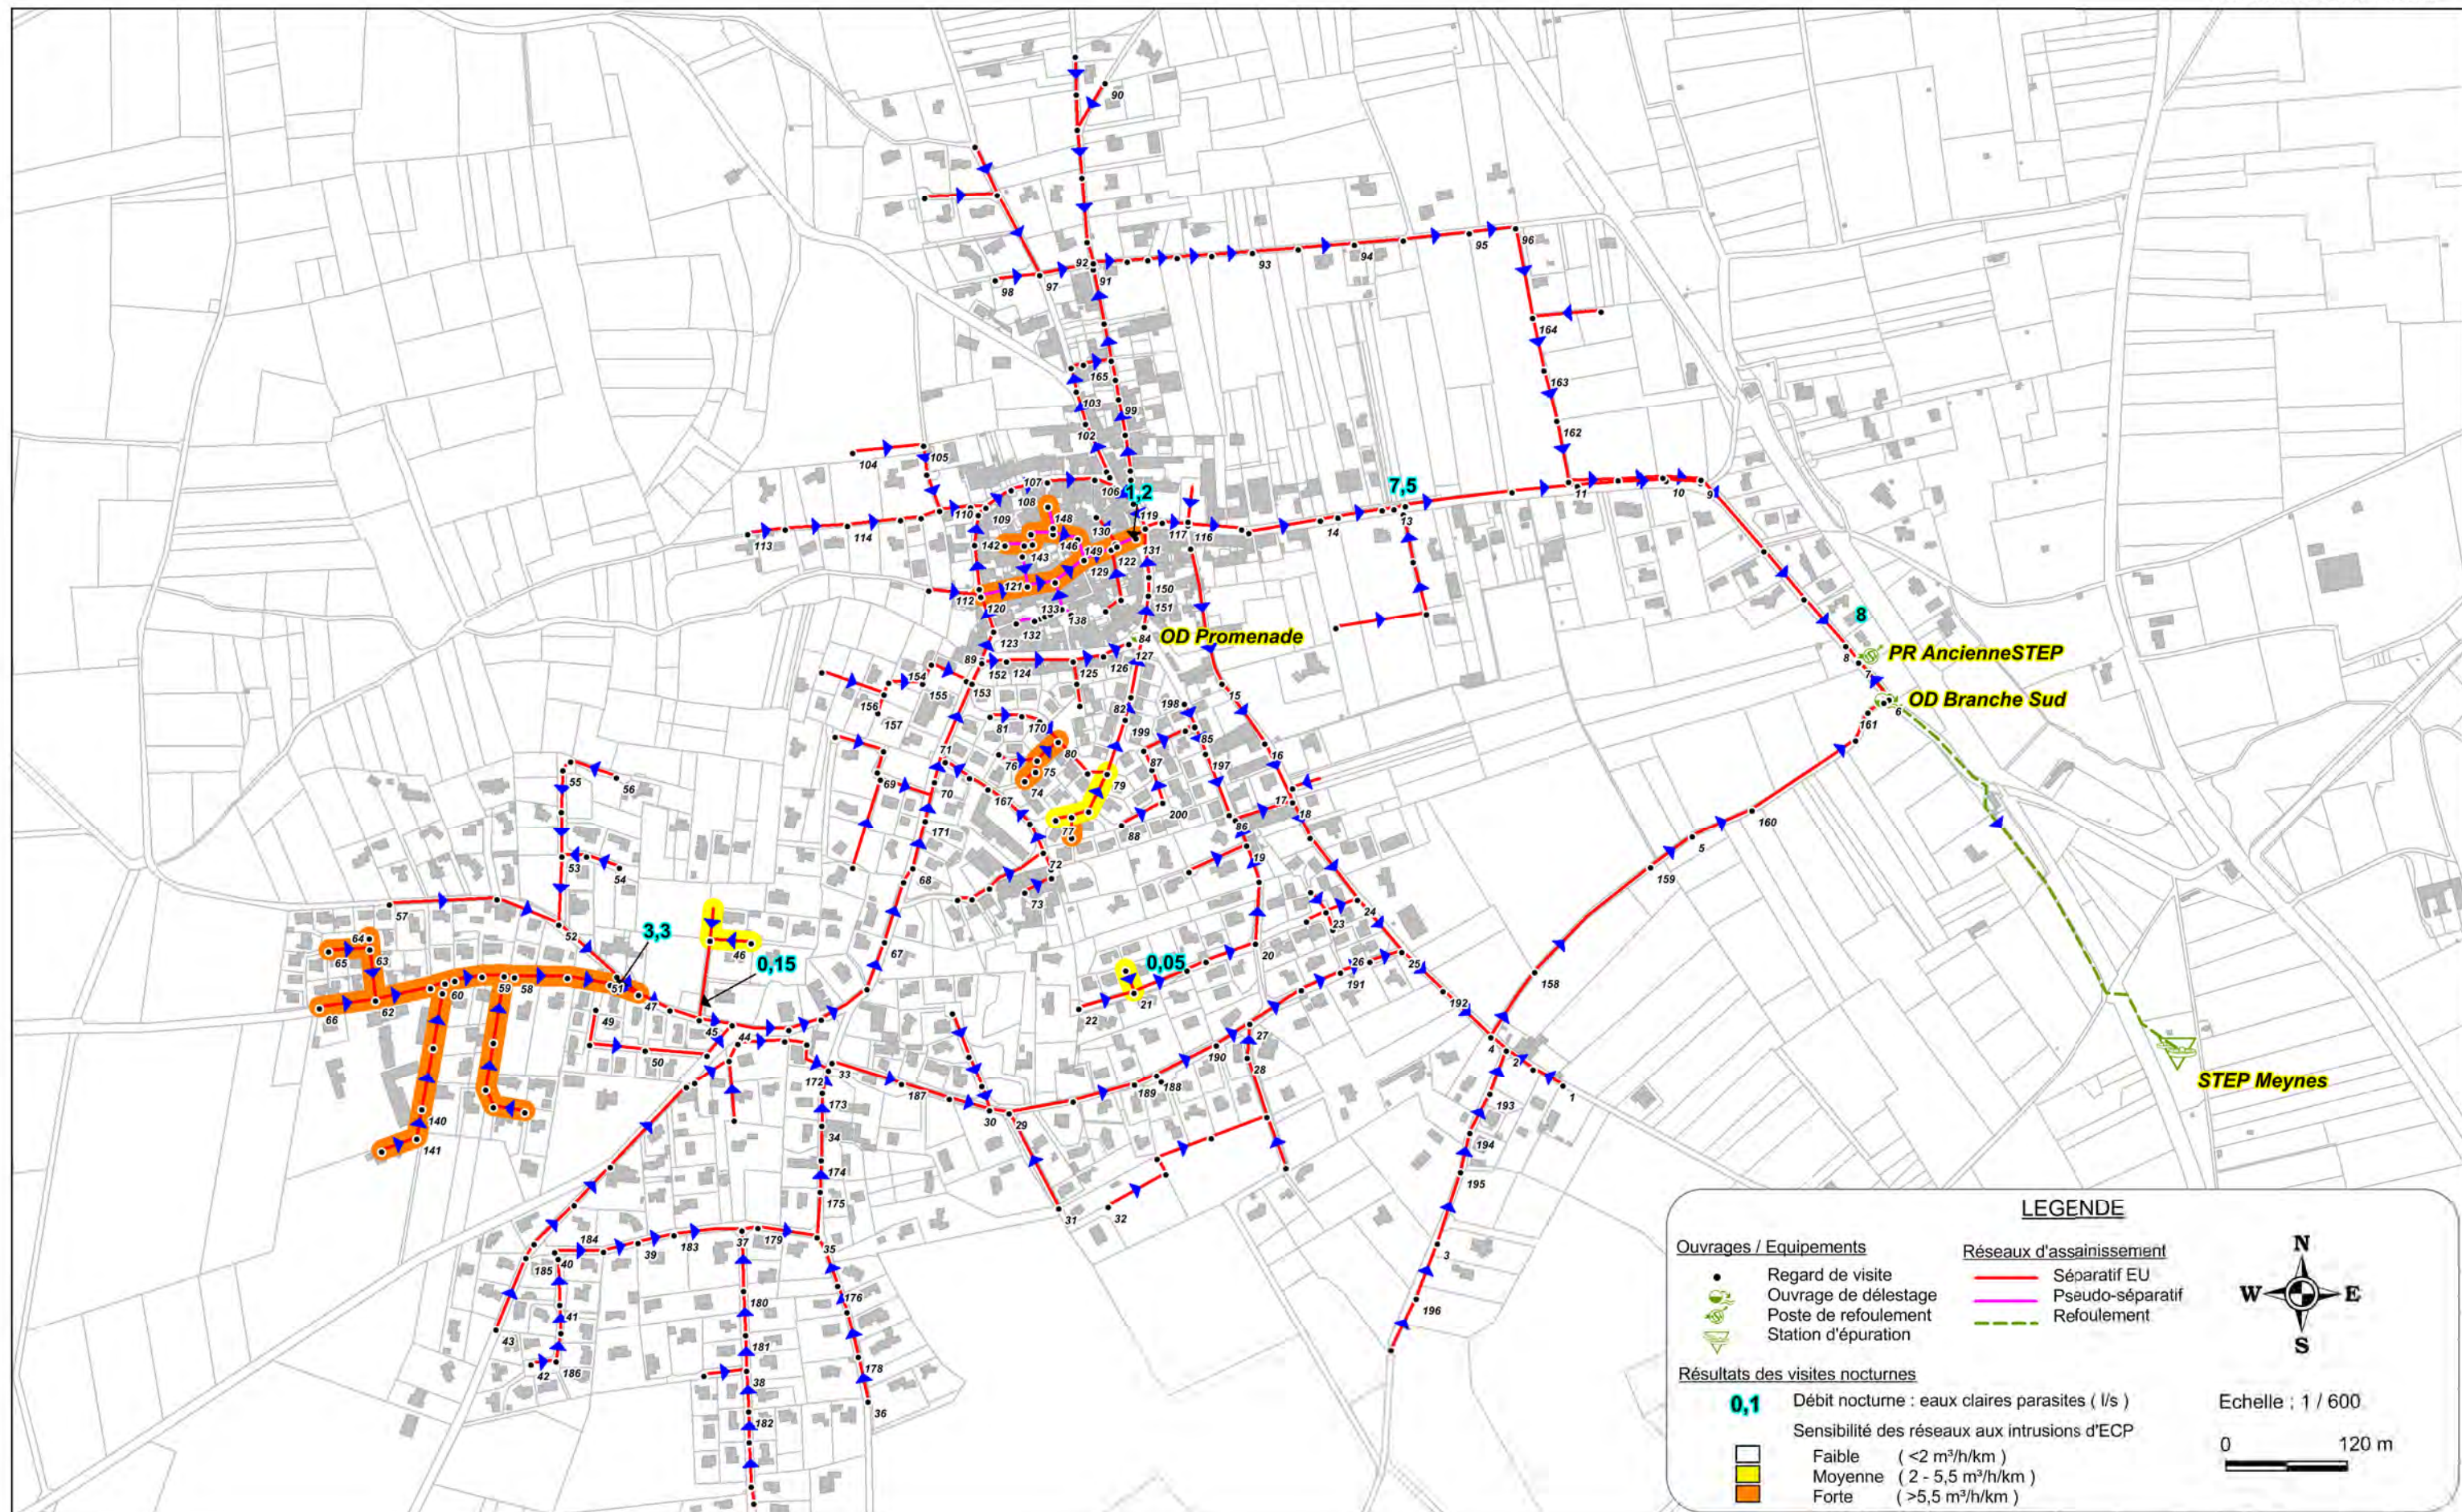


F. PLANS ET FICHES DES ANOMALIES FUMÉES

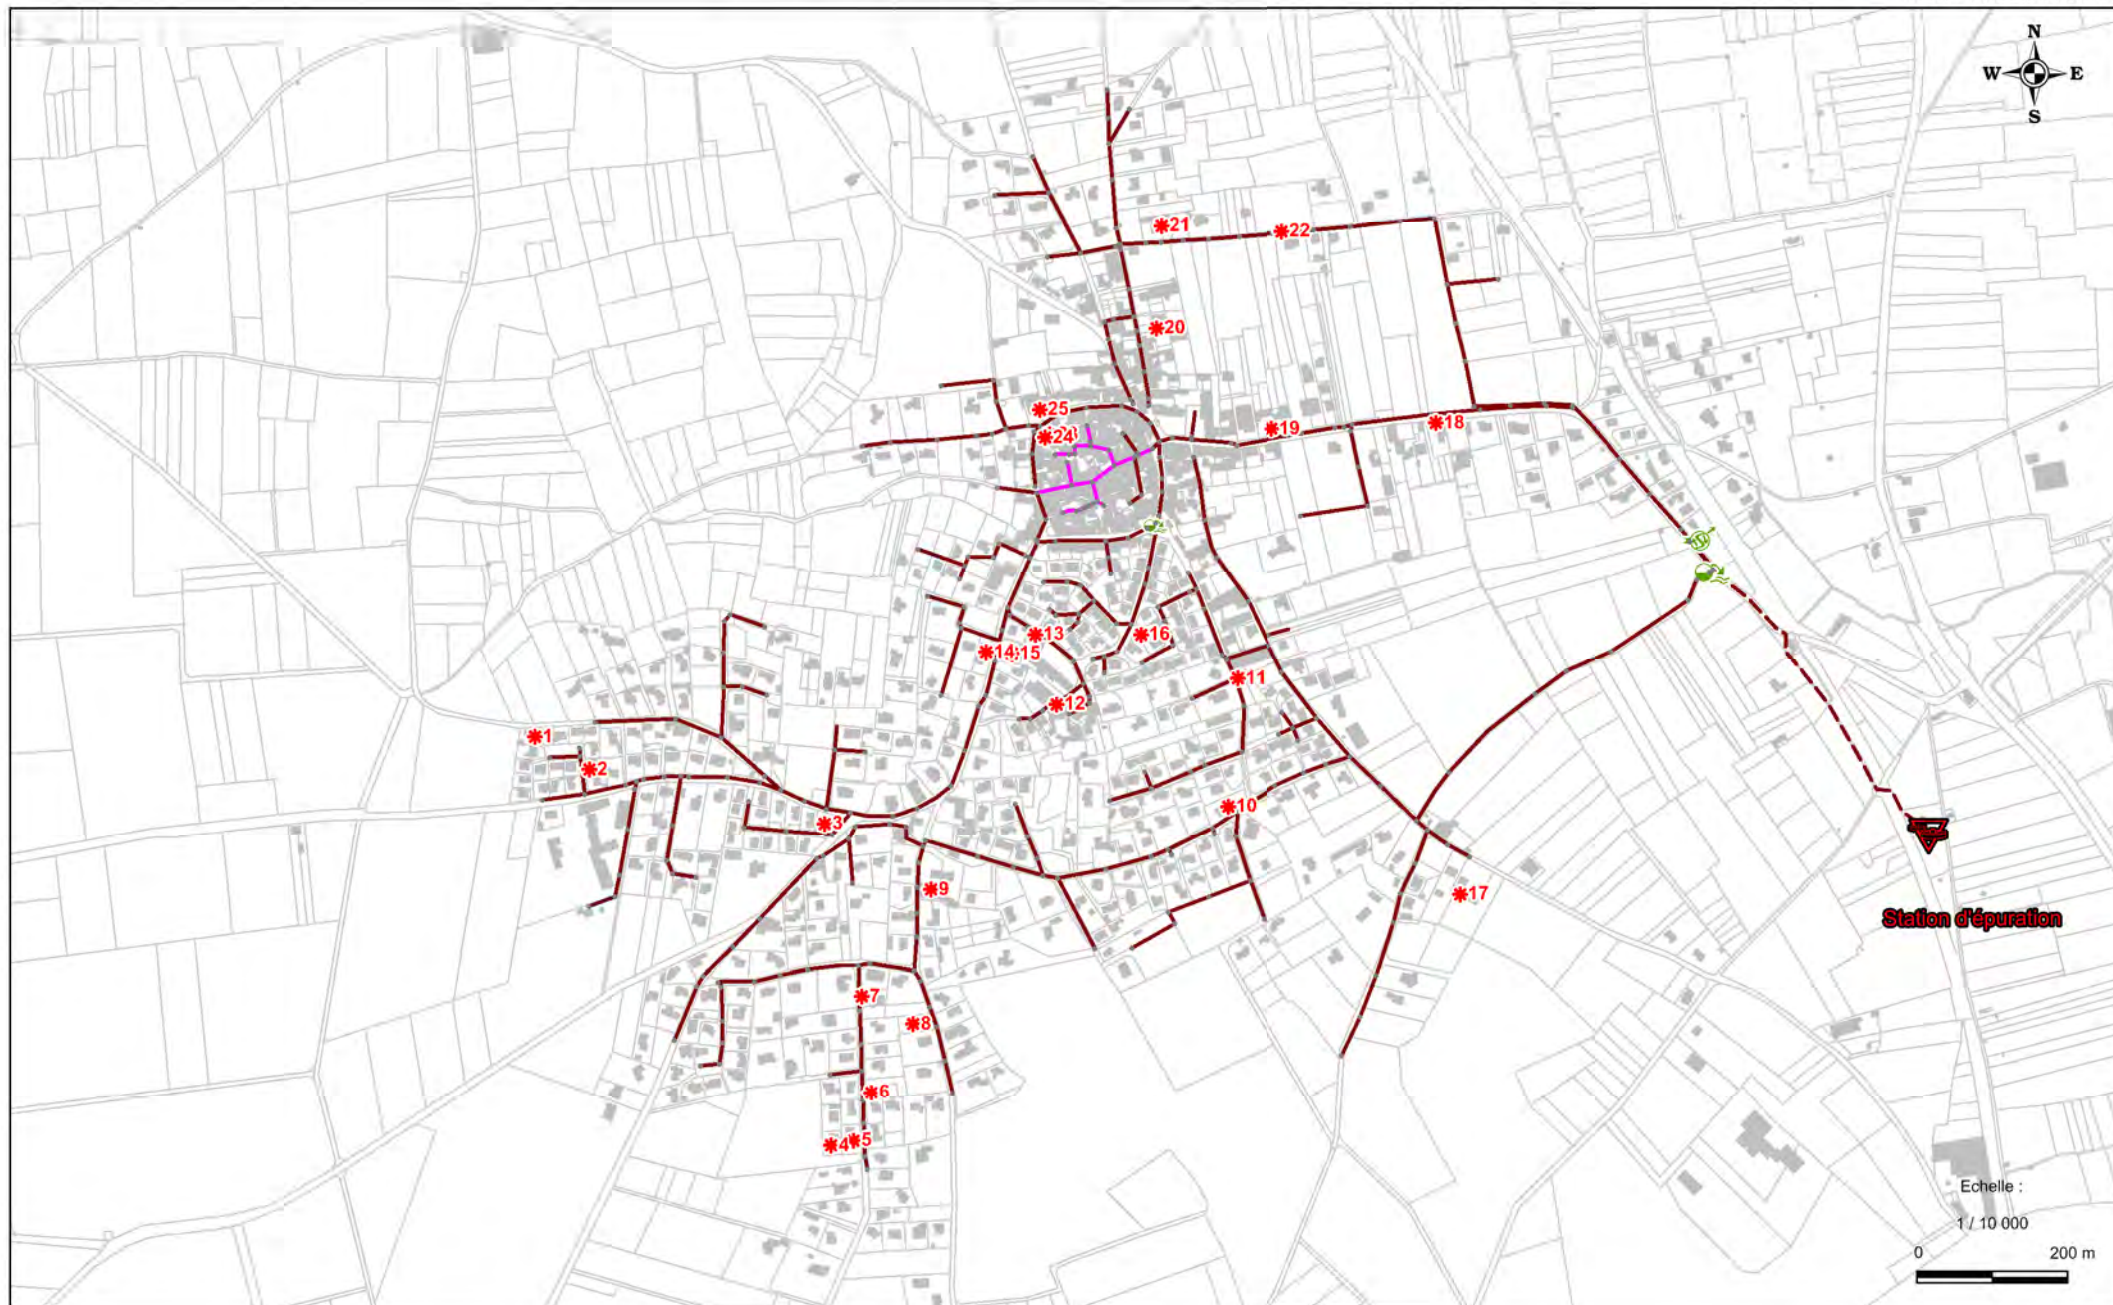

ID	Commune	Date de campagne	Type Anomalie	Description	Gravité 1 à 3	Identification	n° Voirie	Nom Voirie ou Parcelle	Domaine		Surface active
									privé	public	
1	Meynes	mars-2013	Gouttière	50% de la toiture	2		5	Lotissement la Bourgade	X		100 m²
2	Meynes	mars-2013	Gouttière	50% de la toiture	2	Figueiredo	11	Lotissement la Bourgade	X		30 m²
3	Meynes	mars-2013	Gouttière	100% de la toiture	2	Motte	2	Rue Marcel Pagnol	X		100 m²
4	Meynes	mars-2013	Gouttière	25% de la toiture	2	Pons - Pla	12 ter	Chemin du Cabanis	X		30 m²
5	Meynes	mars-2013	Gouttière	25% de la toiture	2	Pouquette	12	Chemin du Cabanis	X		50 m²
6	Meynes	mars-2013	Gouttière	25% de la toiture	2	Cruypenninck	9B	Chemin du Cabanis	X		30 m²
7	Meynes	mars-2013	Chemin de grille	Zone de ruissellement	3	Marty		Chemin du Cabanis	X		150 m²
8	Meynes	mars-2013	Gouttière	< 25 % de toiture	2	Berard	280	Chemin de l'Estanet	X		15 m²
9	Meynes	mars-2013	Gouttière	< 25 % de toiture	2		179	Chemin de l'Estanet	X		20 m²
10	Meynes	mars-2013	Gouttière	< 25 % de toiture	2		160	Chemin de la Carquette	X		15 m²
11	Meynes	mars-2013	Gouttière	50% de la toiture	2	Gerber	3	Chemin des Rosiers	X		70 m²
12	Meynes	mars-2013	Avaloir	Zone de ruissellement	3			Rue du 19 mars 1962		X	200 m²
13	Meynes	mars-2013	Avaloir	Zone de ruissellement	3			Rue du 19 mars 1962		X	200 m²
14	Meynes	mars-2013	Gouttière	50% de la toiture	2	Josuan		Avenue du Stade	X		50 m²
15	Meynes	mars-2013	Gouttière	50% de la toiture	2	Labourayre		Avenue du Stade	X		50 m²
16	Meynes	mars-2013	Gouttière	< 25 % de toiture	2	Guerrero	11 bis	Avenue de la Condamine	X		20 m²
17	Meynes	mars-2013	Gouttière	25% de la toiture	2	Signoret	265	Route de la Gare	X		30 m²
18	Meynes	mars-2013	Ouverture dans caniveau	Ouverture dans caniveau	3			Chemin des Prés		X	200 m²
19	Meynes	mars-2013	Gouttière	25% de la toiture	2	Berthelot / Dombry	5	Chemin des Prés	X		35 m²
20	Meynes	mars-2013	Gouttière	25% de la toiture	2			Chemin des Aires	X		120 m²
21	Meynes	mars-2013	Gouttière	< 25 % de toiture	2			Chemin du Verger	X		20 m²
22	Meynes	mars-2013	Boîte de branchement	En attente, mais non obturée	2			Chemin du Verger	X		100 m²
23	Meynes	mars-2013	Gouttière	100% de la toiture	2	Quemeneur	21	Avenue de la Cabane	X		35 m²
24	Meynes	mars-2013	Gouttière	100% de la toiture	2	Ourto	23	Avenue de la Cabane	X		35 m²
25	Meynes	mars-2013	Gouttière	50% de la toiture	2	Magnin	24	Avenue de la Cabane	X		45 m²

Synthèse des anomalies constatées lors des tests à la fumée

N° anomalie	Gouttière raccordée			Regard non étanche			Boîte de branchement non étanche			Ouverture dans caniveau			ouverture dans chaussée			chemin de grille			Avaloir			Surface active directement raccordée	Nombre d'intrusions directes
	Très Grave	Grave	Peu Grave	Très Grave	Grave	Peu Grave	Très Grave	Grave	Peu Grave	Très Grave	Grave	Peu Grave	Très Grave	Grave	Peu Grave	Très Grave	Grave	Peu Grave	Très Grave	Grave	Peu Grave		
1		x																				100	
2		x																				30	
3		x																				100	
4		x																				30	
5		x																				50	
6		x																				30	
7																x						150	
8		x																				15	
9		x																				20	
10		x																				15	
11		x																				70	
12																			x			200	
13																			x			200	
14		x																				50	
15		x																				50	
16		x																				20	
17		x																				30	
18		x							x													200	
19		x																				35	
20		x																				120	
21		x																				20	
22								x														100	
23		x																				35	
24		x																				35	
25		x																				45	
Total	21			0			1			1			0			1			2			1 750 m²	0

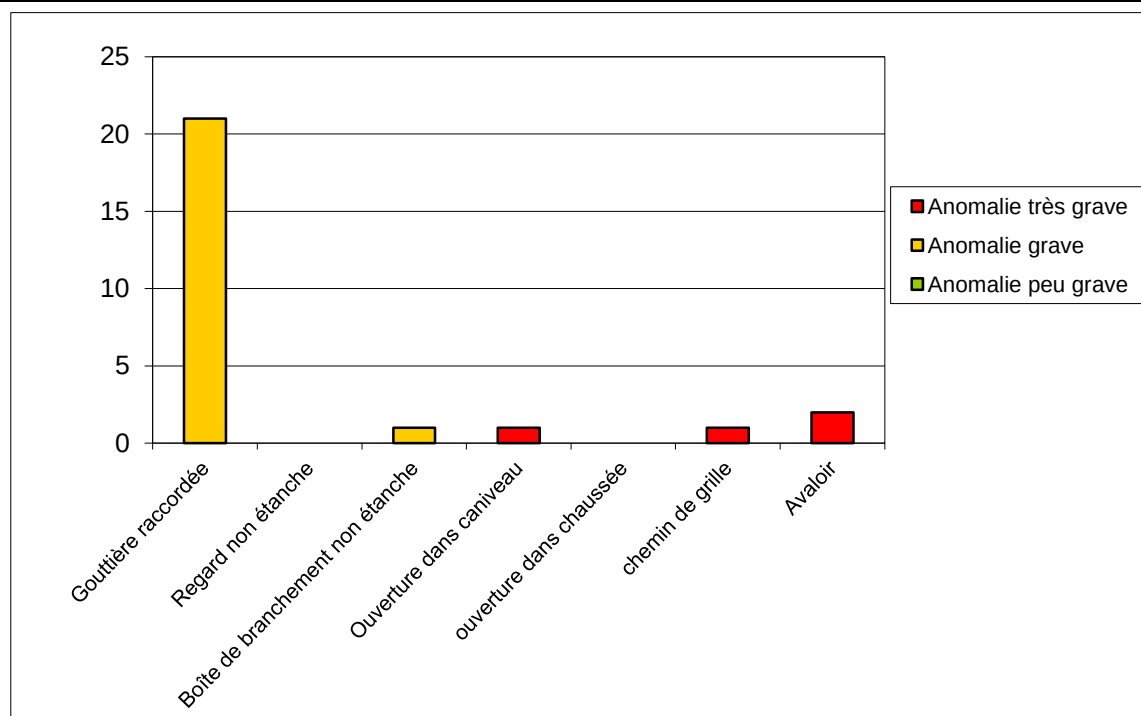

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné	5	Lotissement la Bourgade	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
100 m ²

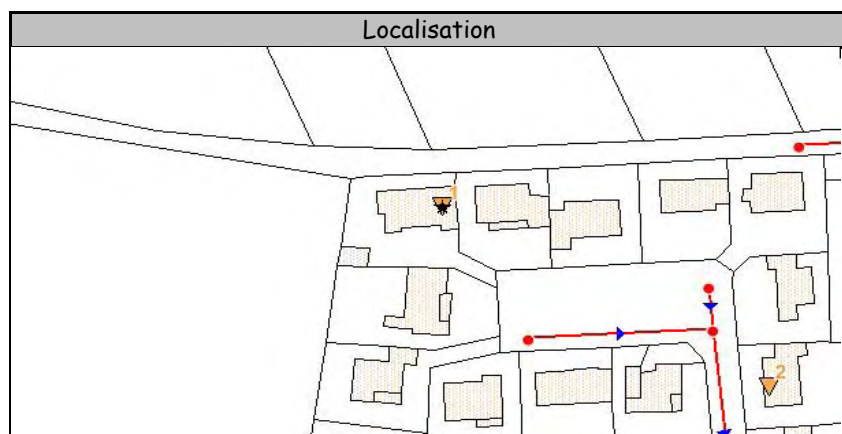

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Figueiredo	11	Lotissement la Bourgade	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2

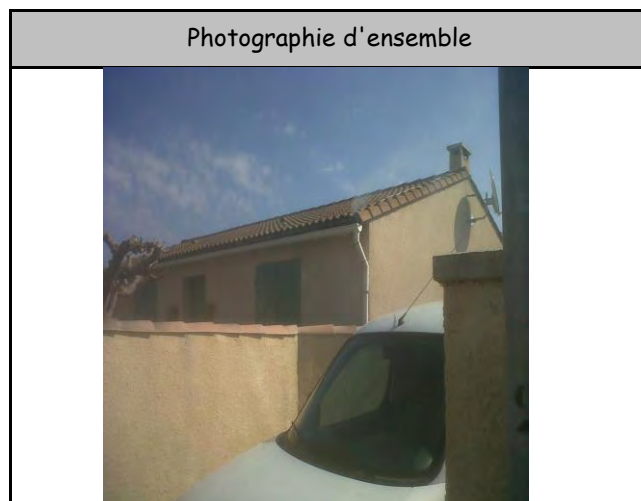

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

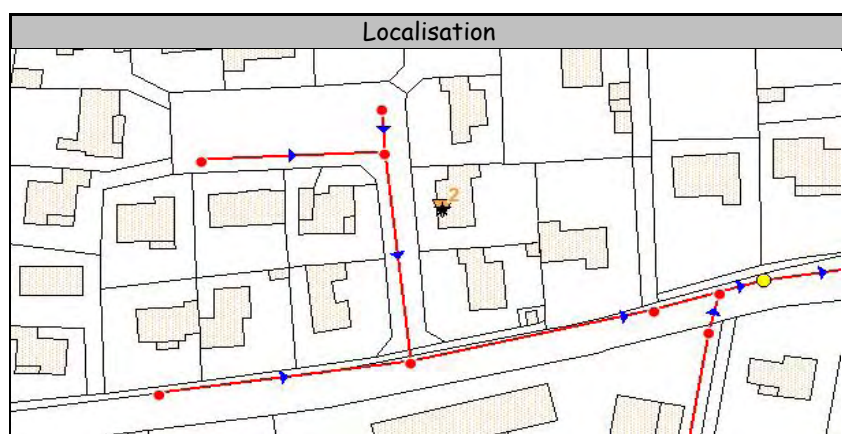

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Motte	2	Rue Marcel Pagnol	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
100 m ²

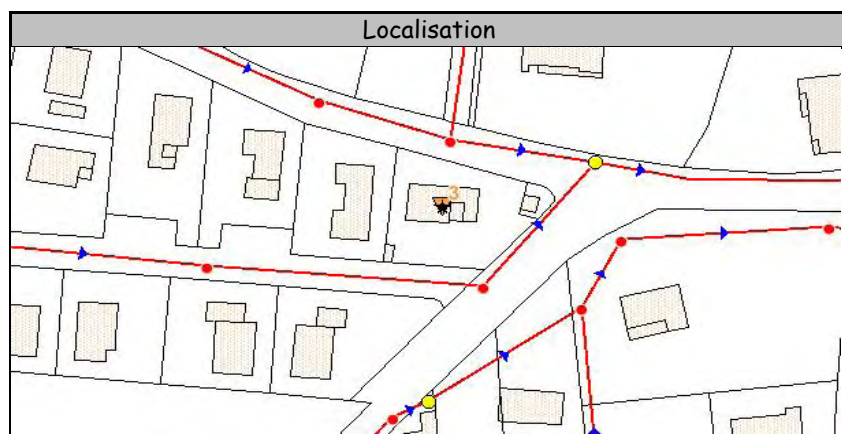

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Pons - Pla	12 ter	Chemin du Cabanis	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

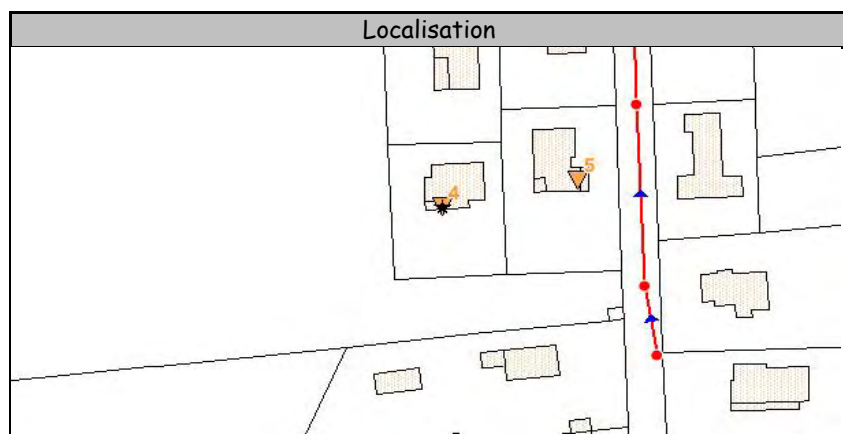

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
<i>Existence du défaut non validée</i>	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Pouquette	12	Chemin du Cabanis	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

50 m²

Localisation

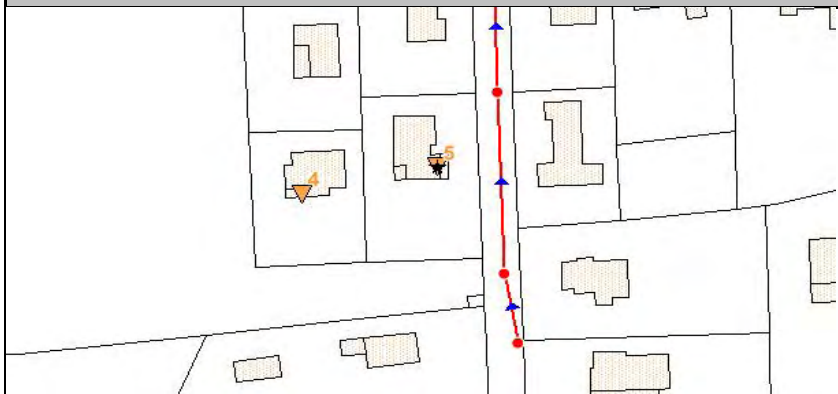

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test Non

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Cruyppenninck	###	Chemin du Cabanis	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

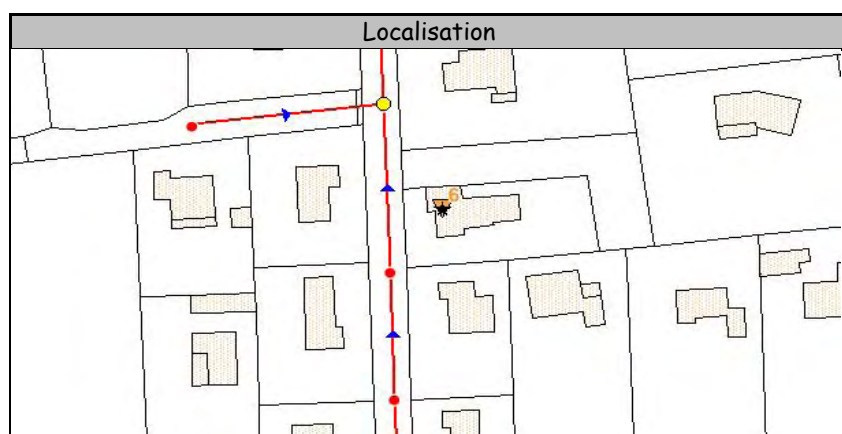

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
<i>Existence du défaut non validée</i>	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Marty		Chemin du Cabanis	Privé


Type d'anomalie	Description
Chemin de grille	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
150 m ²

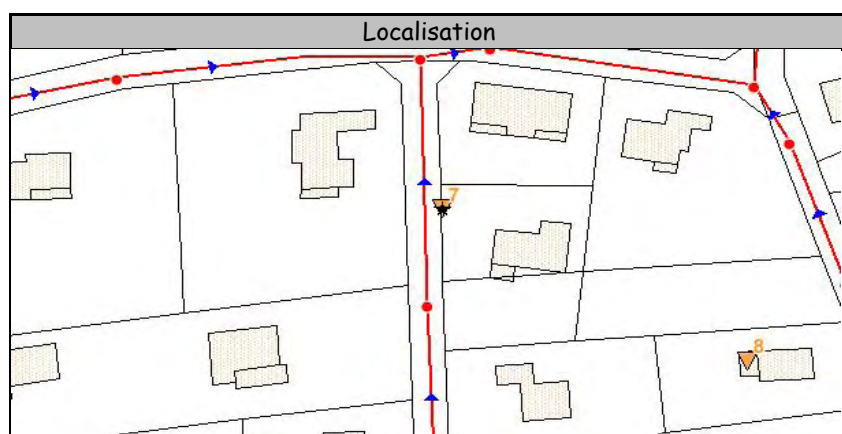

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : Non
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Berard	280	Chemin de l'Estanet	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	< 25 % de toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
15 m ²

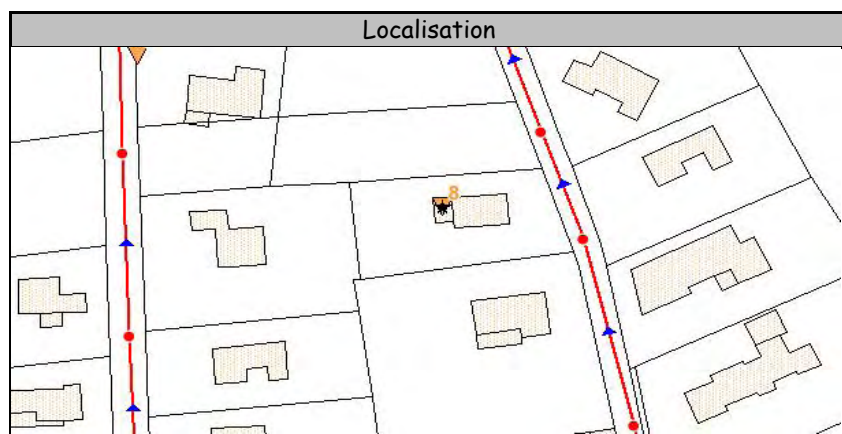

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné	179	Chemin de l'Estanet	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	< 25 % de toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

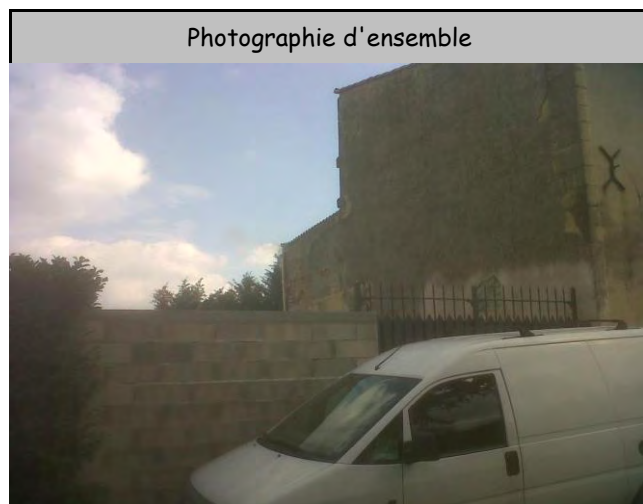

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
20 m ²

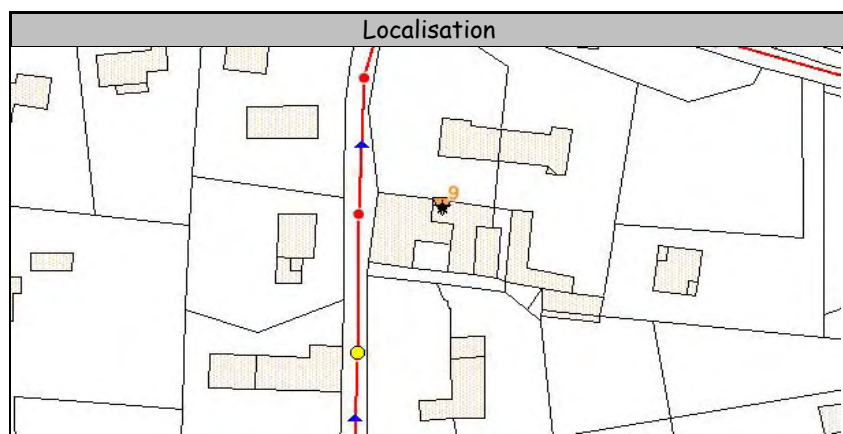

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné	160	Chemin de la Carquette	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	< 25 % de toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
15 m ²

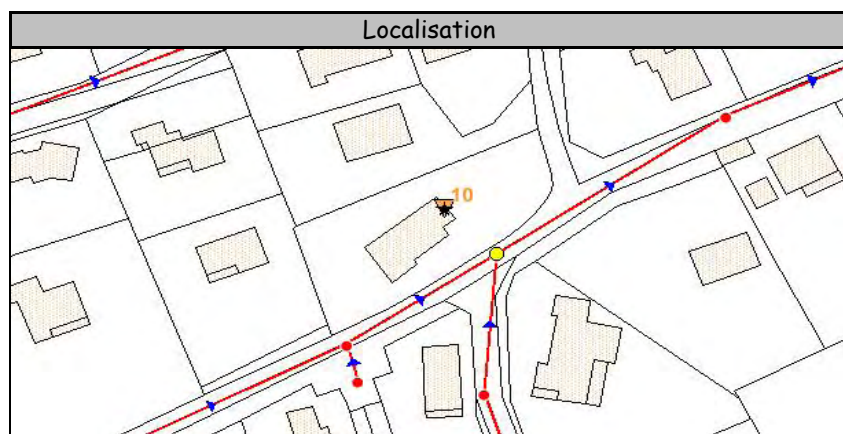

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Gerber	3	Chemin des Rosiers	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

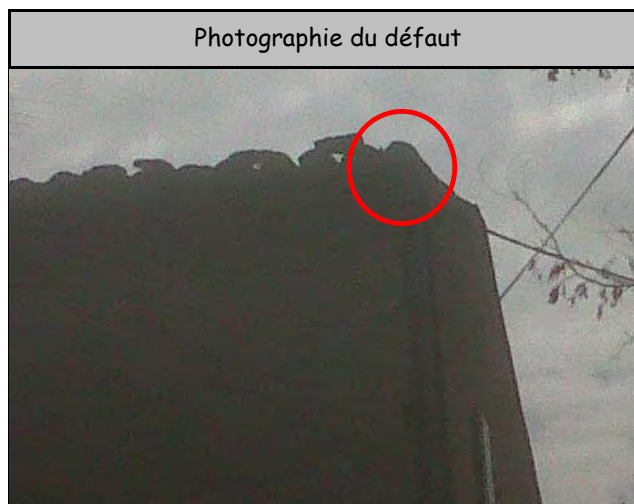

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
70 m ²

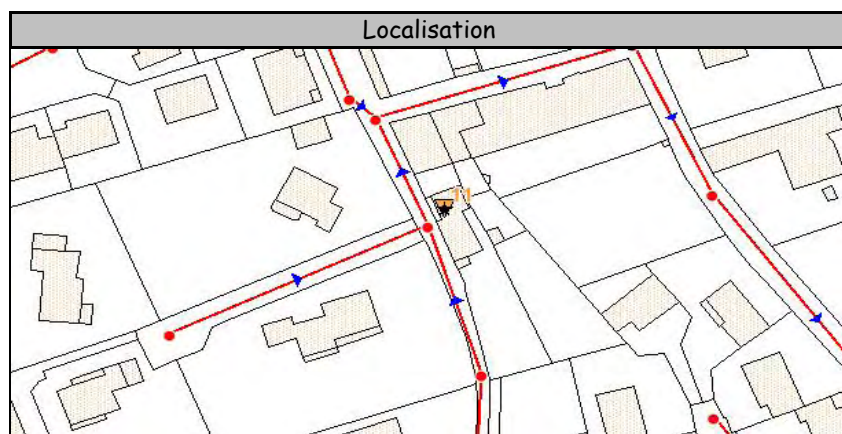

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné		Rue du 19 mars 1962	Public


Type d'anomalie	Description
Avaloir	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
200 m ²

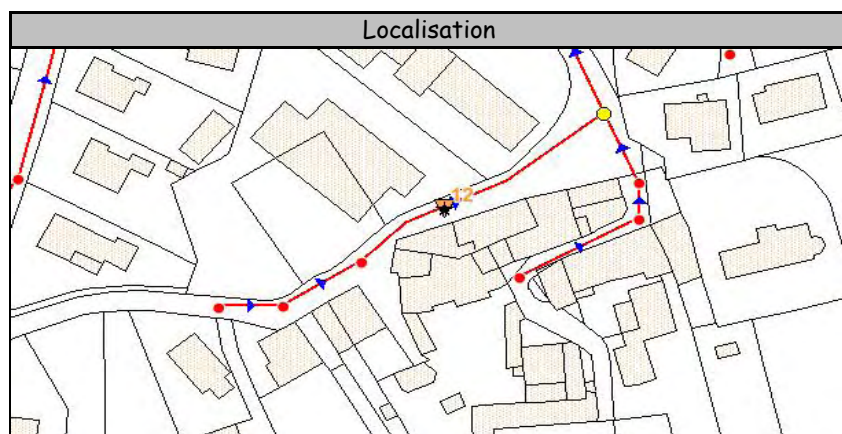

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Oui
Résultat du test :	Positif
Raccordement hydraulique au réseau avéré	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné		Rue du 19 mars 1962	Public


Type d'anomalie	Description
Avaloir	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
200 m ²

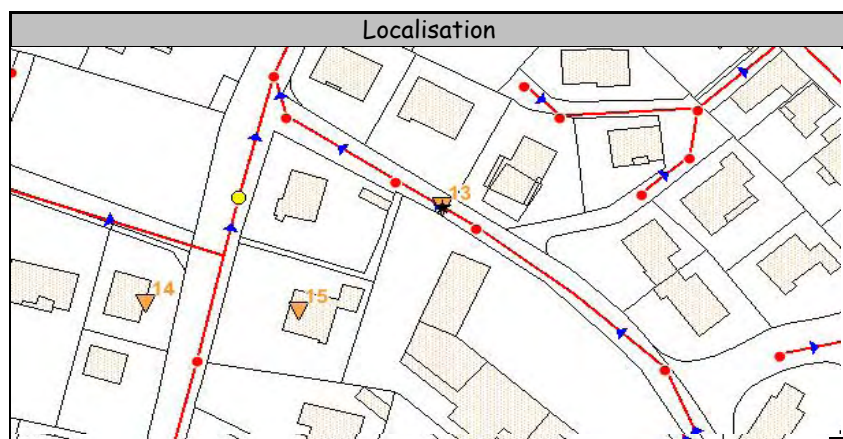

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Oui
Résultat du test :	Positif
Raccordement hydraulique au réseau avéré	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Josuan		Avenue du Stade	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
50 m ²

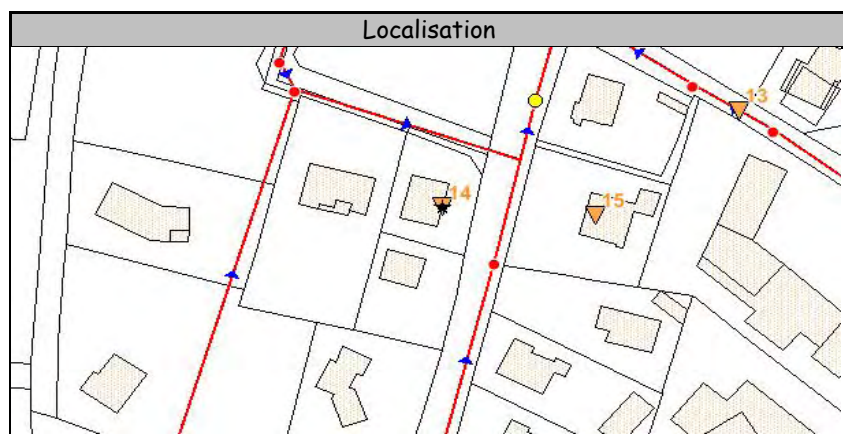

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Labourayre		Avenue du Stade	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

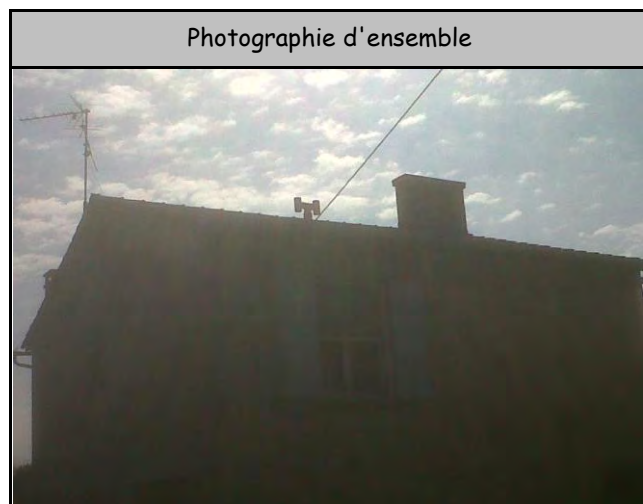

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
50 m ²

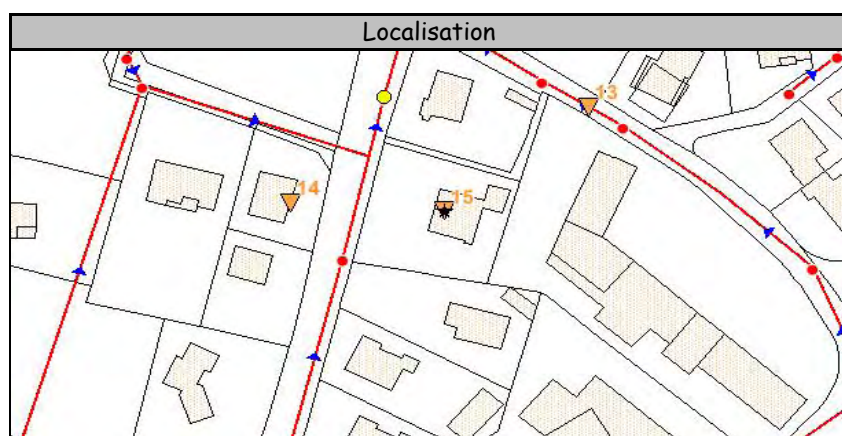

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Guerrero	11 Bis	Avenue de la Condamine	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	< 25 % de toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
20 m ²

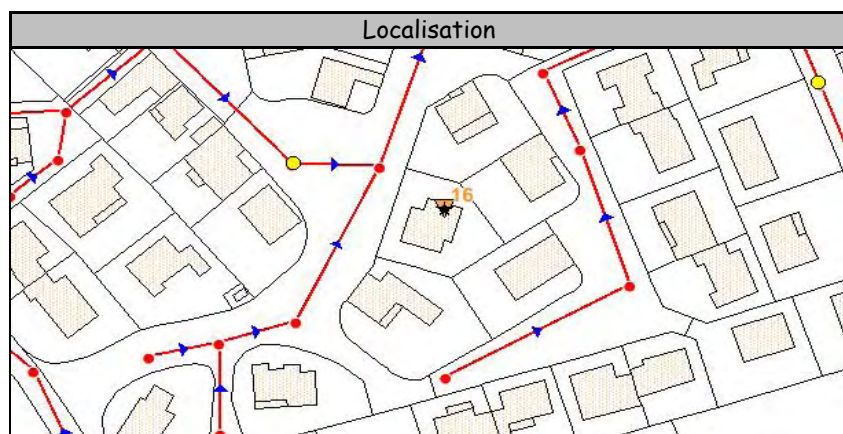

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Signoret	265	Route de la Gare	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

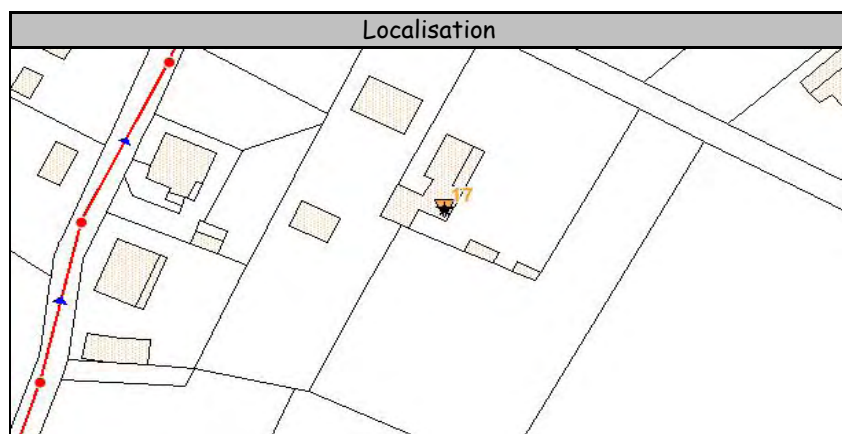

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
<i>Existence du défaut non validée</i>	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné		Chemin des Prés	Public


Type d'anomalie	Description
Ouverture dans caniveau	Ouverture dans caniveau

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3



Hauteur critique avant intrusion	20 cm
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	10 cm ²
Vulnérabilité	0,5 %

Surface active
200 m ²

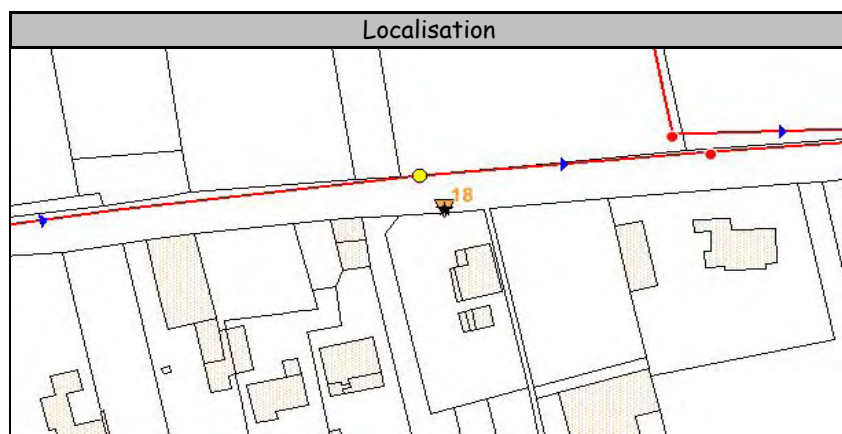

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Obturation de l'orifice
--	-------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Berthelot / Dombry	5	Chemin des Prés	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

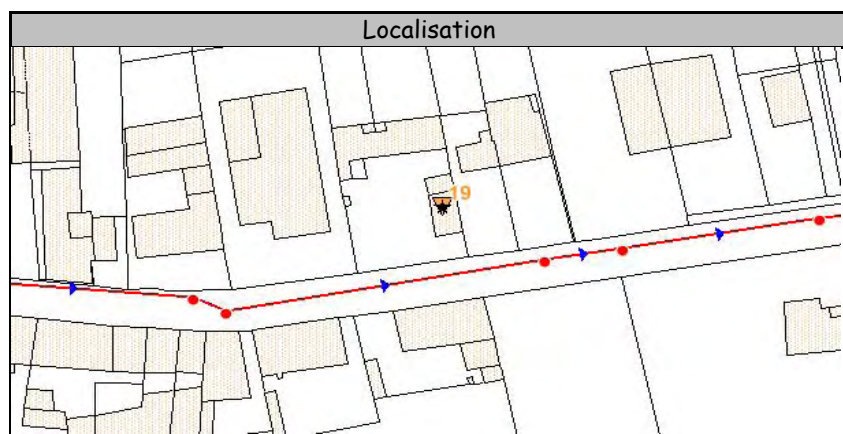

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné		Chemin des Aires	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
120 m ²

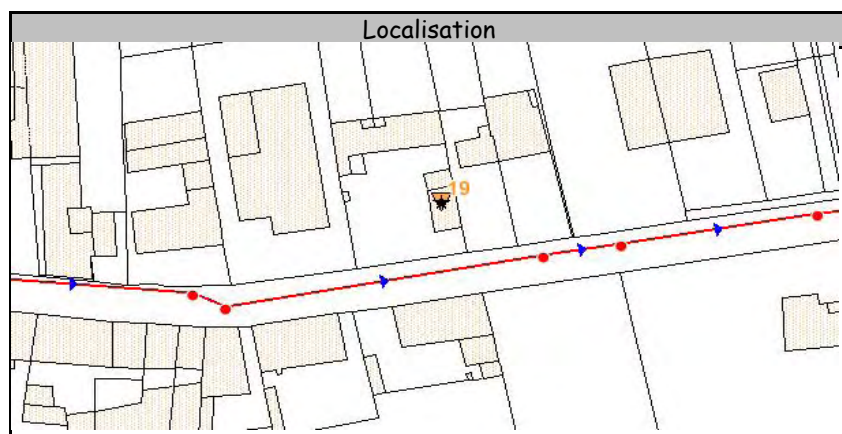

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné		Chemin du Verger	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	< 25 % de toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

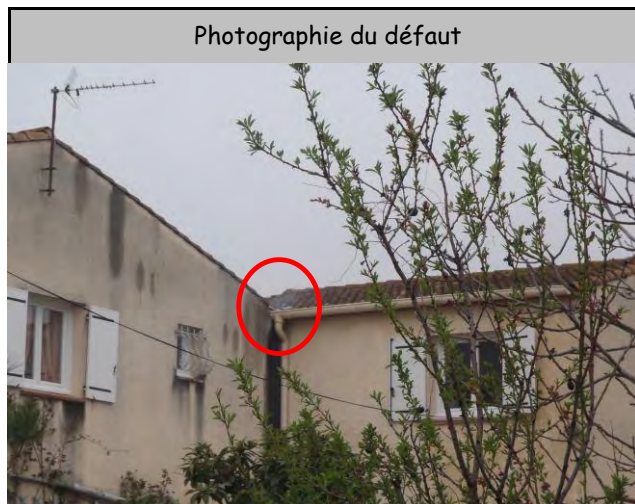

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
20 m ²

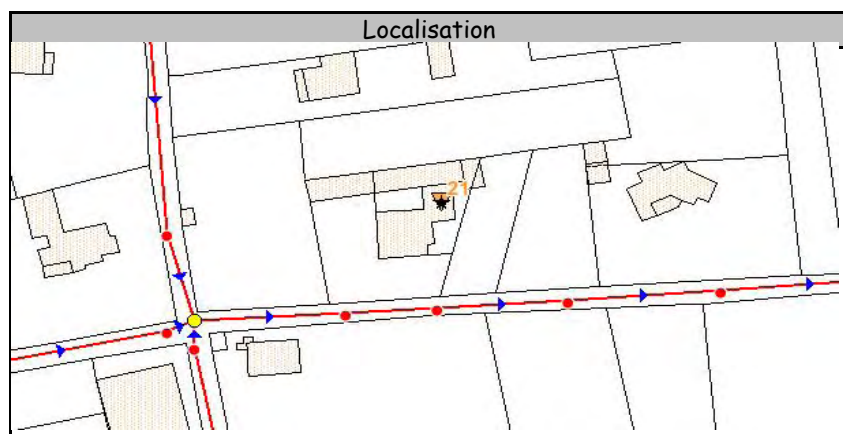

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Non renseigné		Chemin du Verger	Privé


Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	En attente, mais non obturée

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

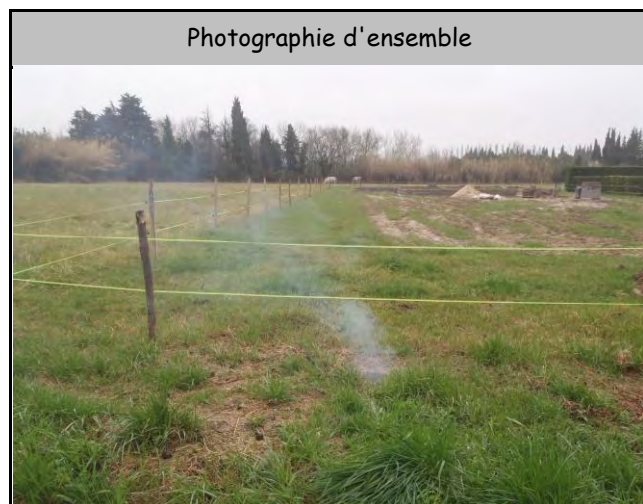

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
100 m ²

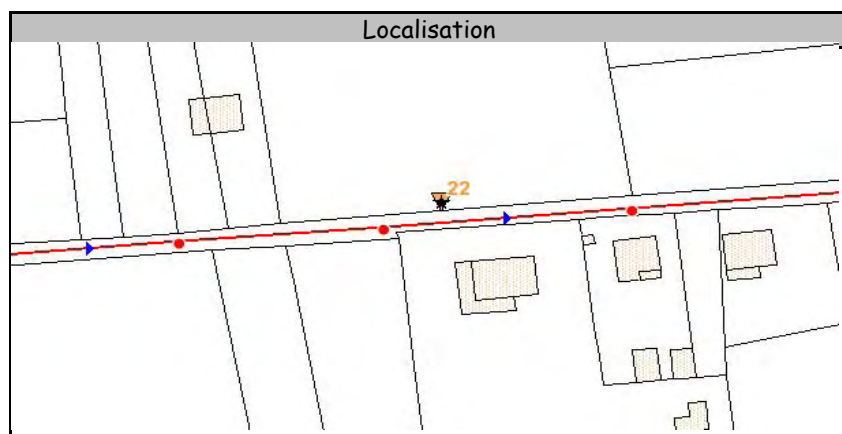

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Obturation de l'orifice
--	-------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Quemeneur	21	Avenue de la Cabane	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

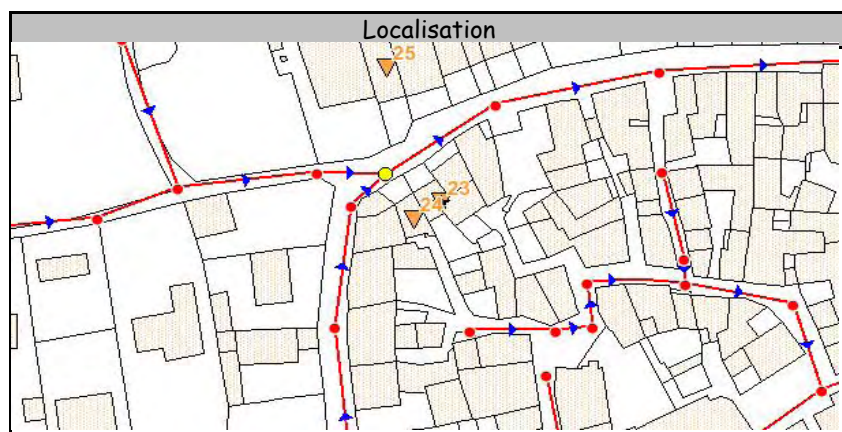

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Ourto	23	Avenue de la Cabane	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

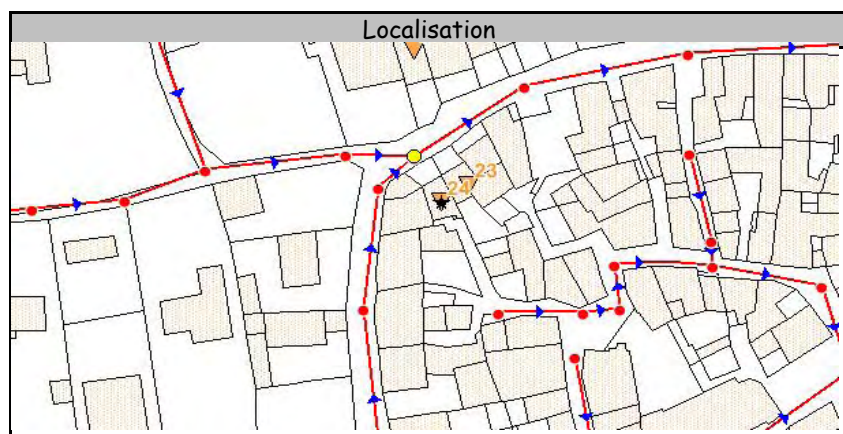

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie ou n° Parcelle	Domaine
Magnin	24	Avenue de la Cabane	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

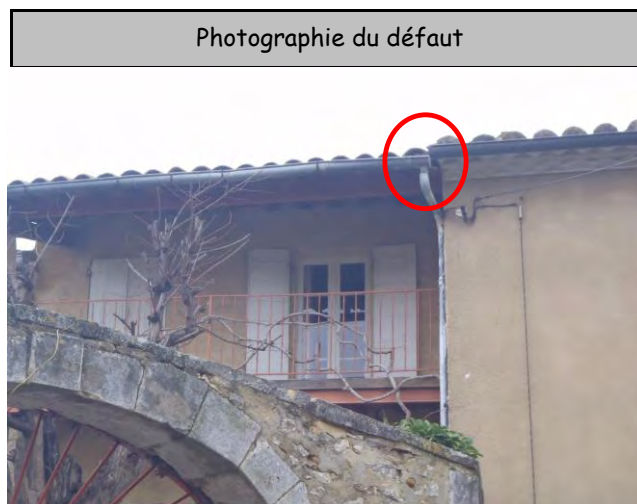

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
45 m ²

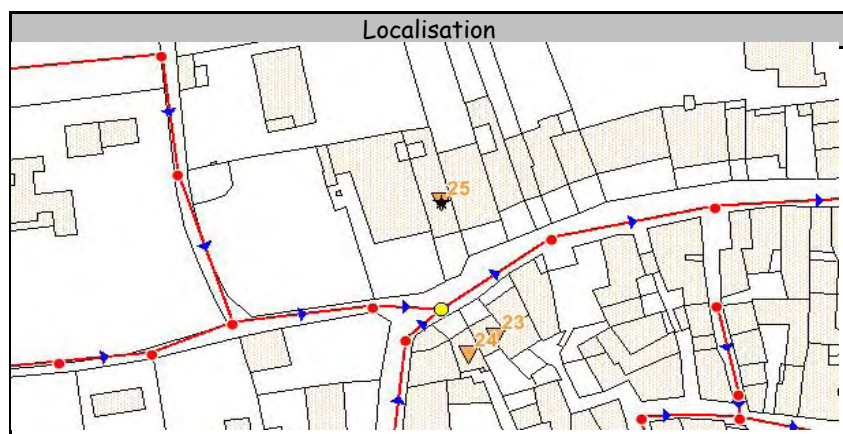

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)