

ZONAGE DES TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT

Le zonage présenté sur la carte ci-après symbolise les choix effectués par la collectivité en matière de techniques d'assainissement.

Il a été élaboré en collaboration avec l'ensemble des Services Techniques de l'État (D.D.A.F., D.D.E., D.D.A.S.S.) de l'Agence de l'Eau ADOUR GARONNE et du CONSEIL GENERAL de la Gironde, sur la base des informations techniques et financières collectées par le bureau d'étude S.E.S.A.E.R.

IL représente l'engagement de la collectivité à moyen terme en matière de réalisation de travaux pour l'assainissement collectif. Les conséquences de ces choix pourraient être intégrées à un éventuel document d'urbanisme.

Apparaissent sur cette carte :

JAUNE

Zones devant être traitées collectivement:


SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC (le bourg)

Ce choix se justifie par les fortes contraintes d'habitat rencontrées, l'impact sur le milieu récepteur et la mauvaise aptitude des sols à l'assainissement individuel.


VERT

Assainissement restant de type individuel



Pour le reste de la commune, l'assainissement reste de type individuel. Les dispositifs à mettre en oeuvre devront être cohérent avec la nature des sols.

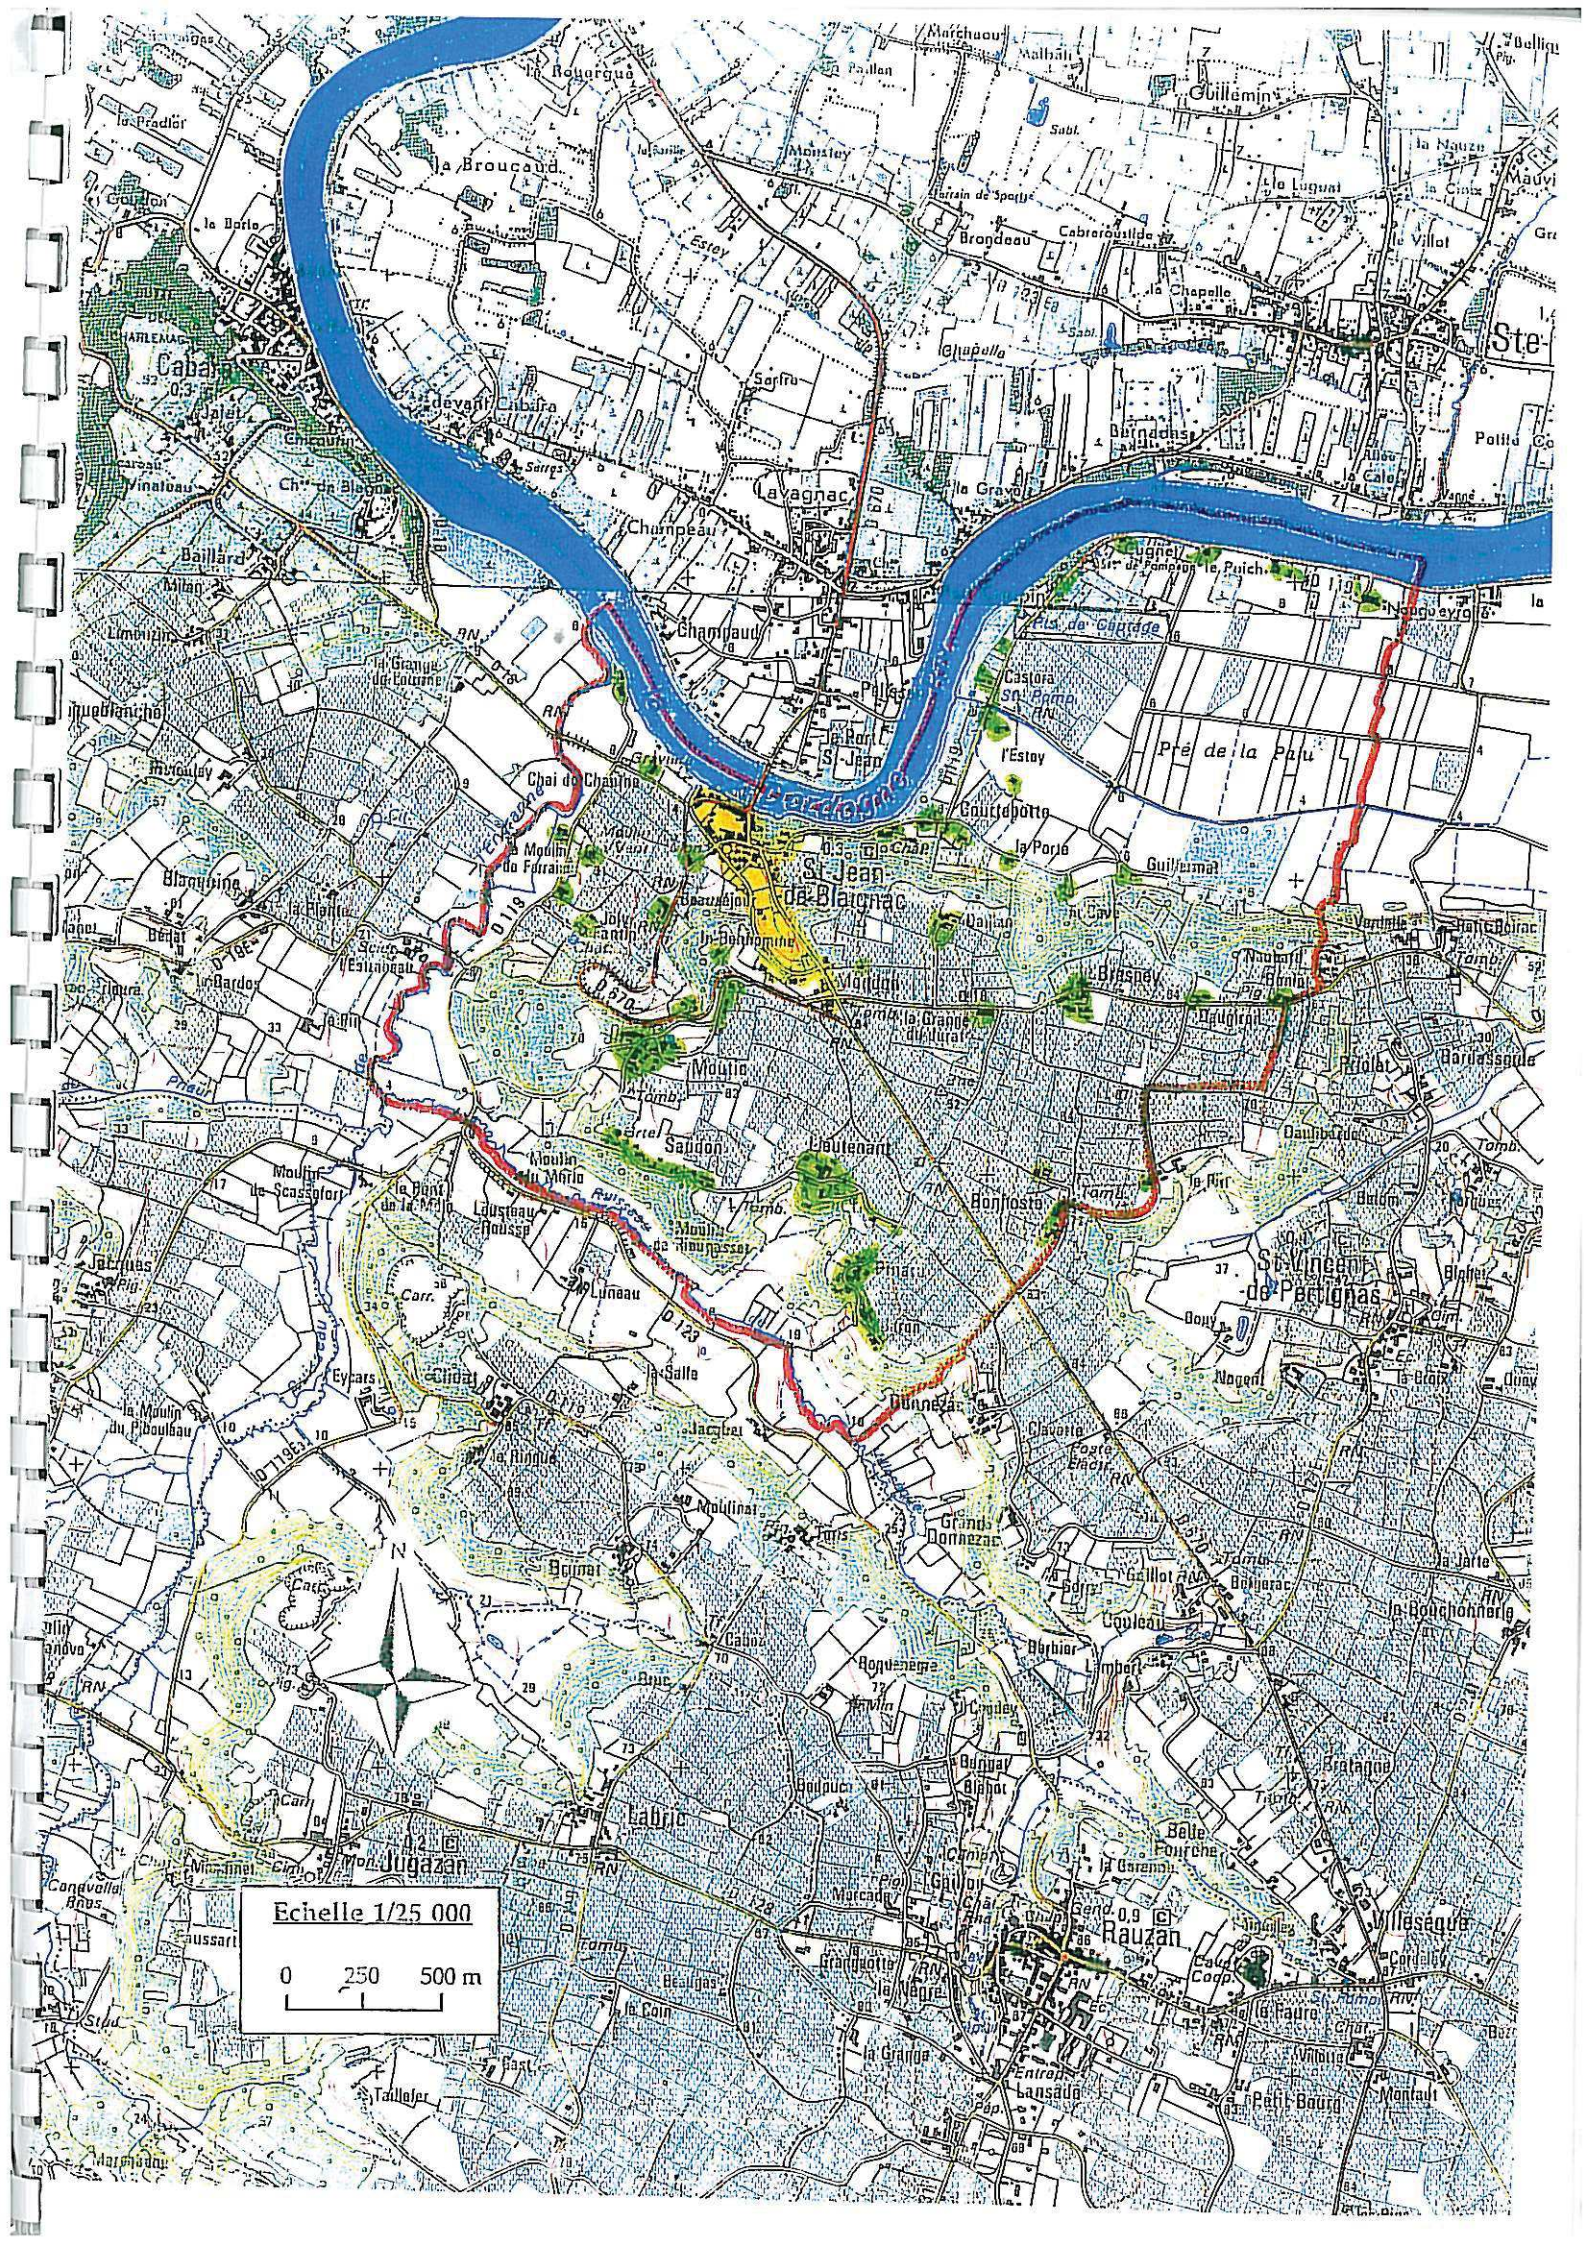

Cartographie de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif
Source : Schéma directeur d'assainissement (1997)

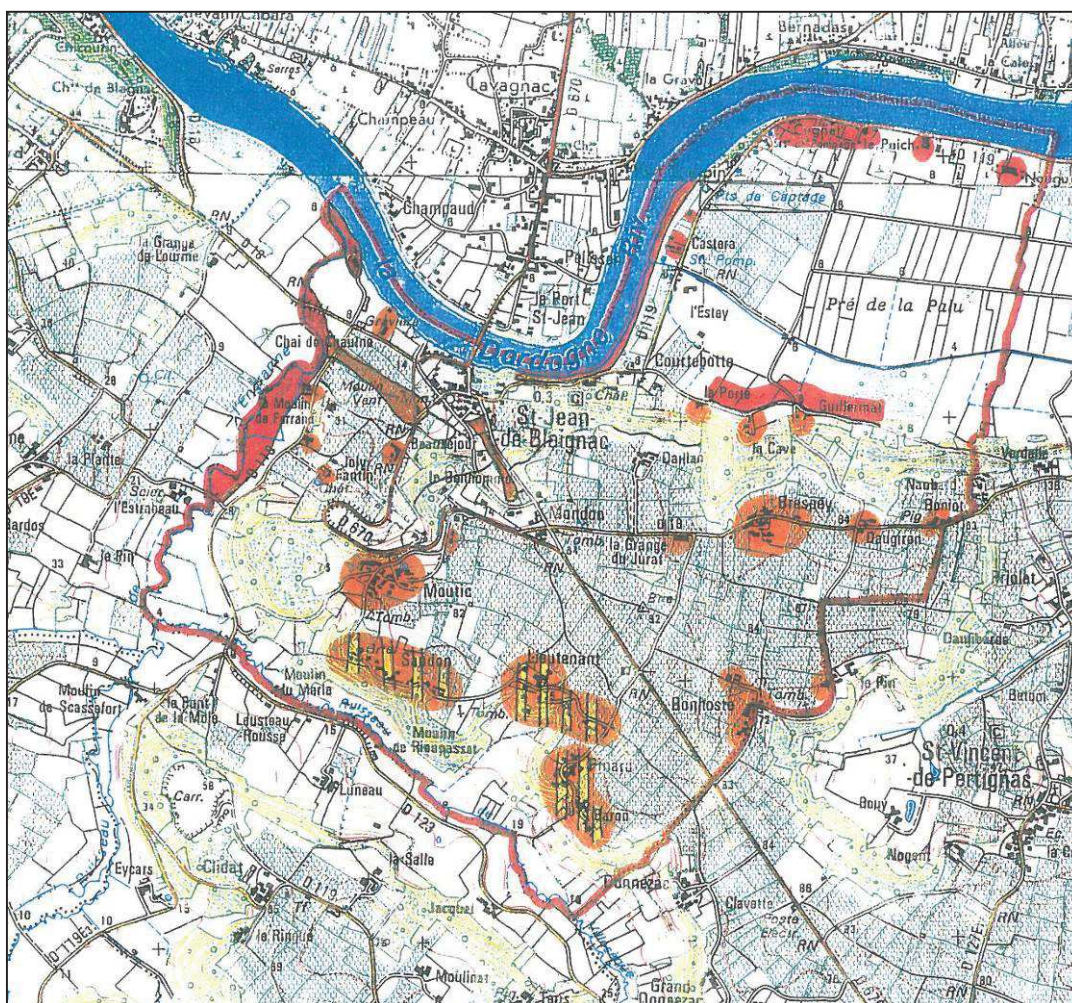


Classe couleur	Aptitude à l'assainissement individuel	Contraintes principales	Dispositifs préconisés	
			Epuration	Dispersion
I	Site satisfaisante ne présentant aucune contrainte majeure pour l'épuration et la dispersion des effluents	Néant	Tranchées filtrantes	Sol (in situ)
II	Site globalement satisfaisant Des aménagements internes peuvent être nécessaires	Profondeur du sol insuffisante	Sol reconstitué	Sol (in situ)
II-III	Site à risque pouvant présenter des contraintes importantes pour l'épuration et la dispersion	Perméabilité réduite	Sol reconstitué ou filtre à sable vertical ou horizontal drainé	Sol (in situ) ou exutoire de surface
III	Site présentant des contraintes importantes pour l'épuration et la dispersion	Perméabilité réduite Nappe temporaire	Filtre à sable vertical ou horizontal drainé	Exutoire de surface
IV	Site présentant des contraintes majeures	Nappe permanente	Tertre d'infiltration	Nappe

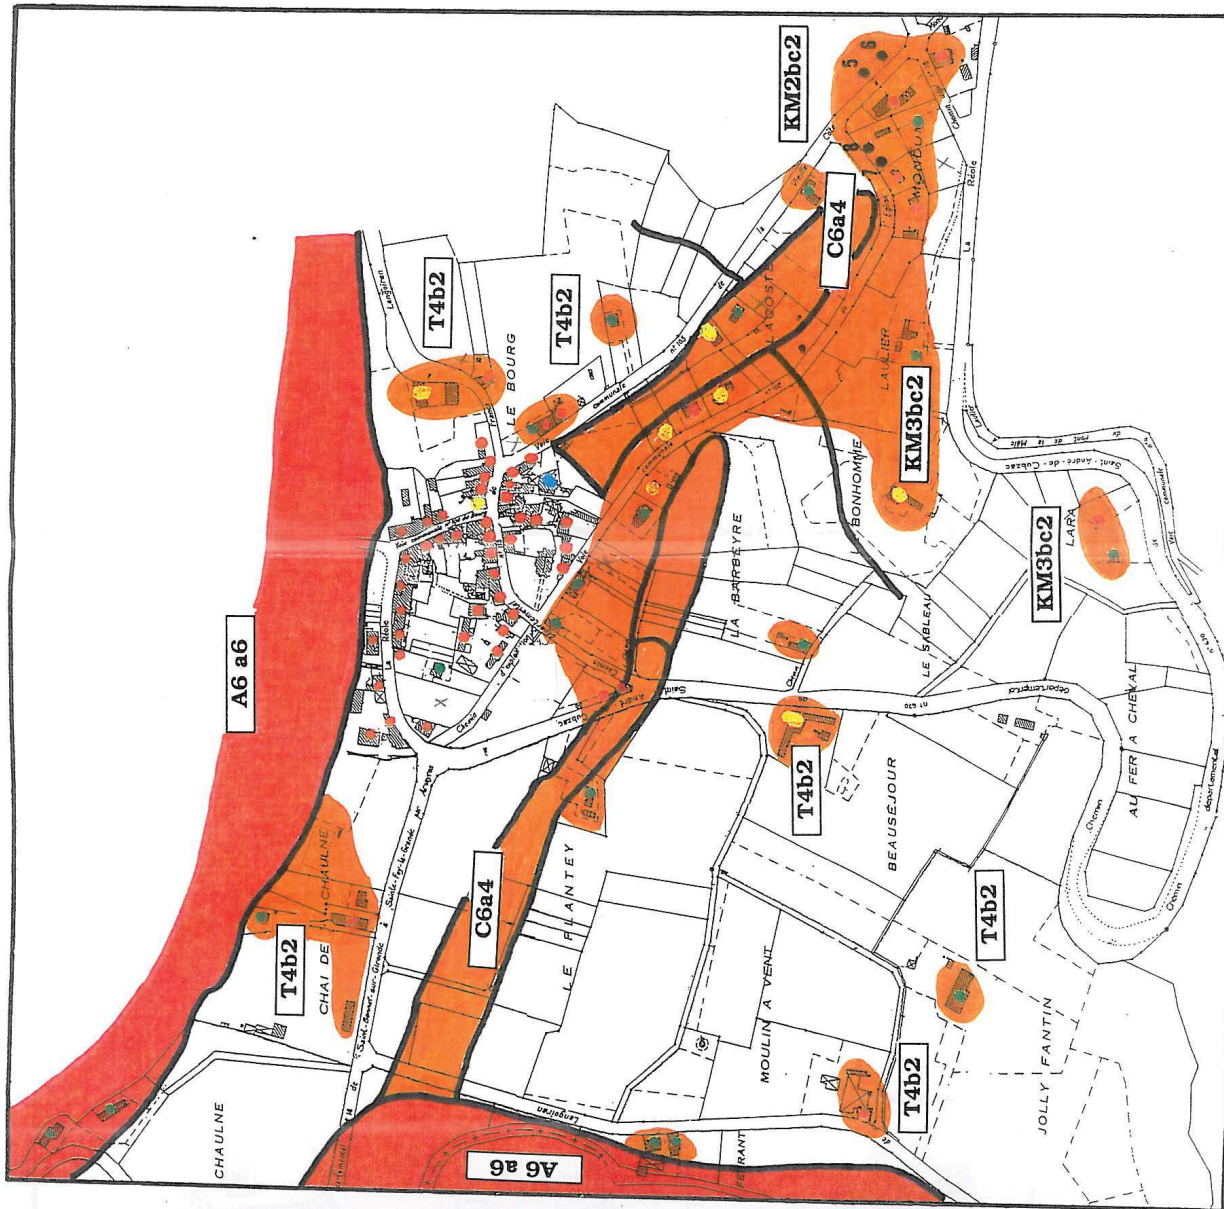



Echelle 1/5 000
0 50 100 m

N

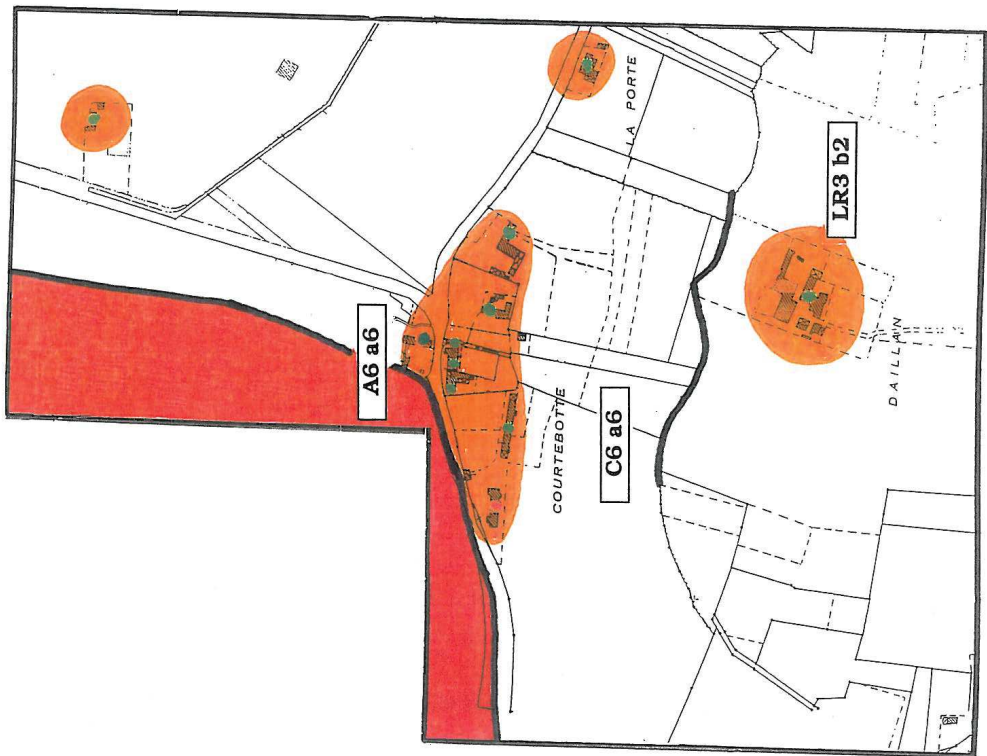

4

