



RÉVISION DU PLU

COMMUNE DE **VILLERS AU TERTRE**

Dossier Approbation - Juin 2025

Les Annexes Sanitaires

VERDI Conseil Nord de France
80 rue de Marcq
CS 90049
59441 WASQUEHAL Cedex
Tel : 03 28 09 92 00

Ad'AUC, Urbanistes et Architectes
Ludovic DURIEUX
130 rue des Coquelicots
59000 LILLE
Tel : 03 20 37 03 81

Arrondissement de DOUAI
Commune de VILLERS AU TERTRE
ANNEXES SANITAIRES

COMPÉTENCES	GESTIONNAIRE
EAU POTABLE	NOREADE, la régie du SIDEN-SIAN Centre de Pecquencourt 37 rue d'Estiennes d'Orves - TSA 62501 59146 PECQUENCOURT Tel : 03 27 99 80 50
ASSAINISSEMENT	DOUIASIS AGGLO 746 rue Jean Perrin Parc d'activités de Dorignies - BP 300 59351 DOUAI Cedex Tel : 03 27 99 89 89
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	DOUIASIS AGGLO 746 rue Jean Perrin Parc d'activités de Dorignies - BP 300 59351 DOUAI Cedex Tel : 03 27 99 89 89
DEFENSE INCENDIE	SDIS du NORD 18 rue de Pas - CS 20068 59028 LILLE cedex Tel : 03 20 17 94 34



MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D'URBANISME AVEC LE SDAGE DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE 2010

LA DEMARCHE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ETAT

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD ET DU PAS DE CALAIS

Le nouveau SDAGE du Bassin Artois-Picardie a été approuvé le **20 novembre 2009**. Les collectivités territoriales disposent de 3 ans à compter de cette date pour rendre compatibles leurs documents d'urbanisme avec ce nouveau SDAGE.

Les DDE du Nord et du Pas-de-Calais (devenues Directions Départementales des Territoires et de la Mer) ont par conséquent élaboré de nouvelles **fiches opérationnelles** à l'attention des collectivités engagées dans la révision ou l'élaboration de leurs documents d'urbanisme, ainsi qu'aux bureaux d'études qui les accompagnent. Elles viennent compléter le **guide sur « la compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE et les SAGE »** rédigé en 2007, qui présentait des éléments de cadrage juridique sur les différents documents (SDAGE, SCOT, PLU, CC) et sur la mise en compatibilité.

QUE SIGNIFIE ETRE COMPATIBLE AVEC LE SDAGE ?

Compte tenu des caractéristiques locales des territoires qui composent le bassin Artois Picardie, les enjeux définis par le SDAGE sur l'ensemble du bassin se traduisent différemment en termes opérationnels. Ce sont donc les réflexions menées dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme qui doivent définir les mesures à mettre en œuvre localement. Ces mesures doivent permettre d'appliquer **les dispositions et orientations du SDAGE** en prenant en compte le **contexte local**.

La compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE sera évaluée au regard de la **méthode de réflexion** appliquée et de la **pertinence des actions envisagées**.

Ex 1 : La disposition n°3 du SDAGE préconise de favoriser l'infiltration des eaux à la parcelle. Rendre l'infiltration obligatoire n'est toutefois pas synonyme de compatibilité avec le SDAGE : le diagnostic doit vérifier au préalable la capacité d'infiltration des sols de la commune.

Ex 2 : Une bonne analyse du contexte local et des problématiques liées à l'eau dans le rapport de présentation d'un PLU n'est pas suffisante. Ces éléments doivent également être traduits dans le PADD, le règlement et le zonage pour assurer la compatibilité du PLU avec le SDAGE.

UNE METHODE EN 3 ETAPES

Des enjeux clairement identifiés dans le diagnostic conduisant à des stratégies intégrées dans le projet de territoire et traduites dans les pièces des documents d'urbanisme.

■ Le diagnostic

Intégrer les différents thèmes du SDAGE dans le projet de territoire nécessite au préalable de connaître les spécificités de ce territoire. Un diagnostic complet doit être réalisé pour déterminer localement les enjeux liés à l'eau en fonction des caractéristiques physiques du territoire, des capacités et de la vulnérabilité des ressources et des milieux naturels.

Il se base sur la collecte de données existantes (porté à connaissance des acteurs institutionnels, études locales, zonages), voire sur des études complémentaires. Un diagnostic précis facilite la réalisation des étapes suivantes.

Rappel : L'étude de **zonage d'assainissement est une obligation réglementaire** (article L2224-10 CGCT). Si elle n'existe pas déjà, elle doit être réalisée en parallèle à la révision du PLU et être intégrée au PLU ou à la carte communale. Dans ce cas, une enquête publique conjointe est possible. C'est un document indispensable à la réalisation d'un PLU cohérent.

■ L'élaboration du projet de territoire

Les choix retenus devront être cohérents avec les caractéristiques des ressources en eau et des milieux naturels identifiées dans le diagnostic. Outre la compatibilité avec les prescriptions des documents communaux, intercommunaux ou imposant des servitudes d'utilité publique (PPRI, périmètre de protection de captage ...) ces choix doivent être évalués au regard des orientations et dispositions du SDAGE. Des **compétences dans le domaine de l'eau** sont nécessaires pour comprendre les enjeux locaux et assurer la **cohérence du projet de territoire**.

■ La traduction dans les pièces du document d'urbanisme

Il s'agit au final de traduire ces orientations dans l'ensemble des pièces constitutives des documents d'urbanisme : rapport de présentation, programme d'aménagement et de développement durable (PADD), document d'orientations générales (DOG), règlement et zonage du PLU. Des **compétences juridiques** sont nécessaires pour cette étape.

LES COMPETENCES NECESSAIRES

Les fiches opérationnelles indiquent la façon dont le **thème de l'eau** doit être abordé dans les documents d'urbanisme et s'adressent par conséquent à des **équipes d'urbanistes**. Il est toutefois conseillé d'inclure des compétences « **eau** » et des compétences **juridiques** dans ces équipes afin d'assurer une meilleure prise en compte des préconisations présentées dans les fiches.

■ Fiche 1 – Les orientations et dispositions du SDAGE à traduire dans les documents d'urbanisme

Toutes les orientations et dispositions du SDAGE ayant un impact sur les documents d'urbanisme, explicitées et classées par thèmes.

■ Fiche 2.a – Mise en compatibilité du PLU : informations à préciser dans le diagnostic du territoire

Pour chacun des 7 thèmes abordés : données à chercher, sources d'information et éléments à indiquer dans le diagnostic.

■ Fiche 2.b – Mise en compatibilité du PLU : contenu du projet de territoire

Pour chacun des 7 thèmes abordés : les réflexions à mener, les éléments à prendre en compte dans l'élaboration du projet.

■ Fiche 2.c – Mise en compatibilité du PLU : rédaction des articles du règlement

Pour chacun des 7 thèmes abordés : des exemples d'articles à intégrer dans le règlement du PLU.

■ Fiche 3 – Mise en compatibilité de la Carte Communale

Pour chacun des 7 thèmes abordés : éléments à considérer dans l'élaboration du document.

■ Fiche 4.a – Mise en compatibilité du SCOT : informations à préciser dans le diagnostic du territoire

Pour chacun des 7 thèmes abordés : données à chercher, sources d'information et éléments à indiquer dans le diagnostic.

■ Fiche 4.b - Mise en compatibilité du SCOT : contenu du projet de territoire

Pour chacun des 7 thèmes abordés : les réflexions à mener, les éléments à prendre en compte dans l'élaboration du projet.

- AACEP** : Aires d'Alimentation des Captages d'Eau Potable
- AEP** : Alimentation en Eau Potable
- AZI** : Atlas des Zones Inondables
- CATNAT** : CATastrophes NATurelles
- CC** : Carte Communale
- CGCT** : Code Général des Collectivités Territoriales
- DICRIM** : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
- DIREN** : Direction Régionale de l'Environnement
- DOG** : Document d'Orientations Générales
- DU** : Document d'Urbanisme
- DUP** : Déclaration d'Utilité Publique
- EP** : Eaux Pluviales
- EU** : Eaux Usées
- PADD** : Programme d'Aménagement et de Développement Durable
- PHEC** : Plus Hautes Eaux Connues
- PLU** : Plan Local d'Urbanisme
- PPRI** : Plan de Prévention des Risques inondation
- SAGE** : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
- SCOT** : Schéma de Cohérence Territoriale
- SDAGE** : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
- ZEC** : Zone d'Expansion de Crue

MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D'URBANISME AVEC LE SDAGE DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE 2010

FICHE 1. LES ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU SDAGE A TRADUIRE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD ET DU PAS DE CALAIS

Tel que le SDAGE est rédigé, **les orientations** sont souvent bien plus fortes que les dispositions dans le sens où elles **visent un objectif à atteindre** et sont libellées de manière impérative. Cela veut dire que les auteurs du SDAGE ont entendu laisser aux différentes autorités administratives (Etat et Collectivités Territoriales) **le choix des moyens** pour être compatibles avec les orientations. Les dispositions citées sont un **moyen privilégié - mais non exclusif** – fixé par le SDAGE pour atteindre l'objectif fixé par l'orientation.

7 THEMES STRUCTURANTS A TRADUIRE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME

Le tableau ci-dessous indique les orientations et dispositions du SDAGE Artois-Picardie 2010, regroupées en **7 thèmes** distincts, avec lesquelles les documents d'urbanismes doivent être compatibles.

Les pages suivantes détaillent le contenu des orientations et dispositions pour chacun des thèmes, et apportent des **éléments de compréhension sur leur contenu et leur portée**.

THEMES	ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS CONCERNEES
Ressource en eau	ORIENTATION 7, Dispositions n° 8 et n° 10 ORIENTATION 8, Disposition n° 13 ORIENTATION 32
Eaux usées	ORIENTATION 1 ORIENTATION 32
Eaux pluviales	ORIENTATION 2, Disposition n° 3, ORIENTATION 4, Disposition n° 5 ORIENTATION 13, Disposition n° 20 ORIENTATION 32
Inondations	ORIENTATION 11, Disposition n° 17 ORIENTATION 12, Disposition n° 18 ORIENTATION 14, Disposition n° 21 ORIENTATION 15, Dispositions n° 23 et n° 24 ORIENTATION 23, Disposition n° 33
Zones humides	ORIENTATION 22, Disposition n° 32 ORIENTATION 25, Disposition n° 42

Littoral	ORIENTATION 18, Disposition n° 26
Gestion des sédiments	ORIENTATION 28

RESSOURCE EN EAU

ORIENTATION 7 Assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable	Disposition n° 8 Les documents d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales et les règlements des SAGES contribuent à la préservation qualitative et quantitative (≈ disposition 13) des aires d'alimentation des captages délimités, en priorité selon la carte (aires d'alimentation des captages prioritaires pour la protection de la ressource en eau potable) jointe en annexe 2.2, au titre du Code de l'environnement ou au titre du Code rural. NB : La définition actuelle des aires d'alimentation sera précisée par des contours hydrogéologiques plus précis
	Disposition n° 10 Les collectivités veillent à protéger, par la maîtrise de l'usage des sols (contractualisation, réglementation, acquisition), les parcelles les plus sensibles des aires d'alimentation de captage afin de favoriser des usages du sol protégeant durablement la ressource : boisement, enherbement, élevage extensif, agriculture biologique, zones humides, ...
ORIENTATION 8 Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources en eau	Disposition n° 13 L'autorité administrative et les collectivités locales améliorent leur connaissance et la gestion de certains aquifères stratégiques pour l'alimentation en eau potable.
ORIENTATION 32 Développer l'approche économique et améliorer les systèmes d'évaluation des actions	

■ Éléments de compréhension

L'orientation 7 et les dispositions 8 et 10 qui lui sont associées se traduisent par le fait que les choix d'aménagement du territoire retenus, ou les prescriptions définies pour les aménagements à venir, dans les DU, garantissent la protection qualitative et quantitative de la ressource, en maîtrisant l'urbanisation dans les parcelles les plus sensibles des aires d'alimentation des captages. Cela implique que les PLU respectent a minima les prescriptions en matière d'urbanisation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le

captage, et préservent les aires d'alimentation des captages délimitées dans le SDAGE, éventuellement précisés par les SAGE, en limitant l'urbanisation de ces secteurs ou en l'adaptant aux nécessités de protéger la ressource.

L'orientation 8, et la disposition 13 associée, traduisent la nécessité de prendre en compte la disponibilité de la ressource dans les choix stratégiques de développement communal.

L'orientation 32 se traduit par le fait que l'analyse des coûts des aménagements liés à la gestion de l'eau doit être intégrée dans les choix d'aménagement du territoire retenus dans les DU.

EAUX USEES

ORIENTATION 1 Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux.	
ORIENTATION 32 Développer l'approche économique et améliorer les systèmes d'évaluation des actions	

■ Éléments de compréhension

L'orientation 1 se traduit par le fait que les choix d'aménagement du territoire retenus, ou les prescriptions définies pour les aménagements à venir, dans les DU garantissent, par leur conception ou les mesures compensatoires qui leur sont associées, la dépollution ou la réduction des rejets d'eaux polluées vers les milieux naturels. Ceci implique que des études, des justifications, des prescriptions ou des recommandations dans ce sens, soient intégrées à l'élaboration et aux pièces constitutives de ces documents.

L'orientation 32 se traduit par le fait que l'analyse des coûts des aménagements liés à la gestion de l'eau doit être intégrée dans les choix d'aménagement du territoire retenus dans les DU.

EAUX PLUVIALES

ORIENTATION 2 Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et	Disposition n° 3 Les orientations et prescriptions des SCOT, des PLU et des cartes communales favorisent l'infiltration des eaux de pluie à
---	--

préventives (règles d'urbanisme notamment pour les constructions nouvelles)	la parcelle et contribuent à la réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu naturel.
ORIENTATION 4 Adopter une gestion des sols et de l'espace agricole permettant de limiter les risques de ruissellement, d'érosion, et de transfert des polluants.	Disposition n° 5 Pour limiter l'impact des polluants véhiculés par le drainage, dans un premier temps, des dispositifs aménagés à l'exutoire des réseaux, permettant la décantation et la filtration des écoulements avant rejet au milieu naturel (tampons : prairie inondable, mare végétalisée, ... ou autres), seront expérimentés pour en vérifier la faisabilité et l'efficacité.
ORIENTATION 13 Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d'inondation. Des dispositifs incitatifs, volontaires, réglementaires ou financiers pourront être mis en place par l'Etat, ses établissements publics compétents et les collectivités territoriales pour réduire le ruissellement et l'érosion en milieu agricole.	Disposition n° 20 Pour l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones, les orientations et les prescriptions des SCOT, des PLU et des cartes communales veillent à ne pas aggraver les risques d'inondations notamment à l'aval.
ORIENTATION 32 Développer l'approche économique et améliorer les systèmes d'évaluation des actions	

■ Éléments de compréhension

Les orientations 2 et 13, ainsi que les dispositions 3 et 20 qui leur sont respectivement associées, se traduisent par le fait que les choix d'aménagement du territoire retenus, ou les prescriptions définies pour les aménagements à venir, dans les DU, garantissent, par leur conception ou les mesures compensatoires qui leur sont associées, la réduction des ruissellements et la gestion quantitative et qualitative des rejets d'eaux pluviales de façon à préserver les milieux naturels et les activités anthropiques.

Ceci implique que des études, des justifications, des prescriptions ou des recommandations dans ce sens, soient intégrées à l'élaboration et aux pièces constitutives de ces documents (voir ci-après).

La disposition 3 complète l'orientation 2 en imposant aux DU de favoriser l'infiltration des eaux pluviales, ce qui identifie l'infiltration comme une solution privilégiée pour atteindre les objectifs de maîtrise des rejets par temps de pluie.

Ceci se traduit par le fait que les DU, s'ils n'ont pas obligation d'imposer l'infiltration des eaux pluviales, doivent indiquer a minima que l'infiltration des eaux pluviales est la solution privilégiée pour gérer les eaux pluviales au sein des projets d'aménagement et qu'à ce titre elle sera étudiée systématiquement lors des études d'aménagement (si l'étude de zonage

d'assainissement "eaux pluviales" n'est pas suffisamment précise et ne permet pas de s'assurer de la capacité du sol à l'infiltration).

L'orientation 4 se traduit par le fait que les choix d'aménagement du territoire retenus, ou les prescriptions définies pour les aménagements à venir, dans les DU garantissent, par leur conception ou les mesures compensatoires qui leur sont associées, la maîtrise des ruissellements sur les sols agricoles. Ceci implique que des études, des justifications, des prescriptions ou des recommandations dans ce sens, soient intégrées à l'élaboration et aux pièces constitutives de ces documents.

Ainsi, la disposition 5 précise que des dispositifs de décantation et de filtration seront expérimentés à l'exutoire des réseaux.

Ces dispositifs sont identifiés dans le cadre des études de zonage des eaux pluviales. Les collectivités qui souhaiteraient expérimenter cette solution pourront réserver des emplacements au titre de l'article L 123-1-8ème du CU pour se garantir une maîtrise foncière des terrains concernés.

L'orientation 32 se traduit par le fait que l'analyse des coûts des aménagements liés à la gestion de l'eau doit être intégrée dans les choix d'aménagement du territoire retenus dans les DU.

INONDATIONS

ORIENTATION 11 Limiter les dommages liés aux inondations.	Disposition n° 17 Les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) préservent le caractère inondable des zones définies, soit dans les atlas des zones inondables, soit dans les Plans de Prévention de Risques d'Inondations, soit à défaut dans les études hydrologiques et/ou hydrauliques existantes à l'échelle du bassin versant ou à partir d'évènements Diagnostiqués ou d'éléments du règlement du SAGE.
ORIENTATION 12 Se protéger contre les crues.	Disposition n° 18 - Les collectivités sont invitées à restaurer les zones d'expansion de crues (ZEC) afin de réduire l'aléa inondation dans les zones urbanisées, y compris sur les petits cours d'eau. L'autorité administrative veille à la préservation de la dynamique fluviale et des zones naturelles d'expansion des crues. A cette fin, tous les obstacles aux débordements dans ces zones fonctionnelles du lit majeur seront limités au maximum voire interdits, sauf à mettre en œuvre des mesures compensatoires. En particulier, on réservera le

	remblaiement ou l'endiguement à l'aménagement de ZEC et à la protection rapprochée de lieux urbanisés fortement exposés aux inondations.
ORIENTATION 14 Se préparer aux risques de submersion marine	
ORIENTATION 15 Maîtriser le risque d'inondation dans les cuvettes d'affaissement minier et dans le polder des wateringues.	Disposition n° 23 L'autorité administrative veille à améliorer la connaissance des enjeux dans les cuvettes d'affaissement minier au travers d'études détaillées. L'Etat et les collectivités locales sont invités à poursuivre l'inventaire des zones inondées diagnostiquées. Disposition n° 24 - L'Etat, les collectivités territoriales et locales concernées et les gestionnaires des systèmes, installations et équipements de gestion et d'évacuation à la mer des eaux dans la zone des wateringues et dans la zone des bas champs picards, veillent à améliorer la connaissance des enjeux et des risques d'inondation liés à la gestion des eaux en tenant compte des effets prévisibles du changement climatique. Les documents d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) et les PPRI contribuent à la maîtrise des aménagements et de l'urbanisation dans les territoires fortement exposés aux risques d'inondation pour éviter d'augmenter leur vulnérabilité.
ORIENTATION 23 Préserver et restaurer la dynamique des cours d'eau. La dynamique des cours d'eau consiste en : ▪ la libre divagation de la rivière ; ▪ la protection ou la réhabilitation des annexes hydrauliques ; ▪ la reconquête et la préservation des zones naturelles d'expansion de crues.	Disposition n° 33 Les documents d'urbanisme (les SCOT, les PLU, les cartes communales) et les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau au titre du Code de l'environnement ou du Code rural préservent le caractère naturel des annexes hydrauliques et des zones naturelles d'expansion de crues (ZEC).

■ Éléments de compréhension

Les orientations 11, 14 et 15 et les dispositions associées traduisent la nécessité d'identifier les zones inondables du territoire, d'une part pour ne pas aggraver la vulnérabilité de la

population et des activités vis-à-vis du risque d'inondation, et d'autre part pour en préserver le caractère inondable.

Les orientations 12 et 23 ajoutent la notion de dynamique d'un cours d'eau, dans une logique de solidarité amont-aval : elles traduisent l'importance de préserver, voire restaurer les zones d'expansion de crues (ZEC) et de ne pas créer des aménagements susceptibles d'aggraver le risque inondation sur le linéaire du cours d'eau, y-compris hors du territoire communal.

Ces orientations imposent, lors de l'élaboration d'un DU, la délimitation des zones inondables et la maîtrise de leur urbanisation pour ne pas aggraver la vulnérabilité et le risque inondation hors de ces zones. Ceci implique que des études, des justifications, des prescriptions ou des recommandations dans ce sens, soient intégrées à l'élaboration et aux pièces constitutives de ces documents.

ZONES HUMIDES

ORIENTATION 22 Préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre d'une gestion concertée.	Disposition n° 32 - Les documents d'urbanisme (les SCOT, les PLU, les cartes communales) préservent les zones humides et le lit majeur des cours d'eau de toute nouvelle implantation d'habitations légères de loisirs. L'Etat et les collectivités locales veillent à prendre des dispositions harmonisées à l'échelle du bassin en termes d'urbanisme, d'assainissement et de préservation du milieu naturel afin d' éviter la sédentarisation d'habitations légères de loisirs en zone humide et dans le lit majeur des cours d'eau.
ORIENTATION 25 Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.	Disposition n° 42 Les documents d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) et les décisions administratives dans le domaine de l'eau préservent les zones humides en s'appuyant sur la carte des zones à dominante humide annexée (carte 2-4) et/ou sur la délimitation des zones humides qui est faite dans les SAGE.

Eléments de compréhension

Les orientations 22 et 25, ainsi que les dispositions 32 et 42 qui leur sont respectivement associées, se traduisent par le fait que les choix d'aménagement du territoire retenus dans les DU, garantissent la préservation des zones humides de façon à maintenir leur fonctionnalité des milieux aquatiques. Cela passe, entre autres, par interdire l'implantation de nouvelles habitations légères de loisirs et éviter la sédentarisation de celles actuellement installées dans les zones humides et dans le lit majeur des cours d'eau.

ORIENTATION 18	Disposition n° 26 -
Respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la gestion du trait de côte	Les maîtres d'ouvrage (personne publique ou privée, morale ou physique) qui engagent une démarche de protection du littoral prennent en compte, à une échelle pertinente et argumentée, les impacts écologiques et sédimentologiques sur les milieux naturels. Les méthodes douces de gestion du trait de côte sont privilégiées par rapport aux aménagements lourds.

■ Éléments de compréhension

L'orientation 18 et la disposition 26 qui lui est associée s'inscrivent dans la logique de l'article R146-2 du code de l'urbanisme qui vise à protéger les espaces remarquables en y autorisant que les aménagements légers. Elles se traduisent donc par le fait que les choix d'aménagement du territoire retenus, ou les prescriptions définies pour les aménagements à venir, dans les DU, garantissent la protection du littoral.

GESTION DES SEDIMENTS

ORIENTATION 28	
Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de dragage. Les PLU devront prendre en compte les besoins de sites de stockage de boues toxiques et non toxiques de curage.	

■ Éléments de compréhension

L'orientation 28 se traduit par le fait que les choix d'aménagement du territoire retenus dans les DU, garantissent une gestion maîtrisée des boues toxiques et non toxiques de curage. Cela implique plus particulièrement la prise en compte des sites déjà identifiés dans le cadre d'études spécifiques au devenir des boues de curage, notamment le schéma départemental des Voies Navigables de France.

FICHE 2.A. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU : INFORMATIONS A PRECISER DANS LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD ET DU PAS DE CALAIS

Le diagnostic du rapport de présentation doit comporter un volet « eau ». La présente fiche indique, pour chacun des 7 thèmes, la totalité des informations à faire apparaître dans ce volet.

On doit trouver dans le diagnostic des éléments autrefois présents dans les annexes sanitaires. Si leur format permet une bonne lisibilité, les **éléments cartographiques** figureront dans le rapport de présentation pour faciliter la compréhension des enjeux. Dans le cas contraire, ils apparaîtront dans les annexes sanitaires, avec tous les **documents techniques**.

Rappel : L'étude de **zonage d'assainissement est une obligation réglementaire** (article L2224-10 CGCT). Si elle n'existe pas déjà, elle doit être réalisée en parallèle à la révision du PLU et être intégrée au PLU ou à la carte communale. Dans ce cas, une enquête publique conjointe est possible. C'est un document indispensable à la réalisation d'un PLU cohérent.

RESSOURCE EN EAU

- ▶ Rappel des orientations 7, 8 et 32 et des dispositions 8, 10 et 13 du SDAGE.
- ▶ Présentation du contexte hydrogéologique de la commune et analyse de la sensibilité des nappes aux pollutions.
- ▶ Présentation de la ressource en eau potable de la commune et de sa disponibilité à l'état actuel et à l'état futur (fourni par le Préfet dans le Porter à Connaissance).
- ▶ Recensement des aires d'alimentation de captages d'eau potable sur le territoire communal (carte annexée au SDAGE 2010).
- ▶ Recensement des périmètres de protection des captages d'eau situés sur le territoire communal, avec cartographie et prescriptions contenues dans les arrêtés portant DUP.
- ▶ Présentation des différentes nappes présentes sur le territoire communal et de leurs usages (autres qu'AEP).
- ▶ Présentation de la ressource disponible dans chacune de ces nappes et de leur vulnérabilité aux pollutions.

- ▶ La majorité des communes faisant partie d'une unité de distribution d'eau potable, situer la commune dans un ensemble plus large pour mieux appréhender l'impact de l'urbanisation sur la ressource.
- ▶ Description du réseau d'AEP de la commune et de son fonctionnement.

Remarque : Les aires d'alimentation des captages d'eau potable (AACEP) sont actuellement délimitées mais ne font pas l'objet de règles de gestion. Les DU devront être mis en compatibilité avec les SAGE lorsque ces règles de gestion seront définies.

■ Sources

Porter à Connaissance de l'Etat

Rapport d'activité du service de distribution d'eau potable

Périmètres de protection des captages : arrêté de DUP, rapport de l'hydrogéologue

Carte AACEP annexée au SDAGE 2010

Etudes hydrogéologiques

EAUX USEES

- ▶ Rappel des orientations 1 et 32 du SDAGE.
- ▶ Evaluation de la perméabilité des sols et de la vulnérabilité de la nappe.
- ▶ Présentation et localisation des types de réseau sur la commune (unitaire, séparatif), en précisant leur état.
- ▶ Situation de la commune au sein de l'agglomération d'assainissement.
- ▶ Capacité des réseaux de collecte et des installations de traitement (niveau de saturation et capacité de collecte et de traitement résiduelle)
- ▶ Evaluation des possibilités de nouveaux raccordements et de la faisabilité d'une extension.

■ Sources

Porter à Connaissance de l'Etat

Zonage d'assainissement et Schéma directeur d'assainissement

Carte de perméabilité des sols

Plans des réseaux d'assainissement

Rapport d'activité du service d'assainissement

Etudes hydrogéologiques

- ▶ Rappel des orientations 2, 4, 13 et 32 et des dispositions 3, 5 et 20 du SDAGE.
- ▶ Localisation des axes d'écoulement, évaluation des pentes, caractérisation de l'occupation du sol au regard notamment de l'importance des surfaces génératrices de ruissellement et des secteurs d'accumulation.
- ▶ Localisation et caractérisation des dysfonctionnements observés, notamment inondations, débordements, érosion, pollutions.
- ▶ Localisation des réseaux d'assainissement sur la commune (unitaire, séparatif) en précisant leur état.
- ▶ Présentation du fonctionnement des réseaux (niveau de saturation et capacité de collecte résiduelle) et des désordres observés.
- ▶ Analyse des problèmes de transfert de polluants par le ruissellement sur le territoire communal, pour le drainage urbain et le drainage agricole, comprenant les recensements :
 - o des exutoires des réseaux d'assainissement pluvial ;
 - o des zones naturelles de rétention des eaux pluviales ;
 - o des dispositifs de rétention et de traitement prévus par le schéma d'assainissement.
- ▶ Evaluation de la capacité d'infiltration des sols et de la vulnérabilité des eaux souterraines.
- ▶ Réalisation du diagnostic à l'échelle des bassins-versants pour la prise en compte de la solidarité amont-aval.
- ▶ Recensement des espèces végétales ayant une bonne capacité de captation et de rétention des polluants.
- ▶ Présentation des types de polluants concernés.
- ▶ Indication des moyens de réduction du transfert de ces polluants.

■ Sources

Porter à Connaissance de l'Etat

Zonage d'assainissement "eaux pluviales » et Schéma directeur d'assainissement

Règlement d'assainissement

Carte de capacité d'infiltration des sols

Plans des réseaux d'assainissement

Rapport d'activité du service d'assainissement

PPRi

DICRIM

Arrêtés CATNAT

Etudes hydrauliques

Etudes hydrogéologiques

INONDATIONS

- ▶ Rappel des orientations 11, 12, 14, 15 et 23 et des dispositions 17, 18, 23 et 33 du SDAGE.
- ▶ Le cas échéant, rappel des préconisations du Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) et les prescriptions du PPRi approuvé.
- ▶ Description du risque inondation sur la commune (par débordement de cours d'eau, par ruissellement, par submersion marine, par remontées de nappes) :
 - o Carte des zones inondables en précisant la source
 - o Description des dynamiques de crue : l'objectif est d'aller au-delà du simple recensement des zones inondables en comprenant les mécanismes d'inondation pour ne pas les aggraver en développant l'urbanisation de la commune.
- ▶ Localisation de la commune dans l'ensemble du bassin versant afin de montrer les interdépendances avec l'amont et l'aval.
- ▶ Recensement des Zones d'Expansion de Crue sur le territoire (zones inondées par le ruissellement et zones de rétention naturelle jouant un rôle tampon dans la gestion des crues).
- ▶ Description des inondations dans les secteurs des waterings si présence sur la commune.
- ▶ Analyse de l'impact du changement climatique sur le risque de submersion marine et d'inondation des waterings, en reprenant la carte des zones potentiellement inondables.

■ Sources

Porter à Connaissance de l'Etat

PPRi : notice de présentation et cartes d'aléa

AZI (Atlas des Zones Inondables)

Etat des lieux du SAGE existant ou en cours d'élaboration

Connaissance locale, mémoire du risque, PHEC (Plus Hautes Eaux Connues)

DICRIM

Arrêtés CATNAT

Etudes hydrauliques (à l'échelle de la commune, du bassin versant)

ZONES HUMIDES

- ▶ Rappel des orientations 22 et 25 et des dispositions 32 et 42 du SDAGE.
- ▶ Recensement des cours d'eau et la délimitation de leur lit majeur.

- ▶ Recensement des zones humides présentes sur la commune, avec cartographie.
- ▶ Analyse de l'état actuel et de l'évolution de ces zones humides : assèchement, envasement, état écologique.
- ▶ Etat des lieux de la présence d'habitations légères de loisirs dans les zones humides et le lit majeur des cours d'eau. Préciser le type d'assainissement en place (non collectif a priori) et le niveau de contrôle réalisé.
- ▶ Description de la fonctionnalité des zones humides, ainsi que des phénomènes qui participent à leur dégradation et à leur disparition (montrer par exemple que la protection des zones humides est liée à la maîtrise du ruissellement).

Remarque : Une connaissance du fonctionnement des milieux naturels est nécessaire à l'élaboration de ce diagnostic.

■ Sources

Porter à Connaissance de l'Etat

Recensement des zones humides :

Décret N°2007-135 du 30 janvier 2007

Listes établies par le SDAGE, le SAGE

ZNIEFF, Zones Natura 2000

Connaissance locale

LITTORAL

- ▶ Rappel de l'orientation 18 et de la disposition 26 du SDAGE, si la commune est concernée.
- ▶ Etat des lieux de l'aménagement du littoral sur le territoire communal.
- ▶ Recensement des espaces remarquables.
- ▶ Texte informatif expliquant les impacts que peuvent avoir les aménagements sur le littoral et l'avantage des méthodes douces.

■ Sources

Porter à Connaissance de l'Etat

DIREN Nord Pas-de-Calais

Etudes sur les espaces remarquables

GESTION DES SEDIMENTS

- ▶ Rappel de l'orientation 28 du SDAGE si la commune est concernée par cette problématique.
- ▶ Etat des besoins de sites de stockage de boues toxiques de curage au niveau communal.
- ▶ Recensement des sites de dépôt de boues déjà identifiés sur le territoire communal, notamment dans le Schéma Directeur Régional des Terrains de Dépôts.

Attention : l'emplacement de nouveaux sites de stockage exige la réalisation d'une étude hydrogéologique complémentaire de façon à ne pas engendrer de pollution des eaux souterraines.

■ Sources

Porter à Connaissance de l'Etat

Schéma Directeur Régional des Terrains de Dépôts

Connaissance locale

FICHE 2.B. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU : CONTENU DU PROJET DE TERRITOIRE

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD ET DU PAS DE CALAIS

Les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme et pièces graphiques du PLU doivent à la fois être **compatibles avec le SDAGE** et **cohérentes avec les éléments du diagnostic** indiqués dans le rapport de présentation. **La présente fiche indique, pour chacun des 7 thèmes, les éléments qui doivent être pris en compte lors de l'élaboration du projet de territoire et des pistes d'actions envisageables.**

RESSOURCE EN EAU

Garantir la prise en compte de la disponibilité de la ressource et sa préservation en justifiant que les perspectives de développement et les principes d'urbanisation sont en adéquation avec :

- ▶ La disponibilité de la ressource : comparaison des besoins en volumes d'eau pour le développement de la commune en termes de population et d'activités avec les volumes d'eau disponibles. Par exemple, on peut envisager d'utiliser des eaux de services non potables pour certains secteurs industriels, par des systèmes de pompage dans d'autres nappes que celle utilisée pour l'alimentation en eau potable.
- ▶ La présence d'aires d'alimentation et de périmètres de protection des captages sur le territoire communal, ce qui se traduit par le suivi des préconisations et prescriptions qui leur sont associées.
- ▶ La prise en compte des éléments du diagnostic sur la vulnérabilité de la nappe : par exemple, prévoir l'installation d'industries ou d'activités agricoles dans une zone où la nappe est peu vulnérable aux pollutions
- ▶ La prise en compte du tissu d'infrastructures existantes de façon à rationaliser les coûts des extensions et des renforcements des réseaux (EU, EP, AEP). Le zonage sera défini en fonction de la limite d'extension des réseaux.

■ Actions envisageables :

- ▶ Compte-tenu de la dépendance des communes du bassin Artois-Picardie aux eaux souterraines pour l'alimentation en eau potable, inscrire dans le PADD la volonté de protéger la ressource (qualitativement et quantitativement).
- ▶ Classer les secteurs sensibles en zone N.

EAUX USEES

Garantir la protection de la ressource en eau en justifiant que les perspectives de développement, les principes d'assainissement et le dimensionnement des ouvrages proposés sont en adéquation avec :

- ▶ Le zonage d'assainissement et les orientations des schémas de gestion, des eaux et d'assainissement, et le règlement d'assainissement en vigueur sur la commune.
- ▶ Les capacités du sol pour l'assainissement non collectif et la capacité des réseaux et de la STEP pour l'assainissement collectif.
- ▶ Les prescriptions si elles existent et les niveaux de vulnérabilité des eaux souterraines, dans les aires d'alimentation en eau potable et les périmètres de protection identifiés.
- ▶ La prise en compte du tissu d'infrastructures existantes de façon à rationaliser les coûts des extensions et des renforcements des réseaux (EU, EP, AEP). Le zonage sera défini en fonction de la limite d'extension des réseaux.

■ Actions envisageables :

- ▶ Prévoir des secteurs industriels où les eaux usées pourront le cas échéant être traitées.
- ▶ Poursuivre la politique d'assainissement communale définie dans le zonage.
- ▶ Proposer des sources d'information sur l'installation de dispositifs autonomes dans les annexes sanitaires
- ▶ De façon générale, la thématique des eaux usées est assez technique et n'est pas évoquée dans le PADD, projet politique communal. Elle peut y apparaître dans le cas d'enjeux importants, pour développer l'urbanisation par exemple.

EAUX PLUVIALES

Garantir la protection des milieux naturels et des activités anthropiques en justifiant que les perspectives de développement, les principes de gestion des ruissellements et des eaux pluviales, et le dimensionnement des ouvrages proposés sont en adéquation avec :

- ▶ Le zonage pluvial et les orientations des schémas de gestion des eaux, et le règlement d'assainissement en vigueur sur la commune.
- ▶ Les enjeux présents sur le territoire, vis-à-vis des phénomènes d'inondation ou de pollution du milieu naturel. Ainsi, les orientations d'aménagement ne doivent pas aggraver les ruissellements et les risques d'inondation :
 - o définition de principes de développement adaptés : limitation de l'imperméabilisation des sols, préservation des axes de ruissellement vis-à-vis de l'urbanisation.

- o définition de mesures compensatoires visant à maîtriser le débit de ruissellement à la source : favoriser l'infiltration des eaux lorsque cela est possible (zones de stationnement perméables, chaussées poreuses, ...), le cas échéant, stocker et limiter le débit de rejet, vers le réseau ou le milieu naturel.
- o ralentissement des écoulements par le maintien d'obstacles, notamment les haies dans les zones agricoles.
- ▶ La perméabilité des sols et les capacités de collecte des milieux récepteurs : elles seront évaluées pour définir des orientations d'aménagement et de gestion cohérentes avec les capacités et la vulnérabilité des milieux.
- ▶ La prise en compte du tissu d'infrastructures existantes de façon à rationaliser les coûts des extensions et des renforcements des réseaux (EU, EP, AEP). Le zonage sera défini en fonction de la limite d'extension des réseaux.

■ Actions envisageables :

- ▶ Le PADD peut émettre des principes sur la maîtrise des eaux pluviales sur tout ou partie de son territoire.
- ▶ Présenter les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales : noues, bassins paysagers, chaussées drainantes, parkings végétalisés dans les annexes sanitaires.
- ▶ Prévoir des emplacements réservés dans le zonage pour les futurs dispositifs de rétention.
- ▶ Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, prévoir des espaces qui pourraient être occasionnellement mis en eau.
- ▶ Classer les zones naturelles de rétention des eaux pluviales en zones naturelles N

Remarque : Dans le cas d'opération d'aménagement portant sur des quartiers ou de secteurs, des « orientations d'aménagement » peuvent être définies plus précisément sur ces secteurs, en cohérence avec le PADD. Profiter de ces opérations pour rédiger des règlements adaptés, portant à la fois sur les surfaces imperméabilisées, le type de matériaux des voiries et stationnements et les techniques de gestion des eaux pluviales.

INONDATIONS

Garantir la protection des populations et des activités anthropiques, sur le territoire communal, ainsi qu'à l'amont et à l'aval en justifiant que les perspectives de développement, les principes d'urbanisation sont en adéquation avec :

- ▶ Le respect du zonage et du règlement du PPRI approuvé.
- ▶ La préservation des zones identifiées comme inondables.
- ▶ L'interdiction ou la maîtrise de l'urbanisation de ces zones de façon à limiter les dommages liés aux inondations :
 - o Interdiction d'urbaniser les zones d'aléa fort.
 - o Possibilité d'urbaniser les zones d'aléa faible si les bâtiments et équipements sont construits de façon à ne pas être vulnérable aux crues et s'ils n'aggravent pas le risque d'inondation.

- ▶ La préservation de la dynamique des cours d'eau afin de ne pas aggraver le risque d'inondation à l'amont et à l'aval : construction d'obstacles aux écoulements interdite dans les zones de débordement, équilibre des remblais et déblais en zone inondable.
- ▶ Le classement en zones naturelles inconstructibles des Zones naturelles d'Expansion de Crues.
- ▶ La possibilité de réaliser dans ces zones des ouvrages hydrauliques de lutte contre les crues.

■ Actions envisageables :

- ▶ Restaurer les ZEC lorsque cela est possible, notamment dans les secteurs à enjeux "inondations"
- ▶ Le PLU peut préserver les terrains susceptibles de constituer des ZEC en vue de leur restauration.
- ▶ Intégrer la prise en compte des impacts du changement climatique dans le PADD.

ZONES HUMIDES

Garantir la préservation des zones humides en justifiant que les perspectives de développement, les principes d'urbanisation sont en adéquation avec :

- ▶ La préservation et la protection des zones humides et du lit majeur des cours d'eau en définissant des actions adaptées aux problématiques soulevées dans le diagnostic.
- ▶ Le classement des zones humides en zones naturelles N et la prise en compte de leur contour dans la définition du plan de zonage.
- ▶ L'interdiction d'implanter des habitations légères de loisirs dans ces zones et de réaliser des affouillements, exhaussements et drainage.
- ▶ La délimitation de certains secteurs spécialement prévus pour accueillir les installations légères de loisirs.

LITTORAL

Garantir la protection du milieu littoral en justifiant que les perspectives de développement et les principes d'urbanisation sont en adéquation avec :

- ▶ Le classement des espaces remarquables en zones naturelles N clairement inconstructibles.
- ▶ Sous réserve des aménagements légers énumérés à l'article R 146-2 du Code de l'Urbanisme.

Garantir la gestion durable des sédiments en justifiant que les perspectives de développement et les principes d'urbanisation sont en adéquation avec :

- ▶ La réserve, au titre de l'art. L 123-1-8ème CU, d'emplacements spécifiques et suffisants pour accueillir les dépôts de boues.

FICHE 2.C. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU : REDACTION DES ARTICLES DU REGLEMENT

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD ET DU PAS DE CALAIS

Les mesures identifiées au cours de la phase d'élaboration du projet de territoire doivent ensuite être traduites dans le règlement du PLU. La présente fiche indique, pour chacun des 7 thèmes, des prescriptions à intégrer dans les articles du règlement, en fonction du contexte local.

RESSOURCE EN EAU

■ Articles 1 et 2

- ▶ Reprendre les prescriptions des DUP lorsqu'elles existent (si en cours de réalisation, tenir compte des informations disponibles pour la réglementation et le zonage, mais ne pas annexer les documents provisoires).
- ▶ Proposer d'interdire tout ce qui peut altérer la ressource dans les zones N.
- ▶ Pour les boisements existants, on interdira l'abattage et l'élagage d'éléments de patrimoine végétal à protéger.

■ Article 4

- ▶ Pour la gestion qualitative : canalisations des réseaux d'assainissement doivent être parfaitement étanches, dispositifs d'assainissement autonome adaptés à la protection de la nappe.
- ▶ Pour la gestion quantitative : proposer l'économie d'eau par la réutilisation des eaux pluviales.

■ Article 13

- ▶ Toute espèce abattue au sein des éléments de patrimoine végétal à protéger devra être remplacée par un élément dont le gabarit à l'âge adulte est au moins égal à celui de l'élément abattu.

EAUX USEES

■ Article 4

- ▶ Il impose l'évacuation des eaux usées dans le réseau public lorsqu'il existe ou l'installation de dispositifs non collectifs pouvant être connectés ultérieurement au réseau.

- ▶ Il interdit l'évacuation directe dans le réseau des effluents industriels et agricoles et impose un prétraitement de ces effluents (rappel réglementaire).
- ▶ Il renvoie à l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif.

■ Article 5

- ▶ Il impose une surface minimale de terrain dans le cas d'assainissement non collectif, calculé en fonction de la nature du sol (cette surface sera définie en fonction des prescriptions du zonage, ou à partir d'une étude complémentaire).

EAUX PLUVIALES

■ Articles 1 et 2

- ▶ Interdire la destruction des éléments de paysage protégés (haies, boisements...) au titre de l'article L 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme. Ces éléments peuvent également être reportés au plan de zonage.

■ Article 4

- ▶ Intégrer, sous forme de règles, les préconisations de l'étude d'assainissement "eaux pluviales"
- ▶ Favoriser l'infiltration à la parcelle des eaux pluviales dans tout nouveau projet dans la mesure du possible, si l'infiltration est impossible, proposer de limiter les débits de rejet dans le réseau et le milieu naturel avec des dispositifs de stockage
- ▶ Inciter à utiliser les techniques alternatives.
- ▶ Le règlement peut, si sa faisabilité a été vérifiée, imposer que l'infiltration à la parcelle soit opérée systématiquement. Il peut, le cas échéant, définir les principes et ouvrages de gestion à mettre en œuvre.

■ Article 12

- ▶ Imposer le recours à des matériaux poreux pour les places de stationnement, si le diagnostic conclue à une infiltration possible.
- ▶ Exiger un traitement paysager et une plantation minimale d'arbres à grand et moyen développement pour la végétalisation des parkings.

■ Article 13

- ▶ Favoriser la végétalisation des espaces non bâtis quelle que soit la superficie de la parcelle afin d'optimiser la gestion des EP.
- ▶ Le choix d'essences et de végétaux sur les espaces libres peut se faire en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants.

Remarques : Plus le diagnostic est précis et complet et plus il sera facile de faire des préconisations en matière de gestion des eaux pluviales, lesquelles pourront être traduites dans le zonage et le règlement (par exemple, si la commune a déjà une bonne connaissance de la capacité d'infiltration des sols, le règlement pourra favoriser l'infiltration dans une zone où cela est possible et le stockage avec limitation des rejets dans les zones où le sol n'est pas propice à l'infiltration). En l'absence de données précises, le règlement pourra favoriser l'infiltration mais en précisant qu'une étude

préalable sera nécessaire à la définition des solutions retenues pour la gestion des eaux pluviales.

Rappelons par ailleurs que des préconisations trop précises peuvent conduire à des modifications du PLU, par exemple dans le cas d'une évolution des techniques de gestion des eaux pluviales.

INONDATIONS

■ Articles 1 et 2

- ▶ Dans les zones déjà urbanisées, interdire toute nouvelle construction ou autoriser sous conditions (le cas échéant, seulement les extensions limitées, interdiction de sous-sols, hauteur de construction au-delà d'un seuil de référence...)
- ▶ Dans le cadre de renouvellement urbain ou d'extension de bâti existant, imposer la réalisation du premier niveau des bâtiments au-dessus de la cote de submersion. Cote à définir selon le niveau d'information : cote de la crue centennale, cote des PHEC...
- ▶ Dans les ZEC : interdire toute construction, affouillement et exhaussement sauf dans le cas d'aménagements hydrauliques spécifiques.

■ Article 4

- ▶ Imposer l'installation des équipements des réseaux vitaux au-dessus de la cote de submersion.
- ▶ Dans le cas de remontées de nappe fréquentes, imposer la réalisation de réseaux d'assainissement étanches.

ZONES HUMIDES

■ Articles 1 et 2

- ▶ Interdire toute construction, y compris habitations légères, dans les zones naturelles correspondant aux zones humides et aux lits majeurs des cours d'eau, ainsi que les affouillements, exhaussements et le drainage.
- ▶ N'autoriser les installations légères de loisir que dans certaines zones spéciales.
- ▶ Interdire les clôtures pleines et laisser le libre accès pour l'entretien des berges.

■ Article 7

- ▶ Interdire les constructions à moins de « x » mètre du cours d'eau pour son entretien.


LITTORAL

■ Articles 1 et 2

- ▶ Règlementation des constructions autorisées selon les articles L146-6, R146-1 et R146-2 du Code de l'Urbanisme.

■ Articles 1 et 2

- ▶ Articles 1 et 2 : n'autoriser dans ces zones spécifiques que le dépôt de sédiments issus d'opération de curage ou de dragage.

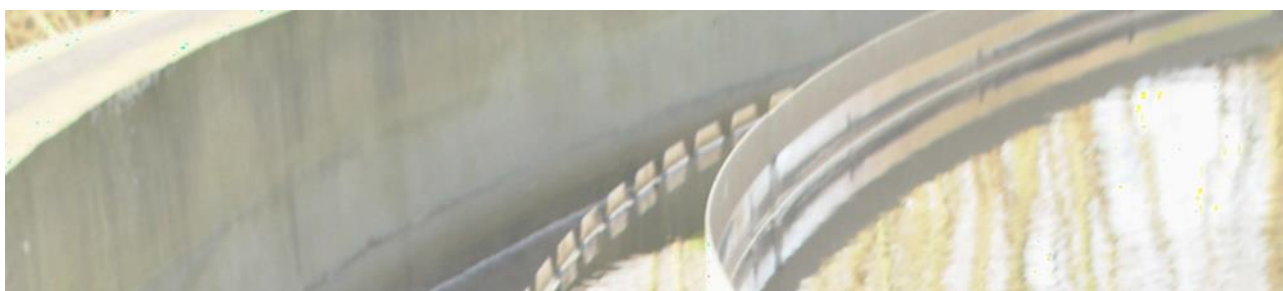

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT - 2021 -





Table des matières

1	Le service public d'assainissement	2
2	Les chiffres clés du service public d'assainissement	6
3	Les caractéristiques techniques et patrimoniales du service	7
4	L'assainissement collectif	9
5	La gestion alternative des eaux pluviales	14
6	L'intégration d'urbanisation nouvelle au patrimoine affermé	15
7	L'autosurveillance des dérivations du réseau public	16
8	L'assainissement non collectif	21
9	Le traitement des effluents	22
10	La gestion des sous-produits et déchets	30
11	Les consommations en énergie et réactifs	34
12	L'entretien, le contrôle et le renouvellement des ouvrages	35
13	Les travaux réalisés en 2021 et programmés en 2022	37
14	Les dépenses et recettes du service d'Assainissement	38
15	Les indicateurs de performance du service d'assainissement	43
16	GLOSSAIRE	46

1 LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

1.1 Présentation du territoire desservi


Le territoire de DOUAISIS AGGLO s'étend sur 35 communes, néanmoins seules 26 communes sont gérées en compétence « Assainissement » et « Eaux Pluviales » depuis le 1^{er} Janvier 2005 ; les 9 autres étant gérées par la Régie NOREADE du SIAN-SIDEN.

Le territoire communautaire, pour les 26 communes dont l'assainissement est divisé en trois bassins de collecte ou unités techniques :

- L'unité technique de Douai : avec 8 communes regroupant 69 947 habitants¹
- L'unité technique de Sin-le-Noble : avec 3 communes avec 25 477 habitants¹
- L'unité technique d'Arleux : avec 15 communes regroupant 17 937 habitants¹

Ainsi les 3 unités techniques de l'agglomération regroupent 113 361 habitants (soit une légère baisse de la population par rapport aux données 2018 pour 45 030 abonnés (-0,41%).

Chaque unité technique est équipée d'un réseau d'assainissement permettant d'assurer la collecte et le transport des eaux usées vers la ou les usine(s) d'épuration (STEP) où elles sont traitées.

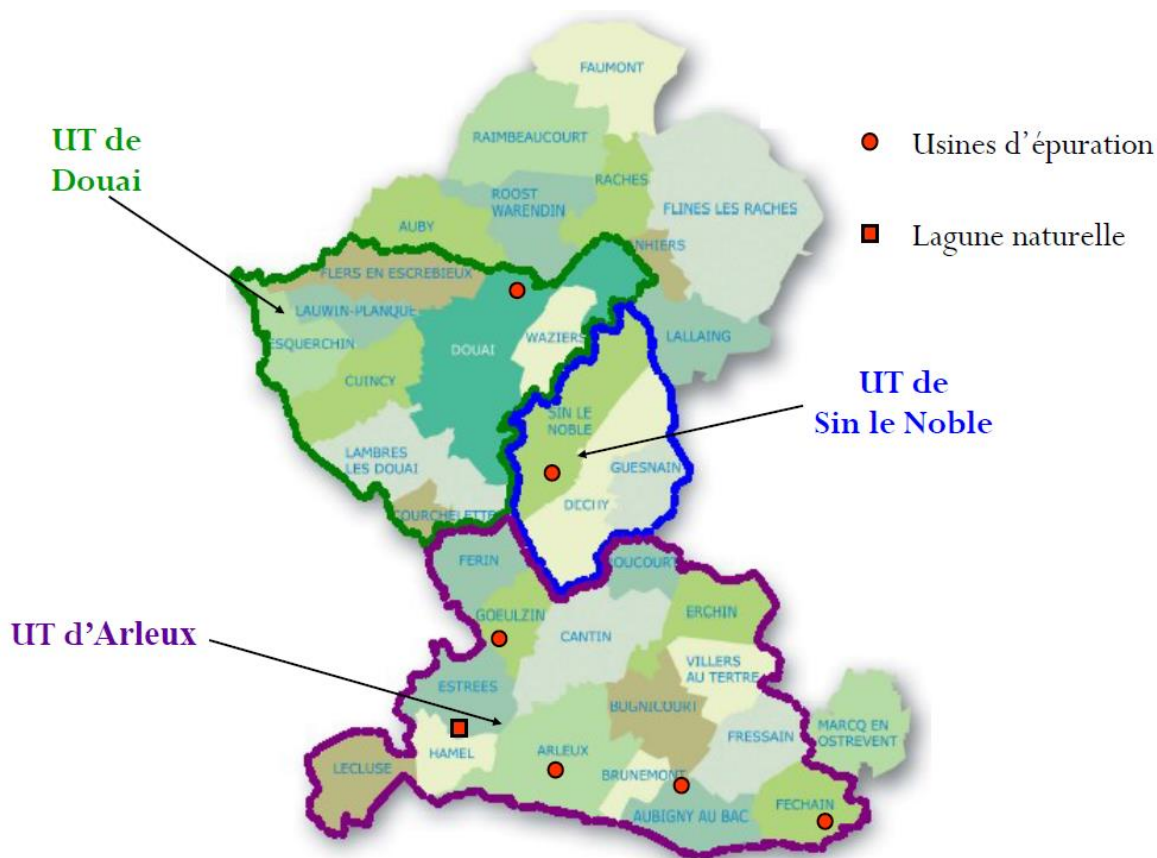

¹ population INSEE = Population légale de la communes en vigueur au 31 décembre de l'année d'exercice

1.2 Mode de gestion

Le service assainissement de DOUAISIS AGGLO a délégué l'exploitation de l'ensemble des équipements du réseau de transport et d'épuration des eaux à différentes sociétés spécialisées dans ces domaines, au travers 2 contrats de délégation par affermage distincts. Un contrat pour l'exploitation des ouvrages de collecte et de transport et un contrat pour l'épuration des eaux. Dans le cadre d'une délégation de service public, la collectivité délègue l'exécution d'une partie de son service public à un tiers choisi au terme d'une mise en concurrence strictement encadrée (Loi Sapin du 29 janvier 1993) pour une durée déterminée.

Toutefois, DOUAISIS AGGLO conserve l'intégralité de ses prérogatives d'autorité, d'organisation, de décision, de contrôle ainsi que la propriété des ouvrages délégués. Elle prend en charge en tant que maître d'ouvrage les investissements, organise les projets d'extension, de renouvellement ou de renforcement des réseaux et de tous les ouvrages de génie civil du service ; alors que le délégataire assure l'exploitation et l'entretien des ouvrages, ainsi que le renouvellement des équipements électromécaniques.

1.3 Durée des contrats d'affermage

Depuis le 1^{er} juillet 2013, SUEZ Eau France assure la gestion de la collecte et du transport des eaux pour l'unité technique de Douai ainsi que la gestion de la STEP de Douai.

Depuis le 1^{er} janvier 2015, SUEZ a étendu le territoire qui lui est confié en réseau et épuration aux UT d'Arleux et de Sin-le-Noble en succédant à VEOLIA conformément à la mise en concurrence des contrats en 2013.

	Délégataire	Durée du contrat d'affermage	
		<i>Durée</i>	<i>Echéance</i>
Réseaux	SUEZ Eau France	11 ans	30/06/2024
STEP	SUEZ Eau France	11 ans	30/06/2024

1.4 Conventions d'import et d'export d'effluents

DOUAISIS AGGLO reçoit les eaux de communes voisines pour les traiter, ainsi Hem-Lenglet et Fressies sont épurées par l'usine de Féchain, Aubenchel-au-Bac est assainie sur l'usine d'Aubigny-au-Bac, les eaux usées de Palluel sont traitées sur Arleux, enfin quelques secteurs d'Auby et de Roost-Warendin sont épurés sur l'usine d'épuration de Douai.

A contrario, certaines communes de DOUAISIS AGGLO sont épurées par les ouvrages de la Communauté de Communes du Cœur de l'Ostrevent (CCCO), il s'agit de Villers-au-Tertre et Erchin.

Communes concernées	Territoire	STEP assurant le traitement	Date de signature
Erchin, Villers-au-Tertre	DOUAISIS AGGLO	STEP de Lewarde de la CCCO	26 avril 2012
Hem-Lenglet, Fressies	NOREADE	STEP de Féchain de DOUAISIS AGGLO	24 mars 2016
Palluel	NOREADE	STEP d'Arleux de DOUAISIS AGGLO	11 avril 2017
Brebières (Horizon 2000 / Béliers)	NOREADE	STEP de Douai de DOUAISIS AGGLO	19 déc. 2017
Oisy-le-Verger (Camping)	NOREADE	STEP d'Aubigny-au-Bac - DOUAISIS AGGLO	en négociation

1.5 Les activités du service public

L'assainissement est une compétence qui regroupe de nombreuses activités, dont :

- La gestion des rejets domestiques (autorisations, diagnostics...)
- L'établissement et le suivi des conventions de rejets non domestiques
- Le traitement des demandes de permis, d'avis et d'autorisation
- La création et le renouvellement des ouvrages (réseaux et usines d'épuration)
- L'exploitation et le fonctionnement des réseaux et des usines par délégation
- La gestion des eaux pluviales

Ces différentes fonctions sont assurées, au sein de DOUAISIS AGGLO.

Le service assainissement est placée sous l'autorité du directeur du Cycle de l'Eau et est constitué, fin 2021, de 12 agents à temps plein, et est organisée de la façon suivante :

- Un responsable
- Une cellule maîtrise d'œuvre et travaux : 4 agents
- Une cellule guichet unique / Autorisations : 4 agents
- Cellule police des réseaux : 1 agent
- Un secrétariat et assistance

1.6 Les certifications du service public

1.6.1 DOUAISIS AGGLO

Depuis 2003, le service public de l'assainissement est doublement certifié par les normes ISO 9 001 pour la qualité du service et ISO 14 001 pour le respect des normes environnementales, et ceci sur son territoire géographique. Cette certification est valable pour les activités administratives et pour la maîtrise d'ouvrage du service public de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées et des eaux pluviales.



ISO 9 001 version 2015 : *management de la qualité*

Cette certification atteste que DOUAISIS AGGLO veille à l'efficacité et à l'amélioration constante du service public rendu aux habitants du territoire.

ISO 14 001 version 2015 : *management de l'environnement*

De par son activité, DOUAISIS AGGLO impacte l'environnement mais veille à diminuer les risques par des plans d'actions environnementaux en collaboration avec les exploitants des différentes unités techniques.

Cette double certification est renouvelable tous les trois ans. Le dernier renouvellement a été délivré le 09 août 2019 par l'organisme de certification BUREAU VERITAS et est valable jusqu'au 15 juin 2022 avec chaque année, un audit de suivi.

L'audit de renouvellement de la certification est prévu en juin 2022.

1.6.2 Le délégataire, SUEZ Eau France

DOUAISIS AGGLO et SUEZ Eau France s'engagent à mettre en œuvre tous moyens nécessaires, au niveau de leur personnel, de leur matériel et de leur organisation pour atteindre des objectifs qualité et environnementaux chiffrés.

Cette volonté se traduit par la prise en compte des principes des normes ISO 9001 et ISO 14001, mais aussi par la transparence de l'exploitation, la bonne gestion environnementale et énergétique des réseaux de collecte et des installations de traitement.


En juin 2015, le périmètre de la STEP de Douai a reçu sa certification ISO 50 001 répondant ainsi à la directive efficacité énergétique du 25 octobre 2012.

La politique ISO 50 001 vise à mettre en œuvre un système de management de l'énergie qui permet de faire un meilleur usage de l'énergie.

Certains postes s'avèrent très énergivores sur une STEP comme Douai et il convient de mettre en place des modes de fonctionnement plus sobres pour respecter l'environnement.

2 LES CHIFFRES CLES DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

Population desservie : 209 383	Nombre d'abonnés : 45 030 (dont 153 en non-collectif)
Volume assujettis : 5,24 Mm³	Prix de l'assainissement : 2,02 €HT/m³
Longueur du réseau : 852,2 km	Nombre de déversoirs d'orage : 186
Nombre de points d'autosurveillance en réseau : 45	
Nombre de postes de relèvement et/ou de refoulement : 130 dont 92 % télé-surveillés	
Nombre de dessableurs : 27	
Nombre de bassins en réseau : 18 pour une capacité totale de 12 376 m³	
Capacité épuratoire du territoire : 209 383 EQH	

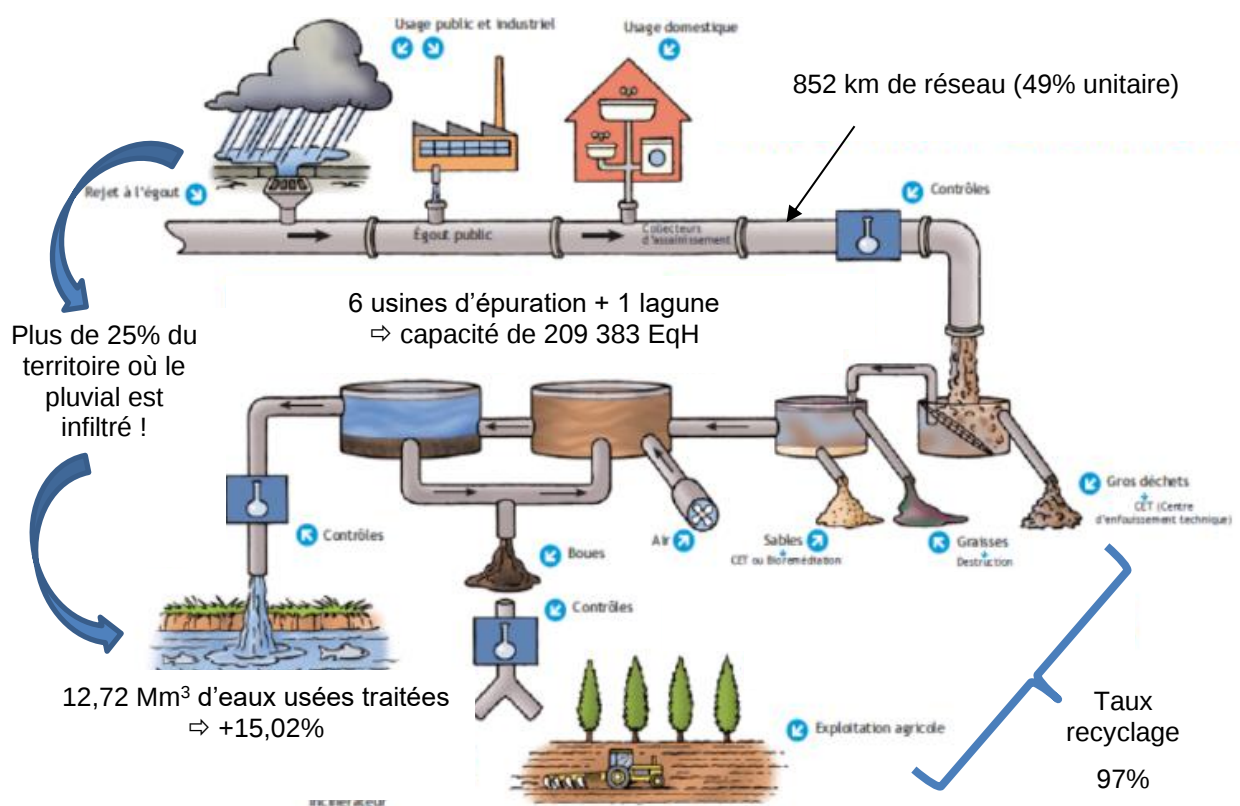

3 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PATRIMONIALES DU SERVICE

3.1 Le réseau public de collecte des eaux usées et pluviales

Toute l'eau utilisée dans les foyers raccordés est collectée pour être traitée, tout comme une partie des eaux pluviales de ruissellement, les eaux usées industrielles et les eaux de quelques communes voisines du territoire communautaire qui sont assainies par les usines d'épuration de DOUAISIS AGGLO.

Sur le territoire communautaire, le réseau de collecte des eaux usées et pluviales desservant la totalité du secteur d'assainissement collectif représente **852,2 km de canalisation** hors branchements (+1,1% par rapport à 2020) :

- Réseaux unitaires : 421,3 km
- Réseaux séparatifs : 223,1 km de réseaux Eaux usées et 207,8 km de réseaux Eaux pluviales

L'ensemble du réseau public d'assainissement est également composé de :

- 14 320 bouches d'égout, grilles et avaloirs
- 2 694 bouches d'injections (dispositifs de collecte des eaux pluviales infiltrant les eaux)
- 130 postes de relèvement et de refoulement (PR) dont 92 % sont télésurveillés.
En effet, les PR ayant les flux les plus importants ou étant situés à proximité d'un milieu naturel sensible tel que l'Escrebieux ou la Sensée font l'objet d'une télésurveillance permettant une réactivité accrue et une meilleure connaissance du fonctionnement de ces derniers visant à optimiser leur fonctionnement.
- 186 déversoirs d'orages dont 34 font l'objet d'une autosurveillance : 21 sont situés sur l'UT de Douai, 4 sur l'UT de Sin-le-Noble et 9 sur l'UT d'Arleux.

Lors d'événements pluvieux, les eaux de pluie mélangées aux eaux usées sont en partie stockées pour être restituées par temps sec et traitées en usine d'épuration ; il existe sur le territoire d'environ 27 275 m³ de stockage (12 376 m³ en réseau et 14 900 m³ en usine).

3.2 Les unités de traitement

Les eaux usées collectées par le réseau sont acheminées, selon leur bassin de collecte, vers l'une des sept usines d'épuration implantées sur le territoire communautaire globalisant une capacité épuratoire nominale d'environ 209 383 équivalent-habitants.

Les eaux sont épurées en usine avant d'être rejetées au milieu naturel. Le traitement est donc nécessaire pour éviter de dégrader la qualité des cours d'eau. Toutefois, l'eau traitée ne sera pas pour autant réutilisée en Eau Potable.

Elle se mélangera aux eaux du canal de la Scarpe ou de la Sensée selon l'unité technique et retournera dans le cycle naturel.

Le traitement des effluents peut se faire sur notre territoire soit au niveau d'une station d'épuration, soit au niveau d'une lagune naturelle.

Les unités de traitement du territoire :

STEP	Année de modernisation	Communes raccordées	Capacité en EqH
Douai	1992	Cuincy, Courchelettes, Douai, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Waziers	165 000
Sin-le-Noble	2003	Dechy, Guesnain, Sin-le-Noble	23 000
Arleux	2002	Arleux, Hamel, Lécluse, Palluel	7 050
Aubigny-au-Bac	2001	Aubenchaul-au-Bac, Aubigny-au-Bac, Brunémont, Bugnicourt	4 500
Féchain	2007	Féchain, Fressain, Fressies, Hem-Lenglet	4 533
Gœulzin	2011	Cantin, Férin, Gœulzin	4 500
Lagune d'Estrées	2014	Estrées	800
TOTAL			209 383

4 L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF


Lorsqu'à proximité d'une habitation, il existe un réseau de collecte public permettant d'acheminer les eaux usées jusqu'à l'usine d'épuration, l'habitation est raccordable au réseau.

On parle alors **d'assainissement collectif**, et concerne 99,7 % de la population.

4.1 La gestion des rejets domestiques

La gestion des rejets domestiques recouvre plusieurs activités : les demandes de raccordement au réseau public de collecte, les contrôles de conformité notamment lors des ventes de biens immobiliers et la gestion des subventions aux travaux en domaine privé.

4.1.1 Le raccordement au réseau public de collecte

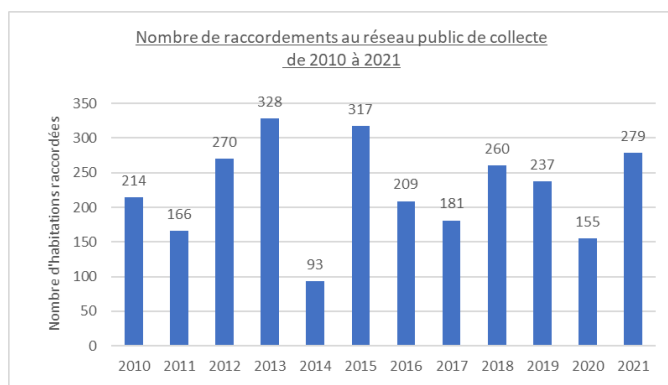

En 2021, 279 raccordements ont été effectués.

Les pics de 2013 et 2015 sont dus à la mise en conformité du quartier des Epis à Sin le Noble et aux raccordements des habitations légères de loisirs (HLL) d'Arleux, Brunémont, Hamel et Lécluse.

Pour améliorer la collecte des eaux usées et limiter les rejets au milieu naturel, l'Agence de l'Eau accorde des subventions en domaine privé pour les travaux de mise en conformité des logements non raccordés ou mal raccordés au réseau public de collecte.

Cette convention de partenariat avec l'Agence de l'Eau a permis de distribuer 69 026 € (33 342 € en 2020) de subvention, ce qui représente 52 dossiers.

La convention avec l'Agence de l'Eau est applicable jusqu'au 30 juin 2025.

DOUAISIS AGGLO apporte également une aide financière aux foyers à bas revenus (selon condition d'imposition) en participant à hauteur de 50% du montant des travaux restants à payer déduction faite de l'aide susmentionnée.

En 2021, 25 180 € ont été dépensés sur cette politique pour 26 dossiers éligibles (20 898 € en 2020).

4.1.2 Les contrôles de conformité des immeubles

Lors d'une vente, un diagnostic gratuit pour l'utilisateur est réalisé pour vérifier la conformité du raccordement. Si le système n'est pas conforme, les travaux de mise en conformité sont à réaliser 6 mois après le diagnostic. Si le système est conforme, un certificat de conformité est délivré valable 5 ans si le réseau de collecte est unitaire et 2 ans s'il est séparatif.

En 2021, 1173 contrôles de conformité ont été réalisés sur l'ensemble du territoire (1045 en 2020) : 749 ont été déclarés conformes (soit 64%) et 424 non-conformes (soit 36%).

En cas de non-conformité en domaine privé avec pollution de milieu (fosse septique fuyarde, puits

de perte, ...) un délai de six mois est accordé au propriétaire pour la réalisation des travaux (délai modulable avec l'accord préalable de DOUAISIS AGGLO). Il est à noter que, dans le cadre de cette mise en conformité, des subventions peuvent être accordées par l'Agence de l'Eau pour les travaux en domaine privé. A l'issue des travaux de mise en conformité, une levée de non-conformité est réalisée.

Dans le cadre de la gestion des subventions aux travaux en domaine public et de sa cellule maîtrise d'œuvre, DOUAISIS AGGLO réalise des diagnostics afin de démontrer l'accroissement du taux de raccordement. Sur 1173 contrôles réalisés, 29 étaient destinés soit aux demandes de subventions du Programme Concerté de l'Eau avec l'Agence de l'Eau, soit à des diagnostics pour la cellule maîtrise d'œuvre afin de mener à bien les études avant travaux.

4.1.3 Taux de desserte, de collecte et rendement épuratoire

L'efficacité du système d'assainissement peut être caractérisé par trois indicateurs : le taux de desserte, le taux de raccordement et le rendement épuratoire. Ces trois indicateurs vont permettre de calculer le rendement effectif pondéré du territoire communautaire.

Le taux de desserte

Depuis l'année 2013, le taux de desserte sur l'ensemble du territoire est de **100%**.

Le taux de raccordement

Au 31/12/2021 on estime que le nombre d'habitation restant à raccorder est de 1805, soit un taux de raccordement moyen pour les 3 UT est de **96%**.

Le rendement épuratoire global

Les usines d'épuration font état de rendements très satisfaisants.


Le rendement épuratoire global $RE = (2 \times RE_{DBO} + RE_{DCO} + RE_{MES} + RE_{NGL}) / 5$

Le rendement est de **94,8%** en 2021 (moyenne pondérée).

4.1.4 Rendement Effectif Global pondéré

Le rendement effectif global pondéré (R.E.G.= taux de desserte x taux de collecte x taux d'épuration) du service assainissement est évalué à $100\% \times 96\% \times 94,8\% = \mathbf{91\%}$.

C'est-à-dire que lorsqu'il ne pleut pas, plus de 91% de la pollution produite est éliminée sur l'ensemble des 3 unités techniques.

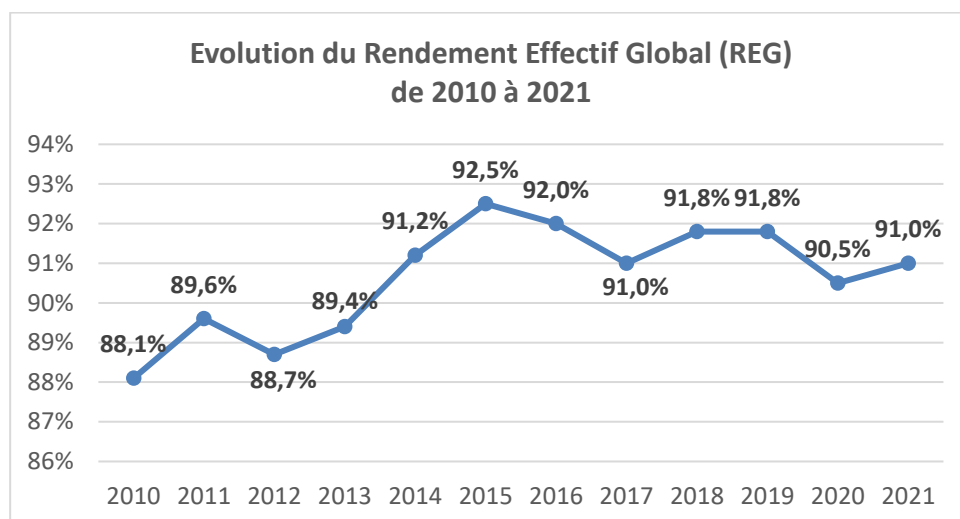

4.2 La gestion des rejets non-domestiques

La gestion de ces rejets est assurée, au sein de DOUAISIS AGGLO, par le service Police des Réseaux, qui a pour mission de contrôler la qualité des rejets industriels afin de garantir un traitement optimal en usine d'épuration mais également de conseiller et d'assister les professionnels.

4.2.1 Les conventions de déversement

Pour pouvoir rejeter leurs effluents dans le réseau public d'assainissement, les industries doivent établir des conventions dites « **conventions spéciales de déversement** » (CSD). Il s'agit d'un contrat de droit privé, définissant les modalités juridiques, financières et techniques du raccordement de l'activité économique, ainsi que le partage des droits et obligations entre les acteurs.

Ainsi en 2021, ce sont **78 établissements** (voir Annexe 2) qui ont signé une convention avec DOUAISIS AGGLO et son délégataire sur le territoire communautaire.

Auxquelles s'ajoutent les conventions de groupe pour les dentistes (51), les pressings (8) et une opération spécifique sur les artisans (peintres, garagistes, ...).

En 2021, 6 conventions ont été établies ou mises à jour pour intégrer de nouvelles conditions d'acceptation des rejets, il s'agit de :

- LAVAGE 2000 à Waziers
- SED (VEOLIA EAU) à Douai
- Amazon LILL8 à Lauwin-Planque
- GOODMAN C2 à Lambres-lez-Douai
- GOODMAN C4 à Lambres-lez-Douai
- LEMPEREUR à Dechy

Parallèlement, la négociation de nouvelles conventions ou des mises à jour sont en cours avec les

établissements suivants : SILVER WASH AUTO (Férin), ADB DEPANNAGE (Douai), AUDI-VOLKSWAGEN (Dechy).

Comme le prévoit la convention, il est prévu de réaliser des campagnes de prélèvement au niveau des rejets de certains industriels présents sur le périmètre de DOUAISIS AGGLO.

Pour cette année 2021, 7 industriels différents ont pu être contrôlés.

4.2.2 Les flux de pollution non domestiques majeurs

Sur le territoire, 2 industriels représentent à eux seuls plus de 800 tonnes/an de DCO. Ils sont tous les 2 localisés sur l'unité technique de Douai.

SOCIETE (Activités)	Volume rejeté (m³/an)			Flux de DCO (t/an)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
NESTLE (Lait et dérivés)	245 591	261 797	279 629	570	579	546
DOUAISIENNE D'ABATTAGE (Abattoir)	65 149	75 369	91 951	142	209	266
TOTAL	310 740	337 166	371 580	712	788	812

Tableau des volumes d'effluents / flux de DCO déversés par les 2 principaux industriels UT de Douai

En 2021, sont arrivées, à l'entrée de la station d'épuration de Douai, **3 743 tonnes de DCO** (domestiques et non domestiques) dont **812 tonnes** issues des rejets des 2 principaux industriels de l'UT de Douai.

La pollution engendrée par ces 2 industriels représente donc environ **21,7%** de la pollution totale arrivant en station et reste stable globalement par rapport aux années précédentes.

4.3 Le traitement des demandes d'urbanisme

4.3.1 Les réponses aux DT, DICT et ATU

Depuis le 1^{er} janvier 2020, SUEZ Eau France répond aux Déclarations de travaux (DT), Déclarations d'Intention de Commencement de travaux (DICT) et ATU pour le compte de DOUAISIS AGGLO.

En 2021, **2 963 réponses** aux DT/ DICT/ ATU ont été enregistrées.

Mois	Nombre DT / DICT / ATU
Janvier	259
Février	285
Mars	297
Avril	206
Mai	241
Juin	217
Juillet	274
Aout	156
Septembre	278
Octobre	309
Novembre	239
Décembre	202
Total	2963

4.3.2 Les réponses aux demandes d'urbanisme

Le service assainissement de DOUAISIS AGGLO instruit les demandes d'urbanisme tels que les permis de construire (PC), les permis de lotir (LT) ou encore les certificats d'urbanisme (CU) ainsi que les demandes d'information préalable et Demandes de Renseignement (DR, art. 49 et 50).

Au travers de ces documents, DOUAISIS AGGLO s'assure de la gestion correcte de l'assainissement lors d'une construction ou d'une extension d'habitation ou de lotissement.

Ces diverses demandes doivent recevoir une réponse dans un délai réglementaire.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de dossiers traités	454	606	457	327	544	773
Pourcentage de réponses dans les délais	92,8%	91,2%	95,2%	81,8%	77,8%	87%
Nombre de dossiers refusés en première instance	43	35	49	34	21	59
Nombre de dossiers refusés en seconde instance	1	0	0	0	0	5

5 LA GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES

Depuis plus de 25 ans, DOUAISIS AGGLO met en place une politique de gestion des eaux pluviales, qui consiste « *lors de l'implantation de toute construction et de toute modification de l'existant, à infiltrer ces eaux à la parcelle grâce à l'utilisation de techniques dites alternatives, ou à les rejeter au milieu naturel le plus proche, si cela est possible* ». Ces techniques alternatives peuvent être les puits d'infiltration, les noues, les tranchées drainantes, les enrobés poreux...

Cette gestion durable et intégrée des eaux pluviales, obligatoire sur le territoire communautaire, présente de nombreux avantages considérables :

- La réduction de la saturation des réseaux et donc une réduction des inondations,
- Le réapprovisionnement des nappes servant à l'alimentation en eau potable,
- La diminution des coûts de gestion du service d'assainissement par temps de pluie,
- La lutte contre les îlots de chaleur et la réintroduction de la biodiversité.

Avec plus de 1000 réalisations, c'est plus de 26 % de son territoire qui est aujourd'hui géré en pluvial par les techniques alternatives. Ces réalisations mises bout à bout équivalent à une ville de près de 26 000 habitants qui ne produirait plus d'eaux pluviales au réseau public de collecte.

Il est important de souligner que tous les secteurs gérés de la sorte n'ont connu jusqu'alors aucun problème lors de l'orage d'occurrence centennale. La démonstration est ainsi faite de l'efficacité de ces techniques qui créent une urbanisation sécurisée au regard du risque inondation par ces eaux pluviales.

Cette bonne gestion des eaux pluviales permet à DOUAISIS AGGLO d'être conforme au regard des exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 en rejetant au milieu naturel moins de 5% des volumes collectés par ses réseaux sur les systèmes d'assainissement de Douai, Féchain et Aubigny-au-Bac.

Le développement des techniques alternatives et la politique de déconnexion des eaux pluviales devrait permettre l'atteinte de la conformité en 2026 pour le système d'assainissement de Goeulzin et 2027 pour celui de Sin-le-Noble.

DOUAISIS AGGLO a mis en œuvre un réseau de 8 piézomètres visant à contrôler l'absence d'impact sur la qualité de la nappe phréatique de sa politique d'infiltration pluviale en contrôlant de multiples paramètres.

Pour fonctionner correctement ces diverses techniques doivent être entretenues et contrôlées. Parmi les contrôles, il existe :

- **Les tests au perméamètre**, qui ont pour but de contrôler la perméabilité, notamment, des enrobés poreux.
Si celle-ci est inférieure à 1cm/s, un décolmatage doit être effectué (Envoi d'eau à forte pression sur l'enrobé afin de mettre les particules en suspension. Puis le tout est aspiré)
En 2021, DOUAISIS AGGLO a contrôlé en régie la perméabilité des enrobés poreux du parking de la faculté de Droit à Douai (12 500 m²) et du parking de l'Orangerie à Douai (1 200 m²).
- **Les tests à la fumée**, qui sont destinés à vérifier que les eaux pluviales soient bien gérées à la parcelle et non envoyées dans le réseau d'assainissement public.
Pour cela, une fumée est injectée dans le réseau public. Si elle ressort au droit d'une gouttière d'une des habitations avoisinantes, cela signifie que ces eaux ne sont pas infiltrées.
En 2021, 120 logements ont été testés à la fumée par DOUAISIS AGGLO en moyen propre.

6 L'INTEGRATION D'URBANISATION NOUVELLE AU PATRIMOINE AFFERME

A l'issue de ces tests, DOUAISIS AGGLO procède éventuellement au transfert des ouvrages au sein du périmètre affermé pour en assurer l'entretien et l'exploitation, tout comme la gestion après rétrocession au domaine public des ouvrages d'assainissement sous conditions de réalisations des tests définis par l'Agence de l'Eau au travers la Charte Qualité (tests d'étanchéités conformes, pénétrogrammes conformes, inspection télévisée conformes...).

En 2021, ont été intégrés au patrimoine communautaire : le lotissement NOREVIE rue Charles Paix à Courchelettes, le lotissement SARL 2PG rue de l'Egalité et rue des Bleuets à Estrées, le lotissement STEMPNIAK rue du Moulinel à Cantin, lotissement Habitat du Nord rue de la Garenne à Bugnicourt.

7 L'AUTOSURVEILLANCE DES DERIVATIONS DU RESEAU PUBLIC

Les systèmes d'assainissement doivent être mis sous autosurveillance pour les déversoirs collectant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/jour, ainsi l'efficacité du système d'épuration doit être contrôlé conformément à l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié par l'arrêté du 22 juin 2007.

Pour DOUAISIS AGGLO, l'autosurveillance équipe **41 points** sur les 3 unités techniques du territoire.

Ces points se situent majoritairement sur des déversoirs d'orage (DO) ; il s'agit d'ouvrages placés sur les réseaux unitaires ayant pour but de laisser écouler, par temps sec tous les effluents vers l'usine d'épuration ; et par temps de pluie, à partir d'un seuil dit « débit de référence », de déverser vers le milieu naturel, pour éviter le lessivage des usines d'épuration.

On dénombre, en 2021, 186 déversoirs d'orage dont 34 sous autosurveillance continue : 21 sur l'UT Douai, 4 sur l'UT de Sin et 9 sur l'UT d'Arleux, permettant de surveiller plus de 70% des volumes rejetés.


Un système d'assainissement est conforme si le volume annuel déversé par temps de pluie est inférieur à 5% du volume annuel généré par le système de collecte par tous temps.

7.1 Autosurveillance de l'UT de Douai

L'unité technique de Douai est découpée en 5 bassins versants (visibles en Annexe 1), il s'agit de Polygone, Vauban, GC 35, Pont du Fort et Solitude.

Ce bassin de collecte présente au total :

- 68 stations de relèvement ou de refoulement, dont une principale pour chaque bassin versant qui reprend la totalité des effluents de la zone afin de les amener à la station d'épuration de Douai,
- 89 déversoirs d'orage (DO) dont 21 autosurveillés,
- 9 bassins de rétention des premières eaux pluviales (volume utile : 8 386 m³)
- 7 pluviomètres

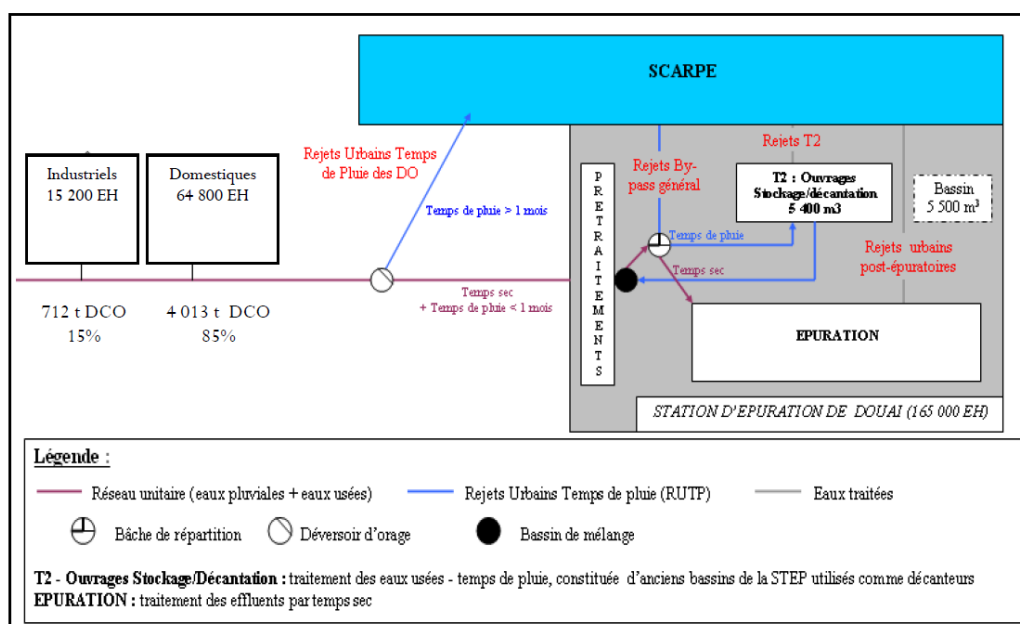

Les effluents déversés et autosurveillés sont des rejets urbains de temps de pluie (RUTP) au niveau des DO et des rejets de la STEP de Douai (rejets d'eaux épurées, rejets T2 : trop plein des bassins

d'orages et by-pass général).

Les déversoirs d'orage

Bassins versants	Volumes d'eaux déversés par temps de pluie (m³)	Charge DCO estimée (kg)	Charge en MES estimée (kg)
Pont du Fort	174 828	69 931	37 588
Vauban	211 210	84 484	45 410
GC 35	79 862	31 945	17 170
Polygone	155 761	62 304	33 489
Solitude	163 135	65 254	35 074
	784 796	313 918	168 731

NB : Les concentrations en DCO et MES sont respectivement estimées à 400 mg/L et 215 mg/L

Ainsi par temps de pluie, 313,9 tonnes de DCO pour 784 796 m³ ont été déversées dans le milieu naturel sur l'ensemble des déversoirs autosurveillés.

Rejets STEP Douai – rejets d'eaux usées

En 2021, l'usine d'épuration de Douai a reçu en entrée de station 3 743 tonnes de DCO et en a rejeté 180 tonnes à la Scarpe, soit 95,2% d'efficacité (voir paragraphe 9.7).

Rejets STEP Douai – trop plein et by-pass

Sur l'usine d'épuration, par temps de pluie, des rejets d'effluents peuvent se faire directement au milieu naturel, via le trop plein des bassins d'orages ou le by-pass général de la station.

En 2021, 680 752 m³ d'effluents comportant 274 tonnes de DCO ont été déversés.


Rendement global de l'UT de Douai (réseaux et STEP)

Ainsi donc le rendement général de temps de pluie en termes de charge de DCO déversée est de 75,9% sur l'UT de Douai (88,8% en 2019 et 83,6% en 2020).

On observe une augmentation de 23,8% des volumes déversés par rapport à l'année 2020, globalement cohérente avec la pluviométrie exceptionnelle observée en 2021 (804mm contre 673 mm en 2019 et 695 mm en 2020). On note notamment 2 événements remarquables sur l'UT de Douai avec un pluie de période de retour 50 ans en juin 2021 et une pluie de période de retour 20 ans en juillet 2021 sur le secteur de Dorignies à Douai.

Le bassin versant le plus impacté est celui de GC35 avec une augmentation des déversements de plus de 150%. Ce secteur est en effet très sensible aux pluies et aux eaux claires parasites et comporte peu de réseaux séparatifs.

Suivent le BV Polygone et le BV Vauban avec des augmentations respectives de 65% et 36%.

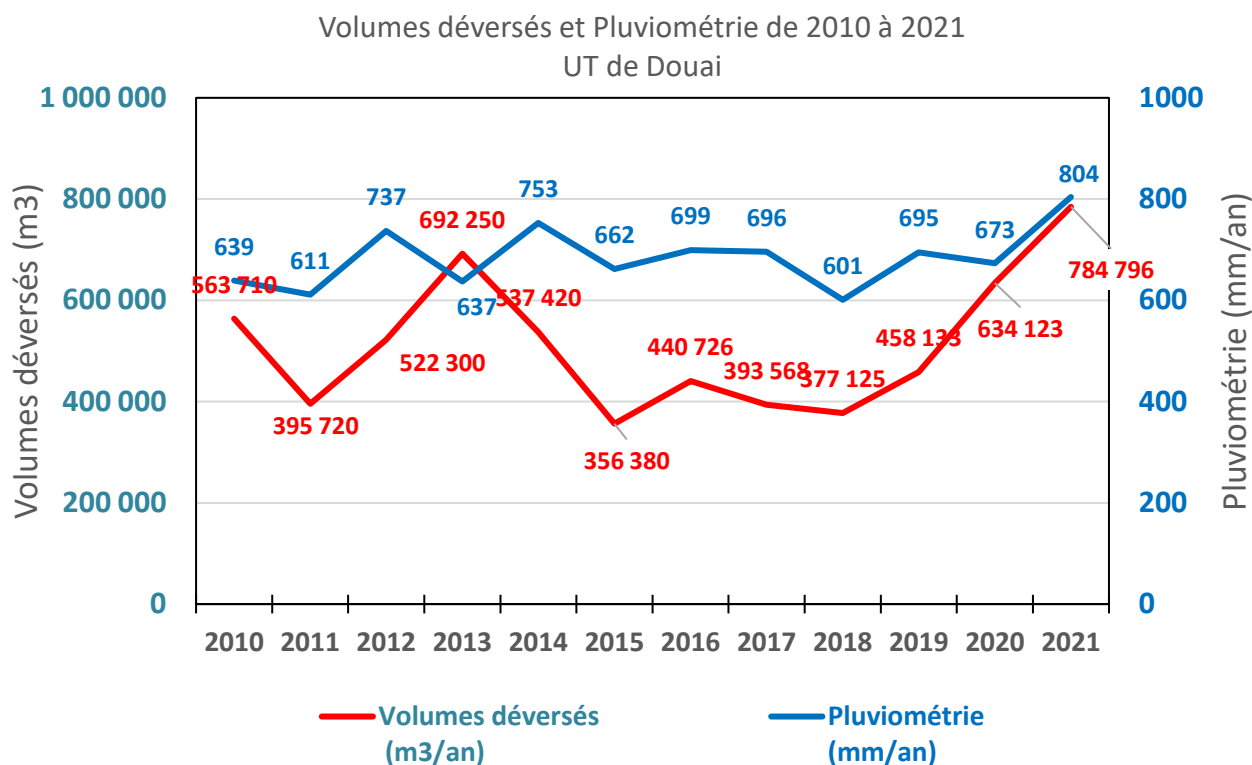

Le cas du BV Solitude est particulier. Les déversements du DO Solitude avaient été majorés en 2020 par un dysfonctionnement du pompage sur le PR Solitude. Les opérations d'entretien et le renouvellement des pompes sur ce PR ont permis un retour à la normale. Les volumes déversés en 2021 n'ont donc augmenté que de 2,5% et sont cohérents avec la pluviométrie de l'année.

Le BV Pont du Fort, comme le BV Solitude, avait vu ses déversements impactés par des dysfonctionnements en 2020. Les déversements observés en 2021, en baisse de 9,7%, sont cohérents avec la pluviométrie.

7.2 Autosurveillance de l'UT de Sin-le-Noble

L'unité technique de Sin est découpée en 3 bassins versants, il s'agit de Dechy, Guesnain et de Sin-le-Noble.

Ce bassin de collecte présente au total :

- 11 stations de relèvement/refoulement amenant les eaux en station de Sin le Noble,
- 31 déversoirs d'orage, dont 4 DO sont autosurveillés
- 1 bassin de rétention des 1^{ères} eaux pluviales (800 m³ à Guesnain)
- 3 pluviomètres

Ces équipements permettent le suivi d'environ 80% des rejets urbains de temps de pluie.

Les déversoirs d'orage

Déversoirs d'orages	Volumes d'eaux déversés par temps de pluie (m³)	Charge MES estimée (kg)	Charge en DCO estimée (kg)
Gagarine	11 940	1 540	979
Ferrer 2	78 738	10 157	6 457
Sticker	256 303	33 063	21 017
Loffre	61 885	7 983	5 075
	408 866	52 744	33 527

NB : Les concentrations en DCO et MES sont respectivement estimées à 129 mg/L et 82 mg/L. Ces concentrations ont été mesurées sur le déversoir en entrée de la STEP de Sin le Noble.

Ainsi par temps de pluie, 33 tonnes de DCO pour 408 866 m³ ont été déversées dans le milieu naturel pour les déversoirs faisant l'objet d'une autosurveillance.

Rejets STEP Sin-le-Noble– rejets d'eaux usées

En 2021, l'usine d'épuration de Sin-le-Noble a reçu en entrée de station 756 tonnes de DCO et en a rejeté 41 tonnes au milieu naturel, soit 94,5% d'efficacité (voir paragraphe 9.1).

Rejets STEP Sin-le-Noble – trop plein et by-pass

Sur l'usine d'épuration, par temps de pluie, des rejets d'effluents peuvent se faire directement au milieu naturel, via le trop plein des bassins d'orages ou le by-pass général de la station.


En 2021, 21 856 m³ d'effluents comportant 2,75 tonnes de DCO ont été déversés.

Rendement global de l'UT de Sin

Ainsi donc le rendement général de temps de pluie est de plus de 78,1% sur l'UT de Sin-le Noble (75,4% en 2020)

Tout comme l'UT de Douai, le fonctionnement du système d'assainissement de l'UT de Sin-le-Noble a été marqué par la pluviométrie exceptionnelle avec une moyenne de 809 mm contre 683 mm en 2020 et 681 mm en 2019.

On note une augmentation de 55% des volumes déversés au milieu naturel. Des modifications doivent être réalisées sur l'emplacement de sondes de mesure (DO Loffre) et sur les méthodes de calcul (DO Ferrer à Guesnain) afin d'améliorer la qualité de l'estimation des volumes déversés sur cette UT.

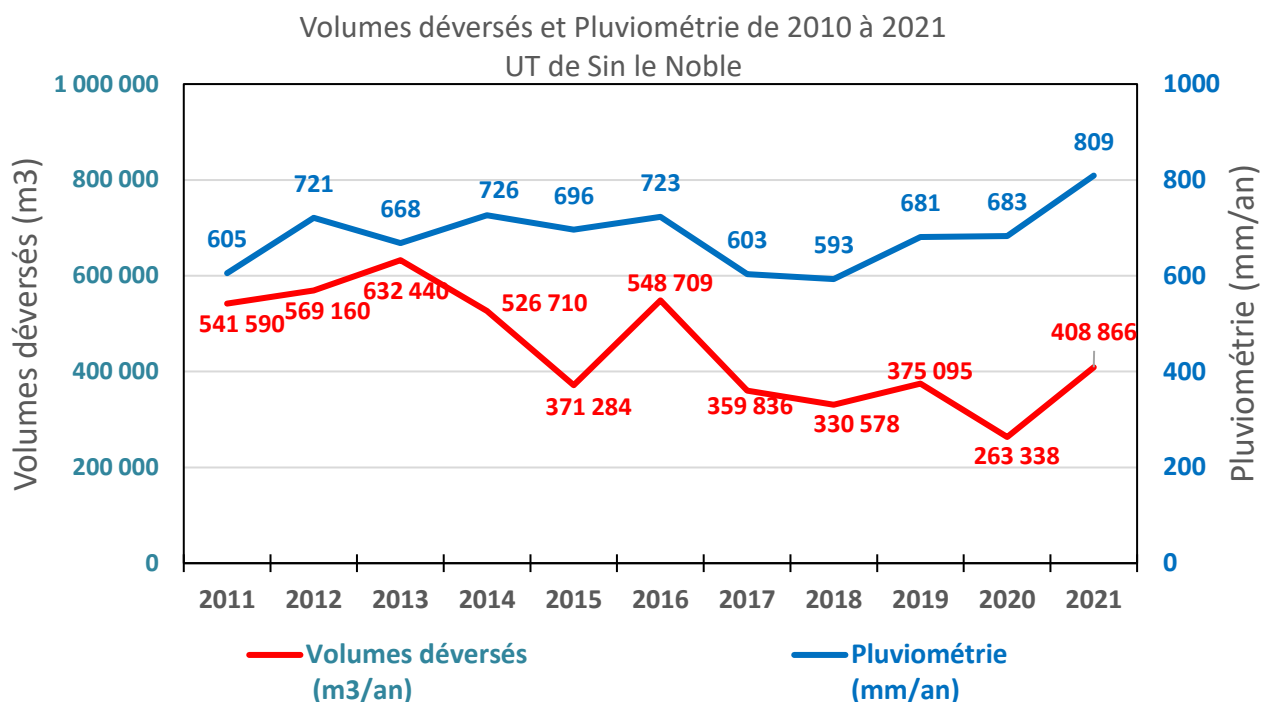

Le contributeur le plus important aux déversements est le DO Sticker (63% des volumes déversés). Un projet de bassin est en cours d'étude avec une programmation de travaux prévue en 2023 afin de stocker les effluents par temps de pluie avant de les renvoyer vers la station d'épuration et diminuer les déversements au milieu naturel.

D'autres projets de déconnexion des eaux pluviales et de création de réseaux séparatifs, permettront, les années suivantes, de diminuer encore un peu plus les rejets sur l'UT de Sin-le-Noble.

8 L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

8.1 Les abonnés et le SPANC

Lorsque aucun réseau de collecte ne passe à proximité d'une habitation, le propriétaire doit faire installer sur sa parcelle un système d'épuration individuel des eaux usées (composé d'une fosse toutes eaux pour retenir les déchets et les graisses, et d'un système d'épandage souterrain pour épurer puis infiltrer les eaux dans le sol). **On parle alors d'assainissement non collectif (ANC).**

Sur le territoire communautaire, un zonage d'assainissement a été réalisé en 1997 pour l'unité de Douai et en 2006 pour les unités de Sin-le-Noble et d'Arleux afin de répertorier le nombre d'habitations en ANC.

A la suite de ce zonage, un diagnostic puis des contrôles annuels de conformité des installations sont réalisés par le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), créé en 2006 sur l'ensemble du territoire communautaire et délégué au fermier du réseau.

Le SPANC contrôle aussi bien les installations neuves qu'anciennes, grâce à un mode de gestion mixte (c'est-à-dire par un technicien de DOUAISIS AGGLO pour gérer le service, conseiller et accompagner les usagers, et un agent du délégataire pour réaliser les contrôles).

En 2021, le SPANC c'est :

- **153 abonnés**, soit 0,33% des abonnés du territoire.
- **83 conventions** sont signées soit 54% des dispositifs du territoire (convention intégrant le contrôle et l'entretien du dispositif d'ANC)
- 12 vidanges fosses toutes eaux (FTE).

DOUAISIS AGGLO, peut apporter des aides financières pour la mise en conformité d'installation d'ANC à concurrence de 10 000€ TTC de travaux dans la limite de 2 installations par an.

Dans ce cadre, en 2021, des travaux ont été réalisés pour 1 filière ANC sur la commune d'ARLEUX.

En contrepartie, le propriétaire accepte d'être assujéti à la redevance d'assainissement non collectif. L'entretien et le bon fonctionnement des installations d'ANC sont alors confiés à DOUAISIS AGGLO, par voie de convention.

8.2 La conformité des installations

Dans le cadre de la réglementation, le délégataire effectue pour DOUAISIS AGGLO des contrôles de bon fonctionnement des dispositifs.

En 2021, 78 dispositifs d'assainissement non-collectif ont été contrôlés (70 en 2019 et 39 en 2020).

Unités techniques	Nombre total d'installations	Nombre d'installations conformes	Taux de conformité 2021	Taux de conformité 2020	Taux de conformité 2019
DOUAI	54	38	68,5%	68%	68%
SIN-LE-NOBLE	26	14	53,8%	52%	48%
ARLEUX	73	48	65,8%	59,7%	56,9%
			64,7%	61,3%	57,6%

9 LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

9.1 Le bilan épuratoire de l'usine d'épuration de Sin-le-Noble

	Capacités nominales de traitement : Débit nominal journalier : 4 340 m³/j Bassin de collecte : Dechy, Guesnain et Sin-le-Noble Charges de pollution admissibles : <table> <tr> <td>DCO : 2 780 kg/j</td> <td>DBO5 : 1 380 kg/j</td> </tr> <tr> <td>MES : 900 kg/j</td> <td>NGL 369 kg/j</td> </tr> <tr> <td>Pt : 80 kg/j</td> <td></td> </tr> </table>	DCO : 2 780 kg/j	DBO5 : 1 380 kg/j	MES : 900 kg/j	NGL 369 kg/j	Pt : 80 kg/j	
DCO : 2 780 kg/j	DBO5 : 1 380 kg/j						
MES : 900 kg/j	NGL 369 kg/j						
Pt : 80 kg/j							

Volumes d'effluents et charges de pollution reçus :

En 2021, l'usine a reçu 1 878 634 m³ d'eaux usées (1 772 879 m³ en 2020) soit un débit moyen journalier de 5 147 m³/j.

Le taux de charge par rapport à la charge nominale : 119% en volume, 74,5% en DCO ; 51,45% en DBO5 ; 88,9% en MES.

	DCO		DBO5		MES		NGL		P total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ENTREE										
Pollution entrante (t/an)	756	776	259	333	292	333	80,7	87,9	9,1	10,1
Pollution éliminée (t/an)	715	737	251	260	285,4	327	70,5	78	8,4	9,2
SORTIE										
Pollution sortante (t/an)	41	39	8	4,8	6,6	5,3	10,2	9,5	0,7	0,8
Qualité des rejets (mg/l)	21,95	23	4,27	3	3,5	3	5,44	2,83	0,39	0,48
Normes de rejets (mg/l)	100		25		35		15		2	
Rendement épuratoire	94,5%	94,8%	96,8%	98%	97,8%	98,5%	87,5%	88,9%	90,5%	97,3%

Bilan général : 24 prélèvements sur les 24 réglementaires sur les eaux épurées ont été réalisés avec un bilan global réglementaire conforme.

L'augmentation des volumes reçus à l'usine sont liés, d'une part à la pluviométrie importante de l'année 2021 et, d'autre part, aux travaux réalisés sur le PR Croizat, augmentant de 30% le débit de refoulement de ce dernier vers la STEP.

9.2 Le bilan épuratoire de l'usine d'épuration d'Arleux

	Capacités nominales de traitement :	
	Débit nominal journalier : 1 640 m ³ /j	
	Bassin de collecte : Arleux, Hamel, Lécuse et Palluel	
	Charges de pollution admissibles :	
	- DCO : 950 kg/j DBO5 : 423 kg/j - MES : 628 kg/j NGL : 80 kg/j - Pt : 18 kg/j	

Volumes d'effluents et charges de pollution reçus :

En 2021, l'usine d'épuration d'Arleux a reçu 409 782 m³ (contre 370 651 m³ en 2020) d'eaux usées soit un débit moyen journalier de 1 123 m³/j.

Le taux de charge par rapport à la charge nominale : 68% en volume ; 55,16% en DCO ; 43,03% en DBO5 ; 28,82% en MES.

	DCO		DBO5		MES		NGL		P total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ENTREE										
Pollution entrante (t/an)	191	245	66	84	66	112	21,5	25	2,2	2,9
Pollution éliminée (t/an)	183	235	64,5	82	64,8	111	19,2	23	2,1	2,6
SORTIE										
Pollution sortante (t/an)	8	9	1,5	1,3	1,2	1,3	2,3	2,8	0,1	0,3
Qualité des rejets (mg/l)	18,79	25	3,74	3	3,03	3	5,70	7,65	0,27	0,79
Normes de rejets (mg/l)	125		25		35		20		2	
Rendement épuratoire	96%	95,9%	97,7%	98,2%	98,1%	98,7%	89,1%	87,3%	94,8%	96,9%

Bilan général : 12 prélèvements réglementaires sur les eaux épurées ont été réalisés avec un bilan global réglementaire conforme.

Le fonctionnement de la STEP est satisfaisant.

9.3 Le bilan épuratoire de l'usine d'épuration d'Aubigny-au-Bac

	Capacités nominales de traitement :	
	Débit nominal journalier : 1 420 m ³ /j	
	Bassin de collecte : Aubigny-au-Bac, Aubencheul-au-Bac, Brunémont et Bugnicourt.	
	Charges de pollution admissibles :	
	- DCO : 753 kg/j	DBO5 : 348 kg/j
	- MES : 440 kg/j	NGL : 73 kg/j
	- Pt : 20 kg/j	

Volumes d'effluents et charges de pollution reçus :

En 2021, l'usine d'épuration d'Aubigny-au-Bac a reçu 332 767 m³ d'eaux usées (contre 289 665 m³ en 2020) soit un débit moyen de 912 m³/j.

Le taux de charge par rapport à la charge nominale : 64% en volume ; 33,07% en DCO ; 20,69% en DBO5 ; 20% en MES.

	DCO		DBO5		MES		NGL		P total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ENTREE										
Pollution entrante (t/an)	91	140	26	48,3	32	69,8	12,8	17,8	1,5	2
Pollution éliminée (t/an)	80	132	24,5	47,3	30,9	68,9	10,4	15,7	1,4	1,8
SORTIE										
Pollution sortante (t/an)	11	7,9	1,5	1	1,1	0,9	2,4	2,1	0,1	0,2
Qualité des rejets (mg/l)	32,03	27	4,50	3	3,29	3	7,13	7,19	0,33	0,76
Normes de rejets (mg/l)	125		25		35		20		2	
Rendement épuratoire	88,3%	93,3%	94,3%	98,5%	96,5%	98,5%	81,4%	85,2%	90,8%	93,8%

Bilan général : 12 prélèvements réglementaires sur les eaux épurées ont été réalisés avec un bilan global réglementaire conforme.

Le fonctionnement de la STEP est satisfaisant.

9.4 Le bilan épuratoire de la lagune d'Estrées

	Capacités nominales de traitement :									
	Débit nominal journalier : 100 m ³ /j									
	Bassin de collecte : Estrées									
	Charges de pollution admissibles :									
	-	DCO : 100 kg/j			DBO5 : 40 kg/j			NGL : - kg/j		
	-	MES : 70 kg/j								
	-	Pt : - kg/j								

Volumes d'effluents et charges de pollution reçus :

En 2021, la lagune d'Estrées a reçu 87 374 m³ (76 845 m³ en 2020) d'eaux usées soit un débit moyen journalier de 239 m³/j.

Le taux de charge par rapport à la charge nominale : 239% en volume, 66% en DCO, 62,5% en DBO5 et 21,43% en MES.

	DCO		DBO5		MES		NGL		P total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ENTREE										
Pollution entrante (t/an)	24	47,1	9	14,1	5	21,2	3,3	7,1	0,4	0,6
Pollution éliminée (t/an)	20	41,3	8,3	13,4	3,5	17,7	2,1	4,1	0,2	0,3
SORTIE										
Pollution sortante (t/an)	4	5,7	0,7	0,7	1,5	3,5	1,2	3	0,2	0,3
Qualité des rejets (mg/l)	50,13	84	8,35	10	16,71	51	13,37	43,2	2,09	4,7
Normes de rejets (mg/l)	125		35		150		-		-	
Rendement épuratoire	81,2%	86,4%	92,5%	94,2%	74,5%	80%	66,6%	57,4%	46,6%	47%

Bilan général : 1 prélèvement réglementaire a été réalisé avec un bilan global réglementaire conforme.

La lagune est en surcharge hydraulique. Un réglage des lames de DO a été réalisé en 2021 pour mieux gérer les débits entrants et des travaux sur les eaux claires parasites sont prévus en 2022.

Une mesure de bathymétrie a de plus mis en évidence un besoin de curage de bassin n°1. La réflexion sur le curage de ce bassin est en cours et l'opération devrait être réalisée en 2023.

9.5 Le bilan épuratoire de l'usine d'épuration de Féchain

	Capacités nominales de traitement :
	Débit nominal journalier : 630 m ³ /j
	Bassin de collecte : Féchain, Fressain, Hem-Lenglet et Fressies
	Charges de pollution admissibles :
	- DCO : 630 kg/j DBO5 : 290 kg/j - MES : 330 kg/j NGL : 50 kg/j - Pt : 17 kg/j

Volumes d'effluents et charges de pollution reçus :

En 2021, l'usine d'épuration de Féchain a reçu 259 812 m³ (226 351 m³ en 2020) d'eaux usées soit un débit moyen journalier de 712 m³/j.

Le taux de charge par rapport à la charge nominale : 113% en volume, 46,35% en DCO, 31,38% en DBO5 et 37,27% en MES.

	DCO		DBO5		MES		NGL		P total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ENTREE										
Pollution entrante (t/an)	107	99	33	32	45	51,4	13,1	12,7	1,5	1,4
Pollution éliminée (t/an)	100	93,9	31,5	31,3	44	50,7	11,3	11,3	1,4	1,2
SORTIE										
Pollution sortante (t/an)	7	5,2	1,5	0,7	1	0,7	1,8	1,4	0,1	0,2
Qualité des rejets (mg/l)	26,69	23	5,62	3	3,93	3	7,02	5,99	0,42	0,65
Normes de rejets (mg/l)	125		25		35		15		2	
Rendement épuratoire	93,6	93,9%	96,1%	97,4%	97,7%	98,1%	87,1%	85,6%	91,1%	96,2%

Bilan épuratoire : 12 prélèvements réglementaires sur les eaux épurées ont été réalisés.

Le fonctionnement de la STEP est satisfaisant.

9.6 L'usine d'épuration de Gœulzin

	Capacités nominales de traitement :	
	Débit nominal journalier : 1 440 m ³ /j	
	Bassin de collecte : Gœulzin et Férim	
	Charges de pollution admissibles :	
	- DCO : 600 kg/j	DBO5 : 400 kg/j
	- MES : 270 kg/j	NGL : 60 kg/j
	- Pt : 15 kg/j	

Volumes d'effluents et charges de pollution reçus :

En 2021, l'usine d'épuration de Gœulzin a reçu 239 789m³ (226 921 m³ en 2020) d'eaux usées soit un débit moyen de 657 m³/j.

Le taux de charge par rapport à la charge nominale : 46% en volume, 58,33% en DCO, 32% en DBO5 et 44,07% en MES.

	DCO		DBO5		MES		NGL		P total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ENTREE										
Pollution entrante (t/an)	128	148	47	52,5	43	66,7	17,2	17,7	1,5	2
Pollution éliminée (t/an)	124	143	46,03	51,9	42,3	66,1	16,3	16,5	1,4	1,9
SORTIE										
Pollution sortante (t/an)	4	5,1	0,7	0,5	0,7	0,6	0,9	1,2	0,1	0,1
Qualité des rejets (mg/l)	18,27	22	3,04	3	3,04	3	3,96	5,3	0,46	0,7
Normes de rejets (mg/l)	125		25		35		15		2	
Rendement épuratoire	96,5%	96,4%	98,4%	98,6%	98,4%	98,7%	94,5%	94,9%	93,4%	99,1%

Bilan général : 12 prélèvements réglementaires sur les eaux épurées ont été réalisés avec un bilan global réglementaire conforme.

Le fonctionnement de la STEP est satisfaisant.

9.7 Le bilan épuratoire de l'usine d'épuration de Douai

	Capacités nominales de traitement : Débit nominal journalier : 30 000 m ³ /j Bassin de collecte : Douai, Flers-en-Escrebieux, Cuincy, Courchelettes, Esquerchin, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Waziers. Charges de pollution admissibles :
	- DCO : 16 000 kg/j DBO5 : 9 000 kg/j - MES : 15 000 kg/j NGL : 2 000 kg/j - Pt : 500 kg/j

Volumes d'effluents et charges de pollution reçus :

En 2021, l'usine d'épuration de Douai a traité 9 312 872 m³ d'eaux usées (8 266 920 m³ en 2020), soit un débit moyen de 25 515 m³/j.

Le taux de charge par rapport à la charge nominale : 85% en volume, 64,09% en DCO, 41,13% en DBO5 et 23,77% en MES.

	DCO		DBO5		MES		NGL		P total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ENTREE										
Pollution entrante (t/an)	3743	3623	1351	1385	1301	1296	386,2	404	42,7	47
Pollution éliminée (t/an)	3563	3447	1303,2	1357	1270,3	1267	344,5	373	39,7	44
SORTIE										
Pollution sortante (t/an)	180	177	47,8	77	30,7	29	41,7	31	3	2
Qualité des rejets (mg/l)	19,36	22	5,13	4	3,29	3	4,48	3,8	0,33	0,29
Normes de rejets (mg/l)	90		25		30		10		1	
Rendement épuratoire	95,2%	94,9%	96,5%	98,6%	97,6%	97,6%	89,2%	92%	92,9%	94,4%


Bilan général : 156 prélèvements, dont 135 dans des conditions normales d'exploitation, ont été réalisés avec un bilan global réglementaire conforme.

Le fonctionnement de la STEP est satisfaisant.

9.8 Le bilan épuratoire global des usines du territoire communautaire

En 2021, les usines d'épuration communautaire ont reçu 12 521 030 m³ d'effluents et traité 12 721 008 m³ d'eaux usées.

	DCO	DBO5	MES	NGL
Pollution entrante (t/an)	5040	1792	1785	535
Pollution éliminée (t/an)	4784	1730	1742	474
Pollution sortante (t/an)	256	62	43	61
Rendement épuratoire	94,9%	96,5%	97,6%	88,6%

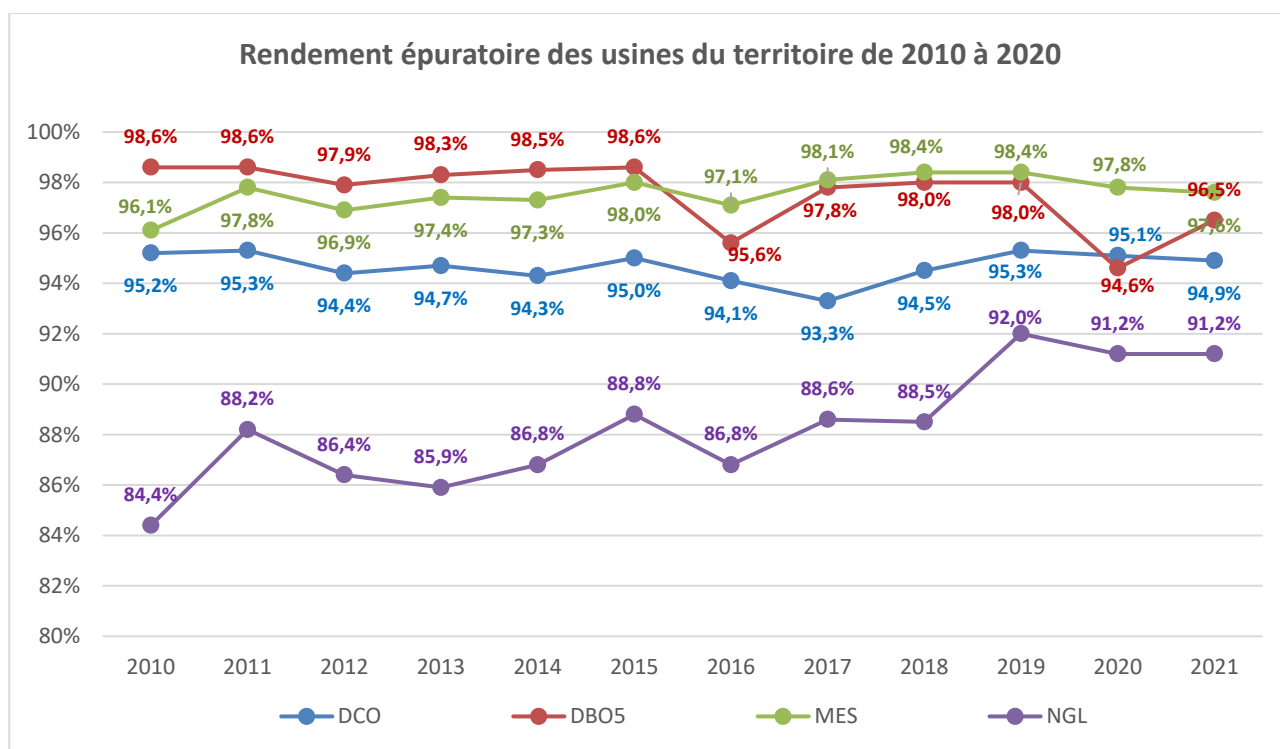

10 LA GESTION DES SOUS-PRODUITS ET DECHETS

10.1 Tonnages générés

Usines d'épuration :

L'épuration des eaux usées sur les 7 usines d'épuration et les réseaux de collecte du territoire communautaire génèrent différents sous-produits qu'il est nécessaire d'éliminer, tels que les refus de dégrillage (bois, bouteilles, cannettes, plastiques...), les sables et les graisses issus des prétraitements, ainsi que les boues d'épuration.

	BOUES (Tonnes Matières Sèches hors réactifs)	GRAISSES (Tonnes)	SABLES (Tonnes)	REFUS DE DE- GRILLAGE (Tonnes)
DOUAI	2352	86,88	116,7	89,3
SIN-LE-NOBLE	444	161,9	39,3	42,6
ARLEUX	80	13,8	1,5	2,7
AUBIGNY-AU-BAC	52	0	7,3	0,4
ESTREES	0	0	1,5	0,1
FECHAIN	63	1,2	15,68	0,3
GOEULZIN	54	14,9	9,5	0,9
TOTAL	3045	288,98	191,5	136,3

Autres activités :

D'autres déchets et sous-produits sont également emmenés à la station d'épuration de Douai :

- Des graisses extérieures : 111 tonnes
- Des matières de vidange : 3421,2 tonnes*
- Des effluents tiers pour traitement en STEP : 3462 tonnes
- Le curage des réseaux : Sable (2718 tonnes)
- Le balayage de voiries : Sable (188 tonnes)
- L'usine de traitement des sables : DIB (104,82 tonnes), refus de dégrillage (99,28 tonnes) et boues (155,89 tonnes)

*Suite à l'accord de la DDTM, la station a reçu en essai des effluents tiers (LIXIVIATS) en provenance des charges exploitées par SUEZ R&V. Cependant, ces installations étant des installations ICPE, un courrier de la DREAL leur a été adressé spécifiant qu'une installation ICPE ne pouvait envoyer ses effluents en traitement que sur des installations ICPE, d'où l'arrêt d'apports d'effluents tiers sur la station de Douai en provenance de SUEZ R&V.

En incluant tous les sous-produits générés sur les usines d'épuration et autres activités, le tonnage s'élève à environ **13 922 tonnes**.

10.2 Destination des déchets et sous-produits

10.2.1 Les graisses

La majorité des graisses des usines d'épuration du territoire communautaire, ainsi que les graisses provenant d'installations privées (industries agroalimentaires, cantines scolaires, ...) sont envoyées

à l'usine d'épuration de Douai afin d'y être traitées en vue d'une valorisation. Au total, 312 tonnes de graisses ont été traitées en station.

Le traitement se fait au niveau d'un réacteur biologique, par un processus d'hydrolyse (dégradation biologique des molécules) produisant eau et boues qui sont envoyés en tête d'usine d'épuration.

10.2.2 Les sables

L'ensemble des sables issus des pré-traitements, des curages de réseaux, des balayages de voirie, etc., sont envoyés à l'usine d'épuration de Douai afin d'être valorisés.

La station de Douai dispose d'une unité de traitement des sables permettant leur lavage afin de les réutiliser par la suite en remblaiement sur des chantiers d'assainissement communautaires.

Au total en 2021, 2 906 tonnes de sables ont été traités en station et 270,38 tonnes de sables lavés ont été utilisés sur des chantiers d'assainissement.

10.2.3 Les boues d'épuration

Les boues biologiques issues du processus d'épuration et recueillies sur les divers ouvrages équipant les usines (clarificateurs) sont déshydratées puis valorisées afin d'être ensuite épandues sur des terrains agricoles. Le traitement de ces boues est réalisé en usine d'épuration de Douai par centrifugation et séchage, et celle de Sin-le-Noble par centrifugation.

Les boues de l'usine d'épuration de Douai

L'usine d'épuration de Douai traite ses propres boues mais également celles provenant de l'Arleusis, conformément à l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006.



Le traitement des boues à la station d'épuration de Douai

Après un épaississement, les boues issues des divers ouvrages d'épuration subissent un essorage grâce à 1 centrifugeuse, produisant une boue de siccité de 21% environ (c'est-à-dire que la boue est sèche à environ 21%, le reste étant de l'eau). Ces boues sont ensuite mélangées avec de la chaux vive afin d'augmenter leur siccité à 25%.


Enfin, depuis le dernier trimestre 2001, les boues sont séchées thermiquement, les amenant à une siccité de 80-90%. Ces boues sont ensuite stockées dans un hangar sous forme de granulés (pellets).

En 2021, l'unité de traitement des boues a évacuée **3 323 tonnes** de boues séchées d'une siccité d'environ 81%.

Ces boues sont contrôlées via des analyses, sous 2 formes :

- Liquides, au niveau des bassins d'aération, trois semaines avant leur extraction, afin de contrôler préalablement leur qualité en zinc, cadmium, mercure. Ceci permet de connaître par avance la conformité des boues avant leur traitement.
- Solides, où un certain nombre d'analyses, déterminé par l'arrêté du 8 janvier 1998, doivent être réalisés.

Au niveau de ces boues, un indice est mesuré : l'indice METOX qui correspond à la teneur en métaux lourds présents dans ces boues. Cet indice regroupe 7 éléments traces métalliques : Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et Zinc.

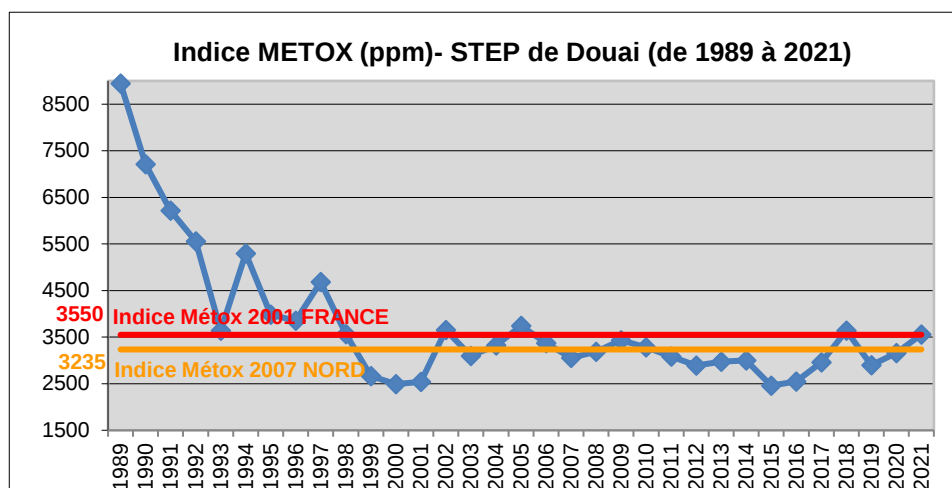

En 2021, cet indice était de **3558 ppm** (3160 ppm en 2020) pour une moyenne départementale de 3235 ppm en 2007 (moyenne nationale en 2001 : 3550 ppm).

A noter que la valeur METOX intégrant les seuils réglementaires est de 19 000 ppm.

L'indice METOX diminue depuis 1989 ; l'augmentation de 2001 est dû à la mise en place du sécheur thermique qui a engendré une diminution de la quantité de chaux utilisée et donc de l'effet « dilution ». Une hausse de l'indice METOX est constaté en 2018 et 2019 suite à une pollution dont l'origine n'a pas pu être déterminée mais reste inférieure au seuil maxi.


En 2021, 97,5% des boues ont été valorisées par épandage agricole. Les boues restantes correspondent aux boues produites pendant l'arrêt du sécheur et ont été compostées.

Les boues de l'usine d'épuration de Sin-le-Noble

Le traitement des boues de l'usine d'épuration de Sin-le-Noble se fait par centrifugation puis chaulage. La boue obtenue est donc pâteuse, mais suffisamment sèche pour être épandue en agriculture.

En 2021, 1 461 tonnes de matières brutes (2 137 tMB en 2020) ont été produites et valorisées en agriculture.

La totalité des boues pâteuses à 30,98% de siccité ont été chaulées et épandues.

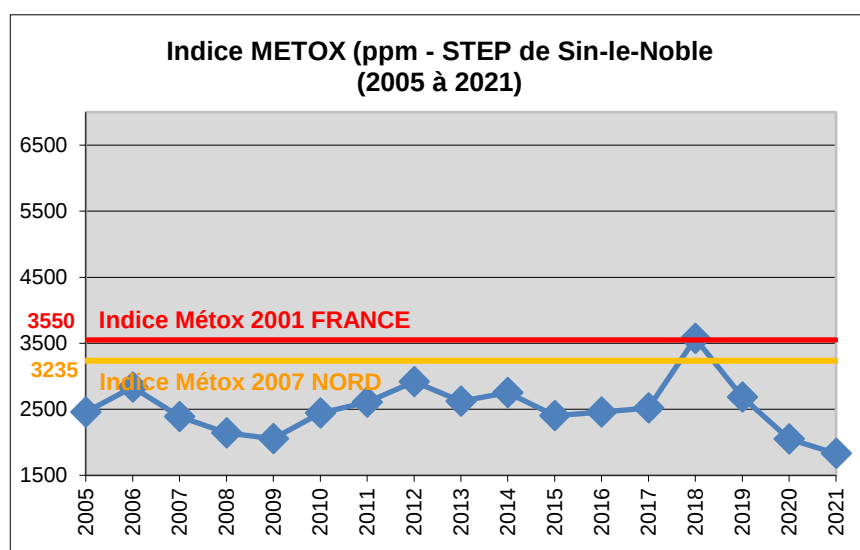

Les boues de l'usine de Sin-le-Noble sont caractérisées par un indice METOX de **1 829 ppm** (2 049 ppm en 2020 et 2 687 ppm en 2019).

Fin d'année 2018, la STEP a subi la pollution de ses boues pour un relargage industriel en Nickel. DOUAISIS AGGLO a donc isolé cette pollution et procédé à l'évacuation vers un filière agréée. L'origine de la pollution est identifiée chez un industriel qui met en place des actions correctives pour réduire les flux de Nickel rejetés au réseau de collecte public.

L'épandage des boues

Les boues sont épandues sur les terres agricoles suivant un plan d'épandage actualisé en 2002 pour Douai et en 2019 pour Sin-le-Noble.

L'arrêté d'autorisation préfectoral relatif aux épandages de boues a été délivré en 2007 pour Douai et en 2020 pour Sin-le-Noble.

Actuellement, 44 agriculteurs sont intégrés au plan d'épandage des boues (8 issus de Sin et 36 de Douai).


Usine d'épuration	Quantité épandue (tonne matière brute)	Quantité épandue (tonne matière sèche)	Surface épandue (hectare)	Dose d'épandage (tonne matière sèche / hectare)
DOUAI	2 917,42	2 536,4	860,47	2,95
SIN LE NOBLE	1 461	493,9	95,21	5,17
TOTAL	4 378,42	2 902,35	955,68	-

En 2021, l'épandage a été réalisé du 11 février au 15 avril puis du 29 juillet au 24 novembre.

Au total, 4 378 tonnes de boues séchées ont été épandues en 2021 sur 956 hectares cultivés par 36 agriculteurs (30 agriculteurs pour Douai et 6 pour Sin-le-Noble)

Soit 97,9% des boues produites ont été valorisées en agriculture. (100% pour Sin-le-Noble et 91,4% pour Douai).

10.2.4 Taux de valorisation des sous-produits

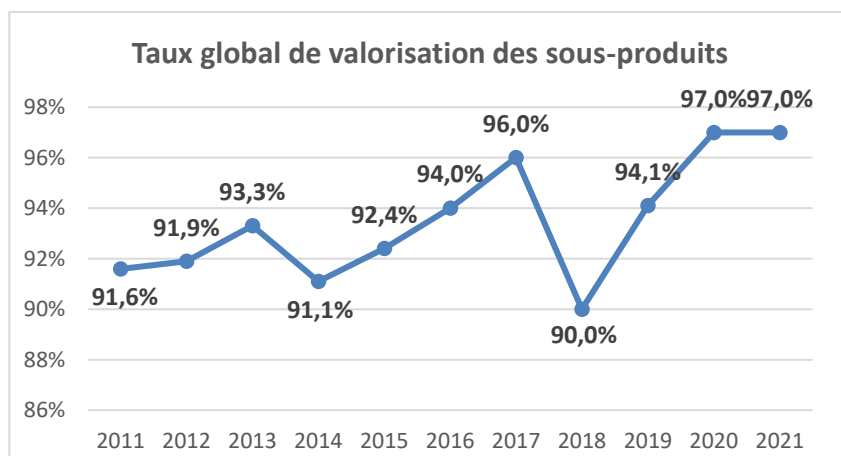

Le taux global de valorisation est de 97%.

On atteint ici un palier puisque certains sous-produits des stations d'épuration ne peuvent pas être valorisés (refus de dégrillage notamment).

11 LES CONSOMMATIONS EN ENERGIE ET REACTIFS

11.1 Consommations d'énergie et de réactifs sur usines d'épuration

Le fonctionnement permanent des usines d'épuration entraîne une consommation d'énergie.

Le traitement des eaux et des boues entraîne une consommation de réactifs (chaux, polymères et chlorure ferrique) et d'énergie (électricité et gaz).

	ENERGIE ELECTRIQUE	GAZ CONSOMME	EAU (m ³)	REACTIFS (tonnes)
UT de DOUAI	4 134 188 kWh (+3%) <i>dont 1 174 068 kWh pour le sécheur</i>	673,21 Nm ³ (+10%)	725	630
UT de SIN-LE-NOBLE	863 838 kWh (+1,2%)	-	-	62
UT d'ARLEUX	710 781 kWh (-2,6%)	-	-	35,8
TOTAL	5 708 807 kWh (+2%)	673,21 Nm ³ (+10%)	725 (-6,5%)	727,8 (-4,7%)

Pour la STEP de Douai, la diminution de la charge de pollution en entrée de station entraîne une baisse notable de la consommation en Chlorure Ferrique (-14,2%). La consommation des autres réactifs est stable. L'augmentation des consommations d'énergie est toujours due à la difficulté des réglages du sécheur (arrêt/redémarrage fréquent et très énergivore) dont la consommation a augmenté de 16,6% par rapport à 2020.

11.2 Consommations d'énergie et de réactifs sur les postes de relèvement/ refoulement

Lorsque la configuration du terrain ne permet pas un écoulement gravitaire des eaux collectées, des stations de relèvement ou de refoulement sont mis en place afin de faciliter leur acheminement.

Les postes ont consommé en 2021, 1 751 569 Kwh soit une augmentation de 15,8 % par rapport à l'année 2020 (1 512 877 Kwh).

Cette augmentation de consommation est liée :

- à l'intégration de nouveaux postes de refoulement et bassins au contrat d'affermage
- à une pluviométrie plus importante en 2021
- et donc à l'augmentation des volumes pompés (stratégie temps de pluie pour optimiser l'envoi en Step pour traitement)


12 L'ENTRETIEN, LE CONTROLE ET LE RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES

12.1 L'entretien des ouvrages

Les travaux d'entretien des ouvrages du réseau sont à la charge du délégataire qui procède aux curages des réseaux et ouvrages annexes, la désobstruction de branchements et la réparation ou le renouvellement des divers ouvrages.

En 2021, il a été curé de 46,9 km de réseau soit 8,1% du réseau total (hors branchement sur réseau unitaire et eaux usées).

La hausse de curage en 2015 est le résultat du rattrapage de curage avec le nouveau délégataire SUEZ.

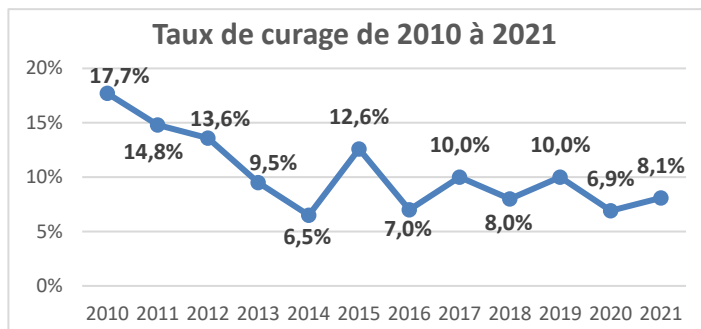

Il a été également procédé :

- au curage de 13 420 avaloirs, grilles et décantations et de 2 694 bouches d'injections ;
- à la désobstruction de 111 réseaux public d'assainissement ;
- au débouchage de 157 branchements ;
- à la réparation de 162 ouvrages tels que les avaloirs, les grilles, les regards de visite, les antennes de branchement.


12.2 Le contrôle des ouvrages

Des opérations de contrôle sont également réalisées par l'intermédiaire d'inspections télévisées soit sur réseau neuf (ce contrôle permet de détecter les différentes anomalies telles que les défauts de raccordement de branchement, les déformations, les fissurations ...) soit sur réseau existant (il permet d'examiner l'état des réseaux afin d'établir, si besoin est, un programme de réhabilitation).

DOUAISIS AGGLO a fait contrôler 16,45 km de réseaux publics sur son territoire :

- 9,72 km via un marché à bons de commandes (4,18 km sur réseau neuf et 5,54 km sur réseau ancien)
- 6,73 km via son délégataire (sur réseau anciens)


Ce qui représente 2,1% du réseau gravitaire total (2,23% en moyenne glissante sur 10 ans).

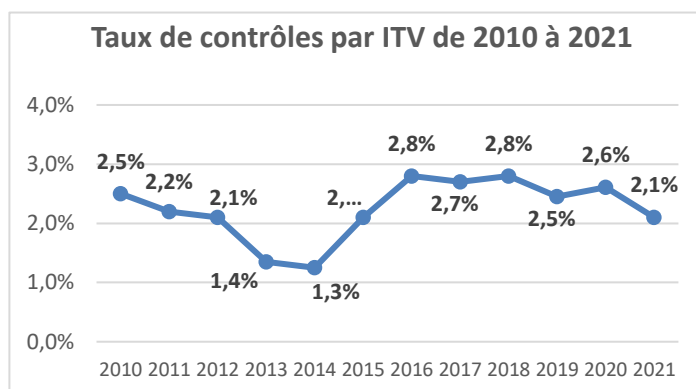

Les déversoirs d'orage sont contrôlés au minimum une fois par mois.

12.3 Le taux de renouvellement

Le taux de renouvellement des collecteurs sur notre territoire est de **0,49%** en 2021 (0,81% en moyenne glissante sur 10 années). Le taux moyen de renouvellement national est de 0,46% en 2020².

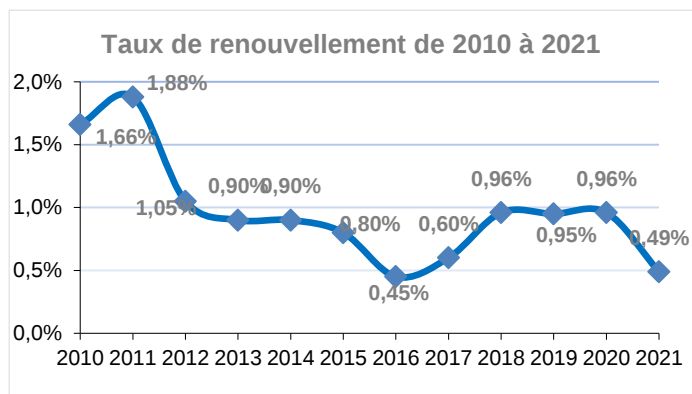

² Données du rapport national de l'observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement 2020

13 LES TRAVAUX REALISES EN 2021 ET PROGRAMMES EN 2022

Nature des travaux	2021	Programmation 2022
<u>TRAVAUX LIES AUX URBANISATIONS</u>	Branchements neufs au réseau	Branchements neufs au réseau
<u>REHABILITATION ET RENOVATION DE RESEAUX</u>	Assainissement Non Collectif (1) Rue du Canteleu – Douai Boulevard Lahure – Douai Rue Tavernier – Douai Rue de la Plaine – Waziers Cité Puits du Midi – Sin le Noble Rue Jean-Jacques Rousseau – Dechy Diverses mises à niveau de fonte en chaussée Mise en conformité et renouvellement de branchements	Rue de Paris - Douai Pont Fort de Scarpe - Douai Boulevard Lahure (suite) - Douai Rues Canteleu et Moineaux (suite) – Douai Grand rue et ruelle Grosjean – Arleux Ruelle de l'Orphelinat – Lauwin Planque Rue de Douai – Goeulzin Rue Guironnet – Waziers Cité Berce Gayant - Waziers Rue du 11 Novembre - Férin Rue du Marais - Hamel rue du Bias - Arleux
<u>AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT</u>	Place de la Batellerie – Douai Rue Jules Guesdes, Barbusse, Frères Martels et Marceau – Dechy Rue de Douai – Goeulzin Rue du Marais – Goeulzin Rue du Moulinel (suite) – Cantin Rue Duclos et rue du Marais – Arleux Rues de la Fontaine, 8 Mai et Faubourg – Fressain Rue des Alizés – Douai Rue Edouard Vaillant – Sin le Noble Rue des Moineaux – Douai Rue des Roitelets - Cuincy	Rue de la Chapelle, rue du Bois – Fressain Rue de la Fontaine – Estrées Rue Mience – Hamel Rues Casimir Beugnet et Oscar Desmaretz – Dechy / Guesnain Rue Jules Ferry – Waziers Rue Carton – Flers en Escrebieux Rue de Cantin - Dechy
<u>EXTENSION DE RESEAU</u>	Rue Pasteur - Dechy	
<u>ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES</u>	MOE Bassin Sticker (Etudes préalables)* – Sin le Noble Branchements sous domaine public Améliorations diverses de réseaux Etudes macropolluants	MOE Bassin Sticker (AVP – PRO)* -Sin le Noble Remise en service bassin - STEP Sin-le-Noble Curage de la lagune – Estrées Diagnostic amont RSDE Etude macropolluants (suite) Etudes AMO DSP

* Maîtrise d'œuvre externe.

14 LES DEPENSES ET RECETTES DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

Le prix du service de l'assainissement comprend les dépenses d'exploitation du système par le délégataire, les dépenses et les recettes de la collectivité dont le remboursement de la dette.

14.1 Dépenses et recettes desdélégataires

Comme cela est rappelé page 5, l'exploitation du réseau d'assainissement du territoire de DOUAISIS AGGLO et des usines d'épuration est déléguée, par contrat d'affermage, à la Société des Suez Eau France.

Cette exploitation entraîne donc des coûts compensés par des recettes pour ces deux sociétés.

14.1.1 Les recettes et dépenses de l'exploitation du système

	Contrat de DSP	
	Réseaux	Stations d'épuration
Recettes	2 743 220 €	4 031 086 €
Dépenses	3 012 128 €	3 474 083 €
Résultat brut	- 268 908 €	557 003 €

Les délégataires perçoivent des recettes (la part communautaire de la redevance d'assainissement) reversées à la collectivité.

En 2021, le montant de la redevance assainissement reversé à DOUAISIS AGGLO est de 4 933 206 € HT.

L'ensemble des recettes perçues par les délégataires et par la collectivité provient du produit de la redevance d'assainissement (perçue à travers la facture d'eau de l'usager).

14.1.2 Les dépenses de renouvellement

Les dépenses de renouvellement assurées par les délégataires au titre des stations de relèvement / refoulement, des bassins et des stations d'épuration :

Unité Technique	Dépenses 2020	Dépenses 2021
Usines d'épuration	648 617 €	433 512 €
Réseaux de collecte et transport	188 477 €	65 072 €

14.2 Les recettes et dépenses du service assainissement de DOUAISIS AGGLO

14.2.1 Les recettes

Durant l'année 2021, le service assainissement de DOUAISIS AGGLO a réalisé 9 631 126 € de recettes réelles (hors écriture d'ordre et emprunt nouveau) réparties pour le fonctionnement à 6 643 565 € et pour l'investissement à 2 987 561 € dont notamment :

- 4 933 k€ issus de la redevance d'assainissement ;
- 573 k€ des primes d'épuration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie ;
- 1 289 k€ de subventions de l'Agence de l'Eau ;
- 69 k€ de subventions RRPC de l'Agence de l'Eau (opération blanche) ;
- 450 k€ pour les avances de l'Agence de l'Eau ;
- 63 k€ de participation des communes extérieures pour traitement des eaux ;
- 557 k€ de participation pour le raccordement direct à l'égout (PFAC) ;
- 267 k€ pour la participation pluviale ;

14.2.2 Les dépenses

Durant l'année 2021, le service assainissement de DOUAISIS AGGLO a réalisé 7 044 968 € (opérations réelles), dont 2 255 435 € en fonctionnement et 4 789 533 € en investissement :

- 3 590 k€ pour l'amélioration et la réhabilitation du réseau de collecte et de transport des eaux usées ;
- 586 k€ pour les charges du personnel et les frais ;
- 369 k€ de frais de siège ;
- 15 k€ dédié au conseil et suivi agronomique des boues issues de l'épuration ;
- 5,5 k€ de cotisations auprès de la FNCCR, ASTEE, ADOPTA ;
- 143 k€ de contrôle diagnostic en assainissement ;
- 63 k€ pour la taxe hydraulique (versée à Voies Navigables de France) ;
- 83 k€ de taxe foncière STEP de Douai ;
- 42 k€ pour les analyses, les ITV et l'hydrocurage ;
- 1 345 k€ pour le remboursement de la dette (capital et intérêts) à divers prêteurs (banques et Agence de l'Eau Artois-Picardie) ;
- 69 k€ d'aide au raccordement en réseau ORQUE (opération blanche) ;
- 915 k€ pour les primes à la performance et rémunération pluviale au délégataire ;

Parmi ces dépenses 2 postes sont détaillés ci-après :

- Les investissements pour travaux d'amélioration et de réhabilitation
- L'état de la dette au 31 décembre 2021

14.2.3 Détail des opérations réalisées en 2021

En 2021, DOUAISIS AGGLO a dépensé 3 590 k€ pour des travaux. Le plus gros poste de dépense concerne la réhabilitation et la rénovation des réseaux de collecte. Les principales opérations

figurent ci-dessous :

Travaux d'Assainissement	Coût (K€ HT)
<u>TRAVAUX LIES AUX URBANISATIONS</u>	
Branchements neufs au réseau	116
<u>REHABILITATION ET RENOVATION DE RESEAUX</u>	
Assainissement Non Collectif	23
Douai rue du Canteleu	77
Douai Boulevard Lahure	50
Douai rue Tavernier	18
Waziers rue de la Plaine	117
Sin le Noble Gainage DN800/1000 Cité Puits du Midi	517
Dechy Rue Jean Jacques Rousseau	43
Diverses mises à niveau de fonte en chaussée	9
Mise en conformité et renouvellement de branchements	233
<u>AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT</u>	
Douai Place de la Batellerie	86
Dechy Rue Jules Guesde, Barbusse, Frères Martels et Marceau	392
Goeulzin rue de Douai	86
Goeulzin rue du Marais	340
Cantin rue du Moulinel (suite)	249
Arleux rues Duclos et Marais	64
Fressain Rues de la Fontaine, 8 Mai et Faubourg	295
Douai Rue des Alizés	45
Sin le Noble Rue Edouart Vaillant	20
Douai rue des Moineaux	61
Cuincy rue des Roitelets	13
<u>EXTENSION DE RESEAU</u>	
Dechy rue Pasteur	54
<u>ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES</u>	
MOE Bassin Sticker/études préalables -SIN LE NOBLE	103
Branchements sous domaine public	Interne
Améliorations diverses de réseaux	Interne
Etudes macropolluants	49

14.3 Etat de la dette

En application de la législation, le budget de l'assainissement est autonome et doit s'équilibrer : ses recettes compensent la totalité des dépenses. Toutefois, le recours à l'endettement par emprunt est parfaitement justifié lorsqu'il s'agit de financer des investissements amortissables sur le long terme.

C'est ainsi que la dette en capital au 31 décembre 2021 s'élève à 9 440 927,54 €

Agence de l'Eau Artois-Picardie*	4 815 414,43
Caisse d'Epargne	1 789 039,24
Société Générale	1 571 335,97
SFIL Banque	1 201 515,04
Autres	63 622,86
TOTAL	9 440 927,54

* avances remboursables sans intérêts

Ainsi, sur la base des 113 361 habitants du territoire assainissement de la DOUAISIS AGGLO, la dette totale s'élève à 83,28 €/habitant contre 84,8 €/habitant en 2020, soit un peu moins de 2 ans de produits de la redevance assainissement. Cette dette sera soldée en 2041.

14.4 Prix de l'eau

Depuis 2010, le montant de la redevance assainissement est harmonisée, sa valeur en 2021 est de 2,02 €HT le m³ sur les 3 unités techniques.

Le montant de la redevance d'assainissement varie selon les départements du bassin Artois-Picardie, de 1,52 € HT à 2,42 € HT en 2018.

Pour DOUAISIS AGGLO ce montant (2,02 €/m³) est proche de la moyenne constatée par l'observatoire du prix de l'eau de l'Agence de Bassin (année 2019 = 1,92 €/m³).

L'assiette de facturation de la redevance d'assainissement en 2021 est de 5 240 800 m³ (en hausse de 0,6% par rapport à 2020) ; pour un nombre d'abonnés en baisse -0,4%.

• LA FACTURE TYPE 120 M3

	Qté	01/01/2020		01/01/2021	
		Tarif Unitaire HT	Total HT	Tarif Unitaire HT	Total HT
Part Délégataire :					
Abonnement au service	2	5,32	10,64	5,42	10,84
Réseaux : Rr	120	0,2452	29,45	0,2499	29,99
Epuration : Rue	120	0,6430	77,16	0,6514	78,17
Part DOUAISIS AGGLO :					
Investissement Epuration : Rise	120	0,2399	28,79	0,2365	28,38
Investissement Réseaux : Rir	120	0,5424	65,09	0,5348	64,18
Amortissement : RA	120	0,2608	31,30	0,2571	30,85
Total HT				242,40	242,41
TVA				24,24	24,24
Total TTC				266,64	266,65
Tarif moyen HT €/m3				2,02	2,02

15 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

Indicateurs de performance indiqués dans l'annexe VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du Code général des collectivités territoriales.

PREMIÈRE PARTIE : Service public de l'assainissement collectif

	2020	2021
1. Caractérisation technique du service		
Mode de gestion du service	DSP	DSP
Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées	114 799	113 361
Nombre d'abonnements	45 217	45 030
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	75	78
Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées total	842 km	852 km
Dont linéaire de réseaux de collecte en unitaire	420 km	421 km
Dont linéaire de réseaux de collecte en séparatif (réseaux eaux usées et pluviales)	422 km	431 km
Ouvrages existants afin de maîtriser les déversements d'effluents : • Nombre de déversoirs d'orage • Nombre de postes de relèvement / refoulement • Nombre de point d'autosurveillance • Nombre de bassins en réseau	190 129 41 18	186 130 41 18
Nombre ouvrages d'épuration des eaux usées (dont lagune) Capacités d'épuration (EqH)	7 213 150	7 209 383
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (Tonnes MS)	3 185,3	3215
2. Tarification de l'assainissement et recettes du service		
Prix TTC du service au m ³ pour 120m ³	2.02 €	2,02 €
Montants des recettes d'exploitation	6 561 530 €	6 774 306
3. Indicateurs de performance		
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	100%	100%
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	76	76
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions	Oui	Oui
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions	Oui	Oui

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions	Oui	Oui
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%	100%
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	0%	0%
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	4,3	4,2
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0,95%	0,49%
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau	Oui	Oui
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	110	110
Durée d'extinction de la dette de la collectivité	2 ans	2 ans
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente		
Taux de réclamations.	0%	0%
4. Financement des investissements		
Montants financiers des travaux engagés	3 920 245	3 590 602
Montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ;	735 417	1 289 345
Encours de la dette	9 735 128	9 440 927
Montant des annuités de remboursement de la dette	1 357 234	1 345 528
Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service	3 870 000	1 179 901,56
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau		
Montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ;	0	0
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales.	Non concerné	Non concerné

DEUXIÈME PARTIE : Service public de l'assainissement non collectif

	2020	2021
1. Caractérisation technique du service		
Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif	150	153
Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif.	140	140
2. Tarification de l'assainissement et recettes du service		
Tarif du contrôle de l'assainissement non collectif	0,4181	0,4261
Recettes d'exploitation du service		
3. Indicateurs de performance		
Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif.	61,3%	64,7%
4. Financement des investissements		
Montants financiers des travaux	25 602	22 735

16 GLOSSAIRE

Capacité épuratoire : capacité de traitement des ouvrages d'épuration donnée par le constructeur. Elle s'exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m³/jour) ou en équivalent habitant.

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) : Elle exprime en mg/l la quantité d'oxygène consommé pour oxyder (épurer) les matières organiques biodégradables présentes dans l'eau, elle est mesurée en quantité d'oxygène consommée en 5 jours.

Demande Chimique en Oxygène (DCO) : Elle exprime en mg/l la quantité d'oxygène consommée pour oxyder (épurer) les matières oxydables (biodégradables ou non).

Equivalent habitant : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.

Exemple : 1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an.

Matières En Suspension (MES) : Elles caractérisent la présence de particules non dissoutes dans l'eau. Il s'agit d'éléments minéraux et organiques.

Matières sèches (boues de dépollution) : Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS

Rendement effectif global pondéré : taux de desserte x taux de raccordement x rendement épuratoire global.


Rendement épuratoire (RE) : Pollution éliminée en station (tonnes) / Pollution arrivée en station (tonnes) pour chacun des éléments polluants (DBO5, DCO, MES et NGL).

Rendement épuratoire global : $((2 \times RE_{DBO5}) + RE_{DCO} + RE_{MES} + RE_{NGL}) / 5$.

Siccité : Pourcentage massique de matière sèche. Une boue avec une siccité de 10 % contient 10% de matière sèche et 90 % d'eau.

Taux de raccordement : Pourcentage des clients desservis par un réseau de collecte dans une rue, effectivement raccordés à ce réseau (Nombre de clients effectivement raccordés / nombre de clients desservis).

ANNEXE 1 : BASSINS VERSANTS DE L'UT DE DOUAI

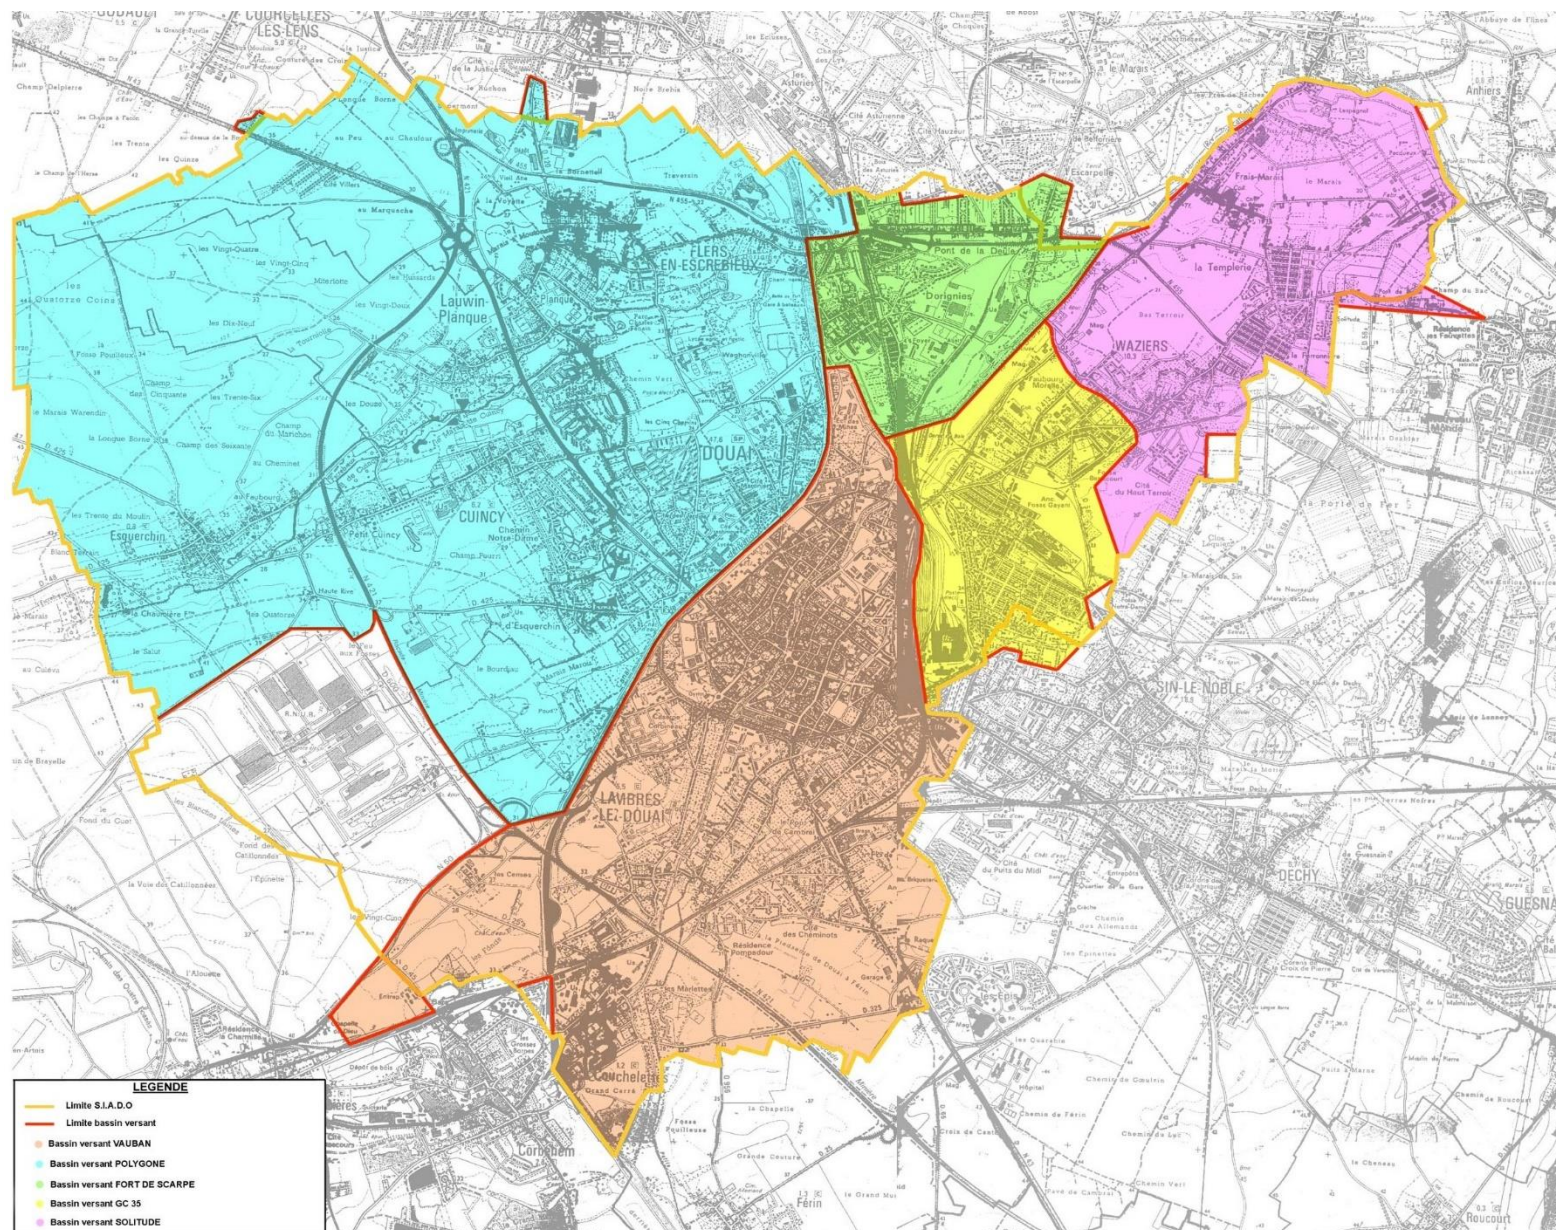

ANNEXE 2 : CONVENTIONS SPECIALES DE DEVERSEMENT

Le tableau ci-dessous reprend la liste des établissements faisant l'objet d'une convention spéciale de déversement signées avant le 31 décembre 2021.

Société	Commune	Date convention
8 ^{EME} REGIMENT DU MATERIEL	Douai	03-mars-08
AMAZON LILL1 (BAT. A1)	Lauwin-Planque	29-mai-19
AMAZON LILL8 (BAT. A2)	Lauwin-Planque	03-dec-2021
AFPA (3 SITES)	Cantin	10-juin-15
AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	Douai	10-févr-09
APEI	Sin-Le-Noble	08-mars-16
AUCHAN	Sin-Le-Noble	08-mars-10
AXTER	Courchelettes	17-nov-2013
BARBIER & GALOIS	Sin-Le-Noble	18-juil-12
BIG BEN INTERACTIVE	Lauwin-Planque	24-janv-13
BILS DEROO (LA CENTRALE)	Sin-le-Noble	15-avr-15
BURGER KING	Lambres-Lez-Douai	19-dec-2016
CARREFOUR	Flers-En-Escrebieux	11-janv-19
CASERNE CORBINEAU	Douai	20-févr-15
CENTRE AQUATIQUE	Sin Le Noble	08-avr-18
CENTRE HOSPITALIER	Dechy	10-janv-12
CITROEN	Dechy	16-nov-18
CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX	Esquerchin	02-mai-98
CLINIQUE SAINT AME	Lambres-Lez-Douai	09-oct-07
COMBUMAT	Courchelettes	03-août-14
COVED	Waziers	17-déc-03
DAUSSY	Sin-Le-Noble	11-août-10
DOUAISIENNE D'ABATTAGE	Douai	20-févr.-20
DUPAS & LEBEDA	Féchain	30-oct-09
E. LECLERC	Douai	02-août-12
ELEPHANT BLEU	Arleux	23-sept-19
ENTREPOT ALDI	Cuincy	04-juil-13
EPGF LAMBRES (BAT C3)	Lambres Lez Douai	16-avr-19
EPICEA	Cuincy	29-nov-10
ERDF (BD REPUBLIQUE)	Douai	10-mars-14
EUROFINS	Douai	06-févr-17

FAURECIA	Flers-en-Escrebieux	13-mai-2020
GEC 4 (LOGICORE GESTION)	Lauwin-Planque	27-déc-10
GOODMAN B1	Lauwin-Planque	12-oct-17 ou 26-avr-2018 ?
GOODMAN B2	Lauwin-Planque	06-oct-16
GOODMAN C2	Lambres-Lez-Douai	9-avr-2021
IMPRIMERIE NATIONALE	Flers-En-Escrebieux	21-janv-10
INGERSOLL RAND	Sin Le Noble	13-sept-16
KENT INTERNATIONAL	Flers-en-Escrebieux	08-oct.-20 ou 02-avr-2014 ?
KFC	Lambres-Lez-Douai	15-sept-17
KIABI	Lauwin-Planque	16-mars-10 ou 2009 ?
LA FLAMINE	Arleux	20-fév-20
LAVAGE 2000	Waziers	08-sept-2021
LAVAGE 2000	Lambres-Lez-Douai	18-janv-10
LAVAGE 2000 (ELEPHANT BLEU)	Douai	10-mars-14
MAC DONALD	Sin-Le-Noble	22-fév-16
MAC DONALD	Douai	22-fév-16
MAC DONALD	Flers-en-Escrebieux	22-fév-16
NESTLE	Douai	02-avr-14
NORAUTO	Sin-Le-Noble	01-déc-10
PEUGEOT	Dechy	10-avr-18
PLASTIC OMNIUM	Flers-en-Escrebieux	08-oct-15
PROMERAC	Flers-En-Escrebieux	20-fev-20 ou 17-12-2003 ?
QUICK	Férin	30-juin-16
RAILTECH	Douai	11-juin-15
SALAISSON DU DOUESY	Douai	26-nov-98
SAS RUBIS	Flers-En-Escrebieux	06-août-12
SIMASTOCK	Cuincy	02-mai-16
SIMASTOCK (EX GEODIS)	Dechy	02-mai-16
SIPC	Courchelettes	08-févr-08
SMTD	Guesnain	30-avr-12
SNWM DOUAI 1	Douai	03-nov-15
SNWM DOUAI 2	Sin-Le-Noble	2019
SOCOR	Dechy	09-déc-10
SOGEFI (EX. ALLEVAR)	Douai	10-janv-20
STYRIA RERSSORT	Douai	03-fév-11

TC TRANSPORTS	Flers-en-Escrebieux	19-janv-16
TEAM LAVAGE	Flers-en-Escrebieux	23-janv-15
TEAM LAVAGE	Cuincy	23-janv-15
TEAM LAVAGE	Dechy	22-juin-15
THEYS COLLECTE	Douai	19-déc-20
TOYOTA	Dechy	30-oct-17
TRANSPORTS DORCHIES	Flers-en-Escrebieux	30-avr-12
VEOLIA EAU	Douai	4-oct-2021
VOITURES PROPRES	Sin Le Noble	27-avr-16
WAGRET	Courchelettes	27-avr-2016
WIART	Lambres-Lez-Douai	30-aout-05

Service Public d'Assainissement de DOUAISIS AGGLO 746, Rue Jean Perrin BP 300

59 531 DOUAI cedex

Téléphone : 03.27.99.89.89

Télécopie : 03.27.99.89.00 www.douaisis-agglo.com

Suivez-nous
aussi sur :



Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO₅

NOR : DEVO0809422A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2008/0333/F ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-9, L. 2224-10, L. 2224-12 et R. 2224-17 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1-1 ;

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certaines installations de traitement des eaux usées du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 septembre 2007, du 6 février 2008 et du 15 mai 2009 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 septembre 2007 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2009 ;

Vu le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, « protocole d'évaluation technique pour les installations d'assainissement non collectif dont la charge est inférieure ou égale à 20 équivalents-habitants » (saisine n° DGS/08/0022) publié en avril 2009 ;

Vu l'avis circonstancié des autorités belges, allemandes et de la Commission européenne du 31 octobre 2008 ;

Vu la réponse des autorités françaises aux avis circonstanciés en date du 29 mai 2009 ;

Vu l'avis favorable de la Commission européenne à la réponse des autorités françaises conformément à l'article 9.2, dernier alinéa, de la directive 98/34/CE du 20 juillet 1998 (directive codifiant la procédure de notification 83/189) en date du 6 août 2009,

Arrêtent :

Section 1

Principes généraux

Art. 1^{er}. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours (DBO₅).

Pour l'application du présent arrêté, les termes : « installation d'assainissement non collectif » désignent toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l'article R. 214-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

Les installations visées par le présent arrêté constituent des ouvrages au sens de la directive du Conseil 89/106/CEE susvisée.

Art. 2. – Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.

En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1^{er} est interdite à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du captage est interdite à la consommation humaine.

Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

Art. 3. – Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans le présent arrêté.

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l'aptitude du sol à l'épandage, ainsi qu'aux exigences décrites à l'article 5 et à la sensibilité du milieu récepteur.

Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble, à l'exception du cas prévu à l'article 4.

Art. 4. – Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière.

Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées dans une fosse septique et traitées conformément aux articles 6 et 7. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l'annexe 1, après autorisation de la commune.

Les eaux ménagères sont prétraitées dans un bac dégraisseur ou une fosse septique puis traitées conformément à l'article 6. S'il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-vannes.

Art. 5. – Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et de traitement réalisés *in situ* ou préfabriqués doivent satisfaire :

- aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à l'assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d'hygiène, de santé et d'environnement ;
- aux exigences des documents de référence, en termes de conditions de mise en œuvre, afin de permettre notamment l'étanchéité des dispositifs de prétraitement et l'écoulement des eaux usées domestiques et afin d'empêcher le colmatage des matériaux utilisés.

La liste des documents de référence est publiée au *Journal officiel* de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.

Section 2

Prescriptions techniques minimales
applicables au traitement

Sous-section 2.1

Installations avec traitement par le sol

Art. 6. – L'installation comprend :

- un dispositif de prétraitement réalisé *in situ* ou préfabriqué ;
- un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ;
- b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;
- c) La pente du terrain est adaptée ;
- d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;
- e) L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille.

Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points *b* à *e* ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant :

- soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l'art ;
- soit un lit à massif de zéolithe.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l'installation d'assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.

Sous-section 2.2

Installations avec d'autres dispositifs de traitement

Art. 7. – Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités décrites à l'article 8.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :

- les principes généraux visés aux articles 2 à 5 ;
- les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO₅. Les modalités d'interprétation des résultats d'essais sont précisées en annexes 2 et 3.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au *Journal officiel* de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur et des opérateurs économiques.

Art. 8. – L'évaluation des installations d'assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits notifiés au titre de l'article 9 du décret du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme d'essai, selon un protocole précisé en annexe 2.

Une évaluation simplifiée de l'installation, décrite en annexe 3, est mise en œuvre dans les cas suivants :

- pour les dispositifs de traitement qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation au titre du marquage CE ;
- pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) disposant d'une évaluation garantissant un niveau de protection de la santé publique et de l'environnement équivalent à celui de la réglementation française.

Après évaluation de l'installation, l'organisme notifié précise, dans un rapport technique contenant une fiche technique descriptive, les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l'installation et, le cas échéant, de

maintenance, la production de boues, les performances épuratoires, les conditions d'entretien, la pérennité et l'élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux et prescriptions techniques du présent arrêté. Les éléments minimaux à intégrer dans le rapport technique sont détaillés en annexe 4.

Art. 9. – L'opérateur économique qui sollicite l'agrément d'un dispositif de traitement des eaux usées domestiques adresse un dossier de demande d'agrément auprès de l'organisme notifié, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

L'annexe 5 définit le contenu du dossier de demande d'agrément en fonction du type de procédure d'évaluation.

L'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Si la demande est incomplète, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre recommandée pour fournir ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des compléments, l'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier de l'organisme notifié.

L'organisme notifié remet son avis aux ministères dans les douze mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément.

Dans le cas de la procédure d'évaluation simplifiée visée à l'article 8, il remet son avis aux ministères dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément.

L'avis est motivé.

Les ministères statuent dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis de l'organisme notifié, publient au *Journal officiel* de la République française la liste des dispositifs de traitement agréés et adressent à l'opérateur économique un courrier officiel comportant un numéro d'agrément et une fiche technique descriptive. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le dispositif de traitement.

L'agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité et ne comporte aucune garantie. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.

En cas d'évolution des caractéristiques techniques et de conditions de mise en œuvre des dispositifs des installations d'assainissement non collectif visées aux articles 6 ou 7, l'opérateur économique en informe l'organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature à remettre en cause le respect des prescriptions techniques du présent arrêté. Le cas échéant, l'opérateur soumet le dispositif à la procédure d'évaluation visée à l'article 8.

Art. 10. – Les ministères peuvent procéder, après avis des organismes notifiés, à la modification de l'annexe 1 du présent arrêté ou des fiches techniques publiées au *Journal officiel* de la République française, à la suspension ou au retrait de l'agrément si, sur la base de résultats scientifiquement obtenus *in situ*, il apparaît des dysfonctionnements de certains dispositifs présentant des risques sanitaires ou environnementaux significatifs.

Dans ce cas, les ministères notifient à l'opérateur économique leur intention dûment motivée sur la base d'éléments techniques et scientifiques, de suspension ou de retrait de l'agrément.

L'opérateur économique dispose de trente jours ouvrables pour soumettre ses observations. La décision de suspension ou de retrait, si elle est prise, est motivée en tenant compte des observations de l'opérateur et précise, le cas échéant, les éventuelles conditions requises pour mettre fin à la suspension d'agrément, dans une période de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai de réception des observations de l'opérateur économique.

La décision de retrait peut être accompagnée d'une mise en demeure de remplacement des dispositifs défectueux par un dispositif agréé, à la charge de l'opérateur économique.

Le destinataire du refus, du retrait ou de la suspension de l'agrément pourra exercer un recours en annulation dans les conditions fixées aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.

Section 3

Prescriptions techniques minimales applicables à l'évacuation

Sous-section 3.1

Cas général : évacuation par le sol

Art. 11. – Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Sous-section 3.2

Cas particuliers :
autres modes d'évacuation

Art. 12. – Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l'article 11, les eaux usées traitées sont :

- soit réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées ;
- soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.

Art. 13. – Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude hydrogéologique.

Section 4

**Entretien et élimination des sous-produits
et matières de vidange d'assainissement non collectif**

Art. 14. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et des sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas échéant.

Art. 15. – Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement, de manière à assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
- le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de traitement ;
- l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Les conditions d'entretien sont mentionnées dans le guide d'utilisation prévu à l'article 16.

Art. 16. – L'installation, l'entretien et la vidange des dispositifs constituant l'installation d'assainissement non collectif se font conformément au guide d'utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l'installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Celui-ci décrit le type d'installation, précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d'entretien, sous forme d'une fiche technique et expose les garanties.

Il comporte au moins les indications suivantes :

- la description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ;
- les paramètres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ;
- les instructions de pose et de raccordement ;
- la production de boues ;
- les prescriptions d'entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ;
- les performances garanties et leurs conditions de pérennité ;
- la disponibilité ou non de pièces détachées ;
- la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ;
- la possibilité de recyclage des éléments de l'installation en fin de vie ;
- une partie réservée à l'entretien et à la vidange permettant d'inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le nom de la personne agréée.

Section 5

Cas particulier des toilettes sèches

Art. 17. – Par dérogation à l'article 3, les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Les toilettes sèches sont mises en œuvre :

- soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost ;
- soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.

Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries.

Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.

Art. 18. – L'arrêté du 6 mai 1996, modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif est abrogé.

Art. 19. – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2009.

*Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature
J.-M. MICHEL*

*La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN*

ANNEXE 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DES DISPOSITIFS DE L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF*Fosse toutes eaux et fosse septique.*

Une fosse toutes eaux est un dispositif destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques.

Elle doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre les dispositifs d'entrée et de sortie ainsi que la remise en suspension et l'entraînement des matières sédimentées et des matières flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est réservé.

La hauteur utile d'eau ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante pour permettre la présence d'une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des eaux usées traitées.

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et à l'accumulation des boues, mesuré entre le fond du dispositif et le niveau inférieur de l'orifice de sortie du liquide, doit être au moins égal à 3 mètres cubes pour des immeubles à usage d'habitation comprenant jusqu'à cinq pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d'au moins un mètre cube par pièce supplémentaire.

Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d'air et d'une sortie d'air, située en hauteur de sorte à assurer l'évacuation des odeurs, d'un diamètre d'au moins 100 millimètres.

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux-vannes doit être au moins égal à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.

Dispositifs assurant l'épuration des eaux usées par le sol en place

Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)

L'épandage souterrain doit être réalisé par l'intermédiaire de tuyaux d'épandage placés horizontalement dans un ensemble de tranchées.

Ceux-ci doivent être placés aussi près de la surface du sol que le permet leur protection.

La longueur totale des tuyaux d'épandage mis en œuvre est fonction des possibilités d'infiltration du terrain, déterminées à l'aide du test de Porcher ou équivalent (test de perméabilité ou de percolation à niveau constant) et des quantités d'eau à infiltrer.

Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils doivent être constitués d'éléments rigides en matériaux résistants munis d'orifices dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5 millimètres.

Le fond des tranchées doit se situer en général à 0,60 mètre sans dépasser 1 mètre.

La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30 mètres.

La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d'épandage est de 0,50 mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d'une couche de graviers lavés stables à l'eau, d'une granulométrie de type 10/40 millimètres ou approchant et d'une épaisseur minimale de 0,20 mètre.

La distance d'axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50 mètre et les tranchées sont séparées par une distance minimale de 1 mètre de sol naturel.

Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus de la couche de graviers, d'un feutre ou d'une protection équivalente perméable à l'air et à l'eau.

L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet.

Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des eaux usées traitées dans le réseau de distribution.

Lit d'épandage à faible profondeur.

Le lit d'épandage remplace les tranchées à faible profondeur dans le cas des sols à dominante sableuse où la réalisation des tranchées est difficile.

Il est constitué d'une fouille unique à fond horizontal.

Sol à perméabilité trop grande : lit filtrant vertical non drainé.

Dans le cas où le sol présente une perméabilité supérieure à 500 mm/h, il convient de reconstituer un filtre à sable vertical non drainé assurant la fonction de filtration et d'épuration. Du sable siliceux lavé doit être substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70 mètre sous la couche de graviers qui assure la répartition de l'eau usée traitée distribuée par des tuyaux d'épandage.

Nappe trop proche de la surface du sol.

Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche de la surface du sol, l'épandage doit être établi à la partie supérieure d'un tertre d'infiltration reprenant les caractéristiques du filtre à sable vertical non drainé et réalisé au-dessus du sol en place.

Dispositifs assurant l'épuration des eaux usées dans le cas d'un sol à perméabilité insuffisante

Dans le cas où le sol présente une perméabilité inférieure à 15 mm/h, il convient de reconstituer un sol artificiel permettant d'assurer la fonction d'épuration.

Filtre à sable vertical drainé.

Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol reconstitué.

A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d'effectuer la reprise des effluents filtrés pour les diriger vers le point de rejet validé ; les drains doivent être, en plan, placés de manière alternée avec les tuyaux distributeurs.

La surface des lits filtrants drainés à flux vertical doit être au moins égale à 5 mètres carrés par pièce principale, avec une surface minimale totale de 20 mètres carrés.

Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être établi à la partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place.

Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite.

Ce dispositif peut être utilisé pour les immeubles à usage d'habitation de 5 pièces principales au plus. Il doit être placé à l'aval d'un prétraitement constitué d'une fosse toutes eaux de 5 mètres cubes au moins.

La surface minimale du filtre doit être de 5 mètres carrés. Il comporte un matériau filtrant à base de zéolite naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossière (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm après tassement.

Le système d'épandage et de répartition de l'effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé lavé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l'effluent.

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une géogrid. L'épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

L'aération du filtre est réalisée par des cheminées d'aération.

Ce dispositif est interdit lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.

Lit filtrant drainé à flux horizontal.

Dans le cas où le terrain en place ne peut assurer l'infiltration des effluents et si les caractéristiques du site ne permettent pas l'implantation d'un lit filtrant drainé à flux vertical, un lit filtrant drainé à flux horizontal peut être réalisé.

Le lit filtrant drainé à flux horizontal est établi dans une fouille à fond horizontal, creusée d'au moins 0,50 mètre sous le niveau d'arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en tête, par une canalisation enrobée de graviers d'une granulométrie de type 10/40 millimètres ou approchant, dont le fil d'eau est situé à au moins 0,35 mètre du fond de la fouille.

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d'écoulement des effluents, des bandes de matériaux disposés perpendiculairement à ce sens, sur une hauteur de 0,35 mètre au moins et sur une longueur de 5,5 mètres :

- une bande de 1,20 mètre de gravillons fins d'une granulométrie de type 6/10 millimètres ou approchant ;
- une bande de 3 mètres de sable propre ;
- une bande de 0,50 mètre de gravillons fins à la base desquels est noyée une canalisation de reprise des effluents.

L'ensemble est recouvert d'un feutre imputrescible et de terre arable.

La largeur du front de répartition est de 6 mètres pour 4 pièces principales et de 8 mètres pour 5 pièces principales ; il est ajouté 1 mètre supplémentaire par pièce principale pour les habitations plus importantes.

Autres dispositifs visés aux articles 4 et 13

Dispositif de rétention des graisses (bac dégraisseur).

Le bac dégraisseur est destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères.

Ce dispositif n'est pas conseillé sauf si la longueur des canalisations entre la sortie de l'habitation et le dispositif de prétraitement est supérieure à 10 mètres.

Le bac dégraisseur et les dispositifs d'arrivée et de sortie des eaux doivent être conçus de manière à éviter la remise en suspension et l'entraînement des matières grasses et des solides dont le dispositif a réalisé la séparation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matières retenues en dessous de l'orifice de sortie, doit être au moins égal à 200 litres pour la desserte d'une cuisine ; dans l'hypothèse où toutes les eaux ménagères transitent par le bac dégraisseur, celui-ci doit avoir un volume au moins égal à 500 litres. Le bac dégraisseur peut être remplacé par la fosse septique.

Fosse chimique.

La fosse chimique est destinée à la collecte, la liquéfaction et l'aseptisation des eaux-vannes, à l'exclusion des eaux ménagères.

Elle doit être établie au rez-de-chaussée des habitations.

Le volume de la chasse d'eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne doit pas dépasser 2 litres.

Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal à 100 litres pour un logement comprenant jusqu'à 3 pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d'au moins 100 litres par pièce supplémentaire.

La fosse chimique doit être agencée intérieurement de telle manière qu'aucune projection d'agents utilisés pour la liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.

Les instructions du constructeur concernant l'introduction des produits stabilisants doivent être mentionnées sur une plaque apposée sur le dispositif.

Fosse d'accumulation.

La fosse d'accumulation est un ouvrage étanche destiné à assurer la rétention des eaux-vannes et de tout ou partie des eaux ménagères.

Elle doit être construite de façon à permettre leur vidange totale.

La hauteur du plafond doit être au moins égale à 2 mètres.

L'ouverture d'extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par 1 mètre de section.

Elle doit être fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du point de vue de la résistance et de l'étanchéité.

Puits d'infiltration.

Un puits d'infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d'eaux usées ayant subi un traitement complet à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et à condition qu'il n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau destinés à la consommation humaine.

La surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol jusqu'à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est recouvert d'un tampon.

La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par pièce principale.

Le puits d'infiltration doit être garni, jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux, de matériaux calibrés d'une granulométrie de type 40/80 ou approchant.

Les eaux usées épurées doivent être déversées dans le puits d'infiltration au moyen d'un dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur l'ensemble de la surface, de telle façon qu'elles s'écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des parois.

A N N E X E 2

PROTOCOLE D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉPURATOIRES SUR PLATE-FORME D'ESSAI

1. Responsabilité et lieu des essais.

L'essai de l'installation doit être réalisé par un organisme notifié.

L'essai doit être réalisé dans les plates-formes d'essai de l'organisme notifié ou sur le site d'un utilisateur sous le contrôle de l'organisme notifié.

La sélection du lieu d'essai est à la discrétion du fabricant mais doit recueillir l'accord de l'organisme notifié.

Sur le lieu choisi, l'organisme notifié est responsable des conditions de l'essai, qui doivent satisfaire à ce qui suit.

Sélection de la station et évaluation préliminaire :

Généralités :

Avant de commencer les essais, le fabricant doit fournir à l'organisme notifié les spécifications relatives à la conception de l'installation et aux dispositifs ainsi qu'un jeu complet de schémas et de calculs s'y rapportant. Des informations complètes relatives à l'installation, à l'exploitation et aux spécifications de maintenance de l'installation doivent également être fournies.

Le fabricant doit fournir à l'organisme notifié les informations précisant la sécurité mécanique, électrique et structurelle de l'installation à soumettre à l'essai.

Installation et mise en service :

L'installation doit être installée de manière à représenter les conditions d'usage normales.

Les conditions d'essai, y compris les températures de l'environnement et des eaux usées, ainsi que la conformité au manuel fourni par le fabricant doivent être contrôlées et acceptées par le laboratoire. L'installation doit être installée et mise en service conformément aux instructions du fabricant. Le fabricant doit installer et mettre en service tous les composants de l'installation avant de procéder aux essais.

Instructions de fonctionnement et d'entretien en cours d'essai :

L'installation doit fonctionner conformément aux instructions du fabricant. L'entretien périodique doit être effectué en respectant strictement les instructions du fabricant. L'élimination des boues ne doit être opérée qu'au moment spécifié par le fabricant dans les instructions de fonctionnement et d'entretien. Tous les travaux d'entretien doivent être enregistrés par le laboratoire.

Pendant la période d'essai, aucune personne non autorisée ne doit accéder au site d'essai. L'accès des personnes autorisées doit être contrôlé par l'organisme notifié.

2. Programme d'essai.

Généralités :

Le tableau 1 décrit le programme d'essai. Ce programme comporte 12 séquences. Les prélèvements doivent être effectués une fois par semaine durant chaque séquence à partir de la séquence 2.

L'essai complet doit être réalisé sur une durée de $(X + 44)$ semaines, X représentant la durée de mise en route de l'installation.

Tableau 1. – Programmes d'essai

N° SÉQUENCE	DÉNOMINATION	DÉBIT HYDRAULIQUE NOMINAL journalier QN	NOMBRE de mesures	DURÉE (semaine)
1	Etablissement de la biomasse	100 %	0	X (a)
2	Charge nominale	100 %	6	6

N° SÉQUENCE	DÉNOMINATION	DÉBIT HYDRAULIQUE NOMINAL journalier QN	NOMBRE de mesures	DURÉE (semaine)
3	Sous-charge	50 %	2	2
4	Charge nominale – coupure d'alimentation électrique 24 h (b)	100 %	6	6
5	Contraintes de faible occupation	0 %	2	2
6	Charge nominale	100 %	6	6
7	Surcharge (c)	150 % si QN ≤ 1,2 m³/j ; 125 % si QN > 1,2 m³/j	2	2
8	Charge nominale – coupure d'alimentation électrique 24 h (b)	100 %	6	6
9	Sous-charge	50 %	2	2
10	Charge nominale	100 %	6	6
11	Surcharge à 200 %	200 %	4	4
12	Stress de non-occupation	0 % du 1 ^{er} au 5 ^e jour ; 100 % les 6 ^e et 7 ^e jours ; 0 % du 8 ^e au 12 ^e jour ; 100 % les 13 ^e et 14 ^e jours	2	2
(a) X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance de fonctionnement normale. (b) Une coupure d'électricité de 24 heures est effectuée 2 semaines après le début de la séquence. (c) Une surcharge est exercée pendant 48 heures au début de la séquence.				

Débit hydraulique journalier.

Le débit journalier utilisé pour les essais doit être mesuré par l'organisme notifié. Il doit être conforme au tableau 2 avec une tolérance de ± 5 %.

Tableau 2. – Modèle de débit journalier

PÉRIODE (en heures)	POURCENTAGE DU VOLUME JOURNALIER (%)
3	30
3	15
6	0
2	40
3	15
7	0

L'introduction de l'effluent doit être opérée avec régularité sur toute la période d'essai.

Durée de mise en route de l'installation :

La durée de mise en route de l'installation correspond à la durée d'établissement de la biomasse, qui doit être indiquée par le fabricant. Cette durée est représentée par la valeur X mentionnée dans le tableau 1.

Cette valeur X doit être comprise entre 4 et 8 semaines, sauf conditions particulières préconisées par le fabricant.

Si le fabricant constate une défaillance ou une insuffisance de l'installation, celui-ci a la possibilité de modifier l'élément en cause, uniquement pendant la période d'établissement de la biomasse.

Conditions d'alimentation de pointe :

Une alimentation de pointe doit être réalisée une fois par semaine, exclusivement durant les séquences de charge nominale, conformément aux conditions indiquées dans le tableau 3. Cette alimentation ne doit pas être effectuée le jour de la coupure de courant.

En plus du débit journalier, une alimentation de pointe correspondant à un volume de 200 litres d'effluent en entrée doit être réalisée sur une période de 3 minutes, au début de la période où le débit correspond à 40 % du débit journalier.

Tableau 3. – Nombre d'alimentations de pointe

DÉBIT HYDRAULIQUE NOMINAL QN	NOMBRE D'ALIMENTATIONS DE POINTE
$QN \leq 0,6 \text{ m}^3/\text{j}$	1
$0,6 < QN \leq 1,2 \text{ m}^3/\text{j}$	2
$1,2 < QN \leq 1,8 \text{ m}^3/\text{j}$	3
$QN > 1,8 \text{ m}^3/\text{j}$	4

Conditions de coupure de courant ou de panne technique :

Lorsque cela est applicable, un essai de coupure de courant doit simuler une panne d'alimentation électrique ou une panne technique pendant 24 heures. Lors de cette coupure de courant, l'effluent en entrée de la station doit être maintenu au niveau du débit journalier.

Cet essai ne doit pas être effectué le jour utilisé pour le débit de pointe.

Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif électrique optionnel de vidange, l'essai doit être réalisé avec l'équipement.

3. Données à contrôler par l'organisme notifié.

Données à contrôler obligatoirement

Les paramètres suivants doivent être contrôlés sur les effluents :

En entrée de l'installation :

- demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO_5) ;
- matières en suspension (MES) ;
- température de la phase liquide.

En sortie de chaque étape de traitement intermédiaire le cas échéant :

- demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO_5) ;
- matières en suspension (MES) ;
- température de la phase liquide.

En sortie de l'installation :

- demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO_5) ;
- matières en suspension (MES) ;
- température de la phase liquide.

Sur l'ensemble de l'installation :

- température de l'air ambiant ;
- débit hydraulique journalier ;
- énergie consommée par l'installation, en exprimant cette consommation par rapport à une unité de charge éliminée (kWh/kg de DCO éliminée) ;
- puissance installée ;
- production de boues en quantité de MES (y compris les MES de l'effluent) et de matières volatiles en suspension (MVS) en la rapportant à l'ensemble de la charge traitée pendant tout le programme d'essai :
 - hauteur des boues mesurée à l'aide d'un détecteur de voile de boues, dans la fosse septique et/ou les dispositifs de décantation et stockage, à la fin de chaque séquence du programme d'essai ;
 - volume et concentration moyenne des boues en matière brute, dans la fosse septique et/ou les dispositifs de décantation et stockage ;
 - quantité totale de matière sèche produite au cours du programme d'essai (boues stockées et/ou vidangées), y compris les MES rejetées avec l'effluent ;

– destination des boues vidangées de la fosse septique et/ou des dispositifs de décantation/stockage.
Données facultatives à contrôler à la demande du fabricant (notamment en cas de rejet dans des zones particulièrement sensibles)

A la demande du fabricant, les paramètres microbiologiques suivants peuvent également être mesurés sur les effluents, en entrée et en sortie de l'installation (sur échantillons ponctuels) :

- entérocoques ;
- *Escherichia coli* ;
- spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs ;
- bactériophages ARN-F spécifiques.

Méthodes d'analyse

Les paramètres spécifiés doivent être analysés par un laboratoire d'analyses en utilisant les méthodes normalisées spécifiées dans le tableau 4.

Tableau 4. – Méthodes d'analyse

PARAMÈTRE	MÉTHODE
DBO ₅	NF ISO 5815
DCO	NF ISO 6060
MES	NF EN 872
Energie consommée	Compteur électrique
<i>Escherichia coli</i>	NF EN ISO 9308-3
Entérocoques	NF EN ISO 7899-1
Bactériophages ARN-F spécifiques	NF EN ISO 10705-1
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs	NF EN 26461-1

Méthode de quantification de la production de boues

Le niveau de boue atteint dans la fosse septique (mesure amont et aval, si possible) et/ou dans le(s) dispositif(s) de décantation et stockage des boues doit être mesuré à l'aide d'un détecteur de voile de boues à la fin de chaque séquence du programme d'essai et dès qu'une augmentation des MES est constatée en sortie d'une étape de traitement et/ou de l'installation. Cela permet de déterminer l'interface boues/liquide surnageant.

A la fin de la période d'essai, le niveau final de boues atteint dans tous les dispositifs est mesuré, puis l'ensemble de ce volume est homogénéisé par brassage et deux échantillons sont prélevés puis analysés pour connaître leur teneur en MES et MVS.

La concentration moyenne des boues stockées dans chacun des dispositifs est calculée en moyennant les mesures de MES et MVS et en les rapportant au volume de boues stocké avant brassage, ce qui permet d'appréhender la quantité totale de boues.

Si une vidange intermédiaire est nécessaire, la quantité de boues extraite sera déterminée en suivant la même démarche. Cette quantité s'ajoutera à celle mesurée en fin de programme d'essai.

La mesure de la production totale de boues pendant la période d'essai correspond à la somme de :

- la quantité de boues stockée, exprimée en kg de MES et de MVS ;
- la quantité de MES éliminée avec l'effluent traité (exprimée en kg) calculée à partir des concentrations en MES mesurées dans l'effluent en sortie de traitement, multipliées par les volumes moyens rejetés au cours de chaque période du programme d'essai.

4. Caractéristiques des effluents.

L'installation doit être alimentée par des eaux usées domestiques brutes qui doivent être représentatives de la charge organique des eaux usées domestiques françaises. L'utilisation d'appareil de broyage sur l'arrivée des eaux usées est interdite.

Les concentrations des effluents devant être respectées en entrée de l'installation, en sortie d'une étape de traitement intermédiaire, le cas échéant, et en sortie de l'installation sont indiquées dans le tableau 5.

Un dégrillage est acceptable avant utilisation sous réserve qu'il ne modifie pas les caractéristiques des effluents alimentant l'installation décrits dans le tableau 5.

Tableau 5. – Caractéristiques des effluents en entrée de l'installation, en sortie de l'étape de traitement intermédiaire et en sortie de l'installation

Paramètre	ENTRÉE de l'installation		SORTIE DE L'ÉTAPE de traitement intermédiaire		SORTIE de l'installation
	Min.	Max.	Min.	Max.	Max.
DCO (mg.L ⁻¹)	600	1 000	200	600	/
DBO ₅ (mg.L ⁻¹)	300	500	100	350	35
MES (mg. L ⁻¹)	300	700	40	150	30

5. Echantillonnage des effluents.

Le laboratoire effectuera les analyses sur des échantillons prélevés régulièrement sur 24 heures en entrée et sortie de l'installation, ce afin de connaître le rendement épuratoire.

La stratégie d'échantillonnage est basée sur le principe d'un échantillon moyen journalier réalisé proportionnellement au débit écoulé.

L'échantillonnage et l'analyse s'effectueront de la même manière en sortie des étapes de traitement, le cas échéant.

6. Expression des résultats des analyses.

Pour chaque séquence, tous les résultats d'analyse doivent être consignés et indiqués dans le rapport technique de l'organisme notifié, sous forme d'un tableau récapitulatif.

7. Validation de l'essai et exploitation des résultats.

Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par l'article 7 du présent arrêté.

L'organisme notifié doit s'assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du tableau 6.

Tableau 6

PARAMÈTRE	CONCENTRATION MAXIMALE
DBO ₅	50 mg/l
MES	85 mg/l

ANNEXE 3

PROCÉDURE D'ÉVALUATION SIMPLIFIÉE

1. Validation des résultats d'essais fournis.

Les performances épuratoires de l'installation sont établies sur la base du rapport d'essai obtenu lors d'essais de type normatif ou rapports d'essais réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat signataire de l'accord sur l'EEE ou en Turquie.

Pour que la demande d'agrément soit prise en compte, le nombre de résultats d'essai doit être supérieur ou égal à 16 mesures et la moyenne des concentrations d'entrée en DBO₅ sur au moins 16 mesures devra être comprise entre 300 et 500 mg/l.

Pour chacun des deux paramètres MES et DBO₅, les résultats d'essai obtenus et portant sur une installation doivent comprendre :

- la charge hydraulique et organique d'entrée ;
- la concentration en entrée ;
- la concentration en sortie ;

- les débits hydrauliques.

2. Exploitation des résultats.

Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par l'article 7 du présent arrêté.

L'organisme notifié doit s'assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du tableau 7.

Tableau 7

PARAMÈTRE	CONCENTRATION MAXIMALE
DBO ₅	50 mg/l
MES	85 mg/l

A N N E X E 4

ÉLÉMENTS MINIMAUX À INTÉGRER DANS LE RAPPORT TECHNIQUE

Le rapport technique de l'organisme notifié doit être rédigé en français et contenir au minimum les informations spécifiées ci-après :

- l'analyse critique des documents fournis par le pétitionnaire, en termes de mise en œuvre, de fonctionnement, de fiabilité du matériel et de résultats ;
- la durée de mise en route de l'installation (valeur X) et sa justification le cas échéant ;
- le bilan des investigations comprenant :
 - la description détaillée de l'installation soumise à essai, y compris des renseignements concernant la charge nominale journalière, le débit hydraulique nominal journalier et les caractéristiques de l'immeuble à desservir (nombre de pièces principales) ;
 - les conditions de mise en œuvre de l'installation lors de l'essai ;
 - la vérification de la conformité du dimensionnement de l'installation et de ses composants par rapport aux spécifications fournies par le fabricant ;
 - une estimation du niveau sonore ;
- les résultats obtenus durant l'essai, toutes les valeurs en entrée, en sortie des étapes de traitement et sortie de l'installation concernant des concentrations, charges et rendements obtenus ainsi que les valeurs moyennes, les écarts types des concentrations et des rendements pour la charge nominale et les charges non nominales présentées sous forme de tableau récapitulatif comportant la date et les résultats des analyses de l'échantillon moyen sur 24 heures ;
- la description des opérations de maintenance effectuées et de réparation effectuées au cours de la période d'essai, y compris l'indication détaillée de la production de boues et les fréquences d'élimination de celles-ci au regard des volumes des ouvrages de stockage et de la concentration moyenne mesurée à partir de deux prélèvements réalisés après homogénéisation. La production de boues sera également rapportée à la masse de DCO traitée au cours de la période d'essai. Si une extraction intermédiaire a dû être pratiquée pendant les essais, les concentrations et volumes extraits seront mesurés et ajoutés aux quantités restant dans les dispositifs en fin d'essai ;
- l'estimation de l'énergie électrique consommée durant la période d'essai rapportée à la masse de DCO traitée quotidiennement pour chaque séance du programme ;
- les descriptions de tout problème, physique ou environnemental survenu au cours de la période d'essai ; les écarts par rapport aux instructions d'entretien des fabricants doivent être consignés dans cette rubrique ;
- des informations précisant tout endommagement physique de l'installation survenu au cours de la période d'essai, par exemple colmatage, départ de boues, corrosion, etc. ;
- une information sur les écarts éventuels par rapport au mode opératoire d'essai ;
- une analyse des coûts de l'installation sur quinze ans (investissement, entretien, exploitation) à partir des données fournies par le fabricant ;
- un tableau ou grille associant de façon explicite les dimensions des ouvrages (volumes, surface, puissance, performances...) en fonction de la charge nominale à traiter pour l'ensemble des éléments constitutifs d'un type de fabrication.

ANNEXE 5

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
DE DEMANDE D'AGRÈMENT DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT

CONTENU DU DOSSIER	PROCÉDURE D'ÉVALUATION sur plate-forme	PROCÉDURE D'ÉVALUATION simplifiée
L'identité du demandeur et la dénomination commerciale réservée à l'objet de la demande.	X	X
Les réglementations et normes auxquelles l'installation ou ces dispositifs sont conformes, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas échéant, dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de l'accord sur l'EEE ou en Turquie, la procédure d'évaluation ainsi que toute autre information que le demandeur juge utile à l'instruction de sa demande, afin de tenir compte des contrôles déjà effectués et des approbations déjà délivrées dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de l'accord sur l'EEE ou en Turquie.		X
Le rapport d'essai du marquage CE, le cas échéant, s'il a été obtenu, précisant notamment les modalités de réalisation des essais et tous les résultats obtenus en entrée et sortie du dispositif de traitement.	X	X
Les spécifications relatives à la conception de l'installation et aux procédés ainsi qu'un jeu complet de schémas et de justifications du dimensionnement. Les informations complètes relatives au transport, à l'installation, à l'exploitation et aux spécifications de maintenance de l'installation doivent également être fournies.	X	X
La règle d'extrapolation aux installations de capacités supérieures ou inférieures à celles de l'installation de base et ses justifications.	X	X
Les informations relatives à la sécurité mécanique, électrique et structurelle de l'installation à soumettre à l'essai.	X	X
La description du processus de traçabilité des dispositifs et des composants de l'installation.	X	X
Les documents destinés à l'utilisateur rédigés en français, notamment le guide d'utilisation prévu à l'article 16 du présent arrêté.	X	X

Les documents destinés à l'utilisateur doivent comporter les pièces suivantes :

- une description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de pose (fondations, remblayage, branchements électriques éventuels, ventilation et/ou évacuation des gaz ou odeurs, accessibilité des regards d'entretien et armoire de commande/contrôle, etc.) et de fonctionnement ;
- les règles du dimensionnement des différents éléments de l'installation en fonction des caractéristiques de l'habitation et/ou du nombre d'utilisateurs desservis ;
- les instructions de pose et de raccordement sous forme d'un guide de mise en œuvre de l'installation qui a pour objectif une mise en place adéquate de l'installation et/ou de ses dispositifs (description des contraintes d'installation liées à la topographie et à la nature du terrain ainsi qu'aux modes d'alimentation des eaux usées et d'évacuation des effluents et des gaz ou odeurs émis) ;
- la référence aux normes utilisées dans la construction pour les matériaux ;
- les réglages au démarrage, à intervalles réguliers et lors d'une utilisation par intermittence ;
- les prescriptions d'entretien, de renouvellement du matériel et/ou des matériaux, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence et les procédures à suivre en cas de dysfonctionnement ; dans le cas d'une évacuation par infiltration dans le sol, les précautions à prendre pour éviter son colmatage doivent être précisées ;
- les performances garanties ;
- le niveau sonore ;
- les dispositifs de contrôle et de surveillance ;
- le cas échéant, les garanties sur les dispositifs et les équipements électromécaniques selon qu'il est souscrit ou non un contrat d'entretien en précisant son coût et la fréquence des visites ainsi que les modalités des contrats d'assurance souscrits, le cas échéant, sur le non-respect des performances ;
- le cas échéant, les modèles des contrats d'entretien et d'assurance ;
- un protocole de maintenance le plus précis possible avec indication des pièces d'usure et des durées au bout desquelles elles doivent être remplacées avant de nuire à la fiabilité des performances du dispositif

et/ou de l'installation ainsi que leur disponibilité (délai de fourniture et/ou remplacement, service après-vente le cas échéant) ; les précautions nécessaires afin de ne pas altérer ou détruire des éléments de l'installation devront aussi être précisées ainsi que la destination des pièces usagées afin de réduire autant que possible les nuisances à l'environnement ;

- le cas échéant, la consommation électrique journalière (puissance installée et temps de fonctionnement quotidien du ou des équipements électromécaniques) et la puissance de niveau sonore émise avec un élément de comparaison par rapport à des équipements ménagers usuels ;
- le carnet d'entretien ou guide d'exploitation par le fabricant sur lequel l'acquéreur pourra consigner toute remarque concernant le fonctionnement de l'installation et les vidanges (indication sur la production et la vidange des boues au regard des capacités de stockage et des concentrations qu'elles peuvent raisonnablement atteindre ; la façon de procéder à la vidange sans nuire aux performances devra également être renseignée ainsi que la destination et le devenir des boues). Si l'installation comporte un dégrilleur, le fabricant doit également préciser la façon de le nettoyer sans nuire au fonctionnement et sans mettre en danger la personne qui réalise cette opération ;
- des informations sur la manière d'accéder et de procéder à un prélèvement d'échantillon représentatif de l'effluent traité en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement de l'installation ;
- un rappel précisant que l'installation est destinée à traiter des effluents à usage domestique et une liste des principaux produits susceptibles d'affecter les performances épuratoires de l'installation ;
- une analyse du cycle de vie au regard du développement durable (consommation énergétique, possibilité de recyclage des éléments de l'installation en fin de vie, production des boues) et le coût approximatif de l'installation sur quinze ans (investissement, entretien, exploitation).

LE CHOIX DE LA FILIÈRE D'ASSAINISSEMENT

Conformément à l'arrêté du 6 mai 1996, l'assainissement non collectif est composé :

- ◆ d'un dispositif de prétraitement,
- ◆ des dispositifs de traitement assurant :
 - soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol,
 - soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel.

Le prétraitement

En règle générale, le dispositif assurant le prétraitement est une **fosse toutes eaux, le cas échéant une fosse septique** (fiche n° 1).

Dans certains cas, ce prétraitement peut être assuré par une installation d'épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées.

Le traitement

Les dispositifs assurant l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol sont, en priorité, les tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (fiche n° 2) ou **épandage souterrain**.

Si le sol est sableux ou si la réalisation des tranchées est difficile, les tranchées sont remplacées par un lit d'épandage à faible profondeur. Si la perméabilité est insuffisante, le sol en place peut être remplacé par un **lit filtrant vertical non drainé** ou un **tertre d'infiltration** si la nappe phréatique est proche (fiches n° 3 et n° 4).



Les dispositifs assurant l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel sont soit le **lit filtrant drainé à flux vertical**, soit le **lit filtrant drainé à flux horizontal** (fiches n° 5 et n° 6).

Les deux derniers dispositifs sont à mettre en œuvre dans le cas où le terrain en place ne peut assurer l'infiltration des effluents.

Le cumul de certaines contraintes à savoir :

- ◆ inaptitude du sol à l'épandage,
- ◆ hydromorphie du sol (remontée de nappe),
- ◆ exigüité ou difficultés d'aménagement de la parcelle,

exclut la mise en œuvre des filières d'assainissement non collectif citées ci-dessus.

L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs, est subordonnée à une dérogation du Préfet.

L'évacuation des eaux

Elle se fait par infiltration dans le cas de l'épandage souterrain en sol naturel ou du lit filtrant vertical non drainé.

Lorsque les sols ne permettent pas une infiltration naturelle, il faut rejeter les eaux traitées dans un exutoire qui peut être soit :

- ◆ un réseau d'eaux pluviales,
- ◆ un fossé,
- ◆ un puits d'infiltration.

Tout rejet doit faire l'objet d'une autorisation.



L'assainissement :

une réglementation

L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général (**Article 1 de la Loi sur l'Eau du 03.01.1992**).

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité du milieu naturel, en particulier celle de l'eau, grâce à une épuration avant rejet.

La loi sur l'Eau distingue deux grands modes d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

L'assainissement collectif est le mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration, lui aussi public.

L'assainissement non collectif (quelquefois appelé autonome ou individuel) désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques des logements non raccordés à un réseau public d'assainissement. L'épuration est réalisée à la parcelle, selon des techniques qui dépendent principalement de la nature du sol et de la surface disponible.



Y-A-T-IL UN ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE ?

Depuis la Loi sur l'Eau du 03.01.1992, les communes doivent, après enquête publique, délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif.

Ce zonage est réalisé dans les règles de l'art, avec l'aide de la carte d'aptitude des sols. Il permet d'orienter le choix de la filière d'assainissement à mettre en place sur la parcelle.

Toutefois, cette carte n'a pas le degré de précision permettant de déterminer l'aptitude du sol pour chaque parcelle.

Bien souvent, les qualités réelles du sol sont estimées par des investigations complémentaires (sondage à la tarière, test de perméabilité le cas échéant...).


Si le zonage n'a pas été réalisé, une étude préalable de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif pour déterminer la filière de traitement est indispensable.

Il est obligatoire de contacter la Mairie ou le service chargé de l'assainissement pour la constitution et l'instruction du dossier.



Comment définir le mode d'assainissement de votre habitation ?

La démarche

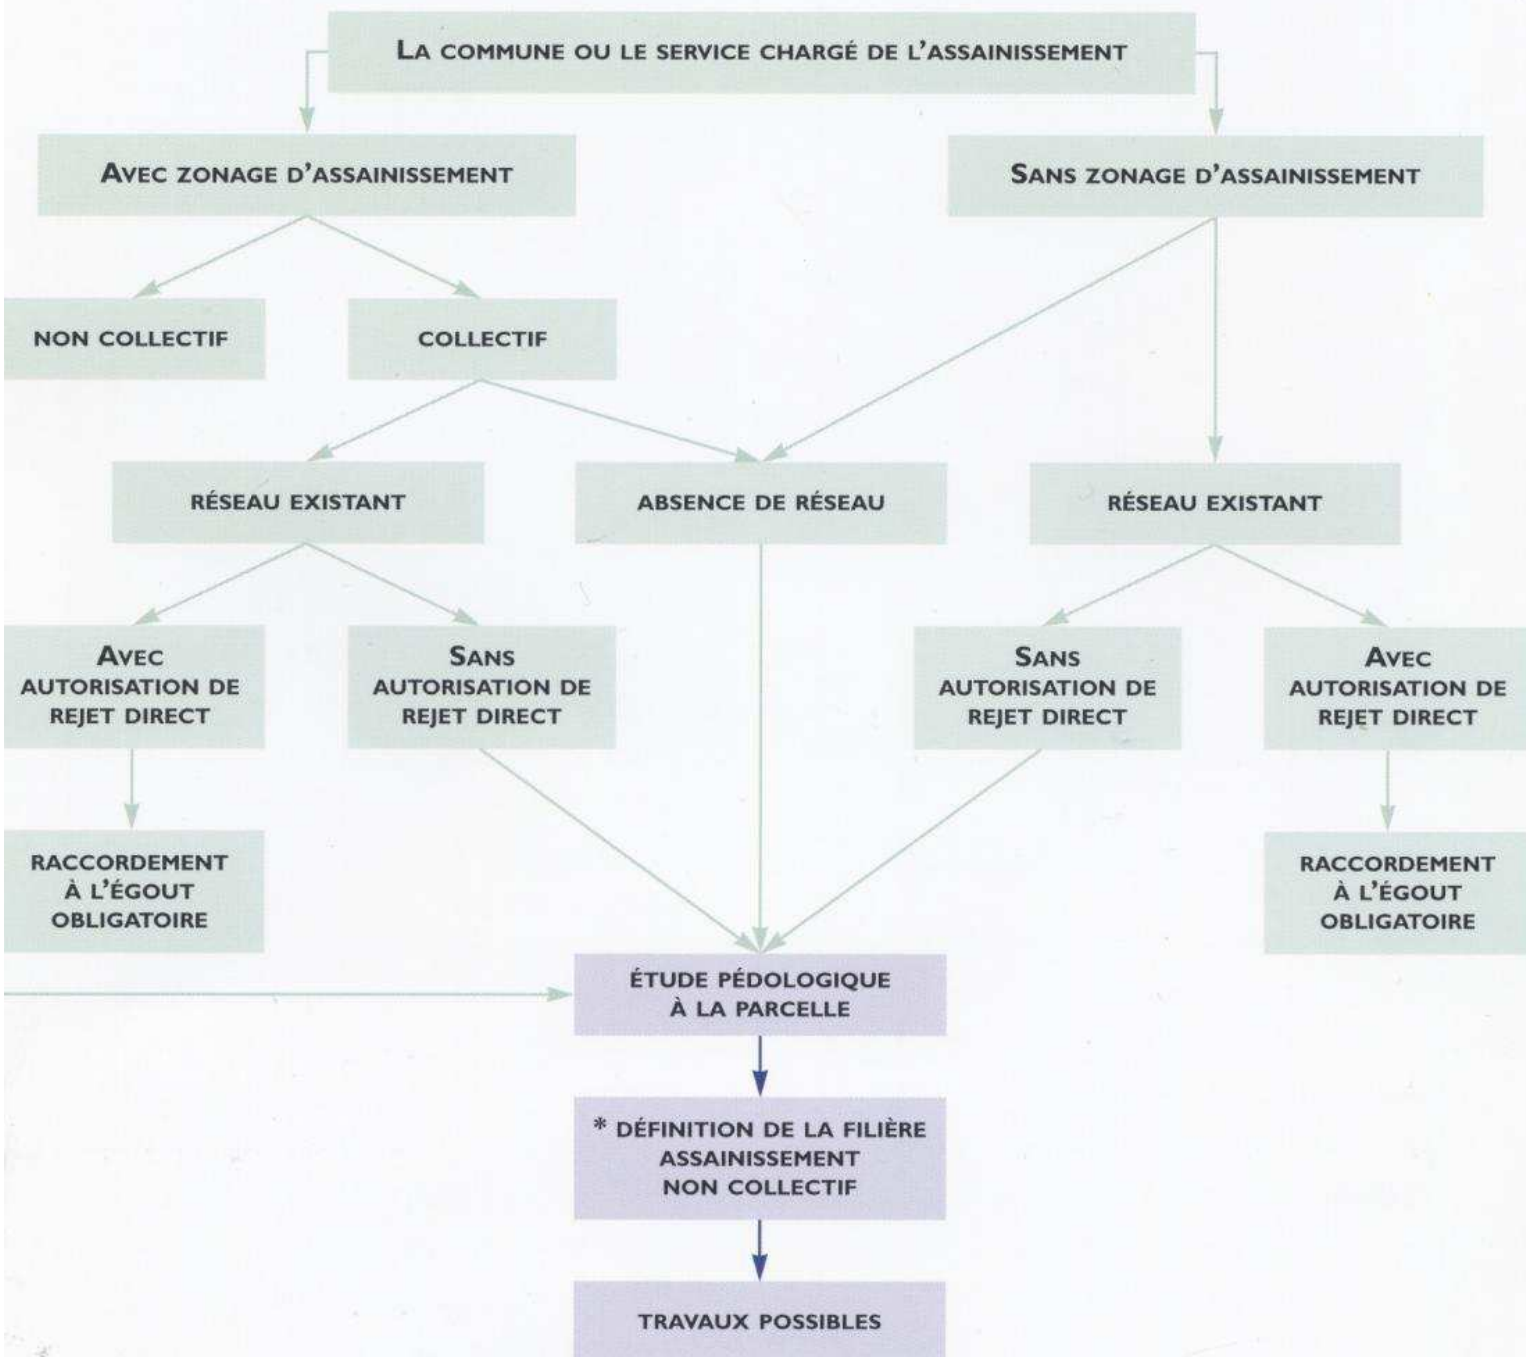

* La filière peut être indiquée lors de la délivrance du permis de construire.



Ce document a été réalisé par le groupe de travail
"Assainissement des communes rurales"
animé par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie
dont la rédaction a été assurée par :

Claude AUDEGOND (D.D.A.S.S. du Pas de Calais)

Paul COJOCARU (D.D.A.F. du Pas de Calais)

Ludovic LEMAIRE (Agence de l'Eau Artois-Picardie)

Danièle LOQUET (Conseil Général du Nord)

Hervé NAULIN (Espace Naturel Régional Nord - Pas de Calais)


Pierre NICOLLE (D.D.E. du Pas de Calais)

Alain SIX (Agence de l'Eau Artois-Picardie)

Alain STEUX (D.D.A.F. du Pas de Calais)



FOSSE TOUTES EAUX

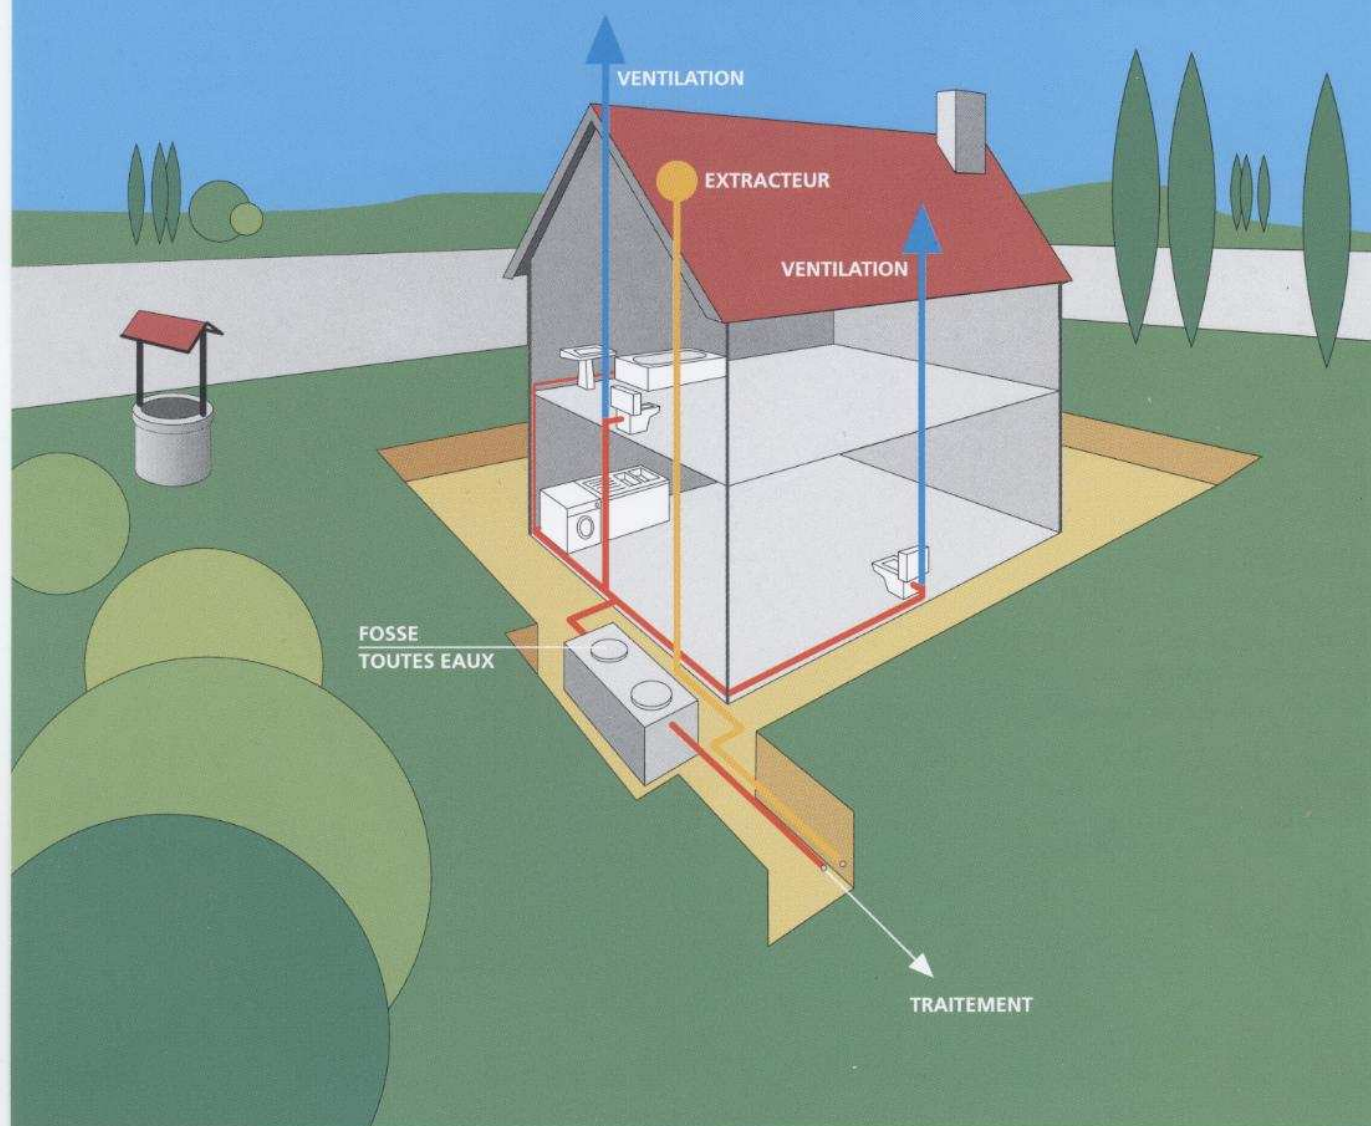

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants.

Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques.

La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents bruts de leurs matières solides afin de protéger l'épandage contre un risque de colmatage.

Elle doit également liquéfier ces matières retenues par décantation et flottation.

La hauteur d'eau ne doit pas être inférieure à 1 m.

La fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent être évacués par une ventilation efficace.

L'évacuation de ces gaz est assurée par un extracteur placé au-dessus des locaux habités.

Le diamètre de la canalisation d'extraction sera d'au moins 10 cm.

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

A défaut de justifications fournies par le constructeur de la fosse toutes eaux, la vidange des boues et des matières flottantes doit être assurée au moins tous les 4 ans.

DIMENSIONNEMENT :

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera de 3 000 l pour les logements comprenant jusqu'à 5 pièces principales.

Il sera augmenté de 1 000 l par pièce supplémentaire.

FOSSE TOUTES EAUX



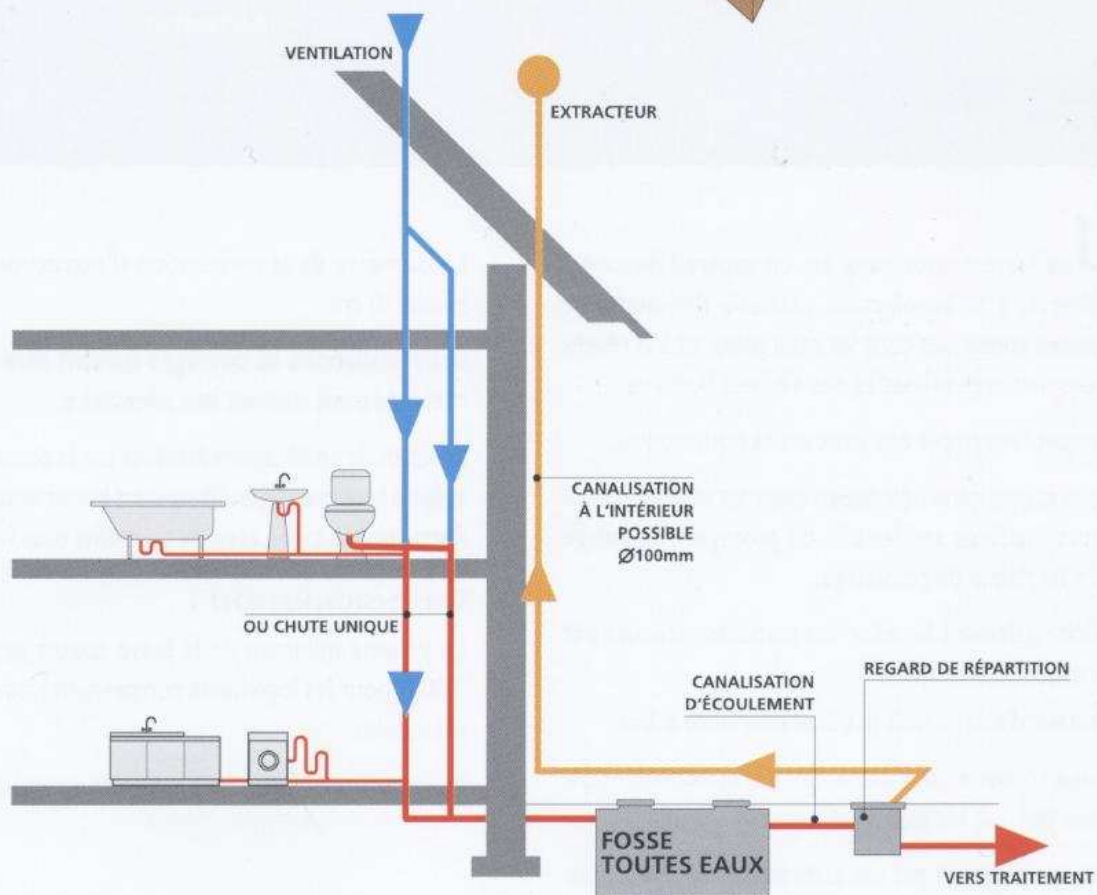


SCHÉMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

ÉPANDAGE SOUTERRAIN

ÉPANDAGE EN SOL NATUREL

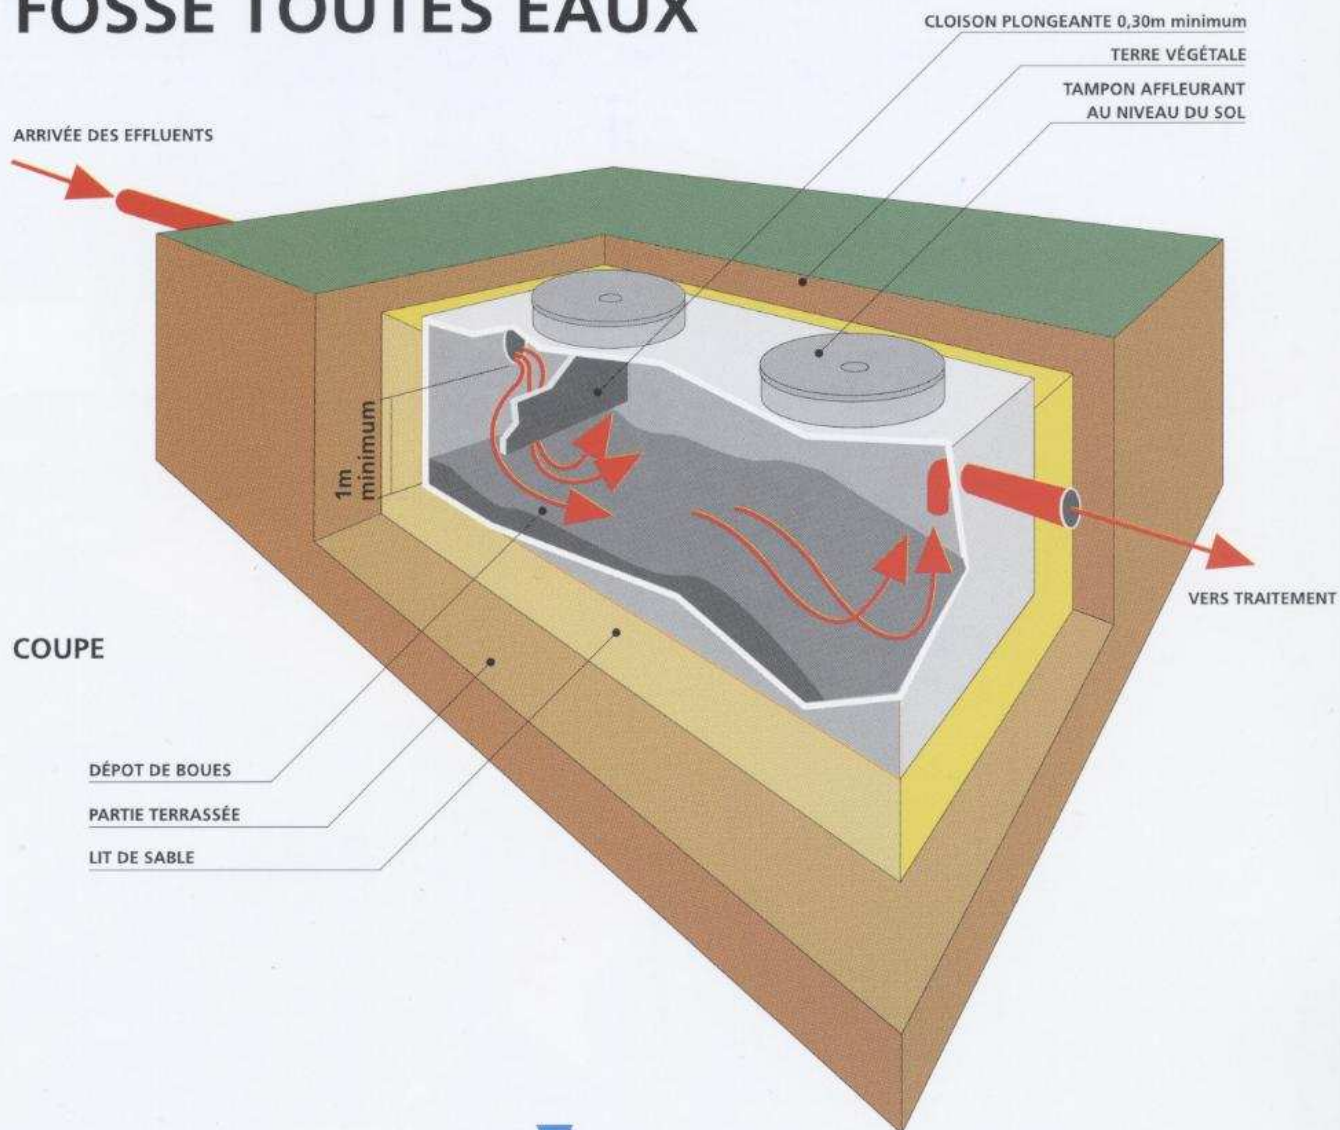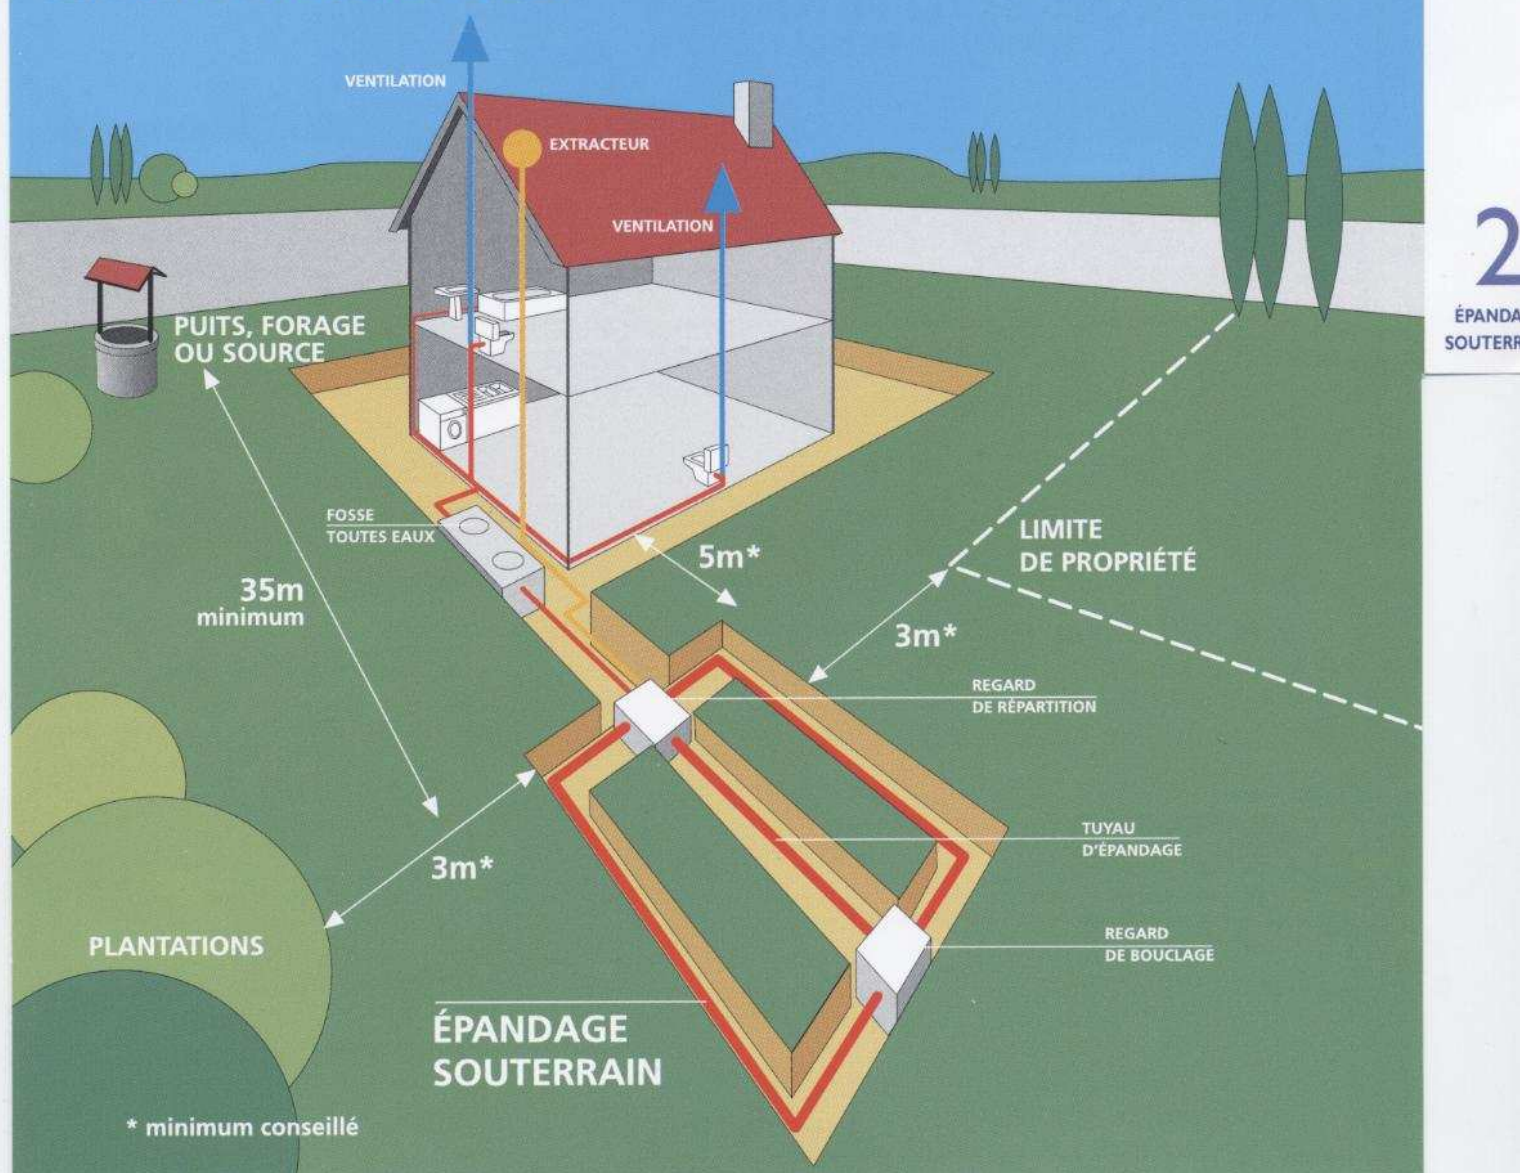

2

ÉPANDA
SOUTERR

Les tranchées d'épandage reçoivent les effluents de la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

L'épandage souterrain doit être réalisé par l'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement dans un ensemble de tranchées.

Il doit être placé aussi près de la surface du sol que le permet sa protection.

- ◆ Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 mm. Ils doivent être constitués d'éléments rigides en matériaux résistants munis d'orifices dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5 mm.
- ◆ La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30 m.

- ◆ La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux est de 0,50 m minimum.
- ◆ Le fond des tranchées est garni d'une couche de graviers lavés.
- ◆ La distance d'axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50 m.
- ◆ Un feutre imputrescible doit être disposé au-dessus de la couche de graviers.
- ◆ Une couche de terre végétale.

L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet.


Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans le réseau de distribution.

DIMENSIONNEMENT :

La surface d'épandage (fond des tranchées) est fonction de la taille de l'habitation et de la perméabilité du sol. Elle est définie par l'étude pédologique à la parcelle.

ÉPANDAGE SOUTERRAIN

ÉPANDAGE EN SOL NATUREL

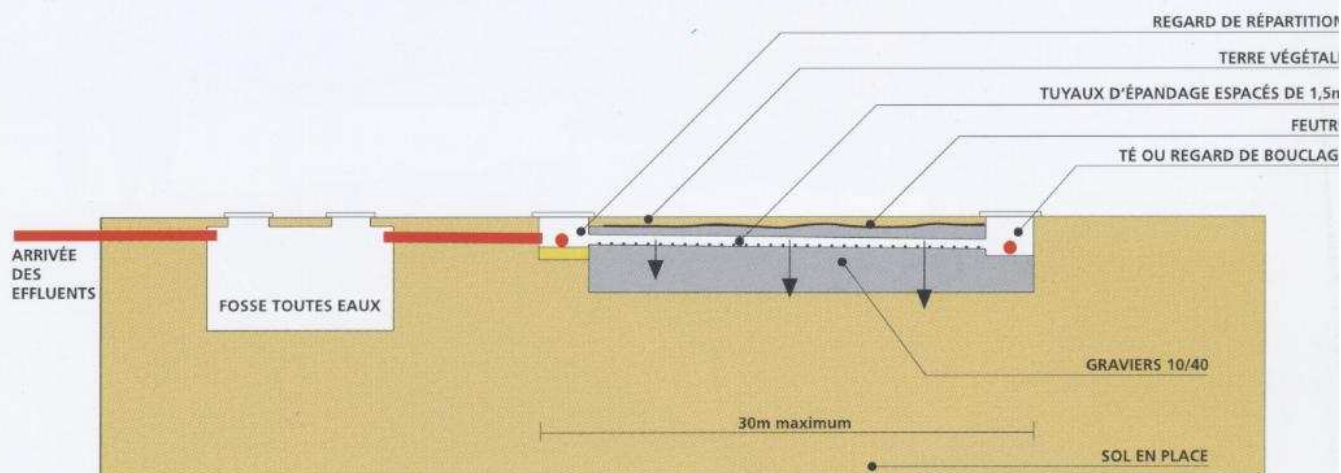


COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT




CANALISATIONS RIGIDES $\varnothing 100\text{mm}$
AVEC OUVERTURES $\varnothing 10\text{mm}$ OU FENTES DE 5mm minimum
ESPACÉES TOUS LES 10 À 15cm

TUYAU D'ÉPANDAGE

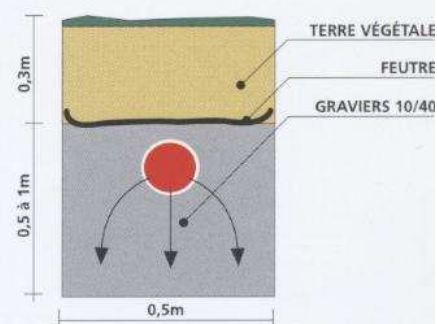


COUPE D'UNE TRANCHÉE

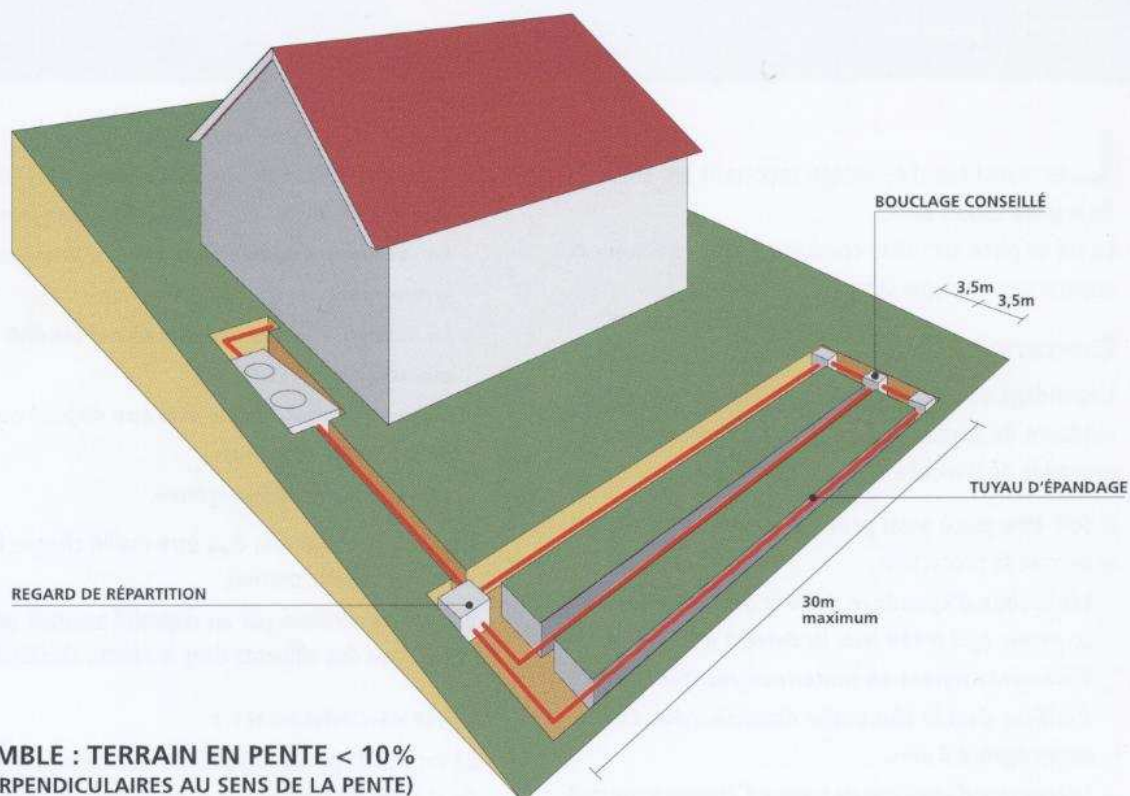

VUE D'ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHÉES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINÉ

ÉPANDAGE EN SOL RECONSTITUÉ

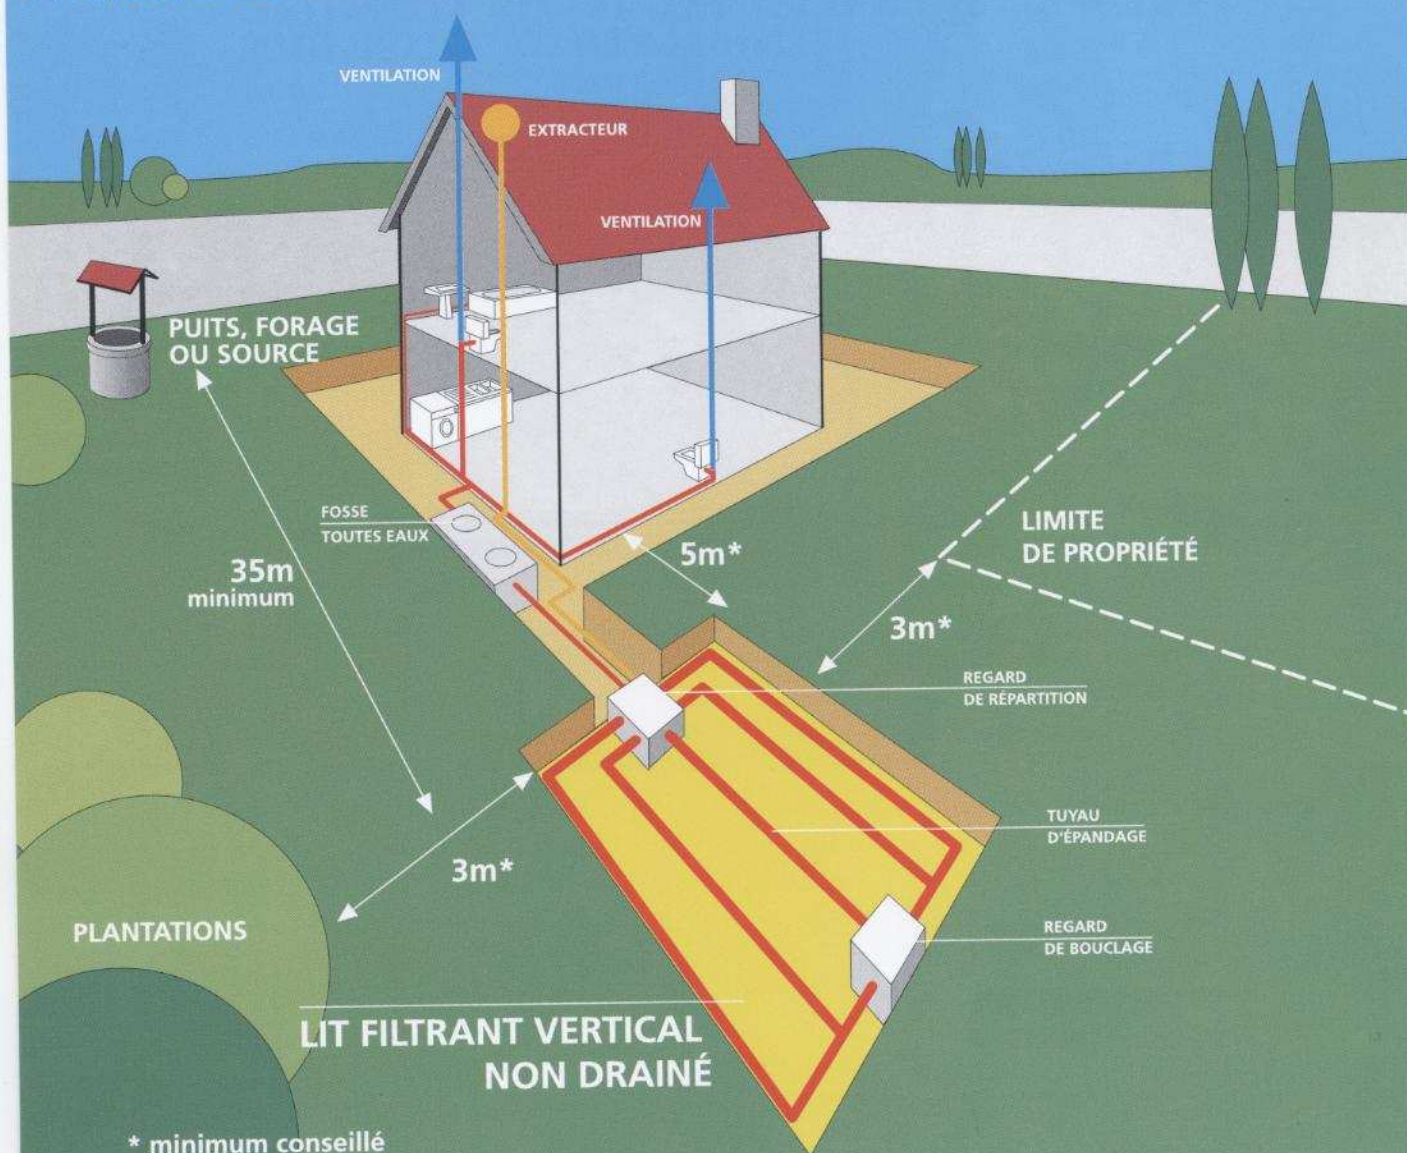

Dans le cas où le sol présente une perméabilité insuffisante ou à l'inverse, si le sol est trop perméable (craie), un matériau plus adapté (sable siliceux lavé) doit être substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70 m.

La répartition de l'effluent est assurée par des tuyaux munis d'orifices, établis en tranchées dans une couche de graviers.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une excavation à fond plat de forme généralement proche d'un carré et d'une profondeur de 1 m minimum sous le niveau

de la canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés de bas en haut :


- ◆ un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air,
- ◆ une couche de sable lavé de 0,70 m minimum d'épaisseur,
- ◆ une couche de graviers de 0,20 à 0,30 m d'épaisseur dans laquelle sont noyées les canalisations de distribution qui assurent la répartition sur le lit,
- ◆ un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air qui recouvre l'ensemble,
- ◆ une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,20 m.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du lit filtrant vertical non drainé doit être au moins égale à 5 m² par pièce principale (minimum : 20 m²).

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINÉ

ÉPANDAGE EN SOL RECONSTITUÉ

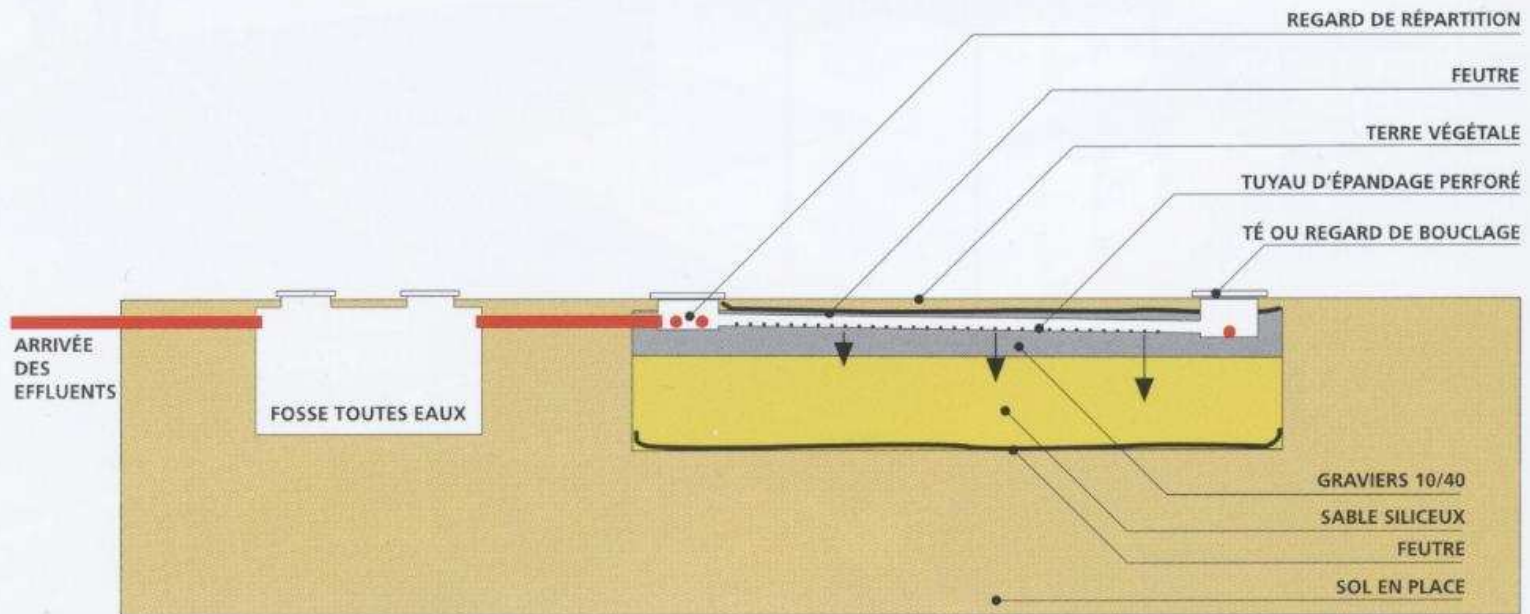


COUPE LONGITUDINALE




CANALISATIONS RIGIDES Ø100mm
AVEC OUVERTURES Ø 10mm OU FENTES DE 5mm minimum
ESPACÉES TOUS LES 10 À 15cm

TUYAU D'ÉPANDAGE

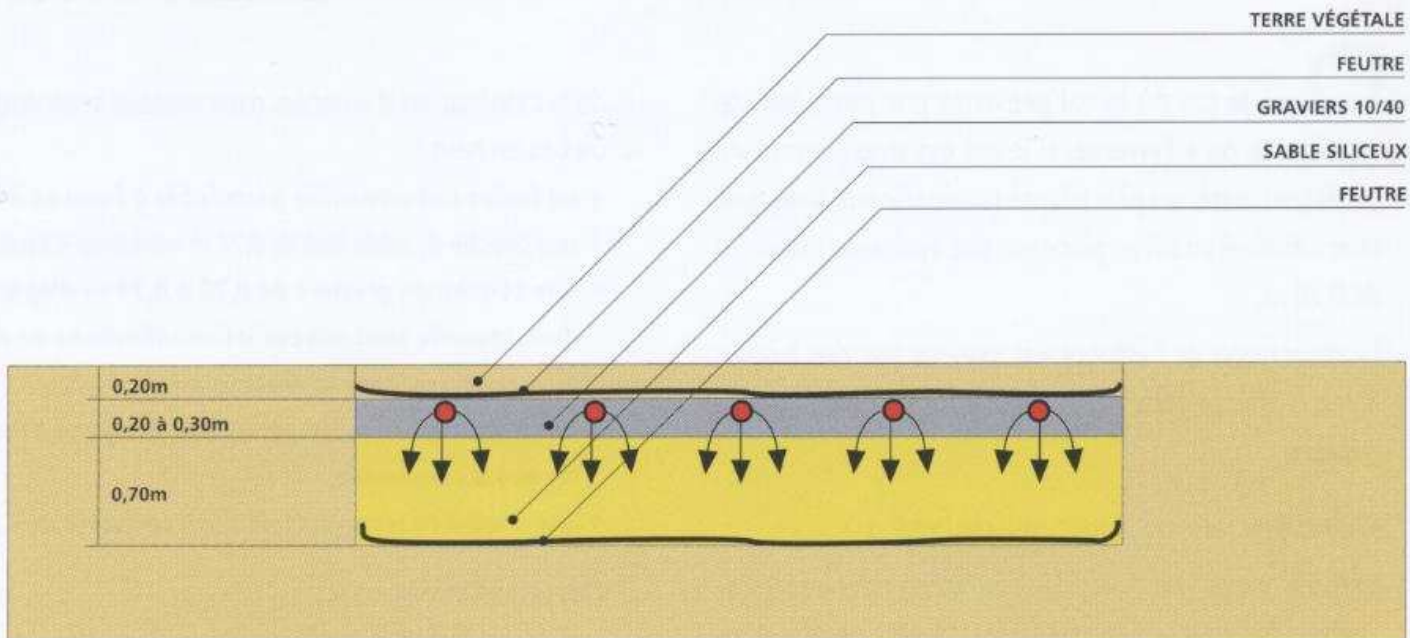

COUPE TRANSVERSALE

TERTRE D'INFILTRATION

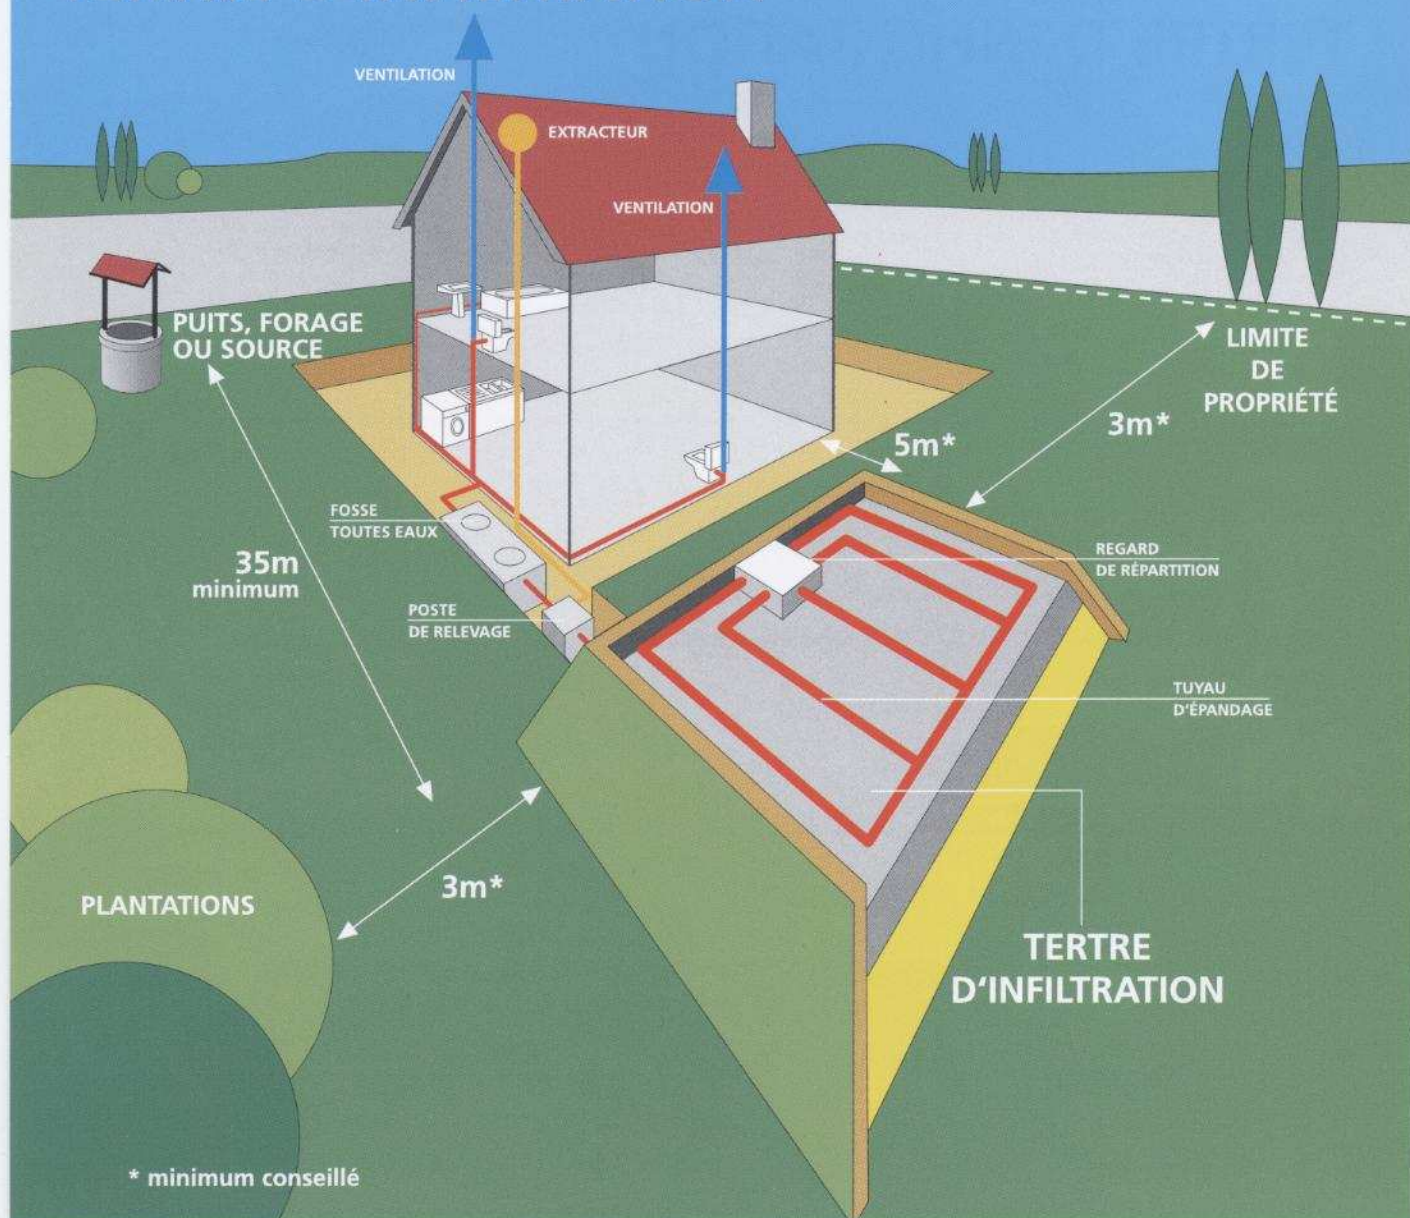

* minimum conseillé

Ce dispositif exceptionnel est à prévoir lorsque le sol est inapte à un épandage naturel, qu'il n'existe pas d'exutoire pouvant recevoir l'effluent traité et/ou que la présence d'une nappe phréatique proche a été constatée.

Le tertre d'infiltration reçoit les effluents issus de la fosse toutes eaux.

Il utilise un matériau d'apport granulaire comme système épurateur et le sol en place comme moyen dispersant.

Il peut être en partie enterré ou totalement hors sol et nécessite, le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de construction à rez de chaussée surélevé, permettant l'écoulement gravitaire des effluents, la mise en place du poste de relevage pourra être évitée.


CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un massif sableux sous le niveau de la canalisation d'amenée. Le tertre est constitué de bas en haut :


- ◆ d'une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d'épaisseur,
- ◆ d'une couche de graviers de 0,20 à 0,30 m d'épaisseur dans laquelle sont noyées les canalisations de distribution qui assurent la répartition sur le tertre,
- ◆ d'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air qui recouvre l'ensemble,
- ◆ d'une couche de terre végétale,
- ◆ d'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air.

DIMENSIONNEMENT :


La surface du tertre d'infiltration doit être au moins égale, à son sommet, à 5 m² par pièce principale (minimum : 20 m²).

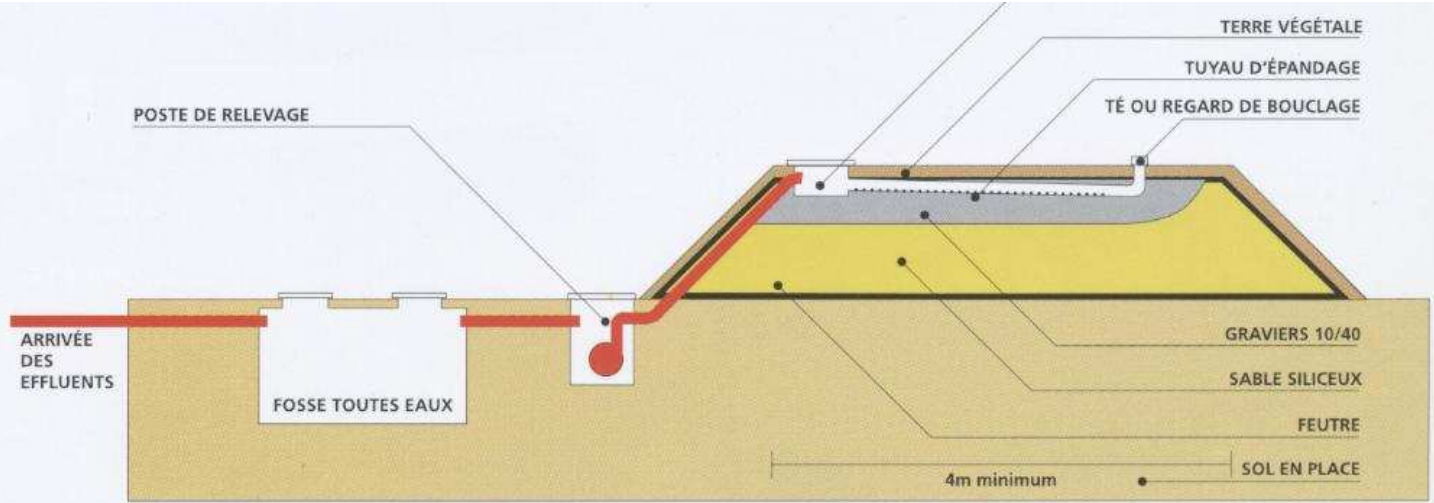

COUPE LONGITUDINALE : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE

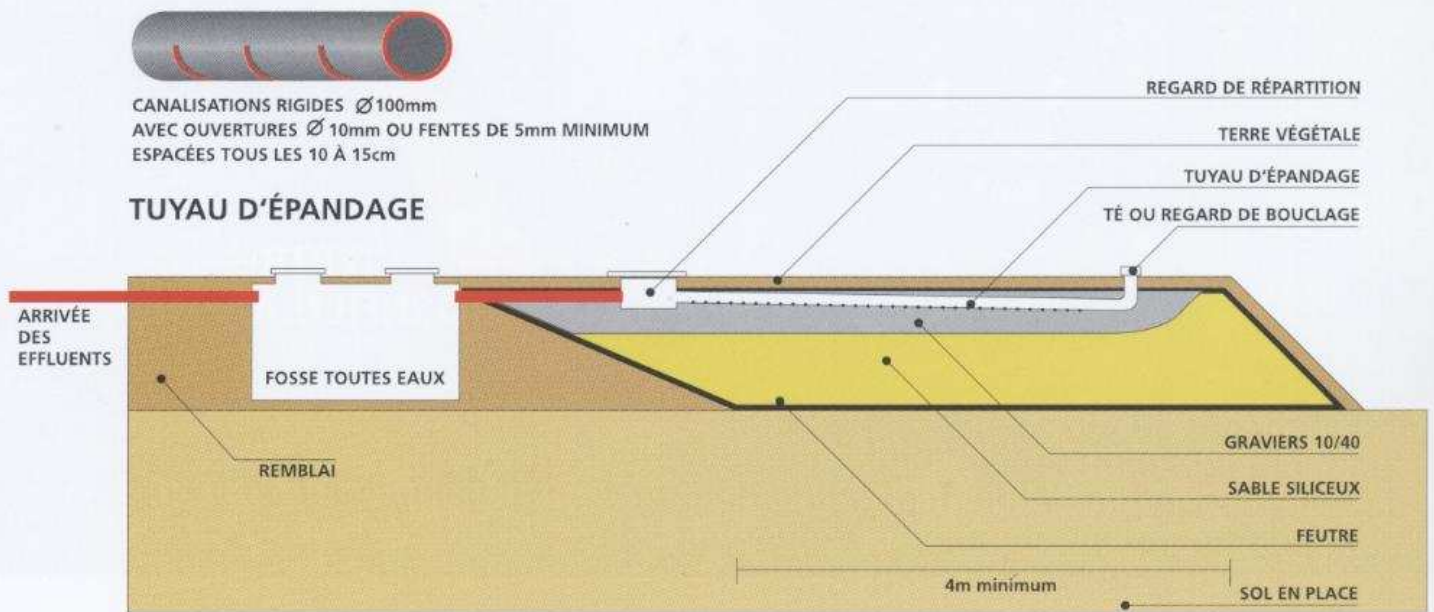


COUPE LONGITUDINALE : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE

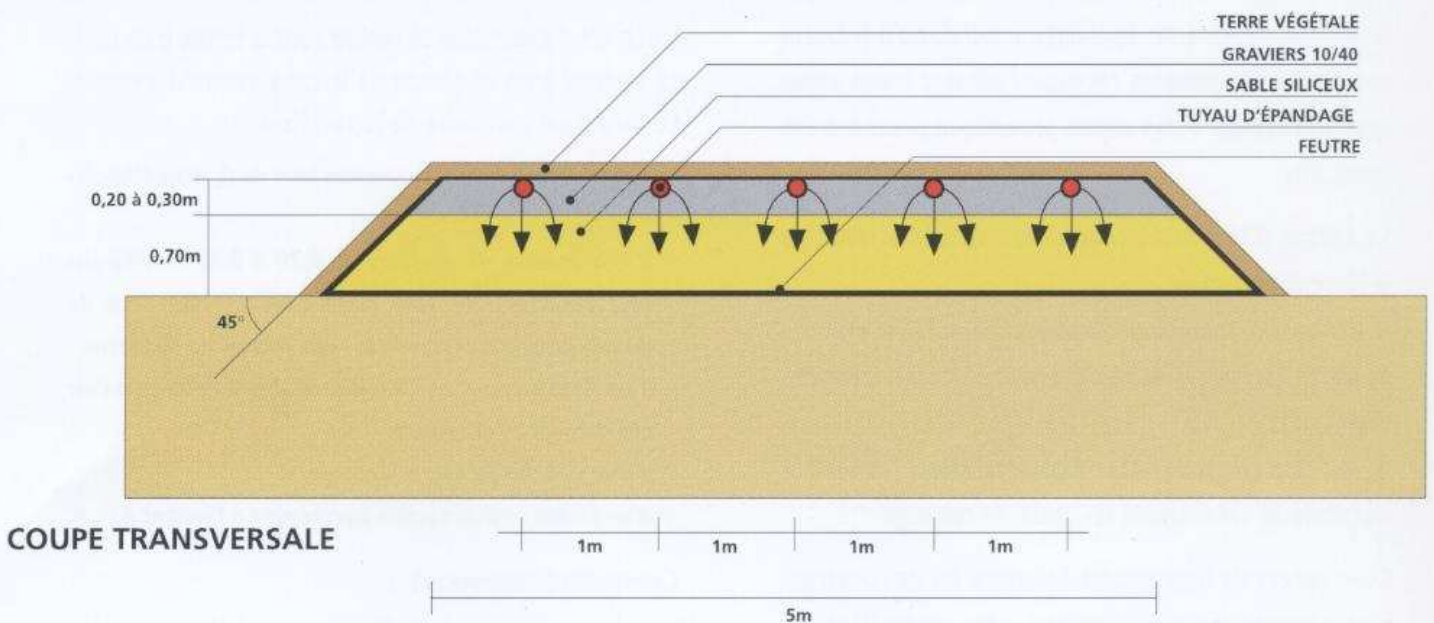

COUPE TRANSVERSALE

LIT FILTRANT DRAINÉ À FLUX VERTICAL

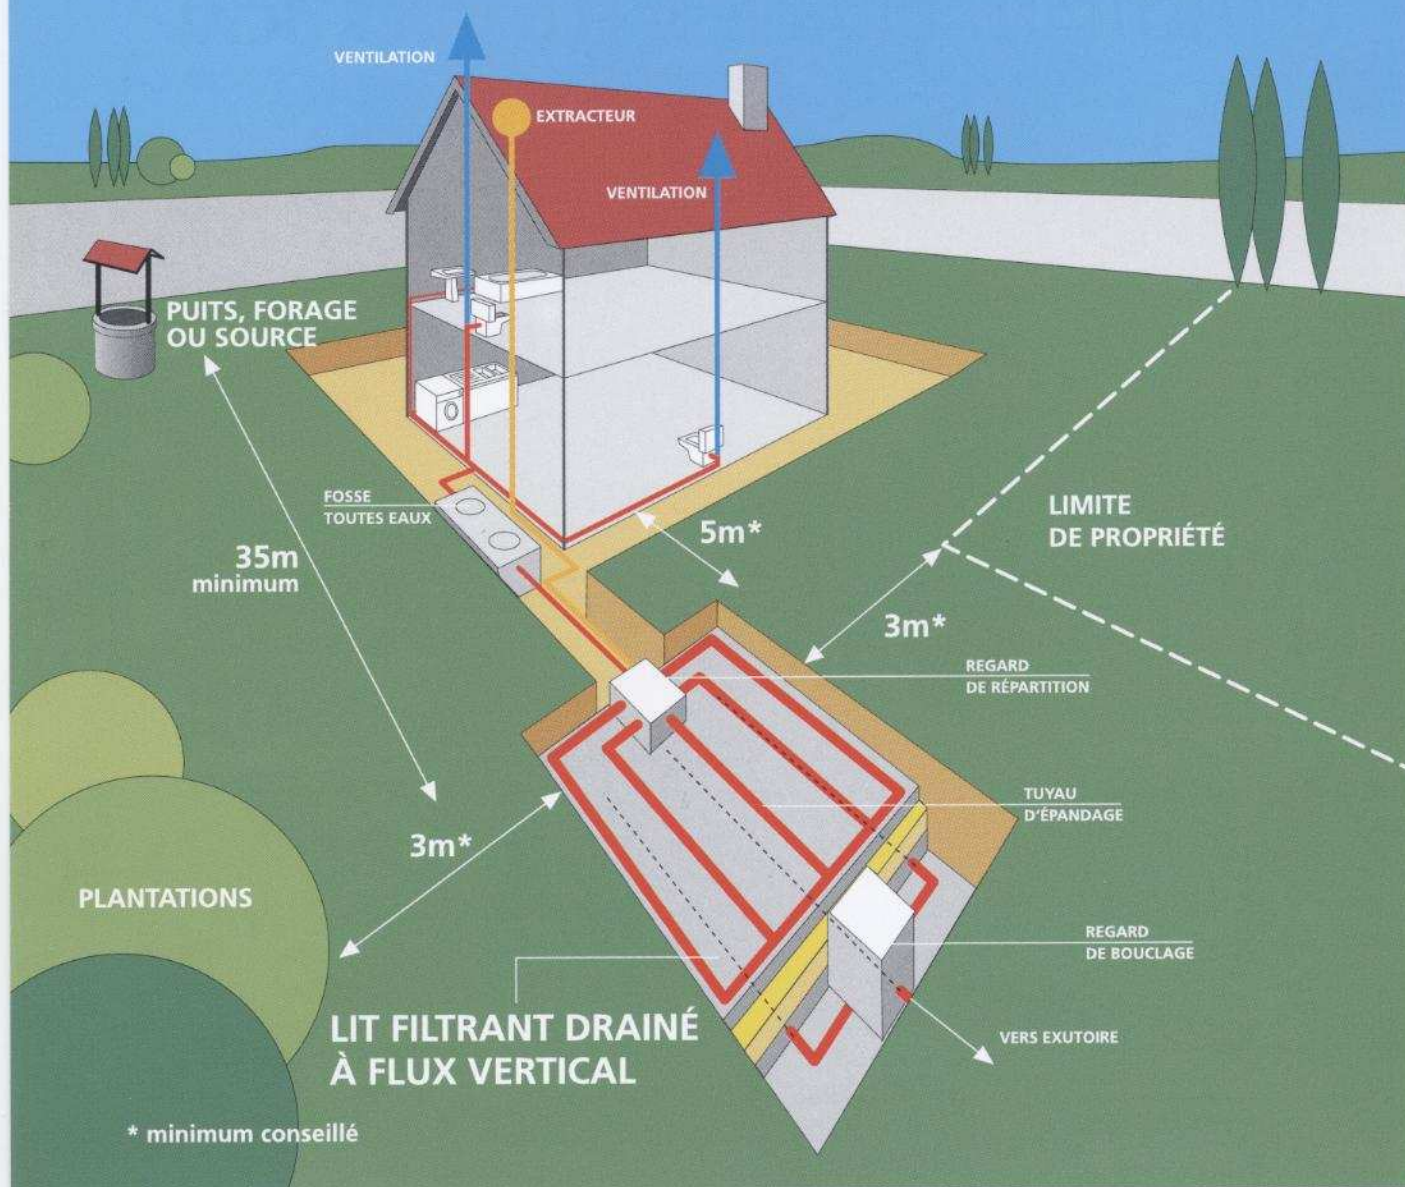

* minimum conseillé

Ce dispositif est à prévoir lorsque le sol est inapte à un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire pouvant recevoir l'effluent traité.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Le lit filtrant drainé à flux vertical se réalise dans une excavation à fond plat de forme généralement proche d'un carré et d'une profondeur de 1,00 m sous le niveau de la canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés de bas en haut :


- ◆ un film imperméable,
- ◆ une couche de graviers d'environ 0,10 m d'épaisseur au sein de laquelle des canalisations drainent les effluents traités vers l'exutoire,

- ◆ un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air,
- ◆ une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d'épaisseur,
- ◆ une couche de graviers de 0,20 à 0,30 m d'épaisseur dans laquelle sont noyées les canalisations de distribution qui assurent la répartition sur le lit filtrant,
- ◆ un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air,
- ◆ une couche de terre végétale.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du lit filtrant drainé à flux vertical doit être au moins égale à 5 m² par pièce principale (minimum : 20 m²).

LIT FILTRANT DRAINÉ À FLUX VERTICAL

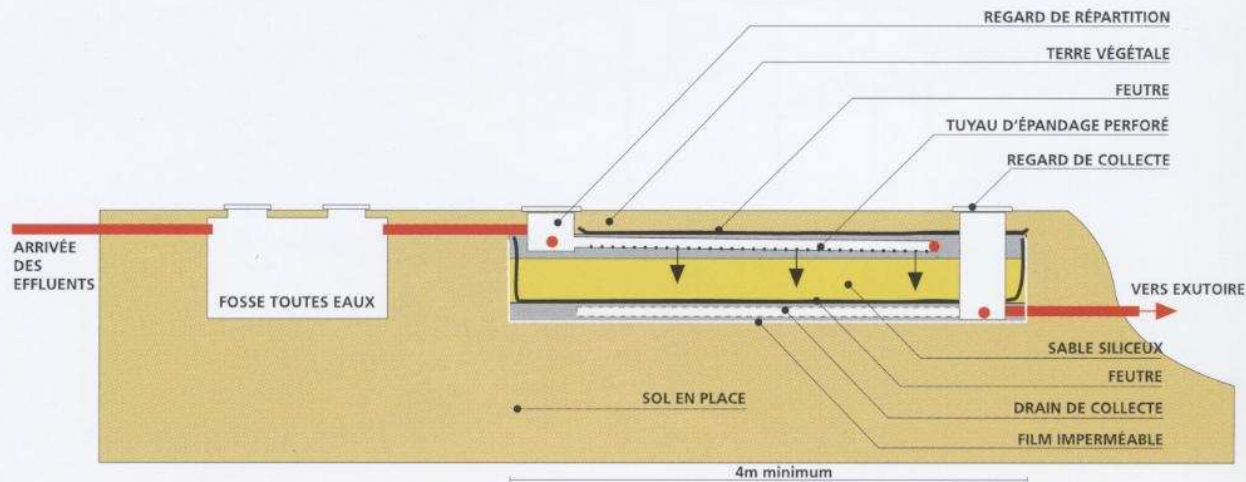


COUPE LONGITUDINALE




CANALISATIONS RIGIDES Ø100mm
AVEC OUVERTURES Ø 10mm OU FENTES DE 5mm MINIMUM
ESPACÉES TOUS LES 10 À 15cm

TUYAU D'ÉPANDAGE

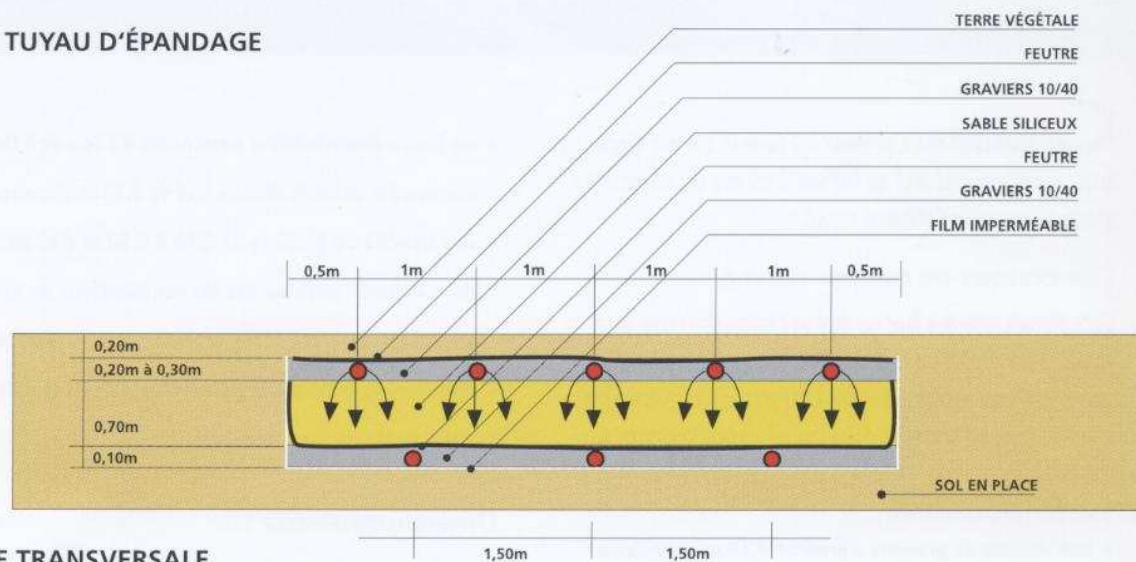

COUPE TRANSVERSALE

LIT FILTRANT DRAINÉ À FLUX HORIZONTAL

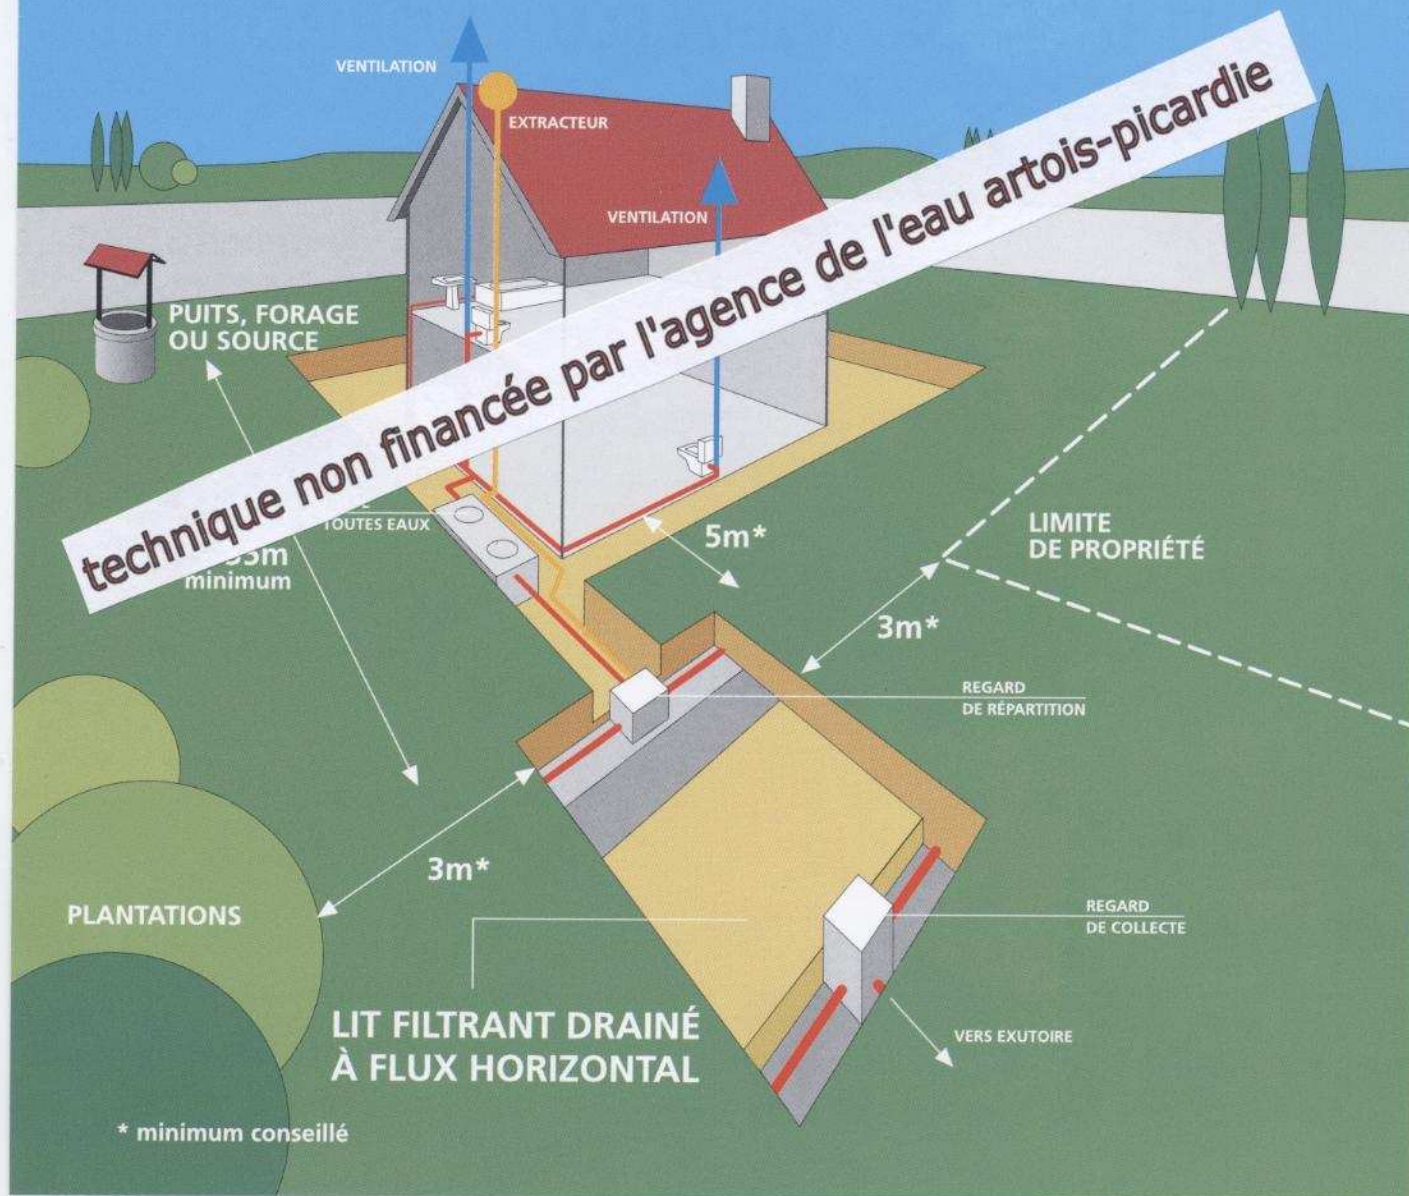

Ce dispositif ne doit être mis en place que dans des cas exceptionnels : sol inapte à l'épandage naturel et impossibilité d'installer un lit filtrant drainé à flux vertical.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Le lit filtrant drainé à flux horizontal est établi dans une fouille à fond horizontal, creusée d'au moins 0,50 m sous le niveau d'arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en tête par une canalisation enrobée de graviers dont le fil d'eau est situé à au moins 0,35 m du fond de la fouille. Le dispositif comporte successivement dans le sens d'écoulement des effluents des bandes de matériaux disposées perpendiculairement à ce sens

sur une hauteur de 0,35 m au moins et sur une longueur de 5,50 m :

- ◆ une bande de 1,20 m de gravillons fins,
- ◆ une bande de 3 m de sable propre,
- ◆ une bande de 0,50 m de gravillons fins à la base desquels est noyée une canalisation de reprise des effluents.
- ◆ l'ensemble est recouvert d'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air recouvert d'une couche de terre végétale.


DIMENSIONNEMENT :

La largeur du front de répartition est de 6 m jusqu'à 4 pièces principales et de 8 m pour 5 pièces. Il est ajouté 1 m par pièce principale supplémentaire.


6

LIT FILTRANT
DRAINÉ À FLUX
HORIZONTAL

LIT FILTRANT DRAINÉ À FLUX HORIZONTAL

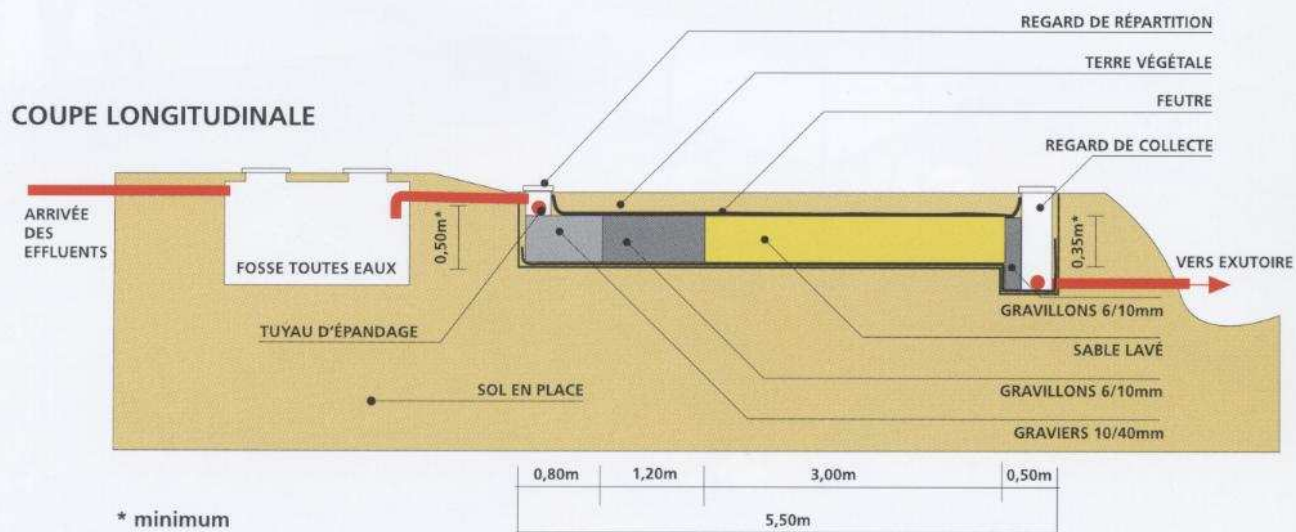


FICHE TECHNIQUE

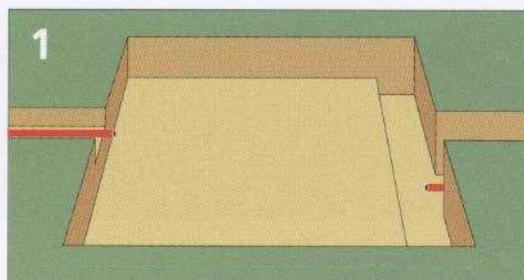


- Réaliser une excavation à fond plat de 0,35m au moins sous le niveau de la canalisation d'amenée. Elle doit être au-dessus de la nappe et ne doit pas collecter les eaux de ruissellement et de drainage naturel.


Creuser une rigole de 0,50m de large en fin de lit filtrant.

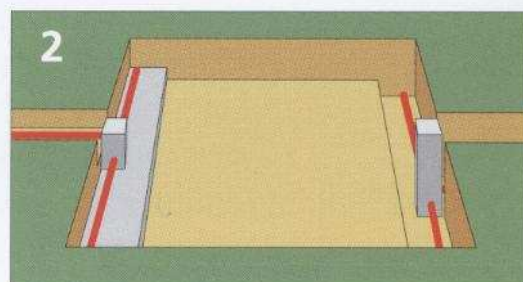

- Placer le gravier (10/40mm) sur une hauteur de 0,35m, puis poser le regard et la canalisation de distribution.
- Placer le regard de sortie et la canalisation de reprise de l'effluent traité sur le fond du lit filtrant.

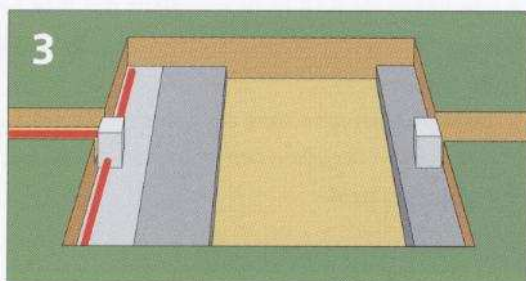

- Mettre en place le gravillon (6/10mm) pour obtenir au total avec le gravier une longueur de 2m.
- Mettre en place le gravillon aval.
- Placer le sable (taillé 0,25 à 0,60mm) dans les 3m situés entre le gravillon amont et aval en veillant à ce qu'il n'y ait pas de gravillon sous le sable.

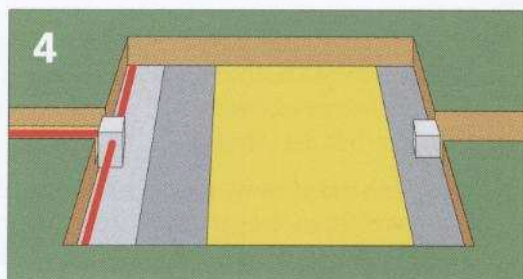

- Il ne reste plus qu'à recouvrir l'ensemble d'un feutre de protection imputrescible (feutre de jardin) perméable, puis d'une couche de terre non argileuse (la terre des fouilles ne doit pas être utilisée en recouvrement).

Merci à vous d'être attentif au bon tri de vos déchets ! Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement, aujourd'hui et pour les générations futures.

Afin de vous aider dans cette pratique éco-citoyenne, nous vous offrons le calendrier des collectes programmées dans votre commune, assorti de conseils pratiques.

La pandémie de Covid-19 a confirmé le caractère indispensable des services rendus au quotidien par les collectivités publiques. A ce titre, DOUAIS AGGLO a fait du maintien de la collecte des déchets l'une de ses priorités pendant le confinement. Nos prestataires, les sociétés Theys, Coved et Wiat, n'ont pas manqué un ramassage. Nous les en remercions.

Cet esprit de solidarité va perdurer. L'Agglo y veille. L'objectif est d'ailleurs d'harmoniser, dans les dix ans, le coût de la collecte des déchets ménagers supporté par chaque habitant du territoire.

Christian POIRET



Président
de Douais Agglo



RECYCLABLES vendredi

Collecte dès 6h.
Présentez votre bac la veille à partir de 19h.



ORDURES MÉNAGÈRES vendredi

Collecte dès 6h.
Présentez votre bac la veille à partir de 19h.



VERRE 3^e vendredi de chaque mois

Collecte dès 6h.
Présentez votre bac la veille à partir de 19h.



DÉCHETS VÉGÉTAUX* mardi d'avril à octobre

Les autres mois : 12/01-9/02-9/03-23/03-2/11-16/11-23/11-14/12
Collecte dès 6h. Présentez votre bac la veille à partir de 19h.
Les déchets hors ou dépassant du bac ne seront pas collectés.
*Mise à disposition d'un bac : 40 euros par an



ENCOMBRANTS 28 janv. - 28 mai - 30 sept.

Collecte dès 6h. Présentez vos déchets
la veille à partir de 19h.

Collecte sur rendez-vous 1 fois / an
0 800 400 059 (service & appel gratuit)



Attention : pas de collecte les jours fériés. La collecte est reportée au lendemain matin, sauf dimanche, reportée au lundi matin



Papier Cartons et briques alimentaires Plastiques en forme de bouteilles et flacon Boîtes, barquettes aluminium, conserves, cannettes, bidons métalliques et aérosols

⚠ En vrac et vidés de leur contenu



Pots, barquettes, suremballages et films en plastique Déchets d'hygiène Restes alimentaires Papier point

⚠ En sac dans votre bac



Bouteilles
bocaux
et pots

⚠ Enlevez les bouchons,
couvercles et capsules



Branchages, feuillage, fleurs, gazon

⚠ Le couvercle du bac
doit être fermé

3 possibilités :

Compostage individuel

Mise à disposition
par le SYMEVAD
(03 21 74 35 99)

Bac à déchets végétaux

Mise à disposition
40€ par an
(0 800 802 157)

Dépôt en déchèterie

Infos : symevad.org
ou 03 21 74 35 99
Arleux / Roost-Warendin
Cuncy / Sin-le-Noble



2 m³ max par habitation

Collecte en
porte-à-porte
3 fois par an
Dates ci-contre



3 possibilités :

Collecte sur rendez-vous

1 fois par an
ou 0 800 400 059



Dépôt en déchèterie

Infos : symevad.org
ou 03 21 74 35 99
Arleux / Roost-Warendin
Cuncy / Sin-le-Noble



Pour plus d'information, consultez le guide du tri sur douais-agglo.com

Point Info Déchets 0 800 802 157

Service & appel
gratuits

Le Point Info Déchets vous accueille du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h, au 530, rue Jean-Perrin, parc d'activités de Douai-Dorignies

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1424-2 et suivants, L.2212-2, L.2213-32, L.2224-12-1, L.2225-1 et suivants, L.5211-9-2, L.5211-17, L.5217-2 et 3, R.2225-1 et suivants ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L.211-1 ;

Vu l'arrêté NOR:INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du Nord ;

Vu le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du Nord ;

Vu la concertation opérée avec les représentants des maires du département et les partenaires concourant à la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu la commission administrative et technique du service départemental des services d'incendie et de secours du Nord en date du 9 février 2017 ;

Vu l'avis favorable du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord en date du 3 mars 2017 ;

ARRÊTE

Article 1^{er} : Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) annexé au présent arrêté et pris en application de l'article R.2225-3 du code général des collectivités territoriales est approuvé. Il entre en application à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 2 : Le présent arrêté est téléchargeable sur le site internet du service départemental d'incendie et de secours du Nord. Il est notifié aux maires et aux présidents d'établissements publics du département.

Article 3 : En application des dispositions des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 : Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie peut être consulté en préfecture, en sous préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Article 5 : Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Nord, l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Fait à Lille, le 27 AVR. 2017
Le Préfet,



Michel LALANDE





RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE



Approuvé par l'Arrêté Préfectoral en date du 27 avril 2017

SOMMAIRE

GLOSSAIRE	6
PRÉAMBULE	7
CHAPITRE 1 Les principes de la DECI	9
1.1 L'approche par risques	9
1.1.1 Le risque courant	9
1.1.1-1 Le risque courant faible	9
1.1.1-2 Le risque courant ordinaire	9
1.1.1-3 Le risque courant important	9
1.1.2 Le risque particulier	10
1.1.3 Les risques exempts de DECI	10
1.1.4 Les cas particuliers	11
1.1.4-1 Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	11
1.1.4-2 Les bâtiments agricoles	11
1.1.4-3 Les réseaux d'infrastructures routières	12
1.1.4-4 La défense des forêts contre l'incendie	13
1.2 La détermination du volume d'eau	13
1.3 La distance entre les bâtiments et les PEI	14
1.4 Les moyens opérationnels du SDIS du Nord	14
1.5 La couverture DECI	15
CHAPITRE 2 Les grilles de couverture	17
2.1 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments d'habitation	19
2.2 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments agricoles d'élevage	21
2.3 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments agricoles de stockage ou mixtes	22
2.4 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments de bureaux	24
2.5 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des établissements recevant du public	25
2.6 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des immeubles de grande hauteur	28
2.7 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des parcs de stationnement	29
2.8 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des chapiteaux tentes et structures y compris gonflables	31
2.9 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments artisanaux ou industriels	32
2.10 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des zones d'activités ou industrielles	49

2.11 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des terrains de type camping ou assimilés	50
2.12 Grille des situations exemptes de DECI	51
2.13 Dispositif maximal pouvant être mis en œuvre par les sapeurs-pompiers	52
CHAPITRE 3 Les caractéristiques techniques des différents points d'eau incendie	54
3.1 Généralités	54
3.1.1 Pluralité des ressources	54
3.1.2 Capacité et débit minimum	54
3.1.3 Débit maximum à prendre en compte pour un hydrant normalisé	55
3.1.4 Pérennité dans le temps et l'espace	55
3.1.5 Accessibilité	55
3.1.6 Équipements annexes des PEI	56
3.1.7 Distance des PEI / cheminement praticable	59
3.2 Les PEI privés	59
3.3 Les PEI publics	60
3.4 Les PEI conventionnés	60
3.5 Les points d'eau ne concourant pas à la DECI	60
3.6 Inventaire des PEI	60
3.6.1 Les hydrants	61
3.6.2 Les réserves et citernes	61
3.6.3 Les points d'eau naturels et assimilés	63
3.6.4 Les hydrants spécifiques	63
3.6.5 Les clarinettes	63
3.6.6 Les autres PEI spécifiques	64
3.7 Caractéristiques opérationnelles des PEI	64
3.7.1 Les hydrants	64
3.7.2 Les réserves	64
3.7.3 Les citernes	65
3.7.4 Les points d'aspiration	65
3.7.5 Les zones d'aspiration	65
3.7.6 Les puits d'aspiration	65
3.7.7 Les hydrants spécifiques	65
3.7.8 Les clarinettes	66
3.7.9 Les autres PEI spécifiques	66
3.8 Numérotation des PEI	66
3.9 Signalisation	66
3.9.1 Généralités	66
3.9.2 Dispositions transitoires	68
3.10 Mesures de protection	68
3.11 Représentation graphique	68
CHAPITRE 4 Gestion générale des PEI	69
4.1 Implantation	69
4.2 Réception et reconnaissance opérationnelle initiale	69
4.2.1 Réception	69
4.2.2 Reconnaissance opérationnelle initiale	70

4.3 Changements d'état de disponibilité.	70
4.3.1 Les PEI privés	71
4.3.2 Les PEI conventionnés	71
4.3.3 Les PEI publics	71
4.3.4 Cas particuliers des hydrants publics	71
4.4 Contrôles des PEI	72
4.4.1 Contrôles techniques des PEI	72
4.4.1-1 Hydrants publics et conventionnés alimentés à partir d'un réseau public de distribution d'eau potable	73
4.4.1-2 Hydrants privés alimentés à partir d'un réseau public de distribution d'eau potable	73
4.4.1-3 PEI alimentés à partir d'un réseau privé	74
4.4.1-4 PEI non hydrants	74
4.4.2 Reconnaissances opérationnelles des PEI	74
4.4.2-1 Les hydrants	76
4.4.2-2 Les autres PEI	76
4.5 Visites conjointes	76
4.6 Base de Données	76
4.7 Opérations de maintenance des PEI	77
4.7.1 Maintenance des PEI publics	77
4.7.2 Maintenance des PEI conventionnés	78
4.7.3 Maintenance des PEI privés	78
4.7.4 Capacité opérationnelle	78
4.8 « Financement » de la DECI	78
4.8.1 PEI publics financés par des tiers	78
4.8.2 Aménagement de PEI publics sur des parcelles privées	79
4.8.3 Mise à disposition d'un point d'eau incendie par son propriétaire	80
CHAPITRE 5 Le service public de DECI	81
CHAPITRE 6 Arrêté municipal ou intercommunal de DECI et Schéma communal ou intercommunal de DECI	83
6.1 Arrêté municipal ou intercommunal de DECI	83
6.2 Schéma communal ou intercommunal de DECI	84
6.2.1 Objectifs	84
6.2.2 Processus d'élaboration	85
6.2.2-1 Analyse des risques	85
6.2.2-2 Etat de la DECI existante	85
6.2.2-3 Application des grilles de couverture	86
6.2.3 Constitution du dossier de SCDECI ou SIDECI	86
6.2.3-1 Courrier de déclaration	86
6.2.3-2 Référence aux textes en vigueur	87
6.2.3-3 Méthode d'application	87
6.2.3-4 Description de la commune	87
6.2.3-5 Etat de la DECI existante	87
6.2.3-6 Identification des risques et de leur évolution possible	87

6.2.3-7 Estimation de la DECI nécessaire et propositions de couverture (planification)	87
6.2.3-8 Cartographie	88
6.2.3-9 Divers	88
6.3 Procédure d'adoption du schéma	88
6.4 Procédure de révision	88
 Annexes	 89
Annexe 1 Cadre juridique	90
Annexe 2 Charte graphique	97
Annexe 3 Signalisation des PEI	103
Annexe 4 Méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle	113
Annexe 5 Courriers types dans le cadre d'une reconnaissance opérationnelle	124
Annexe 6 Méthodologie de réalisation d'un contrôle technique	129
Annexe 7 Fiche type de décharge de responsabilité PEI privé	132
Annexe 8 Fiches types reconnaissance opérationnelle	133
Annexe 9 Schémas	138
Annexe 10 Exemples de convention de mise à disposition d'un PEI privé pour les besoins de la DECI	145
Annexe 11 Attestation de réception d'une bouche d'incendie	160
Annexe 12 Attestation de réception d'un poteau d'incendie	163
Annexe 13 Attestation de réception d'un PEI non hydrant	166
Annexe 14 Fiche type indisponibilité et remise en service d'un PEI	173
Annexe 15 Fiche type indisponibilité et remise en service de plusieurs PEI	174
Annexe 16 SCDECI ou SIDECI exemples de tableau	175
Annexe 17 Règles d'implantation d'un poteau d'incendie	176
Annexe 18 Règles d'implantation d'une bouche d'incendie	180

GLOSSAIRE

BI :	Bouche d'Incendie
CCRM:	Camion Citerne Rural Moyen
CGCT :	Code Général des Collectivités Territoriales
CIS :	Centre d'Incendie et de Secours
COS :	Commandant des Opérations de Secours
CTA :	Centre de Traitement de l'Alerte
CTS :	Chapiteaux Tentes Structures
DECI :	Défense Extérieure Contre l'Incendie
DFCI :	Défense de la Forêt Contre l'Incendie
DN :	Diamètre Nominal
EPCI :	Établissement Public de Coopération Intercommunale
ERP :	Établissement Recevant du Public
FPT :	Fourgon Pompe Tonne
ICPE :	Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
IGH :	Immeuble de Grande Hauteur
INSEE :	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
ITGH :	Immeuble de Très Grande Hauteur
MPR :	Moto Pompe Remorquable
PA :	Point d'Aspiration
PEI :	Point d'Eau Incendie
PI :	Poteau d'Incendie
RDDECI :	Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie
RNDECI :	Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l'Incendie
RO :	Règlement Opérationnel
SCDECI :	Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l'Incendie
SDACR :	Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques
SDIS :	Service Départemental d'Incendie et de Secours
SIDECI :	Schéma Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie
SIS :	Services d'Incendie et de Secours

PRÉAMBULE

Conformément à l'article L.1424-2 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), les Services d'Incendie et de Secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

L'efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de la connaissance des risques du secteur et de l'existence des ressources en eau. L'eau est donc indispensable aux sapeurs-pompiers mais constitue également un élément de plus en plus précieux qu'il convient de préserver.

Ces dernières années, les risques, tout comme les moyens et techniques utilisés par les sapeurs-pompiers dans la lutte contre l'incendie ont considérablement évolué : les besoins en eau sont différents et nécessitent de s'adapter à un contexte évolutif notamment sur le plan local. Cette adaptation vise entre autres à :

- améliorer ou maintenir le niveau de sécurité en développant ou confortant une Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) efficiente et rationnelle,
- inscrire la DECI dans une approche globale de gestion des ressources en eau et d'aménagement durable des territoires,
- optimiser les dépenses financières en lien avec les exigences en matière de DECI,
- préciser les rôles respectifs des communes, des EPCI, du SDIS et des autres partenaires dans ce domaine,
- mettre en place une planification de la DECI.

La loi n°2011-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit puis le décret n°2015-235 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ont initié une clarification des règles en vigueur en matière d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans chaque commune.

Dorénavant, si les sapeurs-pompiers ont à leur charge l'extinction des incendies, il est de la responsabilité du maire ou du président d'une métropole d'assurer la fourniture de l'eau nécessaire aux services de secours pour la lutte contre les incendies.

La loi a, en effet, confié aux maires une nouvelle police administrative spéciale, et il est désormais de la compétence des communes *« d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin »*. Cette nouvelle compétence ou service public est une compétence obligatoire des métropoles, et peut être transférée aux autres établissements de coopération intercommunale (EPCI). La collectivité en charge de ce nouveau service public sera désignée dans le présent règlement comme *« la personne publique compétente en matière de DECI »*.

La police administrative spéciale de la DECI consiste en pratique à fixer par arrêté la DECI communale ou intercommunale, arrêter le schéma communal ou intercommunal de DECI et faire procéder aux contrôles techniques des points d'eau. Elle sera désignée dans le présent règlement comme *« l'autorité de police »*. Elle ne pourra être transférée au Président de l'EPCI que si ce dernier est d'ores et déjà compétent en matière de DECI.

Le décret a, quant à lui, chargé les Services Départementaux d'Incendie et de Secours de rédiger, dans chaque département un *« Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie »* dont le contenu est détaillé à l'article R. 2225-3 du CGCT :

« I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. Ce règlement a notamment pour objet de :

1° Caractériser les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme;

2° Préciser la méthode d'analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque;

3° Préciser les modalités d'intervention en matière de défense extérieure contre l'incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents, du service départemental d'incendie et de secours, des services publics de l'eau, des gestionnaires des autres ressources d'eau et des services de l'État chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement rural et de la protection des forêts contre l'incendie, ainsi que, le cas échéant, d'autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l'Etat concernés;

4° Intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies prévus aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants du code forestier ;

5° Fixer les modalités d'exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie;

6° Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d'incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l'incendie aux maires ou aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents;

7° Déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d'eau incendie. »

En application de ces dispositions, le présent règlement tient compte du référentiel national arrêté le 15 décembre 2015.

Il est établi sur la base de l'inventaire des risques du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) et doit constituer la clef de voûte de la réglementation de la DECI pour répondre aux particularités locales.

Ainsi, les communes devront se conformer aux prescriptions, qu'il s'agisse d'élaborer un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie, ou de prendre toute mesure ponctuelle s'inscrivant dans le cadre de cette nouvelle compétence.

Enfin, ce document constituera pour le SDIS le fondement réglementaire permettant d'émettre tout avis ou expertise en matière de DECI.

CHAPITRE 1 Les principes de la DECI

La DECI a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau incendie.

L'évaluation des besoins en eau pour le département du Nord demeure donc une compétence du SDIS du Nord : elle s'appuie sur une analyse des risques et sur des grilles de couverture permettant de déterminer une couverture adaptée à chaque type de risque.

1.1 L'approche par risques

La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume et distances des PEI) destinés à couvrir les risques d'incendie s'appuie donc sur la caractérisation des différents risques en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat ou d'urbanisme : ces risques sont classés en risques courants et particuliers.

1.1.1 Le risque courant

Le risque courant qualifie un événement qui peut être fréquent mais dont les conséquences sont plutôt limitées : il intéresse donc les bâtiments ou ensemble de bâtiments fortement représentés, pour lesquels l'évaluation des besoins en eau peut être faite de manière générale. Le risque courant est décomposé en trois catégories :

1.1.1-1 Le risque courant faible

Le risque courant peut être défini comme un risque d'incendie dont l'enjeu est limité en terme patrimonial, isolé, à faible potentiel calorifique ou à risque de propagation quasiment nul aux bâtiments environnants. Il peut s'agir par exemple de bâtiments d'habitation isolés en zone rurale.

En règle générale, un PEI présentant un débit minimal de 30 m³/h ou un volume d'eau de 30 m³ utilisables instantanément est suffisant pour combattre ce type de risque.

1.1.1-2 Le risque courant ordinaire

Le risque courant ordinaire peut être défini comme étant un risque d'incendie à potentiel calorifique modéré et à risque de propagation faible ou moyen. Il peut s'agir par exemple d'un lotissement de pavillons, d'une zone d'habitats regroupés.

En règle générale, un volume d'eau compris entre 60 et 120 m³ utilisables en deux heures ou instantanément disponible est suffisant pour combattre ce type de risque.

1.1.1-3 Le risque courant important

Le risque courant important peut être défini comme un risque d'incendie à fort potentiel calorifique et/ou à fort risque de propagation. Il peut s'agir par exemple d'une agglomération avec des quartiers saturés d'habitations, d'un quartier historique.

En règle générale, les besoins en eau pour combattre ce type de risque sont d'un volume d'eau compris entre 180 et 240 m³ disponibles sur deux heures ou instantanément : cette quantité d'eau permet la mise en œuvre simultanée de plusieurs engins pompes.

1.1.2 Le risque particulier

Le risque particulier qualifie un événement dont l'occurrence est faible mais dont les enjeux humains, économiques ou patrimoniaux sont importants. Les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux ou économiques peuvent être très étendus compte tenu de leur complexité, de leur taille, de leur contenu voire de leur capacité d'accueil. Il peut s'agir par exemple d'établissements recevant du public tels que centre hospitalier, bâtiments relevant du patrimoine culturel.

Il nécessite une approche spécifique individualisée et une analyse des besoins en eau nécessaires au cas par cas notamment basée sur :

- le potentiel calorifique (faible, fort),
- l'isolement par rapport aux autres bâtiments,
- la surface la plus défavorable (ou le volume) (notion de la plus grande surface non recoupée par un mur ou espace équivalent de nature à empêcher la propagation d'un incendie),
- le débit nécessaire pour l'extinction d'un sinistre ou pour en limiter la propagation,
- la durée d'extinction prévisible.

Des éléments indicatifs complémentaires peuvent être pris en considération dans l'analyse pour le calcul de la quantité d'eau de base, en atténuation ou en aggravation :

- moyens de secours (détection automatique incendie, extinction automatique, robinets d'incendie armés, service de sécurité incendie,...) dans le bâtiment ou groupe de bâtiments,
- vulnérabilité de la population,
- délai d'intervention des secours,
- hauteur du potentiel calorifique (stockage par exemple),
- stabilité au feu de la construction,
- importance pour le patrimoine culturel,
- impact socio-économique.

1.1.3 Les risques exempts de DECI

Certains risques peuvent être exempts de DECI sur les principes suivants :

- absence de risque de propagation,
- faible surface bâtie permettant d'envisager une extinction avec les moyens courants des sapeurs-pompiers,
- usage de l'eau comme agent extincteur prohibé ou non adapté.

1.1.4 Les cas particuliers

1.1.4-1 Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

La définition des moyens de lutte contre l'incendie des ICPE, relève de la réglementation afférente à ces installations et n'est pas traitée au titre de la DECI "générale". Le RDDECI ne formule pas de prescriptions aux exploitants des ICPE.

A titre de rappel, pour les installations soumises à déclaration ou relevant du régime de l'enregistrement (autorisation simplifiée), les besoins en eau sont définis par des arrêtés ministériels selon les rubriques ICPE :

- soit de manière détaillée,
- soit par renvoi vers le document technique D9 en vue d'un calcul spécifique de débit et de quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires.

Pour les installations soumises à autorisation, les besoins en eau peuvent également être définis par des arrêtés ministériels et seront retenus selon les deux mêmes principes que ceux exposés supra. A défaut, ils seront déterminés spécifiquement selon les résultats de l'étude des dangers, sur la base le cas échéant de scénarios de référence définis réglementairement, sous forme de prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.

Pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments comportant une ou plusieurs ICPE cumulées avec d'autres activités, leurs besoins en eau sont :

- déterminés dans un premier temps pour l'ICPE seule par la réglementation spécifique si une DECI y est spécifiée,
- éventuellement complétés dans un second temps, uniquement si besoin, par le RDDECI pour les surfaces ne relevant pas de la législation des ICPE (par exemple, bâtiments relevant du code du travail ou classés ERP).

1.1.4-2 Les bâtiments agricoles

Le particularisme du risque d'incendie dans les bâtiments agricoles doit conduire à un examen particulier de leur défense extérieure contre l'incendie.

Les bâtiments agricoles relèvent du risque particulier.

Les incendies les plus souvent rencontrés en milieu agricole intéressent les bâtiments d'élevage et surtout les stockages de fourrages ou de diverses natures. Ces derniers présentent un fort potentiel calorifique mais aussi un potentiel de contamination de l'environnement ou d'explosion.

Les bâtiments agricoles peuvent regrouper plusieurs types de risques :

- habitation isolée et/ou enclavée et/ou contiguë aux risques ci-dessous,
- élevage avec stockage de matières pulvérulentes,
- stockage de produits cellulosiques (paille, foin...),
- stockage d'hydrocarbure et de gaz (chauffage des locaux d'élevage et de serres...),
- stockage de matériels et de carburants,

- stockage de produits phytosanitaires,
- stockage d'engrais, notamment ceux à base d'ammonitrates,
- stockage d'alcool (viticulture...),
etc.

Des exploitations agricoles peuvent aussi relever du cadre juridique des installations classées. Dans ce cas, la DECI est définie dans le cadre précité et non dans le cadre du RDDECI (voir paragraphe 1.1.4-1).

En fonction du potentiel calorifique, ces capacités hydrauliques primaires, si elles ne sont pas suffisantes, peuvent être complétées par une ou plusieurs capacités extérieures en fonction des principes d'extinction du feu retenus a priori.

Afin de ne pas sur-dimensionner le potentiel hydraulique destiné à la défense incendie et de favoriser l'action des secours, les exploitants doivent prendre en compte la réduction du risque à la source et en limiter les conséquences par des mesures telles que :

- compatibilité des produits chimiques stockés au même endroit,
- séparation des engrais à base d'ammonitrates des autres produits,
- séparation des stockages entre eux (fourrages notamment),
- séparation du stockage et de l'élevage,
- séparation des remises d'engins et des stockages,
- recoupement des locaux par une séparation constructive coupe feu,
- isolement des bâtiments entre eux par un espace libre suffisant au regard des flux thermiques générés par un sinistre, etc.

Il peut être admis que ces bâtiments agricoles ne nécessitent pas une action d'extinction par les sapeurs-pompiers en cas d'incendie sur la base d'une analyse des risques qui met en évidence :

- l'absence d'habitation, d'activité d'élevage ou de risques de propagation à d'autres structures ou à l'environnement,
- une valeur faible de la construction et /ou du stockage à préserver, en tout cas disproportionnée au regard des investissements qui seraient nécessaires pour assurer la DECI,
- la rapidité de la propagation du feu à l'intérieur même du bâtiment en raison de la nature des matières très combustibles abritées,
- des risques de pollution par les eaux d'extinction, etc.

En conséquence, ces bâtiments peuvent ne pas disposer de moyens de DECI spécifiques.

Les stockages de fourrages isolés « en plein champ » hors bâtiment ne font l'objet d'aucun moyen propre de DECI.

1.1.4-3 Les réseaux d'infrastructures routières

Les réseaux d'infrastructures routières situés à l'intérieur d'un tissu urbain dense ne bénéficiant pas de la DECI des bâtiments peuvent faire l'objet de mesures relatives à la DECI hors du cadre du présent règlement.

Cependant et à titre indicatif, les PEI existants situés sur ces réseaux d'infrastructures doivent faire l'objet d'un contrôle technique et d'une reconnaissance opérationnelle similaire à ce qui est prévu dans le présent règlement.

1.1.4-4 La défense des forêts contre l'incendie

La défense des forêts contre l'incendie (DFCI) relève d'un régime juridique, de pratiques et d'une organisation distincte du cadre de la DECI.

Ainsi, le RDDECI ne prescrit pas de ressources en eau pour la défense des forêts contre l'incendie. Ce règlement constate, en les intégrant, l'existence des besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre l'incendie, prévus au code forestier (article R.2225-3 4° du CGCT).

De même, le RDDECI ne gère pas les dispositifs de défense des forêts contre l'incendie qui relèvent d'un autre cadre législatif et réglementaire ou pratique. De surcroît, la défense des forêts contre l'incendie est une politique d'ensemble qui ne se réduit pas aux seuls points d'eau.

Toutefois, les bâtiments situés dans les zones menacées par les incendies de forêts doivent faire l'objet d'une DECI conforme au présent règlement.

1.2 La détermination du volume d'eau

Les quantités d'eau nécessaires pour traiter un incendie, sur une durée totale moyenne indicative de deux heures, doivent en général prendre en compte les deux phases suivantes :

- la lutte contre l'incendie au moyen de lances, comprenant :
 - l'attaque et l'extinction du ou des foyers principaux,
 - la prévention des accidents (explosions, phénomènes thermiques, etc.),
 - la protection des intervenants,
 - la protection des espaces voisins (bâtiments, tiers, espaces boisés, etc.).
- le déblai et la surveillance incluant l'extinction des foyers résiduels nécessitant l'utilisation de lances par intermittence.

La nécessité de poursuivre l'extinction du feu sans interruption et d'assurer la protection des intervenants exige que ces quantités d'eau puissent être utilisées sans déplacement des engins. Ainsi, au regard des moyens sapeurs-pompiers qui doivent être facilement et rapidement mis en œuvre, les points d'eau incendie doivent être positionnés au plus près du risque.

Pendant la phase de montée en puissance, le dispositif hydraulique augmente progressivement jusqu'à obtenir un débit suffisant pour la maîtrise du feu, puis diminue au fur et à mesure de l'extinction pour atteindre un minimum lors de la phase de déblai et de surveillance.

Par ailleurs seuls sont pris en compte pour la DECI :

- les points d'eau d'une capacité immédiatement disponible supérieure ou égale à 30 m³,
- les points d'eau alimentés par un réseau d'adduction d'eau fournissant un débit supérieur ou égal à 30 m³/h sous une pression d'un bar minimum (permettant le fonctionnement des pompes des engins des services d'incendie et de secours),
- les points d'eau permettant à un moyen des services d'incendie et de secours en aspiration de fournir un débit supérieur ou égal à 30 m³/h (cas des dispositifs fixes ou puits d'aspiration).

Enfin, le principe de l'utilisation cumulative de plusieurs PEI pour obtenir les volumes attendus en fonction du risque est établi : toutefois, les quantités d'eau susceptibles d'être fournies de manière individuelle par chaque PEI, notamment de type hydrant (PI, BI), ne peuvent être simplement additionnées pour obtenir le volume attendu en fonction du risque.

Le volume d'eau indiqué dans le présent règlement correspond à la capacité utile pour les sapeurs-pompiers. Le volume réel des citernes ou réserves doit donc être déterminé en tenant compte notamment de l'évaporation et de la quantité d'eau non utilisable de par les contraintes d'aspiration.

1.3 La distance entre les bâtiments et les PEI

La distance entre un bâtiment et un PEI ou entre des PEI est définie en fonction des risques repris dans les grilles de couverture : elle a un impact direct sur l'alimentation des moyens de lutte contre les incendies. En effet, cette distance influe notablement sur les délais, le volume des moyens à mettre en œuvre par les services d'incendie et de secours et sur l'efficacité de leurs actions.

Cette distance doit être mesurée par les cheminements praticables par les moyens des services d'incendie et de secours du Nord.

En règle générale :

- la distance maximale entre un risque courant faible et un PEI est de 400 mètres,
- la distance maximale entre un risque courant ordinaire et un PEI est de 200 mètres,
- la distance maximale entre un risque courant important et un PEI est de 200 mètres.

Ces distances fixées sont liées à la longueur des tuyaux équipant les engins de lutte contre l'incendie.

Toutefois, la distance maximale est réduite à 60 mètres de l'orifice d'alimentation d'un moyen de secours spécifique au bâtiment, une colonne sèche par exemple.

Les obstacles considérés comme infranchissables pour l'accès à la DECI sont entre autres :

- les autoroutes et voies à chaussées séparées,
- les voies ferrées,
- les dénivelés abrupts,
- les clôtures d'une hauteur supérieure à 1 mètre.

1.4 Les moyens opérationnels du SDIS du Nord

L'engin de base permettant d'assurer les missions de lutte contre l'incendie est le Fourgon Pompe Tonne (FPT) ou le Camion Citerne Rural Moyen (CCRM) équipé d'une pompe de 120 m³/h 15 bars : ces deux types de véhicules disposent d'une citerne dont la capacité varie de 2,5 à 3,5 m³. Ils sont équipés de deux dévidoirs armés chacun de 200 m de tuyaux de DN 70 soit un total de 400 m.

Ces moyens peuvent être complétés par des Motos-Pompes Remorquables (MPR) équipées d'une pompe 120 m³/h 15 bars.

En règle générale, les feux de bâtiment entraînent le départ minimum de 2 engins pompes (FPT, FPTL, CCRM ou moyens équivalents en capacité d'eau).

L'autonomie en eau des véhicules d'incendie et de secours est très limitée : à titre d'exemple, un FPT alimentant une seule LDV 45 (lance à débit variable) dispose d'une autonomie maximale de 6 minutes.

De même, pour alimenter un véhicule d'incendie et de secours, il faut compter à titre indicatif et en moyenne :

- 5 à 6 minutes pour un hydrant situé à 200 mètres,
- 12 à 15 minutes pour un hydrant situé à 400 mètres.

Ces délais sont supérieurs s'il s'agit d'alimenter un véhicule d'incendie à partir d'un point d'eau incendie naturel ou artificiel autre qu'un hydrant (réserve, citerne...) nécessitant une mise en aspiration de l'engin.

Enfin, les critères suivants relatifs à l'engagement opérationnel des services d'incendie et de secours du Nord peuvent influencer sur la conception de la DECI :

- les délais d'intervention face à la cinétique de développement d'un incendie (éloignement des centres d'incendie et de secours),
- les difficultés d'accès des moyens sapeurs-pompiers,
- la sollicitation physique des sapeurs-pompiers (dénivelé par exemple).

Dans ces cas, les préconisations liées au renforcement pourront être de :

- raccourcir les distances entre le risque et le PEI,
- privilégier une ressource en eau disponible instantanément,
- privilégier au moins un PEI de type hydrant,
- renforcer des départs types,
- combiner les éléments ci-dessus.

1.5 La couverture DECI

Les besoins en eau et l'espacement des points d'eau par rapport aux risques d'incendie sont adaptés à l'analyse du risque de façon générale.

Les grilles de couverture figurant ci-après permettent de préciser la méthode d'analyse et l'estimation des besoins en eau pour chaque type de risque :

- les habitations,
- les bâtiments agricoles d'élevage,
- les bâtiments agricoles de stockage ou mixtes,
- les bureaux,
- les établissements recevant du public,
- les immeubles de grande hauteur,
- les parcs de stationnement,
- les chapiteaux, tentes, structures et structures gonflables,
- les établissements artisanaux ou industriels,
- les zones d'activités ou industrielles,
- les terrains de type camping et assimilés,
- les situations exemptes de DECI,
- le dispositif maximal pouvant être mis en œuvre par les sapeurs-pompiers.

Les valeurs indiquées dans les grilles de couverture relatives à l'éloignement et aux capacités hydrauliques des PEI admettent une marge de tolérance de 10 % tant en volume ou débit qu'en distance.

Des atténuations ou des aggravations pourront toutefois s'appliquer au cas par cas à la prise de connaissance d'éléments complémentaires tels que les caractéristiques du bâtiment ou le risque environnemental.

La DECI est uniquement constituée d'aménagements fixes.

L'emploi de dispositifs mobiles (camions citernes) ne peut être que ponctuel et consécutif soit :

- à une indisponibilité temporaire des équipements,
- à un besoin de défense incendie temporaire (exemple : manifestation exceptionnelle).

Ces moyens mobiles n'ont pas vocation à se substituer aux PEI pour assurer la DECI.

Les PEI concourant à la DECI sont définis au chapitre 3 du présent règlement.

En résumé :

En fonction des analyses de risques et des objectifs de sécurité à atteindre, le RDDECI et les SC(I)DECI vont définir :

- les volumes ou les débits des PEI,
- les distances séparant les PEI des risques,
- les distances des PEI entre eux.

La DECI est arrêtée en articulant ces trois notions entre elles.

CHAPITRE 2 Les grilles de couverture

- 2.1 Bâtiments d'habitation
- 2.2 Bâtiments agricoles d'élevage
- 2.3 Bâtiments agricoles de stockage ou mixtes
- 2.4 Bâtiments de bureaux
- 2.5 Établissements recevant du Public
- 2.6 Immeubles de grande hauteur
- 2.7 Parcs de stationnement
- 2.8 Chapiteaux tentes structures et structures gonflables
- 2.9 Établissements artisanaux ou industriels
- 2.10 Zones d'activités ou industrielles
- 2.11 Terrains de type camping ou assimilés
- 2.12 Situations exemptes de DECI
- 2.13 Dispositif maximal pouvant être mis en œuvre par les sapeurs-pompiers

Dans toutes les grilles de couverture :

- les débits requis sont des débits sous une pression de 1 bar dynamique.
- les distances entre le risque et les PEI ou les PEI entre eux sont mesurées par des cheminements praticables par les moyens sapeurs-pompiers.
- toute solution pérenne visant à limiter ou à empêcher la propagation d'un incendie pourra être prise en compte dans l'analyse du risque (exemple : murs coupe-feu....)

Les PEI d'un territoire communal différent de celui du lieu d'implantation du risque peuvent être pris en compte pour la couverture des risques.

2.1 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments d'habitation

Type Bâtiment d'habitation**		Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume d'eau total	Nombre minimum de PEI*	Distance maximale entre PEI et bâti
Habitations individuelles ou jumelées, hameau et habitat dispersé*	Surface développée $\leq 250 \text{ m}^2$ et isolement de tout risque par une distance d'au moins 6 m*	Courant faible	30 m ³ /h	1 heure	30 m ³	1	400 mètres
	Surface développée $> 250 \text{ m}^2$ et isolement de tout risque par une distance d'au moins 6 m*	Courant ordinaire	60 m ³ /h	1 heure	60 m ³	1 ou 2	2 solutions : 1) un hydrant de 30 m ³ /h minimum à 200 mètres + un autre PEI de 30 m ³ minimum à 400 mètres 2) un seul PEI de 60 m ³ à 200 mètres
Habitations individuelles ou jumelées, hameau et habitat dispersé	Non isolés par une distance d'au moins 6 m de tout risque quelle que soit la surface	Courant ordinaire	60 m ³ /h	2 heures	120 m ³	1 ou 2	2 solutions : 1) un hydrant de 30 m ³ /h minimum à 200 mètres + un autre PEI de 60 m ³ minimum à 400 mètres 2) un seul PEI de 120 m ³ à 200 mètres

Habitations en bandes 1 ^{ère} ou 2 ^{ème} famille ou immeuble d'habitations collectives R+3 maxi	Quelle que soit la surface	Courant ordinaire	60 m ³ /h	2 heures	120 m ³	1	200 mètres
Habitations 3 ^{ème} ou 4 ^{ème} famille ou immeuble d'habitations collectives > R+3	Quelle que soit la surface	Courant important	90 m ³ /h	2 heures	180 m ³	2	200 mètres pour le 1 ^{er} PEI, 400 mètres pour le second, 60 mètres de chaque alimentation colonne sèche
GHA IGH Habitation	Voir grille de référence IGH						

*si habitations jumelées, prendre la surface des 2 bâtiments d'habitation.

**Si parc de stationnement sous immeuble habitation, le débit minimal sera porté au minimum à 120 m³/h répartis sur 1 ou 2 PEI: se reporter à la grille de référence parc de stationnement.

2.2 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments agricoles d'élevage

Type bâtiment agricole destiné à l'élevage	Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume d'eau total	Nombre minimum de PEI	Distance maximale entre 1 ^{er} PEI et bâti
Surface développée $\leq 250 \text{ m}^2$ et isolement par une distance de 8 m	Particulier	30 m ³ /h	1 heure	30 m ³	1	400 mètres
250 m ² < Surface développée $\leq 2000 \text{ m}^2$	Particulier	60 m ³ /h	2 heures	120 m ³	1 ou 2	2 solutions : 1) un hydrant de 30 m ³ /h minimum à 200 mètres + un autre PEI de 60 m ³ minimum à 400 mètres 2) un seul PEI de 120 m ³ à 200 mètres
2000 m ² < Surface développée $\leq 3000 \text{ m}^2$	Particulier	90 m ³ /h	2 heures	180 m ³	1 ou 2	200 mètres
3000 m ² < Surface développée $\leq 4000 \text{ m}^2$	Particulier	120 m ³ /h	2 heures	240 m ³	1 ou 2	200 mètres
Surface développée > 4000 m ²	Particulier	150 m ³ /h	2 heures	300 m ³	1 ou 2	200 mètres

Lorsque le nombre nécessaire de PEI est égal à 2, le 2nd PEI doit se situer au maximum à 400 mètres du bâti en utilisant des cheminements accessibles aux sapeurs-pompiers.

La surface prise en compte est la plus grande surface isolée des autres parties de la construction par des parois coupe feu 2 heures (REI 120) ou espace équivalent (distance d'au moins 8 mètres).

Le ou les PEI doivent être situés à plus de 12 mètres des risques.

Pour un bâtiment isolé de tout autre risque, la distance du premier PEI par rapport au bâtiment peut être portée à 400 mètres maximum après analyse de risque et en l'absence de risque de propagation de l'incendie.

Les bâtiments d'élevage comprenant du stockage sont dits « mixtes » et font l'objet d'une évaluation des besoins en eau sur la base de la grille de couverture 2.3.

NB : Les bâtiments agricoles relevant du régime des ICPE sont exclus de cette grille de couverture : il appartient à l'exploitant de déterminer la couverture DECI et de la proposer au SDIS.

2.3 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments agricoles de stockage ou mixtes

Type bâtiment agricole	Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume d'eau total	Nombre minimum de PEI	Distance maximale entre 1 ^{er} PEI et bâti
Surface développée $\leq 250 \text{ m}^2$ isolée de 12 m et dont la hauteur $\leq 8 \text{ m}$	Particulier	30 m ³ /h	1 heure	30 m ³	1	400 mètres
250 m ² < Surface développée $\leq 1000 \text{ m}^2$ 1500 m ³ < Volume stockage $\leq 6000 \text{ m}^3$ Surface $\leq 250 \text{ m}^2$ isolée de 12 m et hauteur > 8m	Particulier	60 m ³ /h	2 heures	120 m ³	1 ou 2	2 solutions : 1) un hydrant de 30 m ³ /h minimum à 200 mètres + un autre PEI de 60 m ³ minimum à 400 mètres 2) un seul PEI de 120 m ³ à 200 mètres
1000 m ² < Surface développée $\leq 2000 \text{ m}^2$ 6000 m ³ < Volume stockage $\leq 12000 \text{ m}^3$	Particulier	120 m ³ /h	2 heures	240 m ³	1 ou 2	200 mètres
2000 m ² < Surface développée $\leq 2500 \text{ m}^2$ 12000 m ³ < Volume stockage $\leq 15000 \text{ m}^3$	Particulier	150 m ³ /h	2 heures	300 m ³	2	200 mètres
2500 m ² < Surface développée $\leq 3000 \text{ m}^2$ 15000 m ³ < Volume stockage $\leq 18000 \text{ m}^3$	Particulier	180 m ³ /h	2 heures	360 m ³	2 ou 3	200 mètres
3000 m ² < Surface développée $\leq 3500 \text{ m}^2$ 18000 m ³ < Volume stockage $\leq 21000 \text{ m}^3$	Particulier	210 m ³ /h	2 heures	420 m ³	2 ou 3	200 mètres
Surface développée > 3500 m ² volume stockage > à 21000 m ³	Particulier	240 m ³ /h	2 heures	480 m ³	2 à 4	200 mètres

La situation à retenir est la situation la plus défavorable entre la superficie et le volume de stockage.

En présence de stockage de produits phytosanitaires, d'engrais (notamment à base d'ammonitrates), d'hydrocarbures ou de gaz, le bâtiment devra nécessiter une quantité d'eau minimale de 240 m³ (tout en prenant en compte le critère précédent) compte tenu des potentiels calorifiques, de contamination de l'environnement et/ou d'explosion.

Le bâtiment agricole est considéré comme mixte dans la mesure où son usage n'est pas exclusivement réservé à du stockage ou de l'élevage.

La dénomination stockage comprend aussi bien l'entreposage de récoltes, de matériel agricole ou de produits nécessaires à l'activité agricole à savoir des matériaux combustibles : en cas de stockage non combustible, une analyse des risques est nécessaire et peut entraîner une diminution des besoins en eau.

Lorsque le nombre nécessaire de PEI est supérieur ou égal à 2, le 2^{ème} PEI doit se situer au maximum à 400 mètres du bâti en utilisant des cheminements accessibles aux sapeurs-pompiers et la totalité des besoins en eau doit se situer au maximum à 1000 mètres du bâti.

La surface prise en compte est la plus grande surface isolée des autres parties de la construction par des parois coupe feu 2 heures (REI 120) ou espace équivalent (distance d'au moins 12 mètres).

Le ou les PEI doivent être situés à plus de 12 mètres des risques.

Pour un bâtiment isolé de tout autre risque, la distance entre le premier PEI et le bâtiment peut être portée à 400 mètres maximum après analyse de risque et en l'absence de risque de propagation de l'incendie.

NB : Les bâtiments agricoles relevant du régime des ICPE sont exclus de cette grille de couverture : il appartient à l'exploitant de déterminer la couverture DECI et de la proposer au SDIS.

2.4 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments de bureaux

Bâtiment de bureaux non IGH	Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume utile d'eau total	Nombre minimum de PEI*	Distance maximale entre PEI et bâti
Surface développée $\leq 250 \text{ m}^2$, isolement de tout risque par une distance d'au moins 6 m, hauteur $\leq 8 \text{ m}$	Courant faible	30 m ³ /h	1 heure	30 m ³	1	400 mètres
Surface développée $\leq 250 \text{ m}^2$, non isolée de tout risque par une distance d'au moins 6 m, hauteur $\leq 8 \text{ m}$	Courant ordinaire	60 m ³ /h	2 heures	120 m ³	1	200 mètres
Hauteur $\leq 8 \text{ m}$ et $250 \text{ m}^2 < \text{Surface non recoupée} \leq 1000 \text{ m}^2$	Courant ordinaire	60 m ³ /h	2 heures	120 m ³	1	200 mètres
$1000 \text{ m}^2 < \text{Surface non recoupée} \leq 2000 \text{ m}^2$	Courant important	120 m ³ /h	2 heures	240 m ³	1 ou 2	200 mètres 60 mètres de chaque alimentation colonne sèche
$2000 \text{ m}^2 < \text{Surface non recoupée} \leq 5000 \text{ m}^2$	Particulier	180 m ³ /h	2 heures	360 m ³	2	200 mètres 60 mètres de chaque alimentation colonne sèche
Surface non recoupée $> 5000 \text{ m}^2$	Particulier	240 m ³ /h	2 heures	480 m ³	2	200 mètres 60 mètres de chaque alimentation colonne sèche
GHW1 GHW2 IGH Bureaux	Voir grille de référence IGH					

Lorsque le nombre nécessaire de PEI est égal à 2, le 2nd PEI doit se situer au maximum à 400 mètres du bâti en utilisant des cheminements accessibles aux sapeurs-pompiers.

La surface non recoupée est la surface constituée d'un ou plusieurs locaux qui ne disposent pas de parois ayant une résistance au feu de 1 heure au moins. S'il existe plusieurs surfaces non recoupées dans un bâtiment, la plus grande surface non recoupée doit être prise en considération.

2.5 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des établissements recevant du public

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 1 ^{er} et 2 ^{ème} groupes					
Classe 1		Classe 2		Classe 3	
J	Maisons d'accueil de personnes âgées, de personnes handicapées	L	Salles de spectacle, polyvalentes	M	Magasins
N	Restaurants	P	Dancings, discothèques	S	Bibliothèques, centres de documentation
L	Salles de réunion	Y	Musées	T	Salles d'expositions
O	Hôtels				
R	Établissements d'enseignement				
U	Établissements sanitaires (hôpitaux, ...)				
V	Lieux de Culte				
W	Bureaux				
<i>Prisons</i>		<i>A traiter au cas par cas (avec un minimum de 60 m³/h durant deux heures) PEI à moins de 200 mètres</i>			
<i>PS</i>		<i>Voir tableau parc de stationnement</i>			
<i>CTS, SG</i>		<i>Voir chapiteaux</i>			
<i>X</i>		<i>A traiter au cas par cas (avec un minimum de 60 m³/h durant deux heures) PEI à moins de 200 mètres</i>			
<i>EF, PA avec infra structure supérieure à 250 m²</i>		<i>A traiter au cas par cas (avec un minimum de 30 m³/h durant une heure) PEI à moins de 200 mètres</i>			

Type d'établissement	Classe 1				Classe 2				Classe 3				Toutes classes si locaux sprinklés			
	DEBITS A METTRE EN ŒUVRE (m³/h)															
Principe Par rapport à la surface isolée au sens réglementaire	0 à 3000 m² 60 m³/h par tranche ou fraction de 1000 m²				Débits calculés pour la Classe 1 + 25 %				Débits calculés pour la Classe 1 + 50 %				0 à 4000 m² 60 m³/h par tranche ou fraction de 1000 m² maximum 180 m³/h			
	> 3000 m² ajouter 30 m³/h par tranche ou fraction de 1000 m²												de 4000 à 10000 m² 240 m³/h			
	>10000 m² 60 m³/h par tranche ou fraction de 10000 m²															
SURFACE isolée au sens réglementaire	Débit (m³/h)	Durée	Vol (m³)	Nombre minimal PEI	Débit (m³/h)	Durée	Vol (m³)	Nombre minimal PEI	Débit (m³/h)	Durée	Vol (m³)	Nombre minimal PEI	Débit (m³/h)	Durée	Vol (m³)	Nombre minimal PEI
S ≤ 250 m²	30	1 h	30	1	30	1 h	30	1	30	1 h	30	1	30	1 h	30	1
250 < S ≤ 500 m²	60	2 h	120	1	60	2 h	120	1	60	2 h	120	1	60	2 h	120	1
500 < S ≤ 1000 m²	60	2 h	120	1	90	2 h	180	1	90	2 h	180	1	60	2 h	120	1
1000 < S ≤ 2000 m²	120	2 h	240	2	150	2 h	300	2	180	2 h	360	2	120	2 h	240	2
2000 < S ≤ 3000 m²	180	2 h	360	2	240	2 h	480	2	270	2 h	540	3	180	2 h	360	2
3000< S ≤ 4000 m²	210	2 h	420	2	270	2 h	540	2	330	2 h	660	3	180	2 h	360	2
4000< S ≤ 5000 m²	240	2 h	480	2	300	2 h	600	3	360	2 h	720	3	240	2 h	480	2

5000< S ≤ 6000 m²		270	2 h	540	2		330	2 h	660	3		420	2 h	840	3		240	2 h	480	2
6000< S ≤ 7000 m²		300	2 h	600	3		390	2 h	780	3		450	2 h	900	3		240	2 h	480	2
7000< S ≤ 8000 m²		330	2 h	660	3		420	2 h	840	3		510	2 h	1020	3		240	2 h	480	2
8000< S ≤ 9000 m²		360	2 h	720	3		450	2 h	900	3		540	2 h	1080	3		240	2 h	480	2
9000< S ≤ 10000 m²		390	2 h	780	3		480	2 h	960	3		600	2 h	1200	3		240	2 h	480	2
10000 < S ≤ 20000 m²		A traiter au cas par cas*														300	2 h	600	3	
20000< S ≤ 30000 m²																360	2 h	720	3	
Distance maximale	Entre PEI	200 mètres																		
	De l'entrée Pour le 1 ^{er} PEI	200 mètres (60 mètres de la prise d'alimentation de la colonne sèche)				200 mètres (60 mètres de la prise d'alimentation de la colonne sèche)				200 mètres (60 mètres de la prise d'alimentation de la colonne sèche)				200 mètres (60 mètres de la prise d'alimentation de la colonne sèche)						
	Les types M de surface ≥ 3000 m² doivent être sprinklés																			

Lorsque le nombre nécessaire de PEI est supérieur ou égal à 2, le 2^{ème} PEI doit se situer au maximum à 400 mètres du bâti et le 3^{ème} PEI au maximum à 600 mètres du bâti en utilisant des cheminements accessibles aux sapeurs-pompiers,

La surface à prendre en compte est la plus grande surface non isolée d'une autre surface par des parois résistantes au feu en application de la réglementation ERP.

2.6 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des immeubles de grande hauteur

Type IGH		Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume d'eau total	Nombre minimum de PEI*	Distance entre PEI et chaque orifice d'alimentation colonne sèche ou en charge
GHTC	Tour de contrôle	Courant ordinaire	60 m³/h	2 heures	120 m³	1	60 mètres
GHA	Habitation	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	60 mètres
GHZ	Habitation avec locaux non indépendants	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	60 mètres
GHO	Hôtel	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	60 mètres
GHS	Archives	Particuliers	180 m³/h	2 heures	360 m³	2	60 mètres
GHU	Sanitaire	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	60 mètres
GHW1	Bureau hauteur ≤ 50 mètres	Particuliers	180 m³/h	2 heures	360 m³	2	60 mètres
GHW2	Bureau hauteur > 50 mètres	Particuliers	180 m³/h	2 heures	360 m³	2	60 mètres
ITGH sauf ITGHS et ITGHW	Hauteur > 200 mètres	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	60 mètres
ITGHS et ITGHW	Hauteur > 200 mètres	Particuliers	180 m³/h	2 heures	360 m³	2	60 mètres

* Les PEI sont obligatoirement des hydrants ayant un débit unitaire minimum de 60 m³/h.

2.7 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des parcs de stationnement

Type parc de stationnement	Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume d'eau total	Nombre minimum de PEI*	Distance maximale entre PEI et accès ou sortie du parc	Si colonne sèche ou en charge distance entre PEI et chaque orifice d'alimentation
Couvert dont la capacité n'excède pas 10 véhicules dont le PTAC ≤ 3,5t	Courant ordinaire	60 m³/h	2 heures	120 m³	1	200 mètres	60 mètres
Superstructure H ≤ 8 m (ou 2 niveaux maxi)	Courant ordinaire	60 m³/h	2 heures	120 m³	1	200 mètres	
Superstructure H > 8 m (ou plus de 2 niveaux) largement ventilée	Courant important	90 m³/h	2 heures	180 m³	2	200 mètres	
Superstructure H > 8 m (ou plus de 2 niveaux) entièrement sous sprinkleur	Courant important	90 m³/h	2 heures	180 m³	2	200 mètres	
Superstructure H > 8 m (ou plus de 2 niveaux)	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	200 mètres	
Infrastructure ≤ à 2 niveaux	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	200 mètres	
Infrastructure plus de 2 niveaux entièrement sous sprinkleur	Courant important	120 m³/h	2 heures	240 m³	2	200 mètres	
Infrastructure plus de 2 niveaux	Particulier	180 m³/h	2 heures	360 m³	2	200 mètres	

* Les PEI sont obligatoirement des hydrants ayant un débit unitaire minimum de 60 m³/h

Lorsque le nombre nécessaire de PEI est égal à 2, le 2nd PEI doit se situer au maximum à 400 m du bâti en utilisant des cheminements accessibles aux sapeurs-pompiers.

Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur de PTAC $\leq 3,5$ T, quelle que soit l'énergie utilisée, et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules. Ces parcs peuvent indifféremment être soumis à la réglementation habitation, ERP ou code du travail.

Concernant les parcs de stationnement ou de remise de véhicules poids lourds, il y a lieu de se reporter à la grille de couverture des établissements artisanaux et industriels.

Parc de stationnement largement ventilé : parc à un ou plusieurs niveaux ouverts en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :

- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond.
- la distance maximale entre façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres.
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans la paroi correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau,

Concernant les parcs de stationnement mixtes (parcs disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure), il sera pris en référence le cas le plus défavorable entre superstructure ou infrastructure.

Exemple : pour un parc mixte non sprinklé comprenant 3 niveaux en infrastructure et 1 niveau en superstructure, l'évaluation des besoins en eau doit être réalisée à partir de la référence parc en infrastructure de plus de 2 niveaux.

2.8 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des chapiteaux tentes et structures y compris gonflables

TYPE DE CTS OU SG	Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume utile d'eau total	Nombre minimum de PEI	Distance maximale entre PEI et bâti
SG ou CTS assujetti à la réglementation établissement recevant du public non limité aux dispositions de l'article CTS37 à implantation supérieure à 6 mois d'une surface < 250 m ² , et isolé de plus de 8 m	Courant faible	30 m ³ /h	1 heure	30 m ³	1	400 mètres
SG ou CTS recevant du public à implantation supérieure à 6 mois et ne respectant pas les conditions du risque courant faible	Se reporter à la grille de référence pour l'implantation des besoins en eau des ERP ; la DECI sera équivalente aux ERP de mêmes type et catégorie.					
Autres cas de SG ou CTS assujetti à la réglementation des établissements recevant du public	Selon avis de la commission de sécurité compétente					
SG ou CTS recevant du public susceptible d'accueillir plus de 700 personnes (rendu obligatoire pour les CTS, article CTS5§1)	Courant ordinaire	60 m ³ /h	1 heure	60 m ³	1	200 mètres
SG ou CTS ne recevant pas de public, utilisé à des fins agricoles ou d'activités relevant du code du travail, à implantation supérieure à 6 mois, 50m ² < surface < 250 m ² et isolé de plus de 8 m	Courant faible	30 m ³ /h	1 heure	30 m ³	1	400 mètres
SG ou CTS ne recevant pas de public, utilisé à des fins agricoles ou d'activités relevant du code du travail, à implantation de plus de 6 mois et ne respectant pas les conditions du risque courant faible	Se reporter à la grille de référence pour l'implantation des besoins en eau correspondant à l'activité envisagée.					
Autres cas de SG ou CTS ne recevant pas de public, utilisé à des fins agricoles ou d'activité relevant du code du travail	Se reporter à la grille de référence pour l'implantation des besoins en eau correspondant à l'activité envisagée.					

Les chapiteaux, tentes et structures dits CTS sont des aménagements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple.

2.9 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des bâtiments artisanaux ou industriels

Type Bâtiment	Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume d'eau total	Nombre minimum de PEI*	Distance maximale entre PEI et bâti
Bâtiment isolé par une distance de plus de 8 m et de surface développée $\leq$ à 500 m ²	Courant ordinaire	60 m ³ /h	2 heures	120 m ³	1	200 mètres
Autres bâtiments	Étude spécifique selon les règles ci-après					

La détermination des besoins en eau pour un bâtiment industriel est évaluée à partir :

- de la plus grande surface dite « surface de référence » isolée des autres risques par des murs (ou espaces) présentant un degré coupe-feu 2h (REI 120), les éventuelles ouvertures étant fermées par des portes ou dispositifs coupe-feu de degré 1h,
- de la structure du bâtiment,
- du type de bâtiment considéré (activité ou stockage),
- de la catégorie du risque (types de produits – voir liste des catégories 1 à 3 : le cas échéant choisir une activité ou un stockage similaire ; RS signifie risques spécifiques et SO sans objet),
- des dispositifs de sécurité éventuellement mis en place.

Le principe général de calcul est de 500 l/mn ou 30 m³/h par tranche de 500 m² de la surface de référence. Avec des coefficients minorant et/ou majorant en fonction de la hauteur de stockage (de 0 à + 50 %), la stabilité du bâtiment (de – 10 à +10 %), l'organisation de la sécurité interne (de 0 à – 40 %). le débit obtenu étant affecté d'un coefficient 1, 1,5 ou 2 en fonction de la catégorie de risque. Pour les locaux sprinklés, la quantité d'eau résultant des calculs ci-dessus est divisée par 2.

L'eau d'extinction sera apportée par des PEI implantés dans les conditions suivantes :

- Le 1^{er} PEI doit être situé à moins de 200 mètres du bâtiment : toutefois si le bâtiment possède des colonnes sèches, la distance entre un PEI et l'orifice d'alimentation de chaque colonne sèche doit être au maximum de 60 mètres.
- Le 2^{ème} PEI doit être situé à moins de 200 mètres du 1^{er} PEI et ainsi de suite (PEI espacés de 200 mètres maximum entre eux)
- La totalité des besoins en eau doit être située à une distance maximale de 1000 mètres de l'établissement.
- Au moins 25 % des besoins en eau seront fournis par des hydrants.
- Les PEI pris en compte pour les besoins en eau de la DECI d'un risque ne doivent pas être situés dans les zones d'effets des risques thermiques.

A noter que :

- **Les études** devront faire apparaître de façon explicite les conditions de prise en compte des éléments permettant de diminuer les besoins en eau en précisant la nécessité de leur pérennisation.
- **Durée d'extinction** : la durée de l'extinction servant de base au calcul de la quantité d'eau totale est de 2 heures dans la plupart des cas.
- **Surface de référence** : la surface prise en compte pour l'application de la méthode est celle incluse, éventuellement sur plusieurs niveaux, dans un recoupement présentant un degré coupe-feu 2h (mur ou espace libre non couvert de 10 mètres), les éventuelles baies devant avoir un degré coupe-feu 1h minimum. Si un bâtiment comprend une zone d'activité et une zone de stockage non isolées entre elles, il faut réaliser le calcul des besoins en eau pour chaque superficie et les additionner.
- **Panneaux sandwichs** : les bâtiments, dont une paroi au moins est constituée de panneaux sandwichs en plastique alvéolaire, doivent être considérés au moins en catégorie de risque 2. Cela ne s'applique pas aux panneaux sandwichs classés M1.
- **Risques multiples** : en cas de multiplicité de risques non séparés dans un même volume, on retient le risque le plus pénalisant. Si ces risques sont localisés dans un même volume non recoupé, on peut appliquer un premier calcul sur un type de risque sur la surface le concernant et y ajouter le calcul relatif à l'autre risque ; les débits obtenus se cumulent.
- **Surfaces importantes** : pour les bâtiments de fabrication de très grande surface pour lesquels l'exploitant ne veut ou ne peut réaliser de séparation par murs coupe-feu et en l'absence de propositions justifiées de sa part, des mesures constructives compensatoires (cantonnements de désenfumage de surface maximale de 1600 m², îlots d'activité de moins de 800 m², colonnes sèches, ...), d'organisation interne (DAI, ...) et/ou un dispositif d'extinction automatique adapté au processus doivent être demandées. Le SDIS doit également alerter sur l'impossibilité technique et matérielle d'éteindre un incendie de cette superficie.
- **Bâtiment dont l'activité est inconnue** au stade de l'étude du permis de construire : dans ce cas, l'étude devra souligner le fait et considérera le risque en catégorie 2 avec une hauteur de stockage égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m. Il sera mentionné l'impératif de ne pas stocker ou mettre en œuvre des produits ou activités classés en catégorie 3 sous peine de révision indispensable de la défense incendie.
- **Entrepôts** : pour les bâtiments à usage d'entrepôts non ICPE de stockage de produits combustibles ou inflammables, la surface maximale non recoupée acceptable doit être limitée à 4000 m².
- **Rétention** : la détermination des volumes de rétention relève de l'exploitant ; elle pourra faire l'objet d'un avis du SDIS.

· **Risques spécifiques :**

Dépôts d'hydrocarbures : la méthode ne s'applique en aucune façon aux dépôts d'hydrocarbures soumis quant à eux aux dispositions spécifiques qui les réglementent.

Les activités ou stockages mentionnés en risques spécifiques (RS) dans la grille de couverture doivent faire l'objet d'une étude spécifique de DECI au regard de la méthodologie opérationnelle d'extinction, de la protection de la population et des personnels intervenants, de limitation de la propagation de l'incendie. Ces risques peuvent nécessiter un autre agent extincteur que l'eau seule (émulseur, poudre, inertage...).

Les besoins en eau pour les panneaux photovoltaïques d'une superficie > à 1000 m² sont de 120 m³ disponibles en 2 heures à 200 mètres maximum du risque.

Détermination des besoins en eau pour des bâtiments industriels ou assimilés non isolés et d'une superficie > à 500 m²			
Données de base	Activité	Stockage	Commentaires
S _r Surface de référence			en m ²
Q _r Débit de référence = S _r x 30/500			en m ³ /h
Critères et coefficient	Activité	Stockage	
Hauteur de stockage C_h			
Si h ≤ 3 m C _h = 0			Sans précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m
Si 3 m < h ≤ 8 m C _h = +0,1			
Si 8 m < h ≤ 12 m C _h = +0,2			
Si h > 12 m C _h = +0,5			
Stabilité au feu SF C_s			
Si SF ≥ 1 h C _s = -0,1			Pour ce coefficient ne pas tenir compte du sprinkleur
Si 1 h < SF ≤ ½ h C _s = 0			
Si SF < ½ h C _s = +0,1			
Organisation interne (C_o cumulables)*			
Si accueil 24h/24 C _o = -0,1			
Si DAI généralisée reportée C _o = -0,1			
Si service de sécurité 24h/24 C _o = -0,3*			
Σ= somme des coefficients C_h + C_s + C_o			-0,5 ≤ Σ ≤ +0,6
Débts corrigés Q_c = Q_r x (1 + Σ)			en m ³ /h
Catégorie de risque			
Selon catégorie 1, 2 ou 3 C _a = 1 ou 1,5 ou 2			Rechercher la catégorie de risque dans les tableaux ci-après
Débts adaptés Q_a = Q_c x C_a			en m ³ /h
Locaux sprinklés (oui ou non)***			
Si oui, C _e = 0,5 Si non C _e = 1			Si EAE, Q _a est divisé par 2
Débts maxi Q_m = Q_a x C_e			en m ³ /h
Débit requis Q_h = la plus grande valeur de Q_m			en m ³ /h (valeur arrondie au multiple de 30 m ³ /h le plus proche)
Volume requis V_h = Q_h x 2 heures**			en m ³

* si le coefficient service de sécurité incendie est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil

** si la durée d'extinction est différente de 2 heures, le volume requis sera recalculé en conséquence.

*** Le sprinkleur ne peut pas être pris en compte en coefficient d'atténuation lié à la détection automatique d'incendie.

CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS

Risques accessoires séparés, communs aux diverses industries

		Catégorie	
		Activité	Stockage
A01	Chaudières et gazogènes fixes	RS	RS
A02	Force motrice	RS	RS
A03	Ateliers spéciaux et magasin général d'entretien	1	2
A04	Ateliers spéciaux de peinture et/ou vernis dont le point éclair est inférieur à 55 ° C	RS	RS
A05	Laboratoires de recherche, d'essais ou de contrôle	1	2
A06	Ordinateurs, ensembles électroniques, matériels électroniques des centrales de commande et des salles de contrôle	1	2

Industries agro-alimentaires

		Catégorie	
		Activité	Stockage
B01	Moulins à blé et autres matières panifiables	1	2
B02	Négociants en blé en grains ou graines diverses et/ou légumes secs. Coopératives ou stockeurs de grains. Transformateurs de grains, de graines de semences ou autres risques de même nature, dénaturation du blé.	1	2
B03	Farines alimentaires, minoteries sans moulin, sans fabrication de nourriture pour animaux	1	2
B04	Fabriques de pâtes alimentaires	1	2
B05	Fabriques de biscuits	1	2
B06	Fabriques de pains d'épices, pains de régime, biscottes Boulangeries et pâtisseries industrielles	1	2
B07	Fabriques d'aliments pour les animaux avec broyage de grains	1	2
B08	Fabriques de moutarde et condiments divers	1	2
B09	Torréfaction avec ou sans broyage	1	2
B10	Séchoirs de cossettes de chicorées (sans torréfaction)	1	2
B11	Traitement des houblons ou plantes pour herboristerie	1	2
B12	Fabriques de fleurs séchées	1	2
B13	Stérilisation de plantes	1	2
B14	Traitement des noix et cerneaux	1	2
B15	Tabacs	1	2
B16	Déshydratation de luzerne	1	2
B17	Broyage de fourrage et autres plantes sèches	1	2
B18	Sucreries et raffineries. Râperies de betteraves	1	2
B19	Fabrique de produits mélassés	1	2
B20	Magasins de sucre et mélasses	1	2
B21	Caramels colorants (fabrication pour tous procédés)	1	2
B22	Boissons gazeuses. Apéritifs. Vins	1	1
B23	Distilleries d'eaux-de-vie (jusqu'à 72° centésimaux)	1	RS

B24	Distilleries d'alcools (plus de 72° centésimaux)	RS	RS
B25	Fabriques de liqueurs	RS	RS
B26	Fabriques de vinaigre	1	1
B27	Brasseries	1	1
B28	Malteries	1	2
B29	Fabriques de chocolat	1	2
B30	Fabriques de confiserie, nougats, suc de réglisse, sirops. Traitement du miel	1	2
B31	Moulins à huile d'olive ou de noix	1	2
B32	Huileries de coprahs, arachides et graines diverses (sauf pépins de raisins)	RS	2
B33	Extraction d'huile de pépins de raisins	RS	2
B34	Mouture de tourteaux	1	2
B35	Fabriques de margarine	1	2
B36	Fabriques de lait condensé ou en poudre	1	2
B37	Laiteries, beurreries, fromageries	1	2
B38	Conserves et salaisons de viandes. Conserves de légumes et fruit (avec ou sans déshydratation). Charcuterie industrielle	1	2
B39	Industrie du poisson	1	2
B40	Abattoirs	1	2
B41	Fabriques de glace artificielle	1	2
B42	Déverdissage. Maturation. Mûrisserie de fruits et légumes	1	2
B43	Stockages en silos	SO	RS

Industries textiles

		Catégorie	
		Activité	Stockage
	Tous les ateliers de préparations à la filature doivent être classés en catégorie 1		
C01	Effilochage de chanvre, jute, lin et/ou de tissus de coton (sans chiffons gras)	1	2
C02	Fabriques d'ouate de coton, couches culottes et articles dérivés	1	2
C03	Négociants en déchets de coton	1	2
C04	Délainage de peaux de mouton (avec ou sans lavoirs de laine). Lavoirs de laine (sans délainage de peaux de mouton). Epaillage chimique de laines	1	2
C05	Confection de pansements	1	2
C06	Filatures de jute	1	2 ¹
C07	Filatures de coton	1	2 ¹
C08	Tissages de verre	1	1
C09	Fabriques de moquettes avec enduction	2	2
C10	Enduisage, encollage ou flocage de tissus ou de papiers	1	2
C11	Flambage et grillage d'étoffes	1	2
C12	Imperméabilisation de bâches	1	2
C13	Toiles cirées, linoléum	1	2
C14	Toutes autres industries de fibres naturelles (soie, laine, jute, coton, lin, chanvre et autres végétaux, etc.)	1	2
C15	Toutes autres industries de fibres synthétiques ou mélangées	1	2

¹ Le cas des entrepôts de jute ou de coton doit faire l'objet d'une étude spéciale en raison des dangers pour la résistance mécanique de la construction consécutifs à l'absorption de l'eau par les matières.

Vêtements et accessoires. Cuirs et peaux

		Catégorie	
		Activité	Stockage
D01	Confection de vêtements, corsets, lingerie, avec ou sans vente au détail	1	2 ¹
D02	Fourreurs, avec travail de confection	1	2
D03	Manufactures de gants en tissus ou en peau	1	2
D04	Fabriques de chapeaux de feutre de laine, de feutre de poils, de chapeaux de soie, de bérêts. Confectionneurs de chapeaux de paille	1	2
D05	Cordonniers, artisans bottiers, selliers	1	2
D06	Fabriques d'articles chaussants, sauf les articles en caoutchouc ou en matières plastiques (Cf. fascicule L)	1	2
D07	Fabriques de couvertures	1	2
D08	Fabriques de couvre-pieds et doublures pour vêtements et coiffures, ouatines, avec emploi d'ouate, kapok, laine, duvet ou fibres cellulosiques ou synthétiques	1 ²	2 ³
D09	Fabriques de matelas (avec ou sans ressorts), désinfection, épuration et réfection de matelas en laine, crin, kapok, fibres artificielles ou synthétiques et autres matières textiles. Tapissiers garnisseurs de sièges avec outillage mécanique	1	2
D10	Fabriques de parapluies	1	1
D11	Fabriques de courroies, bâches, voiles pour la navigation, sacs et objets divers en tissus	1	2
D12	Fabriques de boutons, chapelets	1	1
D13	Blanchissage et repassage de linge	1	2
D14	Teinturiers dégraisseurs	1	2
D15	Plumes d'ornement, de parure et pour literie et couettes	1	2
D16	Fabriques de fleurs artificielles	1	2
D17	Tanneries, corroieries, mégisseries	1	2
D18	Chamoiseries	1	2
D19	Apprêts de peaux pour la pelleterie et la fourrure	1	2
D20	Fabriques de cuirs vernis	1	2
D21	Fabriques de tiges pour chaussures	1	2
D22	Maroquinerie, sellerie, articles de voyage en cuir ou en matières plastiques, objets divers en cuir	1	2
D23	Teintureries de peaux	1	2

¹ 3 pour les rouleaux de matières plastiques ou de caoutchouc alvéolaires

² 2 si utilisation de matières plastiques alvéolaires

³ 3 en cas d'utilisation de matières plastiques alvéolaires

Industrie du bois. Liège. Tableterie. Vannerie

		Catégorie	
		Activité	Stockage
E01	Scieries mécaniques de bois en grumes (à l'exclusion des scieries forestières). Travail mécanique du bois (non classé ailleurs). Ateliers de travail du bois sans outillage mécanique	1	2
E02	Fabriques de panneaux de particules, bois reconstitué, bois moulé, à base de copeaux, sciure de bois, anas de lin ou matières analogues. Fabriques de panneaux de fibres de bois	2	2
E03	Layetiers emballeurs, fabrique de palettes en bois	2	2-3 ¹
E04	Fabrique de futailles en bois	1	2
E05	Tranchage et déroulage de bois de placage, fabriques de panneaux contreplaqués	1	2
E06	Fabriques de farine de modèle en bois	1	2
E07	Préparation du liège (traitement des lièges bruts). Fabriques de bouchons de liège Agglomérés de liège, avec toutes opérations de concassage, broyage, trituration, blutage avec classement et montage de liège aggloméré, avec ou sans fabrication, usinage d'agglomérés.	2	2
E08	Articles de Saint Claude, articles en bois durci	1	1
E09	Vannerie	1	2
E10	Brosses, balais, pinceaux	1	2

¹ 3 si les îlots de stockage ont une surface de plus de 150 m²

Industries métallurgiques et mécaniques

		Catégorie	
		Activité	Stockage
F01	Métallurgie, fonderie	1	1
F02	Façonnage, travail mécanique, usinage, ajustage et assemblage de métaux	1	1
F03	Applications électrolytiques, galvanisation, nickelage, chromage, étamage, métallisation, phosphatation et polissage de métaux	1	1
F04	Émaillage vernissage, impression sur métaux	1	1
F05	Goudronnage ou bitumage d'objets métalliques	1	1
F06	Fabrication ou montage d'avions	RS	RS
F07	Fabriques d'automobiles	2	2 ²
F08	Carrosseries de véhicules en tous genres	2	2 ²
F09	Fabriques de papiers en métal (aluminium, étain)	1	1
F10	Affineries de métaux précieux	1	1
F11	Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie	1	1

² en fonction de la marchandise entreposée

Industries électriques

		Catégorie	
		Activité	Stockage
G01	Stations émettrices de radiodiffusion et de télévision. Stations relais	1	SO
G02	Fabrication, montage et réparation de matériels électrotechniques industriels et d'appareillage industriel haute, moyenne et basse tension	1	2
G03	Fabrication, montage et réparation d'appareillage d'installation basse tension domestique, d'appareils électrodomestiques et:/ou portatifs, d'appareils électroniques grand public	1	2
G04	Fabrication, montage et réparation d'appareils électroniques radioélectriques ou à courants faibles, et/ou d'appareils et équipements de mesures électriques ou électroniques	1	2
G05	Fabrication de composants électroniques (transistors, résistances circuits intégrés, etc.) et de composants électriques pour courants faibles (circuits oscillants, etc.)	1	2
G06	Accumulateurs (fabriques d')	1	2
G07	Piles sèches (fabriques de)	1	2
G08	Fabriques de lampes à incandescence et/ou de tubes fluorescents ou luminescents	1	1
G09	Fabriques de fils et câbles électriques	1	2

Chaux. Ciment. Céramique. Verrerie

		Catégorie	
		Activité	Stockage
H01	Fabrication de la chaux, du plâtre, du ciment, moulins à chaux, plâtre, calcaires, phosphates ou scories	1	1
H02	Cuisson de galets, broyage et préparation mécanique de galets, terres, ocres, minerais divers	1	1
H03	Fabriques d'agglomérés et moulages en ciment, fabriques de produits silico-calcaires	1	1
H04	Fabriques de marbre artificiel, scieries de marbre ou de pierre de taille	1	1
H05	Briqueteries et tuileries	1	1
H06	Faïences, poteries, fabriques de porcelaine, grès, cérame, produits réfractaires, décorateurs sur porcelaine	1	1
H07	Fabriques de verre et glaces (soufflage et façonnage de verre à chaud)	1	1
H08	Fabriques d'ampoules pharmaceutiques	1	1
H09	Miroiteries	1	1

Industrie chimique minérale

		Catégorie	
		Activité	Stockage
I01	Fabrication et stockage de produits chimiques divers (chlore, chlorures alcalins, hypochlorites, chlorates et perchlorates (par électrolyse à froid), acide sulfurique, acide chlorhydrique, sulfates alcalins, sulfates métalliques, soude, potasse, ammoniacque synthétique, ammoniacque, sulfate d'ammoniacque, de nitrate d'ammoniacque, cyanamide calcique, nitrate de soude, nitrate de potasse, salpêtreries, raffineries de salpêtre, acide nitrique, ammonitrates, superphosphates et engrais composés, air liquide, oxygène, azote, gaz carbonique, soufre, sulfure de carbone, carbure de calcium, alun, acétate de cuivre (verdet), etc. ...)	RS	RS
I02	Traitement des ordures ménagères	RS	RS
I03	Allumettes	2	2

Produits d'origine animale et corps gras

		Catégorie	
		Activité	Stockage
J01	Traitement de matières animales diverses	RS	RS
J02	Dégras, huiles et graisses animales	RS	RS
J03	Dégraissage d'os	RS	RS
J04	Noir animal	RS	RS
J05	Fondoirs ou fonderies de suif	RS	RS
J06	Fabriques de caséine	RS	RS
J07	Stéarineries avec ou sans fabrique de bougies	RS	RS
J08	Bougies stéariques	RS	RS
J09	Fabriques de colle forte et gélatine	RS	RS
J10	Albumine	RS	RS
J11	Fabriques de savon	1	1
J12	Épuration de glycérine	1	2

Pigments et couleurs, peintures. Vernis et encres, produits entretien

		Catégorie	
		Activité	Stockage
K01	Pigments métalliques	1	1
K02	Pigments minéraux	1	1
K03	Couleurs végétales	1	1
K04	Laques et colorants organiques synthétiques (couleurs artificielles) Fabriques de peintures, vernis et/ou encres aux résines naturelles ou synthétiques, à la cellulose (autres que les vernis nitro-cellulosiques), aux bitumes, aux goudrons ou au latex, vernis gras	RS	RS
K05	Fabriques de peintures et encres à base organique	1	2
K06	Fabriques de peintures et vernis cellulosiques	RS	RS
K07	Fabriques de peintures et encres à l'eau	1	1
K08	Cirage ou encaustique	RS	2

Cires. Résines. Caoutchouc. Matières plastiques.

		Catégorie	
		Activité	Stockage
L01	Cires, cierges et bougies de cire	1	2
L02	Résine naturelle	2	2
L03	Fabrication de matières premières pour objets en matières plastiques (granulés)	2	2
L04	Polymérisation et transformation de matières plastiques alvéolaires	2	3
L05	Transformations de matières plastiques non alvéolaires	1	2
L06	Travail de la corne, de la nacre, de l'écaille, de l'ivoire, de l'os. Fabriques d'objets en ces matières à l'exclusion des boutons	1	2
L07	Fabriques de montures de lunettes, sans fabrication de matières premières	1	2
L08	Transformation du caoutchouc naturel ou synthétique, gutta-percha, ébonite (à l'exclusion des fabriques de caoutchouc synthétique – de pneumatiques et chambres à air)	2	2 ¹
L09	Fabrication de caoutchoucs et de latex synthétiques (Buna, Perbunan, Néoprène, Caoutchouc Butyle, Thiokol, Hypalon, élastomères silicones ou fluorés, etc..)	RS	2 ¹
L10	Fabriques d'enveloppes et chambres à air pour pneumatiques.	2	RS

¹ 3 en cas d'utilisation de caoutchouc alvéolaire

Combustibles solides, liquides, gazeux

		Catégorie	
		Activité	Stockage
M01	Mines de combustibles (installations de surface). Agglomérés de charbon. Électrodes et balais en charbon de cornue ou coke de pétrole (sans fabrication des matières premières). Traitement du graphite. Pulvérisation du charbon. Tourbe	RS	RS
M02	Ateliers de carbonisation et distillation du bois. Stockage	2	RS
M03	Appareils de forage. Centres de collecte, centres de production, puits en exploitation.	RS	RS
M04	Raffineries de pétrole	RS	RS
M05	Entrepôts, dépôts, magasins et approvisionnements d'hydrocarbures, - d'acétylène, de gaz et liquides combustibles	RS	RS
M06	Essence synthétique. Mélanges, traitement d'huiles minérales lourdes. Régénération d'huiles minérales usagées	RS	RS
M07	Entrepôts, dépôts, magasins et approvisionnements d'alcool	SO	RS
M08	Ateliers de remplissage et stockage de bombes à aérosols	RS	RS
M09	Usines à gaz de houille, fours à coke, gaz à l'eau. Distillation des goudrons de houille	RS	RS
M10	Traitement et/ou mélange de goudrons, bitumes, asphaltes et émulsions pour routes	RS	RS
M11	Production et remplissage de bouteilles d'acétylène Postes de compression de gaz de ville ou de gaz naturel.	RS	RS

Produits chimiques non classés ailleurs

		Catégorie	
		Activité	Stockage
N01	Extraits tannants et tinctoriaux	RS	RS
N02	Amidonneries et féculeries. Dextrineries, glucoseries	1	1
N03	Fabriques de poudres noires, de poudres sans fumée, etc. Fabriques d'explosifs. Fabrication de fulminate, azoture de plomb, amorces, détonateurs, capsules. Fabriques de cartouches pour armes portatives.	RS	RS
N04	Ateliers de chargement de munitions de guerre, fabriques d'artifices.	RS	RS
N05	Extraction de parfums des fleurs et plantes aromatiques	RS	2 ¹
N06	Parfumeries (fabrication et conditionnement)	RS	2 ¹
N07	Laboratoires de fabrication de produits pharmaceutiques	RS	2
N08	Fabriques de films, plaques sensibles, papiers photographiques	1	2
N09	Fabriques de produits chimiques non classés ailleurs	RS	RS

¹ RS si stockage en cuve

Pâte de bois. Papiers et cartons. Imprimerie. Industrie du livre

		Catégorie	
		Activité	Stockage
O01	Fabriques de pâte à papier sans fabrication de papiers ou kraft	1	2 ¹
O02	Papeteries	1	2 ¹
O03	Cartonneries	1	2 ¹
O04	Façonnage du papier	1	2 ¹
O05	Façonnage du carton	1	2 ¹
O06	Fabriques de papiers ou cartons bitumés ou goudronnés, ou de simili-linoléum	1	2 ¹
O07	Photogravure. Clicheurs pour imprimerie sans photogravure	1	2
O08	Imprimeries sans héliogravure ni flexogravure	1	2 ¹
O09	Imprimeries avec héliogravure ou flexogravure	1	2 ¹
O10	Assembleurs, brocheurs, relieurs	1	2

¹ RS en cas de stockage de bobines de papier stockées verticalement

Industrie du spectacle

		Catégorie	
		Activité	Stockage
P01	Théâtres	Voir grille ERP	
P02	Ateliers ou magasins de décors	1	2
P03	Salles de cinéma	Voir grille ERP	
P04	Laboratoires de développement, tirage, travaux sur films	1	2
P05	Studios de prises de vues cinématographiques, studios de radiodiffusion et de télévision, studios d'enregistrement	1	2
P06	Loueurs et distributeurs de films	1	2
P07	Photographes, avec ou sans studios ou laboratoires	1	2

Industries des transports

		Catégorie	
		Activité	Stockage
Q01	Garages et ateliers de réparation d'automobiles	1	2
Q02	Parkings couverts hors ERP et habitations et hors parking VL	1	SO
Q03	Stations services, magasins d'accessoires d'équipement de pièces détachées et de produits pour l'automobile	1	2
Q04	Entreprises de transports, transitaires, camionnages et déménagement	1	2
Q05	Dépôts, remises et garages de tramways et chemins de fer électriques, ou de trolleybus	1	2
Q06	Hangars pour avions, hélicoptères, etc.	RS	RS
Q07	Chantiers de construction et de réparation de navires	RS	RS
Q08	Remises et garages de bateaux avec ou sans atelier de réparations	1	2

Magasins. Dépôts et chantiers divers (hors ERP)

		Catégorie	
		Activité	Stockage
R01	Centres commerciaux à pluralité de commerce	Voir grille ERP	
R02	Galeries marchandes	Voir grille ERP	
R03	Drugstores	Voir grille ERP	
R04	Magasins en gros ou en détail d'épicerie	Voir grille ERP	
R05	Négociants en gros et demi-gros, sans vente au détail de tissus, draperies, soieries, velours, bonneterie, mercerie, passementerie, broderies, rubans, tuiles et dentelles	1	2
R06	Dépôts de fourrures	SO	2
R07	Magasins de vêtements, effets d'habillement, lingerie, sans atelier de confection	Voir grille ERP	
R08	Magasins de nouveautés et bazars, magasins d'articles de sport, supermarchés	Voir grille ERP	
R09	Atelier de réparations de meubles sans outillage mécanique pour le travail du bois	1	2
R10	Négociants en chiffons	1	2
R11	Ateliers et dépôts d'emballages en tous genres	1	2-3 ¹
R12	Magasins de quincaillerie, de bricolage et de matériaux de second œuvre	Voir grille ERP	
R13	Négociants en bois sans débit de grumes	1	2
R14	Dépôts de charbons de bois	1	1
R15	Marchés de gros, gares de marchandises et triages	1	2
R16	Entrepôts, docks, magasins généraux	SO	1-2-3 ²
R17	Entrepôts frigorifiques	SO	2
R18	Expositions	Voir grille ERP	

¹ 3 si emballages en plastique alvéolaire

² selon la nature des produits stockés (2 par défaut)

2.10 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des zones d'activités ou industrielles

Superficie parcelle	Type de risque	Débit minimal	Durée minimale	Volume d'eau total	Nombre minimum de PEI	Distance maximale entre 1^{er} PEI et entrée parcelle
≤ 1000 m ²	Courant important	120 m ³ /h	2	240 m ³	2	100 mètres
> 1000 m ²	Particulier	240 m ³ /h	2	480 m ³	2 à 4	100 mètres

Le deuxième PEI doit être à 200 mètres maximum du 1^{er} PEI et la totalité des PEI à 1000 mètres maximum de chaque entrée de parcelle.

Cette grille permet d'assurer un pré équipement de la DECI de la zone d'activité ou industrielle.

Les constructions pourront voir leur DECI renforcée en fonction de leur activité en appliquant les grilles de couverture adéquates : tout avis du SDIS dans le cadre d'une étude de zones d'activités, industrielles ou d'aménagement concerté devra attirer l'attention du pétitionnaire et de l'autorité de police administrative spéciale de DECI sur cette possibilité.

2.11 Grille de couverture d'évaluation des besoins en eau des terrains de type camping ou assimilés

Les Terrains de camping aménagés, parcs de loisirs résidentiels, villages de vacances classés en hébergements légers (Article L. 443-4 du code de l'Urbanisme et décret du 5 janvier 2007, pris en application de l'article L. 443-4 du code de l'Urbanisme.) et les terrains assimilés, qu'ils soient situés en zone rurale ou non, doivent disposer d'une DECI assurée par un point d'eau incendie assurant un débit minimum de $30 \text{ m}^3/\text{h}$ pendant 1 heure ou d'une capacité minimale de 30 m^3 : le point d'eau incendie doit être situé à 400 mètres maximum de l'emplacement le plus éloigné.

Pour les éventuels ERP implantés dans la zone de camping ou assimilée, la DECI doit être conforme aux dispositions reprises dans la grille de couverture pour les ERP.

2.12 Grille des situations exemptes de DECI

TYPE RISQUE	Principale Observation	Observations secondaires
Éoliennes et postes de livraison situés en parc éolien	Eau comme agent extincteur non approprié	
CTS surface < 50 m ² isolé de 8 mètres des autres bâtiments	Ne concerne pas les tentes situées dans un terrain dédié	
Poste de transformation de surface de 20 m ² maximum	Eau comme agent extincteur non approprié	
Construction de surface développée de 40 m ² maximum isolée de 8 mètres des autres bâtiments	Ne concerne pas les habitations légères de loisirs (HLL) de type mobil home, caravane ou assimilées situées dans un terrain dédié	Exemple de construction concernée: abri de jardin, hutte de chasse ou de pêche
Stockage de fourrage en plein champ sans bâtiment et isolé d'autre risque	Pas de risque de propagation Valeur de la matière	
Tour hertzienne isolée		
Mobilier urbain	Faible superficie	
Sanisettes, toilettes publiques	Faible superficie	
Panneaux photovoltaïques <1000 m ²	Seuls, sans autre stockage ni en dessous ni au dessus	

2.13 Dispositif maximal pouvant être mis en œuvre par les sapeurs-pompiers

Afin de limiter la quantité d'eau maximum susceptible d'être demandée pour la mise en œuvre des moyens publics de lutte contre l'incendie, il y a lieu de fixer un dispositif théorique qui prend en compte l'équipement et la répartition de ces moyens sur le département conformément au SDACR et au RO. Ce dispositif est évalué à l'équivalent de 20 LDV 45 soit un débit maximum de 600 m³/h ou 1200 m³ pour 2 heures d'extinction.

Il tient compte des moyens matériels (véhicules, équipements, pompes...) mais aussi des moyens humains (effectifs) armant les véhicules d'incendie et de secours.

Sauf cas particuliers, la quantité d'eau demandée pour la défense incendie d'un risque ne devra jamais être supérieure à cette limite. Tout risque nécessitant un besoin en eau au delà de cette valeur de débit doit conduire à avertir l'autorité de police des limites de nos possibilités opérationnelles et à la proposition de mesures de prévention et de protection compensatoires telles que :

- recouvrements par des murs REI,
- isolement par éloignement,
- mise en place d'extinction automatique adaptée aux risques (eau, mousse...),
- mise en place de détection automatique d'incendie adaptée aux risques,
- mise en place d'équipiers de seconde intervention, service de sécurité incendie etc.

CHAPITRE 3 Les caractéristiques techniques des différents points d'eau incendie

3.1 Généralités

Les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, sont dénommés « points d'eau incendie » (PEI).

Les PEI permettent d'assurer la Défense Extérieure Contre l'Incendie dite DECI.

Tout PEI est caractérisé par sa nature, sa localisation, ses caractéristiques opérationnelles et la capacité de la ressource qui l'alimente.

Les PEI sont constitués d'ouvrages publics et privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Il s'agit exclusivement d'ouvrages fixes.

Lorsque les PEI sont dotés de prises de raccordement aux engins d'incendie (tel qu'un dispositif d'aspiration par exemple), celles-ci doivent être utilisables directement et en permanence par les moyens des sapeurs-pompiers.

3.1.1 Pluralité des ressources

Il peut y avoir plusieurs PEI pour la même zone à défendre dont les capacités ou débits simultanés sont cumulables pour obtenir le volume d'eau nécessaire. Il peut également y avoir mixité des types de PEI.

3.1.2 Capacité et débit minimum

Seuls sont pris en compte pour la DECI :

- les points d'eau d'une capacité immédiatement disponible supérieure ou égale à 30 m³,
- les points d'eau alimentés par un réseau d'adduction d'eau fournissant un débit supérieur ou égal à 30 m³ par heure sous une pression d'un bar minimum (permettant le fonctionnement des pompes des engins des services d'incendie et de secours),
- les points d'eau permettant à un moyen des services d'incendie et de secours en aspiration de fournir un débit supérieur ou égal à 30 m³ par heure (cas des dispositifs fixes ou puits d'aspiration).

Les débits des PEI sous pression à prendre en compte pour couvrir les risques sont ceux constatés sous 1 bar de pression dynamique et non les débits nominaux des appareils.

Si les réseaux d'eau sous pression ne répondent pas aux caractéristiques minimales ou y répondent de manière aléatoire ou approximative, il convient de recourir à d'autres types de PEI pour compléter ou suppléer cette ressource.

Les travaux réalisés sur un réseau d'adduction d'eau, y compris pour des raisons sanitaires, ne doivent pas avoir pour effet de dégrader le niveau de DECI existante, y compris si les PEI alimentés sur ce réseau ne sont pas en capacité de délivrer la quantité d'eau minimale.

Les PEI qui, à la date de publication du présent règlement, ne sont pas en mesure de délivrer la quantité d'eau minimale ne peuvent pas être supprimés sans mise en conformité préalable de la DECI.

3.1.3 Débit maximum à prendre en compte pour un hydrant normalisé

Pour les besoins en eau et afin d'être en adéquation avec les moyens du SDIS du Nord :

- un PI ou une BI de DN 100 ayant un débit sous un bar supérieur à 120 m³/h sera pris en compte dans la défense extérieure contre l'incendie existante à hauteur de 120 m³/h maximum,
- un PI de DN 150 ayant un débit sous un bar supérieur à 240 m³/h sera pris en compte dans la défense extérieure contre l'incendie existante à hauteur de 240 m³/h maximum.

3.1.4 Pérennité dans le temps et l'espace

Tous les dispositifs retenus doivent présenter une pérennité dans le temps et l'espace.

Ce principe implique, en particulier, que l'alimentation des PEI sous pression soit assurée en amont pendant la durée fixée (capacité des réservoirs ou des approvisionnements notamment).

L'efficacité des points d'eau incendie ne doit pas être réduite ou annihilée par les conditions météorologiques ou par les phénomènes naturels de type marées (hauteur de marnage). Leur accessibilité doit être permanente.

3.1.5 Accessibilité

Les PEI sont desservis par une voie accessible aux véhicules d'incendie et de secours qui doit répondre aux caractéristiques minimum suivantes :

- largeur minimum de la chaussée, bande de stationnement exclue : 3 mètres,
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kN (kilo newton) avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distant de 3m60,
- rayon intérieur de 11 mètres,
- surlargeur S égale à 15/R (rayon) pour les virages ayant un rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
- hauteur libre de passage de 3m50,
- pente inférieure à 15 %.

Toutefois, les voiries ne respectant pas ces caractéristiques pourront faire l'objet d'une étude spécifique par le SDIS.

Ces caractéristiques peuvent être modifiées lorsque les PEI sont situés sur des voies utilisables par les véhicules d'incendie et de secours desservant un bâtiment soumis à une réglementation spécifique, notamment celle afférente à la sécurité incendie des immeubles d'habitation, des ERP et des IGH.

L'accès à certains PEI peut, notamment pour des raisons de sécurité, être condamné. L'autorisation préalable du SDIS doit être obtenue et le dispositif d'ouverture doit être manœuvrable par les sapeurs pompiers et conforme aux dispositions prévues par la note opérationnelle en vigueur.

3.1.6 Équipements annexes des PEI

Plate-forme de mise en station

Certains PEI nécessitent une manœuvre d'aspiration par les sapeurs-pompiers. A ce titre, il est nécessaire que ces PEI disposent d'une plate-forme de mise en station qui est reliée à une voie accessible par les engins d'incendie et de secours.

Les caractéristiques dépendent du type d'engin assurant la manœuvre d'aspiration.

Les caractéristiques minimales sont les suivantes :

Type d'engin	Caractéristiques
MOTO POMPE REMORQUABLE (MPR)	Dimension : 4 m x 3 m soit 12 m ² Pente : 2 % (maximum 7 %) Hauteur géométrique max : 5,50 m Butée de sécurité : 0,30 m
ENGIN POMPE (FPT)	Dimension : 4 m x 10 m soit 40 m ² Pente : 2 % (maximum 7 %) Force portante : 160 kN Hauteur libre : 3,50 m Hauteur géométrique max : 5,50 m Butée de sécurité : 0,30 m

La hauteur géométrique est la différence entre le niveau de l'axe de la pompe et le niveau de l'eau le plus bas (cf.annexe 9).

Ces plates-formes de mise en station sont positionnées de préférence parallèlement au PEI ou de façon perpendiculaire.

Le nombre de plates-formes est en adéquation avec le volume utile d'eau du PEI.

Volume utile du PEI	Nombre de plates-formes
30 m ³	1
60 m ³	1
120 m ³	1
240 m ³	1
Au-delà	1+1 par fraction de 240 m ³

Le volume utile d'eau correspond au volume d'eau nécessaire, utilisable de manière pérenne, en fonction du risque.

Dispositif fixe d'aspiration

Certains PEI peuvent être équipés de dispositifs d'aspiration lorsqu'ils ne sont pas directement accessibles aux engins d'incendie et de secours et sans possibilité de mettre directement les aspiraux dans l'eau (exemple : réserves clôturées, berges dangereuses...).

Le nombre de dispositifs par plate-forme d'aspiration doit être compatible avec le débit d'eau nécessaire :

Débit requis pour couvrir le risque	Nombre de dispositifs d'aspiration
30 m ³ /h	1
60 m ³ /h	1
> 60 m ³ /h et ≤ 120 m ³ /h	2
> 120 m ³ /h	2 + 1 par tranche de 60 m ³ /h

Les caractéristiques minimales de chaque dispositif sont les suivantes :

- un ½ raccord symétrique DN 100 tournant sans coquille ou tenons impérativement verticaux placés entre 0,50 m et 0,80 m au dessus de la plate-forme de mise en station,
- une canalisation de DN 100 rigide ou semi-rigide résistante à la corrosion,
- une crépine sans clapet implantée au moins à 0,50 m du fond du bassin et à 0,30 m en dessous du niveau le plus bas du volume disponible.
- distance entre deux dispositifs pour une plate-forme comprise entre 0,50 et 1 m
- hauteur géométrique d'aspiration ne devant pas excéder 5,50 m
- longueur maximum d'aspiration inférieure ou égale à 8 m

Il est à noter que les poteaux d'aspiration sont considérés comme des dispositifs fixes d'aspiration.

Une plate-forme peut être équipée au maximum de 2 dispositifs fixes d'aspiration.

Chaque dispositif doit pouvoir être régulièrement nettoyé et entretenu : si cela ne peut être le cas, il devra être pivotant pour n'être immergé qu'en cas de besoins afin d'éviter l'envasement ou le bouchage de la crépine.

La prise de raccordement à la pompe d'un dispositif fixe d'aspiration peut être protégée par un coffre : dans ce cas, cette protection doit pouvoir être ouverte avec les accessoires de manœuvre des poteaux d'incendie normalisés.

Le raccordement d'un engin d'incendie à un dispositif fixe d'aspiration nécessite une mise en œuvre augmentant le délai d'utilisation du PEI.

Tableau synthétique global plates-formes de mise en aspiration et dispositifs fixe d'aspiration

Volume utile d'eau demandé	Débit d'eau demandé	Nombre de plates-formes	Nombre de dispositifs d'aspiration
30 m ³	30 m ³ /h	1	1
60 m ³	30 ou 60 m ³ /h	1	1
90 m ³	45 m ³ /h	1	1
120 m ³	60 m ³ /h	1	1
150 m ³	75 m ³ /h	1	2
180 m ³	90 m ³ /h	1	2
210 m ³	105 m ³ /h	1	2
240 m ³	120 m ³ /h	1	2
270 m ³	135 m ³ /h	2	3
300 m ³	150 m ³ /h	2	3
330 m ³	165 m ³ /h	2	3
360 m ³	180 m ³ /h	2	3
390 m ³	195 m ³ /h	2	4
420 m ³	210 m ³ /h	2	4
450 m ³	225 m ³ /h	2	4
480 m ³	240 m ³ /h	2	4
510 m ³	255 m ³ /h	3	5
540 m ³	270 m ³ /h	3	5
570 m ³	285 m ³ /h	3	5
600 m ³	300 m ³ /h	3	5
630 m ³	315 m ³ /h	3	6
660 m ³	330 m ³ /h	3	6
690 m ³	345 m ³ /h	3	6
720 m ³	360 m ³ /h	3	6
750 m ³	375 m ³ /h	4	7
780 m ³	390 m ³ /h	4	7
810 m ³	405 m ³ /h	4	7
840 m ³	420 m ³ /h	4	7
870 m ³	435 m ³ /h	4	8
900 m ³	450 m ³ /h	4	8
930 m ³	465 m ³ /h	4	8
960 m ³	480 m ³ /h	4	8
990 m ³	495 m ³ /h	5	9
1020 m ³	510 m ³ /h	5	9
1050 m ³	525 m ³ /h	5	9
1080 m ³	540 m ³ /h	5	9

1110 m ³	555 m ³ /h	5	10
1140 m ³	570 m ³ /h	5	10
1170 m ³	585 m ³ /h	5	10
1200 m ³	600 m ³ /h	5	10

Les puits d'aspiration

Ils sont constitués d'un puits relié à un point d'eau naturel ou artificiel par une canalisation de section assurant le débit requis avec un minimum de diamètre DN 250. Cette canalisation doit être équipée d'une grille de protection côté point d'eau .

Ces dispositifs sont installés lorsqu'il n'est pas possible d'accéder directement au point d'eau incendie.

Le fond du puits doit être équipé d'un panier à boue.

Le puits doit être équipé d'un bouchon de type « plaque d'égout » peinte en bleu.

La dimension minimale du puits doit permettre la mise en place de 2 lignes d'aspiraux de DN 100.

Les puits d'aspiration peuvent être équipés de dispositifs fixes d'aspiration respectant les caractéristiques décrites au paragraphe précédent et implantés de telle manière que la manœuvre du panier à boue reste possible.

Le raccordement d'un engin d'incendie à un dispositif fixe d'aspiration nécessite une mise en œuvre augmentant le délai d'utilisation du PEI.

Portillons d'accès

Ces portillons permettent de mettre en œuvre les lignes d'aspiration à travers un dispositif fixe de protection contre les chutes (cf. annexe 9).

Les caractéristiques minimales de ces portillons sont les suivantes :

- hauteur : 35 cm
- largeur : 40 cm
- sens d'ouverture : opposé au point d'eau ou vers la plate-forme de mise en station
- dispositif de verrouillage : dispositif d'ouverture manœuvrable par les sapeurs pompiers et conforme aux dispositions prévues par la note opérationnelle en vigueur figurant en annexe du présent règlement.

3.1.7 Distance des PEI / cheminement praticable

En fonction des risques, chaque grille de couverture indique une distance maximale entre le risque et le premier PEI puis entre chaque PEI. Cette distance est mesurée en suivant un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. Ce cheminement doit être exempt de tous obstacles infranchissables tels que barrière(s) potelet(s), chicane(s) etc. Il doit permettre le passage de deux sapeurs-pompiers tirant un dévidoir soit une largeur de passage de 1m80. Le sol doit être stabilisé. La pente ne doit pas excéder 10 % avec une tolérance de 15 % sur une courte distance.

3.2 Les PEI privés

Les PEI privés, appelés également « ouvrages privés », sont des PEI implantés ou aménagés et entretenus par des propriétaires différents de la personne publique compétente en matière de DECI. Ils pourvoient uniquement au besoin propre de Défense Extérieure Contre l'Incendie de leurs propriétaires.

3.3 Les PEI publics

Les PEI publics appelés également « ouvrages publics » sont des PEI qui relèvent de la personne publique compétente en matière de DECI.

Les PEI publics ont pour vocation d'assurer la DECI de toute ou partie d'une commune.

3.4 Les PEI conventionnés

Un PEI privé peut participer à la DECI de la commune au même titre que les PEI publics sous réserve :

- d'être accessible en permanence et sans restriction aux engins des services d'incendie et de secours (validation obligatoire du SDIS),
- de l'accord préalable d'une mise à disposition du PEI par le propriétaire,
- de la formalisation de cet accord par une convention entre le propriétaire du PEI et la personne publique compétente de DECI. Cette convention est établie conformément aux dispositions de l'article R. 2225-7 du CCGT.

Cette convention peut notamment fixer :

- les modalités de restitution de l'eau,
- la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins des propriétaires et pour ceux de la DECI,
- la répartition des charges afférentes aux besoins du service,
- les modalités de contrôles techniques.

Une copie de cette convention est adressée au SDIS du Nord.

3.5 Les points d'eau ne concourant pas à la DECI

Ne sont pas considérés comme des PEI susceptibles de concourir à la DECI :

- les points d'eau artificiels tels que piscine, lavoir, puisard, bassin d'agrément privé, borne de lavage, bassin de rétention des eaux de pluie ou des eaux d'incendie, bassin de décantation des eaux polluées, tout aménagement d'une capacité utile inférieure à 30 m³,
- les points d'eau naturels d'une capacité inférieure à 30 m³ ou ne permettant pas leur utilisation par les sapeurs-pompiers de façon permanente.

3.6 Inventaire des PEI

Les différents PEI concourant à la DECI sont les suivants :

- les hydrants,
- les réserves et citernes,
- les points d'eau naturels,
- les hydrants spécifiques,
- les clarinettes,
- les autres points d'eau spécifiques.

3.6.1 Les hydrants

Les hydrants comprennent les bouches et poteaux d'incendie : ils sont conçus et installés conformément aux normes en vigueur (règles d'implantation, qualités constructives, capacités nominales et maximales, dispositifs de manœuvre et de raccordement). Toutefois, les normes ne sont pas retenues en ce qui concerne les dispositions du présent règlement pour la détermination de :

- la couleur des appareils (pour les PI),
- la signalisation et le balisage des appareils,
- les modalités et la périodicité des contrôles et de la maintenance des appareils,
- les opérations de réception et d'intégration des appareils à la base départementale des PEI,
- le débit et la pression minimum d'utilisation attendus de ces appareils, visés dans l'arrêté de l'autorité de police DECI.

Ces dispositions sont décrites dans le présent règlement.

Les différents types d'hydrants sont :

- les Bouches d'Incendie incongelables (BI) DN 100 (prise Keyser mâle),
- les Poteaux d'Incendie incongelables (PI).

On distingue les poteaux d'incendie DN 80, DN 100 et DN 150 :

- un PI DN 80 est dénommé prise accessoire et dispose d'une prise de 65 mm,
- un PI DN 100 dispose d'une prise centrale de 100 mm et 2 prises latérales de 65 mm,
- un PI DN 150 dispose d'une prise centrale de 65 mm et 2 prises latérales de 100 mm.

Les prises sont équipées d'un bouchon obturateur étanche.

Les poteaux d'incendie peuvent être renversables (c'est-à-dire équipés d'un dispositif limitant les effets d'une rupture de la partie extérieure) ou non.

Même s'ils disposent d'un volant de manœuvre, les PI doivent être équipés d'un carré de manœuvre.

Ces hydrants sont connectés à un réseau d'adduction d'eau potable ou non potable dont la pression ne doit pas excéder 10 bars.

Dans le cas d'hydrants connectés à un réseau dont la pression excède 10 bars, toute disposition doit être prise pour :

- signaler cette surpression sur le terrain (cf.paragraphe 3.9.1),
- permettre aux engins d'incendie et de secours d'utiliser ces hydrants à la demande du SDIS (exemple : limiteur de pression à la charge du propriétaire...).

La mise en place d'un poteau d'incendie est à privilégier sauf si son implantation est de nature à empêcher le déplacement d'une personne à mobilité réduite, d'une poussette d'enfant ou encore la sortie d'un véhicule d'une place de stationnement.

L'installation des ces hydrants doit être réalisée dans les conditions prévues par la réglementation (Cf. annexes 18 et 19).

Les hydrants doivent être équipés de dispositif de vidange.

3.6.2 Les réserves et citernes

Les réserves sont des ouvrages naturels ou artificiels non couverts disposant d'une capacité d'eau utile minimale de 30 m³ permettant aux services d'incendie et de secours de puiser l'eau par une manœuvre dite d'aspiration.

Elles sont toujours associées au minimum à une plate-forme de mise en station.

Le SDIS du Nord distingue plusieurs types de réserves :

- les réserves enterrées,
- les réserves enterrées avec dispositif fixe d'aspiration,
- les réserves enterrées avec dispositif fixe d'aspiration et de réalimentation,
- les réserves enterrées avec dispositif de réalimentation,
- les réserves hors sol,
- les réserves hors sol avec dispositif fixe d'aspiration,
- les réserves hors sol avec dispositif fixe d'aspiration et de réalimentation,
- les réserves hors sol avec dispositif de réalimentation.

La réserve est considérée comme enterrée lorsque le niveau maximum de l'eau est situé au même niveau ou en dessous du niveau de la voie où stationne l'engin des services d'incendie et de secours.

Les réserves doivent être équipées d'un dispositif permettant de visualiser en permanence leur capacité nominale.

Les ouvrages naturels tels que mare, étang ou étendue d'eau d'une capacité inférieure à 1800 m³ peuvent être considérés comme des réserves.

Si la réserve n'est pas directement accessible, il doit être aménagé un puits d'aspiration ou un dispositif fixe d'aspiration. Le type de PEI est donc un puits.

Dans le cas des réserves réalimentées par un réseau sous pression équipées d'une vanne repérable, signalée et située à proximité immédiate de l'aire d'aspiration, le volume de réserve prescrit peut être réduit du double du débit horaire d'appoint dans la limite de la capacité minimale de 30 m³.

Exemple : pour un débit d'appoint de 15 m³/h

=> 15x2 = 30 m³ => réserve prescrite de 120 m³ – 30 m³ = 90 m³ à réaliser

Les citernes sont des ouvrages artificiels couverts disposant d'une capacité utile en eau minimale de 30 m³ permettant aux services d'incendie et de secours de puiser l'eau par une manœuvre dite d'aspiration. Elles sont toujours associées au minimum à une plate-forme de mise en station.

Le SDIS du Nord distingue plusieurs types de citernes :

- les citernes enterrées,
- les citernes enterrées avec dispositif fixe d'aspiration,
- les citernes enterrées avec dispositif fixe d'aspiration et de réalimentation,
- les citernes enterrées avec dispositif de réalimentation,
- les citernes hors sol,
- les citernes hors sol avec dispositif fixe d'aspiration,
- les citernes hors sol avec dispositif fixe d'aspiration et de réalimentation,
- les citernes hors sol avec dispositif de réalimentation.

La citerne est considérée comme enterrée lorsque la couverture de la citerne est située au même niveau ou en dessous du niveau de la voie où stationne l'engin des services d'incendie et de secours.

Les citernes doivent être équipées d'un dispositif permettant de visualiser en permanence leur capacité nominale.

Dans le cas des citernes réalimentées par un réseau sous pression équipées d'une vanne repérable, signalée et située à proximité immédiate de l'aire d'aspiration, le volume de citerne

prescrit peut être réduit du double du débit horaire d'appoint, dans la limite de la capacité minimale de 30 m³, à condition que les besoins en eau ne prennent pas en compte d'autres PEI alimentés par la même canalisation que celle réalimentant la citerne.

Exemple : pour un débit d'appoint de 15 m³/h

=> 15x2 = 30 m³ => réserve prescrite de 120 m³ – 30 m³ = 90 m³ à réaliser.

3.6.3 Les points d'eau naturels et assimilés

Les points d'eau naturels ayant une capacité utile supérieure à 1800 m³ peuvent être utilisés pour la défense extérieure contre l'incendie.

Toutefois afin de pouvoir être pris en compte, ils doivent être accessibles et donc associés à une plate-forme de mise en station aménagée ou non permettant la mise en station d'un ou plusieurs engins.

Le SDIS du Nord distingue les types suivants :

- les points d'aspiration pour FPT correspondant à une plate-forme de mise en station d'au moins 1 FPT,
- les points d'aspiration pour MPR correspondant à une plate-forme de mise en station d'au moins 1 MPR,
- les points d'aspiration avec dispositif(s) fixe(s) d'aspiration pour FPT correspondant à une plate-forme de mise en station d'au moins 1 FPT ,
- les points d'aspiration avec dispositif(s) fixe(s) d'aspiration pour MPR correspondant à une plate-forme de mise en station d'au moins 1 MPR,
- les zones d'aspiration non protégées pour FPT,
- les zones d'aspiration non protégées pour MPR,
- les puits d'aspiration pour FPT,
- les puits d'aspiration pour MPR,
- les puits d'aspiration avec dispositif(s) fixe(s) d'aspiration pour FPT,
- les puits d'aspiration avec dispositif(s) fixe(s) d'aspiration pour MPR.

3.6.4 Les hydrants spécifiques

Certains risques (zones industrielles ou d'activités, établissements industriels, bâtiments construits sur dalle) peuvent nécessiter la mise en œuvre de PEI spécifiques : hydrants spécifiques, clarinettes ou autres PEI spécifiques.

Les hydrants spécifiques sont constitués de poteaux d'incendie de DN 100 ou DN 150 dit surpressés alimentés par un réseau d'eau surpressé, la pression d'utilisation étant supérieure à 10 bars, ou de poteaux dits en prémélange alimentés par un réseau surpressé véhiculant un mélange eau/émulseur la pression d'utilisation étant supérieure à 10 bars.

Le SDIS du Nord distingue les types suivants :

- PI DN 100 surpressé,
- PI DN 150 surpressé,
- PI DN 100 prémélange,
- PI DN 150 prémélange.

3.6.5 Les clarinettes

Les clarinettes sont des dispositifs munis de plusieurs demi-raccords DN 100 équipés de vannes de sectionnement permettant le raccordement de plusieurs tuyaux d'incendie. Ces dispositifs sont alimentés par un réseau d'eau ou en prémélange surpressé. La pression d'utilisation est généralement supérieure à 10 bars.

Le SDIS du Nord distingue les types suivants :

- clarinette surpressée,
- clarinette prémélange.

3.6.6 Les autres PEI spécifiques

Ils sont constitués de dispositifs fixes permettant aux services d'incendie et de secours d'assurer le transport de l'eau à proximité d'un engin de lutte contre l'incendie.

Ces autres PEI sont :

- les colonnes composées d'un orifice d'alimentation et d'un orifice de refoulement de DN 100 : de ce fait on distingue les alimentations de conduite et les refoulements de conduite permettant une représentation graphique sur les plans parcellaires utilisés par les sapeurs-pompiers,
- les colonnes associées à un ou plusieurs poteaux relais : de ce fait on distingue les alimentations de poteau relais de DN 100 et le poteau relais permettant une représentation graphique sur les plans parcellaires utilisés par les sapeurs-pompiers.

Un poteau relais est :

- soit un poteau normalisé de DN 100 alimenté par une canalisation sèche de DN 100,
- soit une colonne sèche de DN 100 disposant de deux orifices de refoulement de DN 65 placés entre 50 et 60 cm du sol alimentée par une canalisation sèche de DN 100.

Ces colonnes doivent pouvoir être utilisées par les sapeurs-pompiers et notamment répondre aux caractéristiques de résistance à la mise en pression par les engins d'incendie.

L'orifice d'alimentation de ces PEI spécifiques doit se situer à moins de 30 mètres d'un autre PEI.

3.7 Caractéristiques opérationnelles des PEI

3.7.1 Les hydrants

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- pression statique en bars,
- débit en m³/h mesuré sous 1 bar de pression,
- diamètre de la conduite à laquelle est raccordé l'hydrant,
- marque,
- capacité en m³ du réseau d'alimentation : au delà de 1800 m³ elle est considérée comme illimitée,
- état de disponibilité.

3.7.2 Les réserves

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- capacité utile en m³,
- nombre de plate(s)-forme(s) de mise en station,
- nombre éventuel de dispositif(s) fixe(s) d'aspiration par plate-forme de mise en station,
- débit de réalimentation (éventuelle) en m³/h,
- état de disponibilité.

3.7.3 Les citernes

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- capacité utile en m^3 ,
- nombre de plate(s)-forme(s) de mise en station,
- nombre éventuel de dispositif(s) fixe(s)d'aspiration par plate-forme de mise en station,
- débit de réalimentation (éventuelle) en m^3/h ,
- état de disponibilité.

3.7.4 Les points d'aspiration

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- capacité utile en m^3 ,
- nombre de plate(s)-forme(s) de mise en station,
- nombre éventuel de dispositif(s) fixe(s)d'aspiration par plate-forme de mise en station,
- état de disponibilité.

3.7.5 Les zones d'aspiration

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- capacité utile en m^3 ,
- nombre de plate(s)-forme(s) de mise en station,
- état de disponibilité.

3.7.6 Les puits d'aspiration

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- capacité utile en m^3 ,
- nombre de plate(s)-forme(s) de mise en station,
- nombre éventuel de dispositif(s) fixe(s)d'aspiration par plate-forme de mise en station,
- débit de réalimentation (éventuelle) en m^3/h ,
- son état de disponibilité.

3.7.7 Les hydrants spécifiques

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- pression d'utilisation (en bar),
- débit à la pression d'utilisation en m^3/h ,
- diamètre de la conduite à laquelle est raccordé l'hydrant,
- marque,
- capacité en m^3 du réseau d'alimentation,
- état de disponibilité.

3.7.8 Les clarinettes

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- pression d'utilisation (en bar),
- nombre de prise(s) de refoulement,
- débit à la pression d'utilisation en m^3/h ,
- diamètre de la conduite à laquelle est raccordé la clarinette,
- marque,
- capacité en m^3 du réseau d'alimentation,
- état de disponibilité.

3.7.9 Les autres PEI spécifiques

Les caractéristiques sont les suivantes :

- type,
- diamètre de la conduite,
- nombre de prise(s) de refoulement,
- état de disponibilité.

3.8 Numérotation des PEI

L'ensemble des PEI doit être numéroté : ce numéro est attribué par le SDIS. Toutefois, il peut être attribué par le service public de DECI après accord formel du SDIS. Ce numéro sera aussi appelé numéro Sapeur-Pompier.

Par principe, il est constitué de chiffres.

Pour les PEI publics, la numérotation est caractérisée par la commune et un numéro d'ordre : seul le numéro d'ordre est apparent sur la signalisation.

Pour les PEI privés conventionnés, elle est caractérisée par la commune et un numéro d'ordre précédé d'un C : seul le numéro d'ordre précédé d'un C est apparent sur la signalisation.

Pour les PEI privés, l'identification peut être alphanumérique y compris sur la signalisation.

Ce numéro est apposé directement sur les poteaux, les hydrants spécifiques et les clarinettes. Pour les autres points d'eau incendie, il est apposé sur la plaque de signalisation reprise au paragraphe 3.9 du présent règlement.

3.9 Signalisation

3.9.1 Généralités

Chaque PEI doit être signalé conformément aux dispositions de l'annexe 3 et de l'annexe 9 : cette signalisation doit comprendre le numéro du PEI attribué par le SDIS.

Il doit apparaître sur la plaque de signalisation lorsqu'elle est prescrite (cf art 4.8).

Les poteaux d'incendie sous pression, hors hydrants spécifiques, ont une couleur rouge dominante sur 50% minimum de leur surface visible après pose et peuvent être équipés de

dispositifs rétro réfléchissants. Les capots de protection des bouches peuvent être peints en rouge. Le rouge symbolise ainsi un appareil à pression d'eau permanente.

Les couvercles de bouches d'incendie sont colorés selon le même principe et doivent porter l'inscription « bouche d'incendie » sur leur face supérieure. Les couvercles ouverts doivent pouvoir se rabattre à 180° ou pouvoir glisser parallèlement au sol. Les bouches d'incendie doivent porter la marque du fournisseur, le sens et le nombre de tours d'ouverture ainsi que les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

Les poteaux d'incendie ainsi que les clarinettes branchés sur des réseaux d'eau surpressés sont de couleur jaune sur 50 % minimum de leur surface. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants. La couleur jaune symbolise ainsi un appareil dont la mise en œuvre nécessite des précautions particulières.

Les poteaux d'incendie ainsi que les clarinettes branchés sur des réseaux de solution moussante ou d'émulseur sont également de couleur jaune sur 50 % minimum de leur surface. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants.

Les poteaux d'incendie doivent porter la marque du fournisseur, le sens et le nombre de tours d'ouverture ainsi que les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

Les dispositifs fixes d'aspiration doivent comporter :

- un anneau de couleur bleue de 10 cm de large à proximité immédiate du dispositif de raccordement avec les « aspiraux » des sapeurs-pompiers,
- ou lorsqu'il existe, un capot de protection peint de couleur bleue sur 50 % minimum de sa surface ; les poteaux d'aspiration répondent au même principe.

Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants.

De même, les portillons d'accès (aspiration depuis un pont) ainsi que les tampons d'accès des puits sont peints en bleu.

Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression permanente ou nécessitant une mise en aspiration.

Conformément au code de la route, le stationnement au droit d'une bouche incendie est interdit. Cette interdiction est signifiée par une bande jaune d'une longueur totale de 1 mètre. Des dispositifs de protection peuvent être implantés sur la bande de stationnement de part et d'autre de la bouche d'incendie pour renforcer cette interdiction : ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en œuvre des engins d'incendie et de secours. Des dispositifs de balisage visant à faciliter le repérage des PEI dans les lieux susceptibles d'être enneigés peuvent être installés.

Les plates-formes de mise en station doivent être interdites au stationnement sauf aux véhicules sapeurs-pompiers. Cette interdiction doit être indiquée par une signalisation au sol et la mise en place de panneaux réglementaires conformes au code de la route. Toutefois la signalisation au sol n'est pas requise pour les plates-formes ne disposant pas de revêtement de chaussée goudronnée ou assimilé (cas dans les bâtiments agricoles)

Le stationnement au droit des poteaux d'incendie est interdit dès qu'un poteau d'incendie est situé à moins de 1 mètre d'une zone de stationnement potentiel. Cette interdiction est signifiée par une bande jaune d'une longueur totale de 1 mètre.

Dans les zones où la circulation et le stationnement peuvent perturber la mise en œuvre des PEI, des protections physiques doivent être mises en place. Ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en œuvre des engins des services d'incendie et de secours.

Ces dispositifs de balisage et/ou de protection sont préférentiellement de couleur rouge.

3.9.2 Dispositions transitoires

Les personnes publiques compétentes en matière de DECI ainsi que les propriétaires privés disposent du délai défini dans le schéma communal ou intercommunal de DECI ou à défaut d'un délai de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté préfectoral pour la mise en conformité de la signalisation existante.

3.10 Mesures de protection

Toutes dispositions doivent être prises pour protéger les surfaces d'eau libres afin d'empêcher tout risque de noyade accidentelle ;

Les surfaces d'eau libres exclusivement réservées à la DECI doivent être équipées des éléments suivants :

- une enceinte grillagée,
- une échelle de corde ou un escalier,
- une bouée de sauvetage.

Le risque de noyade doit par ailleurs être clairement signalé.

Les regards des citernes et des puits doivent être équipés d'un dispositif de condamnation.

3.11 Représentation graphique

Afin d'identifier les différents types de PEI sur les supports cartographiques, leur représentation est définie par la charte graphique des plans parcellaires du SDIS du Nord.

Cette charte graphique figure en annexe 2.

Cette représentation est complétée par le numéro des PEI.

Le SDIS du Nord mettra à disposition cette charte graphique à titre gratuit aux autorités détentrices du pouvoir de police administrative spéciale de DECI ainsi qu'aux personnes publiques compétentes en matière de DECI.

CHAPITRE 4 Gestion générale des PEI

4.1 Implantation

Quels que soient le type et la nature du point d'eau incendie (public, privé ou conventionné), il est souhaitable de solliciter, avant chaque implantation et par écrit, l'avis du SDIS du Nord en fournissant un plan d'implantation et les caractéristiques techniques (type d'hydrant : poteau incendie, plan d'eau...) et administratives (public/privé/conventionné, zone à défendre...) du PEI envisagé. L'avis favorable sera accompagné de la délivrance de la numéro unique de ce PEI (cf 3.8) avec une mise à jour de la base de données PEI VER .RE.DEAU (création en projet).

D'une manière générale, les points d'eau doivent être implantés en respectant les règles de distances définies par les grilles de couverture du présent règlement et/ou par les textes de portée nationale (ERP, ICPE etc.).

De manière complémentaire, les hydrants doivent également être implantés conformément aux dispositions reprises en annexes 17 et 18 du présent règlement.

Pour les PEI privés, l'avis du SDIS est sollicité par les propriétaires.

Pour les PEI publics et les PEI conventionnés, l'avis du SDIS est sollicité par les personnes publiques compétentes en matière de DECI.

La mise en conformité de l'implantation des PEI existants est réalisée dans un délai fixé par le schéma communal ou intercommunal de DECI ou à défaut dans un délai de 10 ans.

4.2 Réception et reconnaissance opérationnelle initiale

4.2.1 Réception

Toute implantation (y compris le déplacement) et tout remplacement d'un PEI (y compris du même type), font l'objet d'une réception.

La réception d'un PEI est réalisée en présence du propriétaire (pour les PEI privés et conventionnés), de l'installateur et de la personne publique compétente en matière de DECI, du service des eaux si nécessaire.

Elle permet de s'assurer que le PEI :

- correspond aux caractéristiques attendues et aux dispositions du RDDECI (accessibilité, signalisation...) ou, le cas échéant, du SCDECI,
- est fiable et utilisable rapidement.

L'opération de réception fait l'objet d'un procès verbal réalisé sous le contrôle du propriétaire ou de la personne publique compétente en matière de DECI.

Ce procès verbal doit être conforme au rapport de réception figurant, selon les cas, en annexe n°11, 12 ou 13 du présent règlement et dans le respect de la numérotation fournie par le SDIS et de la signalisation.

Dans le cas des ERP et des IGH concernant les PEI privés, ces opérations ne dispensent pas le propriétaire ou l'exploitant de fournir les rapports de vérifications réglementaires après travaux relatifs au respect de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique.

Dans certains cas particuliers où plusieurs PEI connectés sont susceptibles d'être utilisés en simultané, il convient de s'assurer du débit de chaque PEI en situation d'utilisation combinée et de l'alimentation du dispositif pendant la durée attendue. Une attestation de débit simultané est alors fournie par la personne publique compétente en matière de DECI ou la collectivité distributrice d'eau ou son délégataire éventuel.

4.2.2 Reconnaissance opérationnelle initiale

Avant la prise en compte d'un PEI dans la DECI, le SDIS du Nord (service prévision du groupement territorial) effectue une reconnaissance opérationnelle initiale du nouveau point d'eau.

Cette reconnaissance initiale porte sur :

- l'implantation,
- la signalisation,
- la numérotation,
- les abords,
- l'accessibilité aux moyens de lutte contre les incendies,
- une mise en œuvre du PEI pour les aires ou dispositifs d'aspiration.

A l'issue de cette reconnaissance opérationnelle initiale le SDIS déclare le PEI disponible ou non et indique sous un délai maximum de 15 jours les éventuelles observations au propriétaire et/ou à la personne publique compétente en matière de DECI ainsi qu'à l'autorité détentrice du pouvoir de police administrative spéciale de DECI.

Si le PEI est déclaré indisponible, une nouvelle reconnaissance opérationnelle peut être diligentée par le SDIS.

Préalablement à la reconnaissance opérationnelle initiale, le SDIS doit être en possession d'un exemplaire du rapport de réception évoqué au paragraphe 4.2.1.

La demande de reconnaissance opérationnelle initiale est effectuée par le propriétaire ou la personne publique compétente en matière de D.E.C.I dans le délai minimum de 15 jours avant la date proposée.

La visite de réception et la visite de reconnaissance opérationnelle initiale peuvent avoir lieu au même moment : toutefois, le rapport de la visite de cette reconnaissance ne pourra être transmis qu'après fourniture du rapport de réception.

4.3 Changements d'état de disponibilité.

Les changements d'état (disponibilité, indisponibilité) doivent être transmis en temps réel et sans délai au CTA territorialement compétent du SDIS du Nord.

Les changements d'état doivent comporter obligatoirement les éléments suivants :

- nom de la commune,
- nom de l'établissement (si nécessaire),
- adresse précise du PEI,
- type de PEI,
- numéro sapeur-pompier du PEI,
- date, heure et cause du changement d'état,
- nouvel état du PEI.

Ces changements d'états doivent être transmis, immédiatement, par mail :

- à la personne publique compétente en matière de DECI si l'information provient du propriétaire ou de la collectivité distributrice d'eau ou de son délégataire éventuel,
- au SDIS via le Centre de traitement de l'alerte territorialement compétent dans tous les cas.

En cas de travaux sur un château d'eau ou sur un réservoir entraînant un changement d'état de PEI, le service des eaux ou le cas échéant le propriétaire doit transmettre au SDIS et à la personne publique compétente en matière de DECI la liste des PEI concernés.

Ces informations relatives aux changements d'état des PEI, notamment de mise en indisponibilité, ne dégagent pas la personne publique compétente en matière de DECI de sa responsabilité administrative : elles permettent au SDIS d'en avoir connaissance dans la gestion informatisée de l'alerte voire de compléter la réponse opérationnelle par l'envoi de moyens supplémentaires, sans transférer au SDIS la responsabilité de la gestion de l'absence même temporaire de DECI.

Si la durée prévisible d'indisponibilité d'un ou plusieurs PEI est connue, elle doit être transmise également, ce qui ne dispense pas le propriétaire ou la personne publique de transmettre les changements d'états en temps réel.

4.3.1 Les PEI privés

Le propriétaire transmet les changements d'état au SDIS et à la personne publique compétente en matière de DECI.

4.3.2 Les PEI conventionnés

Le propriétaire transmet les changements d'état au SDIS via la personne publique compétente en matière de DECI.

4.3.3 Les PEI publics

La personne publique compétente en matière de DECI transmet les changements d'état au SDIS

4.3.4 Cas particuliers des hydrants publics

Pour les hydrants publics, il est admis que le distributeur d'eau puisse transmettre un changement d'état au SDIS et à la personne publique compétente en matière de DECI.

Le propriétaire ou la personne publique compétente en matière de DECI doit transmettre les changements d'état des PEI conventionnés au SDIS : les conventions doivent préciser ce point.

La personne publique compétente en matière de DECI doit transmettre les changements d'état des PEI publics au SDIS.

Dans le cadre des missions de reconnaissances opérationnelles, le SDIS peut être amené à déclarer un PEI indisponible : il doit dans ce cas en informer, outre le CTA territorialement compétent, le propriétaire ou la personne publique compétente en matière de DECI dans les plus brefs délais.

Hormis lors de l'opération de reconnaissance opérationnelle initiale prévue à l'article 4.2.2, le SDIS ne peut pas déclarer disponible un PEI recensé en état indisponible : ce changement d'état incombe en fonction des cas soit au propriétaire soit à la personne publique compétente en matière de DECI voire au distributeur d'eau pour les hydrants.

4.4 Contrôles des PEI

Il existe deux types de contrôles des PEI :

- les contrôles techniques,
- les reconnaissances opérationnelles.

4.4.1 Contrôles techniques des PEI

Les contrôles techniques sont effectués au titre de la police spéciale de DECI et ont pour objet d'évaluer les capacités des PEI.

Ils doivent être réalisés périodiquement et au maximum tous les 3 ans, excepté les contrôles techniques dont la périodicité est fixée par d'autres réglementations ne relevant pas du présent règlement (ERP...)

Les contrôles techniques sont à la charge :

- de la personne publique compétente en matière de DECI pour les PEI publics,
- de la personne publique compétente en matière de DECI pour les PEI conventionnés (la répartition des charges financières entre la personne publique compétente en matière de DECI et le propriétaire est alors définie dans la convention de mise à disposition),
- du propriétaire pour les PEI privés.

La personne publique compétente en matière de DECI peut faire appel à un prestataire pour la réalisation des contrôles techniques des PEI, sous réserve de l'existence d'une convention passée avec ce dernier.

Tout compte-rendu de contrôle technique, qu'il soit réalisé par la personne publique compétente en matière de DECI ou par le propriétaire, doit être transmis dans le délai de deux mois maximum après sa réalisation :

- à l'autorité de police spéciale de DECI,
- au SDIS (Groupement Prévision et Service Prévision du groupement territorial),
- à la collectivité distributrice d'eau ou son délégataire éventuel pour les hydrants.

Ce compte-rendu devra prendre la forme jointe dans le présent règlement.
L'autorité de police DECI doit s'assurer du contrôle périodique des hydrants privés par le propriétaire. Elle peut être amenée à lui rappeler cette obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrôle est dépassée.

4.4.1-1 Hydrants publics et conventionnés alimentés à partir d'un réseau public de distribution d'eau potable

Pour les hydrants publics alimentés à partir d'un réseau public de distribution d'eau potable, les contrôles techniques consistent en :

- une vérification visuelle,
- des vérifications hydrauliques :
 - contrôles de l'étanchéité et de la vidange,
 - vérification des performances hydrauliques.

L'annexe 6 précise la nature de ces vérifications.

Il est important de purger l'hydrant à l'issue du contrôle technique.

La collectivité distributrice d'eau ou son délégataire éventuel doit être informé au moins 8 jours à l'avance des contrôles techniques réalisés sur des PEI raccordés au réseau d'eau potable. En effet, ces contrôles peuvent :

- occasionner la mise en suspension de boues et autres dépôts qui se sont formés dans les canalisations lorsque la vitesse de l'eau est relativement faible en fonctionnement normal.
- nécessiter une purge du réseau par la collectivité distributrice d'eau ou son délégataire éventuel ou la personne publique compétente en matière de DECI en fin de contrôles techniques.

4.4.1-2 Hydrants privés alimentés à partir d'un réseau public de distribution d'eau potable

Pour les hydrants privés ou conventionnés alimentés à partir d'un réseau public de distribution d'eau potable, les contrôles techniques consistent en :

- une vérification visuelle,
- des vérifications hydrauliques :
 - contrôles de l'étanchéité et de la vidange,
 - vérification des performances hydrauliques.

L'annexe 6 précise la nature de ces vérifications.

Il est important de purger l'hydrant à l'issue du contrôle technique.

La collectivité distributrice d'eau ou son délégataire éventuel doit être informé au moins 8 jours à l'avance des contrôles techniques réalisés sur des PEI raccordés au réseau d'eau potable. En effet, ces contrôles peuvent :

- occasionner la mise en suspension de boues et autres dépôts qui se sont formés dans les canalisations lorsque la vitesse de l'eau est relativement faible en fonctionnement normal,

- nécessiter une purge du réseau par la collectivité distributrice d'eau ou son délégataire éventuel ou la personne publique compétente en matière de DECI en fin de contrôles techniques.

4.4.1-3 PEI alimentés à partir d'un réseau privé

Pour les PEI alimentés à partir d'un réseau privé, les contrôles techniques consistent en :

- une vérification visuelle,
- des vérifications hydrauliques :
 - contrôles de l'étanchéité et de la vidange,
 - vérification des performances hydrauliques.
- un démarrage des équipements permettant d'assurer le débit et/ou la pression ainsi que la pérennité lors de leur utilisation (surpresseur, alimentation électrique secourue etc.),
- une vérification du bon fonctionnement de ces équipements.

L'annexe 6 précise la nature de ces vérifications.

Il est important de purger l'hydrant à l'issue de ce type de contrôle technique.

L'autorité de police DECI doit s'assurer du contrôle périodique des hydrants privés par le propriétaire. Elle peut être amenée à lui rappeler cette obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrôle est dépassée.

4.4.1-4 PEI non hydrants

Pour les PEI de type citerne et réserve, les contrôles techniques sont définis par l'annexe 6.

Nonobstant ces opérations de contrôle, la personne publique compétente en matière de DECI a la charge d'effectuer les opérations de remplissage des citernes et réserves y compris à la suite d'une intervention du SDIS : à ce titre, le SDIS s'engage à prévenir dans les plus brefs délais la personne publique compétente en matière de DECI (message du COS au CTA et notification dans la synthèse d'intervention).

4.4.2 Reconnaissances opérationnelles des PEI

Les reconnaissances opérationnelles des PEI sont réalisées par le SDIS sous l'autorité du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours du Nord. Elles sont destinées à vérifier la disponibilité des PEI.

Elles sont effectuées périodiquement au moins une fois par an pour chaque PEI par le Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de 1^{er} appel, à l'aide des fiches jointes en annexe du présent règlement. Toutefois, les PEI d'une commune du département du Nord défendue en premier appel par un SDIS limitrophe font l'objet d'une reconnaissance opérationnelle par le CIS du SDIS du Nord le plus proche.

Ces reconnaissances opérationnelles visent à vérifier l'existence, la signalisation, l'accessibilité, l'état général apparent des PEI et la présence manifeste d'eau (ceci ne pouvant valider la capacité de la ressource qui l'alimente) pour valider la possibilité d'utilisation par le SDIS. La présence de l'eau est vérifiée par ouverture puis fermeture des

PEI sous pression ou par observation visuelle pour les autres PEI (étendue d'eau avec point d'aspiration, bache souple extérieure). En présence d'un dispositif fixe d'aspiration, un essai d'aspiration doit être réalisé.

15 jours minimum avant la date prévue des reconnaissances, le SDIS informe :

- la personne publique compétente en matière de DECI,
- le propriétaire, dans le cas d'un PEI privé,
- l'autorité de police administrative spéciale de DECI.

Toute anomalie constatée entraînant l'indisponibilité d'un PEI lors d'une reconnaissance opérationnelle par le Centre d'Incendie et de Secours doit faire l'objet d'une information immédiate :

- au CTA compétent pour la mise à jour de la base de données PEI et la prise en compte dans la gestion informatisée de l'alerte,
- pour les PEI publics et conventionnés : à l'autorité de police DECI et à la personne publique compétente en matière de DECI par le CTA,
- pour les PEI privés : à l'autorité de police DECI et au propriétaire par le CTA.

Les informations suivantes doivent être transmises par écrit :

- le numéro sapeur-pompier du PEI,
- son adresse exacte, son type et les raisons de la mise en indisponibilité.

Une fois effectuées, ces reconnaissances opérationnelles doivent faire l'objet d'un compte-rendu, envoyé par le SDIS (service Prévision en Groupement territorial), dans le délai maximum d'un mois :

- pour les PEI publics :
 - à l'autorité de police administrative spéciale de DECI, avec copie à la personne publique compétente en matière de DECI.
- pour les PEI conventionnés ou privés :
 - à l'autorité de police administrative spéciale de DECI, avec copie à la personne publique compétente en matière de DECI,
 - au propriétaire.

Le SDIS du Nord adressera, dans le délai maximum d'un mois, les comptes-rendus des reconnaissances opérationnelles des PEI situés sur les communes du département du nord aux SDIS limitrophes qui en assurent la couverture opérationnelle.

Dans le cas de PEI privés :

- les reconnaissances opérationnelles s'effectuent obligatoirement en présence d'un représentant du propriétaire et après signature du document de décharge de responsabilité (Cf. annexe 9 du présent règlement),
- le propriétaire ne peut pas s'opposer à la réalisation de ces reconnaissances opérationnelles.

Un refus de la part du propriétaire l'expose aux sanctions prévues dans le code pénal, ou tout au moins à un engagement de sa responsabilité civile en cas de sinistre ultérieur.

Les reconnaissances opérationnelles ne garantissent ni la conformité des PEI, ni la capacité des PEI à assurer la DECI.

4.4.2-1 Les hydrants

La reconnaissance opérationnelle des hydrants consiste à vérifier :

- l'existence,
- l'implantation,
- la signalisation et la numérotation,
- l'état général apparent,
- les abords,
- l'accessibilité aux moyens de lutte contre l'incendie,
- la présence effective d'eau sans en vérifier les performances hydrauliques,
- les anomalies visuellement constatées.

Les manœuvres d'ouverture et de fermeture doivent s'effectuer lentement afin d'éviter les coups de bélier pouvant endommager les canalisations.

Il est important de purger l'hydrant à l'issue de ce type de reconnaissance opérationnelle.

4.4.2-2 Les autres PEI

La reconnaissance opérationnelle des autres PEI consiste à vérifier :

- l'existence,
- l'implantation,
- la signalisation et la numérotation,
- l'état général apparent,
- les abords,
- l'accessibilité aux moyens de lutte contre l'incendie,
- la présence effective d'eau sans en vérifier la capacité ; en cas d'existence de dispositif fixe d'aspiration un essai de mise en aspiration est réalisé. Dans ce cas, la reconnaissance opérationnelle s'effectue avec un engin pompe et l'opération doit être réalisée en circuit fermé pour éviter de consommer de l'eau et de rendre la chaussée glissante,
- les anomalies visuellement constatées.

4.5 Visites conjointes

Les opérations de reconnaissances opérationnelles et de contrôles techniques peuvent être réalisées conjointement par le SDIS et la personne publique compétente en matière de DECI ou son prestataire.

Les deux services doivent alors être présents et chacun d'entre eux établit son rapport.

Ces opérations conjointes font l'objet d'une prise de rendez-vous 15 jours minimum avant leurs réalisations.

En cas de changement d'état de PEI consécutif à une visite conjointe, les services ne sont pas tenus de s'informer par écrit.

4.6 Base de Données

Le SDIS dispose d'une base de données des PEI dénommée VER.RE.DEAU, complétée par une application de gestion des reconnaissances opérationnelles.

Cette base de données recense l'ensemble des PEI du département du Nord.

Elle comprend pour chaque PEI :

- la localisation :
 - commune,
 - adresse,
 - numéro de parcellaire SDIS.
- les caractéristiques :
 - numéro sapeur-pompier,
 - numéro service des eaux ou de la personne publique compétente en matière de DECI (optionnel),
 - statut : privé, public ou conventionné,
 - type de PEI,
 - nom du constructeur (ou la marque).
- la capacité opérationnelle en fonction du type de PEI (débit sous un bar de pression, pression statique ou d'utilisation, diamètre de canalisation, capacité hydraulique du réseau, capacité en m³, nombre d'aires d'aspiration, nombre de dispositifs d'aspiration),
- l'état avec l'historique des changements d'état : en projet, à réceptionner, disponible ou indisponible, supprimé,
- les renseignements administratifs :
 - CIS de 1^{er} appel,
 - propriétaire,
 - personne publique compétente en matière de DECI (service public de DECI),
 - autorité de police DECI,
 - mairie,
 - EPCI,
 - date de mise en service,
 - date de mesure de débit avec référence de l'organisme ayant fait la mesure.

L'application de gestion des reconnaissances opérationnelles permet de connaître :

- la date de la dernière reconnaissance,
- les observations éventuelles.

Le SDIS fournit les données de cette base, à titre gratuit, à la demande des :

- autorités de police administrative spéciale de DECI,
- personnes publiques compétentes en matière de DECI,
- propriétaires.

Cette base de données est consultable depuis le site INTRANET du SDIS et par un lien EXTRANET mis à la disposition des partenaires.

4.7 Opérations de maintenance des PEI

Les opérations de maintenance (entretien, réparation) sont destinées à préserver les capacités opérationnelles des PEI.

4.7.1 Maintenance des PEI publics

Les actions de maintenance préventive et curative (entretien et réparation) sont à la charge du service public de DECI territorialement compétent.

4.7.2 Maintenance des PEI conventionnés

Les actions de maintenance sont réalisées par le service public de DECI territorialement compétent.

Toutefois, les modalités de prise en charge financière sont précisées dans la convention de mise à disposition.

4.7.3 Maintenance des PEI privés

Les actions de maintenance préventive et curative (entretien et réparation) sont à la charge du propriétaire.

4.7.4 Capacité opérationnelle

Les personnes publiques compétentes en matière de DECI pour les PEI publics et conventionnés ainsi que les propriétaires pour les PEI privés doivent en cas de détérioration ou autre action rendant le PEI indisponible prendre toutes dispositions pour le rendre disponible dans les plus brefs délais,

4.8 « Financement » de la DECI

Les dépenses afférentes à la DECI sur le réseau d'eau potable ne peuvent donner lieu à la perception de redevances pour service rendu aux usagers du réseau de distribution de l'eau. La lutte contre les incendies constitue une activité de police administrative au bénéfice de l'ensemble de la population.

Les investissements n'intéressant pas la distribution d'eau potable mais demandés pour assurer l'alimentation en eau des moyens de lutte contre l'incendie sont à la charge de la personne publique compétente en matière de DECI.

D'une manière générale, la charge financière de la DECI incombe à la personne publique compétente en matière de DECI, sauf dans le cas de PEI privés qui assurent uniquement la couverture DECI des besoins propres (exclusifs) d'exploitants ou de propriétaires, en particulier dans le cadre de la législation des ICPE ou des ERP.

Pour certains lotissements d'habitation, l'installation, l'entretien et les contrôles périodiques des PEI privés assurant la DECI sont à la charge des co-lotis (sauf convention avec l'autorité de police de DECI) : dans ce cas, ces PEI ne peuvent être pris en considération pour la DECI des autres risques.

4.8.1 PEI publics financés par des tiers

Il s'agit de PEI réalisés ou financés par un aménageur puis entretenus par la personne publique compétente en matière de DECI. Ces PEI sont alors considérés comme des PEI publics.

Les situations suivantes sont des exemples de PEI publics financés par des tiers :

- zone d'aménagement concerté (ZAC) : la création de PEI publics peut être mise à la charge des constructeurs ou aménageurs dans le cadre de la création d'une ZAC. Dans ce cas, cette disposition relative aux PEI est soumise au même régime que la voirie ou l'éclairage public (par exemple),

- projet urbain partenarial (PUP) : les équipements sont financés par la personne qui conventionne avec la commune mais sont réalisés par la collectivité,
- participation pour équipements publics exceptionnels : le constructeur finance l'équipement mais c'est la collectivité qui le réalise, lorsque d'une part, un lien de causalité directe est établi entre l'installation et l'équipement, et que, d'autre part, ce dernier revêt un caractère exceptionnel. Les PEI réalisés dans ce cadre sont des PEI publics,
- lotissements dont la totalité des équipements communs une fois achevés par le lotisseur, est transférée dans le domaine d'une personne morale de droit public après établissement d'une convention. Les PEI réalisés dans ce cadre sont des PEI publics.

Dans ces quatre situations, ces PEI relèvent, après leur création, de la situation des PEI publics. Leurs entretien, contrôle et remplacement sont à la charge de la personne publique compétente en matière de DECI au même titre que les autres PEI publics.

Dans un souci de clarification juridique, il est souhaitable que ces PEI soient expressément rétrocédés à la personne publique compétente en matière de DECI.

4.8.2 Aménagement de PEI publics sur des parcelles privées

Ces PEI doivent en permanence être accessibles aux moyens des services d'incendie et de secours : toutefois leur accès peut, notamment pour des raisons de sécurité, être condamné. L'accord préalable du SDIS doit être obtenu et le dispositif d'ouverture doit être facilement manœuvrable par les sapeurs-pompiers, et conforme aux dispositions prévues par la note opérationnelle en vigueur (cf annexe 1 cadre juridique).

1^{er} cas : Le PEI a été financé par la commune ou l'EPCI mais installé sur un terrain privé sans acte juridique. Par souci d'équité, il s'agit d'éviter que l'entretien de ces points d'eau ne soit à la charge du propriétaire du terrain. Le PEI est alors considéré public.

2^e cas : Pour implanter une réserve artificielle (par exemple) sur un terrain privé, en qualité de PEI public, le maire ou président de l'EPCI peut :

- procéder, par négociation avec le propriétaire, à l'établissement d'une convention si nécessaire,
- demander au propriétaire de vendre à la commune ou à l'EPCI la parcelle concernée.

En l'absence d'accord amiable ou contractuel, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre. L'utilité publique est constituée pour ce type d'implantation, sous le contrôle du juge administratif.

En cas de mise en vente de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur prioritaire si elle a instauré le droit de préemption urbain, dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Par contre, la procédure de servitude passive d'utilité publique ne peut être mise en œuvre. La défense incendie ne figure pas dans la liste de servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol définie à l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme.

4.8.3 Mise à disposition d'un point d'eau incendie par son propriétaire

Un point d'eau incendie existant peut être mis à la disposition de la personne publique compétente en matière de DECI par son propriétaire. L'accord préalable du propriétaire est exigé au titre de l'article R. 2225-1 3^e alinéa du CGCT.

Cette situation de mise à disposition est visée à l'article R. 2225-7 III du même code. Une convention formalise la situation et peut régler les compensations de cette mise à disposition.

Par principe et dans un souci d'équité, la maintenance, l'accessibilité et le contrôle technique du PEI dans le cadre de la DECI sont assurés par la personne publique compétente en matière de DECI.

De même, en cas de prélèvement important d'eau, notamment sur une ressource non réalimentée en permanence, la convention doit prévoir des modalités de remplissage en compensation.

Le PEI privé d'une ICPE, d'un ERP ou d'un lotissement peut être mis à la disposition de la personne publique compétente en matière de DECI pour une utilisation autre que les besoins propres de l'ICPE, de l'ERP ou du lotissement : dans ce cas, ce PEI relève également de l'article R. 2225-III du CGCT, et il est considéré comme un PEI conventionné. Cette mise à disposition nécessite l'établissement d'une convention.

CHAPITRE 5 Le service public de DECI

Chaque commune ou métropole a désormais en charge d'assurer le service public de la DECI. Cette compétence peut être transférée aux EPCI. Elle s'exerce donc sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI. Dès lors qu'il s'agira de désigner la personne en charge de ce service public, le présent règlement évoquera le terme de « personne publique compétente en matière de DECI ».

Il appartient à l'autorité détentrice du pouvoir de police administrative spéciale de DECI d'indiquer au SDIS les coordonnées de la personne publique compétente en matière de DECI pour son territoire.

Celle-ci assure la gestion matérielle et financière de la DE principalement sur : Cl. Cette gestion p porte

- l'installation de PEI publics,
- la signalisation des PEI publics et conventionnés,
- la maintenance, l'entretien et le remplacement des PEI publics et conventionnés (selon les termes de la convention),
- le contrôle technique des PEI publics et conventionnés,
- le suivi des actions correctives liées aux reconnaissances opérationnelles effectuées par les services d'incendie et de secours,
- le suivi de l'état de disponibilité des PEI publics et conventionnés.

La personne publique compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions par le biais d'une prestation de service.

Elle s'assure que les PEI privés soient régulièrement entretenus et contrôlés. Elle est l'interlocutrice privilégiée du SDIS sur les questions relevant de la DECI : elle transmet toute information utile relative à la DECI au SDIS.

En particulier, la personne publique compétente en matière de DECI a l'obligation de prévenir le SDIS dans les cas suivants :

- déplacement d'un PEI (validation préalable par le SDIS),
- changement de type de PEI,
- installation ou démontage d'un PEI,
- mise en indisponibilité et remise en service d'un PEI,
- vidange d'un château d'eau ou travaux sur le réseau ou sur un PEI pouvant perturber la DECI d'un secteur géographique.

Elle participe à l'élaboration et à la mise à jour :

- de l'inventaire des PEI (publics, conventionnés et privés) de la commune ou de l'EPCI,
- du schéma communal ou intercommunal de DECI le cas échéant.

En cas de transfert de la compétence DECI à un EPCI, l'autorité détentrice du pouvoir de police administrative spéciale de DECI en informe obligatoirement le SDIS.

La fermeture des hydrants restés ouverts suite à malveillance ou dans le cadre d'une utilisation autre que la défense extérieure contre l'incendie n'est pas du ressort du SDIS : elle

incombe à la personne publique compétente en matière de DECI et/ou à la collectivité distributrice d'eau ou à son délégataire.

Exceptionnellement, la personne publique compétente en matière de DECI peut demander au SDIS de réaliser la fermeture des hydrants après établissement d'une convention prévoyant des contreparties financières.

CHAPITRE 6 Arrêté municipal ou intercommunal de DECI et Schéma communal ou intercommunal de DECI

6.1 Arrêté municipal ou intercommunal de DECI

L'autorité de police administrative spéciale de DECI doit prendre un arrêté relatif à la DECI de son territoire.

En pratique et a minima, elle fixe la liste des PEI publics, privés et conventionnés conformes au présent règlement pour assurer une cohérence globale de la défense incendie et pour les interactions pratiques qui existeront.

L'arrêté doit également intégrer les modalités du dispositif de contrôle choisi pour les PEI.

Une démarche d'identification des risques et des besoins en eau dans le cadre de l'application du présent règlement est fortement souhaitée. Toutefois, l'autorité de police administrative spéciale de DECI ne doit pas prendre en compte les risques liés aux ICPE et à la DFCI.

Lors de l'élaboration de l'arrêté initial, le SDIS du Nord, conseiller technique de l'autorité de police administrative spéciale de DECI, transmet, sur demande, à la commune ou à l'EPCI les éléments en sa possession.

La mise à jour de l'arrêté pour l'installation ou le démontage d'un PEI entre dans les processus d'échanges d'informations entre les collectivités et le SDIS du Nord.

Pour les communes ou intercommunalités dotées de nombreux PEI, l'arrêté peut renvoyer vers la base de données de recensement des PEI, mise à jour en permanence par le SDIS.

Le signalement des indisponibilités ponctuelles des PEI n'entrent pas dans le périmètre juridique de l'arrêté.

En revanche, le SDIS doit être averti immédiatement de toute indisponibilité ponctuelle de PEI afin de mettre à jour la base de données et d'adapter, si nécessaire, la réponse opérationnelle liée à cette indisponibilité.

Les caractéristiques des PEI mentionnées dans l'arrêté ou la base sont les suivantes:

- localisation exacte,
- type de PEI,
- débit constaté sous un bar de pression (en m³/h) ou volume d'eau utile (en m³) selon le type de PEI,
- pression statique (en bar) pour les hydrants,
- capacité de la ressource en eau alimentant le PEI (exemples : château d'eau, diamètre de la canalisation de réalimentation, débit de réalimentation, etc.),
- numéro SP,
- statut du PEI : public ou privé ou conventionné.

L'autorité de police administrative spéciale de DECI publiera l'arrêté initial et chaque arrêté modificatif, dont un exemplaire sera transmis au Préfet et au SDIS qui centralise l'ensemble des arrêtés pris dans le cadre de la police administrative spéciale de la DECI.

6.2 Schéma communal ou intercommunal de DECI

Préalablement à l'adoption des mesures devant garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie par arrêté de l'autorité de police administrative spéciale de DECI, un schéma communal ou intercommunal de DECI peut être élaboré.

Ce schéma constitue une déclinaison au niveau communal ou intercommunal du présent règlement permettant une approche individualisée d'optimisation des ressources : il est réalisé à l'initiative de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre.

Toutefois, dans les communes où la situation est particulièrement simple en matière de DECI, en particulier lorsqu'il y a peu d'habitations et que la ressource en eau est abondante et accessible aux moyens de lutte contre l'incendie, l'arrêté mentionné au paragraphe 6.1 sera suffisant.

6.2.1 Objectifs

Ce schéma doit être établi en conformité avec le présent règlement départemental et a pour objectifs, sur la base d'une analyse des risques bâtimentaires, de :

- dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante,
- identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible (développement de l'urbanisation, etc.),
- vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre,
- fixer les objectifs permettant d'améliorer la défense en cas de constatation de carences,
- planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires (priorités d'équipements, ...) de manière efficiente et à des coûts maîtrisés.

Ce document doit prendre en compte le schéma de distribution d'eau potable.

L'expertise du SDIS sur le schéma communal (ou intercommunal) est sollicitée dans les conditions fixées par le présent règlement et tout au long de son élaboration.

L'autorité de police administrative spéciale de DECI recueille expressément l'avis du SDIS et des autres acteurs concourant pour la commune (ou l'EPCI) à la DECI avant d'arrêter le schéma communal (ou intercommunal). Chaque avis est transmis à l'autorité de police administrative spéciale de DECI dans le délai maximal de 2 mois à compter de la réception du dossier par le SDIS. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

Pour les schémas intercommunaux, le président de l'EPCI recueille également l'avis des maires.

Lorsque le schéma communal de DECI n'est pas réalisé, c'est le règlement départemental de DECI qui s'applique par défaut.

6.2.2 Processus d'élaboration

Le schéma communal (ou intercommunal) de DECI est élaboré par l'autorité de police administrative spéciale de DECI.

Il doit s'articuler comme suit :

- analyse des risques,
- état de la DECI existante,
- application des grilles de couverture,
- évaluation des besoins en eau,
- réalisation du schéma.

6.2.2-1 Analyse des risques

Pour déterminer les niveaux de risques, l'autorité de police administrative spéciale de DECI doit recenser les cibles défendues et non défendues (bâtiments industriels ou artisanaux, bâtiments du patrimoine historique, hameaux, bâtiments agricoles, maisons individuelles, parcs de stationnement, immeubles de grande hauteur, ERP, immeubles de bureaux, ZAC, ZA, ZI, zone d'habitations,...) et mettre à disposition du SDIS un ensemble de documents datant de moins de 2 ans et notamment :

- pour chaque type de bâtiment :
 - caractéristiques techniques, surface développée ou isolée,
 - activité et/ou stockage présent,
 - distance séparant les enjeux des PEI,
 - distance d'isolement par rapport aux tiers ou tout autre risque,
 - implantation des bâtiments (accessibilité aux engins d'incendie et de secours).
- tout document d'urbanisme (PLU...),
- tout projet à venir,
- tout document jugé utile par le SDIS ou l'instructeur du schéma.

Pour les zones urbanisées à forte densité, les groupes de bâtiments seront pris en considération de manière générique en retenant les besoins en eau les plus importants (exemple : habitat collectif R+6 avec commerces au RDC).

6.2.2-2 État de la DECI existante

L'autorité de police administrative spéciale de DECI doit fournir au SDIS l'état de la DECI existante et notamment :

- un inventaire des PEI publics, privés et conventionnés de la commune comprenant les caractéristiques précises de chaque PEI,
- un repérage des PEI sur une cartographie reprenant la symbolique du présent règlement départemental,
- le schéma récent des canalisations et du maillage entre les réseaux d'eau potable dans la mesure du possible,
- les caractéristiques du ou des châteaux d'eau (capacité...),
- les conventions existantes dans le cadre de la DECI.

6.2.2-3 Application des grilles de couverture

L'application des grilles de couverture du présent règlement doit permettre d'établir des propositions d'amélioration de la DECI en déterminant les besoins en eau en fonction des cibles à défendre ou insuffisamment défendues.

Un tableau de synthèse doit reprendre les résultats de l'utilisation des grilles et de la carte réalisée. Ce tableau préconise des aménagements ou installations à réaliser pour couvrir le risque en fonction du type de cibles.

Les préconisations du schéma font apparaître les priorités de remise à niveau ou d'installations afin de planifier la mise en place des équipements. Si plusieurs solutions techniques existent, il appartient à l'autorité de police administrative spéciale de DECI de choisir le type de défense souhaitée afin d'améliorer la DECI à des coûts maîtrisés.

Dans un objectif de rationalisation, il devra être tenu compte des PEI existants sur les communes limitrophes (y compris de départements limitrophes) pour établir la DECI d'une commune.

Les PEI existant et à implanter devront être conformes au présent règlement.

6.2.3 Constitution du dossier de SCDECI ou SIDECI

Le règlement propose le formalisme du contenu de ce dossier afin d'en faciliter la constitution:

- référence aux textes en vigueur,
- méthode d'élaboration du schéma : description de la procédure pour l'étude de la DECI de la collectivité (avec les explications sur la méthode utilisée et les résultats souhaités),
- description de la commune ou de l'EPCI,
- état de l'existant de la défense incendie : La cartographie mentionnée ci-dessous doit permettre de visualiser l'implantation des PEI et des bâtis,
- analyse, couverture et propositions : réalisées sous la forme d'un tableau, par P.E.I., avec des préconisations pour améliorer l'existant. Ces préconisations seront priorisées et planifiées. L'analyse et l'évaluation des besoins en eau doivent prendre en compte le développement de l'urbanisation,
- cartographie : visualisation de l'analyse réalisée et des propositions d'amélioration de la DECI,
- autres documents : inventaire des exploitations (commerces, artisans, agriculteurs, ZAC...), plans de canalisations, « porter à connaissance » ou tout autre document jugé utile.

6.2.3-1 Courrier de déclaration

Le courrier d'information du lancement de la procédure d'élaboration du schéma devra être adressé au SDIS, qui en accusera réception.

6.2.3-2 Référence aux textes en vigueur

Il s'agit là de faire un récapitulatif des textes réglementaires parmi lesquels le règlement départemental de DECI. L'annexe 1 relative au cadre juridique peut constituer une aide à cette référence.

6.2.3-3 Méthode d'application

L'autorité de police administrative spéciale de DECI indique la procédure pour l'étude de la DECI de son territoire en procédant à une description de la méthode utilisée et des résultats souhaités.

6.2.3-4 Description de la commune

Ce descriptif doit être daté et préciser les points suivants :

- canton, arrondissement, EPCI (pour une commune),
- nombre de communes pour un EPCI,
- évolution démographique,
- surface,
- densité de population,
- caractéristiques principales de la commune (urbaine, rurale, type de bâtis et d'habitat, sites remarquables, principaux ERP, ICPE, principales activités).

6.2.3-5 État de la DECI existante

Il peut être présenté sous la forme d'un inventaire des PEI existants.

Une cartographie intégrant la charte graphique du SDIS doit permettre de visualiser leur implantation et leurs caractéristiques.

6.2.3-6 Identification des risques et de leur évolution possible

L'ensemble des risques existants du territoire concerné doit être inventorié : une cartographie doit permettre de visualiser leur implantation.

Les évolutions possibles et les projets de développement du territoire doivent également être répertoriés et reportés sur une cartographie.

Ces risques doivent correspondre à ceux repris dans les grilles de couverture du présent règlement. Si toutefois aucune grille ne correspond au risque, il appartient à l'autorité de se rapprocher du SDIS pour définir l'objectif de couverture.

6.2.3-7 Estimation de la DECI nécessaire et propositions de couverture (planification)

La couverture des risques existants et projetés au regard de la DECI doit être indiquée sous forme de tableau et de cartographie.

Une analyse doit permettre de mettre en exergue les zones de risques présentant une absence ou une insuffisance de couverture DECI, à savoir le non respect des grilles de couvertures (en terme de quantité d'eau et de distance). Elle doit être assortie de préconisations hiérarchisées pour l'amélioration de la couverture des risques et d'une planification de réalisations pouvant inclure une estimation financière.

6.2.3-8 Cartographie

Deux cartographies au minimum doivent être réalisées :

- une première cartographie doit permettre de visualiser les risques existants, l'implantation des PEI existants, mais aussi les zones de risques présentant une absence ou une insuffisance de couverture DECI,
- une seconde cartographie doit représenter la couverture des risques existants et du développement projeté du territoire par la DECI en incluant les préconisations d'amélioration suite à l'analyse.

6.2.3-9 Divers

Les schémas techniques d'aménagement et d'accessibilité des PEI et types de PEI en rapport avec les préconisations peuvent figurer dans le schéma communal (ou intercommunal) de DECI.

6.3 Procédure d'adoption du schéma

Conformément aux articles R. 2225-5 et 6 du CGCT, avant d'arrêter le schéma, l'autorité de police administrative spéciale de DECI recueille l'avis du SDIS. Cet avis est obligatoire. L'autorité de police recueille par ailleurs l'avis des différents partenaires concourant à la DECI en particulier :

- la personne publique compétente en matière de DECI,
- la personne publique ou privée en charge du réseau et de la fourniture d'eau potable ,
- toute personne publique ou privée en charge des autres ressources en eau,
- les services de l'État chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement rural,
- le département et les établissements publics de l'État concernés,
- les maires et de l'intercommunalité dans le cadre d'un SIDECI.

Chaque avis doit être rendu dans le délai maximum de 2 mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Il s'agit d'avis simples.

Lorsque le schéma est arrêté, le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre s'y réfère pour améliorer la DECI de la commune ou de l'intercommunalité, en tenant compte des ordres de priorité de remises à niveau ou d'installations de nouveaux équipements.

Il peut être adjoint à ce schéma un plan d'équipement qui détaillera le déploiement des PEI à implanter ou à rénover.

6.4 Procédure de révision

Le schéma communal (ou intercommunal) est révisé à l'initiative de l'autorité de police administrative spéciale de DECI.

Le processus de révision est identique au processus d'élaboration décrit au paragraphe 6.3.

Il est fortement conseillé de réviser le SCDECI ou le SIDECI lorsque :

- le programme d'équipements prévu a été réalisé,
- le développement urbain nécessite une nouvelle étude de la couverture incendie,
- les documents d'urbanisme sont révisés.

Annexes

Annexe 1 Cadre juridique

Annexe 2 Charte graphique des PEI

Annexe 3 Signalisation des PEI

Annexe 4 Méthode de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle

Annexe 5 Courriers types établis dans le cadre d'une reconnaissance opérationnelle

- alerte de la réalisation d'une reconnaissance opérationnelle
- compte rendu des résultats d'une reconnaissance opérationnelle

Annexe 6 Méthode de réalisation d'un contrôle technique

Annexe 7 Fiche type de décharge de responsabilité pour un PEI privé

Annexe 8 Fiches types reconnaissance opérationnelle

- hydrant
- autre PEI

Annexe 9 Schémas

- aménagement d'une aire d'aspiration MPR
- aménagement d'une aire d'aspiration FPT
- aménagement d'un dispositif fixe d'aspiration
- aménagement d'un puits d'aspiration
- aménagement d'un puits d'aspiration avec dispositif fixe d'aspiration
- aménagement d'une citerne souple

Annexe 10 Exemples de convention de mise à disposition d'un PEI privé pour les besoins de la DECI

Annexe 11 Attestation de réception d'une bouche d'incendie

Annexe 12 Attestation de réception d'un poteau d'incendie

Annexe 13 Attestation de réception d'un PEI non hydrant

Annexe 14 Fiche type indisponibilité et remise en service d'un PEI

Annexe 15 Fiche type indisponibilité et remise en service de plusieurs PEI

Annexe 16 SCDECI ou SIDECI

- Tableau de synthèse schéma communal ou intercommunal de DECI
- Tableau inventaire des PEI existants

Annexe 17 Règles d'implantation d'un poteau d'incendie

Annexe 18 Règles d'implantation d'une bouche d'incendie

Annexe 1 Cadre juridique

- 1.1 Code général des collectivités territoriales
 - 1.1.1 Article L. 1424-2 Missions des SIS
 - 1.1.2 Article L. 2213-32 Police spéciale de DECI
 - 1.1.3 Article L.2224-12-1 Principe facturation eau potable
 - 1.1.4 Article L. 2225-1 Objet de la DECI
 - 1.1.5 Article L. 2225-2 Service public de DECI
 - 1.1.6 Article L. 2225-3 Prise en charge investissement si réseau distribution d'eau
 - 1.1.7 Article L. 2321-1 Dépenses obligatoires pour la commune
 - 1.1.8 Article L. 5211-9-2 Possibilité de transfert de la police administrative spéciale de DECI au président d'EPCI à fiscalité propre
 - 1.1.9 Article L. 5211-17 Possibilité de transfert des compétences DECI aux EPCI
 - 1.1.10 Article L.5217-2 Compétences DECI exercées de droit par les métropoles
 - 1.1.11 Article L.5217-3 Exercice de la police administrative spéciale DECI par le président d'une métropole
 - 1.1.12 Article R. 2225-1 PEI
 - 1.1.13 Article R. 2225-2 Référentiel national de la DECI
 - 1.1.14 Article R. 2225-3 Règlement départemental de la DECI
 - 1.1.15 Article R.2225-4 Conception DECI arrêtée par le maire ou président d'EPCI
 - 1.1.16 Article R.2225-5 Schéma communal de DECI
 - 1.1.17 Article R.2225-6 Schéma intercommunal de DECI
 - 1.1.18 Article R.2225-7 Objets du service public de DECI et possibilités de prise en charge de tout ou partie de ses objets par des tiers
 - 1.1.19 Article R.2225-8 Modalités d'utilisation des réseaux d'adduction d'eau potable
 - 1.1.20 Article R.2225-9 Contrôles techniques périodiques des PEI
 - 1.1.21 Article R.2225-10 Reconnaissances opérationnelles des PEI
- 1.2 Code de l'environnement
 - 1.2.1 article L.211-1
 - 1.2.2 article L.211-5
- 1.3 Arrêté interministériel NOR: INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la DECI
- 1.4 Arrêté préfectoral du 2 janvier 2013 modifié relatif au Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques du SDIS du Nord
- 1.5 Arrêté préfectoral du 24 janvier 2002 modifié relatif au règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Nord

1.1 Code général des collectivités territoriales

1.1.1 Article L. 1424-2 Missions des SIS

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

- 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
- 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
- 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
- 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

1.1.2 Article L. 2213-32 Police administrative spéciale de DECI

Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie.

1.1.3 Article L. 2224-12-1 Principe de facturation eau potable

« Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. ... Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public. »

1.1.4 Article L. 2225-1 Objet de la DECI

La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.

1.1.5 Article L. 2225-2 Service public de DECI

Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.

1.1.6 Article L. 2225-3 Prise en charge investissement si réseau distribution d'eau

Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et 2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

1.1.7 Article L. 2321-1 Dépenses obligatoires pour la commune

Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

1.1.8 Article L. 5211-9-2 Possibilité de transfert de la police administrative spéciale de DECI au président d'EPCI à fiscalité propre

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions permettant de réglementer cette activité.

1.1.9 Article L. 5211-17 Possibilité de transfert des compétences DECI aux EPCI

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale....

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. ... »

1.1.11 Article L. 5217-2 Compétences DECI exercées de droit par les métropoles

« ...La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

.....

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

.....

e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

..... »

1.1.12 Article L. 5217-3 Exercice de la police administrative spéciale DECI par le président d'une métropole

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

1.1.13 Article R. 2225-1 PEI

« Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés « points d'eau incendie ».

Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours.....
La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire..... »

1.1.14 Article R. 2225-2 Référentiel national de la DECI

Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie.

1.1.15 Article R. 2225-3 Règlement départemental de la DECI

« Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie.....

Il est établi sur la base de l'inventaire des risques du SDACR prévu à l'article L. 1424-7 et en cohérence avec les autres dispositions de ce schéma.....

Ce règlement est élaboré par le SDIS en application de l'article L. 1424-2. il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI.

Il est arrêté par le préfet du département après avis du conseil d'administration du SDIS. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département »

1.1.16 Article R. 2225-4 Conception DECI arrêtée par le maire ou le président EPCI

« Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire, ou le président de l'EPCI à fiscalité propre lorsqu'il est compétent :

1° Identifie les risques à prendre en compte ;

2° Fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des PEI.....

Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Elles font l'objet d'un arrêté du maire ou du président de l'EPCI à fiscalité propre lorsqu'il est compétent »

1.1.17 Article R. 2225-5 Schéma communal de DECI

« Préalablement à la fixation des mesures prévues à l'art R. 2225-4, un schéma communal de DECI peut être élaboré par le maire.

Ce schéma, établi en conformité avec le RDDECI.... »

1.1.18 Article R. 2225-6 Schéma intercommunal de DECI

« Lorsque le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie, un schéma intercommunal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le président de l'établissement public.... »

1.1.19 Article R. 2225-7 Objets du service public de DECI et possibilités de prise en charge de tout ou partie de ses objets par des tiers

« Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie ...

- 1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;
- 2° L'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau ;
- 3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;
- 4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;
- 5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie.

Par dérogation..., les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles [L. 123-1](#) et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les points d'eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles [L. 511-1](#) et [L. 511-2](#) du code de l'environnement.

En dehors des cas mentionnés, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l'incendie d'un point d'eau, pour l'intégrer aux points d'eau incendie, fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette convention peut notamment fixer :

- les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie ;
- la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l'incendie ;
- la répartition des charges afférentes aux différents objets du service. »

1.1.20 Article R. 2225-8 Modalités d'utilisation des réseaux d'adduction d'eau potable

« Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article [L. 2225-3](#) pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.

Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :

- par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;
- par une convention dans les autres cas. »

1.1.21 Article R. 2225-9 Contrôles techniques périodiques des PEI

« Les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques.

Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3. »

1.1.22 Article R. 2225-10 Reconnaissances opérationnelles des PEI

« Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3. »

1.2 Code de l'environnement

1.2.1 article L.211-1

« Les dispositions des chapitres I^{er} à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Cette gestion équilibrée vise à assurer:

.....

4° le développement et la protection de la ressource en eau;

5° la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière.

II.- La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population;

..... »

1.2.2 article L.211-5

« Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

.....

Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.... »

1.3 Arrêté interministériel NOR: INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la DECI

Pris pour application de l'article R. 2225-2 du CGCT, le référentiel national définit une méthodologie et des principes généraux relatifs à l'aménagement, l'entretien et la vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. Il n'est pas opposable aux communes et aux EPCI.

1.4 Arrêté préfectoral en vigueur relatif au Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques du SDIS du Nord

Conformément à l'article R. 2225-3 du CGCT, le règlement départemental de DECI est établi sur la base de l'inventaire des risques du SDACR prévu à l'article L. 1424-7 et en cohérence avec les autres dispositions de ce schéma.

1.5 Arrêté préfectoral du 24 janvier 2002 modifié relatif au règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Nord

Conformément au référentiel national de DECI, le règlement départemental est cohérent avec l'organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours du Nord et son règlement opérationnel.

Annexe 2 Charte graphique

Bouches, poteaux, et prises accessoires

Prises accessoires, bouches d'incendie et poteaux d'incendie	Débit de 0 à 29 m ³ /h	Débit de 30 à 59 m ³ /h	Débit de 60 à 119 m ³ /h	Débit de 120 à 179 m ³ /h	Débit de 180 m ³ /h et plus	Débit inconnu
Prises accessoires publiques avec diamètre de canalisation						
Prises accessoires privées avec diamètre de canalisation						
Bouches d'incendie publiques avec diamètre de canalisation						
Bouches d'incendie privées avec diamètre de canalisation						
Poteaux d'incendie publics de 100 avec diamètre de canalisation						
Poteaux d'incendie privés de 100 avec diamètre de canalisation						
Poteaux d'incendie publics de 150 avec diamètre de canalisation						
Poteaux d'incendie privés de 150 avec diamètre de canalisation						

CITERNES ET RESERVES

Citernes et réserves (avec nombre d'emplacement de mise en aspiration)	Simple	Avec dispositif fixe d'aspiration	Avec dispositif de réalimentation en m ³ /h	Avec dispositif d'aspiration et de réalimentation en m ³ /h
Citernes enterrées				
Citernes hors sol				
Réserves enterrées				
Réserves hors sol				

POINTS, ZONES, PUIITS

Points, zones, puits et puisards d'aspiration (avec nombre d'emplacement de mise en aspiration)	Simple	Avec dispositif d'aspiration	Avec dispositif de réalimentation en m3/h
Point d'aspiration pour FPT et MPR	 	 	Sans objet
Zone d'aspiration non protégée pour FPT et MPR	 	Sans objet	Sans objet
Puits d'aspiration pour FPT et MPR	 	 	Sans objet

CITERNES ET RESERVES

Citerne et réserve (avec nombre d'emplacement de mise en aspiration)	PRIVEES			
	Simple	Avec dispositif fixe d'aspiration	Avec dispositif de réalimentation en m3/h	Avec dispositif d'aspiration et de réalimentation en m3/h
Citerne enterrée				
Citerne hors sol				
Reserve enterrée				
Reserve hors sol				

POINTS, ZONES, PUIITS PRIVES


Points, zones, puits et puisards d'aspiration (avec nombre d'emplacement de mise en aspiration)	Simple	Avec dispositif d'aspiration	Avec dispositif de réalimentation en m3/h
Point d'aspiration pour FPT et MPR	  FPT MPR	  FPT MPR	Sans objet
Zone d'aspiration non protégée pour FPT et MPR	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Puits d'aspiration pour FPT et MPR	  FPT MPR	  FPT MPR	Sans objet

Autres équipements *	Symbologie	Etiquetage/Annotation
Alimentation de poteau relais [APR]		« R » <i>Arial Bold</i>
Poteau relais [PR]		
Alimentation de conduite de DECI alimentée par les secours [ACDECI]		
Refoulement de conduite de DECI alimenté par les secours [RCDECI]		
Refoulement de conduite surpressée dite « clarinette »	4 	
Refoulement de conduite en pré-mélange dite « clarinette »	4 	
Nouveaux points d'eau pour la fin 2014*		
Poteaux de 100 en pré-mélange		
Poteaux de 150 en pré-mélange		
Poteaux surpressés de 100		
Poteaux surpressés de 150		

Annexe 3 Signalisation des PEI

Les PEI font l'objet d'une signalisation qui permet d'en faciliter le repérage et d'en connaître les caractéristiques essentielles

Signalisation des bouches d'incendie :

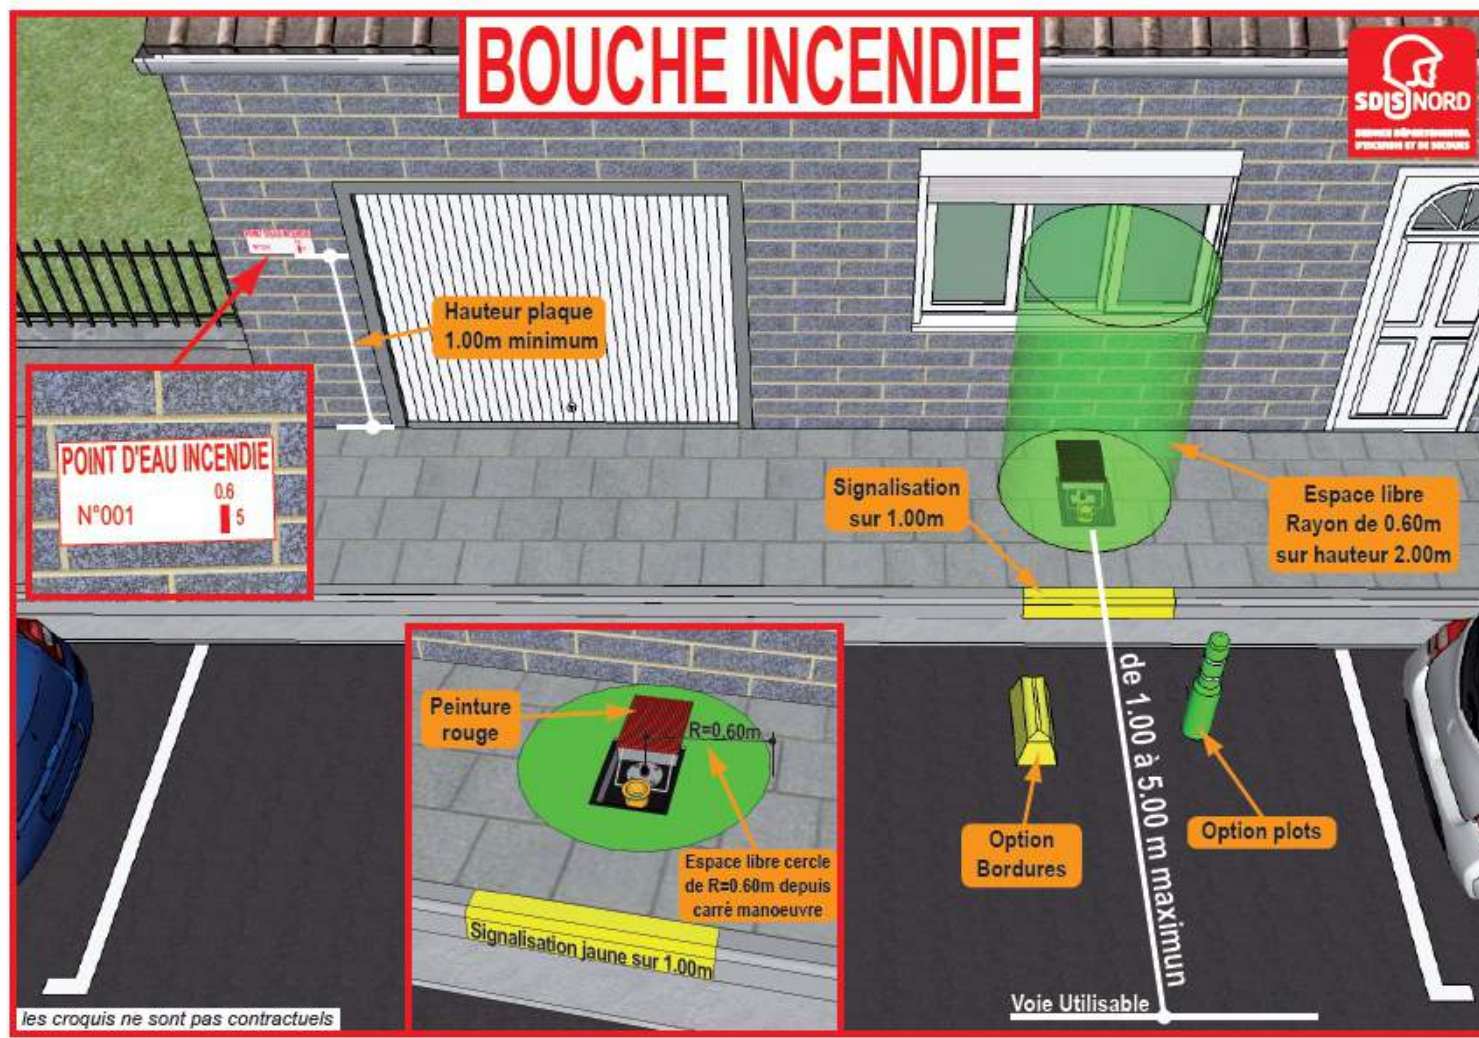

POTEAU INCENDIE

SD(S)NORD
Service départemental
d'incendie et de secours

Signalisation sur 1.00m

Espace libre
Rayon de 0.50m
sur hauteur 2.00m

de 1.00 à 5.00 m maximum

Option Bordures

Option plots

Voie Utilisable

R=0.50m espace libre

1.00m

45°

0.45m minimum

Numéro de PEI

Espace libre cône de 1.00mx45 degrés sur les 3 branchements

Signalisation jaune sur 1.00m

les croquis ne sont pas contractuels

Signalisation d'un poteau d'incendie sur réseau surpressé voire en prémélange (jaune orange)

les croquis ne sont pas contractuels



Couleur JAUNE
sur 50% de la surface





Numéro PEI

001


POTEAU INCENDIE SURPRESSE

Signalisation poteau d'incendie sans pression : poteau d'aspiration (bleu)

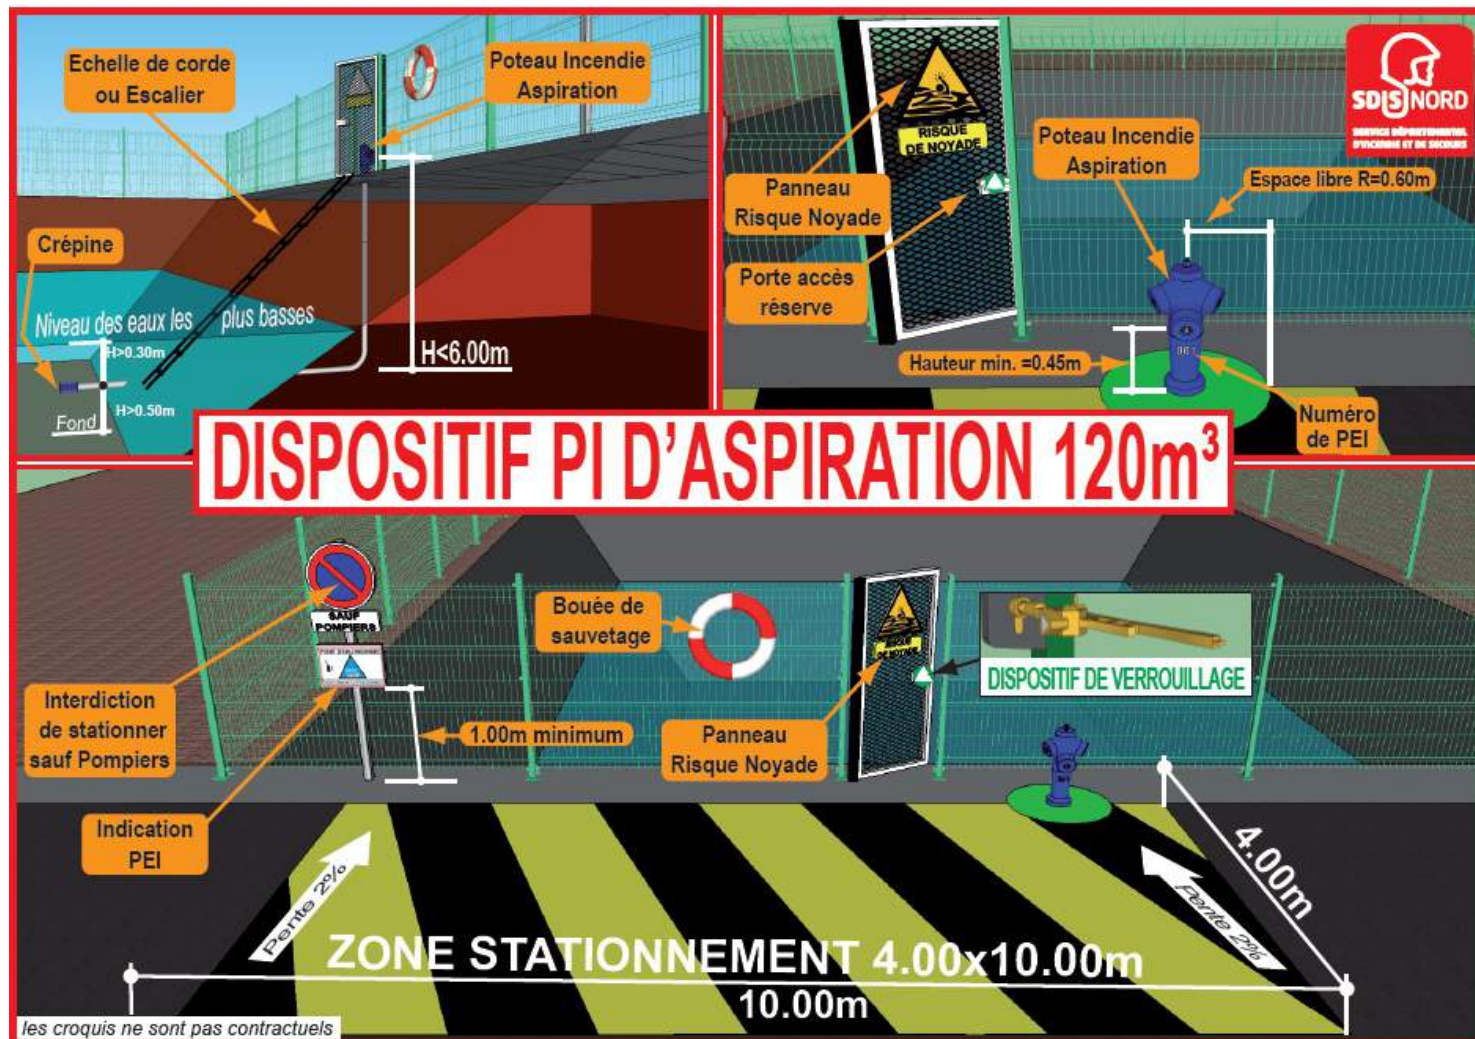

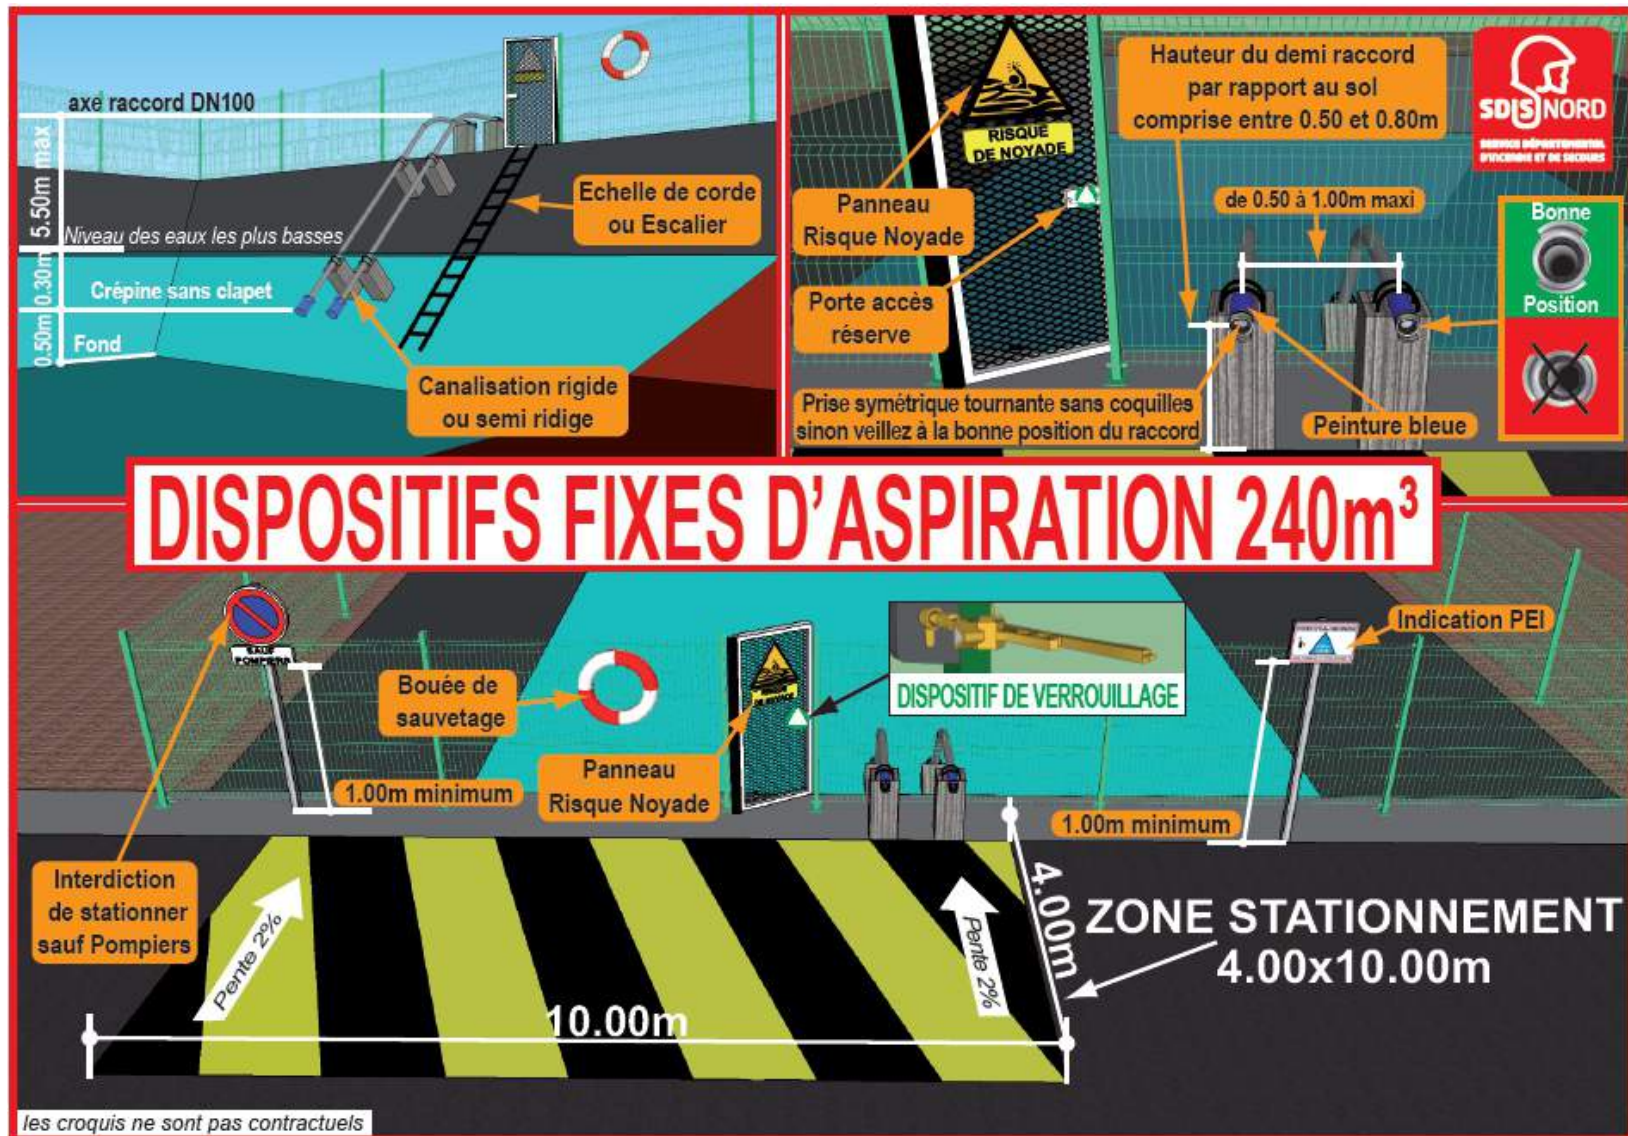

Signalisation clarinette :

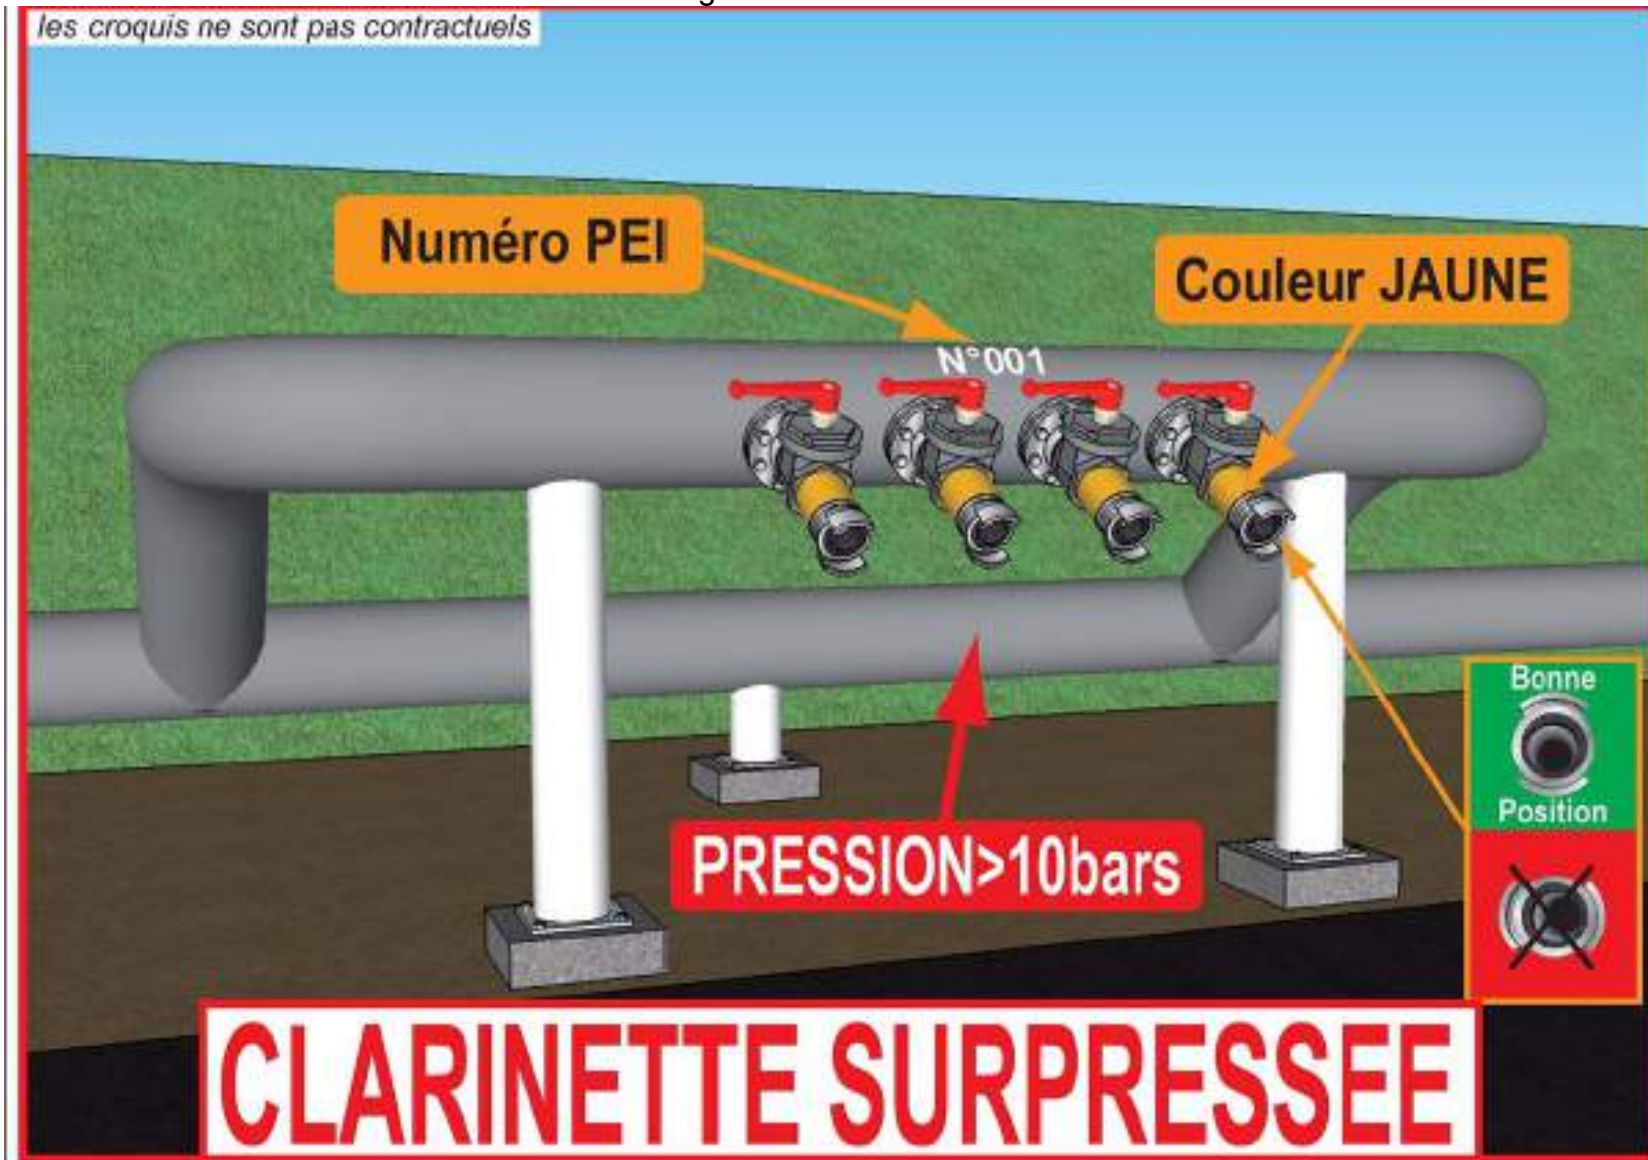

La signalisation par panneau, lorsqu'elle est prescrite, est uniformisée pour l'ensemble du territoire national avec au minimum les éléments suivants :

- symbole du panneau : un disque avec flèche blanc sur fond rouge ou inversement (cf ci-après),

- panneau de type « signalisation d'indication » rectangulaire de dimension 60 cm x 40 cm environ repris en annexe,

- installée au minimum à 1 m du sol. Si le panneau est installé dans une zone piétonne il ne doit pas gêner la circulation des personnes y compris celles à mobilité réduite, et être située à une hauteur minimum de 2 m30,

- porte au minimum les mentions suivantes :

- POINT D'EAU INCENDIE,

- les indications en mètre(s) entre le panneau et le point d'eau incendie si ce dernier n'est pas implanté à l'aplomb du PEI et est situé à plus de 10 mètres,

- le numéro sapeur-pompier du PEI,

Ces informations peuvent être complétées :

- par le nom de la commune ou de l'établissement,

- la capacité utile pour les réserves ou citernes ou la mention BI pour les bouches d'incendie,


- l'insigne de la commune ou de l'E.P.C.I.,

- des restrictions d'usage,

- la couleur noire, rouge, blanche peut être utilisée pour les indications,


- etc.

SIGNALISATION EMPLACEMENT

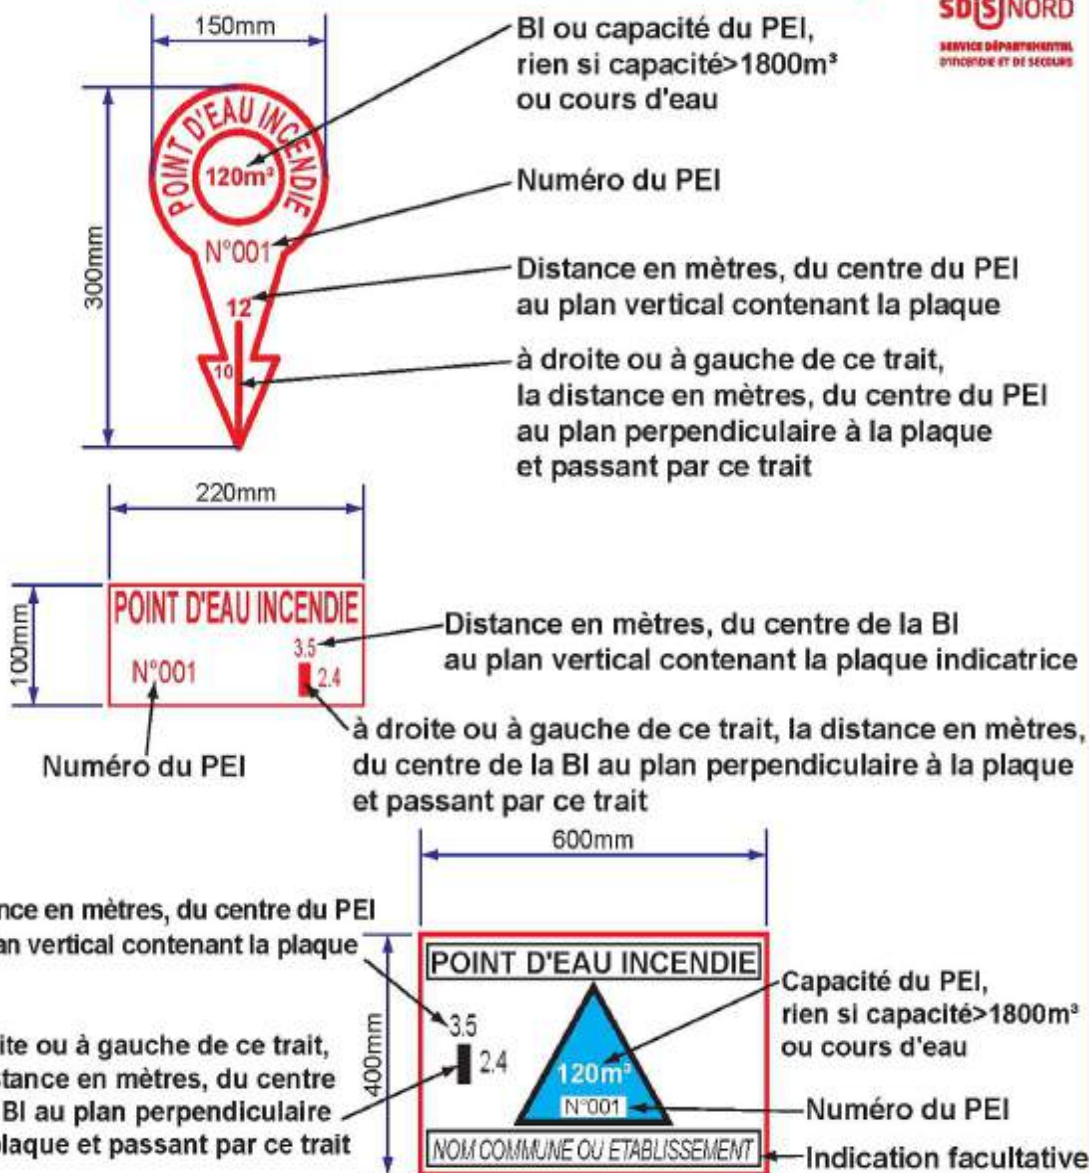

NOTA : Les indications de distances ne sont pas obligatoires si le panneau est à moins de 10 m du PEI.

SIGNALISATION DIRECTION

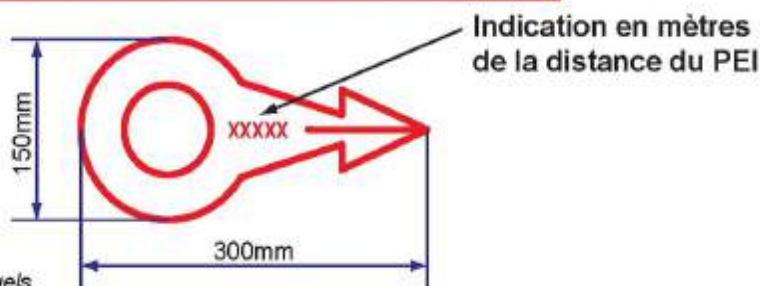

les croquis ne sont pas contractuels

Annexe 4 Méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle

- méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle d'un hydrant,
- méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle d'un PEI non hydrant (autre PEI),
- méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle initiale.

Méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle d'un hydrant

1 L'organisation

L'applicatif « **Reconnaissance opérationnelle** », développé par le SDIS 59, permet au centre d'incendie et de secours (CIS) d'établir les listes des PEI à reconnaître par numéro de reconnaissance en sélectionnant les points d'eau.

Chaque CIS attribue un numéro unique à une reconnaissance opérationnelle sous la forme : « CIS *nom* Reco Opé N° ... »

Il a toute latitude pour :

- Ø quantifier le nombre de PEI. Il est recommandé toutefois de dimensionner une reconnaissance opérationnelle au travail d'une journée en y incluant au retour la rédaction des rapports de PEI,
- Ø inclure des PEI de différentes communes,
- Ø inclure différents types de PEI (réserve, citerne, poteau....),
- Ø inclure des PEI publics ou privés,
- Ø choisir l'ordre dans lequel les PEI vont être vérifiés.
- Ø attribuer une reconnaissance opérationnelle à une équipe du CIS.

Le CIS peut utiliser le parcellaire en ligne en tant qu'aide à la décision.

2 La planification

L'applicatif « Reconnaissance opérationnelle », permet au CIS d'indiquer la période à laquelle la reconnaissance est effectuée et d'y affecter des agents. L'applicatif propose alors un courrier type à adresser au propriétaire (pour les PEI privés), à l'autorité de police de DECI et au service public de DECI en reprenant la liste des points d'eau concernés.

15 jours minimum avant la date prévue des reconnaissances, le CIS informe :

- Ø la personne publique compétente en matière de DECI,
- Ø le propriétaire, dans le cas d'un PEI privé,
- Ø l'autorité de police administrative spéciale de DECI.

3 La réalisation

La reconnaissance opérationnelle est effectuée par un binôme constitué d'un chef d'équipe et d'un équipier. Elle peut être réalisée avec la collaboration du service public de DECI et/ou son prestataire. Mais il n'est toutefois pas obligatoire qu'ils y participent.

Cette reconnaissance opérationnelle doit s'effectuer avec un engin de type VRID minimum et avec le matériel suivant :

- clef de barrage,
- clef de poteau,
- polycoise,
- coude d'alimentation ou retenue,
- bouchons pour prise de DN 65 et DN 100.

Dans le cas d'hydrants privés, le binôme se présentera au propriétaire ou au responsable du site et lui demandera l'autorisation d'effectuer la reconnaissance. Au préalable, il lui aura demandé une copie de l'attestation d'entretien annuel de l'hydrant et lui fera signer une décharge de recherche de responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir lors de la reconnaissance opérationnelle.

Il est à noter qu'un refus de la part du propriétaire l'expose aux sanctions prévues dans le code pénal, ou tout au moins à un engagement de sa responsabilité civile en cas de sinistre ultérieur.

Au préalable, avant de manœuvrer l'appareil, l'agent identifie la marque et le modèle afin de respecter les consignes techniques particulières et modes opératoires du fabricant.

La reconnaissance opérationnelle des hydrants consiste à vérifier :

Ø l'existence

- Vérification de la présence ou de l'absence du PEI.

Ø l'implantation

- Vérification de l'exactitude de l'adresse de l'emplacement et de son report sur le parcellaire.

Ø le type

- Vérification de l'exactitude de la dénomination du point d'eau et de la concordance avec la charte graphique sur le parcellaire.

Ø la signalisation et la numérotation :

- Hydrant peint en rouge,
- Présence du numéro SP,
- Présence d'une plaque ou flèche de signalisation réglementaire uniquement pour les bouches d'incendie,

Ø l'accessibilité aux moyens de lutte contre l'incendie :

- Présence d'un espace libre autour du point d'eau (0,5 m),
- Présence de la proximité de la chaussée (moins de 5 m),
- Interdiction de stationnement au droit ou sur le PEI (bande jaune),
- Interdiction de clôture du PEI,
- Absence de végétation ou de terre abondante autour du PEI,
- Pour un poteau incendie, demi-raccords dirigés vers la chaussée.

Ø le fonctionnement :

- Présence effective d'eau sans en vérifier les performances hydrauliques (ouverture **lente** de l'hydrant jusqu'à l'arrivée d'eau uniquement),
- Présence d'une vanne de contre barrage,
- Absence de corrosion importante,
- Absence de fuite au niveau du sol,
- Présence du carré de manœuvre et son bon fonctionnement,
- Bon sens d'ouverture de l'hydrant,
- Absence d'obturation de la colonne,
- Bon état de la tige régulateur,

- Présence de la purge colonne,
- Absence de fuite après fermeture de l'hydrant.

- Spécificité Poteau d'incendie:
 - Présence du capot et bon fonctionnement de sa serrure,
 - Présence des bouchons et des chaînettes,
 - Bon état des raccords,
 - Bon ancrage et bon niveau par rapport au sol.
- Spécificité Bouche d'incendie:
 - Présence et bon fonctionnement du couvercle ,
 - Présence et bon fonctionnement de la purge de coffre ,
 - Bon état du raccord Keyser,
 - Bon niveau par rapport au sol,
 - Présence et bon état des écrous .

Les manœuvres d'ouverture et de fermeture sont effectuées **lentement** afin d'éviter les coups de bélier pouvant endommager les canalisations. **Il n'est pas nécessaire de procéder à une ouverture complète car l'objet est de vérifier la présence d'eau.**

L'hydrant est purgé à l'issue de la reconnaissance opérationnelle.

4 La remontée d'information

4.1 Changement d'état suite à la reconnaissance opérationnelle

Toute anomalie constatée entraînant l'indisponibilité d'un PEI lors d'une reconnaissance opérationnelle par le CIS fait l'objet d'une information immédiate :

- au CTA compétent pour la mise à jour de la base de données PEI et la prise en compte dans la gestion informatisée de l'alerte,
- Ø à l'autorité de police DECI et à la personne publique compétente en matière de DECI par le CTA pour les PEI publics et conventionnés ,
- Ø à l'autorité de police DECI et au propriétaire par le CTA pour les PEI privés.

Les informations suivantes sont transmises par écrit :

- Ø le numéro sapeur-pompier du PEI,
- Ø son adresse exacte, son type et les raisons de la mise en indisponibilité.

4.2 Reconnaissance opérationnelle

Une fois effectuée, le CIS saisit le résultat de la reconnaissance opérationnelle dans l'appliquet dédié. Puis, le chef de CIS valide le compte rendu et le transmet au service Prévision en groupement territorial qui l'envoie dans le délai maximum d'un mois :

Ø pour les PEI publics :

- à l'autorité de police administrative spéciale de DECI, avec copie à la personne publique compétente en matière de DECI,

Ø pour les PEI conventionnés ou privés :

- à l'autorité de police administrative spéciale de DECI, avec copie à la personne publique compétente en matière de DECI,
- au propriétaire.

Le SDIS du Nord adressera, dans le délai maximum d'un mois, les comptes-rendus des reconnaissances opérationnelles des PEI situés sur les communes du département du nord aux SDIS limitrophes qui en assurent la couverture opérationnelle.

5 Sécurité du personnel

Avant d'effectuer les opérations de reconnaissance opérationnelle et dans la mesure où le PEI est situé dans une zone de circulation routière, il sera procédé à un balisage à l'aide de cône de Lubeck et d'un triangle de signalisation positionné en amont du PEI à une distance de 50 à 100 m en fonction de la vitesse autorisée sur la voie.

Le personnel portera un gilet haute visibilité. Les signaux de détresse et les gyrophares du véhicule seront en fonction.

Pendant les manœuvres des PEI, le personnel portera les gants et un casque.

6 Remarque

Les reconnaissances opérationnelles ne garantissent ni la conformité des PEI, ni la capacité des PEI à assurer la DECI.

Méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle d'un PEI non hydrant (autre PEI)

1 L'organisation

L'applicatif « **Reconnaissance opérationnelle** », développé par le SDIS 59, permet au Centre d'Incendie et de Secours (CIS) d'établir les listes des PEI à reconnaître par numéro de reconnaissance en sélectionnant les points d'eau.

Chaque CIS attribue un numéro unique à une reconnaissance opérationnelle sous la forme : « CIS *nom* Reco Opé N° ... »

Il a toute latitude pour :

- Ø quantifier le nombre de PEI. Il est recommandé toutefois de dimensionner une reconnaissance opérationnelle à la charge de travail d'une journée en y incluant au retour la rédaction des rapports de PEI,
- Ø inclure des PEI de différentes communes,
- Ø inclure différents types de PEI (réserve, citerne, poteau....),
- Ø inclure des PEI publics ou privés,
- Ø choisir l'ordre dans lequel les PEI vont être vérifiés,
- Ø attribuer une reconnaissance opérationnelle à une équipe du CIS.

Le CIS peut utiliser le parcellaire en ligne en tant qu'aide à la décision.

2 La planification

L'applicatif « Reconnaissance opérationnelle », permet au CIS d'indiquer la période à laquelle la reconnaissance est effectuée et d'y affecter des agents. L'applicatif propose alors un courrier type à adresser au propriétaire (si PEI privé), à l'autorité de police de DECI et au service public de DECI en reprenant la liste des points d'eau concernés.

15 jours minimum avant la date prévue des reconnaissances, le CIS informe :

- Ø la personne publique compétente en matière de DECI,
- Ø le propriétaire, dans le cas d'un PEI privé,
- Ø l'autorité de police administrative spéciale de DECI.

3 La réalisation

La reconnaissance opérationnelle est effectuée par un binôme constitué d'un chef d'équipe et d'un équipier. Elle peut être réalisée avec la collaboration du service public de DECI et/ou son prestataire. Mais il n'est toutefois pas obligatoire qu'ils y participent.

Cette reconnaissance opérationnelle doit s'effectuer avec un engin pompe.

Dans le cas d'un autre point privé, le binôme se présentera au propriétaire ou au responsable du site et lui demandera l'autorisation d'effectuer la reconnaissance. Au préalable, il lui aura demandé une copie de l'attestation de l'entretien annuel et lui fera signer une décharge de recherche de responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir lors de la reconnaissance opérationnelle.

Il est à noter qu'un refus de la part du propriétaire l'expose aux sanctions prévues dans le code pénal, ou tout au moins à un engagement de sa responsabilité civile en cas de sinistre ultérieur.

Au préalable, avant de manœuvrer l'appareil, l'agent identifie la marque et le modèle afin de respecter les consignes techniques particulières et modes opératoires du fabricant.

La reconnaissance opérationnelle d'un autre point d'eau consiste à vérifier :

Ø l'existence

- Vérification de la présence ou de l'absence du PEI.

Ø l'implantation

- Vérification de l'exactitude de l'adresse de l'emplacement du PEI et de son report sur le parcellaire.

Ø le type

- Vérification de l'exactitude de la dénomination du point d'eau et de la concordance avec la charte graphique sur le parcellaire.

Ø la signalisation et la numérotation :

- Présence d'une plaque mentionnant sa capacité en m³ pour les réserves et citernes,
- Présence du numéro SP,
- Présence d'un anneau de couleur bleue sur les colonnes fixes d'aspiration.

Ø l'accessibilité aux moyens de lutte contre l'incendie :

- Présence d'une aire de stationnement,
- Vérification des bonnes dimensions de l'aire de stationnement, (confère annexe 8),
- Présence d'un espace de retournement dans l'aire de stationnement,
- Présence de panneaux de signalisation et d'interdiction de stationner si nécessaire,
- Vérification du bon état du sol et des berges,
- Présence de dispositif anti-chute si nécessaire,
- Présence d'éclairage si nécessaire,
- Présence d'un dispositif de sécurité (clôture, bouée...).

Ø le fonctionnement :

- Présence effective d'eau, son niveau et sa capacité,
- Présence et bon fonctionnement d'un dispositif de réalimentation si nécessaire,
- Présence et bon fonctionnement de la colonne d'aspiration si nécessaire,
- Présence du bouchon et de la chaînette de la colonne d'aspiration,
- Vérification du diamètre du raccord d'alimentation et de sa conformité,
- Vérification du bon sens des tenons du demi-raccord du dispositif fixe d'aspiration,
- Essai d'aspiration concluant à l'aide du FPT ou de la MPR,

Spécificités supplémentaires liées aux puits d'aspirations :

- Vérification de l'ouverture du tampon,
- Vérification du couvercle du tampon peint en bleu.

4 La remontée d'information

4.1 Changement d'état suite à la reconnaissance opérationnelle

Toute anomalie constatée entraînant l'indisponibilité d'un PEI lors d'une reconnaissance opérationnelle par le CIS fait l'objet d'une information immédiate :

- au CTA compétent pour la mise à jour de la base de données PEI et la prise en compte dans la gestion informatisée de l'alerte,
- Ø à l'autorité de police DECI et à la personne publique compétente en matière de DECI par le CTA pour les PEI publics et conventionnés,
- Ø à l'autorité de police DECI et au propriétaire par le CTA pour les PEI privés.

Les informations suivantes sont transmises par écrit :

- Ø le numéro sapeur-pompier du PEI,
- Ø son adresse exacte, son type et les raisons de la mise en indisponibilité.

4.2 Reconnaissance opérationnelle

Une fois effectuée, le CIS saisit le résultat de la reconnaissance opérationnelle dans l'appliquet dédié. Puis, le chef de CIS valide le compte rendu et le transmet au service prévision en groupement territorial qui l'envoie dans le délai maximum d'un mois :

Ø pour les PEI publics :

- à l'autorité de police administrative spéciale de DECI, avec copie à la personne publique compétente en matière de DECI

Ø pour les PEI conventionnés ou privés :

- l'autorité de police administrative spéciale de DECI, avec copie à la personne publique compétente en matière de DECI,
- au propriétaire.

Le SDIS du Nord adressera, dans le délai maximum d'un mois, les comptes-rendus des reconnaissances opérationnelles des PEI situés sur les communes du département du nord aux SDIS limitrophes qui en assurent la couverture opérationnelle.

5 Sécurité du personnel

Avant d'effectuer les opérations de reconnaissance opérationnelle et dans la mesure où le PEI est situé dans une zone de circulation routière, il sera procédé à un balisage à l'aide de cône de Lubeck et d'un triangle de signalisation positionné en amont du PEI à une distance de 50 à 100 m en fonction de la vitesse autorisée sur la voie.

Le personnel portera un gilet haute visibilité. Les signaux de détresse et les gyrophares du véhicule seront en fonction.

Pendant les manœuvres d'aspiration, le personnel portera les gants et le casque.

6 Remarque

Les reconnaissances opérationnelles ne garantissent ni la conformité des PEI, ni la capacité des PEI à assurer la DECI.

Méthodologie de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle initiale

1 Le contexte

Avant la prise en compte du PEI dans la DECI, le SDIS du Nord (service prévision du groupement territorial) effectue une reconnaissance opérationnelle initiale du nouveau point d'eau.

2 La planification

La demande de reconnaissance opérationnelle initiale est effectuée par le propriétaire pour les PEI privés ou la personne publique compétente en matière de D.E.C.I dans un délai minimum de 15 jours avant la date proposée au service prévision du groupement territorialement compétent.

Préalablement à la reconnaissance opérationnelle initiale, le SDIS doit être en possession d'un exemplaire du rapport de réception.

La visite de réception et la visite de reconnaissance opérationnelle initiale peuvent avoir lieu au même moment : toutefois, le rapport de la visite de reconnaissance opérationnelle ne pourra être transmis qu'après fourniture du rapport de réception.

3 La réalisation

La reconnaissance opérationnelle initiale est effectuée par le service prévision du groupement territorialement compétent : il peut être assisté par le CIS du secteur notamment lors des essais de mise en aspiration.

La reconnaissance opérationnelle initiale peut être réalisée avec la collaboration du service public de DECI et/ou son prestataire. Mais il n'est toutefois pas obligatoire qu'ils y participent.

Dans le cas d'un PEI privé, le service prévision se présentera au propriétaire ou au responsable du site et lui demandera l'autorisation d'effectuer la reconnaissance opérationnelle initiale. Au préalable, il lui fera signer une décharge de recherche de responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir lors de la reconnaissance opérationnelle.

Il est à noter qu'un refus de la part du propriétaire de signer la décharge mettra fin à la reconnaissance opérationnelle initiale et le PEI sera considéré comme non reconnu et non disponible.

La reconnaissance opérationnelle initiale porte sur :

Ø l'implantation

- Vérification de l'exactitude de l'adresse de l'emplacement.

Ø le type

- Vérification de l'exactitude de la dénomination du point d'eau et du diamètre de la conduite le cas échéant.

Ø la signalisation et la numérotation :

- PEI peint en rouge (ou bleu pour les PEI d'aspiration),
- Présence du numéro SP.

Ø l'accessibilité aux moyens de lutte contre l'incendie :

- Présence d'un espace libre autour du point d'eau (0,5 m),
- Proximité du PEI par rapport à la chaussée (moins de 5 m),
- Interdiction de stationnement au droit ou sur le PEI (bande jaune),
- Interdiction de clôture du PEI,
- Absence de végétation ou de terre abondante autour du PEI,
- Pour un poteau incendie, demi-raccords dirigés vers la chaussée.

Ø le fonctionnement :

- Présence effective d'eau,
- Vérification des performances hydrauliques de l'appareil inscrites dans le rapport de réception (pression statique, débit en m³/h sous 1 bar de pression),
- Présence d'une vanne de contre barrage,
- Absence de fuite au niveau du sol,
- Présence et bon fonctionnement du carré de manœuvre,
- Bon sens d'ouverture du PEI,
- Absence d'obturation de la colonne,
- Bon état de la tige régulateur,
- Présence de la purge colonne,
- Absence de fuite après fermeture du PEI.

Spécificité Poteau d'incendie:

- Présence du capot et bon fonctionnement de sa serrure,
- Présence des bouchons et des chaînettes,
- Bon état des demi raccords,
- Bon ancrage du PEI et bon niveau par rapport au sol.

Spécificité Bouche d'incendie :

- Présence et bon fonctionnement du couvercle ,
- Présence et bon fonctionnement de la purge de coffre ,
- Bon état du raccord Keyser,
- Bon niveau par rapport au sol,
- Présence et bon état des écrous .

Spécificité Autre point d'eau :

- Présence d'une plaque mentionnant la capacité en m³ pour les réserves et citernes,
- Présence d'un anneau de couleur bleue sur les colonnes fixes d'aspiration,
- Présence d'une aire de stationnement,
- Vérification des bonnes dimensions de l'aire de stationnement,
- Présence d'un espace de retournement dans l'aire de stationnement,
- Présence de panneaux de signalisation et d'interdiction de stationner si nécessaire,
- Vérification du bon état du sol et des berges,
- Présence de dispositif anti-chute si nécessaire,

- Présence d'éclairage si nécessaire,
- Présence d'un dispositif de sécurité si nécessaire (clôture, bouée...)
- Présence effective d'eau, niveau et capacité,
- Présence et bon fonctionnement d'un dispositif de réalimentation si nécessaire,
- Présence et bon fonctionnement de la colonne d'aspiration si nécessaire,
- Présence du bouchon et de la chaînette de la colonne d'aspiration,
- Vérification du diamètre du raccord d'alimentation et de sa conformité,
- Vérification du bon sens des tenons du demi raccord du dispositif fixe d'aspiration,
- Essai d'aspiration concluant à l'aide du FPT ou de la MPR.

Spécificité Puits d'aspirations :

- Vérification de l'ouverture du tampon,
- Vérification du couvercle du tampon peint en bleu.

4 La remontée d'information

A l'issue de cette reconnaissance opérationnelle initiale, le SDIS déclare le PEI disponible ou non et indique sous un délai maximum de 15 jours les éventuelles observations au propriétaire et/ou à la personne publique compétente en matière de DECI ainsi qu'à l'autorité détentrice du pouvoir de police administrative spéciale de DECI.

Si le PEI est déclaré indisponible, une nouvelle reconnaissance opérationnelle initiale peut être diligentée par le SDIS.

Annexe 5 Courriers types dans le cadre d'une reconnaissance opérationnelle

Alerte de la réalisation d'une reconnaissance opérationnelle



Le Chef du CIS « Nom »

à

« mairie »
« propriétaire »
« Service DECI »

"Références", "numérotation courrier"

Affaire suivie par : "Grade" (pour les SP) "Prénom"
"NOM"

☎ : "numéro"

FAX : "numéro"

Email : (si nécessaire)

« Ville siège cis », le « date »

OBJET : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie (PEI)

PJ : Une liste des PEI

En application du règlement opérationnel du département du Nord je vous informe que le centre d'incendie et de secours de « **Ville siège cis** » effectuera la reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie repris en annexe entre le « **date** » et le « **date** ».

Cette reconnaissance a pour objet de vérifier l'existence, l'accessibilité, la signalisation et le fonctionnement des points d'eau incendie à l'exception des opérations de contrôle technique et d'entretien.

Suite à cette reconnaissance un compte rendu vous sera adressé.

Pour plus de renseignements vous pouvez prendre contact avec le « **grade et nom** » du CIS « **Ville siège cis** » (tél :)

Le chef du CIS « **Nom** »,

Compte rendu de résultats d'une reconnaissance opérationnelle

Le modèle de compte rendu de résultats d'une reconnaissance opérationnelle est donné à titre indicatif.



Groupelement territorial N° « x »
Le Chef du Groupelement Territorial

« adresse »
-Autorité de police DECI
-service public DECI
-propriétaire privée

Références :

Affaire suivie par :

(: :

FAX :

Email :

le

OBJET : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie (PEI)

PJ : Rapport de reconnaissance opérationnelle N° « x » du CIS « x »

En application du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie du département du Nord, le personnel du centre d'incendie et de secours a effectué la reconnaissance opérationnelle N° « x ».

Pour rappel, cette reconnaissance consiste à contrôler l'existence, l'accessibilité, la signalisation et le fonctionnement des points d'eau incendie, à l'exception des opérations de contrôle technique et d'entretien.

Je vous prie de trouver ci-joint le rapport consécutif à ces visites faisant état, notamment, des éléments suivants :

- | | |
|---|---------|
| - Nombre de Point(s) d'Eau Incendie vérifié(s) | : « X » |
| - Nombre de Point(s) d'Eau Incendie faisant l'objet d'anomalie(s) | : « X » |
| - Dont nombre de Point(s) d'Eau Incendie indisponible(s) | : « X » |
| - Nombre de Point(s) d'Eau dont le débit est inférieur à 30m ³ /h sous 1 bar | : « X » |

Il appartient au service public de défense extérieure contre l'incendie ou au propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à ces anomalies constatées.

En ce qui concerne les éventuelles observations relatives à la signalisation, le Règlement Départemental de DECI prévoit, dans certains cas, des délais de mise en conformité.

Pour mémoire, les contrôles techniques des PEI doivent être réalisés au moins une fois tous les 3 ans.

Concernant les changements d'état des PEI (indisponible et disponible), le service public de DECI de votre commune ou le propriétaire doit informer sans délai le Centre de Traitement de l'Alerte de « **Villeneuve d Ascq 03.28.34.80.99 (fax), cta.vill@sdis59.fr (email)** » ou « **Le Quesnoy 03.27.20.80.99 (fax), cta.lequesnoy@sdis59.fr (email)** »

Le service Prévision du Groupement Territorial N° « x » reste à votre disposition pour toute information complémentaire, pour les suites que vous jugerez utiles de donner à ce rapport de vérifications, et de manière plus générale pour tous les aspects liés à la défense extérieure contre l'incendie.

Pour le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours du Nord,
et par délégation,

Le Chef du Groupement Territorial N° « x »

Rapport de reconnaissance opérationnelle N° « x » effectué par le CIS « x »

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

PEI N°NNNN - *type de point d'eau incendie* - Adresse : nnnnnnnnnnnnnnn -nom de commune
Date de dernier contrôle technique le : JJ/MM/AAAA État : *INDISPONIBLE ou DISPONIBLE*
Débit : N m3/h sous 1 bar
Anomalies : -xxxxxxx

Annexe 6 Méthodologie de réalisation d'un contrôle technique

CONTROLE TECHNIQUE HYDRANT



1/ ELEMENTS A REMETTRE AU SDIS

IDENTITE DU SERVICE PUBLIC DE DECI	
ENTITE EN CHARGE DU CONTRÔLE TECHNIQUE	
DATE DU CONTRÔLE TECHNIQUE	

HYDRANT NUMERO:		P.I.	B.I.
COMMUNE			
ADRE SSE			
Débit relevé à 1 bar en m ³ /h			
Pression statique en bar			

DISPONIBLE / INDISPONIBLE

2/ ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Nom de la personne ayant réalisée le contrôle	
Heure de la mesure	

IDENTITE DE L'HYDRANT	
Position GPS	
Diamètre de l'hydrant	
Marque de l'hydrant	

ACCESSIBILITE ET VISIBILITE		
L'hydrant est implanté à 5 mètres maximum d'une voie	oui	non
L'espace libre autour de l'hydrant est supérieur à 50 cm	oui	non
Les demi-raccords du poteau d'incendie sont dirigés vers la voie	oui	non
L'hydrant n'est pas accessible pour cause de:	Recouvert ou enfoui	
	Dans de la végétation	
	Présence de clôture, barrière,	
	Stationnement d'un véhicule	
Panneau de signalisation pour bouche d'incendie	oui	non
Indication de distance sur panneau si B.I. à plus de 10 mètres	oui	non
Marquage au sol	oui	non
Numéro sur hydrant	oui	non
Bouche à clé visible et accessible	oui	non
Vérification du bon fonctionnement de la purge	oui	non

FONCTIONNEMENT		
L'hydrant n'est pas en eau	oui	non
Fuite au niveau du sol	oui	non
Manœuvre de l'hydrant	facile / difficile / impossible	
Colonne obturée par présence de coprs étrangers	oui	non
Tige régulateur cassée	oui	non

Absence de purge colonne	oui	non
Fuite après fermeture	oui	non

CONTROLE POTEAU D'INCENDIE

Présence des bouchons DN 65	oui	non
Présence du bouchon DN 100	oui	non
Manœuvre du carré impossible pour cause de:	Carré de manœuvre manquant	
	Carré de manœuvre détérioré	
Raccord tordu	oui	non
Raccord manquant	oui	non
Poteau d'incendie penché	oui	non
Poteau d'incendie pas à niveau	oui	non
Manque écrous	oui	non
Vétusté		%
Corrosion	oui	non

CONTRÔLE BOUCHE D'INCENDIE

Couvercle de la manœuvre		
Couvercle absent	oui	non
Couvercle cassé	oui	non
Couvercle non peint en rouge	oui	non
Ouverture couvercle difficile	oui	non
Ouverture couvercle impossible	oui	non
Manœuvre du carré impossible pour cause de:	Carré de manœuvre manquant	
	Carré de manœuvre détérioré	
Raccord manquant	oui	non
Manque écrous	oui	non
Vétusté		%
Corrosion	oui	non
Bouche d'incendie pas à niveau	oui	non

OBSERVATIONS ET TRAVAUX A REALISER

[illegible]

CONTROLE TECHNIQUE PEI NON HYDRANT

1/ ELEMENTS A REMETTRE AU SDIS

IDENTITE DU SERVICE PUBLIC DE DECI	
ENTITE EN CHARGE DU CONTRÔLE TECHNIQUE	
DATE DU CONTRÔLE TECHNIQUE	

HYDRANT NUMERO:		TYPE P.E.I. :	
COMMUNE			
ADRESSE			
CAPACITE EXIGEE DU P.E.I. en m ³			
CAPACITE DISPONIBLE DU P.E.I. en m ³			
EXISTENCE D'UN DISPOSITIF DE REALIMENTATION	oui Q = m ³ /h	non	
EXISTENCE D'UN DISPOSITIF D'ASPIRATION	oui Q = m ³ /h (20, 40, 60 ou 120 m ³ /h)	non	

DISPONIBLE / INDISPONIBLE

2/ ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRÔLE TECHNIQUE (à adapter selon type de P.E.I.)

SIGNALISATION		
P.E.I. signalé	oui	non
Panneau interdiction de stationner	oui	non
Marquage au sol	oui	non
Numérotation P.E.I.	oui	non

ACCESSIBILITE		
L'aire de stationnement n'est pas accessible aux engins:	n'est pas aux bonnes dimensions	
	est en cul de sac	
	demi tour impossible	
Protection de 3.00 m pour les aires d'aspiration	oui	non
Pour les réserves, présence grillage	oui	non
Pour les réserves, présence bouée de sauvetage	oui	non
Pour les réserves, présence panneau risque de noyade	oui	non
Pour les réserves, présence échelle ou autre dispositif équivalent	oui	non

FONCTIONNEMENT		
Possibilité de vérifier la capacité du P.E.I.	oui	non
Absence de fuites	oui	non
Capacité du P.E.I. conforme au volume exigé	oui	non
Bon fonctionnement du dispositif de réalimentation si existant	oui	non
Dispositif de réalimentation vérifiable	oui	non
Présence de bouchons sur point d'aspiration	oui	non
Diamètre raccord conforme	oui	non
Bonne orientation des tenons	oui	non
Essai d'aspiration	conforme	non conforme
Ouverture tampon	oui	non

CRITERES D'INDISPONIBILITE DU P.E.I. AUPRES DU SDIS

Annexe 7 Fiche type de décharge de responsabilité PEI privé

 SDIS NORD SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS	Reconnaissance Opérationnelle des Points d'Eau Incendie privés	
C.I.S de		

<u>Commune :</u> <u>Adresse :</u> <u>Raison sociale</u> <u>N° ETARE :</u>

Date de reconnaissance opérationnelle : Chef d'équipe SDIS59 (grade/prénom/nom) :

Je, soussigné M..... agissant en qualité depour la société reconnaît être informé que la reconnaissance opérationnelle du SDIS 59 est effectuée dans le cadre du Règlement Opérationnel des services d'incendie et de secours du département du Nord approuvé par arrêté préfectoral du 24 janvier 2002 modifié et

☐ refuse la reconnaissance opérationnelle du SDIS 59.

Le propriétaire reconnaît avoir été informé que la reconnaissance opérationnelle constitue une obligation réglementaire pour le SDIS et qu'il ne peut s'y opposer sans motif légitime. En cas de survenance ou d'aggravation d'un sinistre, le propriétaire ne sera pas fondé à reprocher au SDIS 59 le défaut de reconnaissance' du point d'eau incendie et supportera les conséquences de son refus. De plus, le SDIS 59 informera les autorités compétentes dudit refus.

☐ accepte la reconnaissance opérationnelle du SDIS 59.

Dès lors, le propriétaire s'engage à ne pas rechercher la responsabilité du SDIS 59 pour tout dommage qui pourrait survenir lors de la reconnaissance opérationnelle.

Nota :

La reconnaissance opérationnelle consiste à vérifier l'existence, la signalisation, l'accessibilité et le fonctionnement des points d'eau incendie sans effectuer aucune action d'entretien, de maintenance préventive ou de réparation qui incombe au propriétaire. Aussi, la reconnaissance opérationnelle **ne se substitue en aucun cas** aux obligations imposées en la matière au propriétaire par la réglementation ou par une compagnie d'assurance.

Le rapport de reconnaissance opérationnelle est transmis au propriétaire ainsi qu'à l'autorité de police DECI sauf pour les ICPE.

A , le
 Signature :

Document établi en deux exemplaires dont un remis au signataire

Annexe 8 Fiches type reconnaissance opérationnelle

-Hydrant
-autre PEI

HYDRANT

commune

Reco Opé :

Num PEI :

adresse

Personnels :

Date de controle du PEI :

1.VERIFICATION EXISTENCE DU POINT D EAU (Observations pour le SDIS Service Prévision et le service public DECI)

☐ Le PEI n'existe pas		☐ Le PEI est mal localisé sur le parcellaire
Rectification de l'adresse		
Rectification du type de PEI		

2.Si PEI privé

☐ Pas de rapport de vérification	
Date de vérification	Nombre d'anomalies signalées
☐ Refus de reconnaissance opérationnelle	

3.VERIFICATION SIGNALISATION (Observations pour le Service Public DECI)

☐ PEI non signalé par une plaque ou une flèche
☐ Sans mention BI ☐ Plaque sans indication de position
☐ N° de PEI effacé ☐ N° de PEI illisible ☐ N° de PEI inexistant
☐ Bordure de trottoir non peinte en jaune ☐ Peinture à refaire

4.VERIFICATION ACCESSIBILITE (Observations pour le Service Public DECI)

☐ Le PEI n'est pas situé à 5m maximum d'une voie accessible aux engins SP
☐ L'espace libre autour du PEI est inférieur à 0.50m
☐ Les demi raccords poteau ne sont pas dirigés côté chaussée
Le PEI n'est pas accessible
☐ Inaccessible car recouvert / enfoui
☐ Inaccessible car présence de végétation
☐ Inaccessible car présence clôture ou assimilé
☐ Inaccessible car stationnement

5.VERIFICATION FONCTIONNEMENT (Observations pour le service public DECI)

Généralités

☐ Le PEI étant inaccessible la vérification de fonctionnement n'a pas pu être faite
☐ L'hydrant n'est pas en eau
☐ Corrosion importante
☐ Fuite au niveau du sol
☐ Manoeuvre du carré difficile
Manoeuvre du carré impossible :
☐ Carré de manoeuvre manquant
☐ Carré de manoeuvre détérioré
☐ Carré de manoeuvre non conforme
☐ Sens d'ouverture inversé
☐ Colonne obturée (présence de corps étrangers)
☐ Tige régulateur cassée (carré de manoeuvre tourne dans le vide)
☐ Absence de purge colonne
☐ Fuite après fermeture

Spécificité poteau ou prise accessoire

☐ Absence capot ou porte ou couvre bouchon ☐ Serrure capot cassée ou manoeuvre couvre bouchon impossible
Nombre de bouchon manquant (choix 1 2 3) : Nombre de fixation manquante liant le bouchon (choix 1 2 3) :
☐ Raccord cassé ☐ Raccord tordu ☐ Raccord manquant
☐ Raccord fendu
☐ Poteau ou prise accessoire penché ☐ Peinture dégradée du poteau ou de la prise accessoire ☐ Poteau ou prise accessoire pas à niveau

Spécificité bouche

☐ Couvercle absent ☐ Couvercle cassé ☐ Couvercle instable ☐ Couvercle non peint (en rouge)
☐ Ouverture couvercle difficile
☐ Ouverture couvercle impossible
☐ Raccord fendu
☐ Raccord cassé ☐ Raccord inexistant
☐ Raccord trop profond sans pièce intermédiaire ☐ Raccord diamètre non conforme sans pièce intermédiaire
☐ Raccord trop profond avec pièce intermédiaire ☐ Raccord diamètre non conforme avec pièce intermédiaire
☐ Erou de fixation fendu ☐ Erou de fixation cassé ☐ Erou de fixation corrodé ☐ Erou de fixation manquant

INCIDENT PENDANT L'ESSAI OU AUTRE OBSERVATION

Incident pendant l'essai ou autre observation :

--

Retour

les cases grisées indiquent que le PEI est indisponible

AUTRE POINT D'EAU

commune

Reco Opé :

Num PEI :

adresse

Personnels :

Date de controle du PEI :

1. VERIFICATION EXISTENCE DU POINT D EAU (Observations pour le SDIS Service Prévision)

☐ Le PEI n'existe pas		☐ Le PEI est mal localisé sur le parcellaire
Rectification de l'adresse		
Rectification du type de PEI		

2.Si PEI privé

☐ Pas de rapport de vérification	
Date de vérification	Nombre d'anomalies signalées
☐ Refus de reconnaissance opérationnelle	

3.VERIFICATION SIGNALISATION (Observations pour le Service Public DECI)

☐ PEI non signalé par une plaque ou une flèche
☐ Sans mention BI ☐ Plaque sans indication de position
☐ N° de PEI effacé ☐ N° de PEI illisible ☐ N° de PEI inexistant
☐ Anneau de couleur bleu sur colonne fixe d'aspiration absent ☐ Peinture colonne fixe d'aspiration à refaire

4. VERIFICATION ACCESSIBILITE (Observations pour le Service Public DECI)

☐ L'aire de stationnement n'est pas accessible aux engins SP Raisons :
☐ L'aire de stationnement n'a pas les bonnes dimensions (Pour FPT 10mX4m par point d'aspiration - Pour MPR 3mX4m par point d'aspiration)
☐ L'aire de stationnement est en cul de sac ☐ Demi tour impossible ☐ Demi tour non vérifiable
☐ Absence d'un panneau d'interdiction de stationner sauf Pompier ☐ Absence de marquage au sol (sauf mare agricole) ☐ Condamnation par dispositif non conforme
Uniquement pour les réserves enterrées ou les aires d'aspiration ou les zones d'aspiration
☐ Absence de dispositif de sécurité de 30cm de haut empêchant la chute de l'engin
☐ La zone de mise en station n'est pas éclairée de nuit
Sécurité Uniquement pour les réserves enterrées
☐ Absence de grillage autour d'une hauteur de 2m ☐ Absence d'une bouée de sauvetage ☐ Absence de panneau indiquant le risque de noyade ☐ Absence d'une échelle de corde ou d'un dispositif équivalent

5.VERIFICATION FONCTIONNEMENT (Observations pour le Service Public DECI)

Généralités

☐ La capacité de la reserve/citerne est non vérifiable
☐ Est vide
☐ La reserve/citerne est remplie à 50%
☐ Dispositif de réalimentation Hors Service ☐ Dispositif de réalimentation Non Vérifiable
☐ Absence de colonne fixe d'aspiration ☐ Absence de bouchon Nombre :
☐ Absence chaînette
☐ Diamètre raccord alimentation non conforme
☐ Les tenons ne sont pas dans le bon sens (orientation haut/bas)
☐ Resultat essai d'aspiration non satisfaisant
☐ Essai d'aspiration non réalisable Raisons :
Spécifications puits d'aspiration : ☐ Tampon non peint en bleu ☐ Peinture tampon a refaire
☐ Ouverture tampon impossible


INCIDENT PENDANT L'ESSAI

Incident pendant l'essai ou autre observation : _____


[Retour](#)


les cases grisées indique que le PEI doit être considéré indisponible


Annexe 9 Schémas

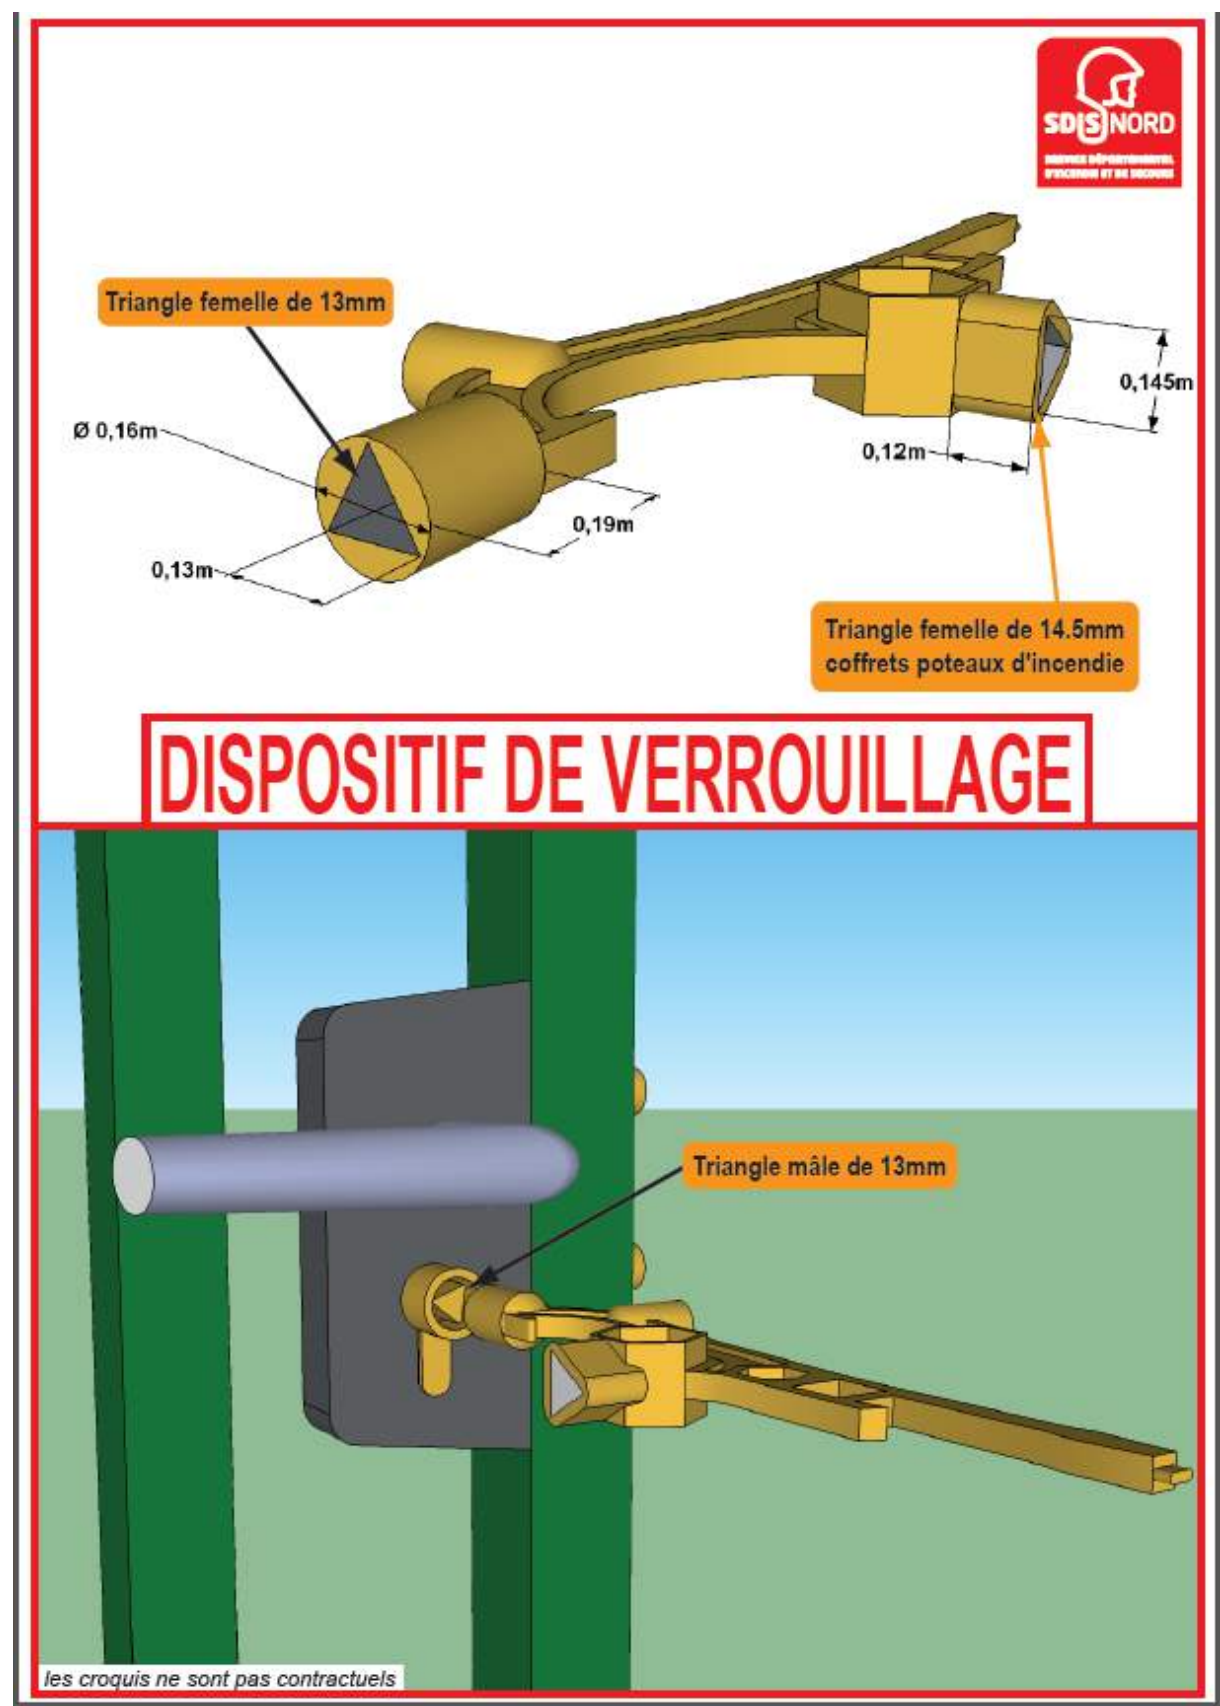





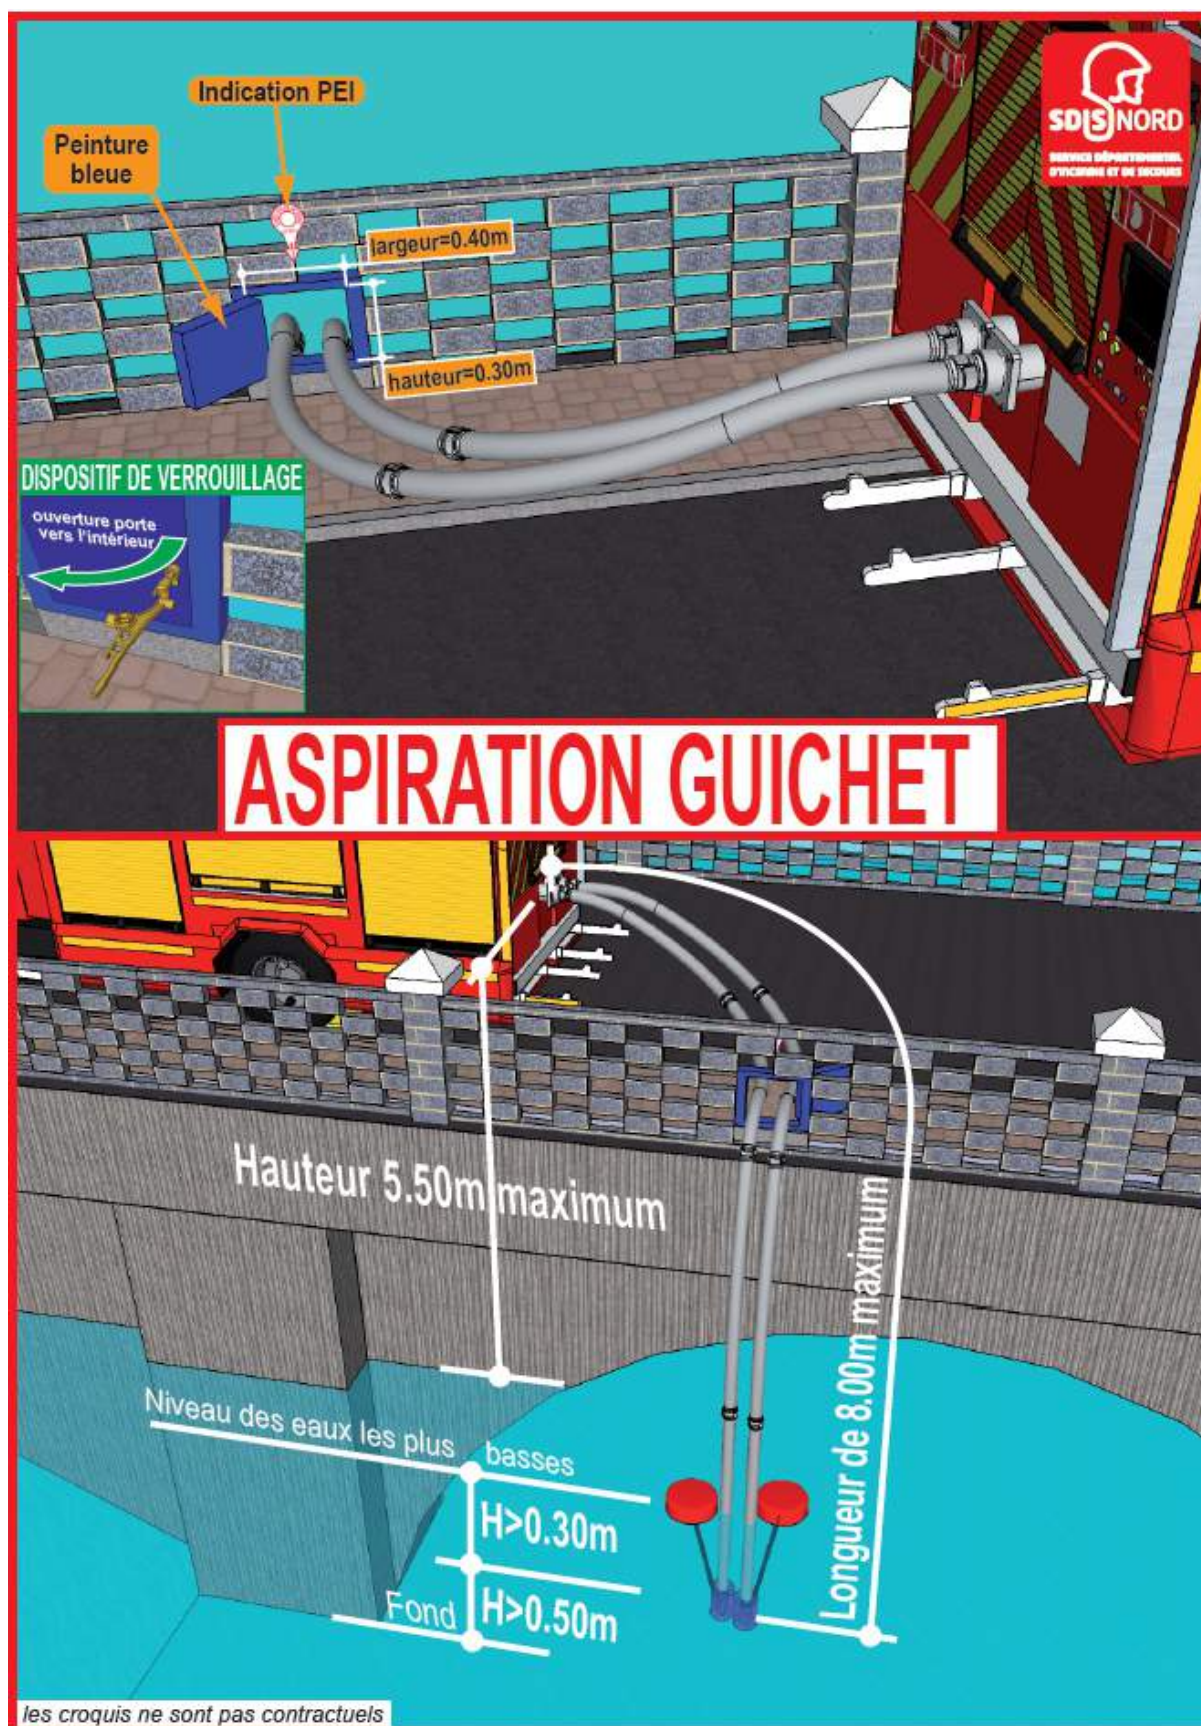

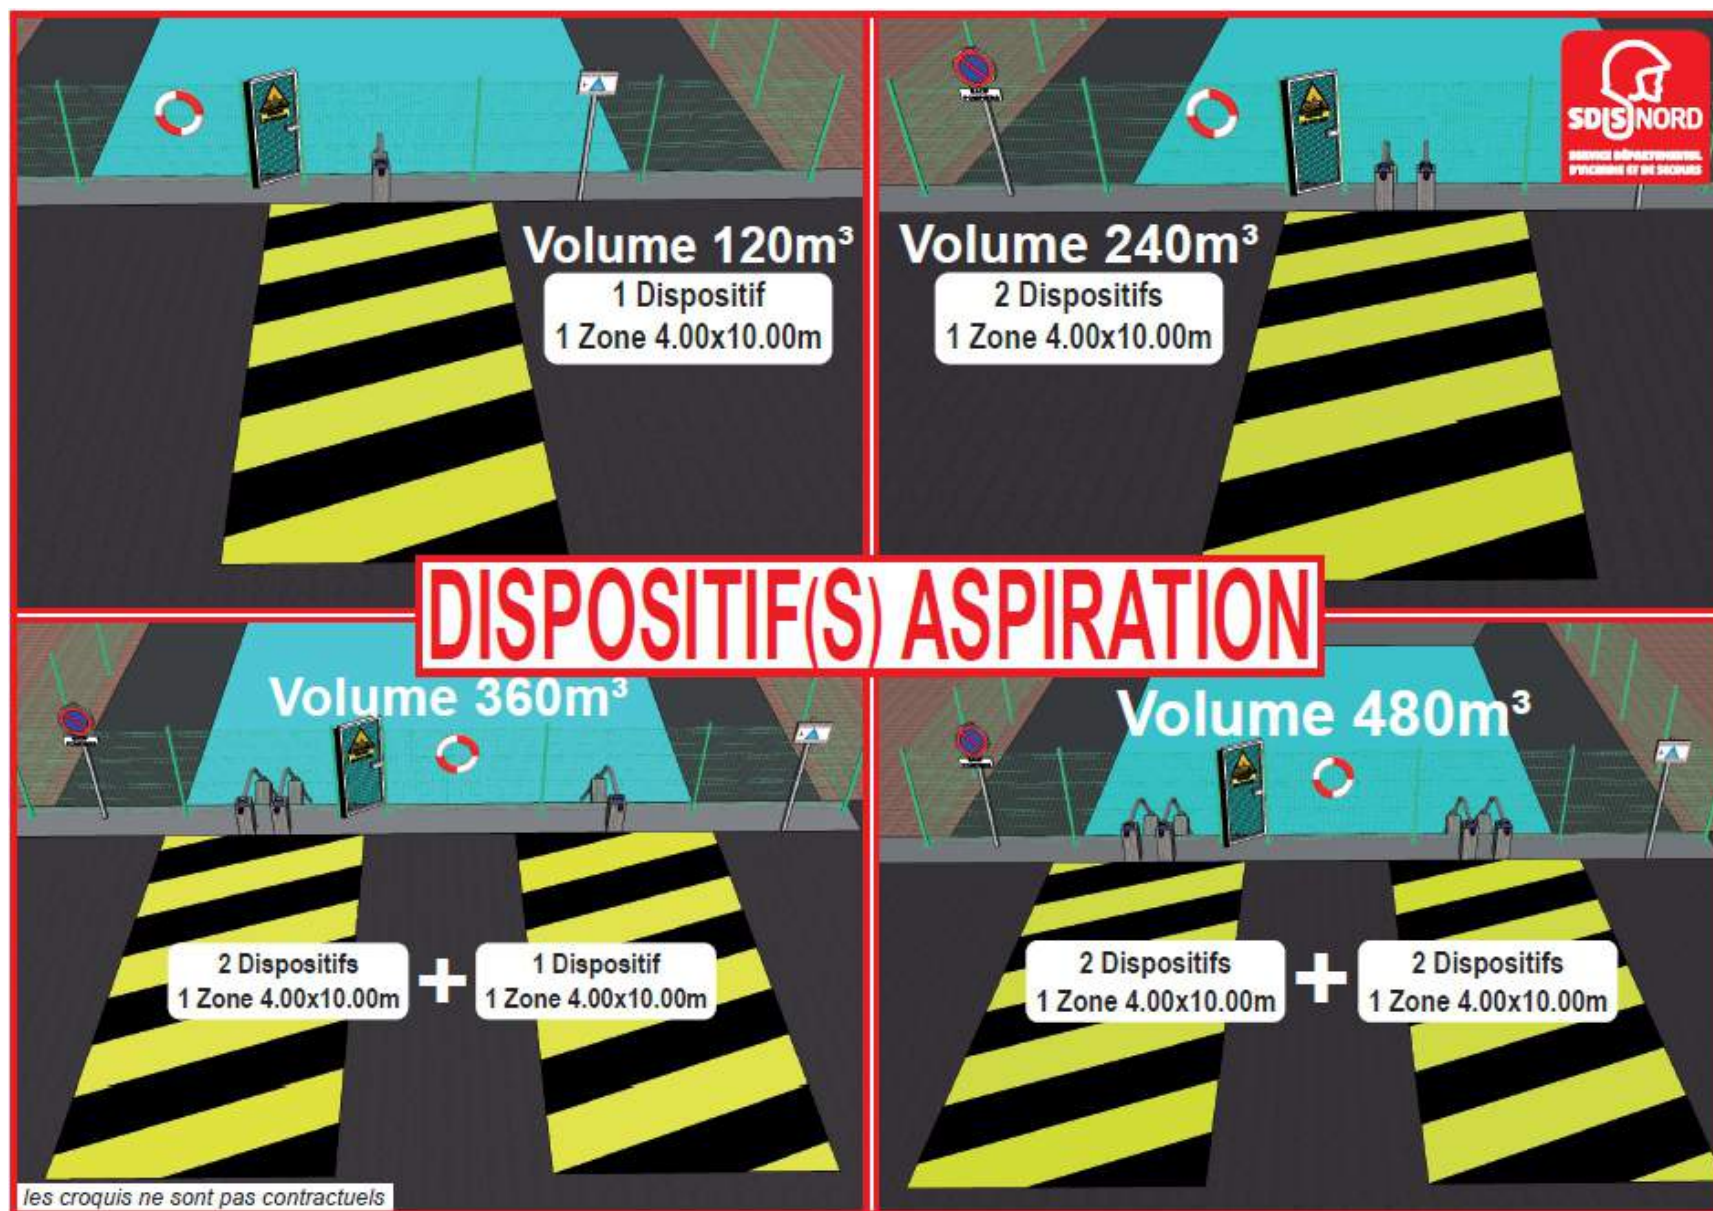

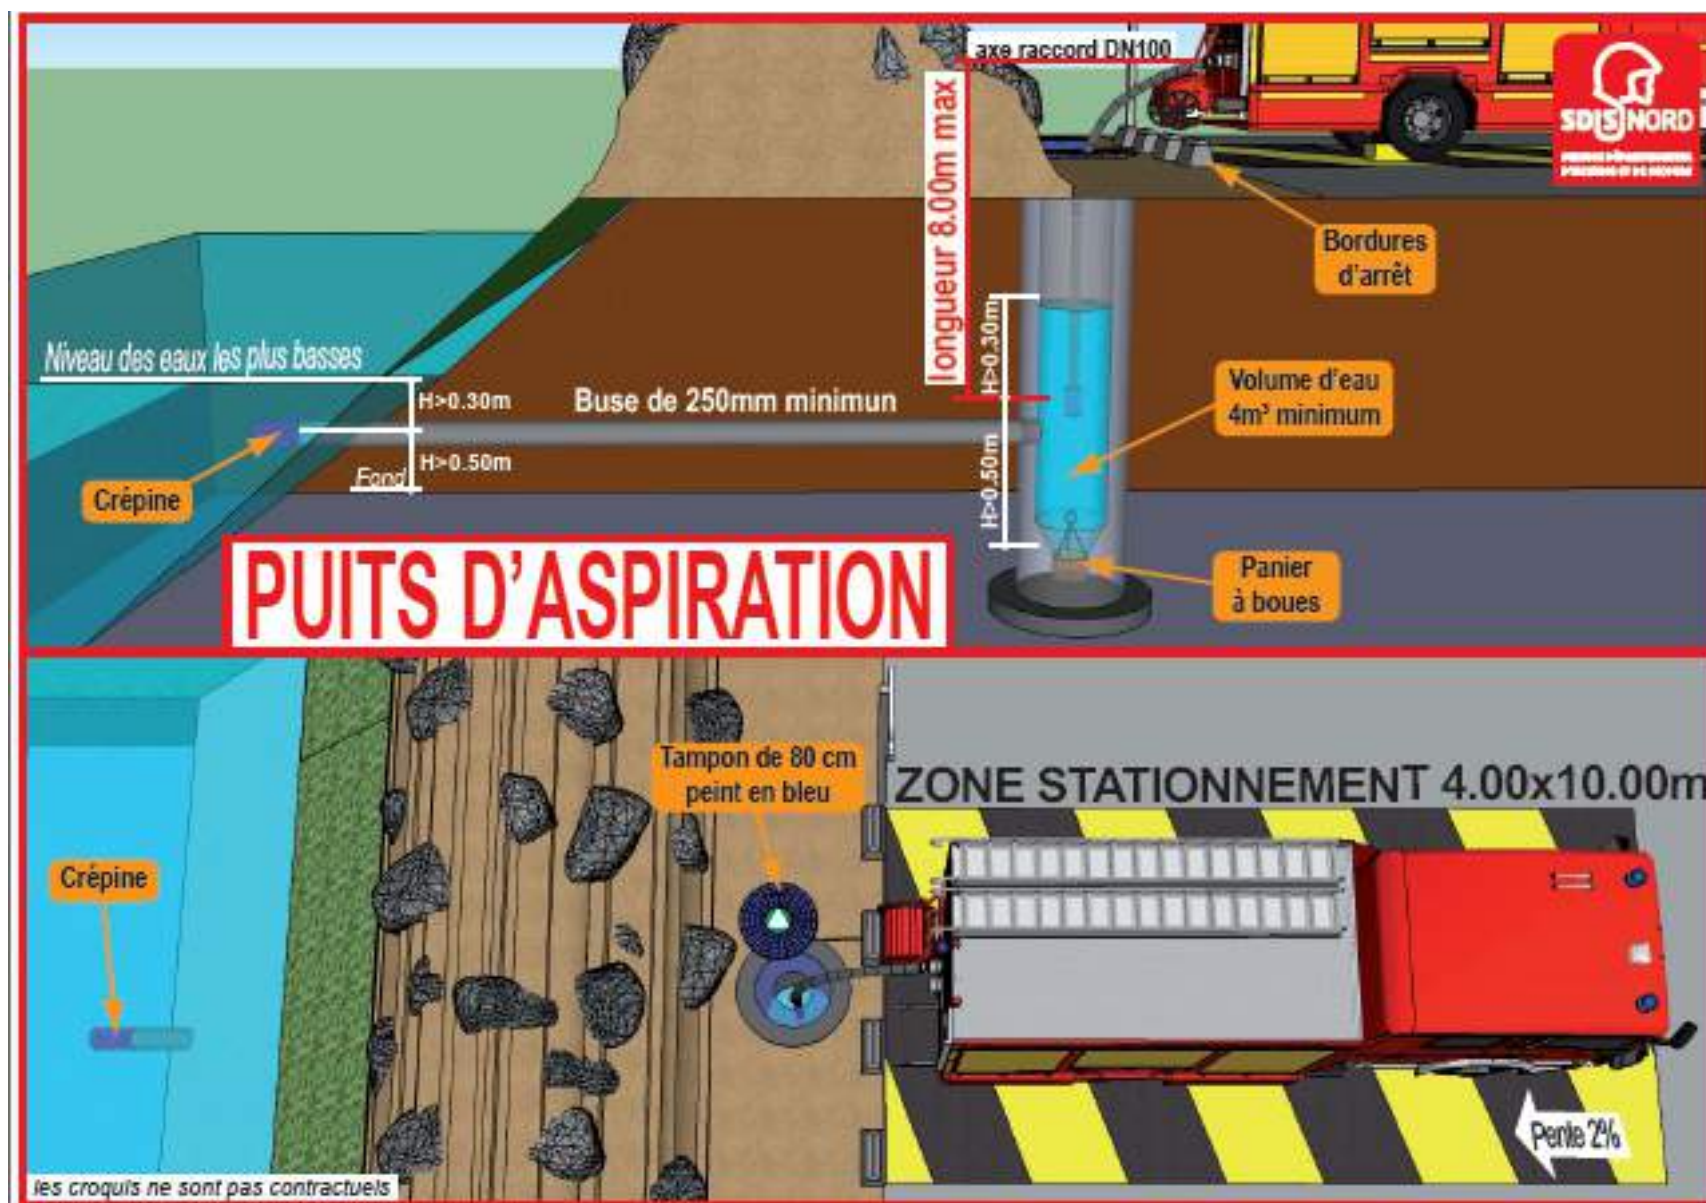

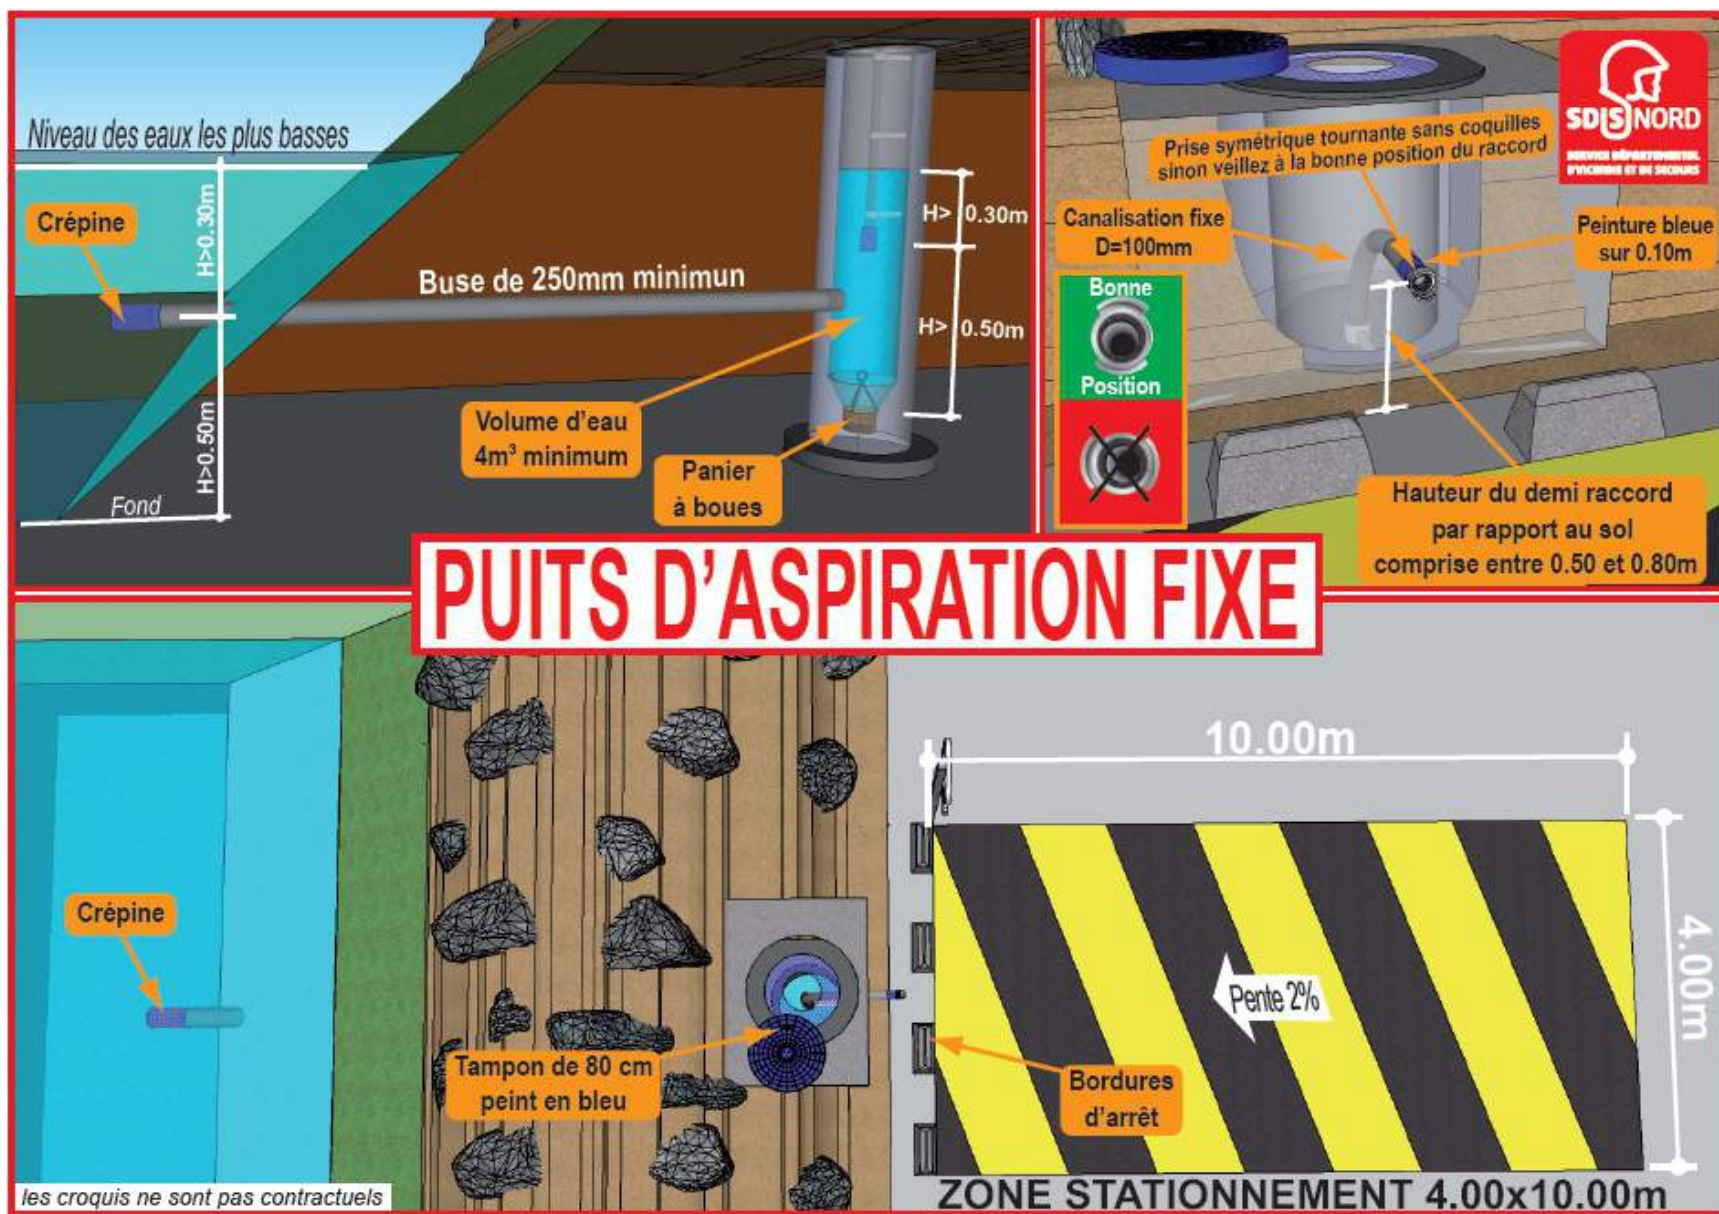

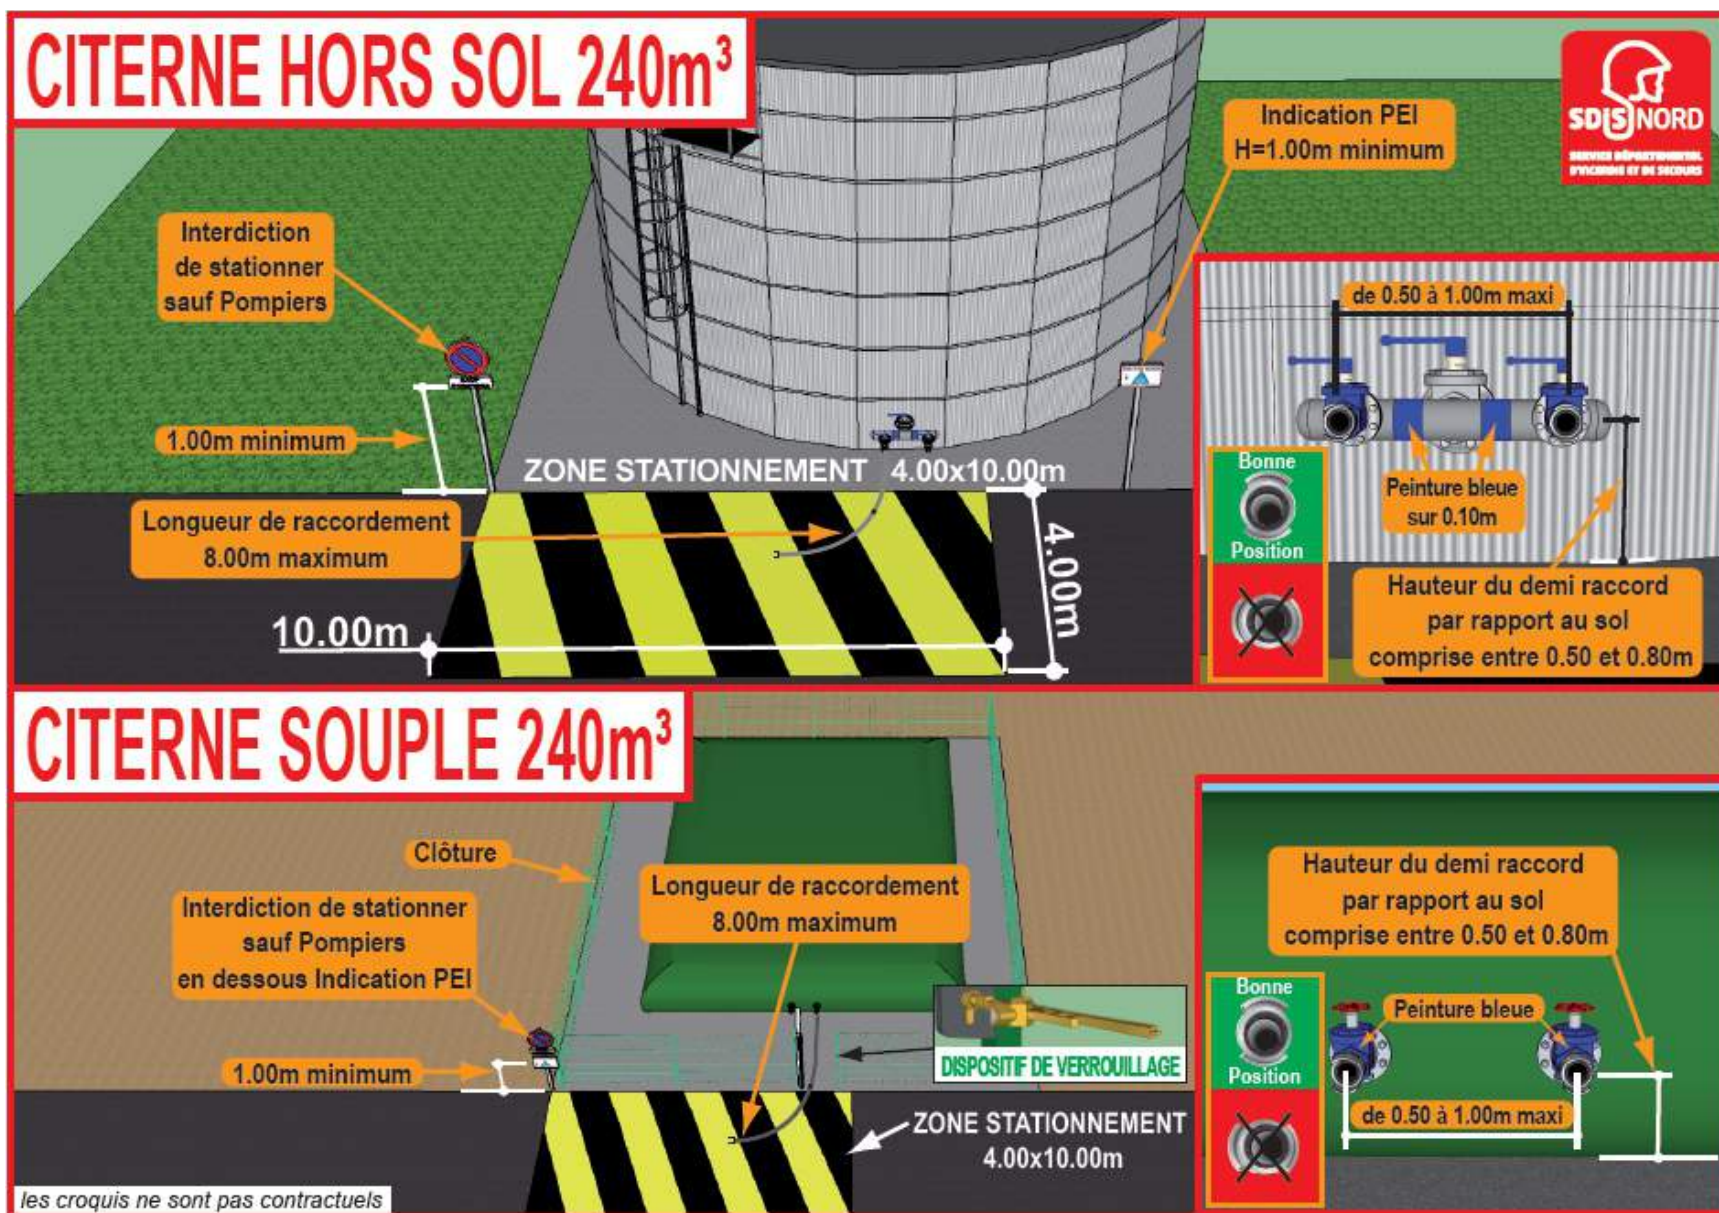

Annexe 10 Exemples de convention de mise à disposition d'un PEI privé pour les besoins de la DECI

- exemple pour un PEI non Hydrant (sauf plan d'eau)
 - exemple pour un PEI hydrant
 - exemple pour PEI type plan d'eau

Défense Extérieure Contre l'Incendie

Convention de mise à disposition d'un équipement existant comme point d'eau incendie pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie

Entre les soussigné(e)s :

P Monsieur....., domicilié
à....., propriétaire de la parcelle cadastrée
n° sur la commune de sur
laquelle se situe l'équipement utilisable pour la défense extérieure contre l'incendie.

Ci-après dénommé "Le propriétaire", d'une part

P Le service DECI,

Ci-après dénommé "le bénéficiaire", d'autre part

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

Le Propriétaire s'engage à mettre à disposition du service DECI, dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l'Incendie, en tant que point d'eau incendie l'équipement désigné comme suit :

- Une réserve (citerne) : « *matière* », « *dimension* », « *volume d'eau stockée* »
- Un point d'aspiration : « *descriptif* »
- Une clôture : « *descriptif* » d'un développé de m
- Un portail : « *descriptif* », « *dimension* »
- Une voirie d'accès : « *descriptif* », « *dimension* »
- ...

Article 2 - Durée et renouvellement

Article 2-1 : Entrée en vigueur

Le bénéficiaire demandera l'accord du SDIS sur le caractère opérationnel de l'ouvrage.

Le bénéficiaire notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception au Propriétaire, la présente convention dûment signée par les parties. Elle prendra effet à compter de la réception de cette notification.

Une copie de la présente convention sera adressée dès son entrée en vigueur par le bénéficiaire au SDIS.

Article 2-2 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans à compter de sa notification au propriétaire.

Article 2-3 : Renouvellement

Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction, pour une durée identique à celle de la présente à défaut d'opposition de l'une ou l'autre des parties, notifiée par

lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 6 mois précédant la date d'échéance contractuelle.

Article 3 : Obligations des parties

Article 3-1 : Obligations du propriétaire

Le propriétaire de la parcelle mise à disposition ne doit pas faire obstacle à l'exploitation de l'équipement susmentionné à l'article 1 et, à ce titre, il doit notamment :

- donner son accord au bénéficiaire titulaire de la compétence relative à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), d'utiliser l'équipement décrit à l'article 1. L'autorisation accordée par la présente convention est au seul profit du service DECI et des services de lutte contre l'incendie ;
- autoriser le passage et le stationnement sur cette parcelle et l'accès des engins pour les opérations d'entretien et de conservation de l'ouvrage effectuées par le service DECI, ainsi que pour les opérations de contrôle opérationnel et de lutte contre l'incendie effectuées par le SDIS. Les intervenants s'efforceront, dans la mesure du possible et sauf urgence, de limiter au maximum cette occupation ;
- s'engager pendant la durée de la mise à disposition consentie, à ne faire aucun acte de nature à gêner le passage et le stationnement des engins ;
- s'engager à régler les impôts fonciers et charges afférentes aux terrains ;
- s'engager à signaler immédiatement au bénéficiaire de la convention toutes dégradations ou tous dommages faits à l'ouvrage ;
- s'engager à maintenir en permanence le volume d'eau nécessaire à la DECI

Par ailleurs, il conserve la pleine propriété du terrain et de l'équipement mis à disposition.

Article 3-2 : Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à utiliser l'équipement uniquement dans le cadre de la Défense extérieure contre l'incendie et à ce titre, il doit notamment :

- prendre à sa charge les travaux d'entretien nécessaire pour garantir l'accessibilité et la signalisation de l'équipement ;
- procéder aux réparations éventuelles liées à l'utilisation de l'équipement ;

- remplir à ses frais la réserve (ou citerne) après intervention des services sur l'équipement (contrôle ou lutte contre un incendie) ;
- assurer l'ouvrage contre les dégradations de toute nature ou à défaut s'engage à procéder aux réparations nécessaires ;
- entretenir les abords de la réserve (ou citerne) jusqu'au périmètre de la clôture ;
- indemniser le propriétaire et/ou l'exploitant au cas où lors de l'entretien ou dans le cadre d'une intervention de lutte contre l'incendie, les sols accès et/ou cultures auraient subi des dommages en dehors de la surface mise à disposition ;
- effectuer un état des lieux contradictoire à ses frais, après toute intervention à la demande du propriétaire ;
- communiquer au propriétaire, huit jours au moins avant la date d'intervention, les coordonnées des agents ou de l'entreprise mandatée pour intervenir sur l'ouvrage.

Le contrôle technique sera à la charge et exécuté par le service DECI.

Article 4 - Conditions financières

La présente convention portant mise à disposition de l'équipement susmentionné à l'article 1 est conclue à titre gracieux et ne donne lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire de la parcelle mise à disposition.

Article 5 - Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution ou de manquement des parties à l'une quelconque de leurs obligations prévues à la présente convention.

La partie à l'initiative de la résiliation devra adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le motif de la résiliation envisagée.

Si la mise en demeure est restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, la partie à l'initiative de la résiliation devra alors adresser sa décision de résiliation en réitérant le motif de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation prendra effet à la date de la réception du courrier de notification.

Article 6 : Litiges

Tout litige survenant à l'occasion du présent contrat sera porté devant le Tribunal compétent par la partie la plus diligente.

Fait en quatre exemplaires.

Le propriétaire de la parcelle et de l'équipement mis à disposition
--

Fait à

Le

Le bénéficiaire, Service DECI
--

Fait à

Le

Défense Extérieure Contre l'Incendie

Convention de mise à disposition d'un hydrant privé existant comme point d'eau incendie pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie

Entre les soussigné(e)s :

P Monsieur....., domicilié
à....., propriétaire de la parcelle cadastrée
n° sur la commune de sur
laquelle se situe l'hydrant utilisable pour la défense extérieure contre l'incendie.

Ci-après dénommé "Le propriétaire", d'une part

P Le service DECI,

Ci-après dénommé "le bénéficiaire", d'autre part

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

Le Propriétaire s'engage à mettre à disposition du service DECI, dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l'Incendie, en tant que point d'eau incendie l'hydrant désigné comme suit :

- poteau d'incendie ou bouche incendie
- de diamètre (100 ou 150) :
- marque :
- année de pose :
- n° de poteau (ref SDIS) :
- adresse :
- caractéristiques hydrauliques (mesurées le.....)
débit à gueule-bée, débit sous un bar de pression, pression statique

Article 2 - Durée et renouvellement

Article 2-1 : Entrée en vigueur

Le bénéficiaire demandera l'accord du SDIS sur le caractère opérationnel de l'ouvrage.

Le bénéficiaire notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception au Propriétaire, la présente convention dûment signée par les parties. Elle prendra effet à compter de la réception de cette notification.

Une copie de la présente convention sera adressée dès son entrée en vigueur par le bénéficiaire au SDIS.

Article 2-2 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans à compter de sa notification au propriétaire.

Article 2-3 : Renouvellement

Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction, pour une durée identique à celle de la présente à défaut d'opposition de l'une ou l'autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 6 mois précédant la date d'échéance contractuelle.

Article 3 : Obligations des parties

Article 3-1 : Obligations du propriétaire

Le propriétaire de la parcelle mise à disposition ne doit pas faire obstacle à l'exploitation de l'équipement susmentionné à l'article 1 et, à ce titre, il doit notamment :

- donner son accord au bénéficiaire titulaire de la compétence relative à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), d'utiliser l'hydrant décrit à l'article 1.

L'autorisation accordée par la présente convention est au seul profit du service DECI et des services de lutte contre l'incendie ;

- autoriser le passage et le stationnement sur cette parcelle et l'accès des engins pour les opérations d'entretien et de conservation de l'ouvrage effectuées par le service DECI, ainsi que pour les opérations de contrôle opérationnel et de lutte contre l'incendie effectuées par le SDIS. Les intervenants s'efforceront, dans la mesure du possible et sauf urgence, de limiter au maximum cette occupation ;
- s'engager pendant la durée de la mise à disposition consentie, à ne faire aucun acte de nature à gêner le passage et le stationnement des engins ;
- s'engager à régler les impôts fonciers et charges afférentes aux terrains ;
- s'engager à signaler immédiatement au bénéficiaire de la convention toutes dégradations ou tous dommages faits à l'ouvrage ;
- s'engager à n'effectuer sur l'ouvrage et sans l'accord du bénéficiaire de la convention aucune modification.

Par ailleurs, il conserve la pleine propriété du terrain et de l'équipement mis à disposition.

Article 3-2 : Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à utiliser l'équipement uniquement dans le cadre de la Défense extérieure contre l'incendie et à ce titre, il doit notamment :

- prendre à sa charge les travaux d'entretien nécessaire pour garantir l'accessibilité et la signalisation de l'hydrant ;
- procéder aux réparations éventuelles liées à l'utilisation de l'hydrant ;
- assurer l'ouvrage contre les dégradations de toute nature ou à défaut s'engage à procéder aux réparations nécessaires ;
- indemniser le propriétaire et/ou l'exploitant au cas où lors de l'entretien ou dans le cadre d'une intervention de lutte contre l'incendie, les sols accés et/ou cultures auraient subi des dommages en dehors de la surface mise à disposition ;
- effectuer un état des lieux contradictoire à ses frais, après toute intervention à la demande du propriétaire ;
- communiquer au propriétaire, huit jours au moins avant la date d'intervention, les coordonnées des agents ou de l'entreprise mandatée pour intervenir sur l'ouvrage.

Le contrôle technique sera à la charge et exécuté par le service DECI.

Article 4 - Conditions financières

La présente convention portant mise à disposition de l'hydrant susmentionné à l'article 1 est conclue à titre gracieux et ne donne lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire de la parcelle mise à disposition.

Article 5 - Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution ou de manquement des parties à l'une quelconque de leurs obligations prévues à la présente convention.

La partie à l'initiative de la résiliation devra adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le motif de la résiliation envisagée.

Si la mise en demeure est restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, la partie à l'initiative de la résiliation devra alors adresser sa décision de résiliation en réitérant le motif de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation prendra effet à la date de la réception du courrier de notification.

Article 6 : Litiges

Tout litige survenant à l'occasion du présent contrat sera porté devant le Tribunal compétent par la partie la plus diligente.

Fait en quatre exemplaires.

Le propriétaire de la parcelle et de l'équipement mis à disposition
--

Le bénéficiaire, Service DECI
--

Fait à

Fait à

Le

Le

Défense Extérieure Contre l'Incendie

Convention de mise à disposition d'un plan d'eau comme point d'eau incendie pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie

Entre les soussigné(e)s :

- ✓ Monsieur, domicilié à,
propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe le plan d'eau utilisable
pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie.

Ci-après dénommé "Le Propriétaire", d'une part

- ✓ Le service DECI,

Ci-après dénommé "le bénéficiaire", d'autre part

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

Le Propriétaire s'engage à mettre à disposition du service DECI, dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l'Incendie, le plan d'eau en tant que point d'eau incendie d'une capacité dem³ dont il est propriétaire.

Article 2 - Désignation du point d'eau incendie mis à disposition

Le point d'eau incendie public mis à disposition pour la défense extérieure contre l'incendie est situé sur la parcelle cadastrée n° sur la commune de

Article 3 - Durée et renouvellement

Article 3-1 : Entrée en vigueur

Le bénéficiaire demandera l'accord du SDIS sur le caractère opérationnel de l'ouvrage.

Le bénéficiaire notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception au Propriétaire, la présente convention dûment signée par les parties. Elle prendra effet à compter de la réception de cette notification.

Une copie de la présente convention sera adressée dès son entrée en vigueur par le bénéficiaire au SDIS.

Article 3-2 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans à compter de sa notification au propriétaire.

Article 3-3 : Renouvellement

Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction, pour une durée identique à celle de la présente à défaut d'opposition de l'une ou l'autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 6 mois précédant la date d'échéance contractuelle.

Article 4 : - Obligations des parties

Article 4-1 : Obligation du propriétaire

Le propriétaire de la parcelle mise à disposition ne doit pas faire obstacle à l'exploitation du plan d'eau et, à ce titre, il doit notamment :

- donner son accord à l'utilisation du plan d'eau situé sur cette parcelle comme point d'eau incendie. L'autorisation accordée par la présente convention est au seul profit du service DECI et des services de lutte contre l'incendie (SDIS) ;
- autoriser le passage et le stationnement sur cette parcelle et l'accès des engins pour les opérations d'entretien et de conservation de l'ouvrage effectuées par le service DECI, ainsi que pour les opérations de contrôle opérationnel et de lutte contre l'incendie effectuées par le SDIS. Les intervenants s'efforceront, dans la mesure du possible et sauf urgence, de limiter au maximum cette occupation ;

- autoriser le service DECI à aménager si nécessaire une (ou des) aire(s) d'aspiration selon les conclusions de l'étude menée par les services du SDIS ;
- s'engager, pendant la durée de la convention, à ne faire aucun aménagement de nature à gêner l'accessibilité au plan d'eau et le stationnement des engins de lutte contre l'incendie ;
- s'engager à maintenir un volume utile minimum de m³ disponible pour la DECI en cas d'utilisation du plan d'eau à d'autres fins ;
- s'engager à prévenir le bénéficiaire dans le cas où le plan d'eau deviendrait inexploitable (sécheresse, accès etc...) ;
- s'engager à prévenir le bénéficiaire de toute mutation, location ou mise à disposition de sa propriété et particulièrement, du plan d'eau mis à disposition par la présente.

Article 4-2 : Obligation du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à utiliser le plan d'eau uniquement dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l'Incendie et à ce titre, il doit notamment :

- réparer les dégradations dont l'occupation par ses services ou par les services de lutte contre l'incendie serait à l'origine ;
- prendre à sa charge les travaux nécessaires à la création d'un point d'aspiration selon les conclusions de l'étude menée par le SDIS ;
- prendre à sa charge les travaux nécessaires pour garantir l'accessibilité et la signalisation du point d'eau incendie ;
- prendre à sa charge la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de l'approvisionnement du plan d'eau ;
- prendre à sa charge les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles du plan d'eau ;
- effectuer des contrôles techniques périodiques du plan d'eau comme point d'eau incendie.

Le contrôle technique sera à la charge et exécuté par le bénéficiaire.

Par ailleurs, le propriétaire conserve la pleine propriété du plan d'eau mis à disposition.

Article 5 - Conditions financières

La présente convention portant mise à disposition du plan d'eau susmentionné à l'article 2 est conclue à titre gracieux et ne donne lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire de la parcelle mise à disposition.

Article 6 - Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution ou de manquement des parties à l'une quelconque de leurs obligations prévues à la présente convention.

La partie à l'initiative de la résiliation devra adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le motif de la résiliation envisagée.

Si la mise en demeure est restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, la partie à l'initiative de la résiliation devra alors adresser sa décision de résiliation en réitérant le motif de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation prendra effet à la date de la réception du courrier de notification.

Article 7 - Litiges

Tout litige survenant à l'occasion du présent contrat sera porté devant le Tribunal compétent par la partie la plus diligente.

Fait en quatre exemplaires.

**Le propriétaire de la parcelle
mise à disposition**

.....

Fait à

Le

**Le bénéficiaire,
Service DECI**

.....

Fait à

Le

Annexe 11 Attestation de réception d'une bouche d'incendie

Rapport d'essai de réception d'une bouche d'incendie

Qualité	Nom, Prénom	Société	signature
Maître d'ouvrage			
Maître d'œuvre			
Titulaire des travaux			
Service public DECI S'il n'est pas maître d'ouvrage			
Exploitant du réseau			

La présence d'un représentant du SDIS est souhaitable afin qu'il assure la reconnaissance opérationnelle initiale.

DESIGNATION PRECISE DE L'OUVRAGE

Emplacement de la bouche :

Indiquer la commune, la voie et le numéro

Numéro de la bouche :

Il est fourni par le SDIS59

Marque, type et diamètre :

Autres renseignements :

Plan de recollement ou Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE) transmis le :

ATTESTATION

Nom et qualité :

Société :

Responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnés ci-dessus déclare exacts les renseignements portés sur le présent procès verbal

Date :

Signature:

Le présent procès verbal d'essai vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes

Ce procès verbal est communiqué au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, au service Public DECI, à l'exploitant du réseau et au SDIS.

Réalisation des vérifications et essais des installations

PRESCRIPTIONS ET DESCRIPTIONS DEMANDÉES	PRESCRIPTIONS ET DESCRIPTIONS CONSTATÉES	
ESSAI DYNAMIQUE	Conforme	Non conforme
Débit relevé à 1 bar		
Pression relevée au débit requis		
Volume d'eau prélevé pour l'essai		

Date de la mesure :

Observations

Référence à la norme NF S 62 200	PRESCRIPTIONS ET DESCRIPTIONS DEMANDÉES	CONFORME	NON CONFORME
6.1	Composition de l'installation	☐	☐
	Disposition d'isolement à moins de 7 m	☐	☐
	Manœuvrabilité du dispositif d'isolement	☐	☐
6.2	Bouche proprement dit Conformités aux norme NF EN14339, NF S 61 221CN Pour les raccords NF S 61 708	☐	☐
6.4	Implantation de la bouche 5 m maxi de la voie utilisable par les SP et non implantée sur un emplacement réservé au stationnement	☐	☐
	Respect du volume sphérique de 10 m de rayon (absence de conducteurs non protégés ou installation électrique supérieure à 20kv)	☐	☐
	Présence d'une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61 221	☐	☐
	Absence de rétention d'eau autour	☐	☐
6.4.2	Volume de dégagement	☐	☐
	Espace libre	☐	☐
	Rabattement du couvercle à l'horizontal	☐	☐
	Absence de débordement de la bordure de trottoir du couvercle rabattu	☐	☐
6.5	Installation de la bouche	☐ Installée directement dans le sol Remplir 6.5.1.1 ☐ Accolée à un regard de vidange Remplir 6.5.1.2 ☐ Accolée à une cheminée d'accès au réseau d'assainissement Remplir 6.5.1.3	
6.5.1.1	Installée directement dans le sol		
	Socle de propreté de 15 cm d'épaisseur et de 50 cm autour si bouche implantée en terrain naturel sans revêtement béton ou bitumineux	☐	☐
	Dispositif de drainage de vidange	☐	☐
	Appui et butée du coude de patin	☐	☐

Annexe 12 Attestation de réception d'un poteau d'incendie

Rapport d'essai de réception d'un poteau d'incendie

Qualité	Nom, Prénom	Société	signature
Maître d'ouvrage			
Maître d'œuvre			
Titulaire des travaux			
Service public DECI S'il n'est pas maître d'ouvrage			
Exploitant du réseau			

La présence d'un représentant du SDIS est souhaitable afin qu'il assure la reconnaissance opérationnelle initiale.

DESIGNATION PRECISE DE L'OUVRAGE

Emplacement du poteau :

Indiquer la commune, la voie et le numéro

Si PEI privé nom entreprise ou site

Numéro du poteau :

Il est fourni par le SDIS59

Marque, type et diamètre :

Autres renseignements :

Plan de recollement ou Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE) transmis le :

ATTESTATION

Nom et qualité :

Société :

Responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnés ci-dessus déclare exacts les renseignements portés sur le présent procès verbal

Date :

Signature:

Le présent procès verbal d'essai vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.

Ce procès verbal est communiqué au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, au service Public DECI, à l'exploitant du réseau et au SDIS.

Réalisation des vérifications et essais des installations

PRESCRIPTIONS ET DESCRIPTIONS DEMANDÉES	PRESCRIPTIONS ET DESCRIPTIONS CONSTATÉES	
ESSAI DYNAMIQUE	Conforme	Non conforme
Débit relevé à 1 bar		
Pression relevée au débit requis		
Volume d'eau prélevé pour l'essai		

Date de la mesure :

Observations

Référence a la norme NF S 62 200	PRESCRIPTIONS ET DESCRIPTIONS DEMANDÉES	CONFORME	NON CONFORME
5.1	Composition de l'installation	☐	☐
	Disposition d'isolement à moins de 7 m	☐	☐
	Manœuvrabilité du dispositif d'isolement	☐	☐
5.2	Poteau proprement dit Conformités aux normes NF EN14384, NF S 61 223CN Pour les demi raccords NF S 61 703	☐	☐
5.4	Implantation du poteau	☐	☐
	Vulnérabilité du poteau	☐	☐
	Respect de la distance par rapport à la chaussée (distance comprise entre 1 m et 5 m de la chaussée accessible aux véhicules SP)	☐	☐
	Demi raccord(s) orienté(s) du côté de la chaussée	☐	☐
	Respect du volume sphérique de 10 m de rayon (absence de conducteurs non protégés ou installation électrique supérieure à 20kv)	☐	☐
	Verticalité du poteau	☐	☐
	Respect de la hauteur H1 450 mm +100/-50 mm pour les PI DN 80 et DN 100 550 mm +100/-50 mm pour les PI DN 150	☐	☐
	Absence de rétention d'eau	☐	☐
5.4.2	Volume de dégagement au dessus (cylindre vertical)	☐	☐
	Volume de dégagement autour du ou des demi-raccord(s)	☐	☐
5.5	Installation	☐ Installé directement dans le sol Remplir 5.5.1.1	
		☐ Accolé à un regard de vidange Remplir 5.5.1.2	
		☐ Accolé à une cheminée d'accès au réseau d'assainissement Remplir 5.5.1.3	

5.5.1.1	Installé directement dans le sol		
	Ancrage (ouvrage de 30 cm épaisseur et 20 cm autour ou équivalent)	☐	☐
	Socle de propreté de 15 cm d'épaisseur et de 30 cm autour si implanté en terrain naturel sans revêtement béton ou bitumineux	☐	☐
	Dispositif de drainage de vidange	☐	☐
	Appui et butée à patin	☐	☐
	Mise à niveau	☐	☐
5.5.1.2	Accolé à un regard de vidange		
	Installé dans une niche	☐	☐
	Libre accès à la vidange	☐	☐
	Absence de communication directe entre la vidange et le réseau d'assainissement	☐	☐
	Non possibilité de mise en charge de la vidange	☐	☐
	Solidité de la fixation de la colonne montante	☐	☐
	Stabilité du poteau	☐	☐
5.5.1.3	Accolé à une cheminée d'accès au réseau d'assainissement		
	Installé dans une niche	☐	☐
	Libre accès à la vidange	☐	☐
	Absence de communication directe entre la vidange et le réseau d'assainissement	☐	☐
	Non possibilité de mise en charge de la vidange	☐	☐
	Solidité de la fixation de la colonne montante	☐	☐
	Stabilité du poteau	☐	☐
	Installation hors d'un collecteur de réseau d'assainissement ou d'un avaloir de caniveau	☐	☐
5.5.2	Vidange	☐	☐
5.5.3	Remblaiement	☐	☐
	Attestation DOE	☐ OUI	☐ NON
Observations :			

Observations concernant les non conformités constatées

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Annexe 13 Attestation de réception d'un PEI non hydrant

**ATTESTATION DE RÉALISATION PAR LE
MAITRE D'ŒUVRE D'UN POINT D'EAU INCENDIE
(AUTRE QUE BOUCHE OU POTEAU NORMALISÉ)**

**NOTICE EXPLICATIVE
À USAGE DES MAÎTRES D'ŒUVRE**

ATTESTATION DE RÉALISATION PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE D'UN POINT D'EAU INCENDIE (AUTRE QUE BOUCHE OU POTEAU NORMALISÉ)

Qualité	Nom, Prénom	Société	Signature
Maître d'ouvrage			
Maître d'œuvre			
Titulaire des travaux			
Service public DECI (S'il n'est pas maître d'ouvrage)			

La présence d'un représentant du SDIS est souhaitable afin qu'il assure la reconnaissance opérationnelle initiale.

Plan de recollement ou Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE) transmis le :

Numéro du PEI :

Il doit avoir reçu l'accord préalable du SDIS59

Type du PEI : ☐ public ☐ privé ☐ conventionné

Description de l'équipement à remplir par le maître d'œuvre

Commune	1					
Adresse	2					
Nature du PEI	aménagement d'un point d'eau naturel (capacité > à 1800 m ³)				3	
	réserve enterrée		4	réserve hors sol		5
	présence clôture h ≥ 2m		6	présence échelle sécurité ou assimilée et bouée (si eau libre)		7
	citerne enterrée		8	citerne hors sol		9
Voie d'accès	publique		10	privée		11
	présence d'un portail		12	carrossable tout temps		13
	sortie sans manœuvre		14			
Type de construction	membrane soudée		15	maçonnerie		16
	industrielle métallique		17	tube tôle ondulée métallique		18
	panneaux rigides		19	volume souple		20
	Autre : 21					
Capacité utile garantie	22	m ³	hauteur maximale d'aspiration		23	m
Réalimentation	réseau	24	débit	25	m ³ /h	automatique 26
	eaux pluviales		27			

Aire d'aspiration	nombre d'emplacement(s)				28	
	protections	29	balisage au sol	30	éclairage	21
	pente	32	dispositif d'évacuation d'eau		33	
Puits d'aspiration	sans	34	avec	35	[?] canalisation (mm)	36
	capacité utile du puits			37		
Dispositif d'aspiration par aire de mise en station	sans	38				
	nombre ligne(s) fixe(s)			39	nombre ligne(s) pivotante(s)	40
	Raccord(s) [?] 100 tenons verticaux ou tournant sans coquille			41	Vanne(s) si nécessaire(s)	42
	crépine	43	bac à boues	44		
Signalisation	OUI	[?] 45	NON			[?]

Je soussigné
représentant.....
atteste de l'exactitude des informations ci-dessus.

Fait à

Le
(signature du maître d'œuvre)

NOTICE EXPLICATIVE A USAGE DES MAITRES D'ŒUVRE

L'attestation que le SDIS vous demande de remplir vous permet de décrire de façon synthétique l'ouvrage que vous avez réalisé et de lui fournir les informations essentielles pour sa prise en compte opérationnelle. Elle sera jointe au dossier du point d'eau incendie.

Pour vous permettre de remplir ce document, vous trouverez ci-après les explications qui se rapportent, pour chaque rubrique de l'attestation, au numéro figurant dans la case à renseigner.

1 Indiquer la commune d'implantation du PEI

2 Indiquer l'adresse du PEI, voie et numéro dans la voie

Nature du PEI

3 concerne les PEI réalisés au bord d'un lac, rivière, canal... avec ou sans réalisation d'un barrage pour garantir la capacité utile demandée

4 Le terme « réserve enterrée » désigne un bassin artificiel ou une étendue d'eau naturelle d'une capacité inférieure à 1800 m³ (exemple mare) à ciel ouvert dans lequel la surface de l'eau se situe en dessous du plan de l'aire de mise en station

5 Le terme « réserve hors sol » désigne un bassin artificiel à ciel ouvert dans lequel la surface de l'eau se situe, même partiellement, au dessus du plan de mise en station

6 Le règlement départemental de DECI préconise que les réserves soient clôturées pour éviter les accidents. EN l'absence de dispositif fixe d'aspiration, la clôture doit disposer d'un ouvrant permettant aux sapeurs-pompiers de mettre en place la ou les ligne(s) d'aspiration

7 Ce dispositif éventuellement souple doit permettre à une personne tombée dans la réserve de s'en extraire

8 Le terme « citerne enterrée » désigne une capacité dans laquelle l'eau, dont la surface se situe en dessous du plan de mise en station, n'est pas apparente

9 Le terme « citerne hors sol » désigne une capacité dans laquelle l'eau, dont la surface se situe même partiellement au dessus du plan de mise en station, n'est pas apparente

Voie d'accès :

10 Le terme « publique » indique que la voie d'accès au PEI relève d'une collectivité publique

11 Le terme « privée » indique que la voie d'accès au PEI relève d'une personne ou d'un organisme privé

12 La présence éventuelle d'un portail fermant la voie d'accès au PEI, signalée ici, ne doit pas retarder la mise en place des moyens de lutte contre l'incendie. En

particulier, l'ouverture du portail ne devra pas nécessiter de clé ou de code ni d'autres outils que la polycoise utilisée par le SDIS du Nord

- 13** Indique que les dispositions constructives prises permettent de garantir la possibilité d'accès sans risque d'enlèvement pour le ou les engin(s) susceptible(s) d'être engagé(s) au PEI
- 14** Indique que la géométrie de l'aire d'aspiration et de son accès prend en compte la possibilité de s'en dégager sans que le conducteur ne soit obligé de réaliser des manœuvres dangereuses pour la sécurité des intervenants.

Type de construction :

- 15** Le terme « membrane soudée » se rapporte aux techniques d'étanchéité mettant en œuvre des matériaux fins en rouleau associés par collage, vulcanisation, soudage ou tout autre procédé
- 16** Le terme « maçonnerie » indique que la réserve ou la citerne est réalisée en maçonnerie par construction ou coulage
- 17** L'appellation « industrielle métallique » se rapporte à une citerne industrielle mise en place sur le site
- 18** L'appellation « tube tôle ondulée métallique » se rapporte aux solutions mettant en œuvre des buses métalliques en tôles ondulées
- 19** L'appellation « panneaux rigides » se rapporte aux constructions modulaires réalisées par association de panneaux
- 20** L'appellation « volume souple » se rapporte aux citernes réalisées entièrement en matériaux souples
- 21** L'indication « autre » permet au maître d'œuvre d'indiquer un autre type de construction

Capacité utile garantie :

- 22** La capacité utile d'un PEI est la quantité d'eau qui peut être effectivement utilisée par les sapeurs-pompiers en tenant compte de la position du dispositif fixe d'aspiration, du trop plein.... Cette valeur ne doit pas être confondue avec le volume brut de la réserve ou de la citerne
- 23** La « hauteur max d'aspiration » est le dénivelé entre le plan de stationnement du ou des engin(s) sur l'aire d'aspiration et le niveau le plus bas de l'eau dans la réserve ou la citerne. En effet, les performances des pompes sont optimales jusqu'à 3 mètres mais se dégradent fortement au-delà pour devenir nulles aux alentours de 5 m50

Réalimentation :

- 24** La réalimentation par le réseau indique que le PEI dispose d'un raccordement permanent à un réseau d'adduction d'eau permettant son remplissage ainsi que son alimentation lors de son utilisation
- 25** Le débit de réalimentation du PEI disposant d'un raccordement permanent à un réseau d'adduction d'eau doit être précisé en m³/h

26 Cette case sera cochée si la réalimentation du PEI se met en œuvre automatiquement dès que celui-ci n'est plus rempli à la hauteur de sa capacité utile maximale

27 Cette case sera cochée si le PEI est alimenté par les eaux de pluie collectées depuis une toiture ou par tout autre dispositif

Aire d'aspiration :

Cette partie s'attache à décrire les emplacements aménagés à côté du PEI pour permettre aux sapeurs-pompiers de positionner un ou des engin(s) pompe, de procéder à une mise en aspiration et à l'alimentation des lances mises en œuvre

28 Indiquer le nombre d'emplacements destinés à recevoir chacun 1 Fourgon-Pompe-Tonne (FPT) (10x4m) ou une Moto-Pompe Remorquable (MPR) (3x4m)

29 Cocher la case si les conditions de sécurité demandées par le règlement départemental de DECI sont globalement réunies

30 Cocher la case si le PEI dispose d'un balisage au sol

31 Cocher la case si l'aire d'aspiration du PEI dispose d'un éclairage permanent

32 Cocher la case si l'aire d'aspiration du PEI dispose d'une pente conforme au RDDECI (pente de 2 %)

33 Cocher la case si l'aire d'aspiration du PEI dispose d'un dispositif permanent permettant d'évacuer de l'eau

Puits d'aspiration :

Cette partie s'attache à indiquer la présence éventuelle d'un puits d'aspiration (ouvrage relié, par l'intermédiaire d'une canalisation enterrée, à une capacité en eau inaccessible directement)

34 Cocher cette case si l'utilisation opérationnelle du PEI ne nécessite pas la création d'un puits d'aspiration

35 Cocher cette case si un puits d'aspiration a été créé pour permettre l'utilisation du PEI

36 Indiquer le diamètre, en mm, de la canalisation reliant le PEI au puits d'aspiration

37 Indiquer la capacité utile du puits d'aspiration en m³

Dispositif d'aspiration

Cette partie s'attache à décrire les dispositifs d'aspiration éventuellement mis en place et qui peuvent être indispensables pour permettre l'utilisation du PEI en période de grand froid

38 Cocher la case s'il n'existe pas de dispositif fixe d'aspiration, les sapeurs-pompiers devant alors pouvoir mettre en œuvre les aspiraux et accessoires hydrauliques

39 Indiquer le nombre de lignes fixes unitaires existantes

40 Indiquer le nombre de lignes pivotantes unitaires existantes

41 Cocher la case si les tenons du ou des demi-raccords de DN100 sont strictement verticaux ou tournants

42 Cocher cette case si la vanne éventuellement nécessaire (en particulier pour les PEI en charge) est correctement mise en place.

43 Cocher cette case si chaque ligne d'aspiration est correctement équipée de sa crépine.

44 Cocher cette case si un bac à boues accessible pour la maintenance a été installé.

Signalisation :

45 Cocher la case en fonction de l'existence ou non d'un panneau de signalisation conforme aux dispositions du RDDECI.

Annexe 14 Fiche type indisponibilité et remise en service d'un PEI

		FORMULAIRE D'INDISPONIBILITE ET DE REMISE EN SERVICE D'UN POINT D'EAU INCENDIE		
DATE				
ORIGINE DE L'INFORMATION				
ORGANISME				
ADRESSE				
COMMUNE				
TÉLÉPHONE				
COURRIEL				
RÉFÉRENCE DU POINT D'EAU INCENDIE				
NUMERO SP DU P.E.I.				
TYPE DU P.E.I.		☐ POTEAU INCENDIE ☐ BOUCHE INCENDIE ☐ RESERVE ☐ CITERNE ☐ AUTRE		
COMMUNE				
ADRESSE				
NOM ETABLISSEMENT				
COMMENTAIRE				
INDISPONIBILITE				
☐ LE POINT D'EAU INCENDIE CI-DESSUS EST INDISPONIBLE				
MOTIF DE L'INDISPONIBILITÉ				
☐ ACCIDENTELLE				
☐ TRAVAUX / ENTRETIEN / RÉPARATIONS				
☐ INCIVILITÉ				
☐ AUTRE :				
COMMENTAIRE				
DUREE DE L'INDISPONIBILITÉ (à titre indicatif)				
REMISE EN SERVICE				
☐ LE POINT D'EAU INCENDIE CI-DESSUS EST REMIS EN SERVICE				
VISA DE L'ÉMETTEUR				
NOM ou SIGNATURE				
DATE				
HEURE				
Ce formulaire est à transmettre au CTA ainsi qu'au service prévision du groupement territorialement compétent				
DESTINATAIRES				
☐ CTA VILLENEUVE D'ASCQ : cta.vill@sd59.fr ☐ CTA LE QUESNOY : cta.lequesnoy@sd59.fr				
☐ service prévision groupement territorial N°1 : sd59.decig1@sd59.fr				
☐ service prévision groupement territorial N°2 : sd59.decig2@sd59.fr				
☐ service prévision groupement territorial N°3 : sd59.decig3@sd59.fr				
☐ service prévision groupement territorial N°4 : sd59.decig4@sd59.fr				
☐ service prévision groupement territorial N°5 : sd59.decig5@sd59.fr				

Annexe 15 Fiche type indisponibilité et remise en service de plusieurs PEI

 SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS	FORMULAIRE D'INDISPONIBILITÉ ET DE REMISE EN SERVICE DE PLUSIEURS POINTS D'EAU INCENDIE		
DATE			
ORIGINE DE L'INFORMATION			
ORGANISME			
ADRESSE			
COMMUNE			
TÉLÉPHONE			
COURRIEL			
LISTE DES POINTS D'EAU INCENDIE			
COMMUNE			ETABLISSEMENT (1)
REFERENCE DES POINTS D'EAU INCENDIE	NUMERO SP DES PEI	TYPE DE PEI	ADRESSE
(1) Nom établissement si PEI privé			
INDISPONIBILITÉ			
☐ LES POINTS D'EAU INCENDIE CI-DESSUS SONT INDISPONIBLES			
MOTIF DE L'INDISPONIBILITÉ			
☐ ACCIDENTELLE			
☐ TRAVAUX / ENTRETIEN / RÉPARATIONS			
☐ INCIVILITÉ			
☐ AUTRE :			
COMMENTAIRE			
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ (à titre indicatif)			
REMISE EN SERVICE			
☐ LES POINTS D'EAU INCENDIE CI-DESSUS SONT REMIS EN SERVICE			
VISA DE L'ÉMETTEUR			
NOM ou SIGNATURE			
DATE			
HEURE			
Ce formulaire est à transmettre au CTA ainsi qu'au service prévision du groupement territorialement compétent			
DESTINATAIRES			
☐ CTA VILLENEUVE D'ASCQ : cta.vill@sd59.fr		☐ CTA LE QUESNOY : cta.lequesnoy@sd59.fr	
☐ service prévision groupement territorial N°1 : sd59.decig1@sd59.fr			
☐ service prévision groupement territorial N°2 : sd59.decig2@sd59.fr			
☐ service prévision groupement territorial N°3 : sd59.decig3@sd59.fr			
☐ service prévision groupement territorial N°4 : sd59.decig4@sd59.fr			
☐ service prévision groupement territorial N°5 : sd59.decig5@sd59.fr			

Annexe 16 SCDECI ou SIDECI exemples de tableaux

- Exemple de tableau de synthèse schéma communal ou intercommunal de DECI
- Exemple de tableau inventaire des PEI existants

Tableau de synthèse SCDECI ou SIDECI

N°	Adresse	Type de risques	PEI existant	Diamètre canalisation	Couverture DECI réglementaire	Préconisations	Remarques	Coûts	Ordre de priorité

Les ordres de priorité (de 1 à 4) sont établis en fonction de :


- l'importance des enjeux exposés,
- la présence ou non d'une DECI en quantité suffisante ou non,
- la distance entre cette DECI et le bâtiment le plus éloigné de la zone concernée.

Tableau inventaire des PEI existants

N° ordre SP	Type	Emplacement / adresse précise	Débit (m³/h) sous 1 bar	Capacité utile (m³)	Ø canalisation	Date dernier contrôle technique	Anomalies constatées	état

Annexe 17 Règle d'implantation d'un poteau d'incendie

Schéma 1

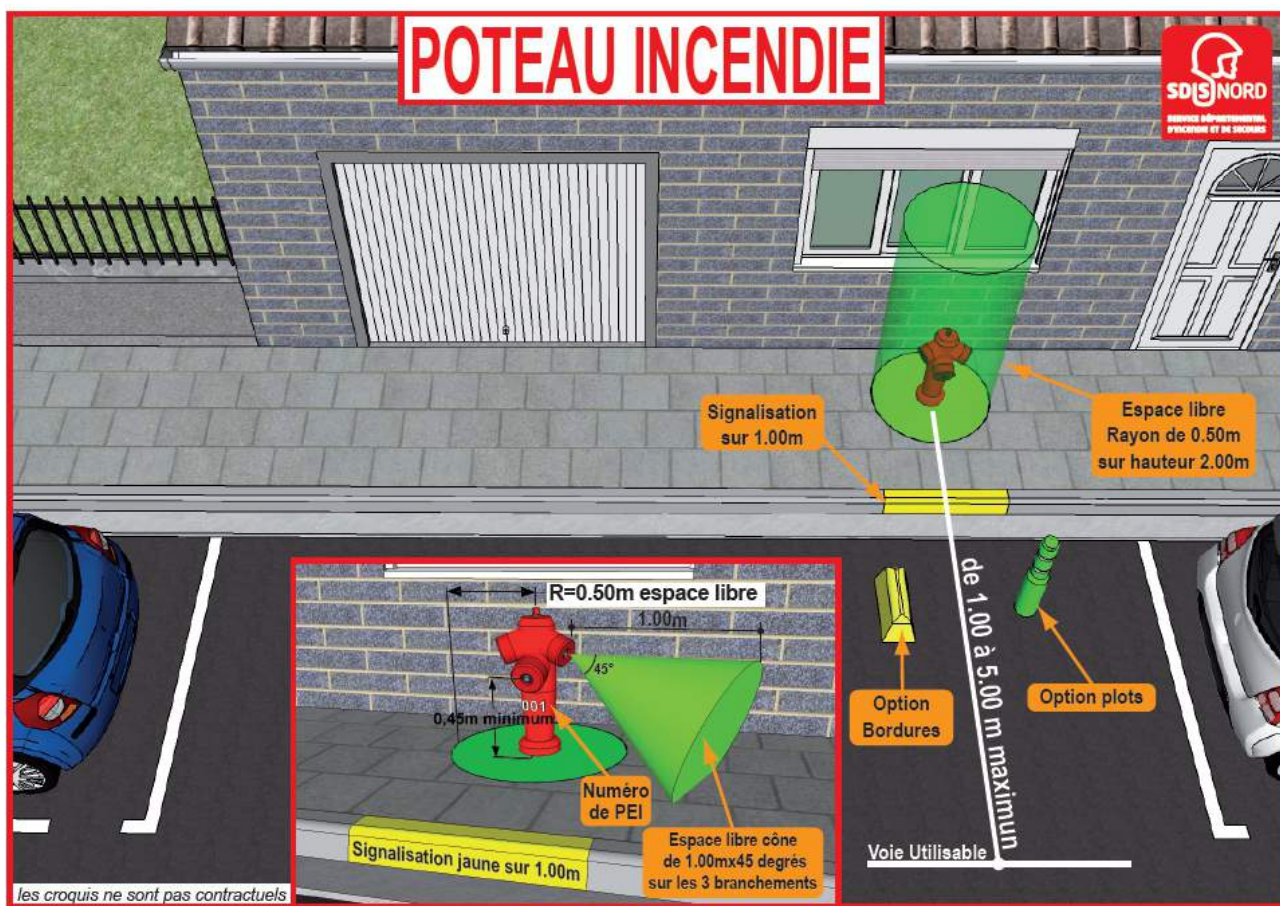

En complément des règles reprises dans le schéma 1 ci-dessus, les poteaux d'incendie doivent respecter les dispositions suivantes :

- être raccordés à un réseau d'un diamètre au moins égal au diamètre du corps du poteau. Le réseau doit être en capacité de délivrer le débit requis pendant au moins 2 heures et ceci sous une pression de 1 bar,
- être équipés d'un dispositif d'isolement de la conduite d'arrivée d'eau ; ce dispositif (bouche à clef) doit être installé dans la zone grisée repris dans les deux schémas suivants :

pour un PI à un demi-raccord

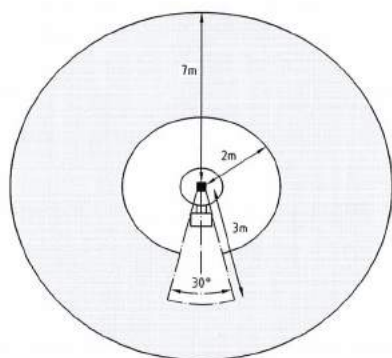


schéma 2

pour un PI à plusieurs demi -raccords

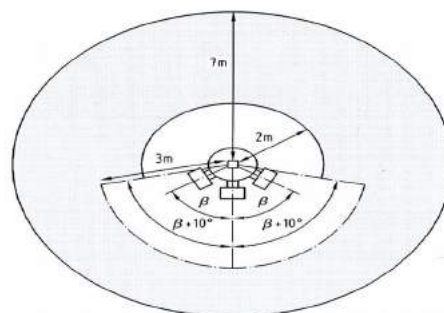


schéma 3

- être installés à une distance comprise entre 1 m et 5 m du bord de la chaussée accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.
Les demi-raccords doivent impérativement être orientés du côté de la chaussée.

- être implantés sur un emplacement le moins vulnérable possible à la circulation automobile, le cas échéant un système de protection peut être installé en dehors du volume de dégagement du poteau d'incendie et des demi-raccords.
Les volumes de dégagement sont indiqués en vert sur le schéma 1,

La hauteur entre le niveau du sol fini et le demi-raccord doit être de :

- 450 mm +100/-50 mm pour les poteaux DN 80 et DN 100,
- 550 mm +100/-50 mm pour les poteaux DN 80 et DN 100.

Le volume sphérique de 10 m de rayon ayant pour centre l'intersection entre l'axe vertical du poteau et le sol fini ne doit contenir aucune installation électrique à conducteurs actifs supérieure à 20 kV.


Le sol fini doit empêcher la rétention d'eau autour du poteau.

Les poteaux d'incendie peuvent être installés dans le sol, accolé à un regard de vidange ou accolé à une cheminée d'accès au réseau d'assainissement.

Ils doivent être solidement ancrés au sol de manière à garantir leur stabilité y compris pendant le fonctionnement.

Les poteaux d'incendie installés en terrain naturel doivent être entourés d'un socle de propreté avec un dispositif de drainage.


Les PI doivent pouvoir être vidangés.

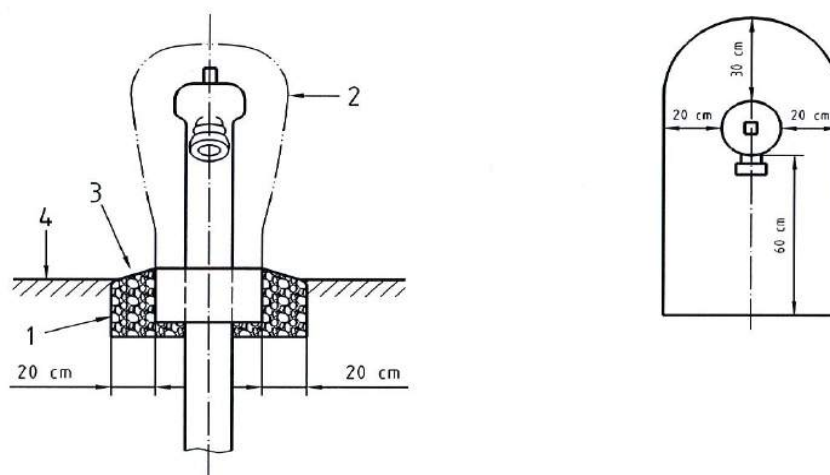

Légende

- 1 Ancrage
- 2 Coffre éventuel
- 3 Pente pour éviter la stagnation d'eau
- 4 Niveau théorique du sol


schéma 4 socle de propreté pour PI à un demi raccord

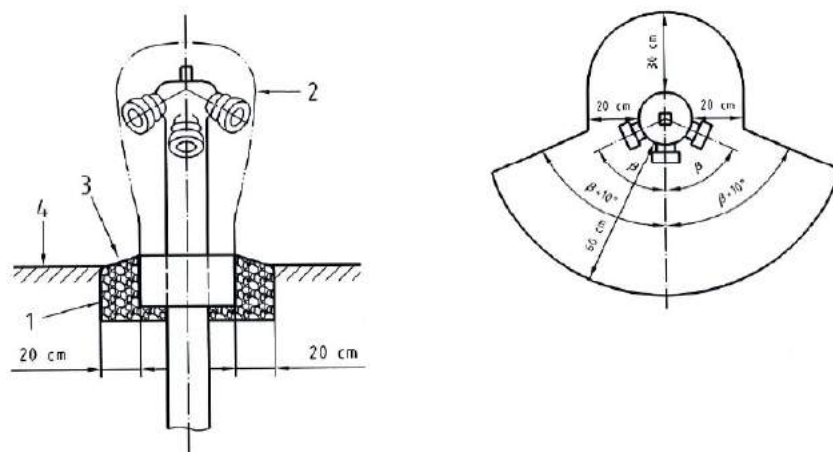

Légende

- 1 Ancrage
- 2 Coffre éventuel
- 3 Pente pour éviter la stagnation d'eau
- 4 Niveau théorique du sol


schéma 5 socle de propreté pour PI à plusieurs demi-raccords

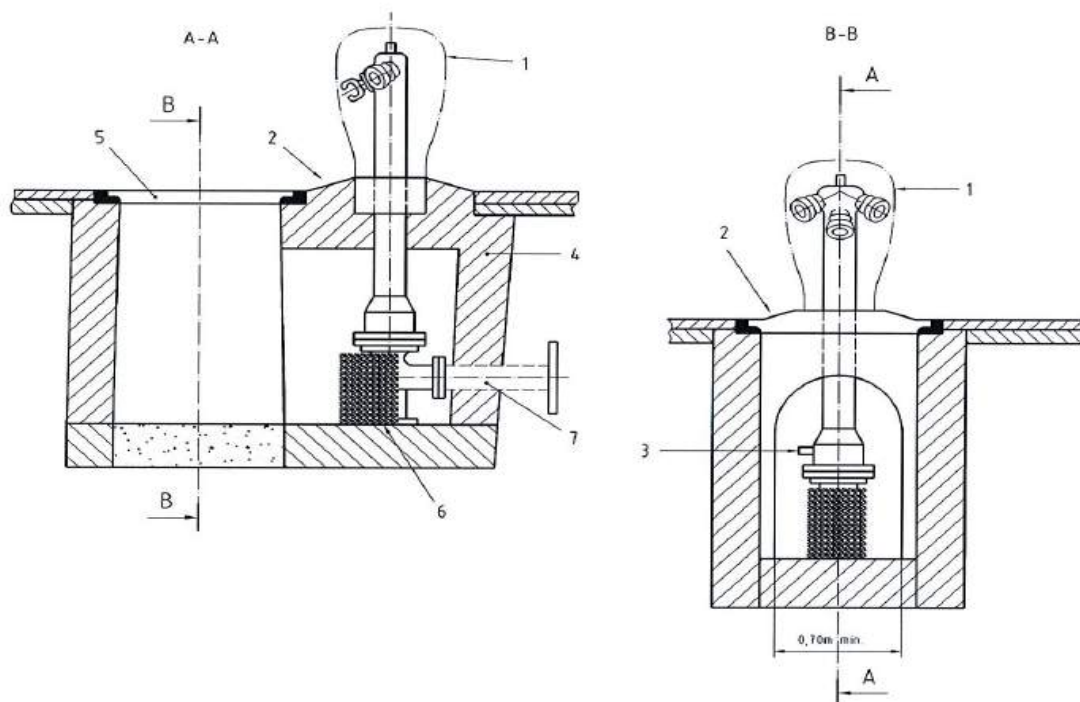

Légende

- 1 Coffre éventuel
- 2 Pente pour éviter la stagnation de l'eau
- 3 Orifice de vidange de la colonne
- 4 Niche maçonnée ou préfabriquée
- 5 Trappe ou tampon d'accès du regard de vidange
- 6 Appui et butée du coude à patin
- 7 Pièce de raccordement éventuelle

schéma 6 PI accolé à un regard de vidange

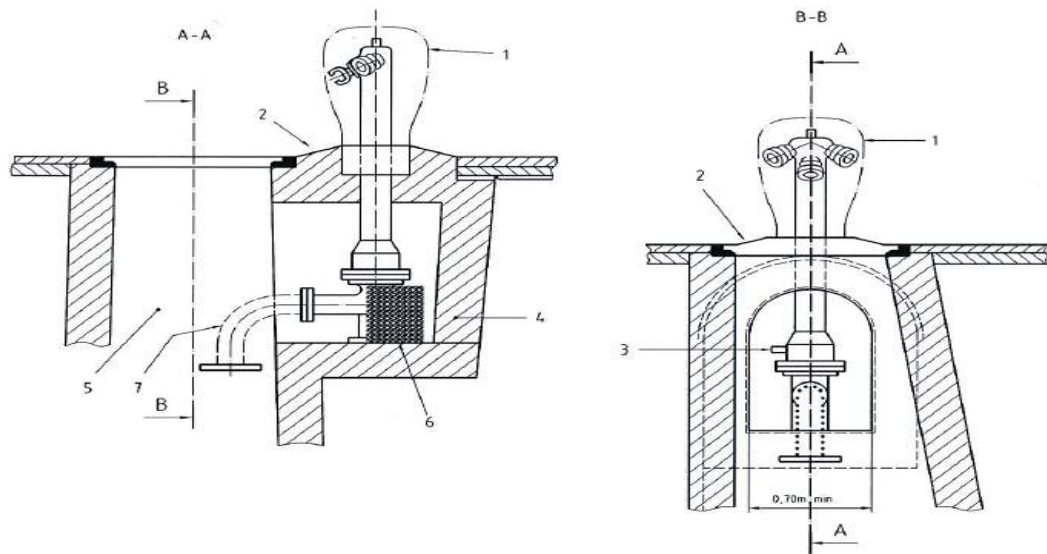

Légende

- 1 Coffre éventuel
- 2 Pente pour éviter la stagnation de l'eau
- 3 Orifice de vidange de la colonne
- 4 Niche maçonnée ou préfabriquée
- 5 Cheminée d'accès du réseau d'assainissement ou du regard de vidange
- 6 Appui et butée du coude à patin
- 7 Pièce de raccordement éventuelle

schéma 7 PI accolé à une cheminée d'accès au réseau d'assainissement

Annexe 18 Règle d'implantation d'une bouche d'incendie

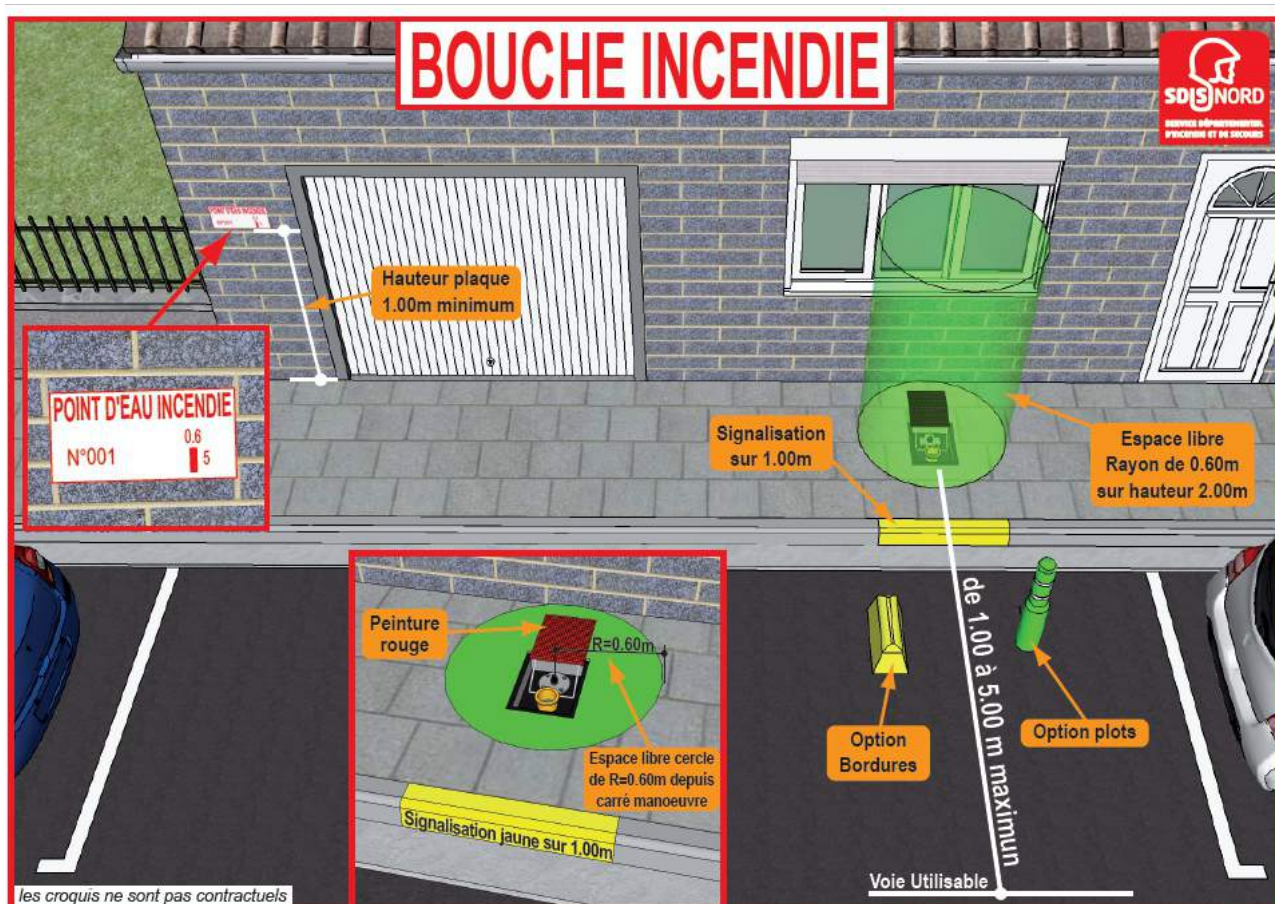


schéma 1

En complément des règles reprises dans le schéma 1 ci-dessus, les bouches d'incendie doivent respecter les dispositions suivantes :

- être raccordées à un réseau d'un diamètre au moins égal au diamètre du corps du poteau, le réseau doit être en capacité de délivrer le débit requis pendant au moins 2 heures et ceci sous une pression de 1 bar,
- être installées à une distance maximale de 5 m du bord de la chaussée accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et sur un emplacement non réservé au stationnement : le cas échéant un système de protection peut être installé,
- être signalées par une plaque conforme au présent règlement.

L'emplacement de la bouche incendie et son orientation doivent permettre :

- le rabattement total du couvercle à l'horizontal
- l'absence de débordement de la bordure du trottoir, du couvercle rabattu
- le respect du volume libre indiqué en vert sur le schéma 1
- l'existence d'un espace suffisant permettant la mise en œuvre des équipements des services d'incendie (coude d'alimentation, retenue tuyaux etc.).


Le volume sphérique de 10 m de rayon ayant pour centre l'intersection entre l'axe vertical du raccord de la bouche et le sol fini ne doit contenir aucune installation électrique à conducteurs actifs supérieure à 20kV,

Les bouches d'incendie doivent être solidement ancrées au sol de manière à garantir leur stabilité y compris pendant le fonctionnement.

Les bouches d'incendie installées en terrain naturel doivent être entourées d'un socle de propreté de 15 cm d'épaisseur et de 50 cm autour de l'appareil avec un dispositif de drainage.

Le sol fini doit empêcher la rétention d'eau autour des bouches.


Les BI doivent être à niveau avec le sol fini afin que le raccord ne soit trop enfoncé dans le sol empêchant la mise en œuvre des matériels des services d'incendie.

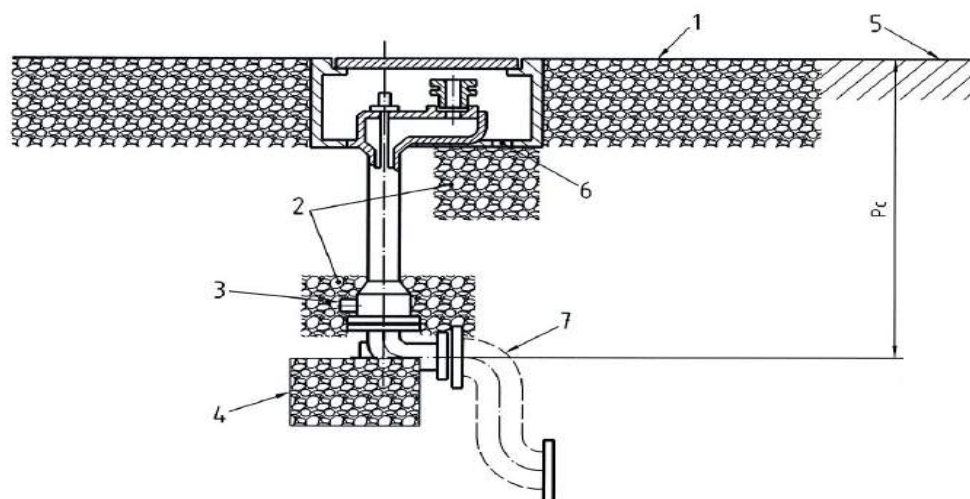

Légende

- 1 Socle de propreté (s'il doit exister)
- 2 Pierres sèches pour drainage de la vidange
- 3 Orifice de vidange de la bouche
- 4 Appui et butée du coude à patin
- 5 Niveau théorique du sol
- 6 Orifice de vidange du coffre
- 7 Esse de réglage éventuel
- Pc Profondeur de couverture


schéma 2 principe d'installation

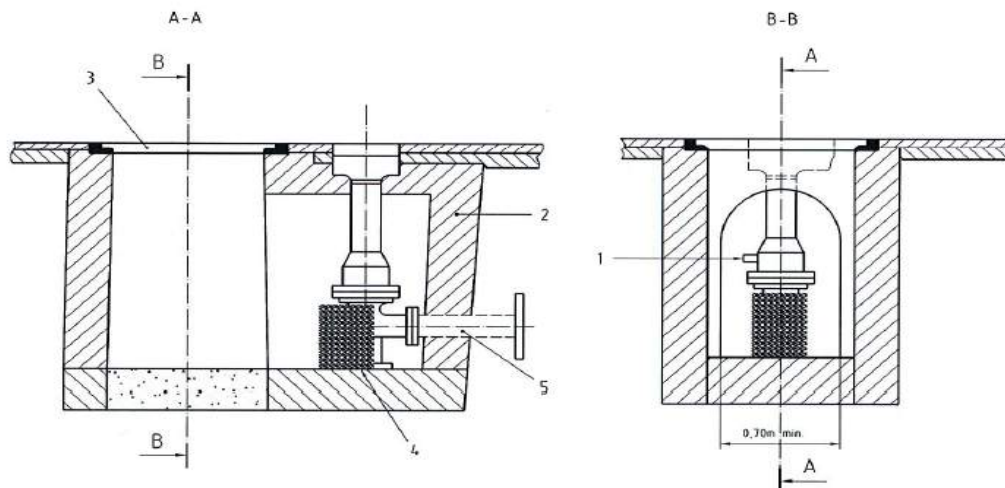

Légende

- 1 Orifice de vidange de la bouche
- 2 Niche maçonnée ou préfabriquée
- 3 Regard de vidange
- 4 Appui et butée du coude à patin
- 5 Pièce de raccordement éventuelle

schéma 3 installation d'une BI accolée à un regard de vidange

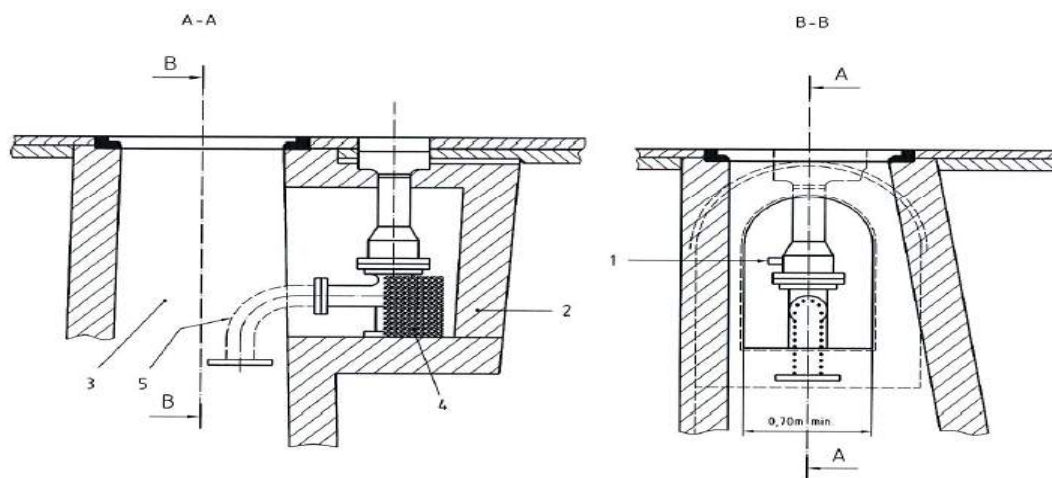

Légende

- 1 Orifice de vidange de la bouche
- 2 Niche maçonnée ou préfabriquée
- 3 Cheminée d'accès du réseau d'assainissement
- 4 Appui et butée du coude à patin
- 5 Pièce de raccordement éventuelle

schéma 4 installation d'une BI accolée à une cheminée au réseau d'assainissement

Liste et débit des PI Villers au Tertre Juin 2020	
Liste	Débit m3/h
PI 59620-01	124
BI 59620-02	80
BI 59620-03	79
PI 59620-04	64
PI 59620-05	66
BI 59620-06	76
CI INC 718366	120
PI 59620-08	69
CI 59620-09	60
CP 59620-10	60
PI 59620-11	160