


**PRISE INCENDIE N° : 1**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

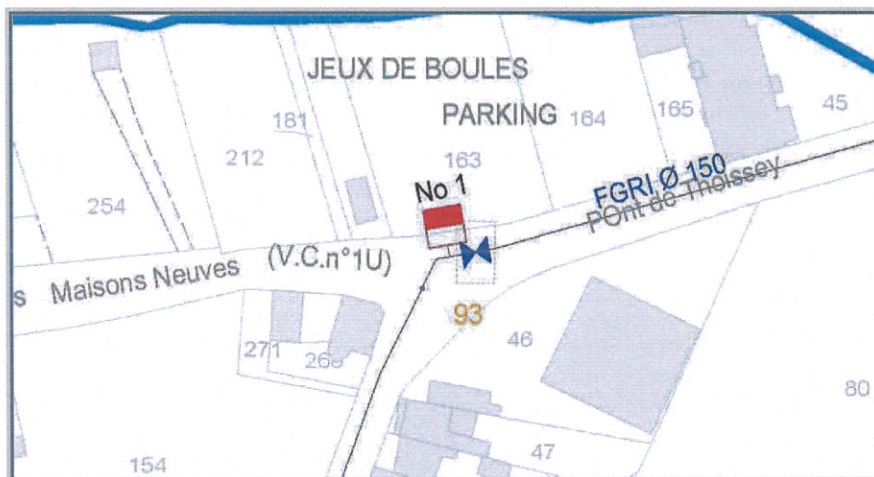

**Description de l'appareil**

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Bouche incendie	1	LE BOURG SUR RD9 A COTE DES JEUX DE BOULES		Bayard	Public	100	Oui

**Mesures**

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	14:13:00
Pression statique du réseau (bar)	6.5
Pression dynamique à 60m3/h (bar)	
Débit maximum (m3/h)	
Débit à 1 bar (m3)	120
Commentaires	

**Entretiens - Interventions**

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	

**PRISE INCENDIE N°: 10**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	10	ROMARAND		Bayard-Emeraude	Public	60	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	22/03/2013
Heure d'épreuve	09:26:00
Pression statique du réseau (bar)	7.8
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	65
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	60
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
22/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
22/03/2013	Numéro collé	
22/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 11**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

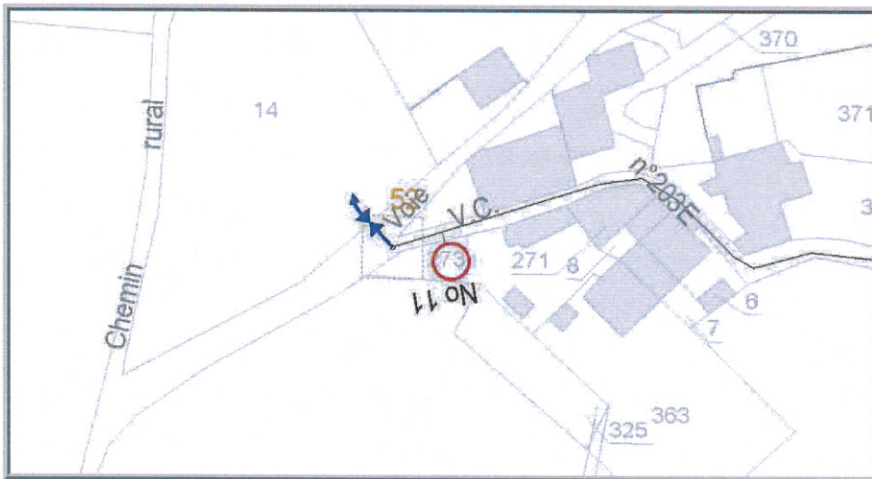

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	11	LES METRATS		Bayard-Emeraude	Public	60	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	22/03/2013
Heure d'épreuve	09:33:00
Pression statique du réseau (bar)	4
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	14
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
22/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
22/03/2013	Numéro collé	
22/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 12**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	12	LES ROCHE DE VARENNE SUR RD9		Bayard-Emeraude	Public	100	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	15:03:00
Pression statique du réseau (bar)	9
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	36
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	32
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 13**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

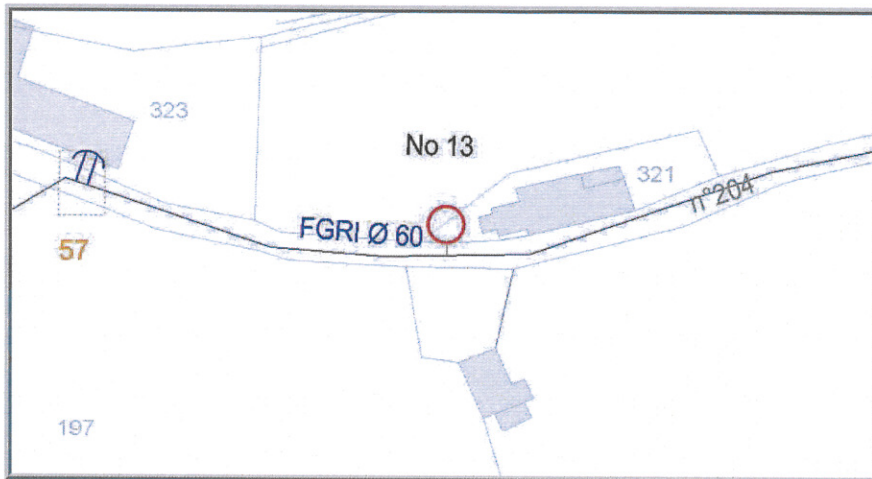

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	13	LE SERROIR		Bayard-Emeraude	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	15:38:00
Pression statique du réseau (bar)	10
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	28
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	26
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	Coffre à changer	COTE DROIT.
21/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 14**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

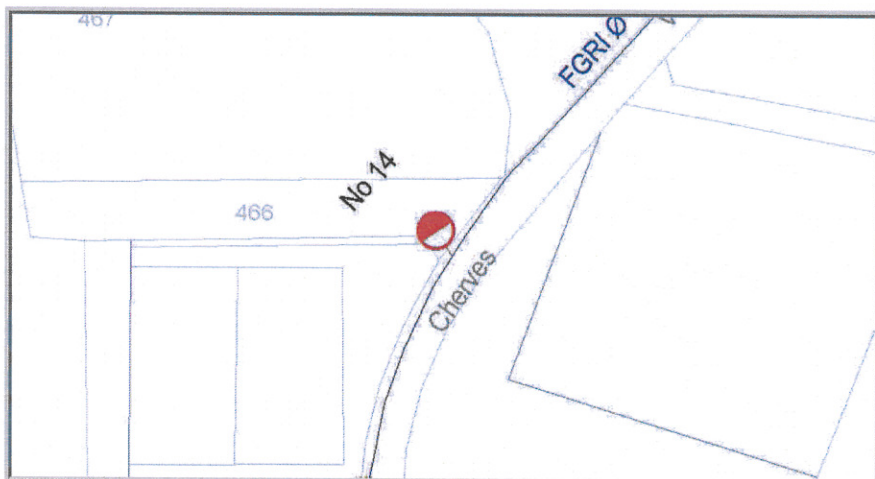

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	14	ROUTE DE CHERVES VERS LES TENNIS		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

	2013
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	11:17:00
Pression statique du réseau (bar)	6.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	80
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 15**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

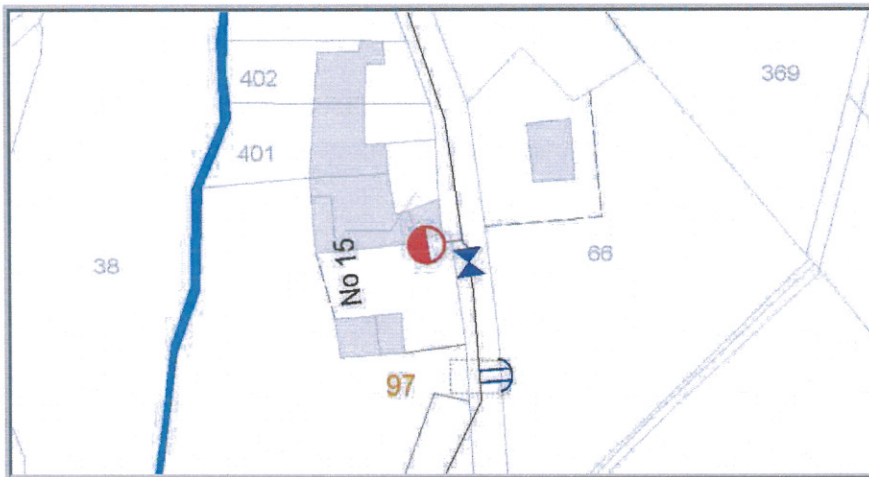

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	15	PONT DE CHERVES	01/01/2007	Bayard-Emeraude	Public	100	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	22/03/2013
Heure d'épreuve	08:24:00
Pression statique du réseau (bar)	9.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	47
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	43
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
22/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
22/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
22/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 16**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

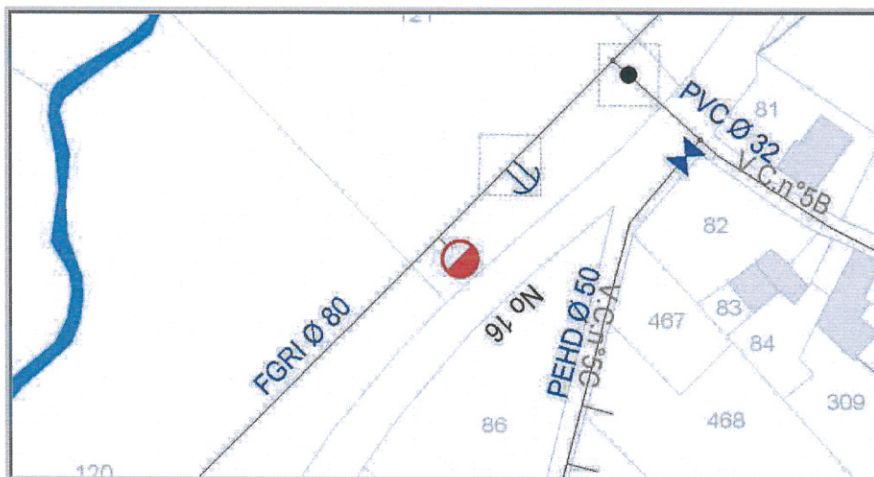

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	16	LES PEREUSES		Bayard-Emeraude	Public	100	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	22/03/2013
Heure d'épreuve	08:31:00
Pression statique du réseau (bar)	6
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	38
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	21
Commentaires	NEUF 2013 RT DE CHERVES

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
22/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
22/03/2013	Poteau changé	
22/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 17**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	17	ROUTE DE CHERVES		Bayard-Régent	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	22/03/2013
Heure d'épreuve	08:43:00
Pression statique du réseau (bar)	6
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	24
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	13
Commentaires	CHERVES

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
22/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
22/03/2013	A Repeindre	
22/03/2013	Presse étoupe à refaire	

**PRISE INCENDIE N°: 18**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

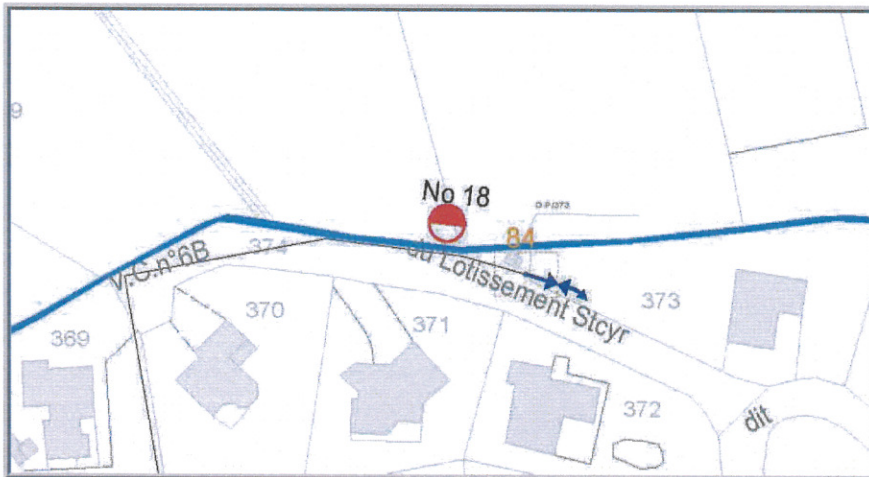

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	18	LOTISSEMENT SAINT CYR		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	09:59:00
Pression statique du réseau (bar)	15
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	125
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 19**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

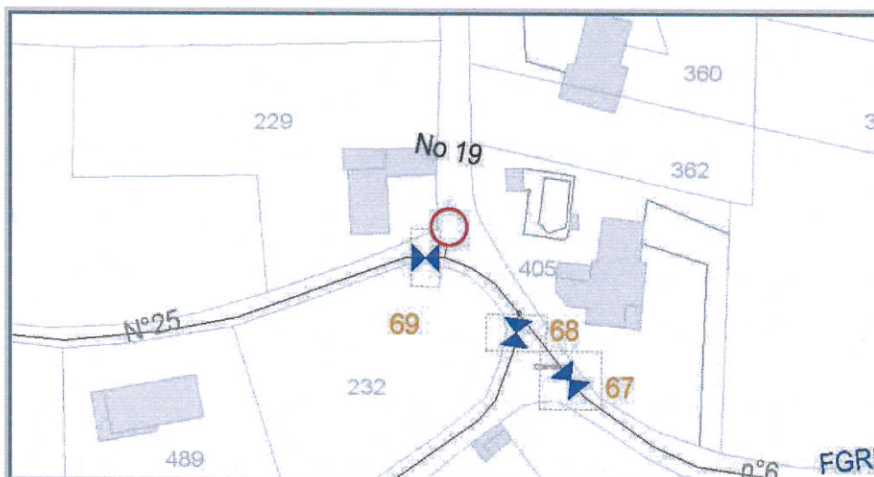

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	19	LE PETIT SAINR CYR LE CRET		Bayard-Régent	Public	60	Non

### Mesures

	2013
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	10:29:00
Pression statique du réseau (bar)	4.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	14
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	A Repeindre	
21/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 2**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	2	PLACE DE L EGLISE		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	11:05:00
Pression statique du réseau (bar)	5.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	120
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
20/03/2013	Numéro collé	
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 20**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

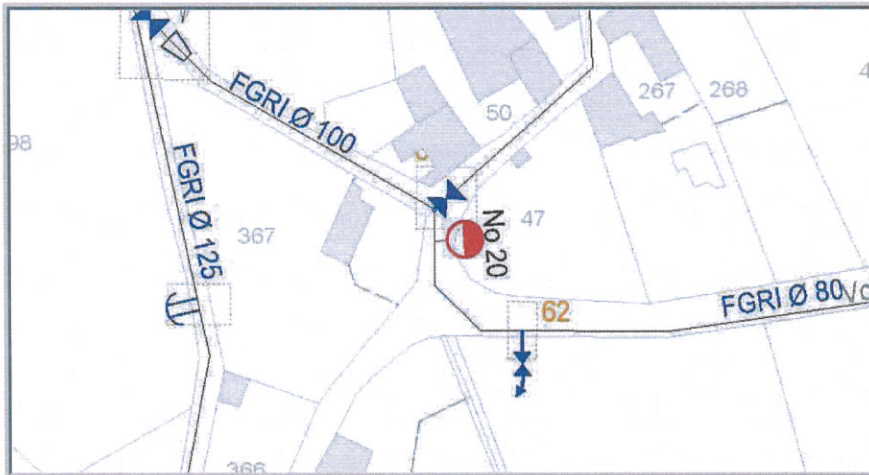

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	20	LE GRAND SAINT CYR		Bayard-Emeraude	Public	100	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	10:42:00
Pression statique du réseau (bar)	4
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	38
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 21**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	21	LE GRAND SAINT CYR COTE LES VAYVOLETS		Bayard-Régent	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	10:57:00
Pression statique du réseau (bar)	7.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	17
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	A Repeindre	
21/03/2013	Coffre à changer	

**PRISE INCENDIE N°: 22**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

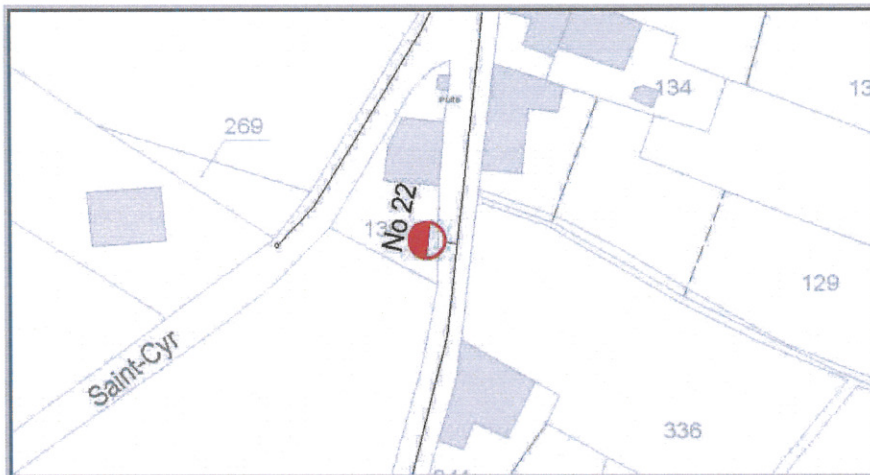

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	22	LES JACQUETS		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	14:22:00
Pression statique du réseau (bar)	5.2
Pression dynamique à 60m3/h (bar)	
Débit maximum (m3/h)	
Débit à 1 bar (m3)	102
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
20/03/2013	A Repeindre	
20/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 23**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	23	ENTREE LOTISSEMENT LES JACQUETS		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	11:13:00
Pression statique du réseau (bar)	5.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	118
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
20/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
20/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 24**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

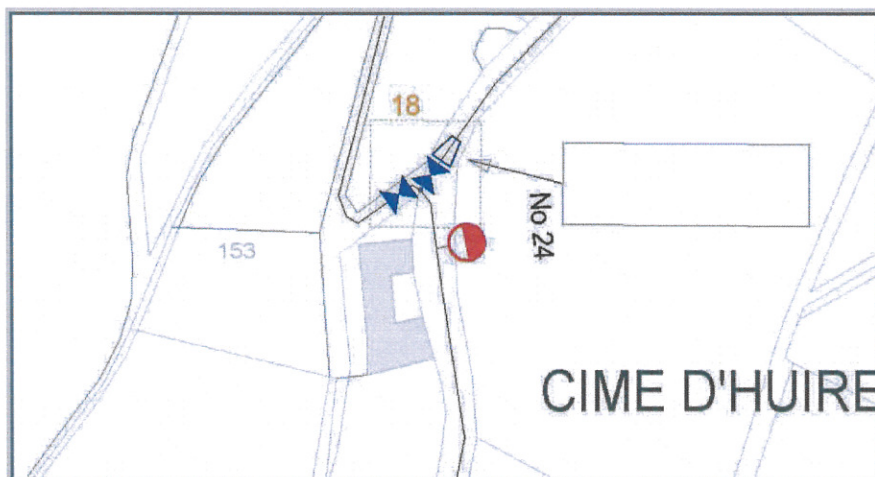

**Description de l'appareil**

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	24	LA CIME D HUIRE		Bayard-4 Bis	Public	100	Oui

**Mesures**

	2013
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	11:12:00
Pression statique du réseau (bar)	11
Pression dynamique à 60m3/h (bar)	
Débit maximum (m3/h)	
Débit à 1 bar (m3)	140
Commentaires	

**Entretiens - Interventions**

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	A Repeindre	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
19/03/2013	Autre...	VETUSTE
19/03/2013	Coffre à changer	
19/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 25**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**





### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	25	HAMEAU DE HUIRE		Bayard-Régent	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	11:36:00
Pression statique du réseau (bar)	11.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	18
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
19/03/2013	A Repeindre	
19/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 26**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

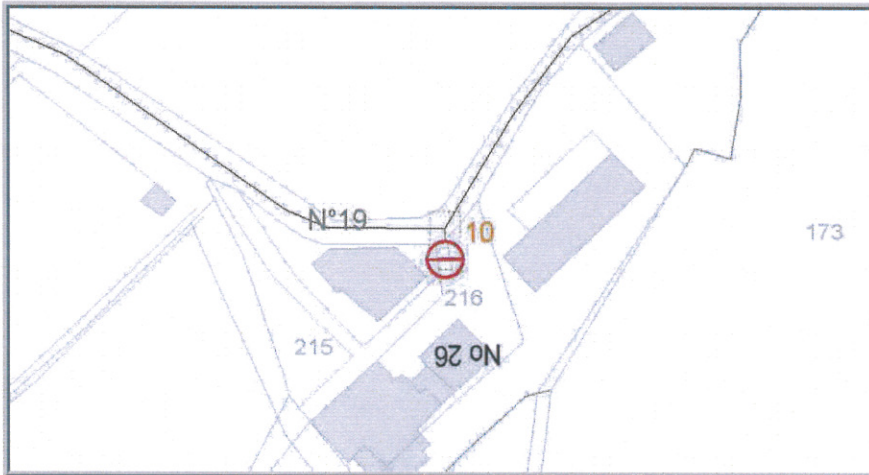

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	26	LES TREILLES		Bayard-Emeraude	Public	80	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	14:20:00
Pression statique du réseau (bar)	3.8
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	23
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 27**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	27	REVOLON SUR RD 337		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	09:35:00
Pression statique du réseau (bar)	8.6
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	150
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
18/03/2013	Numéro collé	
18/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 28**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	28	ESPACE D ACTIVITES DES TREILLES		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	09:09:00
Pression statique du réseau (bar)	10.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	140
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
18/03/2013	Numéro collé	
18/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 29**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

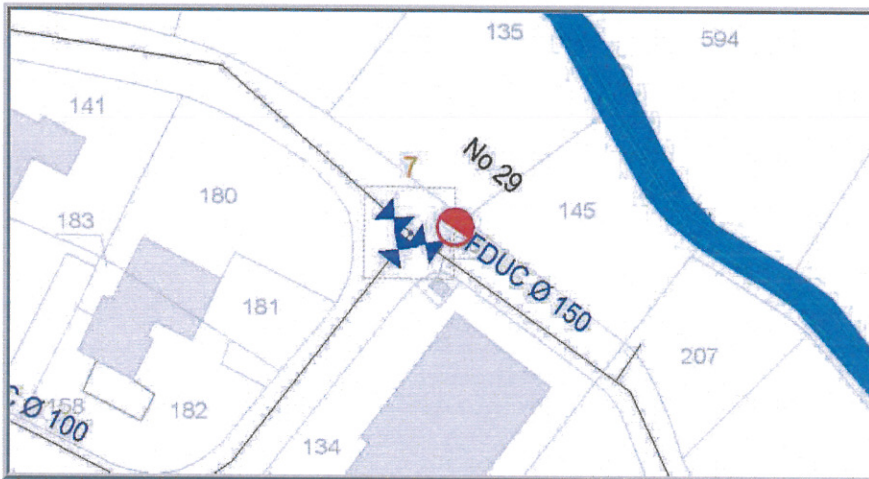

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	29	ESPACE D ACTIVITES DES TREILLES		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	08:52:00
Pression statique du réseau (bar)	10.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	140
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
18/03/2013	Numéro collé	
18/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 3**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

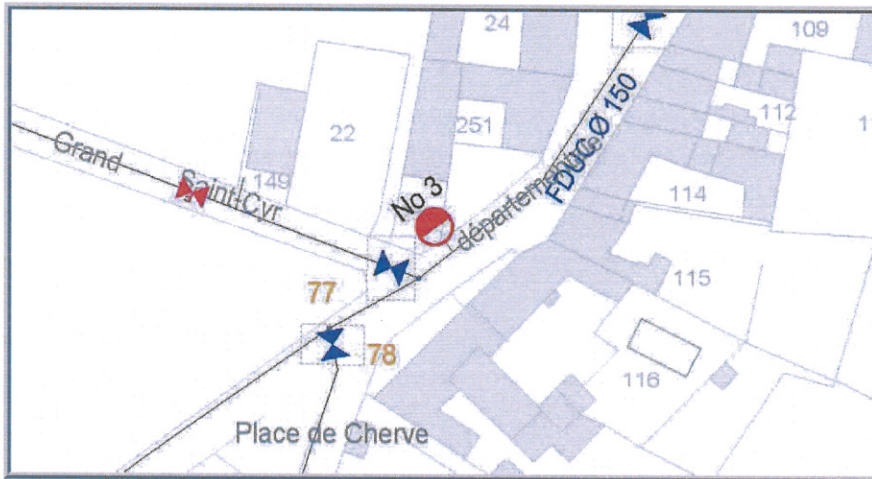

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	3	LE BOURG CROISEMENT GRAND SAINT CYR		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	15:10:00
Pression statique du réseau (bar)	5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	120
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
20/03/2013	Numéro collé	
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 30**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

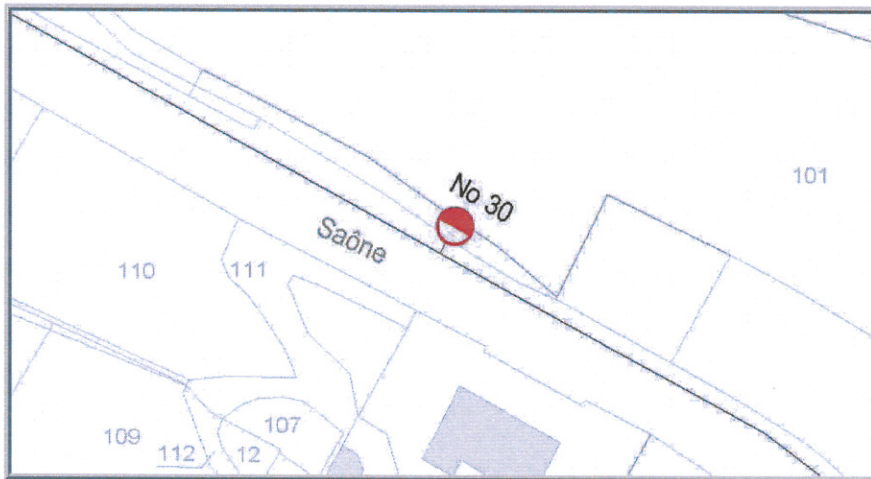

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	30	LES JUMELLES SUR RD 337		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	10:05:00
Pression statique du réseau (bar)	8.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	130
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
18/03/2013	Vidange à changer	FUITE
18/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 31**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

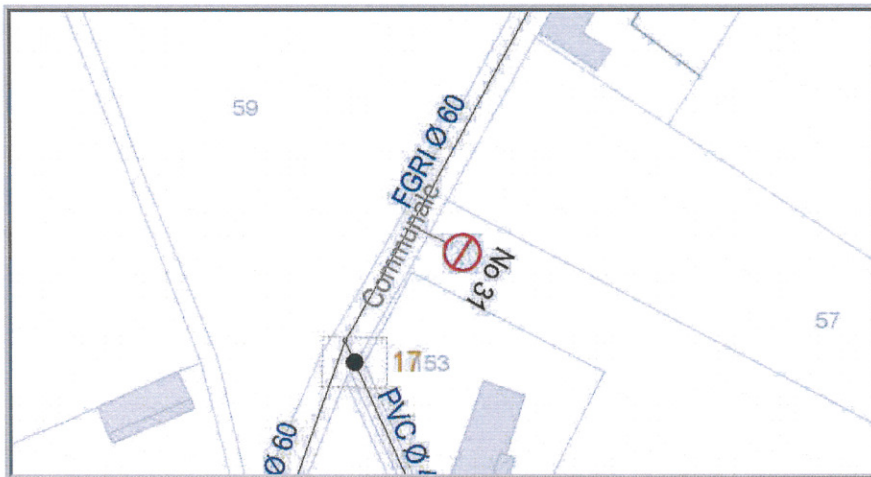

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	31	HUIRE		Bayard-Régent	Public	80	Non


### Mesures

	2013
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	10:03:00
Pression statique du réseau (bar)	5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	22
Commentaires	DEPLACE MEMO

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 32**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

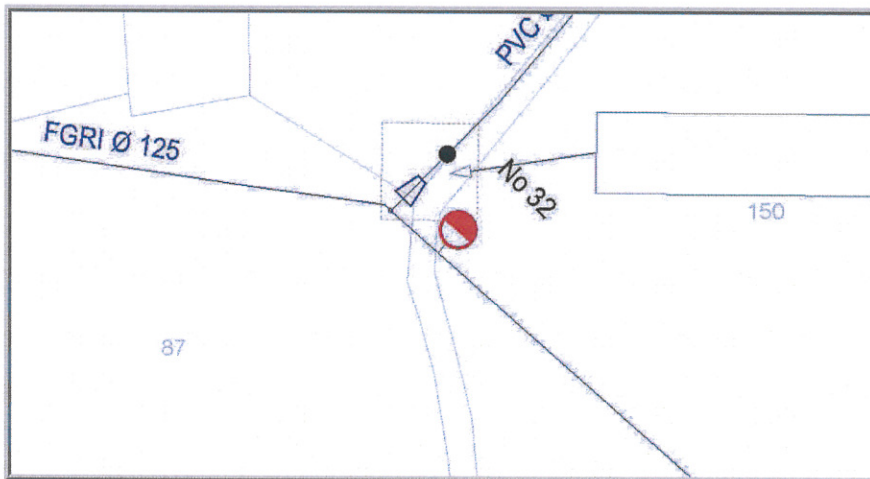

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	32	HUIRE AU DESSUS D EPINAY CHEMIN DE TERRE		Bayard- Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	10:51:00
Pression statique du réseau (bar)	14
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	160
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
19/03/2013	BAC non visible	
19/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 33**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

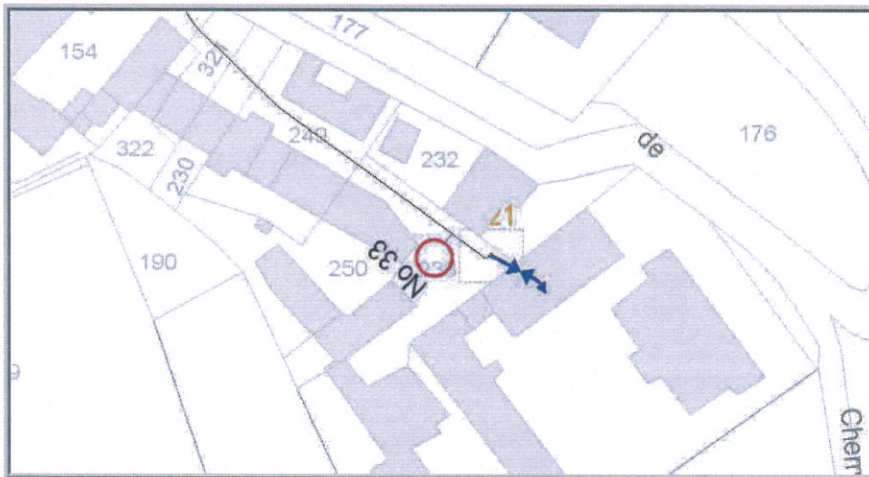

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	33	SOUZY		Bayard-Régent	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	09:50:00
Pression statique du réseau (bar)	3
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	25
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	A Repeindre	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
19/03/2013	Coffre à changer	

**PRISE INCENDIE N°: 34**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

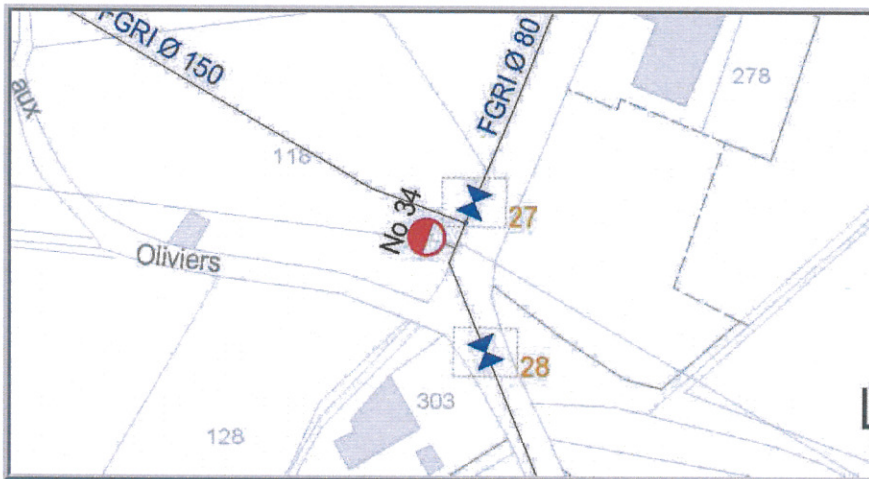

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	34	LE RUISSEAU		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	09:06:00
Pression statique du réseau (bar)	6.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	140
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
19/03/2013	A Repeindre	
19/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 35**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	35	LES BATEAUX		Bayard-Emeraude	Public	60	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	08:54:00
Pression statique du réseau (bar)	8.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	33
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 36**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil


Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	36	ROUTE DEPARTEMENTALE No 37 DE LA SAONE A LA LOIRE		Bayard- Emeraude	Public	100	Oui

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	17:22:00
Pression statique du réseau (bar)	3.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	120
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

PRISE INCENDIE N°: 37  
QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)

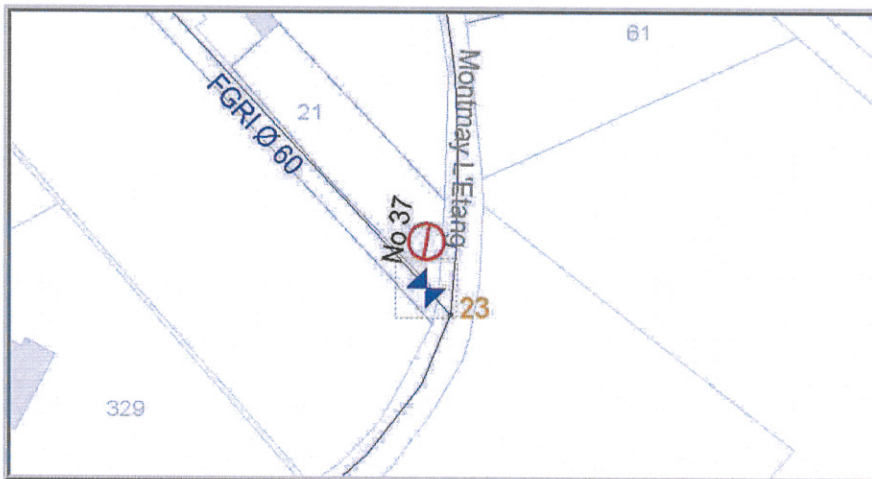

## Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	37	MONTMAY L ETANG		Bayard-Emeraude	Public	80	Non

## Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	11:33:00
Pression statique du réseau (bar)	0
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	0
Commentaires	TIGE CASSEE

## Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Clapet/Siège à refaire	FUITE VANNE FERMEE
18/03/2013	Autre...	INDISPONIBLE
18/03/2013	Numéro collé	
18/03/2013	Tige allonge à prévoir	

Denis  
↓  
OK accepté par le maire  
le 25/07/13  
denis 618657-1

**PRISE INCENDIE N°: 38**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	38	MONTMAY SUR RD9E		Bayard-Emeraude	Public	80	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	14:58:00
Pression statique du réseau (bar)	9.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	54
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
18/03/2013	Numéro collé	
18/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 39**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

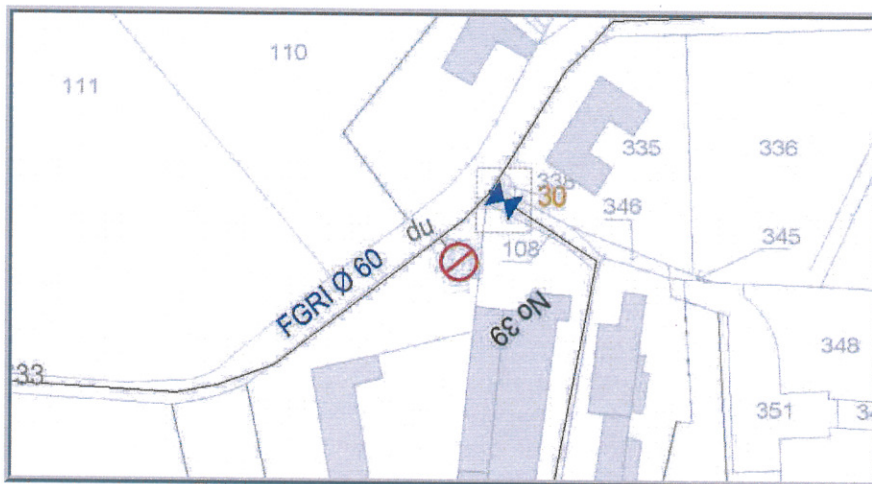

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	39	PETIT MONTMAY		Bayard-Emeraude	Public	80	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	08:30:00
Pression statique du réseau (bar)	7.8
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	48
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 4**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

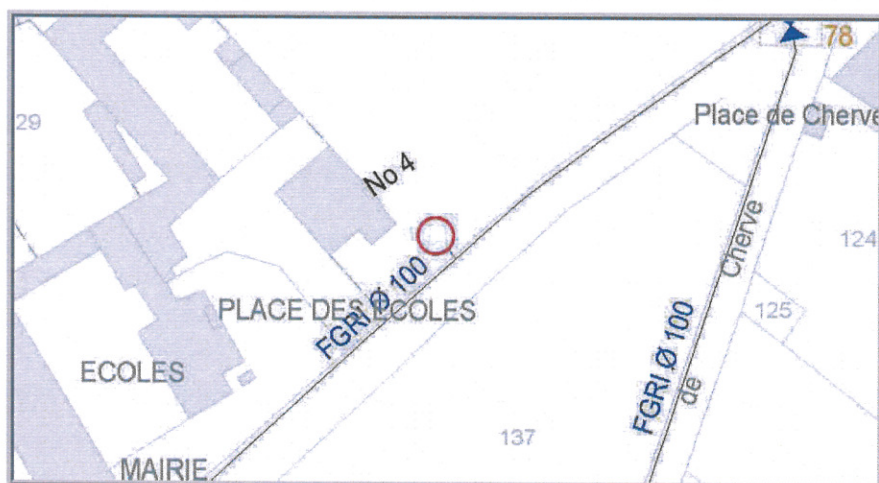

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	4	MAIRIE		Bayard-Régent	Public	60	Oui

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	15:29:00
Pression statique du réseau (bar)	4.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	65
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
20/03/2013	A Repeindre	
20/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 40**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	40	MONTMAY SUR RD9		Bayard-Emeraude	Public	80	Oui

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	15:20:00
Pression statique du réseau (bar)	9.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	61
Commentaires	RD9E

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
18/03/2013	Numéro collé	
18/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 41**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	41	LES JONCS DEVANT SOUFLET VIGNE		Bayard-Régent	Public	60	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	18/03/2013
Heure d'épreuve	15:04:00
Pression statique du réseau (bar)	9.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	68
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
18/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
18/03/2013	Coffre à changer	
18/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 42**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

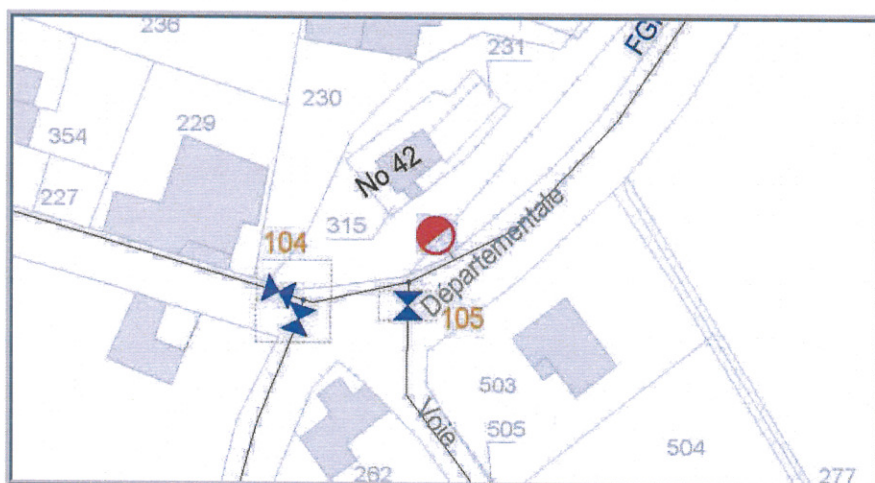

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	42	LA ROCHE SUR RD9		Bayard-Emeraude	Public	100	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	10:41:00
Pression statique du réseau (bar)	0
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	0
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	A Changer	PARTIE SUPERIEURE FENDUE
20/03/2013	Vidange à changer	EUIS
20/03/2013	Numéro collé	
20/03/2013	A Repeindre	

**PRISE INCENDIE N°: 43**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

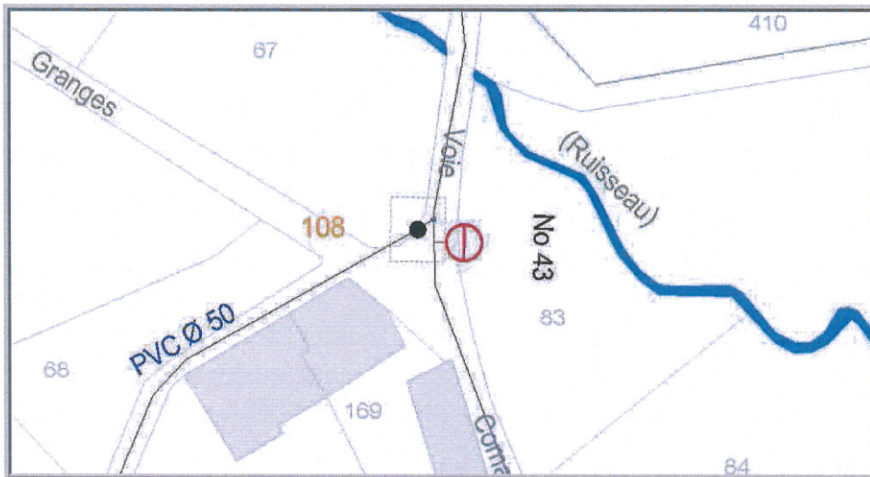

**Description de l'appareil**

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	43	LES GRANDES GRANGES		Bayard-Emeraude	Public	80	Oui

**Mesures**


	2013
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	09:05:00
Pression statique du réseau (bar)	12.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	68
Commentaires	

**Entretiens - Interventions**

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	A Repeindre	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	Coffre à changer	
21/03/2013	Bouchon 65 changé	

**PRISE INCENDIE N°: 44**

## QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)

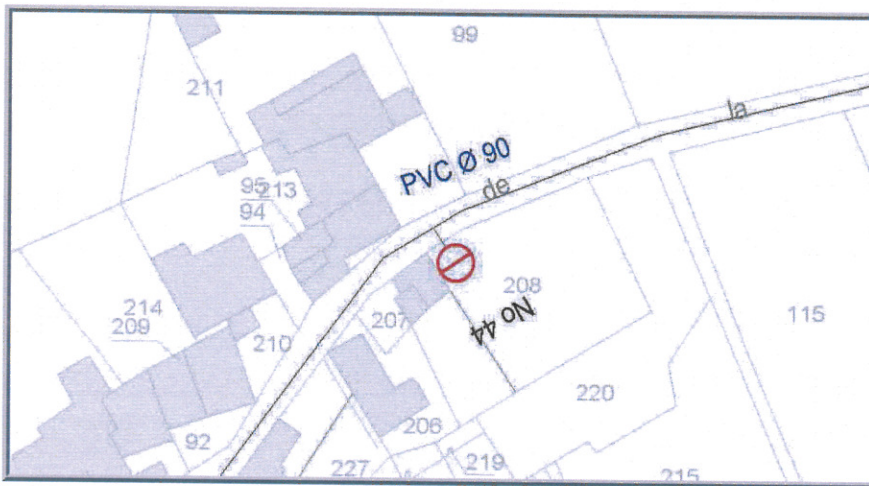

## Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	44	LES SAMSONS		Bayard-Emeraude	Public	80	Non


## Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	08:47:00
Pression statique du réseau (bar)	11.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	60
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	57
Commentaires	

## Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	A Repeindre	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	Autre...	URGENT COUPE HAIE
21/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 45**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

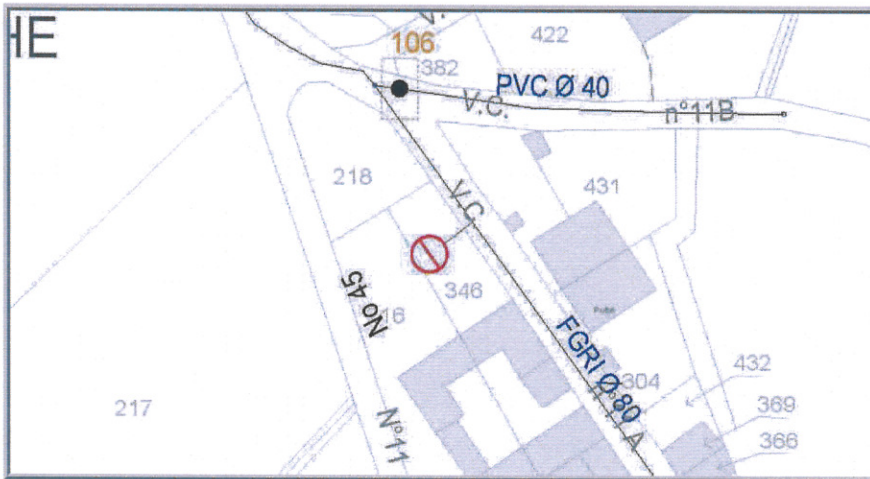

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	45	VOIE COMMUNALE No 11A		Bayard-Emeraude	Public	80	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	22/03/2013
Heure d'épreuve	16:48:00
Pression statique du réseau (bar)	9
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	63
Commentaires	HAMEAU LA ROCHE ALU

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
22/03/2013	A Repeindre	
22/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 46**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

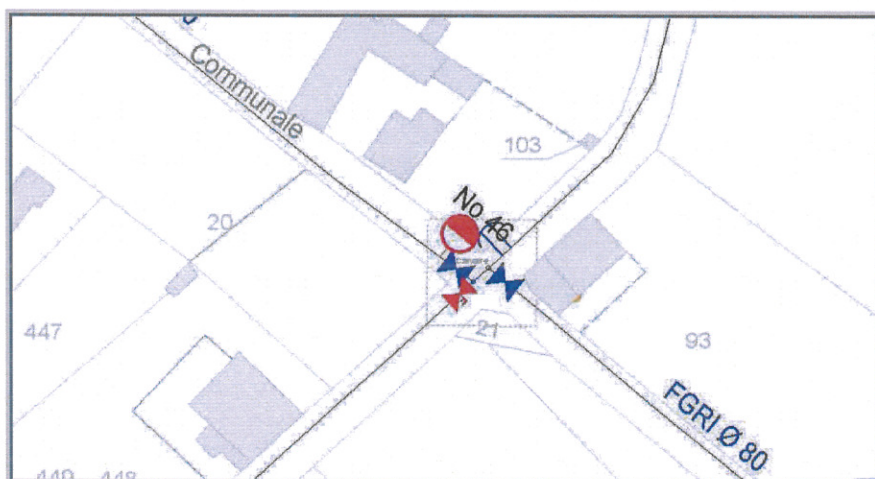

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	46	SAINT NIZIER SUR RD9		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	14:43:00
Pression statique du réseau (bar)	3.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	160
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 47**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

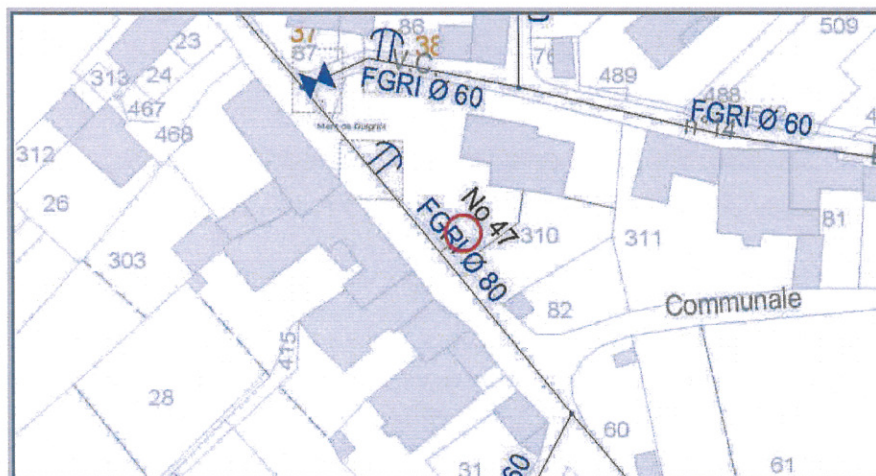

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	47	HAMEAU DE SAINT NIZIER		Bayard-Emeraude	Public	60	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	15:32:00
Pression statique du réseau (bar)	3.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	40
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
19/03/2013	A Repeindre	
19/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 48**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	48	HAMEAU LES NIVAUDIÈRES		Bayard-Régent	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	10:18:00
Pression statique du réseau (bar)	5.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	60
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	57
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	A Repeindre	
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
20/03/2013	Fermeture à changer	
20/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N°: 49**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

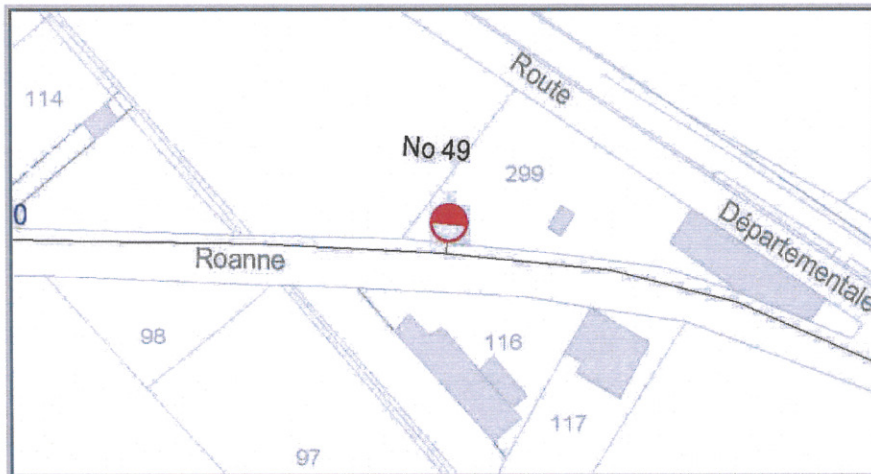

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	49	SAINT VINCENT SUR RD9		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	15:16:00
Pression statique du réseau (bar)	4.8
Pression dynamique à 60m3/h (bar)	
Débit maximum (m3/h)	
Débit à 1 bar (m3)	130
Commentaires	PI N°49

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 5**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

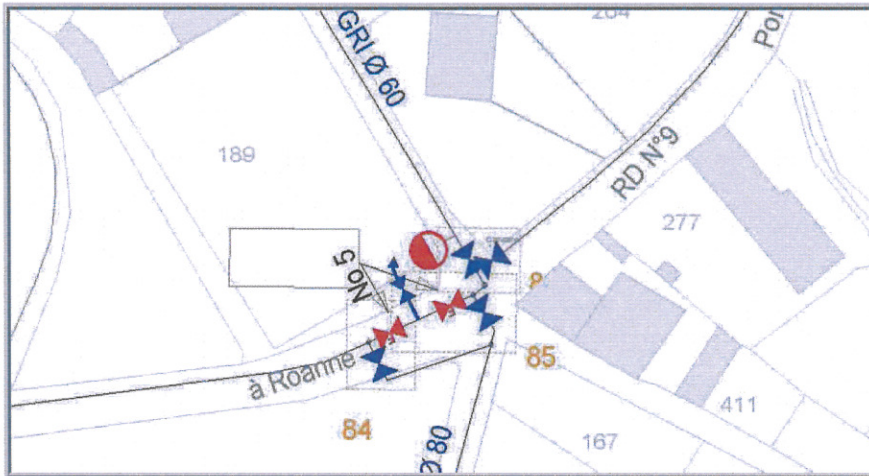

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	5	LES JONNERYS SUR RD9		Bayard-Emeraude	Public	100	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	14:15:00
Pression statique du réseau (bar)	4.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	45
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 50**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	50	RD 337 EN FACE USINE MOMMEIN		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui

### Mesures


2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	13:20:00
Pression statique du réseau (bar)	8
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	160
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	A Repeindre	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Vidange à changer	FUITE
19/03/2013	Joint 65 changé	

**PRISE INCENDIE N°: 51**

## QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)

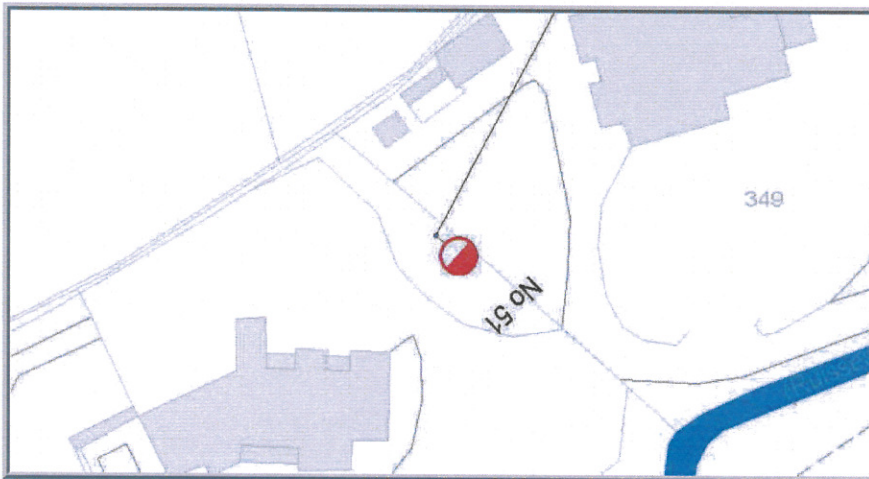

## Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	51	PONT DES SAMSONS HOTEL LE MONT BROULLY		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui

## Mesures

2013	
Date d'épreuve	19/03/2013
Heure d'épreuve	13:48:00
Pression statique du réseau (bar)	7.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	125
Commentaires	

## Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
19/03/2013	Numéro collé	
19/03/2013	Autre...	A DEPLACER VOIR MAIRIE
19/03/2013	BAC non visible	
19/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 52**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	52	RIBOUDON		Bayard-Emeraude	Public	80	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	09:10:00
Pression statique du réseau (bar)	11.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	60
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	55
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	A Repeindre	
20/03/2013	Numéro collé	
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
20/03/2013	Coffre à changer	

**PRISE INCENDIE N°: 53**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



**Description de l'appareil**

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	53	SABURIN		Bayard-Emeraude	Public	80	Non

**Mesures**

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	09:47:00
Pression statique du réseau (bar)	5.2
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	32
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	26
Commentaires	

**Entretiens - Interventions**

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	A Repeindre	
20/03/2013	Numéro collé	
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
20/03/2013	Vidange à changer	
20/03/2013	Bouchon 65 changé	
		+ 1BOUCHON DN40

**PRISE INCENDIE N°: 54**

## QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)



## Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	54	CHAVANNE		Bayard-Emeraude	Public	60	Non

## Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	08:51:00
Pression statique du réseau (bar)	6.8
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	17
Commentaires	

## Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
20/03/2013	Numéro collé	
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 55**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**



### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	55	LE CAPOT SUR RD43		Bayard-Emeraude	Public	80	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	08:38:00
Pression statique du réseau (bar)	8.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	36
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Contrôle complet : Rien à signaler	
20/03/2013	Numéro collé	
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	

**PRISE INCENDIE N°: 56**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

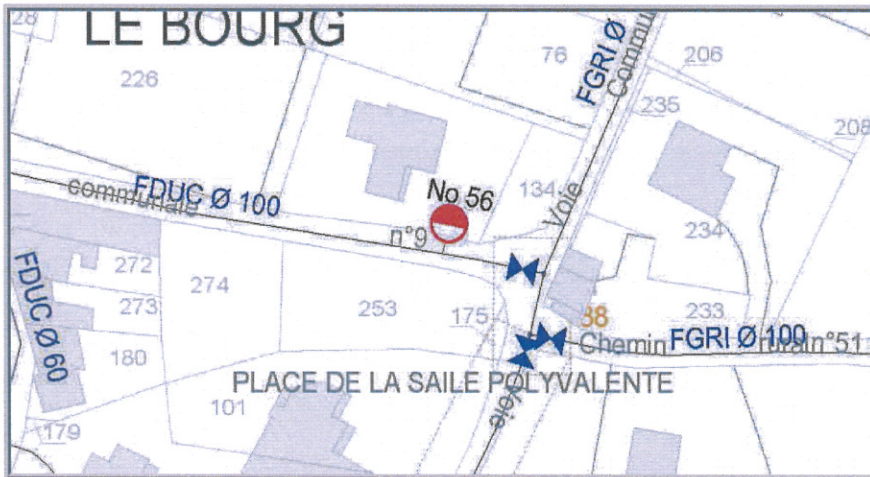

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	56	SALLE POLYVALENTE		Bayard-Emeraude	Public	100	Oui


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	20/03/2013
Heure d'épreuve	14:45:00
Pression statique du réseau (bar)	7
Pression dynamique à 60m3/h (bar)	
Débit maximum (m3/h)	
Débit à 1 bar (m3)	106
Commentaires	MEMO N°56

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
20/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
20/03/2013	A Repeindre	
20/03/2013	Numéro collé	

**PRISE INCENDIE N° : 6**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

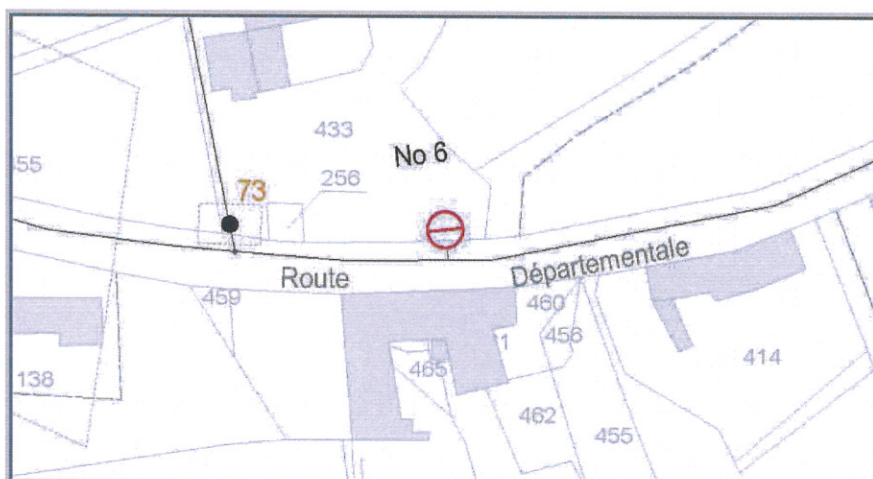

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	6	LE CHAMP RUR RD9		Bayard-Régent	Public	80	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	14:23:00
Pression statique du réseau (bar)	11
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	35
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	32
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	A Repeindre	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	Coffre à changer	

**PRISE INCENDIE N°: 7**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

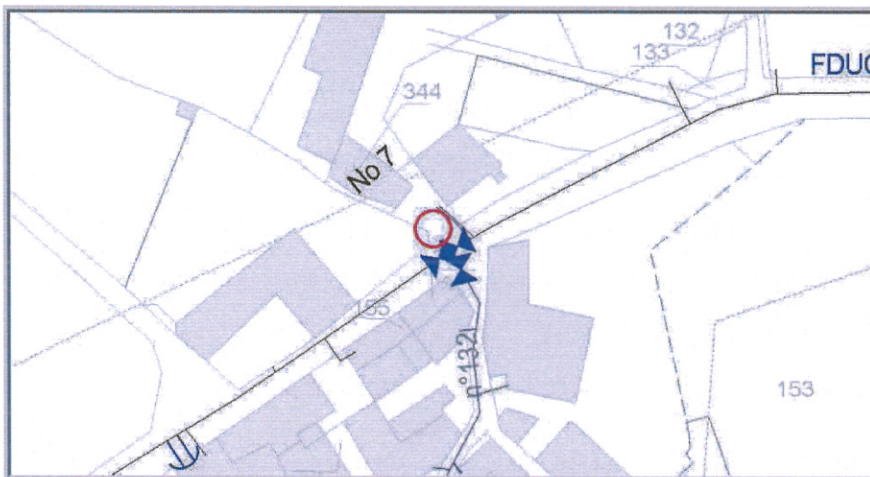

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	7	VITRY SUR RD9		Bayard-Régent	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	14:45:00
Pression statique du réseau (bar)	10
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	40
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	36
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	A Repeindre	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	Coffre à changer	

**PRISE INCENDIE N°: 8**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

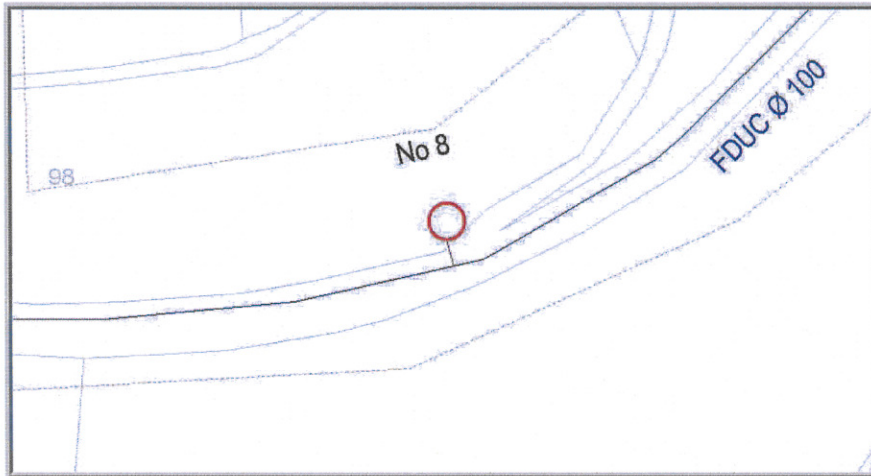

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	8	LA GARENNE LES VIGNES SUR RD9	01/01/2005	Bayard-Régent	Public	60	Non


### Mesures

2013	
Date d'épreuve	21/03/2013
Heure d'épreuve	15:24:00
Pression statique du réseau (bar)	9.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	33
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	28
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
21/03/2013	A Repeindre	
21/03/2013	Numéro collé	
21/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
21/03/2013	Coffre à changer	

**PRISE INCENDIE N°: 9**  
**QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69162)**

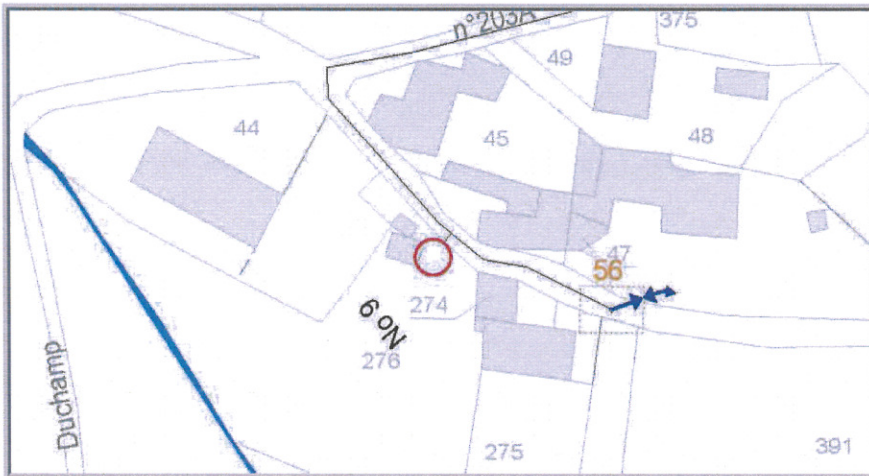

### Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	9	ROMARAND		Bayard-Régent	Public	60	Non

### Mesures

2013	
Date d'épreuve	22/03/2013
Heure d'épreuve	09:10:00
Pression statique du réseau (bar)	4.5
Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h (bar)	
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	28
Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> )	26
Commentaires	

### Entretiens - Interventions

Date	Désignation des travaux	Observations
22/03/2013	Tige de manoeuvre graissée	
22/03/2013	A Repeindre	
22/03/2013	Numéro collé	